



Руководство  
пользователя

---

## ***Unidrive M300***

---

***Модели с габаритами 1 - 6***

Электропривод переменного тока  
для асинхронных двигателей

Номер по каталогу: 0478-0175-07  
Редакция: 7

## **Исходные инструкции**

Для соответствия положениям Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и механизмов

### **Общая информация**

Изготовитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие из-за несоответствующей, небрежной или неправильной установки или регулировки дополнительных рабочих параметров оборудования или из-за несоответствия регулируемого электропривода и двигателя.

Считается, что содержание этого руководства является правильным в момент его опубликования.

В интересах выполнения политики непрерывного развития и усовершенствования изготовитель оставляет за собой право без предварительного оповещения вносить изменения в технические условия или в рабочие характеристики или в содержание этого руководства.

Все права защищены. Никакую часть этого руководства нельзя воспроизводить или пересыпать любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, магнитной записи или в системах хранения и вызова информации без предварительного получения разрешения от издателя в письменной форме.

### **Версия микропрограммы электропривода**

Это изделие поставляется с последней версией микропрограммного обеспечения. Если этот электропривод подключается к имеющейся системе или машине, то все версии программ электропривода должны быть проверены на поддержку всех тех функций, как у уже установленных электроприводов этой модели.

Это утверждение может применяться и к электроприводам, возвращенных из сервисного или ремонтного центра компании Control Techniques. В случае любых сомнений обращайтесь к поставщику изделия.

Номер версии программы электропривода можно проверить в параметре Pr **11.029**.

### **Экологическая политика**

Компания Control Techniques стремится снизить воздействие на экологию своей производственной деятельностью и эксплуатацией своих изделий. С этой целью мы разработали систему управления экологией (EMS), которая сертифицирована по международному стандарту ИСО 14001. Более подробные сведения о EMS и нашей экологической политике можно получить по запросу или посмотреть на сайте [www.greendrives.com](http://www.greendrives.com).

Электронные приводы регулируемой скорости производства Control Techniques способны экономить энергию и (за счет высокой эффективности) снижать расход материала и объем отходов на протяжении всего срока своей службы. При стандартной эксплуатации эти экологические достоинства намного перевешивают отрицательные воздействия, связанные с производством изделий и их неизбежной утилизацией в конце их срока службы.

Тем не менее, после неизбежного окончания срока службы изделий их не следует выбрасывать, вместо этого их надо передать специальным переработчикам электронного оборудования. Переработчики обнаружат, что изделия легко разбираются на основные узлы для эффективной вторичной переработки. Многие детали просто состыкованы вместе и разбираются без применения инструментов, другие закреплены обычным крепежом. Практически все детали изделия можно перерабатывать.

Для изделий используется качественная упаковка, пригодная для повторного применения. Большие изделия упаковываются в деревянные ящики, а небольшие - в прочные картонные коробки, которые сами изготовлены из вторичных материалов. Эти контейнеры можно перерабатывать, если они не применяются повторно.

Также можно перерабатывать полиэтилен, используемый для защитной пленки и индивидуальных упаковочных пакетов. В области упаковки Control Techniques отдает приоритет легко перерабатываемым материалам с низкой нагрузкой на экологию, а регулярный анализ позволяет найти возможности для внесения улучшений.

При подготовке к переработке или утилизации изделий или упаковки обязательно соблюдайте все местные нормы и правила.

### **Регламент REACH**

Закон ЕС 1907/2006 о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH) требует, чтобы поставщик изделия информировал его получателя, если оно содержит больше определенной части любого вещества, которое считается Европейским химическим агентством (EXA) веществом с высокой степенью опасности (SVHC) и поэтому указано им в перечне кандидатов на обязательное утверждение для применения.

Для получения дополнительной информации о действии этого регламента для конкретных изделий Control Techniques обращайтесь сначала к тем представителям, с которыми вы обычно работаете.

Заявление Control Techniques об ее отношении к этому регламенту можно посмотреть в Интернет по адресу: <http://www.controltechniques.com/REACH>

Авторское право

© август 2014 Control Techniques Ltd

Редакция:

7

Микропрограмма электропривода: 01.03.00 и старше

Информация по патентным и интеллектуальным правам собственности приведена на нашем веб-сайте:  
[www.ctpatents.info](http://www.ctpatents.info)

# Как пользоваться этим руководством


В этом руководстве пользователя представлена вся информация, необходимая для монтажа и эксплуатации электропривода.

Здесь в логическом порядке рассмотрены все вопросы с момента получения электропривода до его тонкой настройки.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствующих разделах этого руководства приведены конкретные предостережения о безопасности работы. Кроме того, в содержится общая информация о мерах техники безопасности. Необходимо строго соблюдать все требования предостережений и использовать эту информацию при работе и проектировании системы с использованием данного электропривода.

Эта карта руководства пользователя поможет вам найти разделы, нужные для решения ваших задач, но более полная информация приведена в [Содержание](#) на стр. 4:

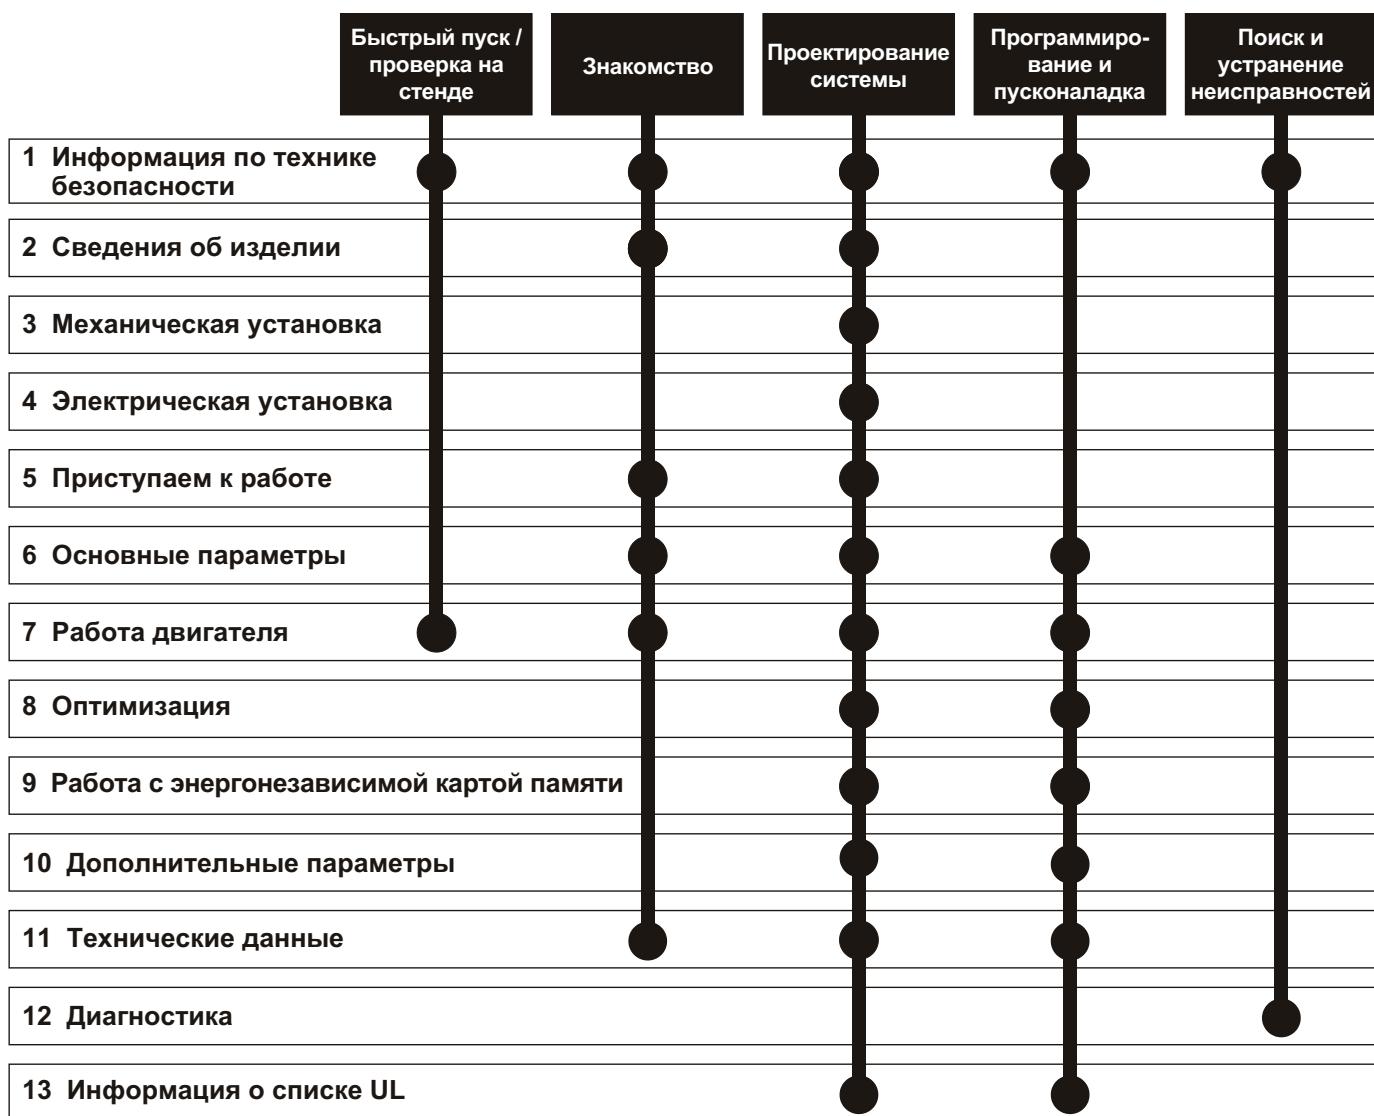

# Содержание

<b>1 Техника безопасности .....</b>	<b>9</b>	<b>5 Приступаем к работе .....</b>	<b>76</b>
1.1 Подразделы Предупреждение, Внимание и Примечание .....	9	5.1 Конфигурации дисплея .....	76
1.2 Электрическая безопасность - общее предупреждение .....	9	5.2 Работа с панелью .....	76
1.3 Проектирование системы и безопасность персонала .....	9	5.3 Структура меню .....	78
1.4 Пределы воздействия на экологию .....	9	5.4 Меню 0 .....	78
1.5 Доступ .....	9	5.5 Расширенные меню .....	79
1.6 Противопожарная защита .....	9	5.6 Изменение режима работы .....	80
1.7 Соответствие нормам и правилам .....	9	5.7 Сохранение параметров .....	80
1.8 Электродвигатель .....	9	5.8 Восстановление значений параметров по умолчанию .....	80
1.9 Управление механическим тормозом .....	10	5.9 Уровень доступа к параметрам и защита данных .....	80
1.10 Регулировка параметров .....	10	5.10 Отображение только измененных параметров .....	81
1.11 Электрическая установка .....	10	5.11 Отображение только параметров назначения .....	81
1.12 Опасности .....	10	5.12 Передача данных .....	81
<b>2 Сведения об изделии .....</b>	<b>11</b>	<b>6 Основные параметры .....</b>	<b>82</b>
2.1 Номер модели .....	11	6.1 Menu 0: Основные параметры .....	82
2.2 Номиналы .....	12	6.2 Описания параметров .....	86
2.3 Режимы работы .....	15	<b>7 Работа двигателя .....</b>	<b>87</b>
2.4 Элементы электропривода .....	16	7.1 Подключения для быстрого запуска .....	87
2.5 Панель и дисплей .....	17	7.2 Изменение режима работы .....	87
2.6 Описание заводской таблички .....	18	7.3 Быстрая подготовка к запуску .....	91
2.7 Опции .....	19	<b>8 Оптимизация .....</b>	<b>93</b>
2.8 Комплект поставки электропривода .....	20	8.1 Параметры карты двигателя .....	93
<b>3 Механическая установка .....</b>	<b>21</b>	8.2 Максимальный номинальный ток двигателя ....	100
3.1 Техника безопасности .....	21	8.3 Пределы тока .....	100
3.2 Планировка установки .....	21	8.4 Тепловая защита двигателя .....	100
3.3 Снятие клеммных крышек .....	22	8.5 Частота ШИМ .....	101
3.4 Установка / снятие дополнительных модулей ....	26	<b>9 Энергонезависимая карта памяти .....</b>	<b>102</b>
3.5 Размеры и методы монтажа .....	29	9.1 Введение .....	102
3.6 Шкаф для стандартных электроприводов .....	35	9.2 Поддержка карты SD .....	102
3.7 Проектирование шкафа и температура воздуха вокруг электропривода .....	37	9.3 Параметры энергонезависимой карты памяти .....	104
3.8 Работа вентилятора радиатора .....	37	9.4 Отключения энергонезависимой карты памяти .....	104
3.9 Размеры шкафа электропривода габаритов с 5 по 6 для высокой степени защиты IP .....	38		
3.10 Внешний фильтр ЭМС .....	40		
3.11 Электрические клеммы .....	43		
3.12 Профилактическое обслуживание .....	45		
<b>4 Электрическая установка .....</b>	<b>47</b>		
4.1 Подключения питания .....	47		
4.2 Требования к сетевому электропитанию .....	51		
4.3 Напряжение питания +24 В .....	54		
4.4 Номиналы .....	55		
4.5 Защита выходной цепи и двигателя .....	58		
4.6 Торможение .....	61		
4.7 Утечка в цепи заземления .....	63		
4.8 Электромагнитная совместимость (ЭМС) .....	64		
4.9 Подключение связи RS485 и Ethernet .....	71		
4.10 Управляющие соединения .....	72		
4.11 БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (STO) .....	74		

<b>10 Дополнительные параметры .....</b>	<b>105</b>
10.1 Меню 1: Задание частоты .....	114
10.2 Меню 2: Рампы .....	118
10.3 Меню 3: Управление частотой .....	121
10.4 Меню 4: Управление моментом и током .....	126
10.5 Меню 5: Управление двигателем .....	129
10.6 Меню 6: Контроллер сигналов управления и часы .....	133
10.7 Меню 7: Аналоговые входы/выходы .....	135
10.8 Меню 8: Цифровые входы/выходы .....	138
10.9 Меню 9: Программируемая логика, моторизованный потенциометр, двоичный сумматор и таймеры .....	143
10.10 Меню 10: Состояние и отключения .....	147
10.11 Меню 11: Общая настройка электропривода .....	149
10.12 Меню 12: Компараторы, селекторы переменных и функция управления тормозом .....	150
10.13 Меню 14: ПИД-регулятор пользователя .....	156
10.14 Меню 15: Установка дополнительного модуля .....	159
10.15 Меню 18: Меню приложения 1 .....	160
10.16 Меню 20: Меню приложения 2 .....	161
10.17 Меню 21: Параметры второго двигателя .....	162
10.18 Меню 22: Дополнительная настройка меню 0 .....	163
<b>11 Технические данные .....</b>	<b>165</b>
11.1 Технические данные электропривода .....	165
11.2 Опционные внешние фильтры ЭМС .....	184
<b>12 Диагностика .....</b>	<b>185</b>
12.1 Режимы состояния (панель и светодиоды состояния) .....	185
12.2 Индикаторы отключений .....	185
12.3 Определение отключения / источника отключения .....	185
12.4 Отключения, дополнительные коды отключений .....	187
12.5 Внутренние / аппаратные отключения .....	204
12.6 Индикаторы предупреждений .....	204
12.7 Индикация состояния .....	205
12.8 Просмотр истории отключений .....	205
12.9 Поведение электропривода при отключении .....	205
<b>13 Информация о списке UL .....</b>	<b>206</b>
13.1 Общие сведения .....	206
13.2 Способ монтажа .....	206
13.3 Условия эксплуатации .....	206
13.4 Электрическая установка .....	206
13.5 Принадлежности, входящие в список UL .....	206
13.6 Защита двигателя от перегрузки .....	206
13.7 Защита двигателя от превышения скорости .....	206
13.8 Сохранение терморежима в памяти .....	206
13.9 Номиналы электропитания .....	206
13.10 Требования cUL для габарита 4 .....	207
13.11 Групповая установка .....	207

# Декларация о соответствии

Control Techniques Ltd  
The Gro  
Newtown  
Powys  
UK  
SY16 3BE

Эта декларация применяется к электроприводам с регулируемой скоростью Unidrive M с номерами моделей как показано ниже:

Maaa-bbcdddd Допустимые символы:	
aaa	100, 101, 200, 201, 300, 400
bb	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
c	1, 2, 4, 5 или 6
ddddd	00017, 00024, 00033, 00042 00013, 00018, 00023, 00024, 00032, 00033, 00041, 00042, 00056, 00075 00056, 00073, 00094, 00100 00133, 00135, 00170, 00176 00030, 00040, 00069, 00250, 00270, 00300 00100, 00150, 00190, 00230, 00290, 00330, 00350, 00420, 00440, 00470 00190, 00240, 00290, 00380, 00440, 00540, 00550, 00610, 00660, 00750, 00770, 00830, 01000 00630, 00860, 01160, 01320, 01340, 01570

Перечисленные выше модели электроприводов переменного тока были спроектированы и изготовлены с соблюдением следующих согласованных стандартов Европейского сообщества:

EN 61800-5-1:2007	Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью - требования к электрической, термической и энергетической безопасности
EN 61800-3:2004	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Стандарты ЭМС - требования и методы испытаний
EN 61000-6-2:2005	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Помехоустойчивость для промышленных зон
EN 61000-6-4:2007	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Общие стандарты. Помехоэмиссия для промышленных зон
EN 61000-3-2:2006	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (потребляемый ток оборудования 16 А в одной фазе)
EN 61000-3-3:2008	Электромагнитная совместимость (ЭМС), нормы, ограничение колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным потребляемым током <16 А

EN 61000-3-2:2006 применяются, если ток потребления <16 А.  
Для профессионального оборудования не действует никаких норм, если входная мощность >1 кВт.

Moteurs Leroy-Somer  
Usine des Agriers  
Boulevard Marcellin Leroy  
CS10015  
16915 Angoulême Cedex 9  
Франция

Эти изделия соответствуют требованиям Директивы о низковольтном оборудовании 2006/95/EC и Директивы об электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC.



T. Alexander  
Заместитель генерального директора по технологии  
Newtown

Дата: 29 мая 2014 г.

Эти электроприводы предназначены для эксплуатации с соответствующими электродвигателями, регуляторами, узлами электрической защиты и другим оборудованием в окончательных изделиях или системах. Соответствие требованиям норм техники безопасности и электромагнитной совместимости (ЭМС) зависит от правильной установки и настройки электроприводов, включая использование указанных входных фильтров. Электроприводы должны устанавливаться только профессиональными монтажниками, обученными нормам техники безопасности и ЭМС. Монтажник несет ответственность за соответствие конечных изделий или систем всем законам, правилам и нормам страны, в которой они установлены. Смотрите руководство пользователя. Подробная информация по ЭМС указана в техническом паспорте по ЭМС.

# Декларация о соответствии (включая Директиву о машинах 2006)

Control Techniques Ltd  
The Gro  
Newtown  
Powys  
UK  
SY16 3BE

Moteurs Leroy-Somer  
Usine des Agriers  
Boulevard Marcellin Leroy  
CS10015  
16915 Angoulême Cedex 9  
Франция

Эта декларация применяется к семейству электроприводов с регулируемой скоростью Unidrive M с номерами моделей как показано ниже:

Допустимые символы <b>Мaaa-bbcdddd</b> :	
<b>aaa</b>	300, 400
<b>bbbbbbbbb</b>	01100017A, 01100024A, 01200017A, 01200024A, 01200033A, 01200042A, 02100042A, 02100056A, 02200024A, 02200033A, 02200042A, 02200056A, 02200075A, 02400013A, 02400018A, 02400023A, 02400032A, 02400041A, 03200100A, 03400056A, 03400073A, 03400094A, 04200133A, 04200176A, 04400135A, 04400170A

Эта декларация действует для этих изделий, когда они используются в качестве компонента обеспечения безопасности машины. Только функцию БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОМЕНТА можно использовать как функцию обеспечения безопасности машины. Ни одну из других функций электропривода нельзя использовать для реализации функции обеспечения безопасности.

Эти изделия соответствуют всем применимым положениям Директивы 2006/42/EC (Директива о машинах).

Испытания типа ЕС были проведены следующим нотифицированным органом:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Alboinstraße 56

12103 Berlin, Германия

Идентификационный номер нотифицированного органа: 0035

Номер сертификата испытаний типа ЕС: 01/205/5383.00/14

Ниже показаны используемые согласованные стандарты:

EN 61800-5-1:2007	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования безопасности. Электрические, тепловые и энергетические
EN 61800-5-2:2007	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования безопасности. Функциональные
EN ISO 13849-1:2008	Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Общие принципы конструирования
EN ISO 13849-2:2008	Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Проверка
EN 62061:2005	Безопасность машин. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью

Лицо, уполномоченное составлять технический файл:

C Hargis

Главный инженер

Newtown, Powys, UK

  
T. Alexander  
Вице-президент по технологиям  
Дата: 9 апреля 2014 г.  
Место: Newtown, Powys, UK

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Эти электроприводы предназначены для эксплуатации с соответствующими электродвигателями, регуляторами, узлами электрической защиты и другим оборудованием в полных системах. Монтажник системы отвечает за соблюдение требований Директивы по машинам и других действующих норм и правил в конструкции полной системы, включая ее относящуюся к обеспечению безопасности систему управления. Использование электропривода с функцией безопасности само по себе не гарантирует безопасности машины.

Соблюдение положений Директивы по безопасности и ЭМС зависит от правильного монтажа и настройки инверторов. Электроприводы должны устанавливаться только профессиональными монтажниками, обученными нормам техники безопасности и ЭМС. Монтажник несет ответственность за соответствие конечных изделий или систем всем законам, правилам и нормам страны, в которой они установлены. Смотрите руководство пользователя.

# Декларация о соответствии (включая Директиву о машинах 2006)

Control Techniques Ltd  
The Gro  
Newtown  
Powys  
UK  
SY16 3BE

Moteurs Leroy-Somer  
Usine des Agriers  
Boulevard Marcellin Leroy  
CS10015  
16915 Angoulême Cedex 9  
Франция

Эта декларация применяется к семейству электроприводов с регулируемой скоростью Unidrive M с номерами моделей как показано ниже:

Допустимые символы Maaa-bbcdddddd:

aaa	300, 400
bbbbbbbbbb	05200250A, 05400270A, 05400300A, 05500030A, 05500040A, 05500069A 06200330A, 06200440A, 06400350A, 06400420A, 06400470A, 06500100A, 06500150A, 06500190A, 06500230A, 06500290A, 06500350A 07200610A, 07200750A, 07200830A, 07400660A, 07400770A, 07401000A, 07500440A, 07500550A, 07600190A, 07600240A, 07600290A, 07600380A, 07600440A, 07600540A 08201160A, 08201320A, 08401340A, 08401570A, 08500630A, 08500860A, 08600630A, 08600860A

Эта декларация действует для этих изделий, когда они используются в качестве компонента обеспечения безопасности машины. Только функцию БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОМЕНТА можно использовать как функцию обеспечения безопасности машины. Ни одну из других функций электропривода нельзя использовать для реализации функции обеспечения безопасности.

Эти изделия соответствуют всем применимым положениям Директивы 2006/42/EC (Директива о машинах).

Испытания типа ЕС были проведены следующим нотифицированным органом:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Alboinstrasse 56

12103 Berlin, Германия

Идентификационный номер нотифицированного органа: 0035

Номер сертификата испытаний типа ЕС: 01/205/5387.00/14

Ниже показаны используемые согласованные стандарты:

EN 61800-5-1:2007	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования безопасности. Электрические, тепловые и энергетические
EN 61800-5-2:2007	Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения. Требования безопасности. Функциональные
EN ISO 13849-1:2008	Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Общие принципы конструирования
EN ISO 13849-2:2008	Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Проверка
EN 62061:2005	Безопасность машин. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью

Лицо, уполномоченное составлять технический файл:

C Hargis

Главный инженер

Newtown, Powys, UK

T. Alexander

Вице-президент по технологии

Дата: 13 мая 2014 г.

Место: Newtown, Powys, UK

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Эти электроприводы предназначены для эксплуатации с соответствующими электродвигателями, регуляторами, узлами электрической защиты и другим оборудованием в полных системах. Монтажник системы отвечает за соблюдение требований Директивы по машинам и других действующих норм и правил в конструкции полной системы, включая ее относящуюся к обеспечению безопасности систему управления. Использование электропривода с функцией безопасности само по себе не гарантирует безопасности машины.

Соблюдение положений Директивы по безопасности и ЭМС зависит от правильного монтажа и настройки инверторов. Электроприводы должны устанавливаться только профессиональными монтажниками, обученными нормам техники безопасности и ЭМС. Монтажник несет ответственность за соответствие конечных изделий или систем всем законам, правилам и нормам страны, в которой они установлены. Смотрите руководство пользователя.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

# 1 Техника безопасности

## 1.1 Подразделы Предупреждение, Внимание и Примечание



Предупреждение содержит информацию, важную для исключения опасных ситуаций при работе.



Внимание содержит информацию, важную для исключения опасности повреждения изделия или другого оборудования.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В Примечании содержится информация, помогающая обеспечить правильную работу изделия.

## 1.2 Электрическая безопасность - общее предупреждение

В электроприводе используются напряжения, которые могут вызвать сильное поражение электрическим током и (или) ожоги, и могут оказаться смертельными. При работе с электроприводом и вблизи него следует соблюдать предельную осторожность.

Конкретные предупреждения приведены в нужных местах этого руководства.

## 1.3 Проектирование системы и безопасность персонала

Электропривод предназначен для профессионального встраивания в комплектный агрегат или в систему. В случае неправильной установки электропривод может создавать угрозу для безопасности.

В электроприводе используются высокие напряжения и сильные токи, в нем хранится большой запас электрической энергии и он управляет оборудованием, которое может привести к травмам.

Необходимо строго контролировать работу электроустановки и системы, чтобы избежать опасностей, как в штатном режиме работы, так и в случае поломки оборудования. Проектирование, монтаж, сдача в эксплуатацию и техническое обслуживание системы должно выполняться только соответственно обученным опытным персоналом. Такой персонал должен внимательно прочесть эту информацию по технике безопасности и все данное руководство.

Функции электропривода ОСТАНОВ и ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не отключают опасные напряжения с выхода электропривода и с любого дополнительного внешнего блока.

Перед выполнением работ на электрических соединениях необходимо отключить электрическое питание с помощью проверенного устройства электрического отключения.

**За исключением единственной функции ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА ни одну из функций электропривода нельзя использовать для обеспечения безопасности персонала, то есть их нельзя использовать для задач обеспечения безопасности.**

Необходимо внимательно продумать все функции электропривода, которые могут создать опасность, как при обычной эксплуатации, так и в режиме неверной работы из-за поломки. Для любого применения, в котором поломка электропривода или его системы управления может привести к повреждению, ущербу или травме, необходимо провести анализ степени риска и при необходимости принять специальные меры для снижения риска - например, установить устройства защиты от превышения скорости для случая выхода из строя системы управления скоростью или безотказный механический тормоз для случая отказа системы торможения двигателем.

Функцию БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА можно использовать в обеспечивающих безопасность системах. Проектировщик системы несет ответственность за безопасность всей системы и ее соответствие действующим требованиям стандартов обеспечения безопасности.

## 1.4 Пределы воздействия на экологию

Необходимо строго соблюдать все указания руководства пользователя относительно транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации электропривода, включая указанные пределы ограничения. К электроприводам нельзя прилагать чрезмерных механических усилий и нагрузок.

## 1.5 Доступ

Доступ к электроприводу должен быть ограничен только уполномоченным персоналом. Необходимо соблюдать все действующие местные нормы и правила техники безопасности.

## 1.6 Противопожарная защита

Корпус электропривода не классифицирован как огнестойкий. Необходимо предусмотреть отдельный огнестойкий корпус. Более подробные сведения приведены в раздел 3.2.5 *Противопожарная защита* на стр. 21.

## 1.7 Соответствие нормам и правилам

Монтажник отвечает за соответствие требованиям всех действующих норм и правил, например, национальным правилам устройства электроустановок, нормам предотвращения несчастных случаев и правилам электромагнитной совместимости (ЭМС). Особое внимание следует уделить площади поперечного сечения проводов, выбору предохранителей и других средств защиты и подключению защитного заземления.

В этом руководстве пользователя содержатся указания по достижению соответствия с конкретными стандартами ЭМС.

На территории Европейского союза все механизмы, в которых может использоваться это изделие, должны соответствовать следующим директивам:

2006/42/EC Безопасность машин и механизмов.  
2004/108/EC: Электромагнитная совместимость.

## 1.8 Электродвигатель

Проверьте, что электродвигатель установлен согласно рекомендациям изготовителя. Проверьте, что вал двигателя не поврежден.

Стандартные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором предназначены для работы на одной скорости. Если предполагается использовать возможности электропривода для управления двигателем на скоростях выше проектной максимальной скорости, то настоятельно рекомендуется прежде всего проконсультироваться с изготовителем двигателя.

Работа на низкой скорости может привести к перегреву двигателя из-за падения эффективности вентилятора охлаждения.

Двигатель необходимо оснастить защитным термистором. При необходимости установите электровентилятор принудительного охлаждения.

На степень защиты двигателя влияют настроенные в электроприводе значения параметров двигателя. Не следует полагаться на значения этих параметров по умолчанию.

Очень важно, чтобы в параметр Pr **00.006** Номинальный ток двигателя было введено правильное значение. Это влияет на тепловую защиту двигателя.

Техника без-опасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 1.9 Управление механическим тормозом

Предусмотрены функции управления тормозом для согласования работы внешнего тормоза и электропривода. Хотя аппаратура и программное обеспечение спроектированы по самым строгим стандартам качества и надежности, они не предназначены для обеспечения безопасности, т.е. отказ или поломка могут привести к опасности травмирования. Если в установке неправильное отпускание тормоза может привести к травме, то необходимо установить независимые сертифицированные защитные устройства.

## 1.10 Регулировка параметров

Некоторые параметры сильно влияют на работу электропривода. Их нельзя изменять без подробного изучения влияния на управляемую систему. Следует предпринять специальные меры для защиты от нежелательных изменений этих параметров из-за ошибки или небрежности.

## 1.11 Электрическая установка

### 1.11.1 Опасность поражения электрическим током

Напряжение в следующих узлах является опасным, может вызвать поражение электрическим током и привести к смерти:

Кабели и клеммы питания переменным током

Выходные кабели и клеммы

Многие внутренние узлы электропривода и внешние опционные блоки

Если не указано иное, клеммы управления имеют одиночную изоляцию и к ним нельзя прикасаться.

### 1.11.2 Накопленный заряд

В электроприводе имеются конденсаторы, которые остаются заряженными до потенциально опасного напряжения и после отключения силового электропитания. Если на электропривод подавалось питание, то перед выполнением работ на электроприводе необходимо отключить от него силовое питание на время не менее 10 минут.

## 1.12 Опасности

### 1.12.1 Опасность падения

Электропривод создает опасность падения или опрокидывания. Это может травмировать персонал и поэтому следует осторожно обращаться с электроприводом.

Максимальная масса:

Габарит 1: 0,75 кг.

Габарит 2: 1,3 кг.

Габарит 3: 1,5 кг.

Габарит 4: 3,13 кг.

Габарит 5: 7,4 кг.


Габарит 6: 14 кг.

## 2 Сведения об изделии

### 2.1 Номер модели

На рисунке ниже показаны правила образования номера модели серии Unidrive M.

Рис. 2-1 Номер модели

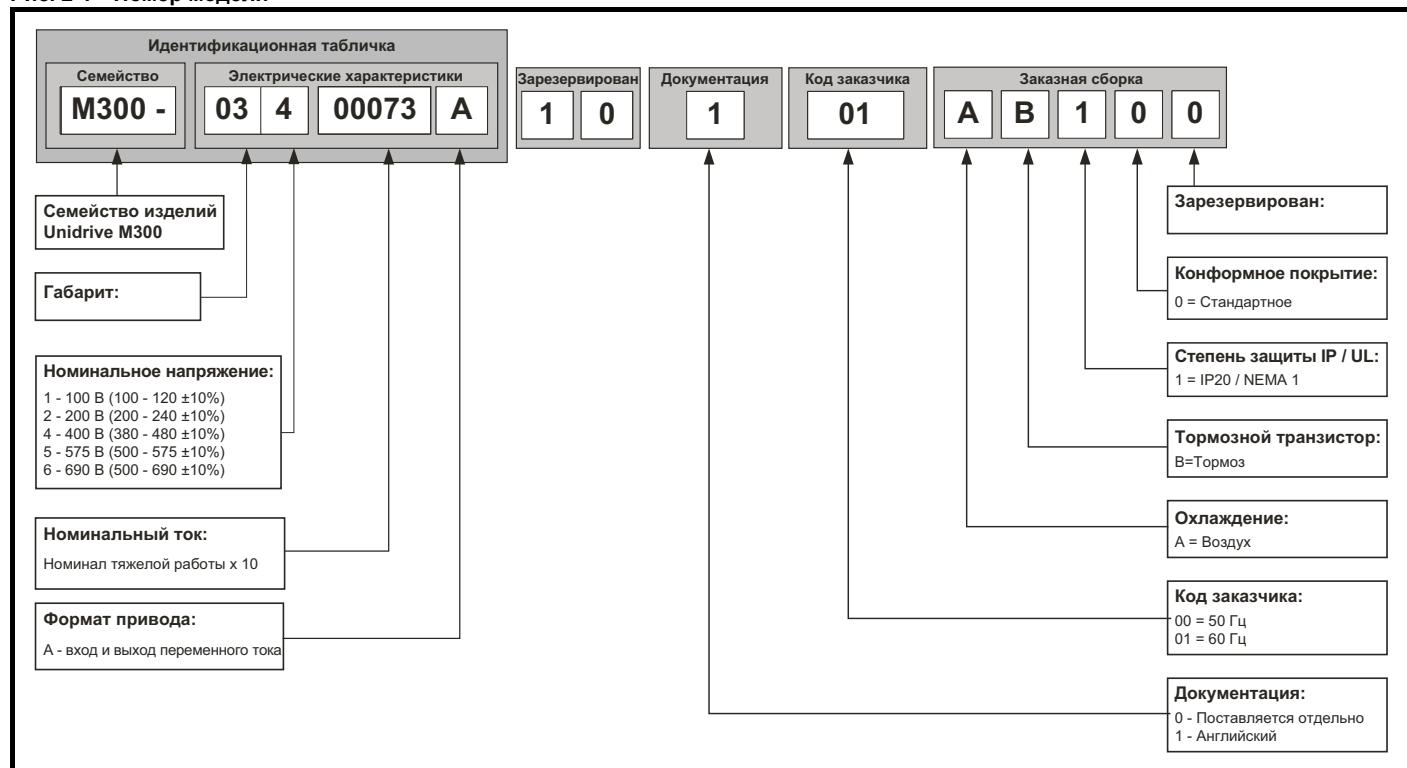

## 2.2 Номиналы


Электроприводы габаритов с 1 по 4 имеют только номиналы тяжелых режимов работы.

Электроприводы габаритов с 5 по 6 имеют два номинала.

Настройка номинального тока двигателя определяет, какие номиналы действуют - режима тяжелой работы «Heavy Duty» или режима обычной работы «Normal Duty».

Оба набора номиналов совместимы с двигателями, спроектированными по стандарту IEC 60034.

На графике сбоку показана разница между режимами обычной («Normal Duty») и тяжелой («Heavy Duty») работы в отношении номинального длительного тока и пределов кратковременных перегрузок.

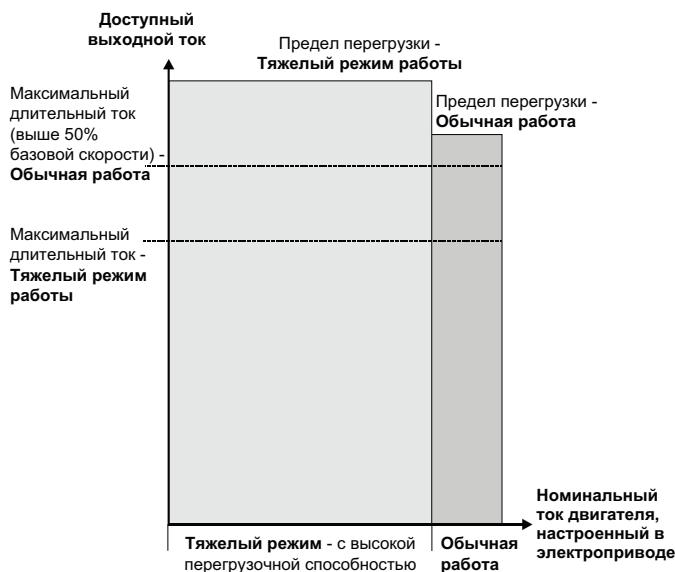

### Нормальный режим

Для применений, в которых используются асинхронные двигатели с самовентиляцией (TENV/TEFC) с небольшой возможной перегрузкой и не требуется полный крутящий момент на низких скоростях (вентиляторы, насосы).

Для асинхронных двигателей с самовентиляцией (TENV/TEFC) нужна дополнительная защита от перегрузок из-за снижения эффективности вентилятора при низких скоростях. Для обеспечения необходимой защиты программа  $I^2t$  поддерживает максимальный уровень тока в зависимости от скорости. Это показано на графике ниже.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Скорость, с которой начинает действовать защита на низкой скорости, можно изменить настройкой параметра **Режим тепловой защиты на низкой скорости** (04.025). Защита начинает работать со скорости двигателя ниже 15% базовой скорости, если **Pr 04.025 = 0** (по умолчанию) или ниже 50%, если **Pr 04.025 = 1**.

### Работа защиты двигателя $I^2t$

Защита двигателя по закону  $I^2t$  показана ниже и совместима с:

- Асинхронными двигателями с самовентиляцией (TENV/TEFC)

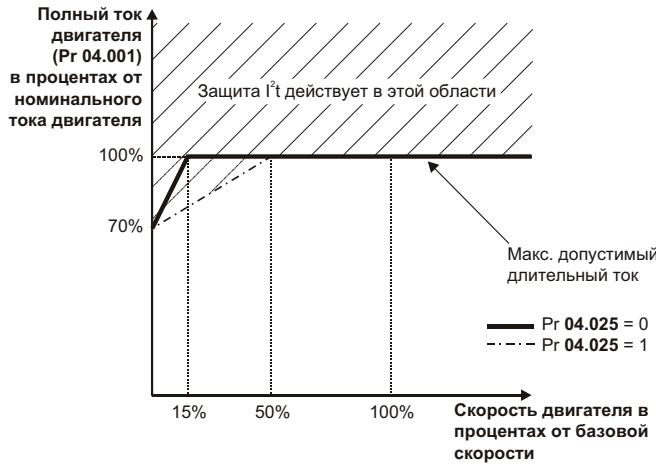

### Тяжелая работа (по умолчанию)


Для применений с постоянным крутящим моментом, где нужна большая перегрузочная способность или полный момент на низких скоростях (например, намотчики, подъемники). Тепловая защита по умолчанию настроена на защиту асинхронных двигателей с принудительной вентиляцией.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется асинхронный двигатель с самовентиляцией (TENV/TEFC) и для скоростей ниже 50% от базовой нужна улучшенная тепловая защита, то для этого нужно установить **Режим тепловой защиты на низкой скорости** (04.025) = 1.

Защита двигателя типа  $I^2t$  по умолчанию совместима с:

- Асинхронными двигателями с принудительной вентиляцией

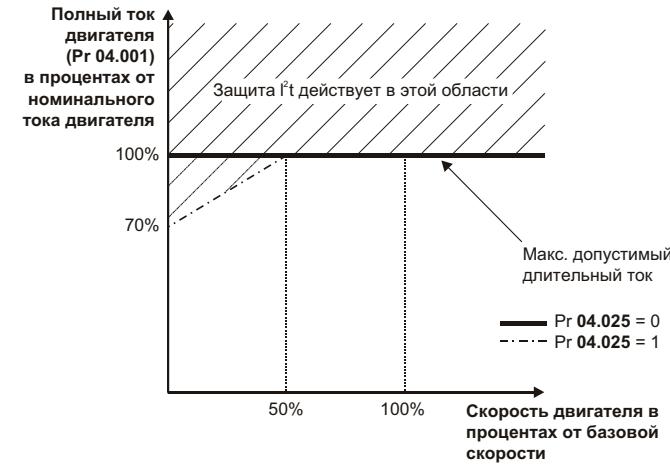

Номиналы длительного тока указаны для температуры не более 40 °C, высоты 1000 м над уровнем моря и частоты ШИМ 3,0 кГц.

Для более высоких частот ШИМ, температуры окружающей среды >40 °C и большей высоты над уровнем моря нужно снизить номиналы. Более подробные сведения приведены в Глава 11 **Технические данные** на стр. 165.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 2-1 Номиналы привода 100 В (100 до 120 В ±10%)

Модель		Тяжелый режим					
		Максимальный длительный выходной ток	Пиковый ток в разомкнутом контуре	Пиковый ток RFC	Номинальная мощность при 100 В	Мощность двигателя при 100 В	
		A	A	A	kВт	л.с.	
Габарит 1	01100017	1,7	2,6	3,1	0,25	0,33	
	01100024	2,4	3,6	4,3	0,37	0,5	
Габарит 2	02100042	4,2	6,3	7,6	0,75	1	
	02100056	5,6	8,4	10,1	1,1	1,5	

Таблица 2-2 Номиналы привода 200 В (200 до 240 В ±10%)

Модель		Нормальный режим				Тяжелый режим работы				
		Максимальный длительный выходной ток	Номинальная мощность при 230 В	Мощность двигателя при 230 В	Пиковый ток	Максимальный длительный выходной ток	Пиковый ток в разомкнутом контуре	Пиковый ток RFC	Номинальная мощность при 230 В	Мощность двигателя при 230 В
		A	kВт	л.с.	A	A	A	A	kВт	л.с.
Габарит 1	01200017					1,7	2,6	3,1	0,25	0,33
	01200024					2,4	3,6	4,3	0,37	0,5
	01200033					3,3	5	5,9	0,55	0,75
	01200042					4,2	6,3	7,6	0,75	1
Габарит 2	02200024					2,4	3,6	4,3	0,37	0,5
	02200033					3,3	5	5,9	0,55	0,75
	02200042					4,2	6,3	7,6	0,75	1
	02200056					5,6	8,4	10,1	1,1	1
	02200075					7,5	11,3	13,5	1,5	2
Габарит 3	03200100					10	15	18	2,2	3
Габарит 4	04200133					13,3	20	23,9	3	3
	04200176					17,6	16,4	31,7	4	5
Габарит 5	05200250	30	7,5	10	33	25	37,5	50	5,5	7,5
Габарит 6	06200330	50	11	15	55	33	49,5	66	7,5	10
	06200440	58	15	20	63,8	44	66	88	11	15

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 2-3 Номиналы привода 400 В (380 до 480 В ±10%)

Модель	Нормальный режим				Тяжелый режим работы				
	Максимальный длительный выходной ток	Номинальная мощность при 400 В	Мощность двигателя при 460 В	Пиковый ток	Максимальный длительный выходной ток	Пиковый ток в разомкнутом контуре	Пиковый ток RFC	Номинальная мощность при 400 В	Мощность двигателя при 460 В
	A	кВт	л.с.	A	A	A	A	кВт	л.с.
Габарит 2	02400013				1,3	2	2,3	0,37	0,5
	02400018				1,8	2,7	3,2	0,55	0,75
	02400023				2,3	3,5	4,1	0,75	1
	02400032				3,2	4,8	5,8	1,1	1,5
	02400041				4,1	6,2	7,4	1,5	2
Габарит 3	03400056				5,6	8,4	10,1	2,2	3
	03400073				7,3	11	13,1	3	3
	03400094				9,4	14,1	16,9	4	5
Габарит 4	04400135				13,5	20,3	24,3	5,5	7,5
	04400170				17	25,5	30,6	7,5	10
Габарит 5	05400270	30	15	20	33	27	40,5	54	11
	05400300	31	15	20	34,1	30	45	60	15
Габарит 6	06400350	38	18,5	25	41,8	35	52,5	70	15
	06400420	48	22	30	52,8	42	63	84	18,5
	06400470	63	30	40	69,3	47	70,5	94	22
									30

Таблица 2-4 Номиналы привода 575 В (500 до 575 В ±10%)

Модель	Нормальный режим				Тяжелый режим работы				
	Максимальный длительный выходной ток	Номинальная мощность при 575 В	Мощность двигателя при 575 В	Пиковый ток	Максимальный длительный выходной ток	Пиковый ток в разомкнутом контуре	Пиковый ток RFC	Номинальная мощность при 575 В	Мощность двигателя при 575 В
	A	кВт	л.с.	A	A	A	A	кВт	л.с.
Габарит 5	05500030	3,9	2,2	3	4,3	3	4,5	6	1,5
	05500040	6,1	4	5	6,7	4	6	8	2,2
	05500069	10	5,5	7,5	11	6,9	10,3	13,8	4
Габарит 6	06500100	12	7,5	10	13,2	10	15	20	5,5
	06500150	17	11	15	18,7	15	22,5	30	7,5
	06500190	22	15	20	24,2	19	28,5	38	11
	06500230	27	18,5	25	29,7	23	34,5	46	15
	06500290	34	22	30	37,4	29	43,5	58	18,5
	06500350	43	30	40	47,3	35	52,5	70	22
									30

## 2.2.1 Типичные пределы кратковременной перегрузки

Предел максимальной перегрузки в процентах зависит от выбранного двигателя. Максимальная возможная перегрузка зависит от номинального тока двигателя, коэффициента мощности двигателя и его индуктивности рассеяния. Точное значение для конкретного двигателя можно рассчитать по формулам, приведенным в Меню 4 в Справочном руководстве по параметрам.

Типичные значения для режимов RFC-A и разомкнутого контура (OL) показаны в таблицах ниже:

Таблица 2-5 Типичные пределы перегрузки

Режим работы	RFC из холодного состояния	RFC из 100%	Разомкнутый контур из холодного	Разомкнутый контур из 100%
Перегрузка обычной работы с номинальным током двигателя = номинальный ток электропривода	110% на 165 с	110% на 9 с	110% на 165 с	110% на 9 с
Перегрузка тяжелого режима работы с номинальным током двигателя = номинальный ток электропривода	180% на 3 с	180% на 3 с	150% на 60 с	150% на 8 с

Обычно номинальный ток электропривода превышает номинальный ток подключенного электродвигателя, что позволяет достичь большего уровня перегрузки, чем настройка по умолчанию.

Для некоторых номиналов электропривода при очень низкой выходной частоте пропорционально снижается допустимое время перегрузки.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальный достижимый уровень перегрузки не зависит от скорости.

## 2.3 Режимы работы

Электропривод рассчитан на работу в любом из следующих режимов:

1. Режим разомкнутого контура
  - Векторный режим разомкнутого контура
  - Линейная зависимость  $V/f$  (В/Гц)
  - Квадратичная зависимость  $V/f$  (В/Гц)
2. RFC - A
  - Без датчика обратной связи по положению

### 2.3.1 Режим разомкнутого контура

Электропривод подает питание на двигатель на регулируемых пользователем частотах. Скорость двигателя определяется выходной частотой привода и скольжением из-за механической нагрузки. Электропривод может улучшить управление двигателем за счет функции компенсации скольжения. Работа на низкой скорости зависит от выбранного режима - режим  $V/f$  или векторного режима разомкнутого контура.

#### Векторный режим разомкнутого контура

Подаваемое на двигатель напряжение прямо пропорционально частоте, кроме низких частот, когда электропривод использует параметры двигателя для подачи напряжения, нужного для обеспечения неизменного потока при изменяющейся нагрузке.

Обычно полный момент (100%) на 50 Гц двигателе можно получить вплоть до частот 1 Гц.

#### Режим линейной зависимости $V/f$

Подаваемое на двигатель напряжение прямо пропорционально частоте, кроме низких частот, когда имеется повышение напряжения (форсировка) согласно настройке пользователя. Этот режим можно использовать для управления несколькими двигателями.

Обычно полный момент (100%) на 50 Гц двигателе можно получить вплоть до частот 4 Гц.

#### Квадратичная зависимость $V/f$

Подаваемое на двигатель напряжение прямо пропорционально квадрату частоты, кроме низких частот, когда имеется повышение напряжения согласно настройке пользователя. Этот режим можно использовать для управления вентилятором или насосом с квадратичной характеристикой нагрузки или для управления несколькими двигателями. Этот режим не годится для приложений, где необходим большой пусковой крутящий момент.

### 2.3.2 Режим RFC-A


Режим управления потоком ротора для асинхронных двигателей (RFC-A) охватывает векторное управление с замкнутым контуром с датчиком обратной связи по положению

#### Без датчика обратной связи по положению

При управлении потоком ротора используется замкнутый контур без обратной связи по положению, а для расчета скорости двигателя используются ток, напряжение и основные параметры двигателя. Этот режим устраняет нестабильность при низких нагрузках, которая присуща обычным схемам управления с разомкнутым контуром на низких частотах при работе на мощные двигатели с небольшой нагрузкой.

## 2.4 Элементы электропривода


Рис. 2-2 Элементы электропривода (габариты с 1 по 4)

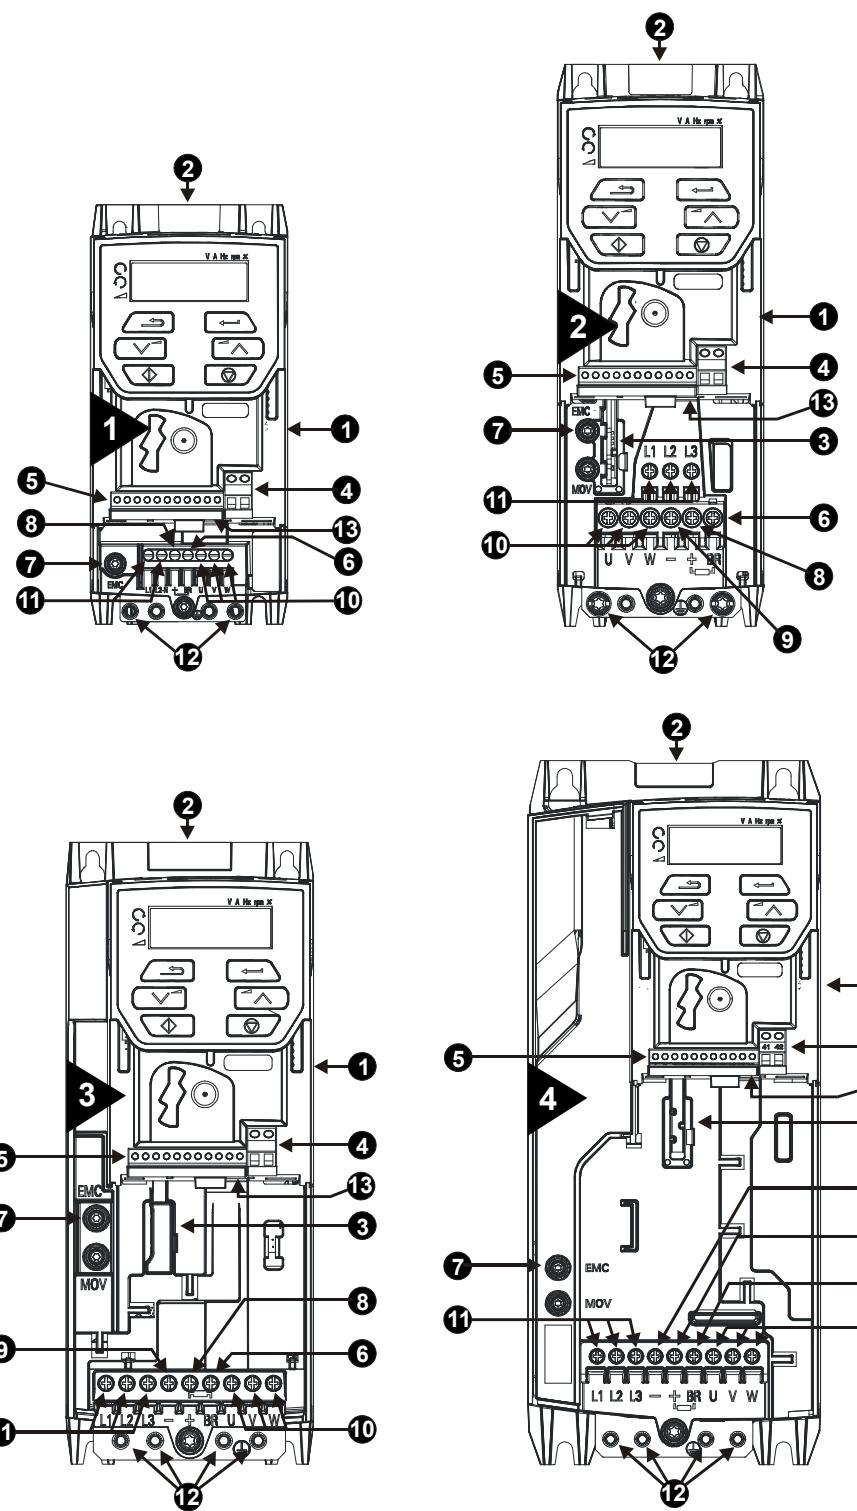

### Обозначения

- |   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Заводская табличка с номиналами (сбоку электропривода) | 6. Клемма тормоза               | 11. Входные клеммы электропитания        |
| 2. Идентификационная табличка                             | 7. Винт внутреннего фильтра ЭМС | 12. Клеммы заземления                    |
| 3. Разъем дополнительного модуля                          | 8. Шина DC +                    | 13. Клеммы БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА |
| 4. Клеммы реле  | 9. Шина DC -                    |  |
| 5. Подключение сигналов управления                        | 10. Клеммы двигателя            |  |

Рис. 2-3 Элементы электропривода (габариты с 5 по 6)

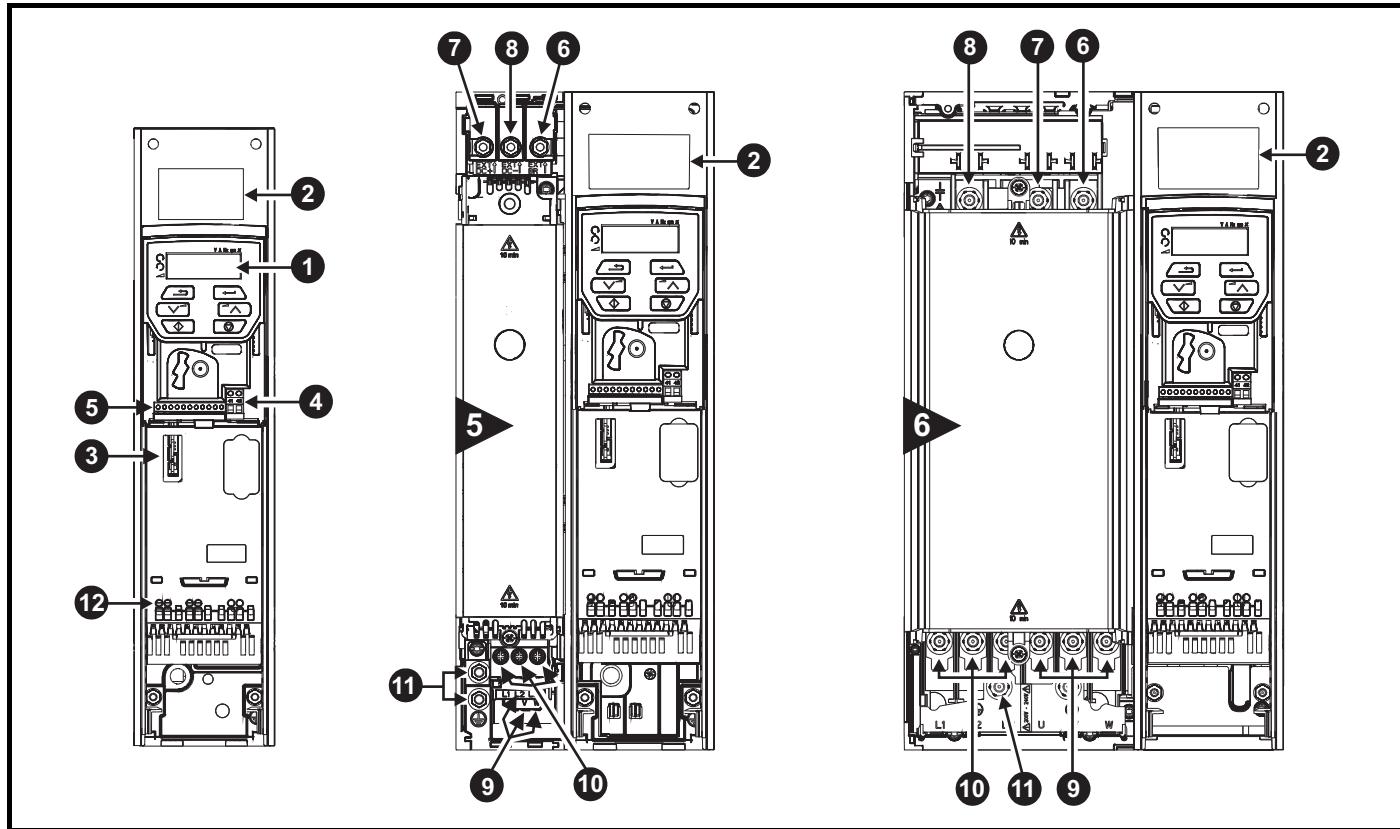


#### Обозначения

- |                                      |                                   |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Кнопочная панель                  | 6. Клемма тормоза                 | 11. Клеммы заземления                    |
| 2. Заводская табличка                | 7. Шина DC +                      | 12. Клеммы БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА |
| 3. Слот 1 для дополнительного модуля | 8. Шина DC -                      |  |
| 4. Клеммы реле                       | 9. Клеммы двигателя               |  |
| 5. Подключение сигналов управления   | 10. Входные клеммы электропитания |  |

## 2.5 Панель и дисплей

Панель и дисплей показывают информацию пользователю о статусе электропривода и кодах отключений и позволяют изменять параметры, запускать и останавливать электропривод и выполнять сброс электропривода.

Рис. 2-4 Вид панели Unidrive M300

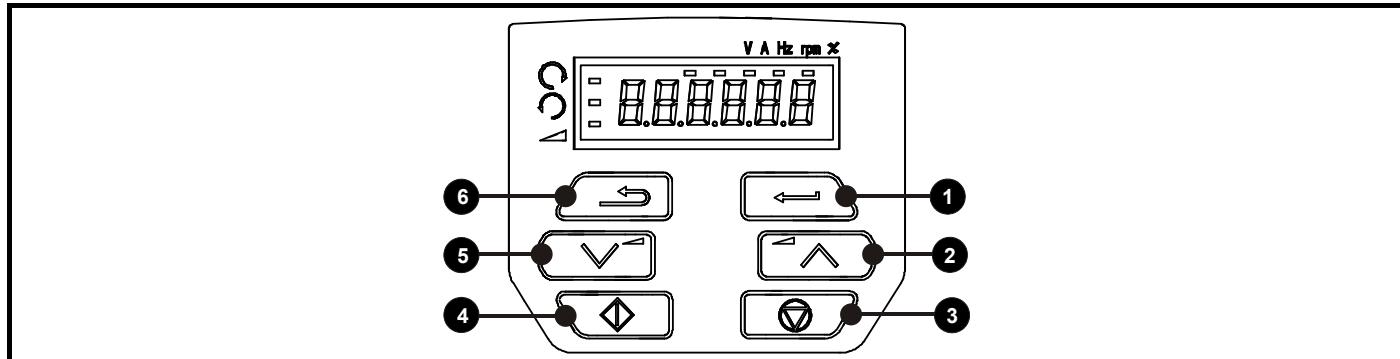


- (1) Кнопка Ввод позволяет входить в режим просмотра или редактирования параметров и подтверждать изменение параметра.
- (2, 5) Кнопками навигации можно выбирать отдельные параметры или изменять значения параметров. В режиме панели управления кнопки <Вверх> и <Вниз> также используются для увеличения или уменьшения скорости двигателя.
- (3) Кнопка Останов / Сброс позволяет остановить и сбросить электропривод в режиме управления с панели. Она также сбрасывает электропривод в режиме управления с панели.
- (4) Кнопка Пуск позволяет запустить электропривод в режиме управления с панели.
- (6) Кнопка Отмена позволяет выйти из режима редактирования/просмотра параметров или отменить изменение параметра.

## 2.6 Описание заводской таблички

Положение заводских табличек (шильдиков) с номиналами показано на Рис. 2-2.


Рис. 2-5 Типичная заводская табличка для габарита 2

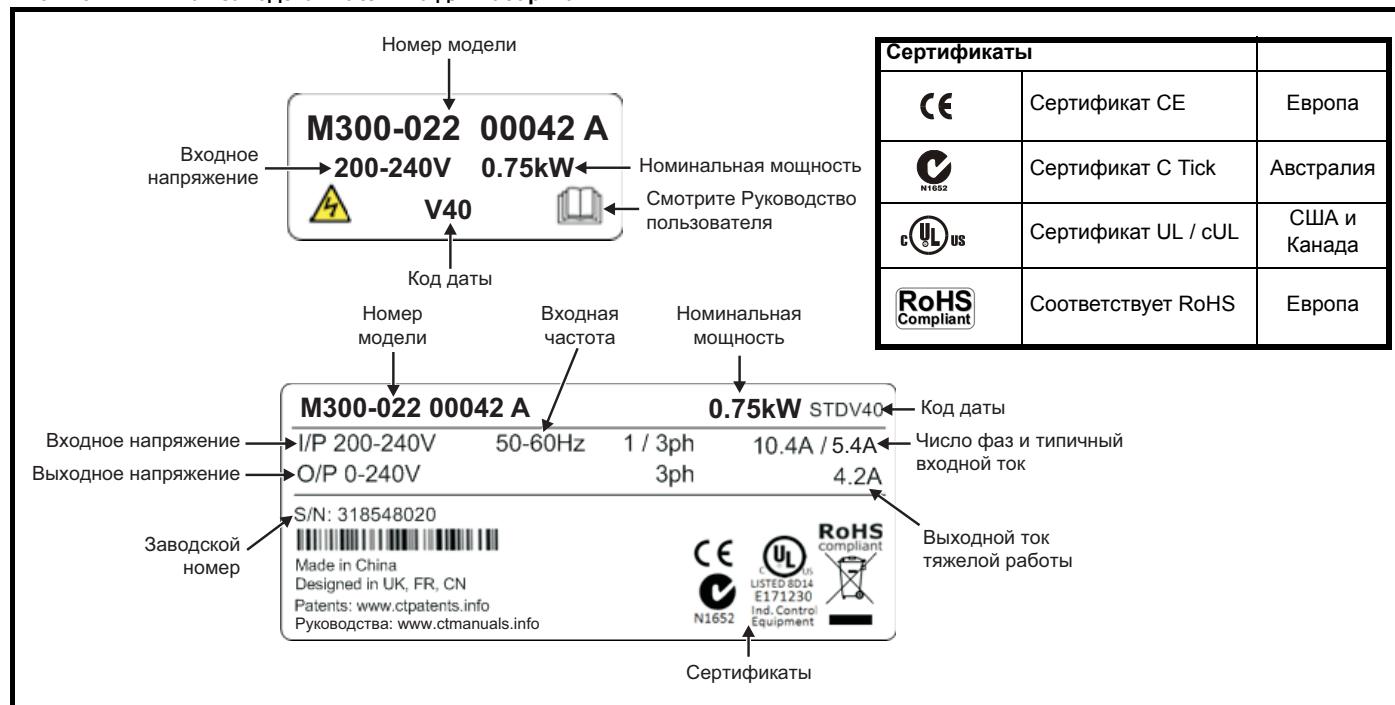

Дополнительная информация по табличкам приведена в Рис. 2-1 *Номер модели* на стр. 11.

## 2.7 Опции

Рис. 2-6 Опции, доступные для электропривода

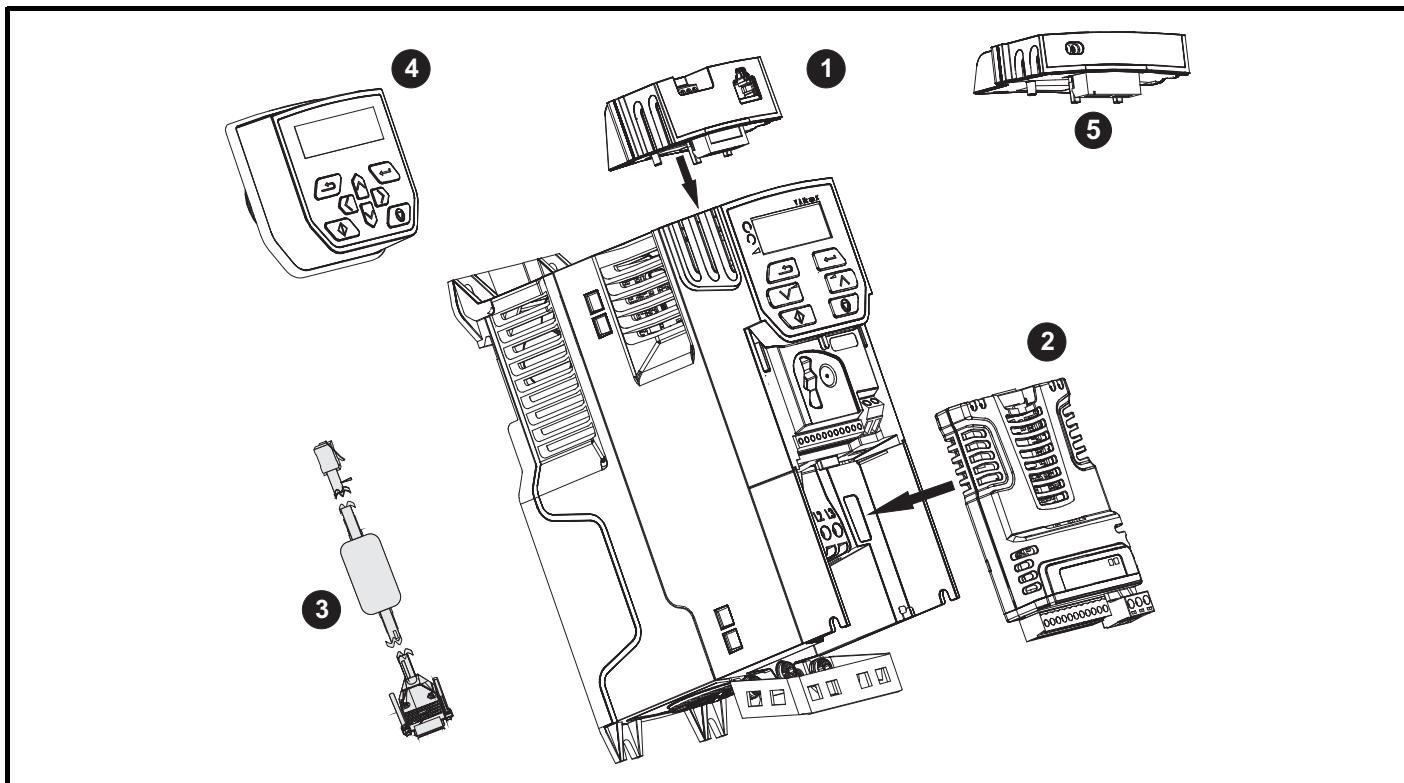

1. Адаптер AI 485
2. Модуль SI
3. Кабель CT Comms
4. Дистанционная кнопочная панель с ЖКД
5. Модуль адаптера AI-Backup

Таблица 2-6 Идентификация дополнительных модулей системной интеграции (SI)

Тип	Дополнительный модуль	Цвет	Название	Дополнительные сведения
Полевые сети		Фиолетовый	SI-PROFIBUS	<b>Интерфейс Profbus</b> Адаптер сети PROFIBUS для обмена данными с электроприводом
		Умеренно серый	SI-DeviceNet	<b>Интерфейс DeviceNet</b> Адаптер сети DeviceNet для обмена данными с электроприводом
		Светло-серый	SI-CANopen	<b>Интерфейс CANopen</b> Адаптер сети CANopen для обмена данными с электроприводом
Автоматизация (расширение Вх/Вых)		Оранжевый	SI-I/O	<b>Интерфейс дополнительных Вх/Вых</b> Увеличивает доступные Вх/Вых за счет следующих комбинаций: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Цифровые входы/выходы</li> <li>• Цифровые входы</li> <li>• Аналоговые входы (дифференциальные или одиночные)</li> <li>• Аналоговый выход</li> <li>• Реле</li> </ul>

**Таблица 2-7 Идентификация дополнительных модулей интерфейсных адаптеров (AI)**

Тип	Дополнительный модуль	Название	Дополнительные данные
Передача данных		Адаптер AI-485	<b>Интерфейс последовательной связи 485</b> Обеспечивает канал последовательной связи 485 с разъемом RJ45 или альтернативно с винтовыми клеммами.
Резервное копирование		Адаптер AI-Backup	<b>Резервное питание + 24 В и интерфейс карты SD</b>

## 2.8 Комплект поставки электропривода

С электроприводом поставляются экземпляр руководства Приступаем к работе, брошюра по технике безопасности, сертификат качества и коробка с комплектом принадлежностей (только габариты с 5 по 6), показанных в Таблица 2-8.

**Таблица 2-8 Детали, поставляемые с электроприводом**

Описание	Габарит 1	Габарит 2	Габарит 3	Габарит 4	Габарит 5	Габарит 6
Соединитель STO				x 1		
Скоба заземления				x 1		
Винт Sem M4 x 8 с двойной шайбой и шлицем Torx				x 2		
Скоба заземления						x 1
Кронштейны для монтажа на поверхность						x 2
Зажим заземления						x 1
Гайки клемм						M6 x 11
Соединитель питания и двигателя						x 1 x 1
Защитные вставки						x 3 x 2

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

### 3 Механическая установка

В этой главе описано, как использовать механические детали, нужные для монтажа электропривода. Электропривод предназначен для монтажа в шкафу. В этой главе описаны следующие основные темы:

- Комплект для монтажа в проеме
- Высокая степень защиты IP при стандартном монтаже и монтаже в проеме
- Размеры и компоновка шкафа
- Установка дополнительного модуля
- Размещение клемм и моменты затягивания

#### 3.1 Техника безопасности



##### Выполняйте все указания

Необходимо соблюдать все требования указаний по механической и электрической установке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любые вопросы и сомнения следует адресовать поставщику оборудования. Обязанностью владельца или пользователя является проверка того, что монтаж электропривода и любого внешнего дополнительного блока, а также их эксплуатация и обслуживание соответствуют требованиям техники безопасности и действующих норм и правил страны, где они размещены.



##### Компетентность монтажника

Электропривод должен устанавливаться только профессиональными монтажниками, обученными нормам техники безопасности и ЭМС. Монтажник несет ответственность за соответствие конечных изделий или систем всем законам, правилам и нормам страны, в которой они установлены.



##### Шкаф

Электропривод предназначен для монтажа в шкафу для обеспечения доступа только квалифицированному и уполномоченному персоналу и для защиты от загрязнений. Он рассчитан для эксплуатации в среде со степенью загрязнения 2 согласно стандарту IEC 60664-1. Это означает, что допускается загрязнение только сухим непроводящим материалом.

#### 3.2 Планировка установки

При планировании установки необходимо учитывать следующее:

##### 3.2.1 Доступ

Доступ к электроприводу должен осуществляться только уполномоченным персоналом. Необходимо соблюдать все действующие местные нормы и правила техники безопасности.

Степень защиты IP (защита от проникновения) электропривода зависит от его установки. Более подробные сведения приведены в разделе 3.9 *Размеры шкафа электропривода габаритов с 5 по 6 для высокой степени защиты IP* на стр. 38.

##### 3.2.2 Защита от воздействия окружающей среды

Электропривод должен быть защищен от:

- Влаги, в том числе от капель и брызг воды и конденсации. Может потребоваться антиконденсационный нагреватель, который должен быть выключен при работе электропривода.
- Загрязнения электропроводным материалом.
- Загрязнения любым видом пыли или грязи, которая может заблокировать вентилятор или ослабить поток воздуха над различными деталями.
- Температуры, выходящей за допустимые диапазоны для эксплуатации или хранения электропривода.
- Едких газов.

##### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время монтажа рекомендуется закрыть вентиляционные отверстия электропривода, чтобы не допустить попадание внутрь мусора (например, обрезков проводов).

#### 3.2.3 Охлаждение

Выделяемое электроприводом тепло необходимо отводить, чтобы не превысить предельную рабочую температуру. Обратите внимание, что герметичный корпус дает очень слабое охлаждение в сравнении с вентилируемым корпусом, поэтому его размеры следует увеличить и (или) использовать внутренние вентиляторы для циркуляции воздуха. Более подробные сведения приведены в разделе 3.6 *Шкаф для стандартных электроприводов* на стр. 35.

#### 3.2.4 Электрическая безопасность

Электроустановка должна быть безопасной в условиях нормальной эксплуатации и поломки. Указания по электрической установке приведены в Главе 4 *Электрическая установка* на стр. 47.

#### 3.2.5 Противопожарная защита

Корпус электропривода не классифицирован как огнестойкий.

Необходимо предусмотреть отдельный огнестойкий корпус.


При монтаже привода в США можно использовать шкаф класса NEMA 12.

В случае монтажа за пределами США рекомендуются следующие меры (согласно стандарту IEC 62109-1 для инверторов ФЭ систем). Корпус может быть металлическим или полимерным, полимерный должен удовлетворять требованиям, суть которых состоит в применении для больших корпусов материалов, соответствующих не менее чем классу 5VB UL 94 в точках минимальной толщины.

Узлы воздушных фильтров должны быть класса не хуже V-2.

Дно должно быть расположено так, чтобы закрывать площадь, показанную на Рис. 3-1. Любая часть боков, которая попадает в площадь, образованную углом 5° от электропривода, также считается частью дна огнестойкого корпуса.

Рис. 3-1 Компоновка дна огнестойкого корпуса

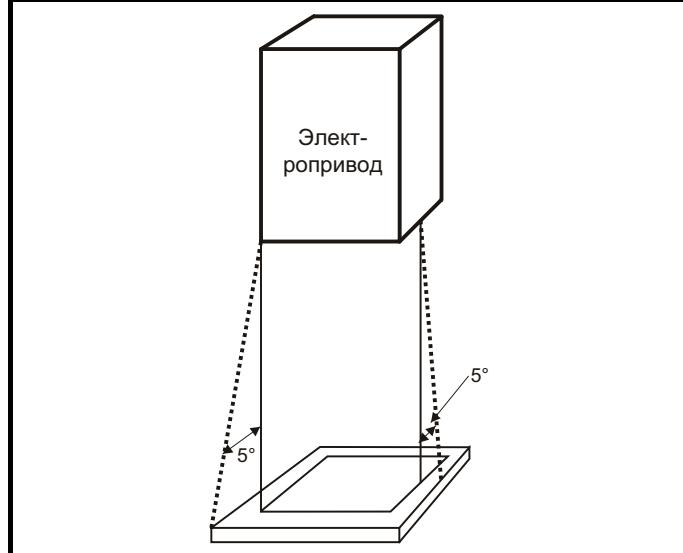

Дно, включая часть боков, считаемую частью дна, должно быть спроектировано для предотвращения выхода наружу горящего материала - в нем либо не должно быть отверстий, либо должна быть система перегородок. Это означает, что отверстия для кабелей и т.п. должны быть уплотнены материалами, удовлетворяющими требованию 5VB, или над ними должны быть устроены перегородки. Допустимые конструкции перегородок показаны на Рис. 3-2. Эти правила не применяются на закрытом участке электрооборудования (ограниченный доступ) с бетонным полом.

Рис. 3-2 Конструкция перегородок огнестойкого корпуса



### 3.2.6 Электромагнитная совместимость

В электроприводах с переменной скоростью используются силовые электронные схемы, которые могут вызвать электромагнитные помехи, если при их установке не уделять должного внимания правильной разводке проводников.

Некоторые простые меры помогут устранить помехи в типичной промышленной управляющей аппаратуре.

Если необходимо выполнить строгие ограничения по эмиссии помех или если известно, что вблизи размещены чувствительные приборы, то необходимо соблюдать правила защиты от помех в полном объеме. В электропривод встроен внутренний фильтр ЭМС, который снижает эмиссию в определенных условиях. Если его не хватает, то на входе электропривода можно установить внешний фильтр ЭМС, который должен быть расположен как можно ближе к электроприводу. Необходимо предусмотреть место для фильтров и для надлежащего разделения проводки. Оба уровня мер защиты описаны в разделе 4.8 Электромагнитная совместимость (ЭМС) на стр. 64.

### 3.2.7 Взрывоопасные участки

Электропривод нельзя устанавливать на участках, классифицированных как взрывоопасные, если только он не размещен в аттестованном шкафу и его установка сертифицирована.

## 3.3 Снятие клеммных крышек



#### Разъединяющее устройство

Перед снятием с электропривода любой крышки или выполнения на нем любого техобслуживания необходимо отключить от электропривода ПЕРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ и (или) питание постоянного тока с помощью аттестованного разъединяющего устройства.




#### Накопленный заряд

В электроприводе имеются конденсаторы, которые остаются заряженными до потенциально опасного напряжения и после отключения силового электропитания. Если на электропривод подавалось питание, то перед выполнением работ на электроприводе необходимо отключить от него силовое питание на время не менее 10 минут.

Обычно конденсаторы разряжаются через внутренний резистор. В некоторых случаях при поломке возможно, что конденсаторы не разряжаются или будут удерживать заряд из-за наличия напряжения на выходных клеммах. Если при поломке электропривода его дисплей резко гаснет, возможно, что конденсаторы не будут разряжены. В таком случае обратитесь в компанию Control Techniques или к ее уполномоченному дистрибутору.

### 3.3.1 Снятие клеммных крышек

Рис. 3-3 Расположение и идентификация клеммных крышек (габариты с 1 по 4)

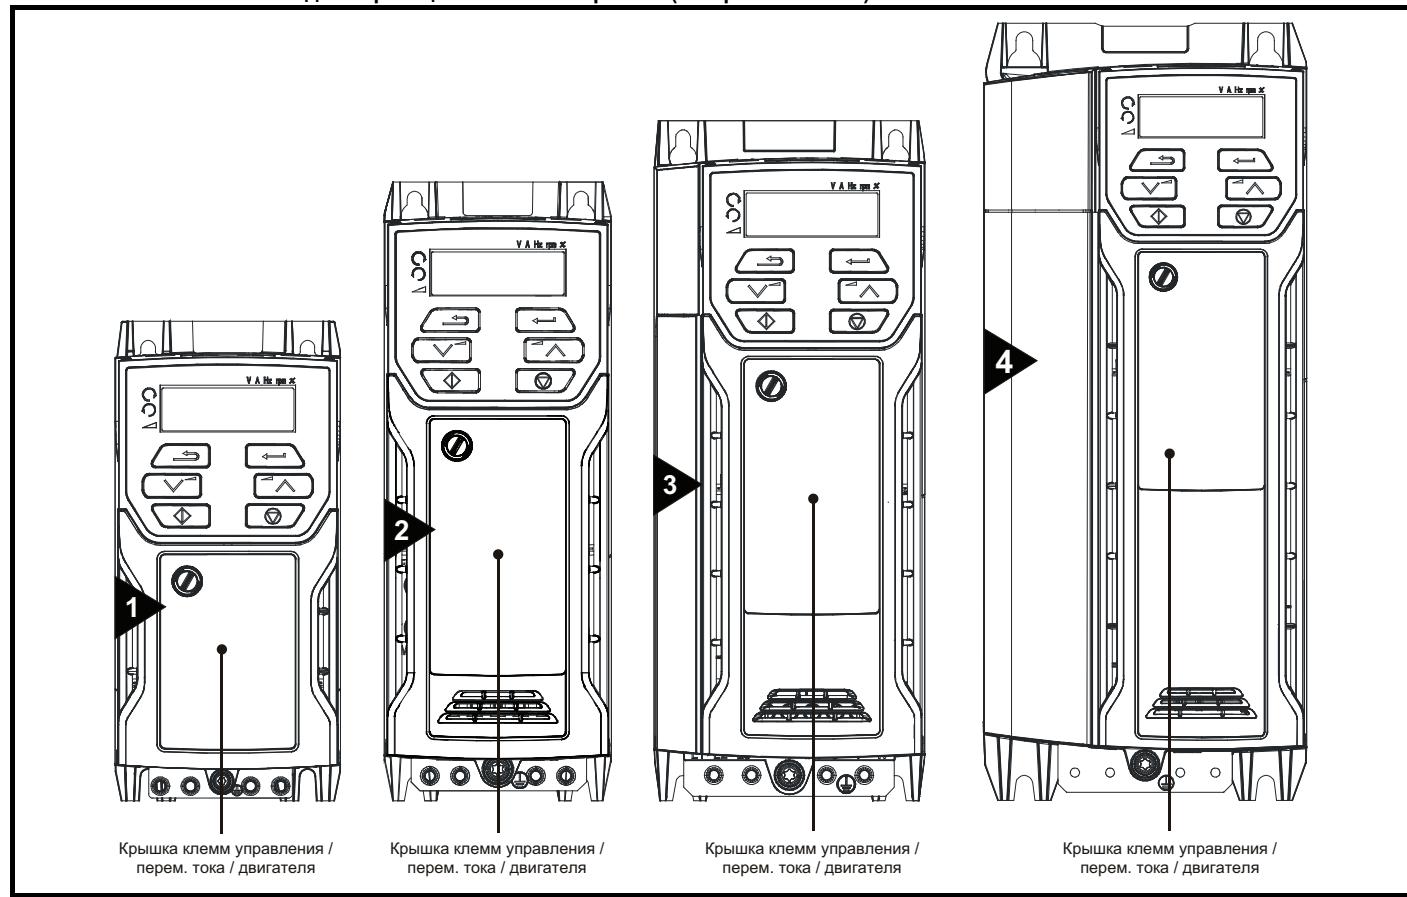

#### ПРИМЕЧАНИЕ

У показанных на Рис. 3-3 электроприводов одна съемная крышка клемм, предоставляющая доступ ко всем соединениям - управления, силового питания, двигателя и тормоза. На Рис. 3-5 на стр. 23 показаны три операции, необходимые для снятия клеммных крышек электропривода.

Рис. 3-4 Расположение и идентификация клеммных крышек (габариты с 5 по 6)



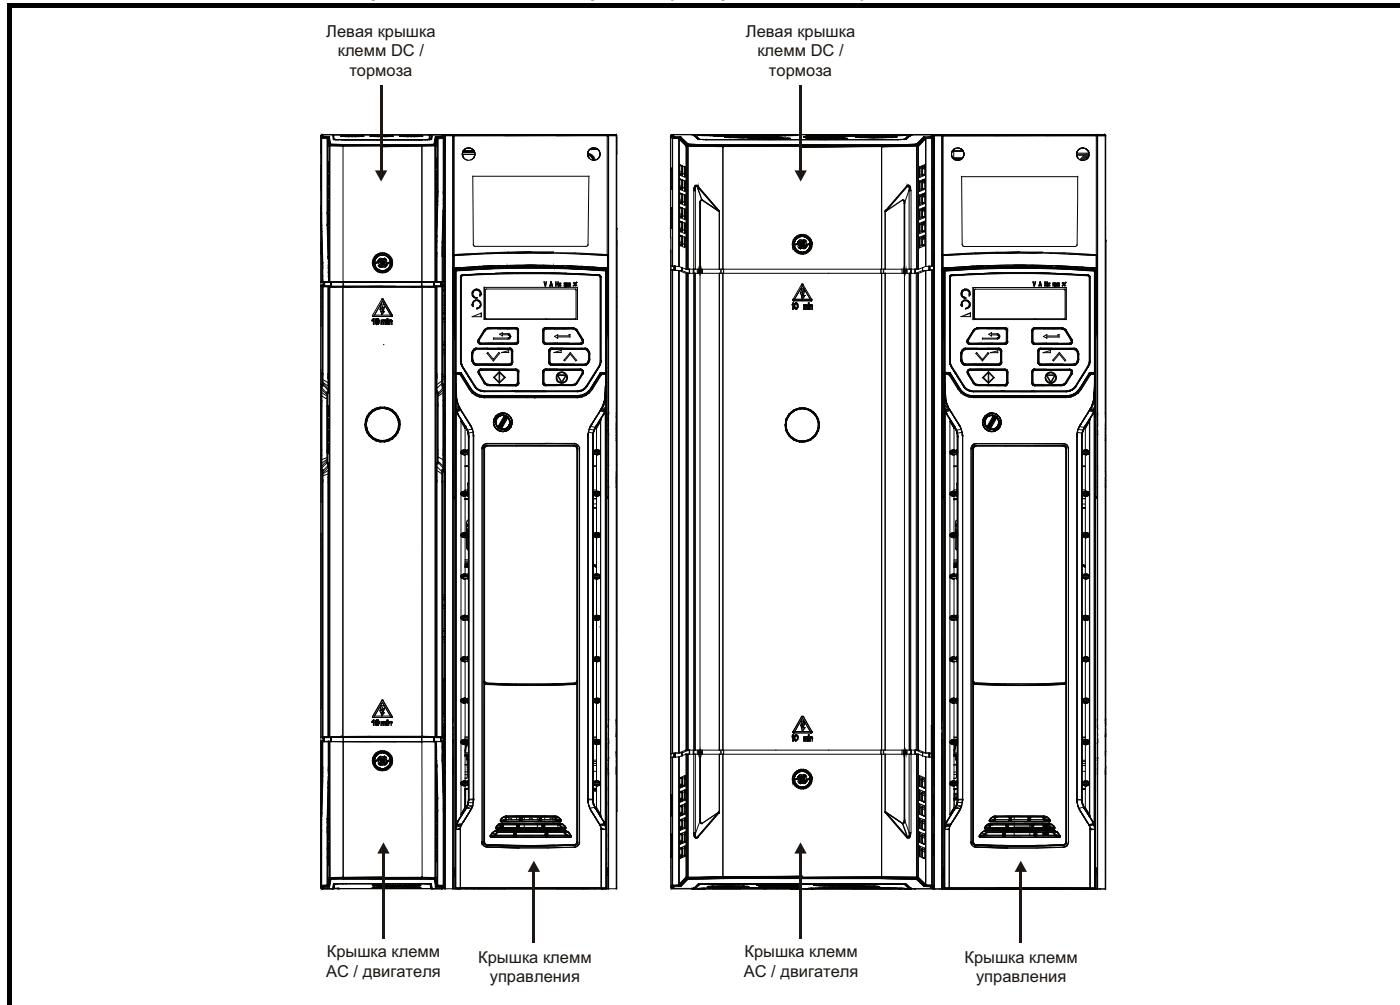


Рис. 3-5 Снятие крышки клемм (габарит с 1 по 4)

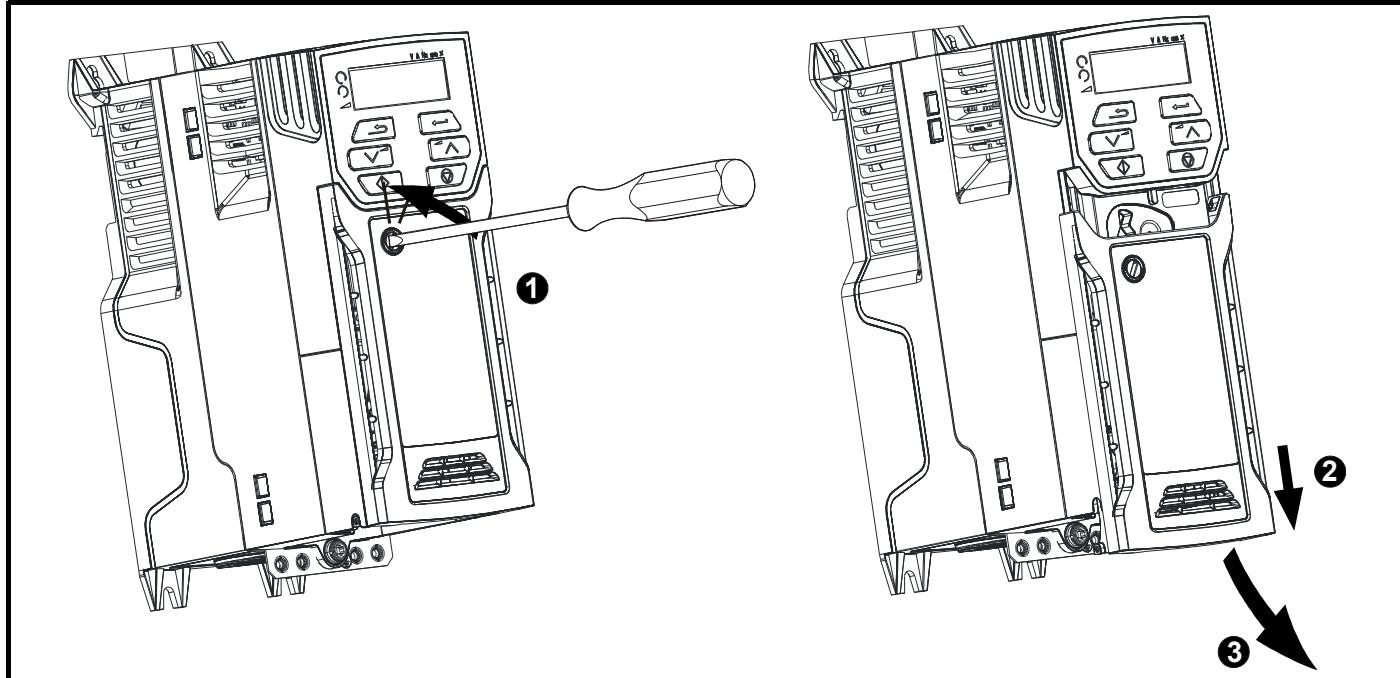

1. С помощью отвертки с прямым шлицем поверните зажим крепления крышки против часовой стрелки примерно на 30°
2. Продвигните клеммную крышку вниз
3. Снимите клеммную крышку


Рис. 3-6 Снятие крышки клемм габарита 5

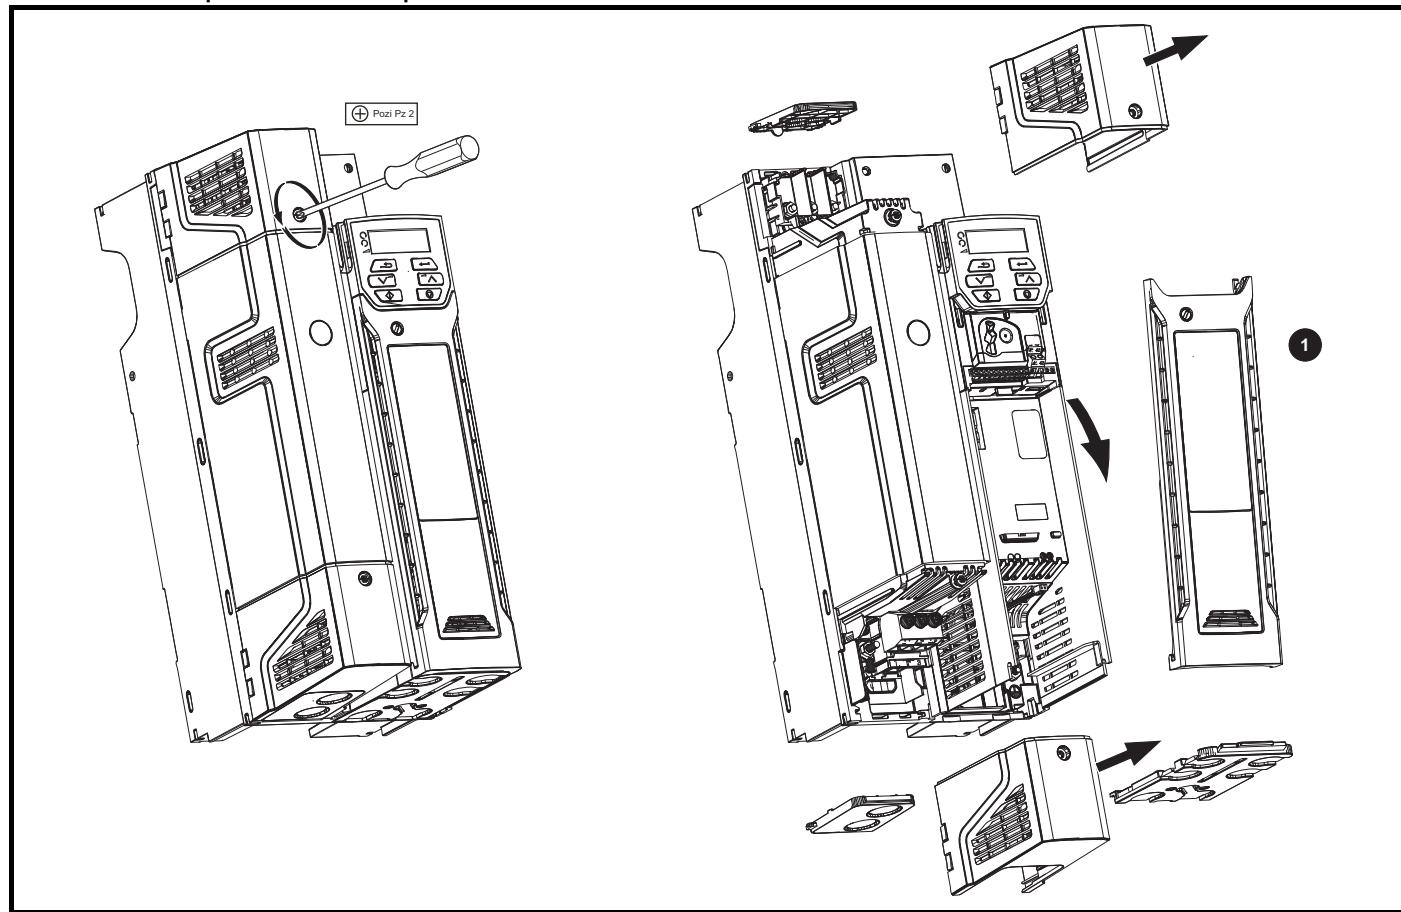

1. Крышка клемм управления

При установке клеммных крышек винты следует затягивать с крутящим моментом не более 1 Н·м.

Рис. 3-7 Снятие крышки клемм габарита 6

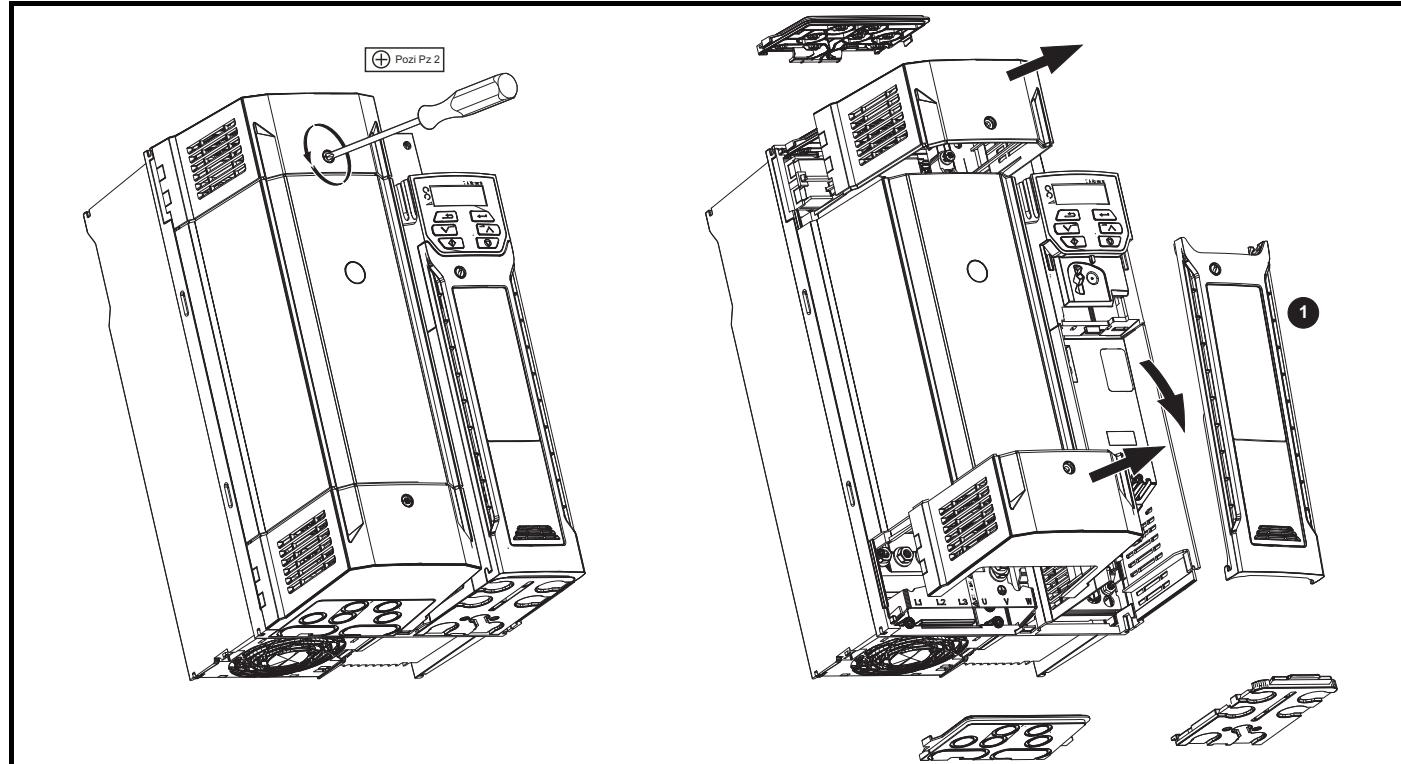


1. Крышка клемм управления

При установке клеммных крышек винты следует затягивать с крутящим моментом не более 1 Н·м.

### 3.3.2 Снятие защитных вставок панели и крышки клемм пост. тока

Рис. 3-8 Снятие выбиваемых защитных вставок панели

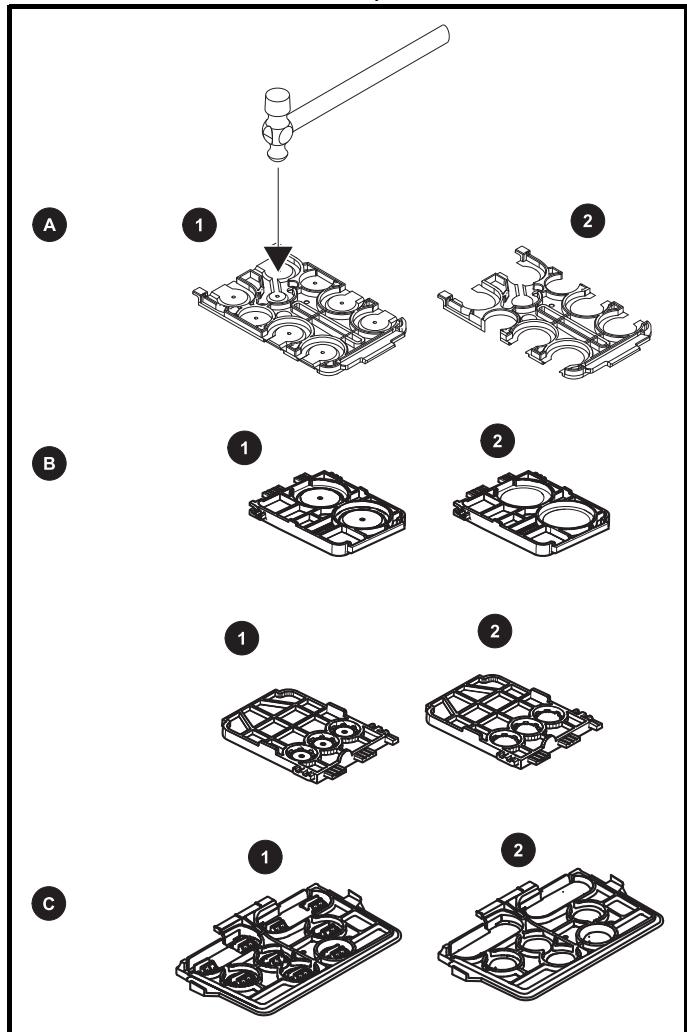

A: Все габариты

В: Только габарит 5

С: Только габарит 6

Положите защитную панель на твердую плоскую поверхность и выбейте соответствующие вставки с помощью молотка, как показано (1). Продолжайте, пока не будут удалены вставки из всех необходимых проемов (2). После снятия вставок удалите все оставшиеся острые кромки и заусенцы.


### 3.4 Установка / снятие дополнительных модулей



Перед установкой или снятием дополнительного модуля SI необходимо отключить питание электропривода. Если этого не сделать, то изделие может быть повреждено.

**ВНИМАНИЕ**

Рис. 3-9 Установка дополнительного модуля SI (габариты с 2 по 4)

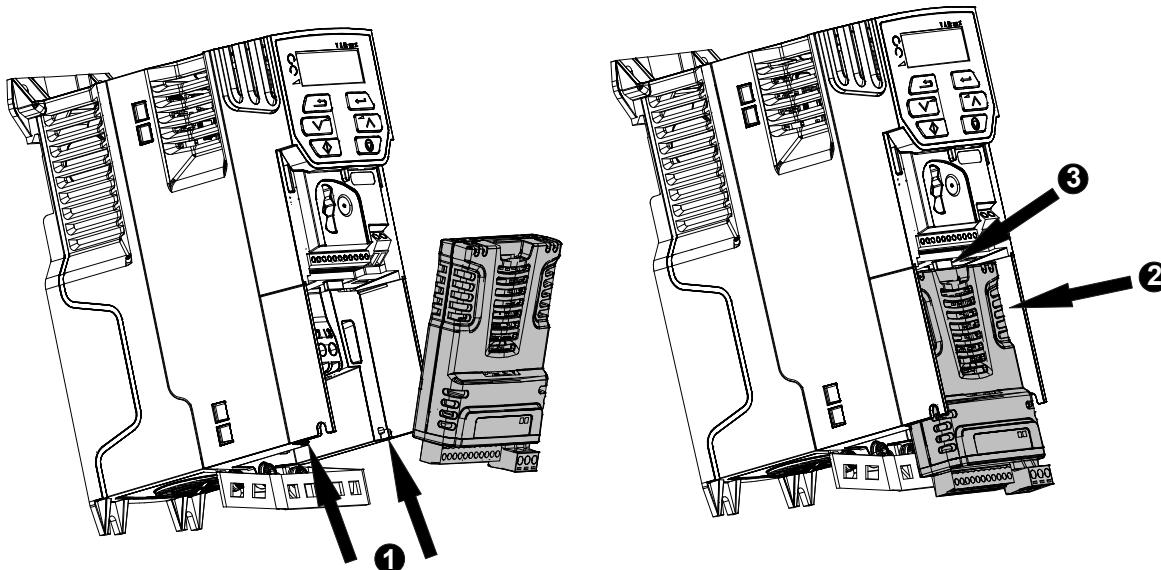


- Немного наклонив дополнительный модуль назад, выровняйте два отверстия в задней части модуля с двумя выступами (1) электропривода.
- Вдавите модуль в корпус электропривода, как показано на (2), пока разъем модуля не соединится с разъемом электропривода, при этом выступ (3) удерживает модуль на месте.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Проверьте, что дополнительный модуль надежно закреплен на электроприводе. Перед работой с электроприводом всегда проверяйте, что крышка клемм установлена, т.к. это обеспечивает надежное крепление модуля.

Рис. 3-10 Снятие дополнительного модуля SI (габариты с 2 по 4)

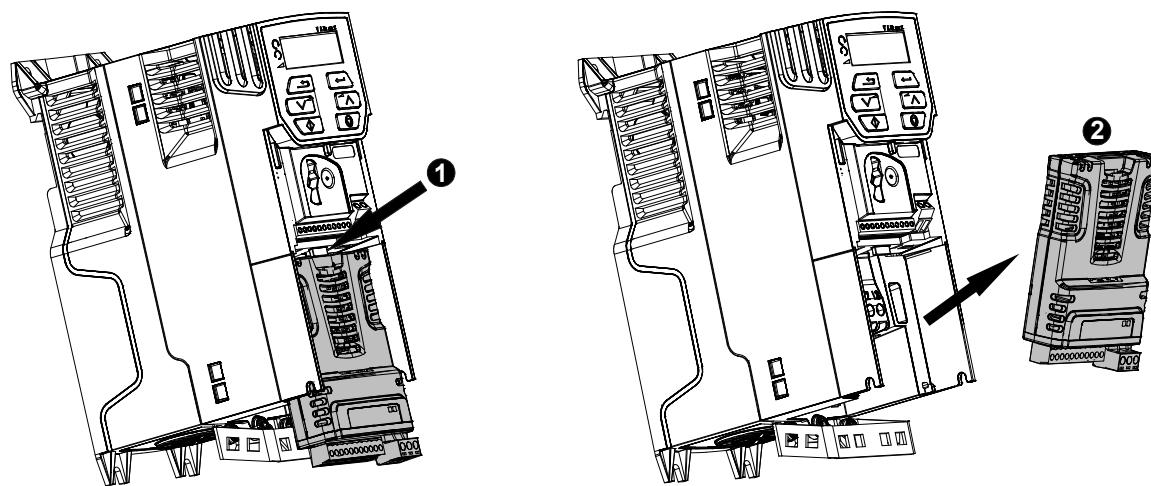


- Нажмите вниз на лапку (1) для освобождения дополнительного модуля от корпуса электропривода, как показано.
- Немного наклоните модуль на себя и вытащите его из корпуса электропривода (2).

Рис. 3-11 Установка дополнительного модуля SI (габариты с 5 по 6)

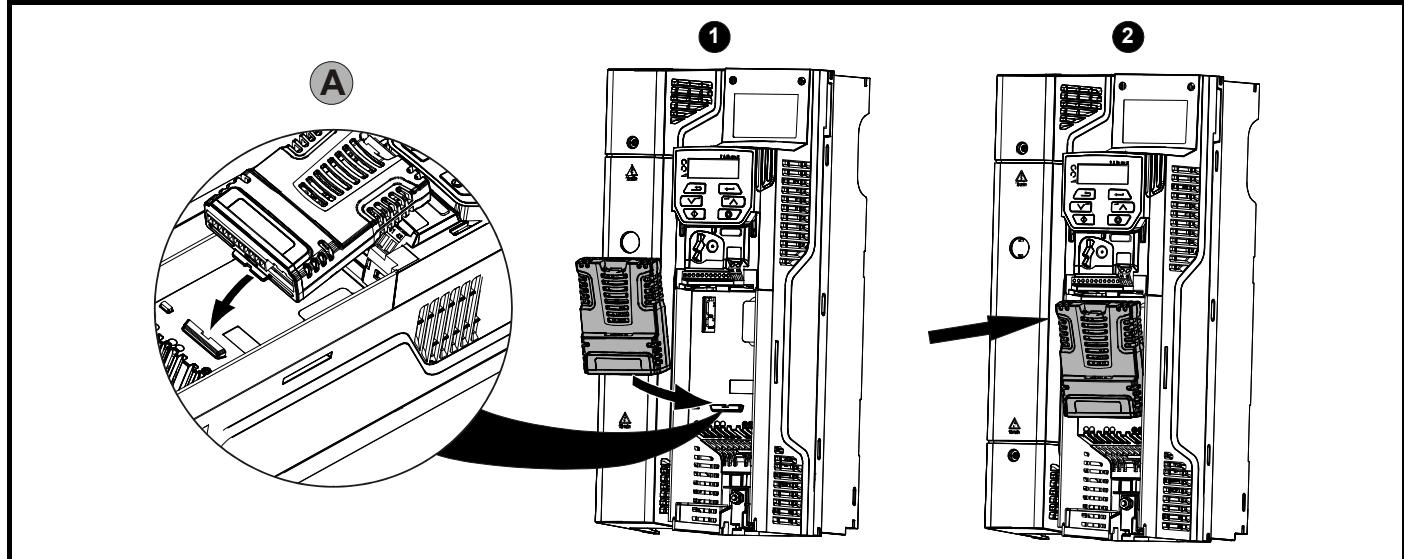


- Переместите дополнительный модуль в показанном направлении (1).
- Выровняйте и вставьте лапку дополнительного модуля в имеющийся слот (2), как это показано на подробном виде (A).
- Нажмите на модуль, пока он не зафиксируется по месту с щелчком.

Рис. 3-12 Снятие дополнительного модуля SI (габариты с 5 по 6)

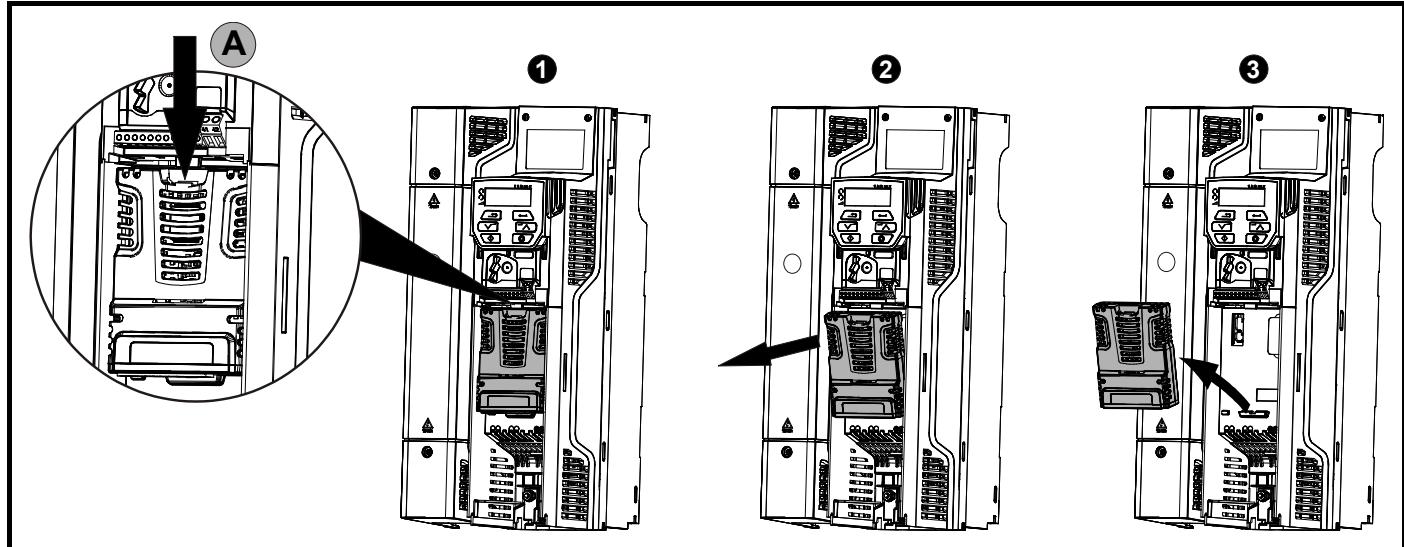


- Для отсоединения дополнительного модуля от электропривода нажмите вниз на лапку (1), как показано на подробном виде (A).
- Наклоните дополнительный модуль на себя, как показано на виде (2).
- Снимите дополнительный модуль, вытащив его из электропривода, как показано на виде (3).

Рис. 3-13 Установка в электропривод адаптера AI-485

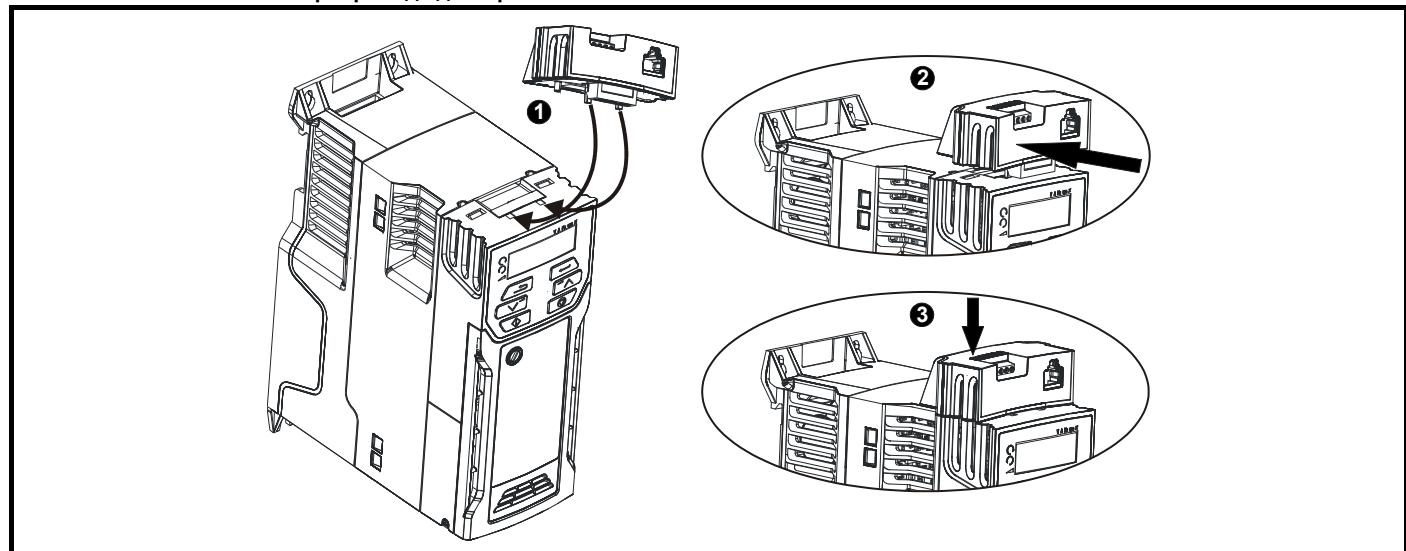


- Найдите два пластиковых пальца с нижней стороны адаптера AI-485 (1), затем вставьте эти два пальца в соответствующие прорези в подпружиненной сдвигающейся крышке в верхней части электропривода.
- Прочно удерживая адаптер, надавите на подпружиненную крышку, смещая ее назад, чтобы открыть блок разъема (2) под ней.
- Нажмите на адаптер вниз (3), чтобы разъем адаптера сочленился с разъемом электропривода под ним.

Рис. 3-14 Снятие адаптера AI-485

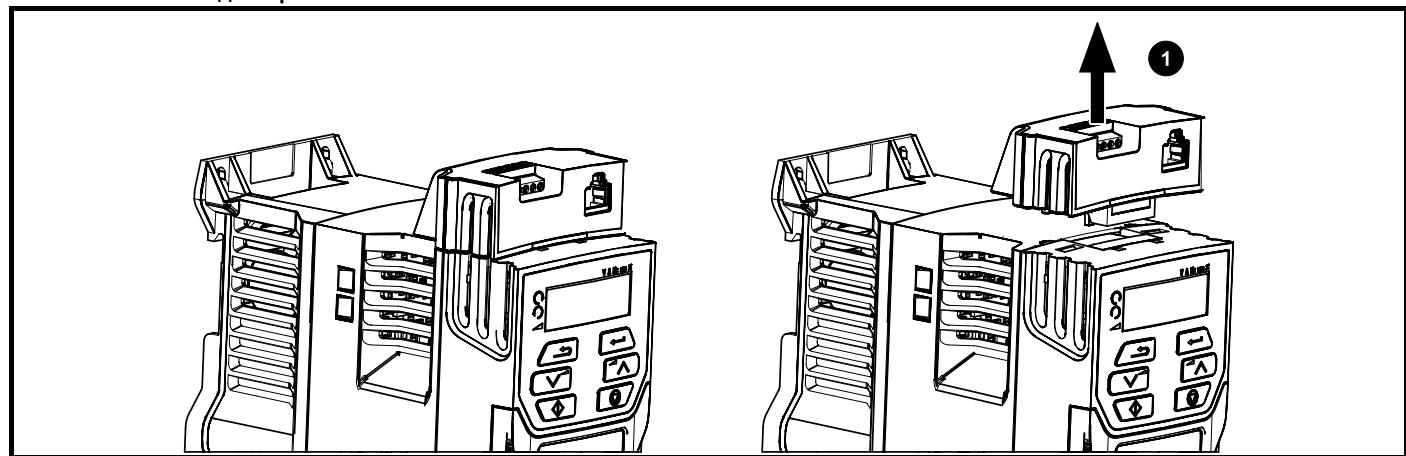


- Для снятия адаптера AI-485 потяните его вверх и вытащите его из электропривода в показанном направлении (1)

Рис. 3-15 Установка адаптера AI-Backup

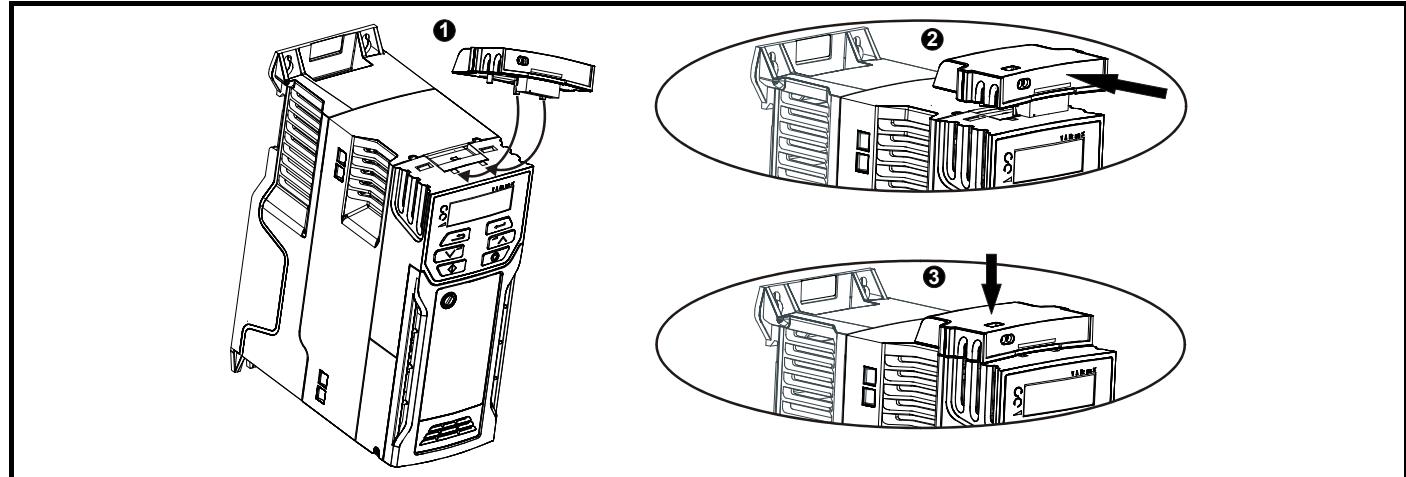

- Найдите два пластиковых пальца с нижней стороны адаптера AI-Backup (1), затем вставьте эти два пальца в соответствующие прорези в подпружиненной сдвигающейся крышке в верхней части электропривода.
- Прочно удерживая адаптер, надавите на подпружиненную крышку, смещая ее назад, чтобы открыть блок разъема (2) под ней.
- Нажмите на адаптер вниз (3), чтобы разъем адаптера сочленился с разъемом электропривода под ним.

Рис. 3-16 Снятие адаптера AI-Backup

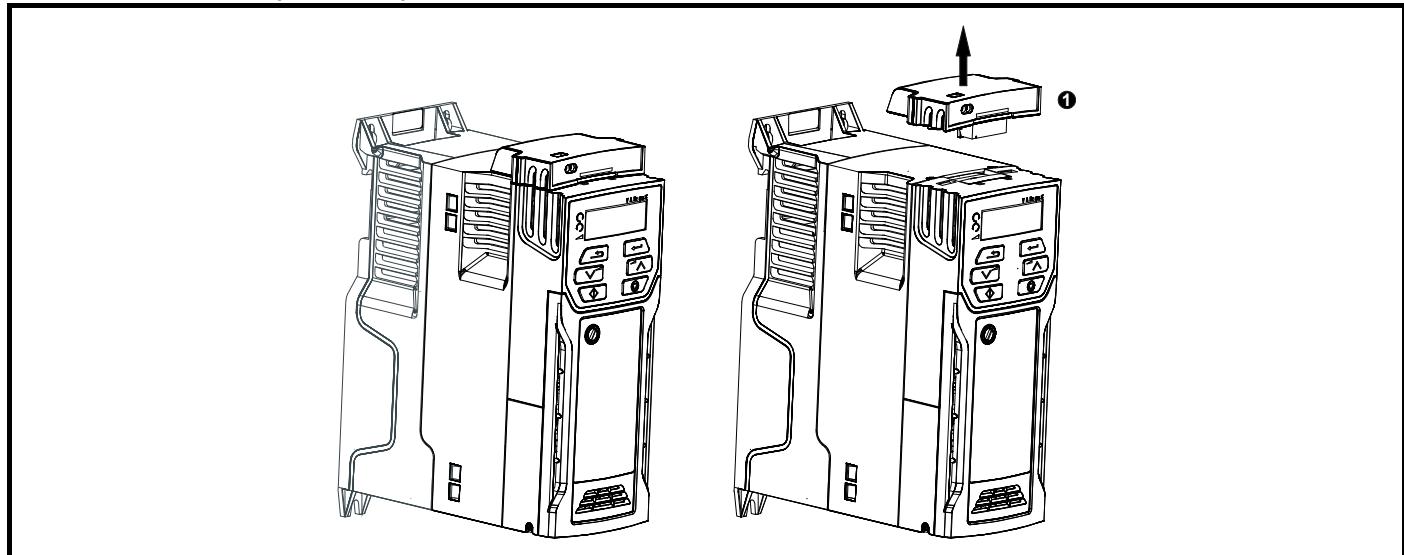

- Для снятия адаптера AI-Backup потяните его вверх и вытащите его из электропривода в показанном направлении (1).

### 3.5 Размеры и методы монтажа

Электропривод с помощью соответствующих кронштейнов можно монтировать либо к поверхности, либо в проеме в панели. На следующих рисунках показаны габариты электропривода и расположение монтажных отверстий для каждого из этих методов, что позволяет подготовить заднюю панель для монтажа.

Комплект для монтажа в проеме панели не поставляется с электроприводом и его можно приобрести отдельно, ниже указаны соответствующие артикулы:

Таблица 3-1 Номера для заказа комплекта для монтажа в проеме для габаритов с 5 по 6

Габарит	Заказной номер СТ
5	3470-0067
6	3470-0055



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Если электропривод некоторое время работал с высокими нагрузками, то радиатор может нагреться до температуры выше 70 °C. Нельзя прикасаться к нагретому радиатору. Если электропривод некоторое время работал с высокими нагрузками, то радиатор может нагреться до температуры выше 70 °C. Нельзя прикасаться к нагретому радиатору.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Масса многих электроприводов этого семейства превышает 15 кг. Используйте соответствующие защитные средства при подъеме этих моделей.

Полный список масс моделей электроприводов приведен в разделе 11.1.19 Масса на стр. 175.

### 3.5.1 Монтаж к поверхности

Рис. 3-17 Монтаж к поверхности для электропривода габарита 1

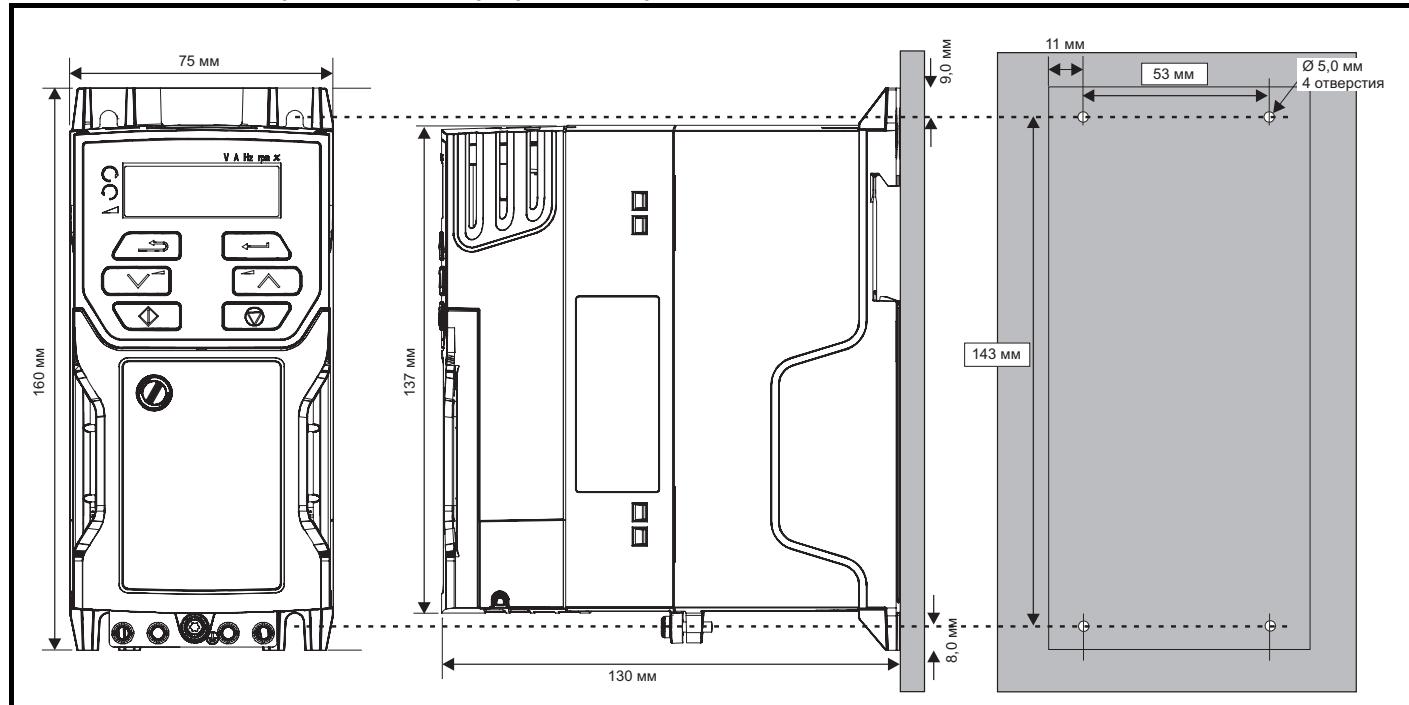


Рис. 3-18 Монтаж к поверхности для электропривода габарита 2

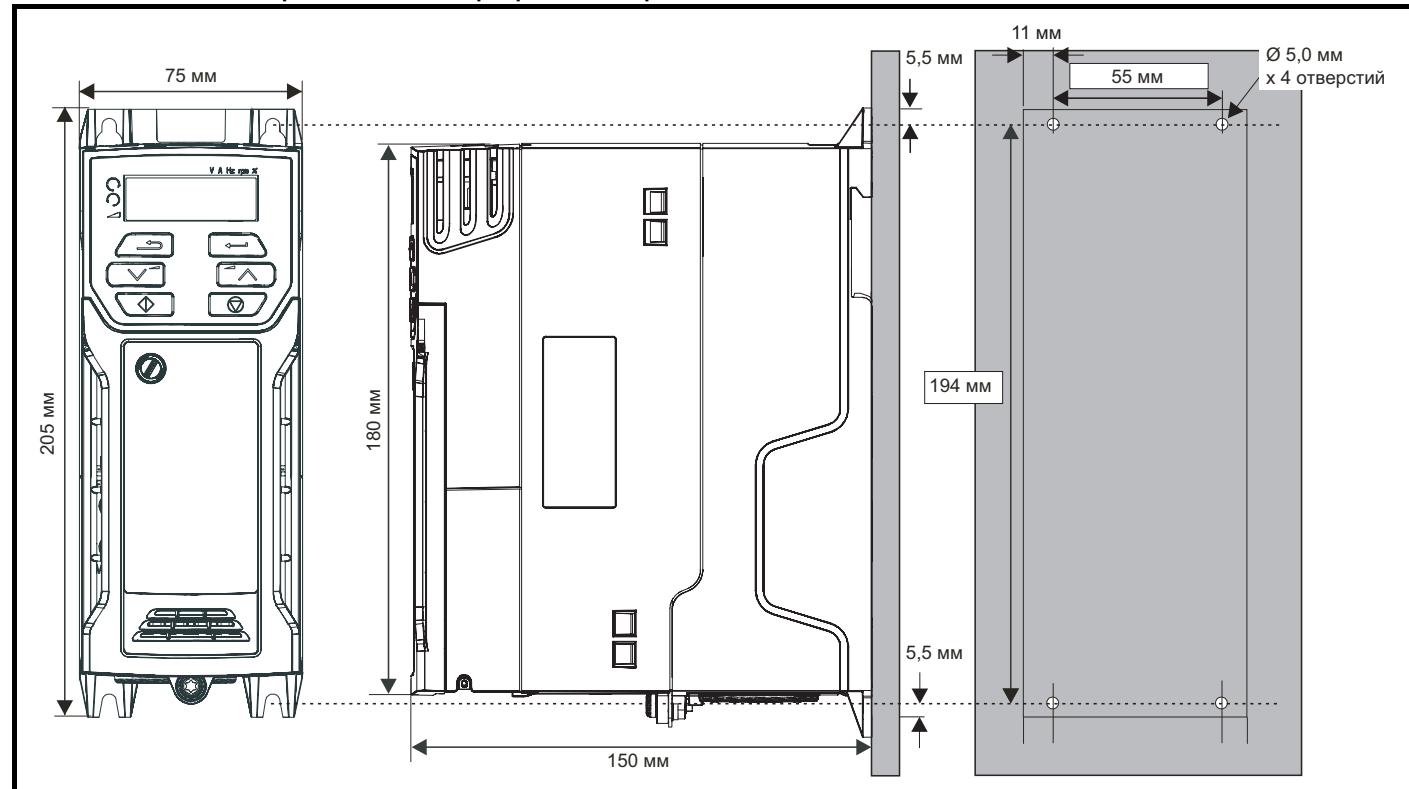


Рис. 3-19 Монтаж к поверхности для электропривода габарита 3

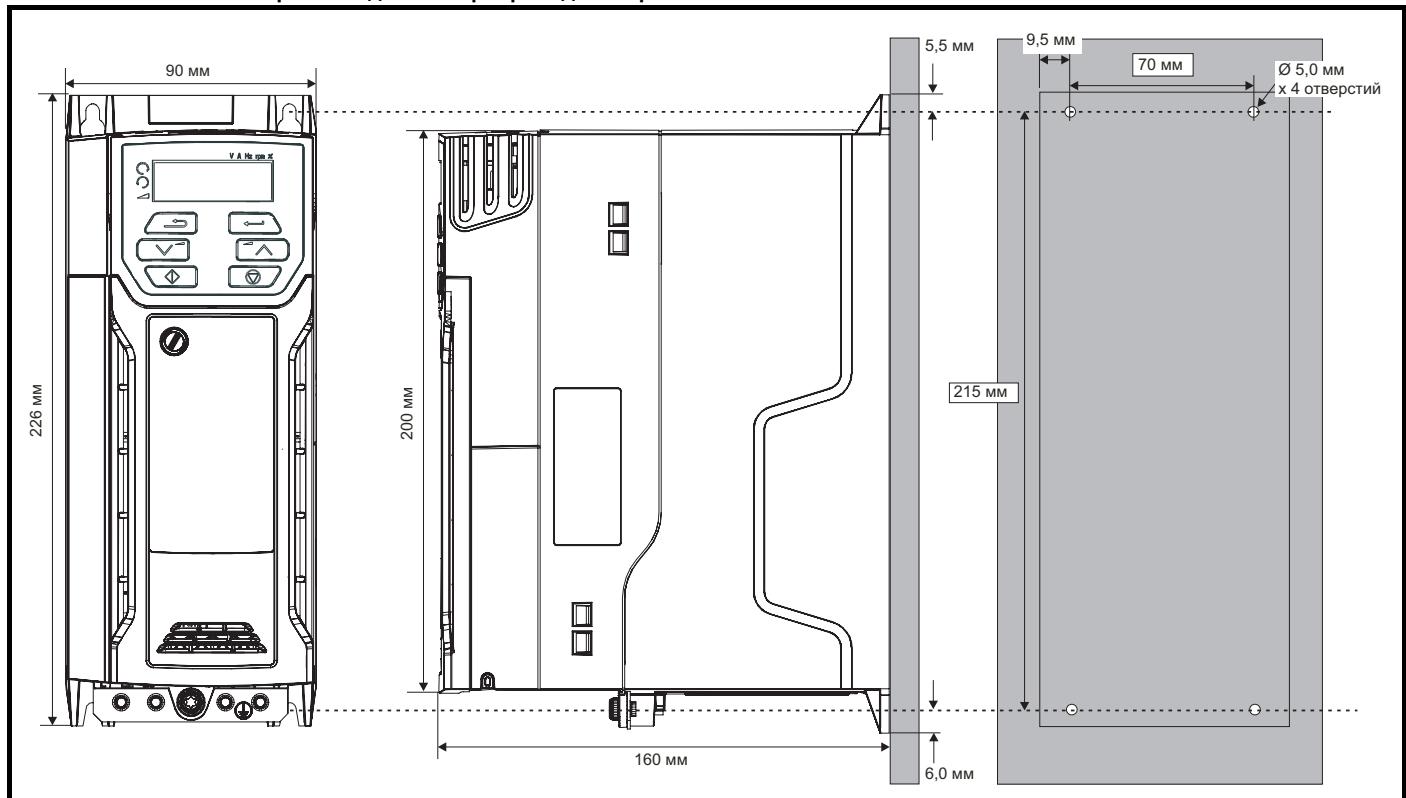


Рис. 3-20 Монтаж к поверхности для электропривода габарита 4

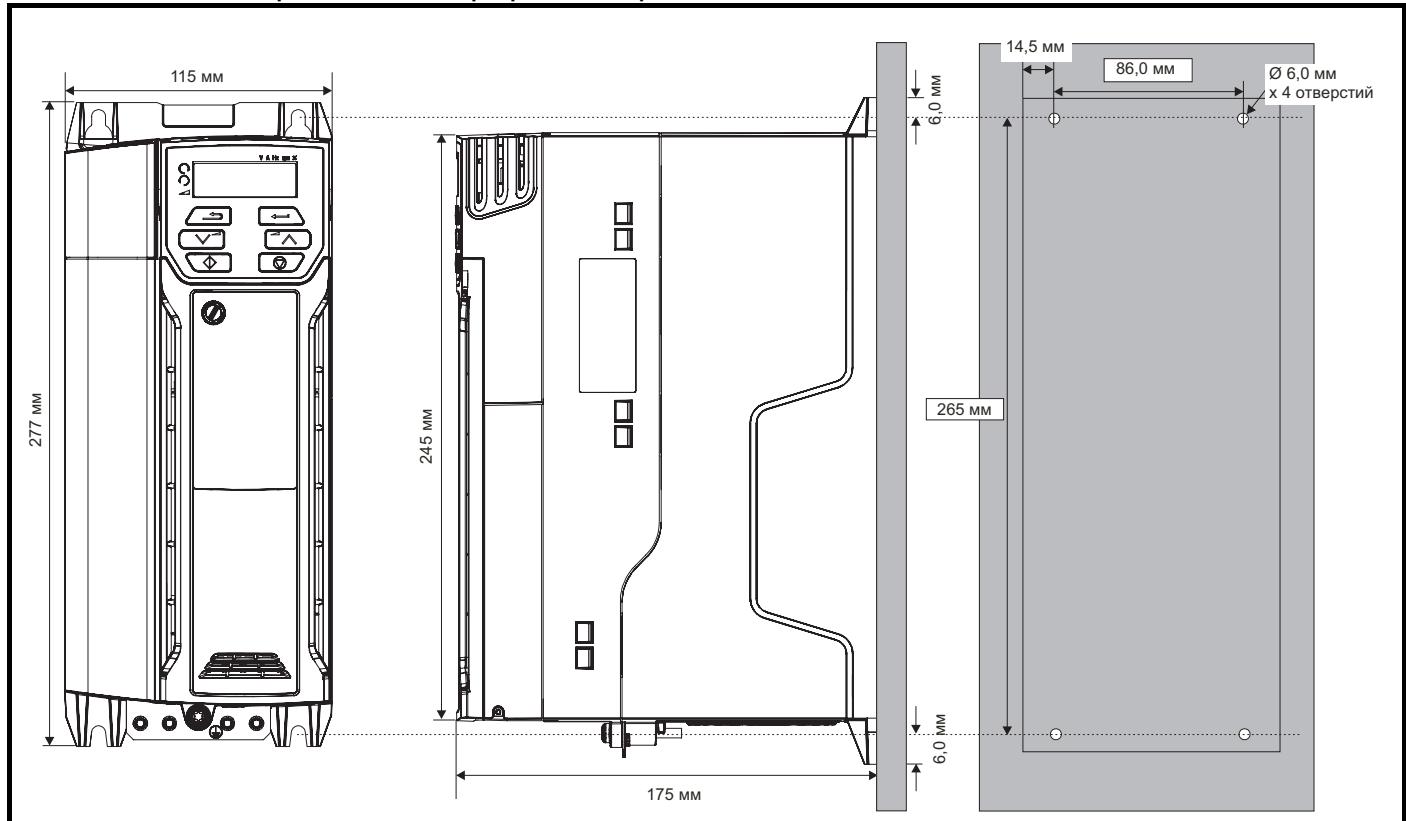


Рис. 3-21 Монтаж к поверхности для электропривода габарита 5


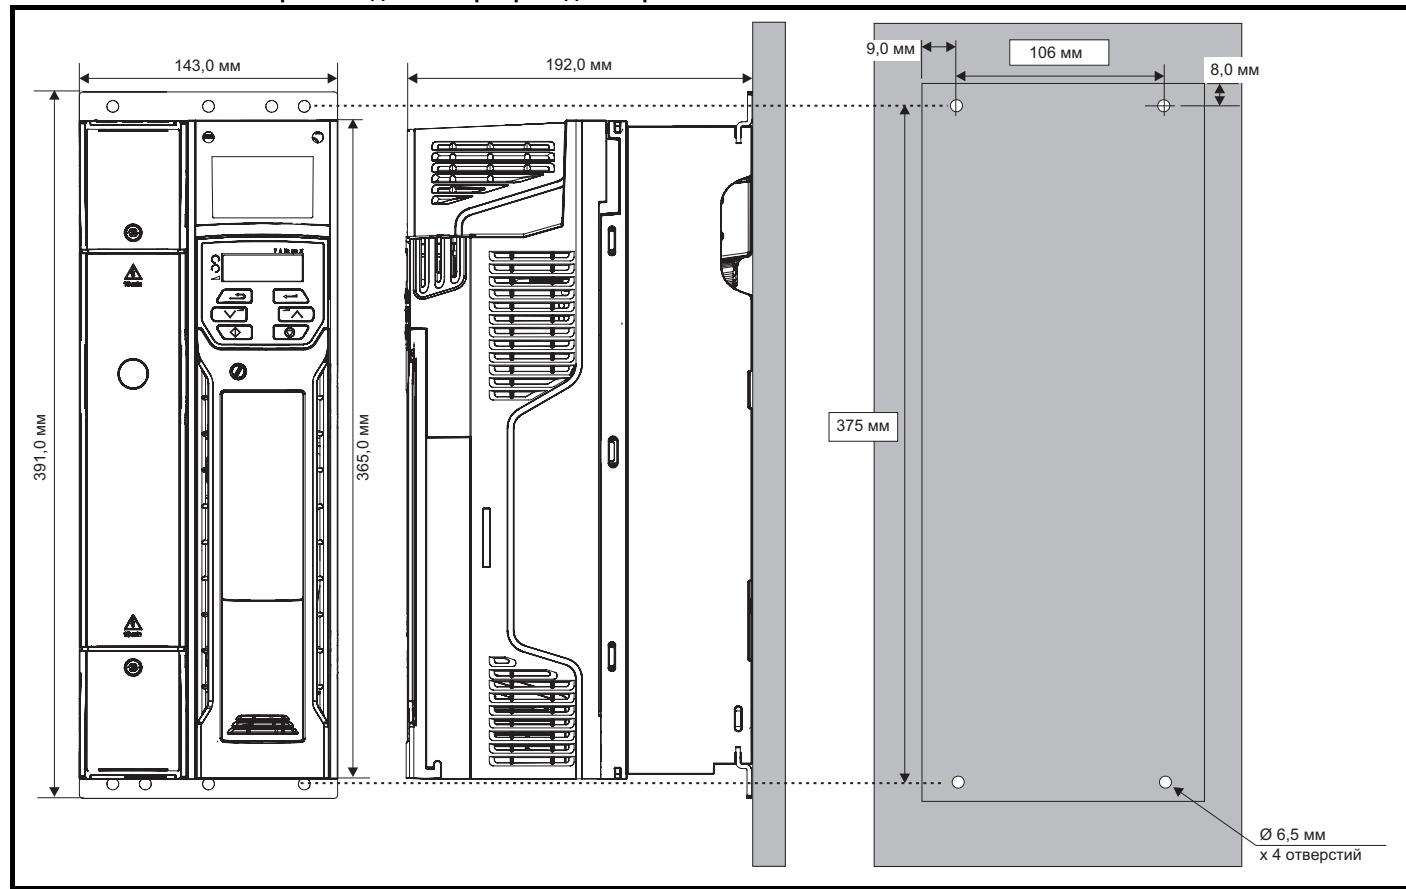


Рис. 3-22 Монтаж к поверхности для электропривода габарита 6

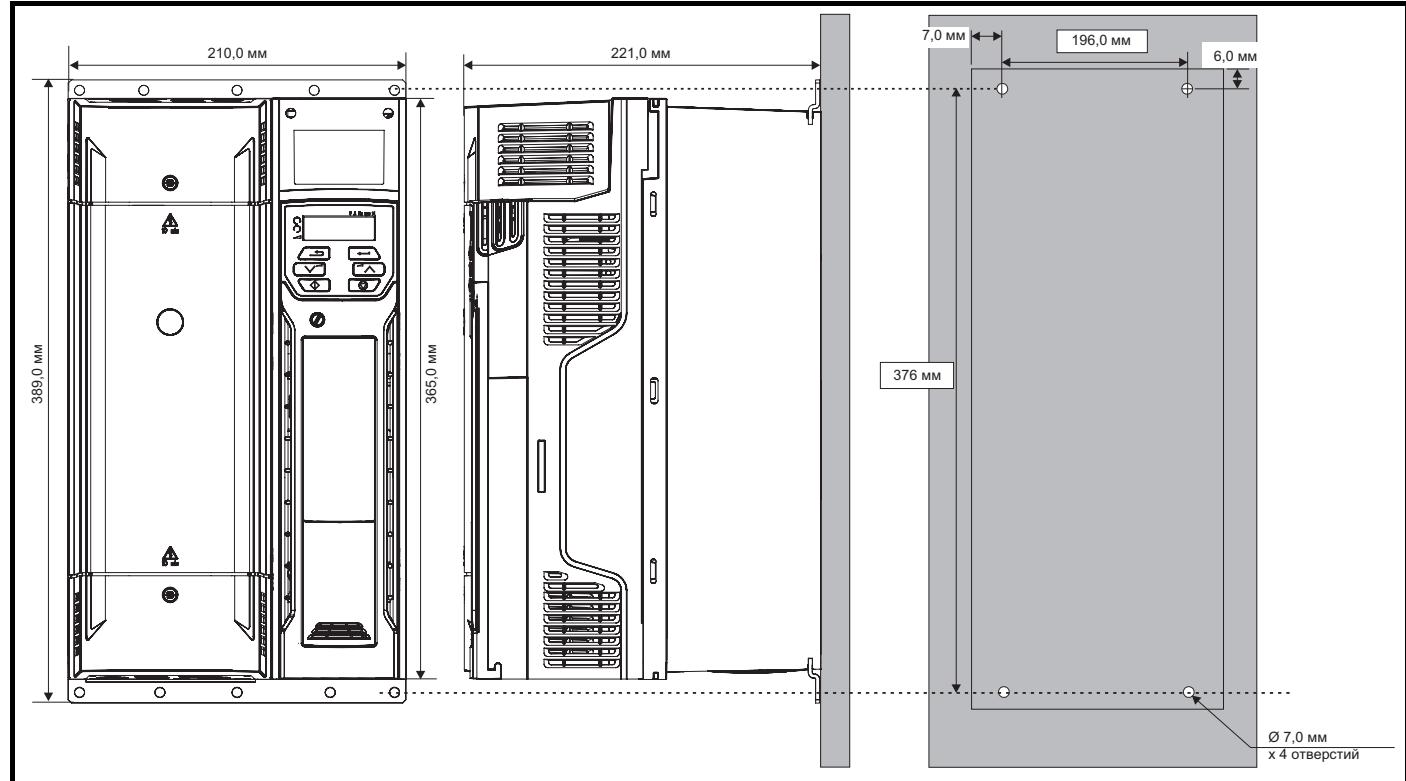

### 3.5.2 Монтаж в проеме панели

Рис. 3-23 Монтаж в проеме панели электропривода габарита 5


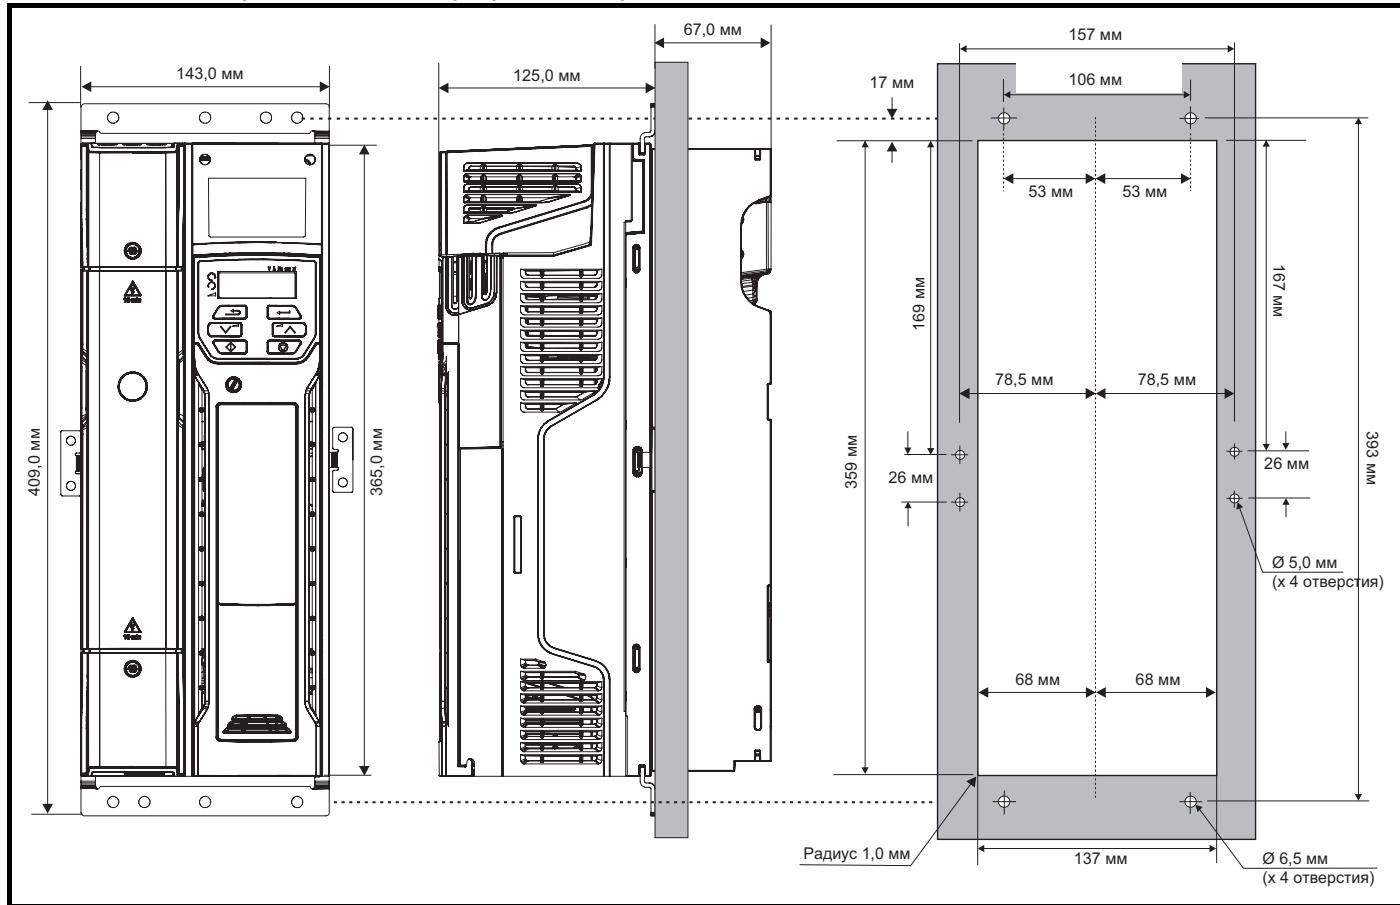


Рис. 3-24 Монтаж в проеме панели электропривода габарита 6



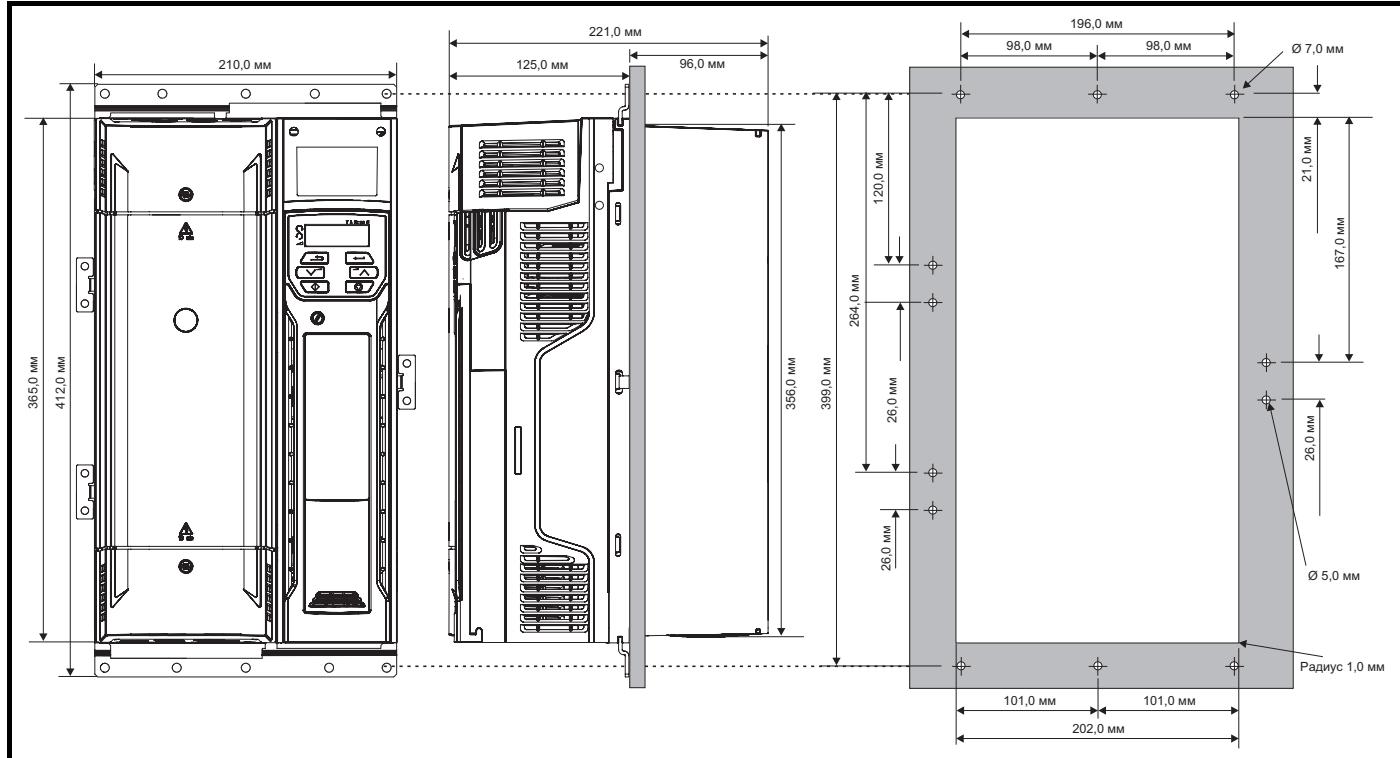


**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для монтажа в проеме панели следует использовать внешние отверстия и отверстие, расположенное в центре скобы.

### 3.5.3 Крепежные скобы

Таблица 3-2 Крепежные скобы (габарит с 5 по 6)

Типоразмер	К поверхности	Кол-во	В проеме панели	Кол-во
5	 Размер отверстия: 6,5 мм	x 2	 Размер отверстия: 5,2 мм	x 2
			 Размер отверстия: 6,5 мм	x 2
6	 Размер отверстия: 6,5 мм	x 2	 Размер отверстия: 5,2 мм	x 3
			 Размер отверстия: 6,5 мм	x 2

### 3.5.4 Рекомендуемый зазор между соседними электроприводами

Рис. 3-25 Рекомендуемый зазор между соседними электроприводами

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При монтаже в проеме панели в идеальном случае зазор между электроприводами должен составлять 30 мм для повышения жесткости панели.

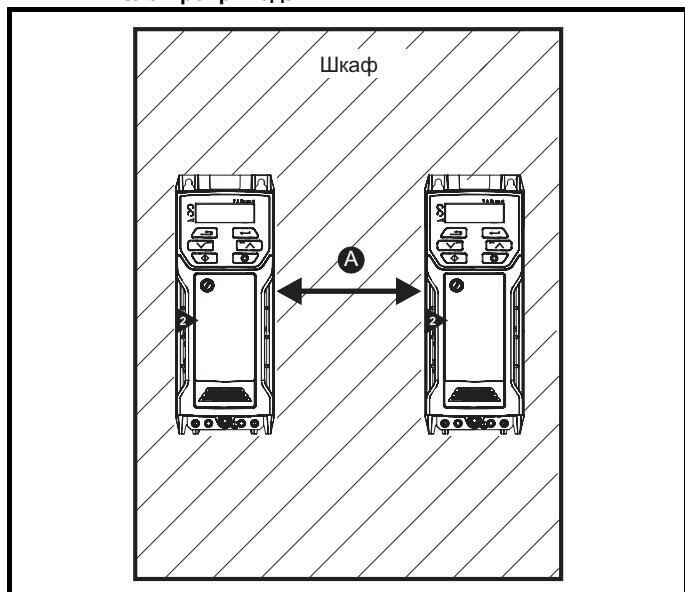


Таблица 3-3 Требуемый зазор между соседними электроприводами (без высокой степени защиты IP)

Габарит электропривода	Зазор (A)	
	40 °C	50 °C*
1		
2		
3		
4		
5	0 мм	30 мм
6		0 мм

\* Применяется снижение номиналов для 50 С,смотрите Таблица 11-5 Максимальный допустимый длительный выходной ток при температуре 50 °C (габариты с 5 по 6) на стр. 168.

## 3.6 Шкаф для стандартных электроприводов

### 3.6.1 Компоновка шкафа

При планировании установки соблюдайте показанные на рисунке ниже зазоры, учитывая все примечания для других устанавливаемых устройств и оборудования.

Рис. 3-26 Компоновка шкафа

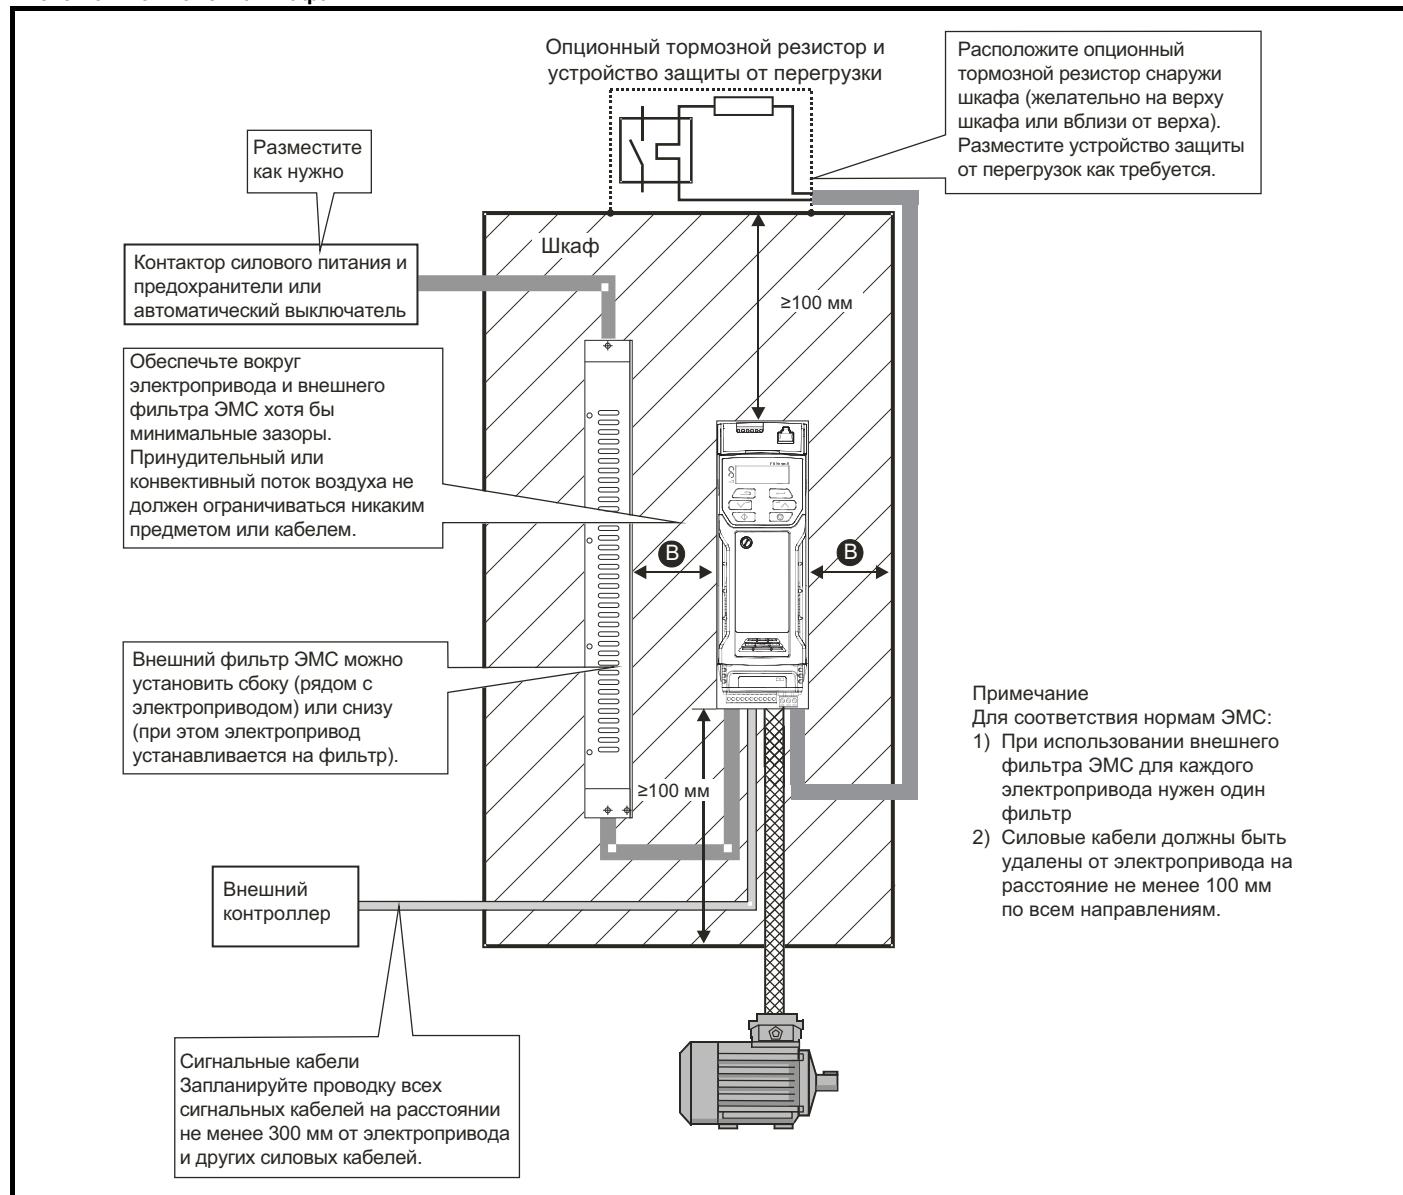


Таблица 3-4 Требуемый зазор между электроприводом / шкафом и электроприводом / фильтром ЭМС

Габарит электропривода	Зазор (B)
1	
2	
3	0 мм
4	
5	
6	30 мм

### 3.6.2 Размеры шкафа

- Сложите величины рассеиваемой мощности из раздела 11.1.2 *Рассеиваемая мощность* на стр. 169 для всех устанавливаемых в шкафу электроприводов.
- Если с каждый электроприводом будет использоваться внешний ЭМС фильтр, то добавьте значения из раздела 11.2 *Опционные внешние фильтры ЭМС* на стр. 184 для каждого фильтра ЭМС, который будет установлен в шкафу.
- Если внутри шкафа будет установлен тормозной резистор, добавьте среднюю мощность для каждого устанавливаемого в шкафу тормозного резистора.
- Вычислите полную рассеиваемую мощность (в Вт) для всего прочего устанавливаемого в шкафу оборудования.
- Сложите полученные выше величины рассеиваемой мощности. Это даст значение в Вт для полного тепла, выделяемого внутри шкафа.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## Расчет размеров герметичного шкафа

Шкаф передает выделенное внутри тепло в окружающий воздух за счет естественной конвекции (или принудительного потока воздуха); чем больше будет площадь стенок шкафа, тем лучше будет отводиться тепло. Рассеивать тепло могут только свободные поверхности (не касающиеся стены или пола помещения).

Вычислите минимальную необходимую свободную площадь поверхности  $A_e$  для шкафа по формуле:

$$A_e = \frac{P}{k(T_{int} - T_{ext})}$$

Где:

$A_e$	Площадь свободной поверхности в $m^2$
$T_{ext}$	Максимальная ожидаемая температура в $^{\circ}C$ снаружи шкафа
$T_{int}$	Максимальная допустимая температура в $^{\circ}C$ внутри шкафа
$P$	Мощность в Вт, выделяемая всеми источниками тепла в шкафу
$k$	Коэффициент теплопроводности материала шкафа $Bt/m^2/{}^{\circ}C$

### Пример

Рассчитаем размер шкафа для следующего случая:

- Два электропривода работают с номиналами обычного режима
- Внешний фильтр ЭМС на каждом электроприводе
- Тормозные резисторы монтируются снаружи шкафа
- Максимальная температура воздуха внутри шкафа:  $40 {}^{\circ}C$
- Максимальная температура воздуха снаружи шкафа:  $30 {}^{\circ}C$

Например, пусть каждый электропривод рассеивает мощность 187 Вт, а каждый внешний фильтр ЭМС - 9,2 Вт.

Полная выделяемая мощность:  $2 \times (187 + 9,2) = 392,4$  Вт


### ПРИМЕЧАНИЕ

Рассеиваемую мощность для электроприводов и внешних фильтров ЭМС можно получить из Главы 11 Технические данные на стр. 165.

Шкаф будет изготовлен из окрашенных стальных листов толщиной 2 мм с коэффициентом теплопроводности  $5,5 Bt/m^2/{}^{\circ}C$ . Только верхняя, передняя и две боковые стенки шкафа свободны и могут рассеивать тепло.

Значение  $5,5 Bt/m^2/{}^{\circ}C$  обычно можно использовать для шкафа из стальных листов (точные значения можно узнать у поставщика материала). В случае сомнений дайте больший запас на повышение температуры.

**Рис. 3-27 Шкаф, в котором верхняя, передняя и боковые панели могут рассеивать тепло**

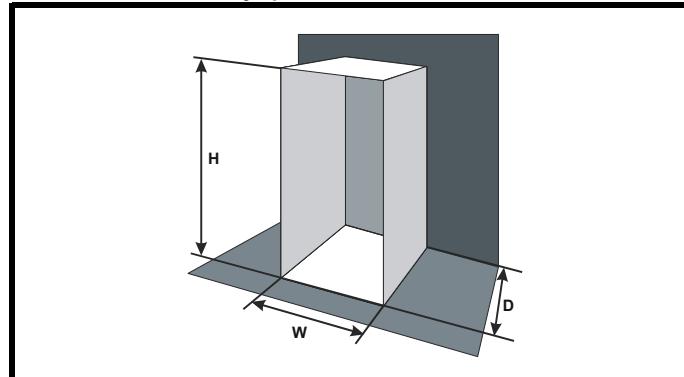

Подставим следующие значения:

$T_{int}$	$40 {}^{\circ}C$
$T_{ext}$	$30 {}^{\circ}C$
$k$	$5,5$
$P$	$392,4$ Вт

Тогда минимальная необходимая площадь для теплоотвода равна:

$$A_e = \frac{392,4}{5,5(40 - 30)} \\ = 7,135 \text{ m}^2$$

Выберем два размера шкафа - высоту (H) и глубину (D), например. Рассчитаем ширину (W) по формуле:

$$W = \frac{A_e - 2HD}{H + D}$$

Подставив  $H = 2$  м и  $D = 0,6$  м, получим минимальную ширину:

$$W = \frac{7,135 - (2 \times 2 \times 0,6)}{2 + 0,6} \\ = 1,821 \text{ м}$$

Если шкаф получается слишком большим для доступного места, то его можно уменьшить следующими приемами:

- Использовать меньшую частоту ШИМ для снижения выделяемой в электроприводах мощности
- Снижение температуры воздуха снаружи шкафа и/или применение принудительной вентиляции снаружи шкафа
- Уменьшение числа электроприводов в шкафу
- Удаление другого выделяющего тепло оборудования

## Расчет расхода воздуха в вентилируемом шкафу

Размеры шкафа необходимы только для размещения оборудования. Оборудование охлаждается принудительным потоком воздуха.

Вычислите минимальный необходимый расход воздуха по формуле:

$$V = \frac{3kP}{T_{int} - T_{ext}}$$

Где:

$V$	Расход воздуха в $m^3$ за час
$T_{ext}$	Максимальная ожидаемая температура в $^{\circ}C$ снаружи шкафа
$T_{int}$	Максимальная допустимая температура в $^{\circ}C$ внутри шкафа
$P$	Мощность в Вт, выделяемая всеми источниками тепла в шкафу
$k$	Отношение $\frac{P_0}{P_1}$

Где:

- $P_0$  - это атмосферное давление на уровне моря  
 $P_1$  - это атмосферное давление в месте установки

Обычно следует использовать коэффициент от 1,2 до 1,3, чтобы учесть падение давления в загрязненных воздушных фильтрах.

### Пример

Рассчитаем размер шкафа для следующего случая:

- Два электропривода работают с номиналами обычного режима
- Внешний фильтр ЭМС на каждом электроприводе
- Тормозные резисторы монтируются снаружи шкафа
- Максимальная температура воздуха внутри шкафа:  $40 {}^{\circ}C$
- Максимальная температура воздуха снаружи шкафа:  $30 {}^{\circ}C$

Например, каждый электропривод выделяет 101 Вт, а каждый внешний фильтр ЭМС выделяет 6,9 Вт (макс).

Полная выделяемая мощность:  $3 \times (101 + 6,9) = 323,7$  Вт

Подставим следующие значения:

$T_{int}$	$40 {}^{\circ}C$
$T_{ext}$	$30 {}^{\circ}C$
$k$	1,3
$P$	$323,7$ Вт

Тогда:

$$V = \frac{3 \times 1,3 \times 323,7}{40 - 30} \\ = 126,2 \text{ m}^3/\text{ч}$$

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

### 3.7 Проектирование шкафа и температура воздуха вокруг электропривода

При работе при высоких внешних температурах необходимо снизить номиналы электропривода.

Большое значение для охлаждения электропривода имеет метод монтажа - полностью закрытый кожухом или установленный в прорези в панели, либо в герметичном шкафу (нет потока воздуха) или в хорошо вентилируемом шкафу.

Выбранный метод влияет на величину температуры окружающей среды ( $T_{rate}$ ), которую следует использовать для необходимого снижения паспортных данных электропривода для обеспечения его достаточного охлаждения.

Температура окружающей среды для четырех различных комбинаций метода монтажа определена ниже:

1. В закрытом шкафу без потока воздуха (<2 м/сек) вокруг электропривода  
 $T_{rate} = T_{int} + 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$
2. В закрытом шкафу с потоком воздуха (>2 м/сек) вокруг электропривода  
 $T_{rate} = T_{int}$
3. Смонтирован в проеме панели без потока воздуха (<2 м/сек) вокруг электропривода  
 $T_{rate} = \text{большее из } T_{ext} + 5 \text{ }^{\circ}\text{C или } T_{int}$
4. Смонтирован в проеме панели с потоком воздуха (>2 м/сек) вокруг электропривода  
 $T_{rate} = \text{большее из } T_{ext} \text{ или } T_{int}$

Где:

$T_{ext}$  = Температура снаружи шкафа

$T_{int}$  = Температура внутри шкафа

$T_{rate}$  = Температура для выбора снижения номинального тока по таблицам в Главе 11 *Технические данные* на стр. 165.

### 3.8 Работа вентилятора радиатора

Электропривод вентилируется внутренним вентилятором, установленном на радиаторе. Вентилятор нагнетает воздух через камеру радиатора.

Для обеспечения свободного потока воздуха проверьте соблюдение минимальных зазоров вокруг электропривода.

Скорость вентилятора радиатора на всех габаритах электропривода регулируется. Электропривод управляет скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры радиатора и состояния тепловой модели электропривода. Максимальную скорость вращения вентилятора можно ограничить в параметре **Pr 06.045**.

Это может привести к снижению выходного тока. Сведения по снятию вентилятора приведены в разделе 3.12.1 *Процедура снятия вентилятора* на стр. 45. Электропривод габарита 6 также оснащен вентилятором регулируемой скорости для охлаждения батареи конденсаторов. Вентилятор радиатора на электроприводах габаритов от 5 до 6 питается от внутреннего блока питания электропривода.

### 3.9 Размеры шкафа электропривода габаритов с 5 по 6 для высокой степени защиты IP

Описание степеней защиты IP приведено в разделе 11.1.9 *Степень защиты IP / UL* на стр. 173.


Стандартный электропривод имеет степень защиты от загрязнения IP20 уровня 2 (только сухая непроводящая пыль). Однако можно сконфигурировать электроприводы габаритов с 5 по 6 до степени защиты IP65 с задней стороны радиатора при монтаже через проем в панели (требуется некоторое снижение номинального тока).

Смотрите Таблицу 11-3 на стр. 166.

Это позволяет разместить переднюю часть электропривода с габаритом с 5 по 6 вместе с разными переключателями в шкафу IP65, причем радиатор будет выступать через панель во внешнюю среду. Поэтому большая часть выделяемого в электроприводе тепла будет рассеиваться вне шкафа и в шкафу будет пониженная температура.

Для этого требуется также хорошее уплотнение между радиатором и задней панелью с помощью поставляемых прокладок.

**Рис. 3-28 Пример степени защиты IP65 при монтаже через проем панели**

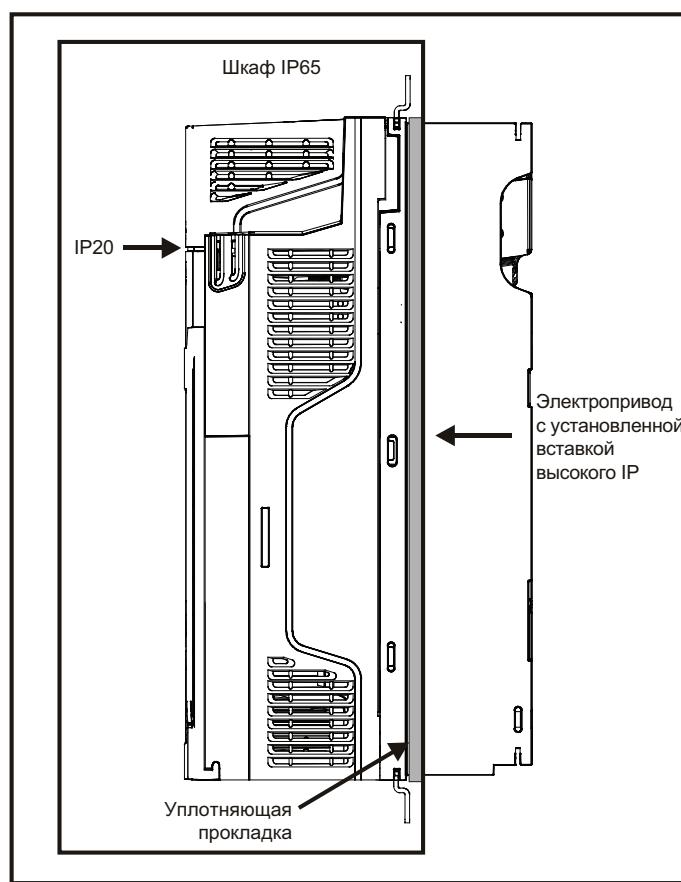


Основная прокладка устанавливается как показано на Рис. 3-29.

Чтобы достичь более высокой степени защиты IP с задней стороны радиатора для электропривода габарита 5, необходимо уплотнить проемы радиатора с помощью вставки для высокой IP, как показано на Рис. 3-31.

**Таблица 3-5 Номера для заказа комплектов для монтажа в проеме панели**

Габарит	Заказной номер СТ
5	3470-0067
6	3470-0055

Рис. 3-29 Установка прокладки

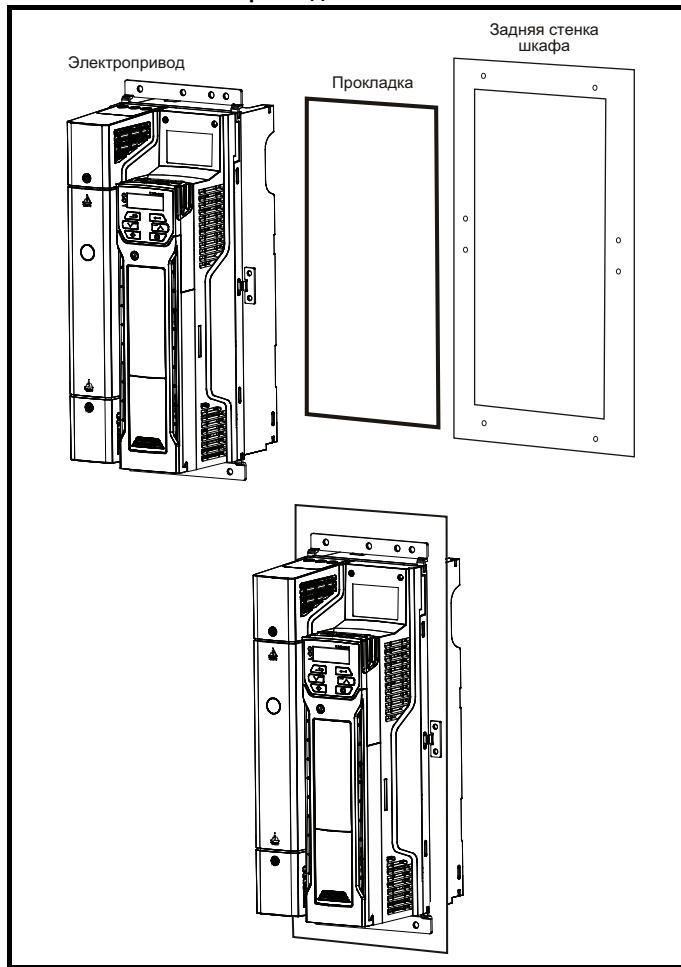

Для герметизации зазора между электроприводом и задней панелью используйте две уплотняющие скобы, как показано на Рис. 3-30. Уплотняющие скобы, прокладка и вставки для повышения IP входят в один комплект для монтажа в проеме панели.

Номера для заказа показаны в Таблице 3-5.

Рис. 3-30 Вид монтажа в проеме панели


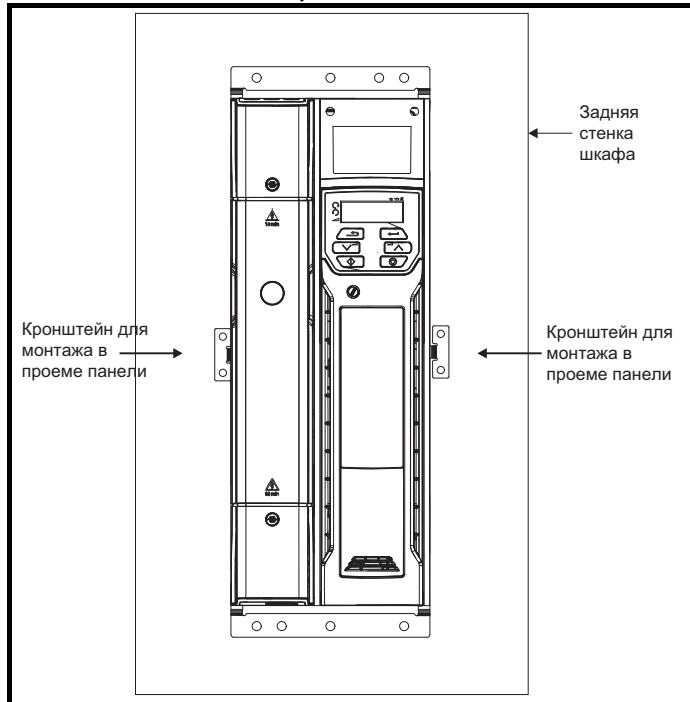


Рис. 3-31 Установка вставки для повышения IP на габарите 5

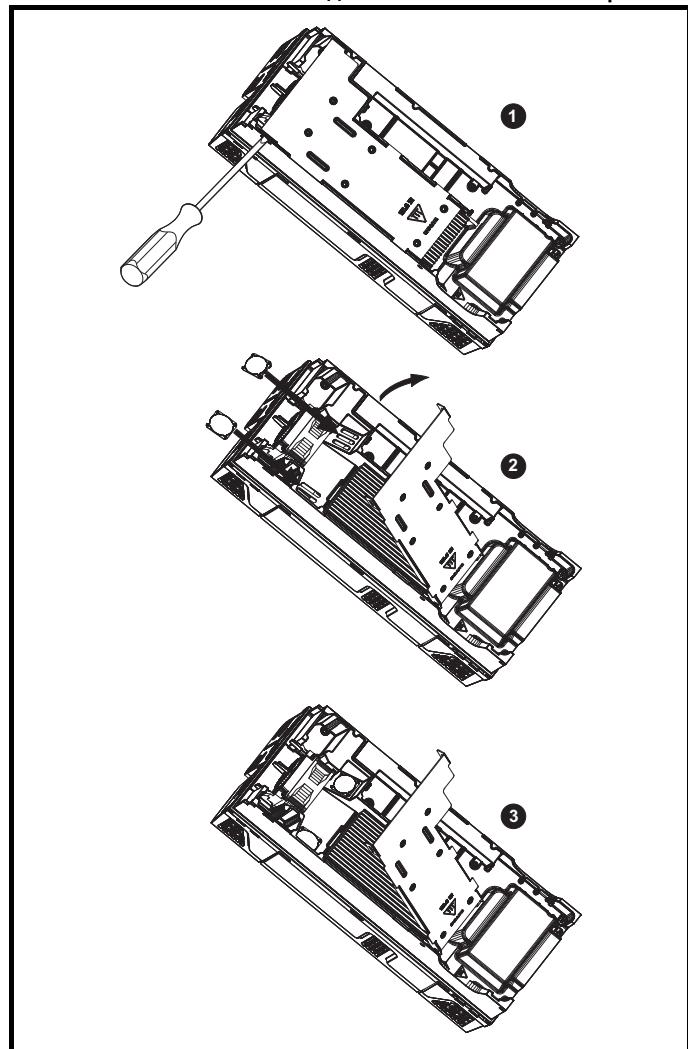

- Для установки вставки для повышения IP сначала введите плоский шлиц отвертки в показанный слот (1).
- Потяните вниз закрепленную на петле перегородку для доступа к вентиляционному проему, установите вставки с высокой степенью защиты IP в вентиляционные проемы в радиаторе (2).
- Обеспечьте надежное закрепление вставок с высоким IP, плотно прижав их (3).
- Закройте закрепленную на петле перегородку, как показано (1). Для снятия вставки с высокой степенью защиты IP выполните эти операции в обратном порядке.

Выполняйте указания, приведенные в Таблице 3-7.

Таблица 3-6 Учет среды эксплуатации

Условия эксплуатации	Вставка с высокой степенью защиты IP	Комментарии
Чистая	Не устанавливается	
Сухая, пыль (не проводящая)	Устанавливается	Рекомендуется
Сухая, пыль (проводящая)	Устанавливается	регулярная очистка.
Соответствует IP65	Устанавливается	

После установки вставки с высокой степенью защиты IP нужно снизить номинальный ток электропривода. Информация по снижению номиналов приведена в разделе 11.1.1 *Номинальные мощность и ток (снижение номиналов в зависимости от частоты ШИМ и температуры)* на стр. 165.

Если этого не сделать, то возможны раздражающие отключения.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

При проектировании шкафа IP65 смотрите пример компоновки монтажа в проеме панели IP65 на Рис. 3-28 на стр. 38. Необходимо учитывать выделение тепла с передней стороны электропривода.

**Таблица 3-7 Вывод тепла с передней стороны электропривода при монтаже в проеме панели**

Типоразмер	Выделение тепла
5	
6	


### 3.10 Внешний фильтр ЭМС

Технические данные этих фильтров для разных номиналов электропривода приведены в таблице ниже.


Модель	Заказной номер СТ	Масса
		кг
<b>200 В</b>		
05200250	4200-0312	5,5
06200330 до 06200440	4200-2300	6,5
<b>400 В</b>		
05400270 до 05400300	4200-0402	5,5
06400350 до 06400470	4200-4800	6,7
<b>575 В</b>		
05500030 до 05500069	4200-0122	
06500100 до 06500350	4200-3690	7,0

Установите внешний фильтр ЭМС согласно рекомендациям разделе 4.8.5 Соответствие основным стандартам помехоэмиссии на стр. 68.

**Рис. 3-32 Монтаж фильтра ЭМС под электроприводом**

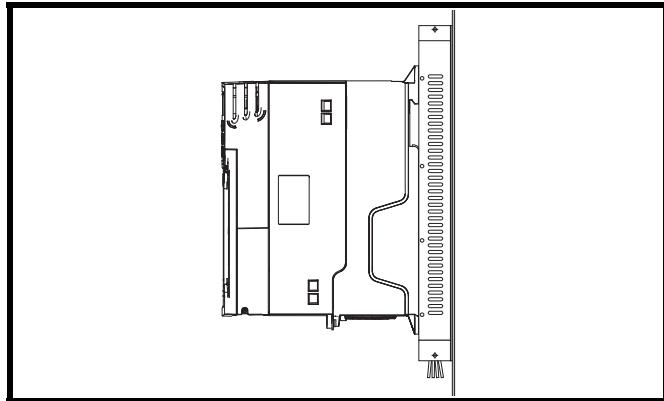


**Рис. 3-33 Монтаж фильтра ЭМС сбоку электропривода**

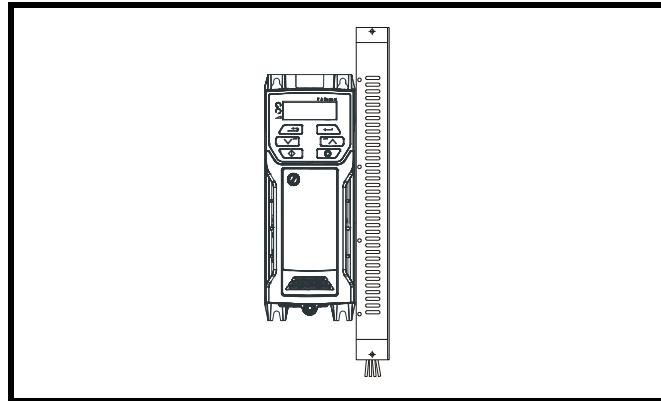

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Рис. 3-34 Внешний ЭМС-фильтр для габаритов с 1 по 6

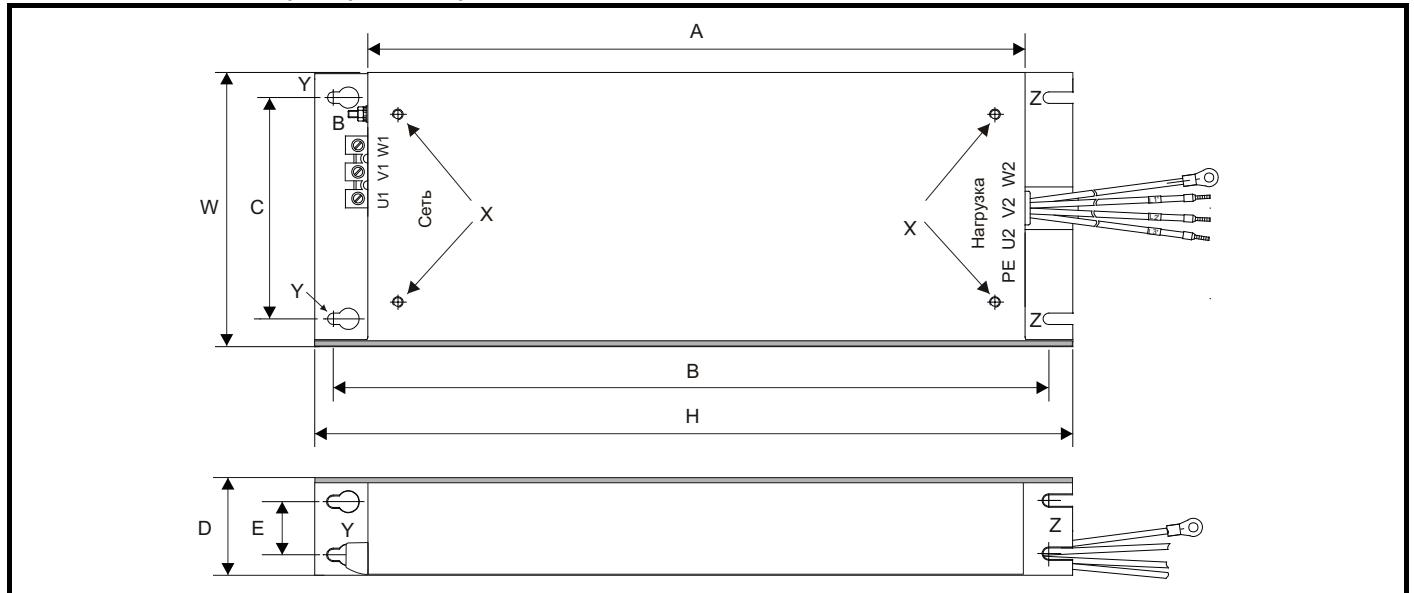

V: Штифт заземления

Z: Диаметр прорези для монтажа сбоку электропривода

X: Резьбовые отверстия для монтажа под электроприводом

CS: Сечение кабеля

Y: Диаметр отверстия для монтажа под электроприводом

Техника безопасности	Сведения об изделии	<b>Механическая установка</b>	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергоподавляющая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 3-8 Габаритные размеры внешнего фильтра ЭМС для габарита 1

Заказной номер СТ	A	B	C	D	E	H	W	V	X	Y	Z	CS

Таблица 3-9 Габаритные размеры внешнего фильтра ЭМС для габарита 2

Заказной номер СТ	A	B	C	D	E	H	W	V	X	Y	Z	CS

Таблица 3-10 Габаритные размеры внешнего фильтра ЭМС для габарита 3

Заказной номер СТ	A	B	C	D	E	H	W	V	X	Y	Z	CS

Таблица 3-11 Габаритные размеры внешнего фильтра ЭМС для габарита 4

Заказной номер СТ	A	B	C	D	E	H	W	V	X	Y	Z	CS

Таблица 3-12 Габаритные размеры внешнего фильтра ЭМС для габарита 5

Заказной номер СТ	A	B	C	D	E	F	H	W	V	X	Y	Z	CS
4200-0312													10 ММ <sup>2</sup> (8 AWG)
4200-0402	395 мм	425 мм	106 мм	60 мм	33 мм	11,5 мм	437 мм	143 мм	M6	M6	6,5 мм	6,5 мм	2,5 ММ <sup>2</sup> (14 AWG)
4200-0122													


Таблица 3-13 Габаритные размеры внешнего фильтра ЭМС для габарита 6

Заказной номер СТ	A	B	C	D	E	F	H	W	V	X	Y	Z	CS
4200-2300													
4200-4800	392 мм	420 мм	180 мм	60 мм	33 мм	11,5 мм	434 мм	210 мм	M6	M6	6,5 мм	6,5 мм	16 ММ <sup>2</sup> (6 AWG)
4200-3690													

## 3.11 Электрические клеммы

### 3.11.1 Расположение клемм питания и заземления


Рис. 3-35 Расположение клемм питания и заземления (габариты с 1 по 4)

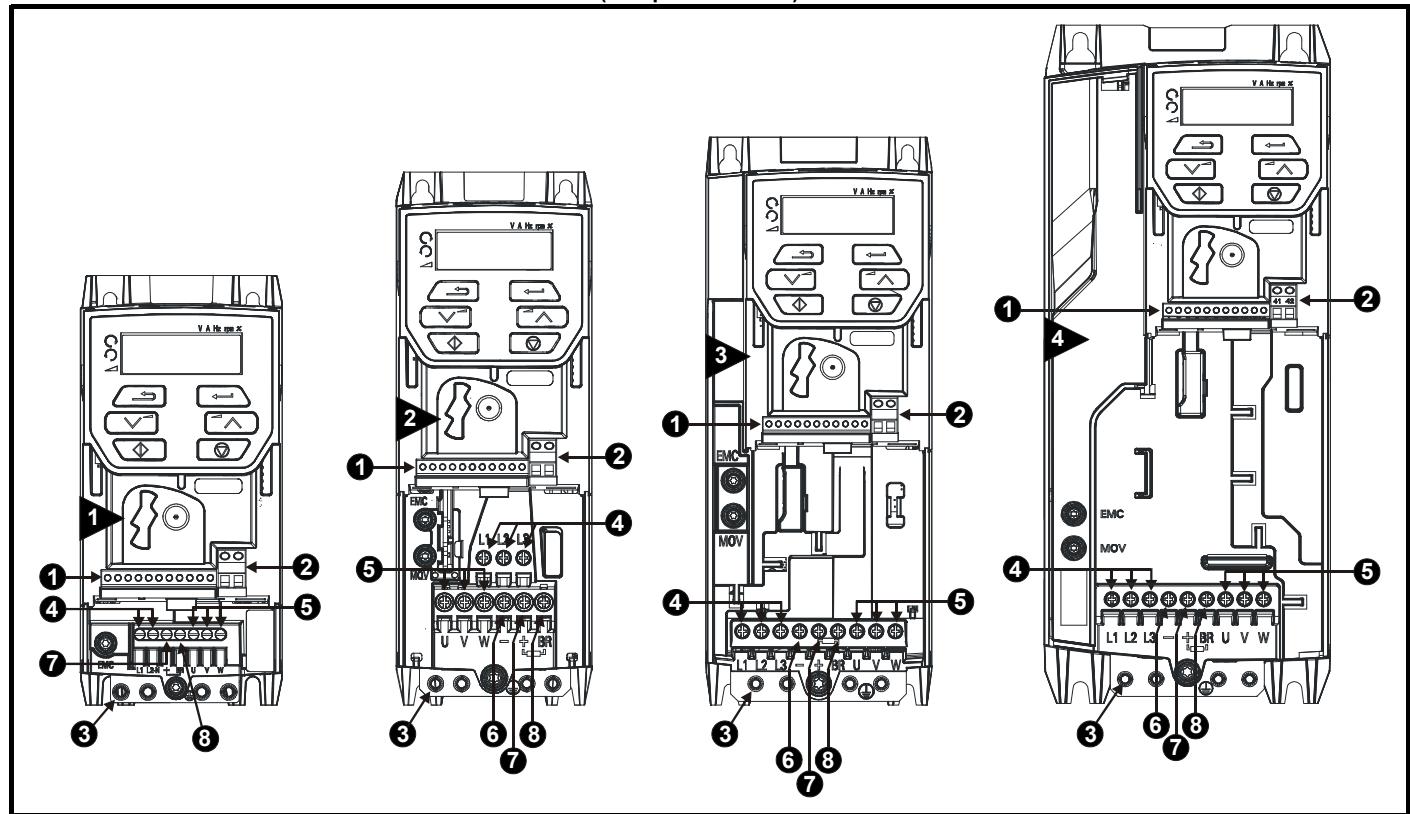

#### Обозначения:

- |                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Клеммы управления | 4. Силовые клеммы AC | 7. Шина DC +      |
| 2. Клеммы реле       | 5. Клеммы двигателя  | 8. Клемма тормоза |
| 3. Клеммы заземления | 6. Шина DC -         |                   |

Рис. 3-36 Расположение клемм питания и заземления (габариты с 5 по 6)

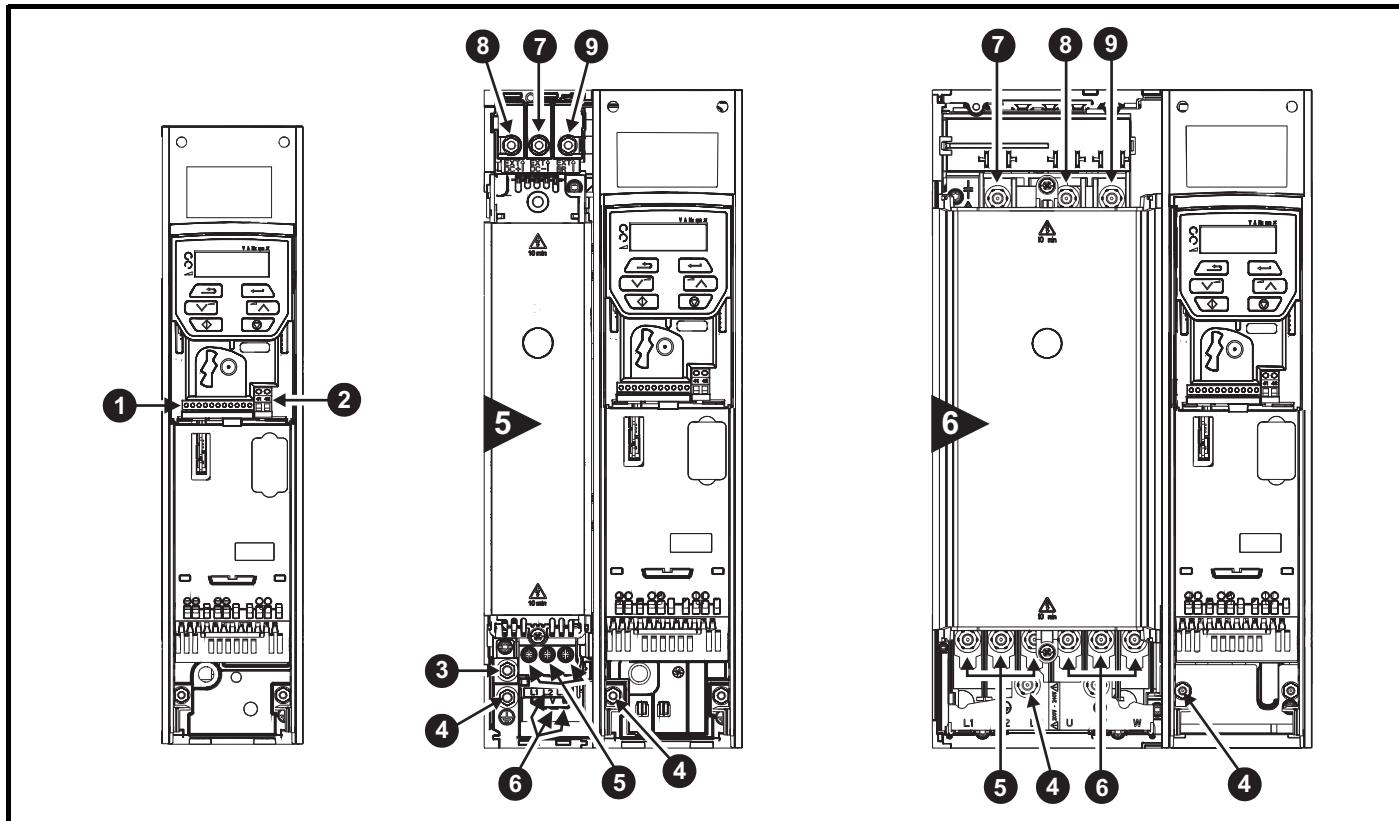

#### Обозначения

- |   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 1. Клеммы управления                    | 4. Клеммы заземления | 7. Шина DC -      |
| 2. Клеммы реле                          | 5. Силовые клеммы AC | 8. Шина DC +      |
| 3. Дополнительное соединение заземления | 6. Клеммы двигателя  | 9. Клемма тормоза |

#### 3.11.2 Размеры клемм и моменты затягивания



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Для исключения опасности возгорания и соблюдения требований сертификата UL соблюдайте указанные моменты затягивания для клемм питания и заземления. Смотрите следующие таблицы.

Таблица 3-14 Данные клемм управления электропривода

Модель	Тип соединения	Момент затягивания
Все	Винтовые клеммы	0,2 Н·м

Таблица 3-15 Данные клемм реле электропривода

Модель	Тип соединения	Момент затягивания
Все	Винтовые клеммы	0,5 Н·м

Таблица 3-16 Данные клемм питания электропривода

Габарит модели	Клеммы переменного тока и двигателя		Клеммы постоянного тока и тормоза		Клемма заземления	
	Рекомендуемый	Максимум	Рекомендуемый	Максимум	Рекомендуемый	Максимум
1	0,5 Н·м		0,5 Н·м			
2						
3						
4						
5	Съемная клеммная колодка		Гайка M4 (ключ 7 мм)		Гайка M5 (ключ 8 мм)	
	1,5 Н·м	1,8 Н·м	1,5 Н·м	2,5 Н·м	2,0 Н·м	5,0 Н·м
6	Гайка M6 (ключ 10 мм)		Гайка M6 (ключ 10 мм)		Гайка M6 (ключ 10 мм)	
	6,0 Н·м	8,0 Н·м	6,0 Н·м	8,0 Н·м	6,0 Н·м	8,0 Н·м

**Таблица 3-17 Максимальные размеры кабеля для клеммной колодки**

Габарит модели	Описание назначения клеммы	Макс. сечение кабеля
Все	Соединитель управления	1,5 мм <sup>2</sup> (16 AWG)
Все	2-контактный соединитель реле	2,5 мм <sup>2</sup> (12 AWG)
1 до 4	Соединитель STO	0,5 мм <sup>2</sup> (20 AWG)
	Соединитель питания переменного тока	6 мм <sup>2</sup> (10 AWG)
	Выходной соединитель переменного тока	2,5 мм <sup>2</sup> (12 AWG)
5	3-контактный соединитель силового питания АС 3-контактный соединитель двигателя	8 мм <sup>2</sup> (8 AWG)
5 до 6	Соединитель STO	2,5 мм <sup>2</sup> (12 AWG)

## 3.12 Профилактическое обслуживание


Электропривод следует установить в прохладном, чистом и хорошо вентилируемом месте. Следует избегать воздействия на электропривод влаги и пыли.

Для повышения надежности работы электропривода и всей установки следует регулярно выполнять следующие проверки:

Условия эксплуатации	
Температура окружающего воздуха	Проверьте, что температура шкафа не превышает максимально допустимой
Пыль	Проверьте, что в электроприводе нет пыли – проверьте, что на радиаторе и вентиляторе не собирается пыль. Срок службы вентилятора сокращается при наличии пыли.
Влага	Проверьте, что на шкафу электропривода нет признаков конденсации влаги
Шкаф	
Фильтры дверцы шкафа	Проверьте, что фильтры не засорены и что есть свободный приток воздуха
Электропитание	
Винтовые клеммы	Проверьте, что все винтовые клеммы туго затянуты
Зажимные клеммы	Проверьте затяжку всех зажимных клемм – убедитесь в отсутствии изменения цвета, что может указывать перегрев
Кабели	Проверьте все кабели на отсутствие признаков повреждений

### 3.12.1 Процедура снятия вентилятора

Рис. 3-37 Снятие вентилятора радиатора на габарите 5

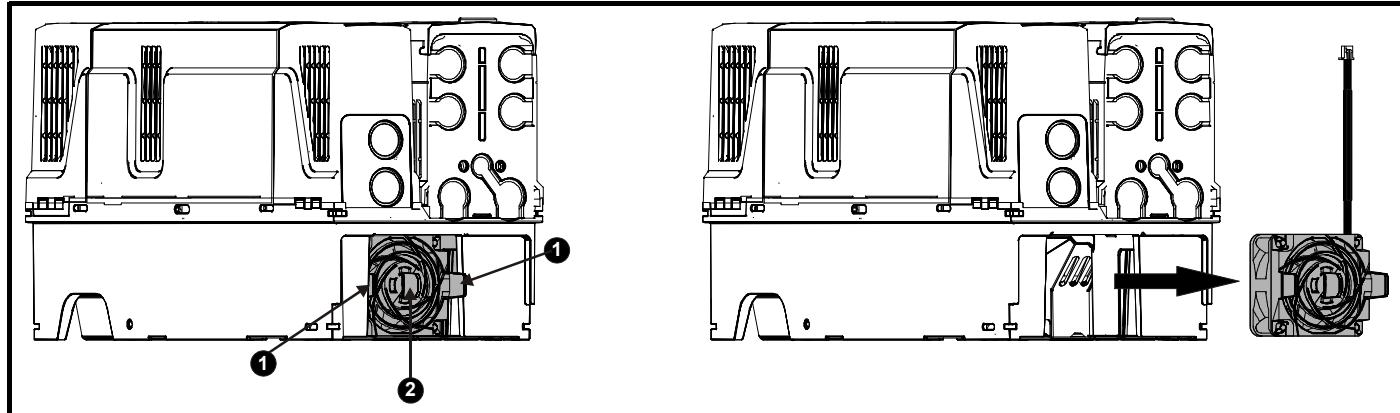

A: Нажмите на лапки (1) внутрь, чтобы освободить узел вентилятора от рамы электропривода.

B: С помощью лапок (1) снимите вентилятор, стягив его с электропривода.


C: Нажмите и удерживайте защелку фиксатора на кабеле вентилятора, как показано (2).

D: При нажатой защелке фиксатора (2) потяните кабель питания вентилятора и осторожно отсоедините его от разъема.

**Таблица 3-18 Данные по клеммам внешнего ЭМС-фильтра**

Заказной номер СТ	Подключения питания		Клеммы заземления	
	Макс. сечение кабеля	Макс. момент	Размер штифта заземления	Макс. момент
4200-2300				
4200-4800	16 мм <sup>2</sup>	2.3 Н·м	M6	4,8 Н·м
4200-3690				

Рис. 3-38 Снятие вентилятора радиатора на габарите 6

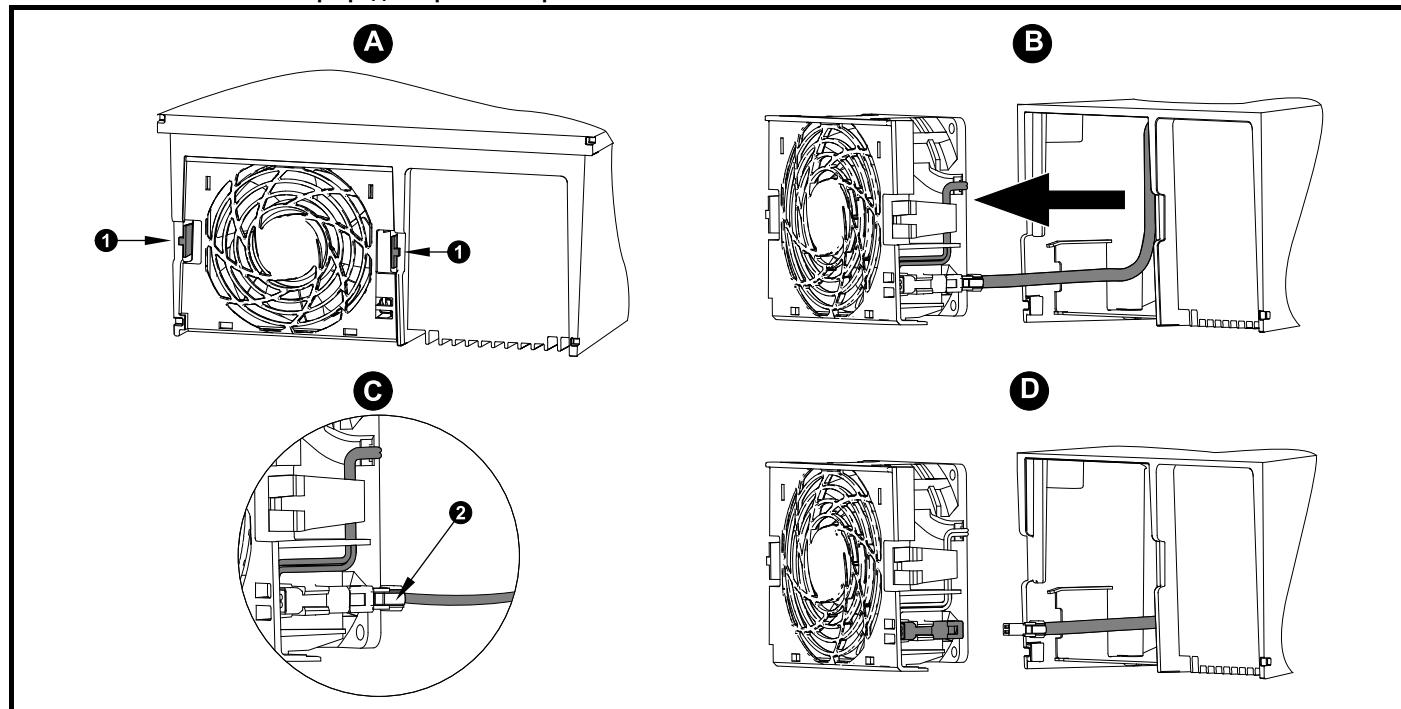

**A:** Нажмите на лапки (1) внутрь, чтобы освободить узел вентилятора от рамы электропривода.

**B:** С помощью лапок (1) снимите вентилятор, стягив его с электропривода.

**C:** Нажмите и удерживайте защелку фиксатора на кабеле вентилятора, как показано (2).

**D:** При нажатой защелке фиксатора (2) потяните кабель питания вентилятора и осторожно отсоедините его от разъема.

## 4 Электрическая установка

Данное изделие и принадлежности к нему имеют различные приспособления для организации прокладки кабелей, в этой главе описана их оптимизация. Перечислим основные особенности:

- Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА
- Внутренний ЭМС фильтр
- Соответствие ЭМС для принадлежностей экранирования/заземления
- Информация о номиналах, предохранителях и подключении изделия
- Параметры тормозного резистора (выбор / номиналы)



### Опасность поражения электрическим током

Напряжение в следующих узлах является опасным, может вызвать поражение электрическим током и привести к смерти:

- Кабели и клеммы питания переменным током
- Кабели и клеммы постоянного тока и тормоза
- Выходные кабели и клеммы
- Многие внутренние узлы электропривода и внешние опционные блоки

Если не указано иное, клеммы управления имеют одиночную изоляцию и к ним нельзя прикасаться.



### Разъединяющее устройство

Перед снятием с электропривода любой крышки или выполнения на нем любого техобслуживания необходимо отключить от электропривода ПЕРЕМЕННОЕ ПИТАНИЕ (или) питание постоянного тока с помощью аттестованного разъединяющего устройства.



### Функция ОСТАНОВ

Функция ОСТАНОВ не устраняет опасные напряжения в электроприводе, электродвигателе и в любых внешних блоках.



### Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не устраивает опасные напряжения в электроприводе, электродвигателе и в любых внешних блоках.



### Накопленный заряд

В электроприводе имеются конденсаторы, которые остаются заряженными до потенциально опасного напряжения и после отключения силового электропитания. Если на электропривод подавалось питание (AC или DC), то перед выполнением работ на электроприводе необходимо отключить от него силовое питание на время не менее 10 минут. Обычно конденсаторы разряжаются через внутренний резистор. В некоторых случаях при поломке возможно, что конденсаторы не разряжаются или будут удерживать заряд из-за наличия напряжения на выходных клеммах. Если при поломке электропривода его дисплей резко гаснет, возможно, что конденсаторы не будут разряжены. В таком случае обратитесь в компанию Control Techniques или к ее уполномоченному дистрибутору.




**Оборудование с питанием от разъемных соединений**  
Необходимы особые предосторожности, если электропривод установлен в оборудование, которое подключается к силовой сети с помощью разъемного соединения. Клеммы силового питания электропривода подключены к внутренним конденсаторам через диоды выпрямителя, которые не обеспечивают безопасной изоляции. Если возможно прикосновение к выводам отключенного соединителя силового питания, то необходимо использовать устройство для автоматического отсоединения от привода (например, реле блокировки).

## 4.1 Подключения питания


### 4.1.1 Подключения переменного и постоянного тока

Рис. 4-1 Подключение питания к габариту 1

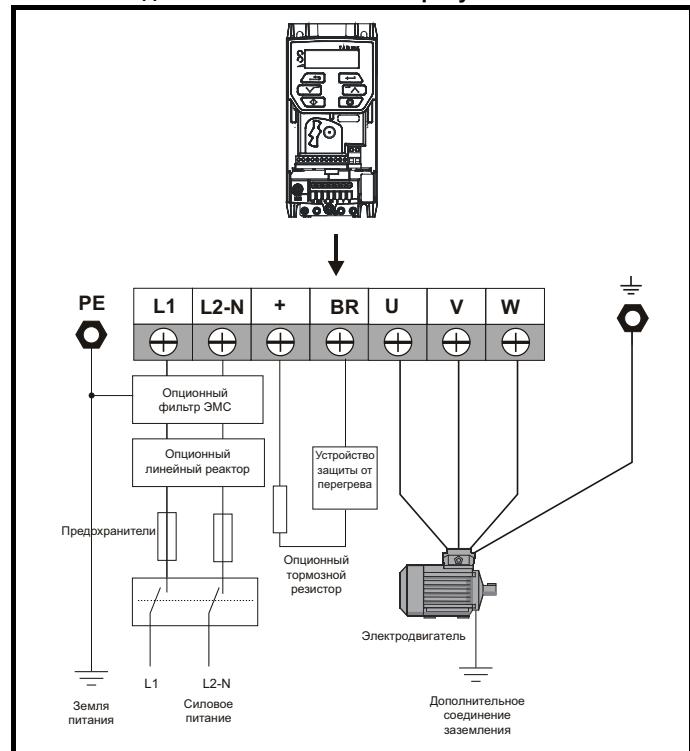

Дополнительная информация о подключении заземления приведена на Рис. 4-7 Подключение заземления на габаритах с 1 по 4 (показан габарит 2) на стр. 50.

Рис. 4-2 Подключение питания к габариту 2

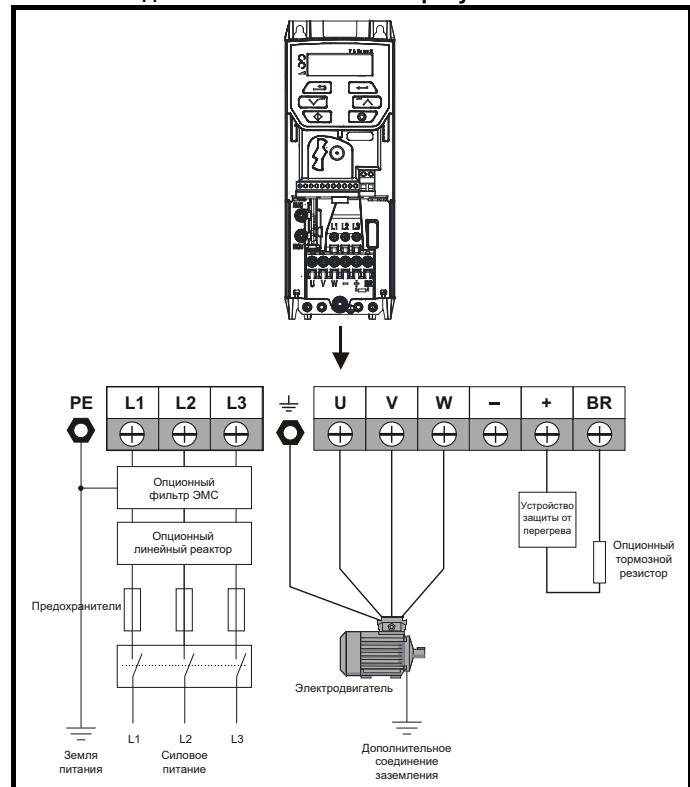


Дополнительная информация о подключении заземления приведена на Рис. 4-7 Подключение заземления на габаритах с 1 по 4 (показан габарит 2) на стр. 50.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


На электроприводах габарита 2 110 В электропитание нужно подключать к клеммам L1 и L3. Также у шины -DC (-) нет внутреннего подключения.

**Рис. 4-3 Подключение питания к габариту 3**

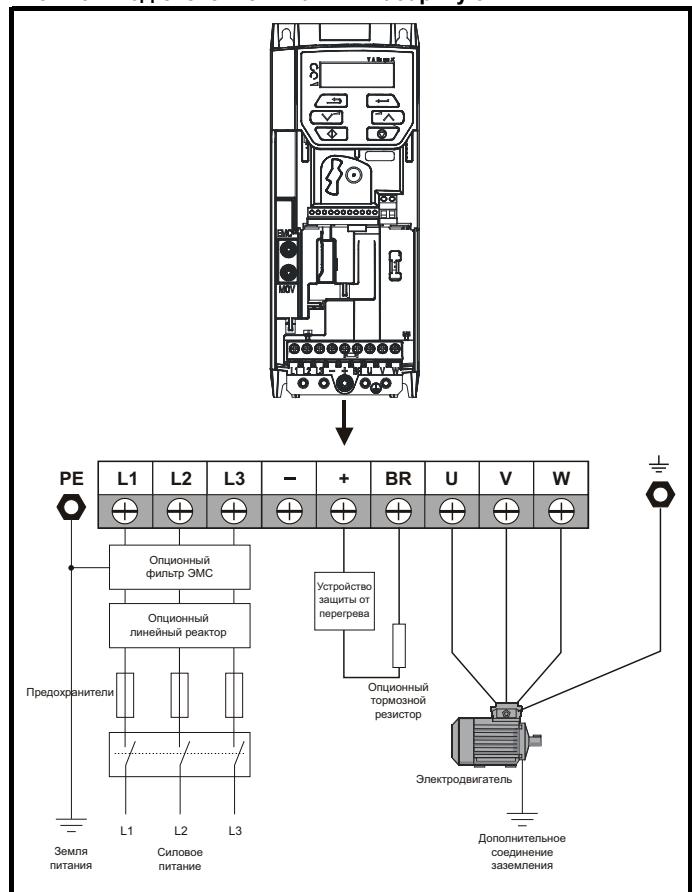


Дополнительная информация о подключении заземления приведена на Рис. 4-7 Подключение заземления на габаритах с 1 по 4 (показан габарит 2) на стр. 50.

**Рис. 4-4 Подключение питания к габариту 4**

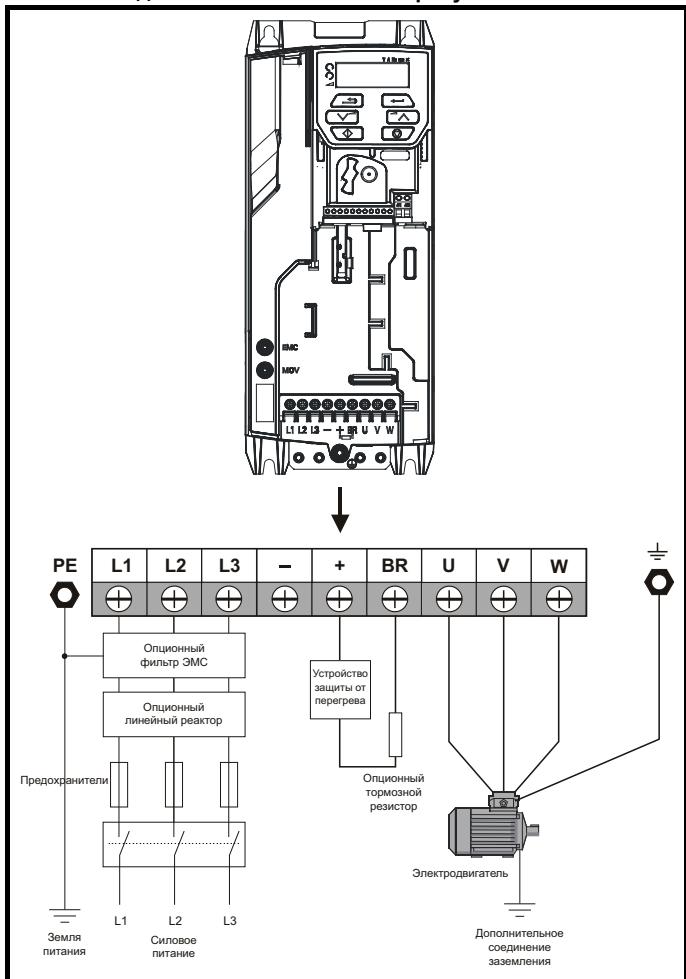

Дополнительная информация о подключении заземления приведена на Рис. 4-7 Подключение заземления на габаритах с 1 по 4 (показан габарит 2) на стр. 50.


Рис. 4-5 Подключение питания к габариту 5

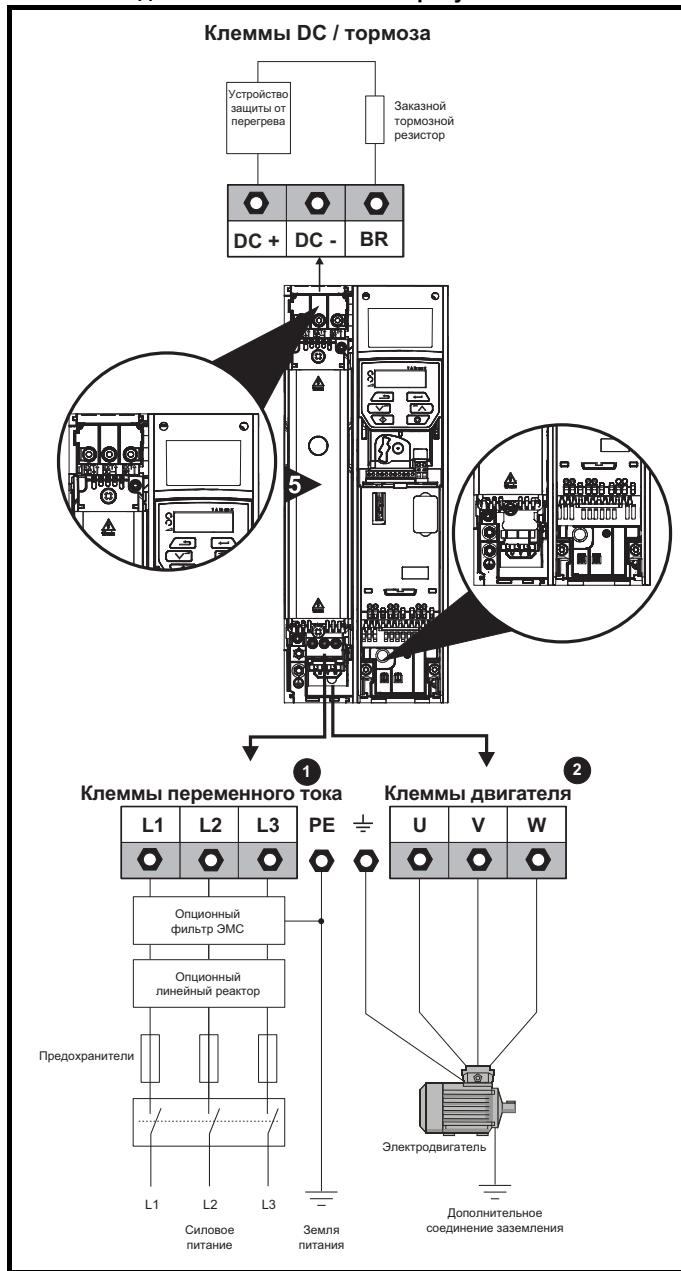

Верхняя клеммная колодка (1) - для подключения силового питания.

Нижняя клеммная колодка (2) - для подключения двигателя.

Рис. 4-6 Подключение питания к габариту 6

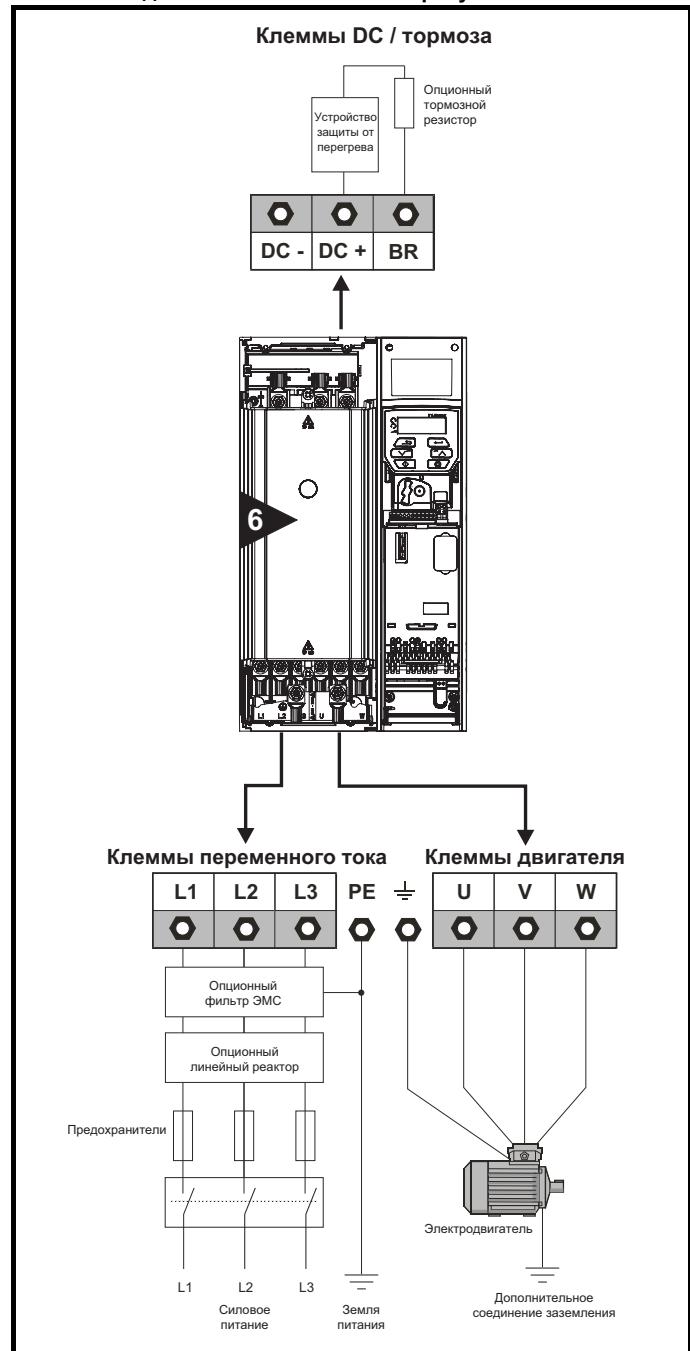

## 4.1.2 Клеммы заземления




**Электрохимическая коррозия проводников заземления**  
Обеспечьте защиту всех клемм заземления от коррозии, которая, например, может быть вызвана конденсацией.

### Габарит с 1 по 4

На габаритах с 1 по 4 заземление питания и двигателя выполняется с помощью заземляющей перемычки, расположенной в нижней части электропривода, как показано на Рис. 4-7.

**Рис. 4-7 Подключение заземления на габаритах с 1 по 4 (показан габарит 2)**

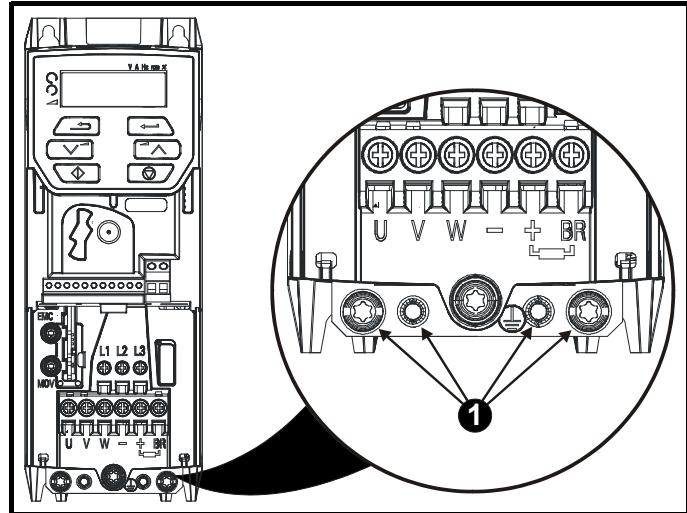


1: 4 резьбовых отверстия M4 для подключения заземления.

### Габарит 5

На габарите 5 клеммы заземления питания и двигателя выполнены в виде шпилек M5, расположенных вблизи соединителя питания.

**Рис. 4-8 Подключение заземления к габариту 5**

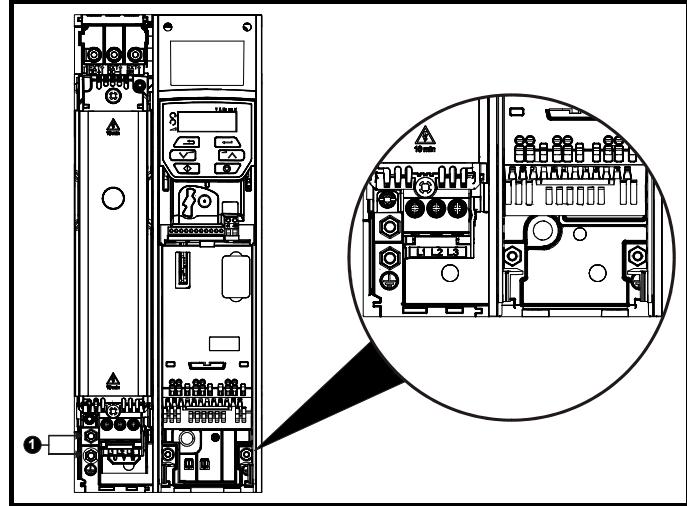


1. Шпильки подключения заземления

## Габарит 6

На габарите 6 клеммы заземления питания и двигателя выполнены в виде шпилек M6, расположенных над клеммами питания и двигателя. Смотрите Рис. 4-9 ниже.

**Рис. 4-9 Подключение заземления к габариту 6**

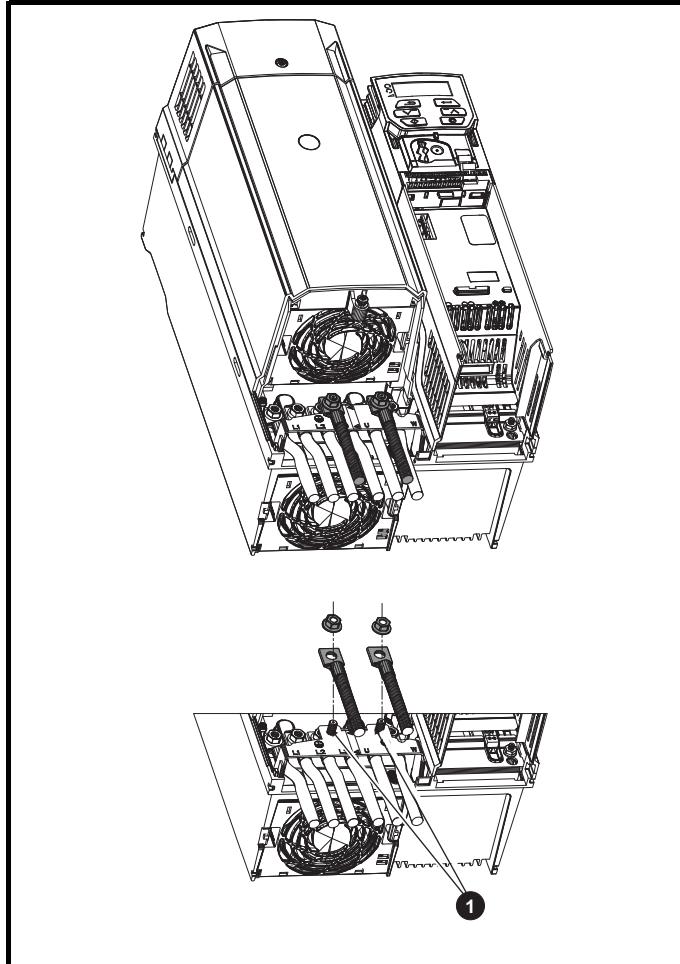

### 1. Штифты подключения заземления



Импеданс контура заземления должен соответствовать требованиям местных норм и ПУЭ.

Электропривод должен быть заземлен соединением, способным выдержать соответствующий ток короткого замыкания, пока защитное устройство (предохранитель и т.п.) не отсоединит питание ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.

Подключения заземления необходимо регулярно осматривать и проверять.

**Таблица 4-1 Номиналы провода защитного заземления**

Сечение проводника входной фазы	Минимальное сечение кабеля заземления
$\leq 10 \text{ mm}^2$	Либо провод $10 \text{ mm}^2$ , либо 2 проводатого же поперечного сечения, как входной фазный провод.
$> 10 \text{ mm}^2$ и $\leq 16 \text{ mm}^2$	Такое же поперечное сечение, как у входного фазного проводника
$> 16 \text{ mm}^2$ и $\leq 35 \text{ mm}^2$	$16 \text{ mm}^2$
$> 35 \text{ mm}^2$	Половина поперечного сечения входного фазного проводника

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 4.2 Требования к сетевому электропитанию

Напряжение:

- Электроприводы 100 В: 100 до 120 В ±10%
- Электроприводы 200 В: 200 до 240 В ±10%
- Электроприводы 400 В: 380 до 480 В ±10%
- Электроприводы 575 В: 500 до 575 В ±10%

Число фаз: 3

Максимальный разбаланс фаз: обратная последовательность фаз 2% (эквивалентно рассогласованию фаз по напряжению на 3%).

Диапазон частот: 48 до 62 Гц

Только для соблюдения требований аттестата UL максимальный симметричный ток повреждения должен быть ограничен до 100 кА.

### 4.2.1 Типы сетей питания

Все электроприводы могут работать с любыми системами питания, например, TN-S, TN-C-S, TT и IT.

- Системы питания с напряжением до 600 В можно заземлять в любой точке, например, нейтраль, центр или угол («заземленный треугольник»).
- Системы питания с напряжением выше 600 В нельзя заземлять в углу.

Электроприводы можно использовать в системах питания в электроустановках категории III и ниже согласно IEC 60664-1.

Это означает, что они могут быть постоянно подключены к источнику питания в здании, но для наружных установок необходимо предусмотреть дополнительное подавление выбросов напряжения (подавление переходных выбросов напряжения) для снижения категории IV до категории III.



#### Работа с питанием IT (незаземленным):

При работе с внутренними и внешними фильтрами ЭМС с незаземленным питанием нужны особые меры защиты, так как при КЗ на заземление в цепи двигателя электропривод может не отключиться и на фильтре будет большое напряжение. В этом случае нужно либо снять фильтр, либо подключить дополнительную независимую схему защиты от КЗ на землю в цепи двигателя.

Указания по снятию приведены в разделе 4.8.2 *Внутренний фильтр ЭМС* на стр. 65.

Параметры системы защиты от КЗ на землю можно узнать у поставщика электропривода.

Короткое замыкание на землю в цепи питания никогда не оказывает влияния. Если двигатель должен работать и при КЗ на землю в его цепи, то нужен развязывающий трансформатор питания, а если нужен фильтр ЭМС, то его надо ставить в первичной цепи.

В некоторых системах незаземленного питания с несколькими источниками, например, на корабле, могут возникнуть дополнительные опасности. Обращайтесь к поставщику электропривода за дополнительной информацией

### 4.2.2 Источники питания, для которых нужны фазные реакторы

Реакторы входных фаз снижают опасность повреждения электропривода из-за плохого баланса фаз или сильных помех в цепи питания.

При использовании сетевых реакторов рекомендуются значения реактивного сопротивления примерно 2%. При необходимости можно использовать и большие значения, но они могут снизить мощность на выходе электропривода (падение момента вращения на высокой скорости) из-за падения напряжения.

Для всех номиналов привода линейные реакторы 2% позволяют приводам работать с дисбалансом питания вплоть запаздывания фаз 3.5% (эквивалентно рассогласованию фаз на 5% по напряжению).

Сильные помехи могут быть вызваны следующими факторами:

- Оборудование компенсации коэффициента мощности, установленное вблизи электропривода.
- К питанию подключены большие электроприводы постоянного тока без сетевых реакторов или со слабыми сетевыми реакторами.
- К питанию подключены двигатели с запуском непосредственно от сети, так что при запуске таких двигателей падение напряжения может превышать 20%.

Такие помехи могут вызвать во входных силовых цепях электропривода избыточные пиковые токи. Они также могут вызвать ненужные отключения, а в чрезвычайных ситуациях и поломку электропривода.

Электроприводы малой мощности могут также воспринимать помехи при подключении к источникам питания большой мощности.

Фазные реакторы, в частности, рекомендуются для использования со следующими моделями электроприводов при наличии одного из указанных выше факторов или когда мощность системы питания превышает 175 кВА: Габарит с 1 по 3

В моделях с 04200133 по 06500350 установлены внутренние фазные реакторы постоянного тока, так что им не нужны внешние сетевые реакторы переменного тока, кроме случаев сильного разбаланса фаз и особых условий электропитания.

При необходимости каждый электропривод можно оснастить собственным реактором. Можно использовать три отдельных реактора или один трехфазный реактор.

### Номинальные токи реактора

Номинальные токи сетевых реакторов должны быть следующими:

Длительный номинальный ток:

Не менее номинального длительного входного тока электропривода.

Номинальный повторяющийся пиковый ток:

Не меньше двухкратного номинального длительного входного тока электропривода.

### 4.2.3 Расчет входного реактора

Для расчета величины нужной индуктивности (в Y%) используйте следующую формулу:

$$L = \frac{Y}{100} \times \frac{V}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{2\pi fI}$$

Где:

I = номинальный входной ток электропривода (A)

L = индуктивность (Г)

f = частота питания (Гц)

V = междуфазное напряжение

#### 4.2.4 Параметры входных фазных реакторов для габаритов с 1 по 6

Таблица 4-2 Параметры входного реактора AC

Используется с электроприводами	Заказной номер реактора	Число фаз	Индуктивность мГн	Длительный эфф. ток А	Пиковый ток А	Масса кг	Габаритные размеры (мм)		
							L	D	H
01200017	4402-0224	1	2,25	6,5	13	0,8	72	65	90
01200024									
01200033	4402-0225	1	1,0	15,1	30,2	1,1	82	75	100
01200042									
02200024									
02200033									
02200042									
02200056	4402-0226	1	0,5	26,2	52,4	1,5	82	90	105
02200075									
03200100									
04200133									
02200024	4402-0227	3	2,0	7,9	15,8	3,5	150	90	150
02200033									
02200042									
02400013									
02400018									
02400023									
02400032									
02400041									
02200056	4402-0228	3	1,0	15,4	47,4	3,8	150	90	150
02200075									
03200100									
03400056									
03400073									
03400094									
04200133									
04400135									
05200250	4402-0229	3	0,4	24,6	49,2	3,8	150	90	150
04200176	4402-0232	3	0,6	27,4	54,8	6	180	100	190
04400170									
05400270									
05400300									
06200330	4400-0240**	3	0,45	46	92	11	190	150	225
06400350									
06400420									
06200440	4400-0241**	3	0,3	74	148	15	250	150	275
06400470									

\*\* Эти входные реакторы не хранятся на складах Control Techniques. Обращайтесь в ваш местный драйв-центр.

Фазные реакторы AC для электроприводов 110 В и других габаритов нужно приобретать у местных поставщиков.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Величины реактивного сопротивления могут быть больше 2% для некоторых электроприводов, что может вызвать снижение мощности на выходе электропривода (падение момента вращения на высокой скорости) из-за падения напряжения.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Рис. 4-10 Входной фазный реактор 4402-0224, 4402-0225 и 4402-0226

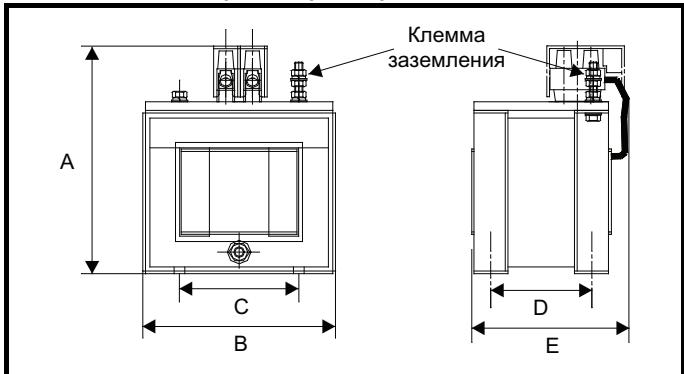


Таблица 4-3 Габаритные размеры

№ для заказа	Габаритные размеры					Монтажное отверстие	Клемма заземления
	A	B	C	D	E		
4402-0224	90 мм	72 мм	44,5 мм	35 мм	65 мм	8 мм x 4 мм	M3
4402-0225	100 мм	82 мм	54 мм	40 мм	75 мм		
4402-0226	105 мм			53 мм	90 мм		

Рис. 4-11 Входной фазный реактор 4402-0227, 4402-0228, 4402-0229

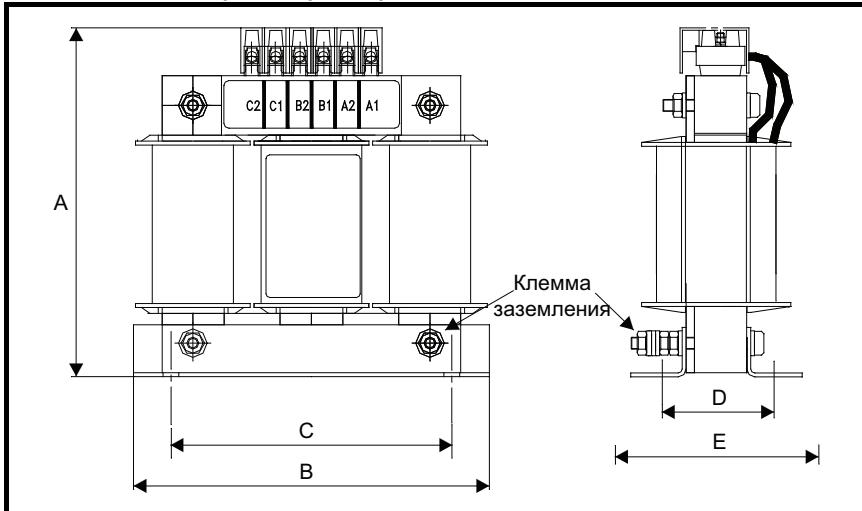


Таблица 4-4 Габаритные размеры

№ для заказа	Габаритные размеры					Монтажная прорезь	Клемма заземления
	A	B	C	D	E		
4402-0227	150 мм	150 мм	120 мм	47 мм	90 мм	17 мм x 7 мм	M5
4402-0228							
4402-0229							

## 4.3 Напряжение питания +24 В

Напряжение питания 24 В пост. тока, подключенное к клеммам питания +24 В на адаптере AI-Backup, обеспечивает следующие функции:


- Его можно использовать как резервный источник для питания цепей управления электропривода при отключении силового питания. Это позволяет продолжать работать любым модулям fieldbus или последовательной связи. Если будет восстановлено силовое питание, то можно продолжать штатную эксплуатацию после того, как электропривод заново инициализирует параметры силовой платы.
- Это можно использовать для клонирования или загрузки параметров для предв. конфигурирования электроприводов, когда отсутствует силовое питание. При необходимости для настройки параметров можно использовать кнопочную панель. Однако, привод будет в состоянии отключения пока не будет подано силовое питание, поэтому диагностика может оказаться недоступной. (параметры сохранения по отключению питания не сохраняются при использовании резервного питания +24 В).

Ниже указан диапазон рабочих напряжений для резервного питания 24 В:

0 В	0 В
+24 В	Вход резервного питания +24 В
Номинальное рабочее напряжение	24,0 В пост. тока
Минимальное длительное рабочее напряжение	19,2 В
Максимальное длительное рабочее напряжение	30,0 В
Минимальное пусковое напряжение	12,0 В
Минимальная потребляемая мощность по входу 24 В	20 Вт
Рекомендуемый предохранитель	1 A, 50 В пост. тока

В минимальном и максимальном значениях напряжения учтены пульсации и шум. Величина пульсаций и шума не должна превышать 5%.

**Рис. 4-12 Размещение клемм питания 24 В пост. тока на адаптере AI-Backup**

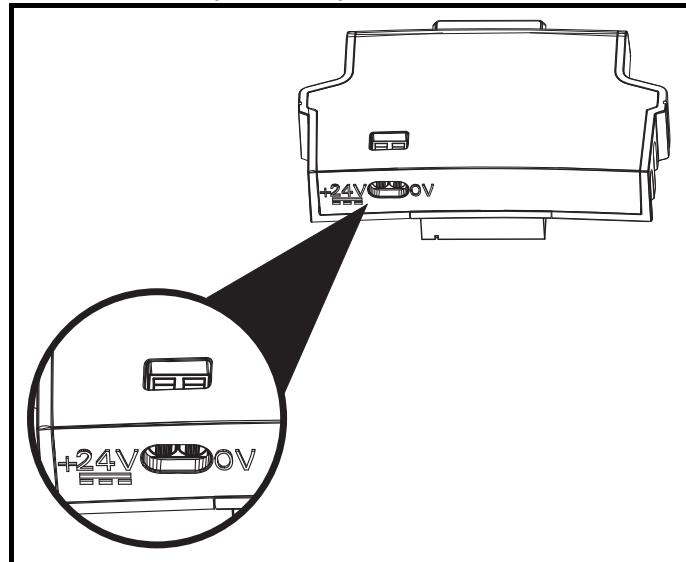

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 4.4 Номиналы

Входной ток зависит от напряжения питания и импеданса.

### Типичный входной ток

Значения типичного входного тока указаны для упрощения расчета потока мощности и потерь мощности.

Значения типичного входного тока указаны для симметричного питания.

### Максимальный длительный входной ток

Значения максимального длительного входного тока указаны для упрощения выбора кабелей и предохранителей. Эти величины указаны для наихудших условий при необычном сочетании жесткого источника питания с сильным разбалансом фаз. Указанное значение максимального длительного входного тока наблюдается только по одной входной фазе питания. Ток в двух других фазах будет существенно меньше.

Значения максимального входного тока указаны для разбаланса фаз с обратной последовательностью 2% и при максимальном токе короткого замыкания цепи питания, указанном в Таблице 4-5.

Таблица 4-5 Ток КЗ питания, используемый для расчета максимальных входных токов

Модель	Уровень симметричного КЗ (кА)
Все	100



### Предохранители

Система питания электропривода от сети переменного тока должна быть оснащена соответствующими устройствами защиты от перегрузки и короткого замыкания. В Таблице 4-6, Таблице 4-7, Таблице 4-8 и Таблице 4-9 показаны рекомендованные номиналы предохранителей. Несоблюдение этого требования ведет к опасности возгорания.

Таблица 4-6 Номиналы входных токов переменного электропитания и рекомендуемые предохранители (100 В)

Модель	Типичный входной ток	Входной переменный ток	Максимальный входной ток перегрузки	Номинал предохранителя		
				IEC gG		Класс СС или класс J
				Максимальная A	Максимальная A	Максимальная A
01100017	8,7	8,7			10	10
01100024	11,1	11,1			16	16
02100042	18,8	18,8			20	20
02100056	24,0	24,0			25	25

Таблица 4-7 Номиналы входных токов переменного электропитания и рекомендуемые предохранители (200 В)

Модель	Типичный входной ток	Входной переменный ток	Максимальный входной ток перегрузки	Номинал предохранителя						
				IEC			UL / США			
				Номинал	Максимальная A	Класс	Номинал	Максимальная A	Класс	Класс
01200017	A	A	A	A	1 ф	3 ф	gG	5	CC или J	
					6					
01200024	5,3	5,3						10		
01200033	8,3	8,3			10					
01200042	10,4	10,4			16			16		
02200024	5,3/3,2	5,3/4,1				6				
02200033	8,3/4,3	8,3/6,7				10				
02200042	10,4/5,4	10,4/7,5			16	10				
02200056	14,9/7,4	14,9/11,3				20	16			
02200075	18,1/9,1	18,1/13,5						20	16	
03200100	23,9/12,8	23,9/17,7	30/25		25	20	gG		25	20
04200133	23,7/13,5	23,7/16,9			25	20	gG	25	20	CC или J
04200176	17,0	21,3				25			25	
05200250	24	31	52	40	40		gG	40		CC или J
06200330	42	48	64	63			gG	60		CC или J
06200440	49	56	85					60		

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 4-8 Номиналы входных токов переменного электропитания и предохранителей (400 В)

Модель	Типичный входной ток А	Входной переменный ток А	Максимальный входной ток перегрузки А	Номинал предохранителя				
				IEC			UL / США	
				Номинал А	Максимальная А	Класс	Номинал А	Максимальная А
02400013	2,1	2,4						
02400018	2,6	2,9						5
02400023	3,1	3,5						
02400032	4,7	5,1						10
02400041	5,8	6,2			10			
03400056	8,3	8,7	13		10			10
03400073	10,2	12,2	18					16
03400094	13,1	14,8	20,7		16			20
04400135	14,0	16,3			20			20
04400170	18,5	20,7			25			25
05400270	26	29	52					
05400300	27	30	58	40	40		35	35
06400350	32	36	67				40	
06400420	41	46	80				50	
06400470	54	60	90	63	63	gG	60	
							60	CC или J

Таблица 4-9 Номиналы входных токов переменного электропитания и предохранителей (575 В)

Модель	Типичный входной ток А	Входной переменный ток А	Максимальный входной ток перегрузки А	Номинал предохранителя				
				IEC			UL / США	
				Номинал А	Максимальная А	Класс	Номинал А	Максимальная А
05500030	4	4	7				10	10
05500040	6	7	9				10	10
05500069	9	11	15	20			20	20
06500100	12	13	22	20			20	
06500150	17	19	33	32			25	
06500190	22	24	41	40			30	
06500230	26	29	50				35	
06500290	33	37	63				40	
06500350	41	47	76	63			50	

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте, что используемые кабели соответствуют местным нормам и правилам

	Рекомендованные ниже сечения кабеля являются только советом. Монтаж и группирование кабелей влияют на их токонесущую способность, в некоторых случаях допустимо использовать меньшие кабели, а в других для устранения сильного нагрева или падения напряжения нужен кабель большего размера. Выбирайте сечения кабелей согласно местным нормам и правилам устройства электроустановок.
<b>ВНИМАНИЕ</b>	

Таблица 4-10 Сечение кабеля (100 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
01100017	1		1		16			
01100024	1,5		1		10		16	12
02100042	2,5		1		12			
02100056	4		1		10		16	12

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 4-11 Сечение кабеля (200 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
01200017	1	6	1	2,5	16	10	16	12
01200024								
01200033								
01200042								
02200024	1	6	1	2,5	16	10	16	12
02200033								
02200042								
02200056								
02200075	2,5/1,5	6	2,5	2,5	12/14	10	12	12
03200100	4							
04200133	4/2,5							
04200176	4							
05200250	10	10	10	10	8	8	8	8
06200330	16	25	16	25	4	3	4	3
06200440	25		25		3			

Таблица 4-12 Сечение кабеля (400 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
02400013	1	6	1	2,5	16	10	16	12
02400018								
02400023								
02400032								
02400041	2,5	6	2,5	2,5	10	10	12	12
03400056								
03400073								
03400094								
04400135	1,5	6	1	2,5	14	10	16	12
04400170	2,5		1					
05400270	2,5		1,5					
05400300	4		1,5					
06400350	6	25	6	6	8	8	8	8
06400420	10		10		6			
06400470	16		16		4	3	4	3
06400470	25		25		3			

Таблица 4-13 Сечение кабеля (575 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
05500030	0,75	1,5	0,75	1,5	16	16	16	16
05500040	1		1		14		14	
05500069	1,5		1,5		10	3	10	3
06500100	2,5		2,5		8		8	
06500150	4	25	4	25	6		6	3
06500190	6		6		14		14	
06500230	10		10		14		14	
06500290	16		16		16		16	

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Следует использовать кабель с ПВХ изоляцией

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сечение кабеля выбираются из таблицы A.52.C в IEC 60364-5-52:2001 с коэффициентом поправки 0,87 на внешнюю температуру 40 °C (из таблицы A52.14) для метода укладки кабеля B2 (многожильный кабель в кабелепроводе).

#### Класс прокладки (см. IEC 60364-5-52:2001)

B1 - Отдельные кабели в кабелепроводе.

B2 - Многожильный кабель в кабелепроводе.

C - Многожильный кабель на открытом воздухе.

Сечение кабеля можно уменьшить, если используется другой метод укладки или если внешняя температура не такая высокая.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендованные сечения выходного кабеля указаны для случая, когда максимальный ток двигателя и электропривода согласованы. Если используется двигатель с меньшим номинальным током, то кабель можно выбрать согласно току двигателя. Для обеспечения защиты двигателя и кабеля от перегрузки электропривод нужно запрограммировать в соответствии с номинальным током двигателя. Предохранитель или другое устройство защиты должен защищать все нагрузки, подключенные к источнику силового питания.

#### Типы предохранителей

Номинальное напряжение предохранителя должно быть достаточным для напряжения питания электропривода.

#### Миниатюрные автоматические выключатели

Нельзя использовать миниатюрные автоматические выключатели MCB вместо рекомендованных предохранителей.

#### Клеммы заземления

Электропривод должен быть подключен к земле источника силового электропитания. Проводники заземления должны соответствовать всем действующим местным нормам и ПУЭ.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Сведения о размерах кабелей заземления приведены в Таблица 4-1 *Номиналы провода защитного заземления* на стр. 50.

#### 4.4.1 Контактор сетевого переменного питания

Рекомендованный тип контактора переменного питания для габарита с 1 по 6 - это AC1.

### 4.5 Защита выходной цепи и двигателя

Выходные цепи оснащены быстродействующей электронной защитой от короткого замыкания, которая ограничивает ток замыкания величиной не более 2,5-кратного номинального выходного тока и прерывает ток через примерно 20 мсек. Не требуется никаких дополнительных устройств защиты от короткого замыкания.

Электропривод обеспечивает защиту от перегрузок двигателя и его кабеля. Для эффективной работы такой защиты необходимо настроить параметр *Номинальный ток (00.006)* согласно двигателю.



Для исключения опасности возгорания в случае перегрузки двигателя необходимо правильно настроить параметр *Номинальный ток (00.006)*.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предусмотрено также использование термистора в двигателе для исключения перегрева двигателя, например, из-за плохого охлаждения.

#### 4.5.1 Типы и длины кабеля

Поскольку емкость кабеля двигателя создает нагрузку на выход электропривода, то длина кабеля не должна превышать значений, указанных с Таблицы 4-14 по Таблицу 4-17.

Для следующих силовых подключений используйте кабель с ПВХ изоляцией класса 105 °C (повышение температуры UL 60/75 °C) с медными проводниками с достаточным номинальным напряжением:

- Сетевое питание на внешний фильтр ЭМС (если используется)
- Сетевое питание (или с внешнего фильтра ЭМС) на электропривод
- Электропривод на двигатель
- Электропривод на тормозной резистор

Таблица 4-14 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 100 В)

Модель	Номинальное напряжение питания переменного тока 100 В								
	Максимальная допустимая длина кабеля двигателя для следующих частот ШИМ								
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
01100017	50 м			37,5 м	25 м	18,75 м	12,5 м	9 м	
01100024									
02100042	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
02100056									

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 4-15 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 200 В)

Модель	Максимальная допустимая длина кабеля двигателя для следующих частот ШИМ										
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц		
01200017	50 м				37,5 м	25 м	18,75 м	12,5 м	9 м		
01200024											
01200033											
01200042											
02200024	100 м				75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м		
02200033											
02200042											
02200056											
02200075											
03200100	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м			
04200133	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м			
04200176											
05200250			200 м	150 м	100 м	75 м	50 м	37 м			
06200330			300 м	200 м	150 м	100 м	75 м	50 м			
06200440											

Таблица 4-16 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 400 В)

Модель	Максимальная допустимая длина кабеля двигателя для следующих частот ШИМ										
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц		
02400013	100 м				75 м	50 м	37,5 м	25 м	18,25 м		
02400018											
02400023											
02400032											
02400041	100 м				75 м	50 м	37,5 м	25 м	18,25 м		
03400056											
03400073											
03400094											
04400135	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18,25 м			
04400170											
05400270				200 м	150 м	100 м	75 м	50 м	37 м		
05400300											
06400350											
06400420											
06400470	300 м			150 м	100 м	75 м	50 м				

Таблица 4-17 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 575 В)

Модель	Максимальная допустимая длина кабеля двигателя для следующих частот ШИМ								
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
05500030	200 м				150 м	100 м	75 м	50 м	37 м
05500040									
05500069									
06500100									
06500150	300 м			200 м	150 м	100 м	75 м	50 м	37 м
06500190									
06500230									
06500290									
06500350	300 м			200 м	150 м	100 м	75 м	50 м	

## 4.5.2 Кабели высокой емкости / уменьшенного диаметра

Максимальная длина кабеля в случае использования кабелей двигателя с высокой емкостью или малым диаметром уменьшается по сравнению с величинами, указанными в разделе 4.5.1 Типы и длины кабеля на стр. 58.

В большинстве кабелей имеется слой изоляции между жилами и внешней оболочкой или оплеткой; такие кабели имеют низкую емкость и рекомендуются для применения. Кабели без такого слоя изоляции обычно имеют высокую емкость; если используется такой тип кабеля, то максимальная длина кабеля сокращается в два раза по сравнению с указанной в таблицах (на Рис. 4-13 показано, как отличить эти кабели).

Рис. 4-13 Конструкция кабеля влияет на его емкость



В разделе 4.5.1 Типы и длины кабеля на стр. 58 приведены данные о максимальной длине кабеля двигателя для экранированных кабелей с четырьмя жилами. Типичная емкость такого кабеля равна 130 пФ/м (от 1 жилы до соединенных вместе всех других жил и экрана).

## 4.5.3 Напряжение на обмотке двигателя

Выходное напряжение ШИМ создает высокие нагрузки для межвитковой изоляции в двигателе. Это происходит из-за высокой скорости изменения напряжения и воздействия импеданса кабеля двигателя и распределенной индуктивности обмоток двигателя.

При обычной работе с переменными напряжениями питания до 500 В и стандартным двигателем с хорошим качеством изоляции дополнительных мер защиты не требуется. В случае сомнений обращайтесь к изготовителю двигателя.

Специальные меры защиты рекомендуются в следующих случаях, если длина кабеля двигателя превышает 10 метров:

- Напряжение питания переменного тока превышает 500 В
- Напряжение питания постоянного тока превышает 670 В
- Привод 400 В работает с постоянным или очень частым торможением
- Несколько двигателей подключены к одному электроприводу

В случае нескольких двигателей следует выполнять все меры, описанные в разделе 4.5.4 Несколько двигателей на стр. 60.

Для всех других описанных случаев рекомендуется использовать двигатель инверторного класса с учетом номинального напряжения инвертора. Такой двигатель имеет усиленную изоляцию, рассчитанную на быстро нарастающее импульсное напряжение.

Пользователи двигателей с номиналом 575 В по NEMA должны не забывать, что спецификации для инверторных двигателей, указанные в разделе 31 NEMA MG1, достаточны для тяговых электродвигателей, но недостаточны для часто тормозящих двигателей. В этом случае рекомендуется допустимое пиковое напряжение изоляции в 2,2 кВ.

Если нецелесообразно использовать двигатель для инверторного питания, то можно использовать выходной дроссель (индуктор). Рекомендуется простой дроссель с железным сердечником с реактивностью около 2%. Точное значение не важно. Он работает совместно с емкостью кабеля двигателя для ограничения скорости нарастания напряжения на клеммах двигателя и устранения опасных перенапряжений.

## 4.5.4 Несколько двигателей

### Только разомкнутый контур

Если электропривод будет управлять несколькими двигателями, то следует выбрать один из режимов постоянного V/f (Pr 05.014 = Линейный или Квадратичный). Подключение нескольких двигателей показано на Рис. 4-14 и Рис. 4-15. Сумма полных длин кабелей от электропривода к каждому двигателю не должна превышать максимальной длины кабеля, указанной в Таблице 4-14 по Таблице 4-17.

Рекомендуется подключать каждый двигатель через защитное реле, так как электропривод не может защищать каждый двигатель отдельно. В случае подключения звездой  $\Delta$  необходимо установить синусоидальный фильтр или индуктор, как показано на Рис. 4-15, даже если длины кабелей не превышают максимальную допустимую. Параметры индуктора узнайте у поставщика электропривода.

Рис. 4-14 Предпочтительное подключение нескольких двигателей в цепочку


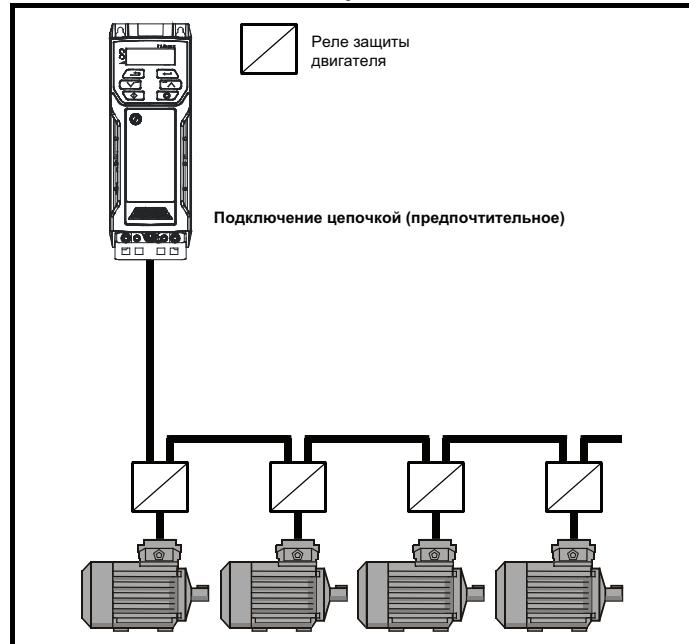


Рис. 4-15 Альтернативное подключение нескольких двигателей

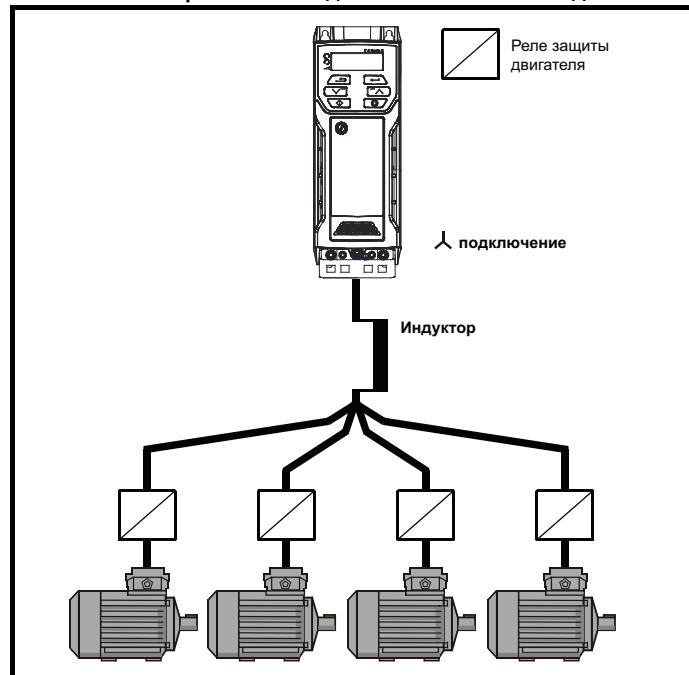

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 4.5.5 Работа двигателя $\lambda / \Delta$

Перед включением двигателя надо всегда проверить номинальные напряжения для подключения двигателя звездой  $\lambda$  и треугольником  $\Delta$ . По умолчанию настройка параметра номинального напряжения двигателя совпадает с номинальным напряжением электропривода, то есть:

привод 400 В номинальное напряжение 400 В  
привод 230 В номинальное напряжение 230 В

Типичный трехфазный двигатель можно подключить звездой  $\lambda$  для работы на 400 В или треугольником  $\Delta$  для работы на 230 В, однако при этом допускаются разные варианты, например,  $\lambda$  690 В  $\Delta$  400 В. Неправильное подключение обмоток двигателя может вызвать неверный магнитный поток в двигателе, что приведет к очень низкому выходному моменту или к насыщению двигателя и его последующему перегреву.

## 4.5.6 Выходной контактор



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Если кабель от электропривода до двигателя должен разрываться контактором или автоматическим выключателем, то перед размыканием или замыканием кабеля необходимо отключить электропривод. Если цепь будет разрываться при работе двигателя с высоким током на низкой скорости, то может возникнуть сильная дуга.

В целях безопасности между электроприводом и двигателем иногда требуется установить контактор.

Для двигателя рекомендуется контактор типа АС3.

Переключение выходного контактора можно выполнять только при отключенном электроприводе.

Замыкание или размыкание контактора при работающем электроприводе приводит к:

- Отключением привода OI ac (которые нельзя сбросить в течение 10 секунд).
- Сильным радиопомехам и шумам
- Увеличению износа контактов контактора

При размыкании клемма разрешения работы электропривода (T31 и T34 типоразмеры 1 по 4), (T31 и 35 типоразмеры 5 и 6) обеспечивает функцию БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА.

Во многих случаях эта функция может заменить выходной контактор.

Более подробно это описано в разделе 4.11 БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (STO) на стр. 74.

## 4.6 Торможение

Торможение возникает, если электропривод замедляет двигатель или не дает двигателю разгоняться под действием внешних механических воздействий. Во время торможения энергия с двигателя возвращается в электропривод.

Если двигатель тормозится электроприводом, то максимальная рекуперативная мощность, которую может поглотить электропривод, равна рассеиванию мощности (потерям) в электроприводе.

Если рекуперативная мощность может превысить эти потери, то напряжение на шине звена постоянного тока электропривода возрастает. В условиях по умолчанию электропривод тормозит двигатель по закону управления ПИ, что по мере необходимости удлиняет время замедления для предотвращения повышения напряжения на шине постоянного напряжения выше определенного пользователем уровня задания.

Если ожидается, что электропривод будет быстро замедлять нагрузку или удерживать нагрузку от разгона, то необходимо установить тормозной резистор.

В Таблице 4-18 показаны уровни постоянного напряжения, при которых электропривод включает тормозной транзистор. Однако напряжения включения и отключения тормозного резистора программируются в параметрах Нижний порог торможения IGBT (06.073) и Верхний порог торможения IGBT (06.074).

**Таблица 4-18 Напряжение включения тормозного транзистора пл умолчанию**

Номинальное напряжение электропривода	Уровень напряжения на звене постоянного тока
100 и 200 В	390 В
400 В	780 В
575 В	930 В

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется тормозной резистор, то Pr 02.004 следует настроить в режим быстрой рампы.



### Высокие температуры

Тормозные резисторы могут сильно нагреваться. Размещайте тормозные резисторы так, чтобы их перегрев не мог вызвать повреждения. Используйте кабель с термостойкой изоляцией.



### Настройки параметров защиты тормозного резистора от перегрузки

Пренебрежение следующей информацией может привести к повреждению резистора.

Программа электропривода содержит функцию защиты тормозного резистора от перегрузки.

Более подробное описание о функции программной защиты тормозного резистора от перегрузки приведено в описаниях параметров Pr 10.030, Pr 10.031 и Pr 10.061 в Справочном руководстве по параметрам.

## 4.6.1 Внешний тормозной резистор



### Защита от перегрузки

Если используется внешний тормозной резистор, то важно, чтобы в его цепи было установлено устройство защиты от перегрузки; это показано на Рис. 4-16 на стр. 63.

Если тормозной резистор монтируется снаружи шкафа, то он должен быть установлен в вентилируемом металлическом шкафу, который будет выполнять следующие функции:

- Защита от случайного контакта с резистором
- Обеспечение достаточной вентиляции резистора

Если требуется соответствие стандартам излучения ЭМС, то внешнее соединение нужно выполнять экранированным кабелем, поскольку он не полностью закрыт металлическим шкафом. Смотрите разделе 4.8.5 Соответствие основным стандартам помехоэмиссии на стр. 68, где это описано подробнее.

Для внутреннего подключения не требуется экранировать или бронировать кабель.

### Минимальные номиналы значений сопротивления и пиковой мощности для тормозного резистора при 40 °C

Таблица 4-19 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (100 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
01100017	130	1,2	
01100024			
02100042	68	2,2	
02100056			

Таблица 4-20 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (200 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
01200017			
01200024	130	1,2	
01200033			
01200042			
02200024			
02200033			
02200042	68	2,2	
02200056			
02200075			
03200100	45	3,4	2,2
04200133	22	6,9	
04200176			
05200250	16,5	10,3	8,6
06200330	8,6	19,7	12,6
06200440			16,4

Таблица 4-21 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (400 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
02400013			
02400018	270	2,3	
02400023			
02400032			
02400041			
03400056	100	6,1	2,2
03400073			3
03400094			4
04400135	50	12,2	
04400170			
05400270	31,5	21,5	16,2
05400300	18	37,5	19,6
06400350			21,6
06400420	17	39,8	25
06400470			32,7

Таблица 4-22 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (575 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
05500030			2,6
05500040	80	12,1	4,6
05500069			6,5
06500100			8,7
06500150			12,3
06500190			16,3
06500230	13	74	19,9
06500290			24,2
06500350			31,7

\* Допуск резистора: ±10%

Для нагрузок с большой инерцией или при непрерывном торможении длительная рассеиваемая в тормозном резисторе мощность может достигать номинальной мощности электропривода.

Полная рассеиваемая в тормозном резисторе энергия зависит от энергии, снимаемой с нагрузки.

Мгновенная номинальная мощность указывает кратковременную максимальную мощность, рассеиваемую в периоды цикла управления ШИМ торможением. Тормозной резистор должен выдерживать такое рассеивание за короткие интервалы (миллисекунды). При увеличении значений сопротивления требуются пропорционально уменьшать значения номинальной мгновенной мощности.

В большинстве приложений торможение возникает достаточно редко. Это позволяет выбирать номинальную длительную мощность тормозного резистора гораздо ниже номинальной мощности электропривода. Однако важно, чтобы номинальная мгновенная мощность и номинальная энергия тормозного резистора были достаточны для самого тяжелого ожидаемого случая торможения.


Для оптимизации тормозного резистора необходимо тщательно изучить цикл торможения.

Выбирайте величину тормозного резистора не меньше указанного минимального сопротивления. Большие значения сопротивления могут дать экономию стоимости резистора и нужный запас для случая поломки тормозной системы. Однако при этом снижается тормозная способность, что может привести к отключению электропривода во время торможения, если выбрано слишком высокое значение.

## Схема тепловой защиты тормозного резистора

Схема тепловой защиты должна отключать от электропривода силовое питание в случае перегрузки резистора из-за неисправности системы. На Рис. 4-16 показана типичная схема такой цепи защиты.

Рис. 4-16 Типовая схема защиты тормозного резистора

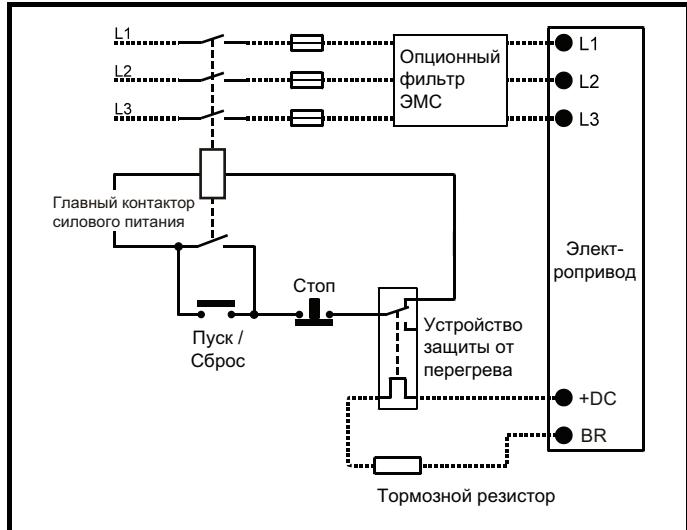

На Рис. 4-1 на стр. 47 по Рис. 4-6 на стр. 49 показано расположение подключений шины +DC и тормозного резистора.

### 4.6.2 Программная защита резистора от перегрузки

Программа электропривода содержит функцию защиты тормозного резистора от перегрузки. Для включения и настройки этой функции нужно ввести в электропривод три значения:

- Номинальная мощность тормозного резистора (10.030)
- Тепловая постоянная времени тормозного резистора (10.031)
- Сопротивление тормозного резистора (10.061)

Эти данные следует получить у изготовителя тормозного резистора.

Pr 10.039 указывает оценку температуры тормозного резистора по простой тепловой модели. Нуль указывает, что температура резистора близка к внешней температуре, а 100% - это максимальная температура, выдерживаемая резистором. Если этот параметр превышает 75% и тормозной IGBT активен, то выводится предупреждение <br>rES>. Если Pr 10.39 достигнет 100%, то будет отключение It.br, если Pr 10.37 настроен в 0 (по умолчанию) или в 1.

Если Pr 10.037 равен 2 или 3, то отключения It.br не будет, когда Pr 10.039 дойдет до 100%, но тормозной IGBT будет отключен, пока Pr 10.039 не упадет ниже 95%. Эта опция предназначена для применений с параллельно соединенными шинами постоянного тока и с несколькими тормозными резисторами, каждый из которых не может длительно выдерживать полное напряжение с шинами.

В такой установке маловероятно равномерное деление тормозной энергии между резисторами из-за погрешностей измерений напряжений в отдельных электроприводах. Поэтому при Pr 10.037 равным 2 или 3, если резистор достиг своей максимальной температуры, электропривод отключает тормозной IGBT, и другой резистор с другого электропривода будет рассеивать тормозную энергию. Как только Pr 10.039 упадет ниже 95%, электропривод вновь разрешит работать IGBT.

Смотрите Справочное руководство по параметрам, в котором приведены дополнительные сведения о Pr 10.030, Pr 10.031, Pr 10.037 и Pr 10.039.

Эта программа защиты от перегрузок используется дополнительно к внешнему устройству защиты от перегрузки.

## 4.7 Утечка в цепи заземления

Ток утечки по контуру заземления зависит от наличия внутреннего фильтра помех ЭМС. Электропривод поставляется с установленным фильтром. Указания по снятию внутреннего фильтра приведены на разделе 4.8.2 Внутренний фильтр ЭМС на стр. 65.

При установленном внутреннем фильтре:

**Габарит 1:**

2,5 мА\* AC при 230 В 50 Гц (междуфазное питание, система с заземлением звезды)

9,2 мА\* AC при 230 В 50 Гц (питание фаза-нейтраль, система с заземлением звезды)

**Габарит 2:**

9,36 мА\* AC при 110 В, 50 Гц (2 фазы, междуфазное питание, система с заземлением звезды)

16,4 мА\* AC при 110 В, 50 Гц (1 фаза, питание фаза-нейтраль, система с заземлением звезды)

5,3 мА\* AC при 230 В, 50 Гц (3-фазное питание, система с заземлением звезды)

15,4 мА\* AC при 230 В, 50 Гц (1 фаза, питание фаза-нейтраль, система с заземлением звезды)

9,6 мА\* AC при 400 В, 50 Гц (3-фазное питание, система с заземлением звезды)

**Габарит 3:**

19,7 мА\* AC при 400 В, 50 Гц (система с заземлением звезды)

47,4 мА\* AC при 400 В, 50 Гц (система с заземлением угла треугольника)

**Габарит 4:**

21 мА\* AC при 230 В, 50 Гц (3-фазное питание, система с заземлением звезды)

6,8 мА\* AC при 230 В, 50 Гц (1 фаза, междуфазное питание, система с заземлением звезды)

30 мА\* AC при 230 В, 50 Гц (1 фаза, питание фаза-нейтраль, система с заземлением звезды)

50 мА\* AC при 400 В, 50 Гц (3-фазное питание, система с заземлением звезды)

\* Пропорционально напряжению и частоте питания.

При снятом внутреннем фильтре:

**Габарит 1:** <1,5 мА (междуфазное питание, система с заземлением звезды)

<1 мА (питание фаза-нейтраль, система с заземлением звезды)

**Габарит 2:** <1,7 мА (междуфазное питание, система с заземлением звезды)

<1,9 мА (питание фаза-нейтраль, система с заземлением звезды)

**Габарит 3:** <3,3 мА (система с заземлением звезды)

<4,9 мА (система с заземлением угла треугольника)

**Габарит 4:** <3,5 мА (система с заземлением звезды)

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Здесь указаны только токи утечки электропривода с внутренним фильтром ЭМС без учета токов утечки электродвигателя и его кабеля.



Если установлен внутренний ЭМС фильтр, то ток утечки возрастает. В этом случае необходимо обеспечить постоянное заземление или другие меры предосторожности для исключения опасности в случае обрыва заземления.



Если ток утечки превышает 3,5 мА, то должно быть обеспечено стационарное подключение к заземлению с помощью двух независимых проводников, причем сечение каждого должно быть не менее сечения проводников питания. Для этого электропривод оснащен двумя клеммами заземления. Оба подключения заземления должны соответствовать требованиям EN 61800-5-1: 2007.

#### 4.7.1 Использование устройства защитного отключения (УЗО)

Широко распространены три типа УЗО (ELCB/RCD):

1. Тип АС - обнаруживает переменные токи утечки
2. Тип А - обнаруживает переменные и пульсирующие постоянные токи утечки (при условии, что постоянный ток падает до нуля хотя бы раз в каждом полупериоде)
3. Тип В - обнаруживает переменные и пульсирующие и сглаженные постоянные токи утечки
  - Тип АС запрещено использовать для электроприводов
  - Тип А можно использовать только для однофазных электроприводов
  - Тип В необходимо использовать для трехфазных электроприводов



Для использования с трехфазными инверторными электроприводами пригодны только УЗО типа В.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В случае использования внешнего фильтра ЭМС необходимо предусмотреть задержку не менее 50 мсек для исключения случайных отключений. Ток утечки может превысить уровень отключения, если все три фазы включаются не одновременно.

### 4.8 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

В следующих трех разделах требования ЭМС разделены на три уровня:

**Раздел 4.10.3. Общие требования к ЭМС для всех применений для обеспечения надежной работы привода и снижения опасности воздействия помех на ближайшее оборудование.** Выполняются стандарты помехозащищенности, указанные в Главе 11 **Технические данные** на стр. 165, но не конкретные стандарты на эмиссию. Обратите внимание на специальные требования, приведенные в **Устойчивость цепей управления к импульсным помехам - длинные кабели и соединения вне здания** на стр. 70 для улучшения устойчивости к выбросам тока в управляющих цепях при большой длине управляющих кабелей.

**Раздел 4.8.4. Соответствие нормам стандарта ЭМС для систем силового привода, IEC 61800-3 (EN 61800-3:2004).**

**Раздел 4.8.5. Соответствие общим стандартам на помехозащиту для промышленных условий, IEC 61000-6-4, EN 61000-6-4:2007.**

Выполнение рекомендаций раздела 4.8.3 обычно достаточно для устранения помех на соседнее промышленное оборудование. Если вблизи используется особо чувствительное оборудование и при использовании не в промышленной среде следует выполнять рекомендации раздела 4.8.4 **Соответствие нормам EN 61800-3:2004 (стандарт для систем силового привода)** на стр. 68 или разделе 4.8.5 **Соответствие основным стандартам помехозащиты** на стр. 68 для уменьшения эмиссии радиочастотных помех.

Для того, чтобы установка соответствовала различным стандартам на эмиссию, описанным в:

- Технический паспорт на ЭМС, который можно получить у изготовителя электропривода
- Декларация о соответствии в начале этого руководства
- Глава 11 **Технические данные** на стр. 165

Необходимо установить соответствующий внешний фильтр ЭМС и выполнять все указания раздела 4.8.3 **Общие требования к ЭМС** на стр. 67 и раздела 4.8.5 **Соответствие основным стандартам помехозащиты** на стр. 68.

Таблица 4-23 Электропривод и модели ЭМС-фильтров

Модель	Заказной номер СТ
<b>200 В</b>	
05200250	4200-0312
06200330 до 06200440	4200-2300
<b>400 В</b>	
05400270 до 05400300	4200-0402
06400350 до 06400470	4200-4800
<b>575 В</b>	
05500030 до 05500069	4200-0122
06500100 до 06500350	4200-3690



#### Сильный ток утечки в заземление

При использовании фильтра ЭМС необходимо обеспечить постоянное подключение заземления без использования разъема или гибкого шнура питания. Это относится и к внутреннему фильтру ЭМС.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Монтажник несет ответственность за соблюдение норм и правил ЭМС, действующих в месте установки электропривода.


#### 4.8.1 Заземляющий крепеж

Электропривод поставляется вместе с заземляющей скобой и зажимом для выполнения требований по ЭМС. Эта деталь обеспечивает удобный метод прямого заземления экранов кабелей без использования «косичек». Экран кабеля следует обнажить и прижать к скобе заземления с помощью металлических хомутов или зажимов<sup>1</sup> (не поставляются) или кабельных стяжек. Обратите внимание, что во всех случаях экран должен проходить через зажим к нужной клемме электропривода согласно схеме подключения данного сигнала.

<sup>1</sup> Можно использовать кабельный зажим SK14 для монтажа на рейке DIN Phoenix (для кабелей с максимальным внешним диаметром 14 мм).


На Рис. 4-17 показан монтаж скобы заземления.

Рис. 4-17 Установка скобы заземления (габарит с 1 по 4)

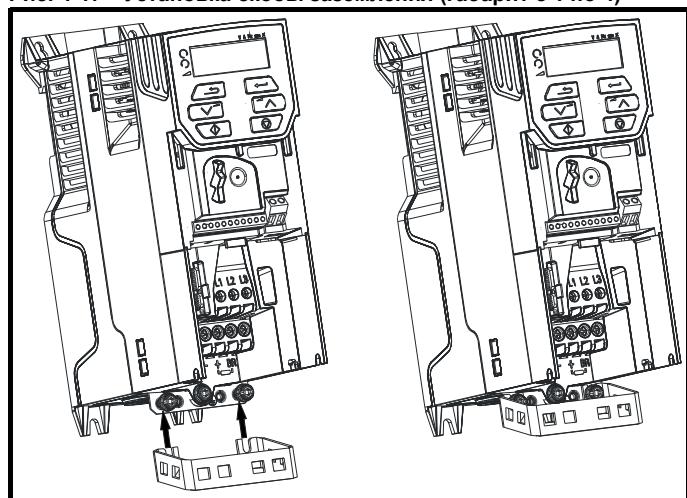


Ослабьте винты подключения заземления и продвиньте скобу заземления в показанном направлении. После размещения скобы в нужном месте винты соединения заземления следует затягивать с крутящим моментом не более 1,5 Н м.

**Рис. 4-18 Установка скобы заземления (габарит с 5 по 6 - показан габарит 5)**

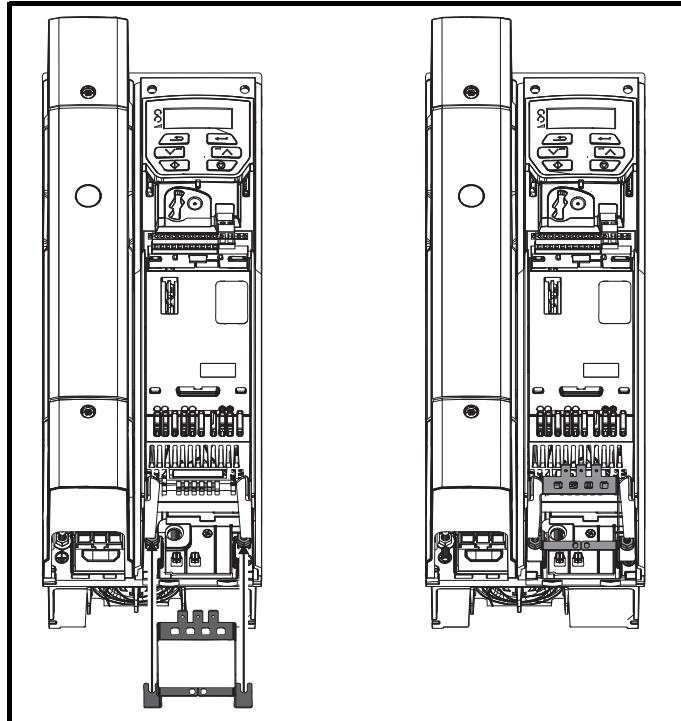

Ослабьте гайки подключения заземления и продвиньте скобу заземления в показанном направлении. После размещения скобы в нужном месте винты соединения заземления следует затягивать с крутящим моментом не более 2,0 Н м.


**Рис. 4-19 Установка заземляющего зажима, габарит 5**

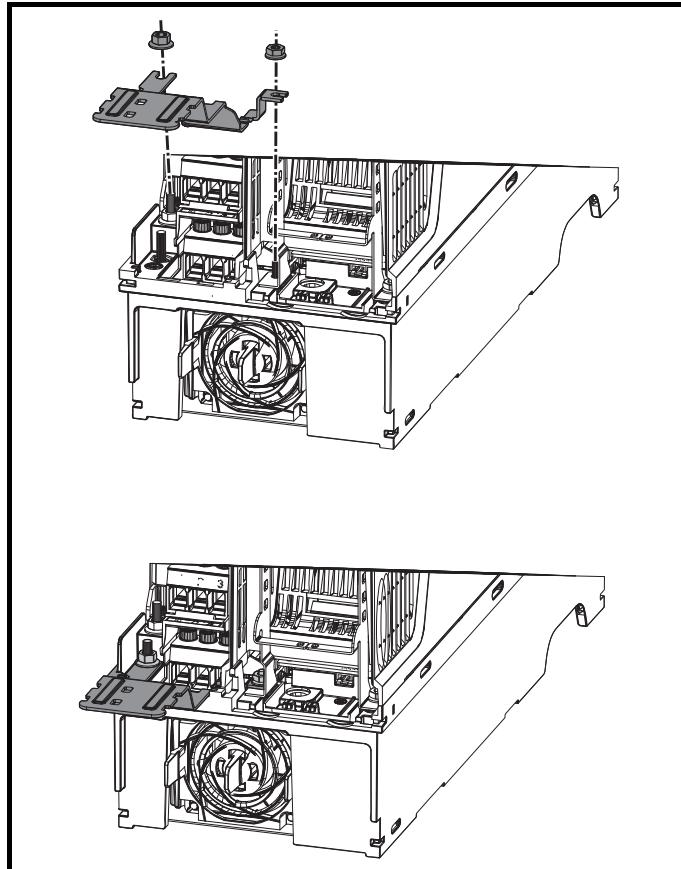

Ослабьте гайки подключения заземления и продвиньте заземляющий зажим вниз.

на стойки в показанном направлении. После размещения зажима в нужном месте гайки соединения заземления следует затягивать с крутящим моментом не более 2 Н м.

**Рис. 4-20 Установка заземляющего зажима, габарит 6**

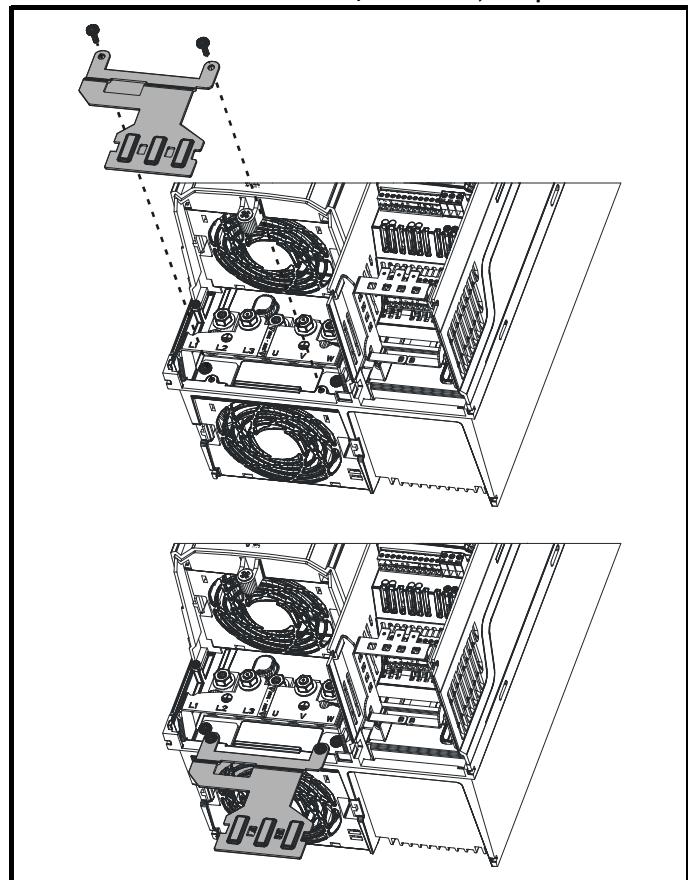

Зажим заземления крепится с помощью поставляемого крепежа 2 х M4 x 10 мм. Крепеж следует затягивать с крутящим моментом не более 2 Н м.

#### 4.8.2 Внутренний фильтр ЭМС

Рекомендуется оставить в электроприводе внутренний фильтр ЭМС, если только нет специальных причин для его снятия.

Если электропривод является частью системы рекуперации энергии, то внутренний фильтр ЭМС нужно снять.


Внутренний ЭМС фильтр снижает эмиссию радиопомех в сеть силового питания. В случае короткого кабеля двигателя он позволяет выполнить требования стандарта EN 61800-3:2004 для второй среды -смотрите разделе 4.8.4 Соответствие нормам EN 61800-3:2004 (стандарт для систем силового привода) на стр. 68 и разделе 11.1.26 Электромагнитная совместимость (ЭМС) на стр. 182. В случае длинных кабелей двигателя фильтр снижает уровень эмиссии помех и при использовании любой допустимой длины экранированного кабеля двигателя маловероятно, что помехи будут воздействовать на ближайшее промышленное оборудование. Рекомендуется использовать этот фильтр во всех приложениях, если только уровень тока утечки заземления в 9,2 мА для габарита 1 является недопустимым или по указанным выше условиям его нужно снять. Как показано на Рис. 4-21, для снятия внутреннего фильтра ЭМС на габарите 1 нужно отвернуть винт (1).



Перед снятием или установкой внутреннего фильтра ЭМС необходимо отсоединить электропитание.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Рис. 4-21 Снятие внутреннего фильтра ЭМС на габарите 1**

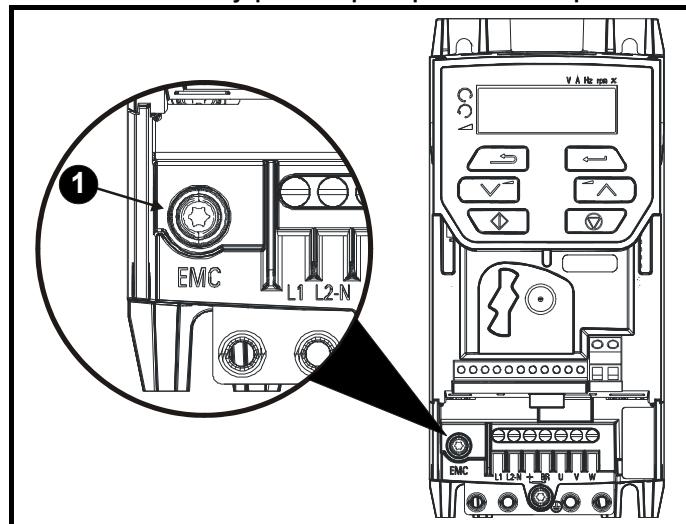


Для электрического отсоединения внутреннего фильтра ЭМС отверните винт, как показано выше (1).

**Рис. 4-22 Снятие внутреннего фильтра ЭМС на габарите 2**

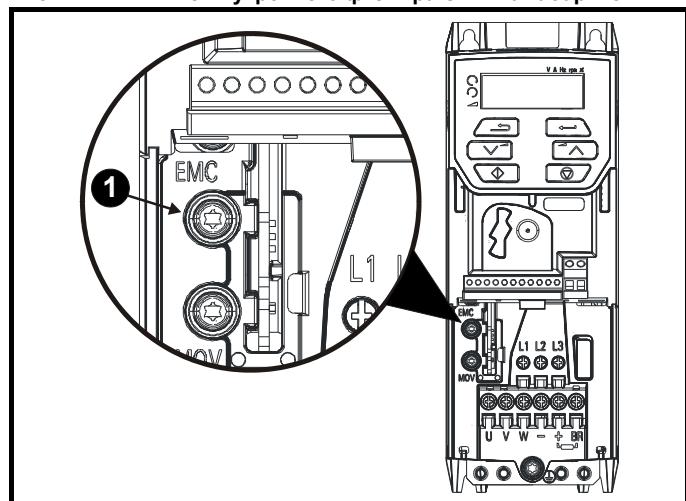


Для электрического отсоединения внутреннего фильтра ЭМС отверните винт, как показано выше (1).

**Рис. 4-23 Снятие внутреннего фильтра ЭМС на габарите 3**

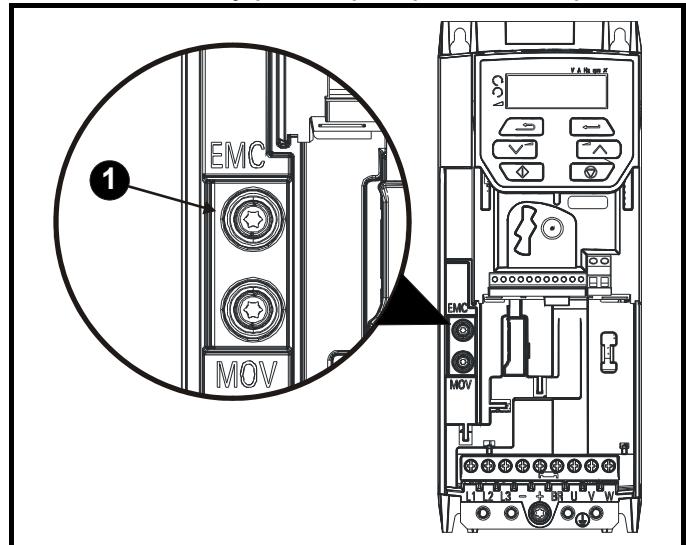


Для электрического отсоединения внутреннего фильтра ЭМС отверните винт, как показано выше (1).

**Рис. 4-24 Снятие внутреннего фильтра ЭМС на габарите 4**

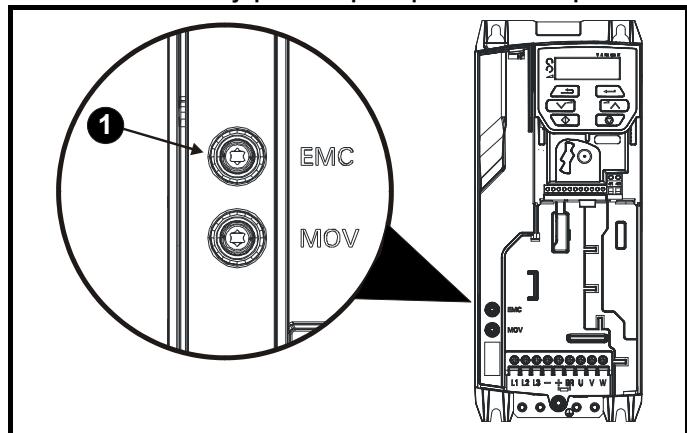


Для электрического отсоединения внутреннего фильтра ЭМС отверните винт, как показано выше (1).

**Рис. 4-25 Снятие внутреннего фильтра ЭМС на габарите 5**

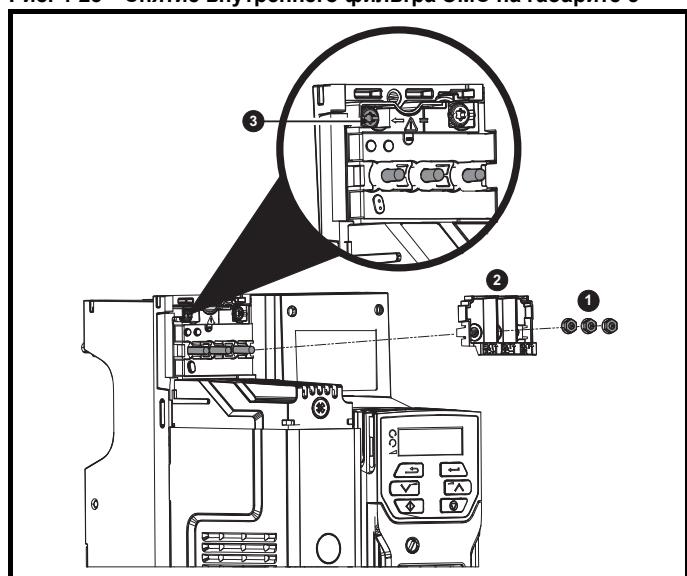

Отверните три гайки клемм M4 (1). Поднимите в сторону крышку (2), чтобы получить доступ к винту M4 Torx для снятия внутреннего фильтра ЭМС. Теперь отверните винт M4 Torx (3) для снятия внутреннего фильтра ЭМС для электрического отсоединения внутреннего фильтра ЭМС.

**Рис. 4-26 Снятие внутреннего фильтра ЭМС на габарите 6**

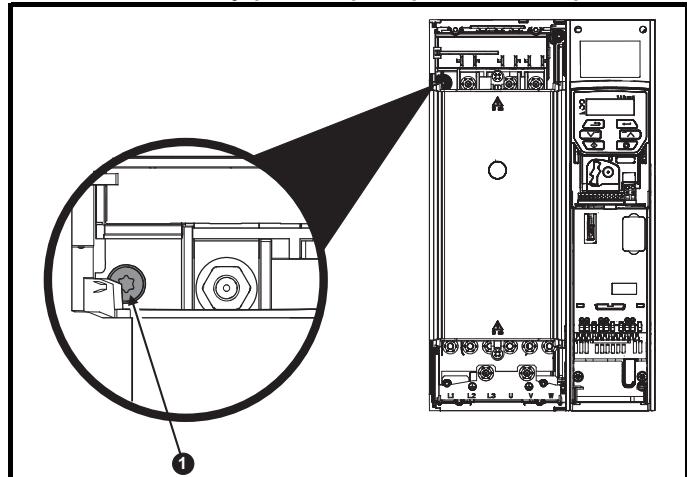

Для электрического отсоединения внутреннего фильтра ЭМС отверните винт, как показано выше (1).


#### 4.8.3 Общие требования к ЭМС

##### Подключение заземления (земли)

Устройство заземления должно соответствовать Рис. 4-27, на котором показан один электропривод на задней панели в дополнительном шкафу или без него.

На Рис. 4-27 показано, как сконфигурировать и минимизировать ЭМС при использовании неэкранированных кабелей двигателя. Однако желательно применять лучший вариант - экранированный кабель, он устанавливается так, как описано в разделе 4.8.5. Соответствие основным стандартам помехозащиты на стр. 68.


**Рис. 4-27 Общая компоновка шкафа ЭМС с подключением заземления**

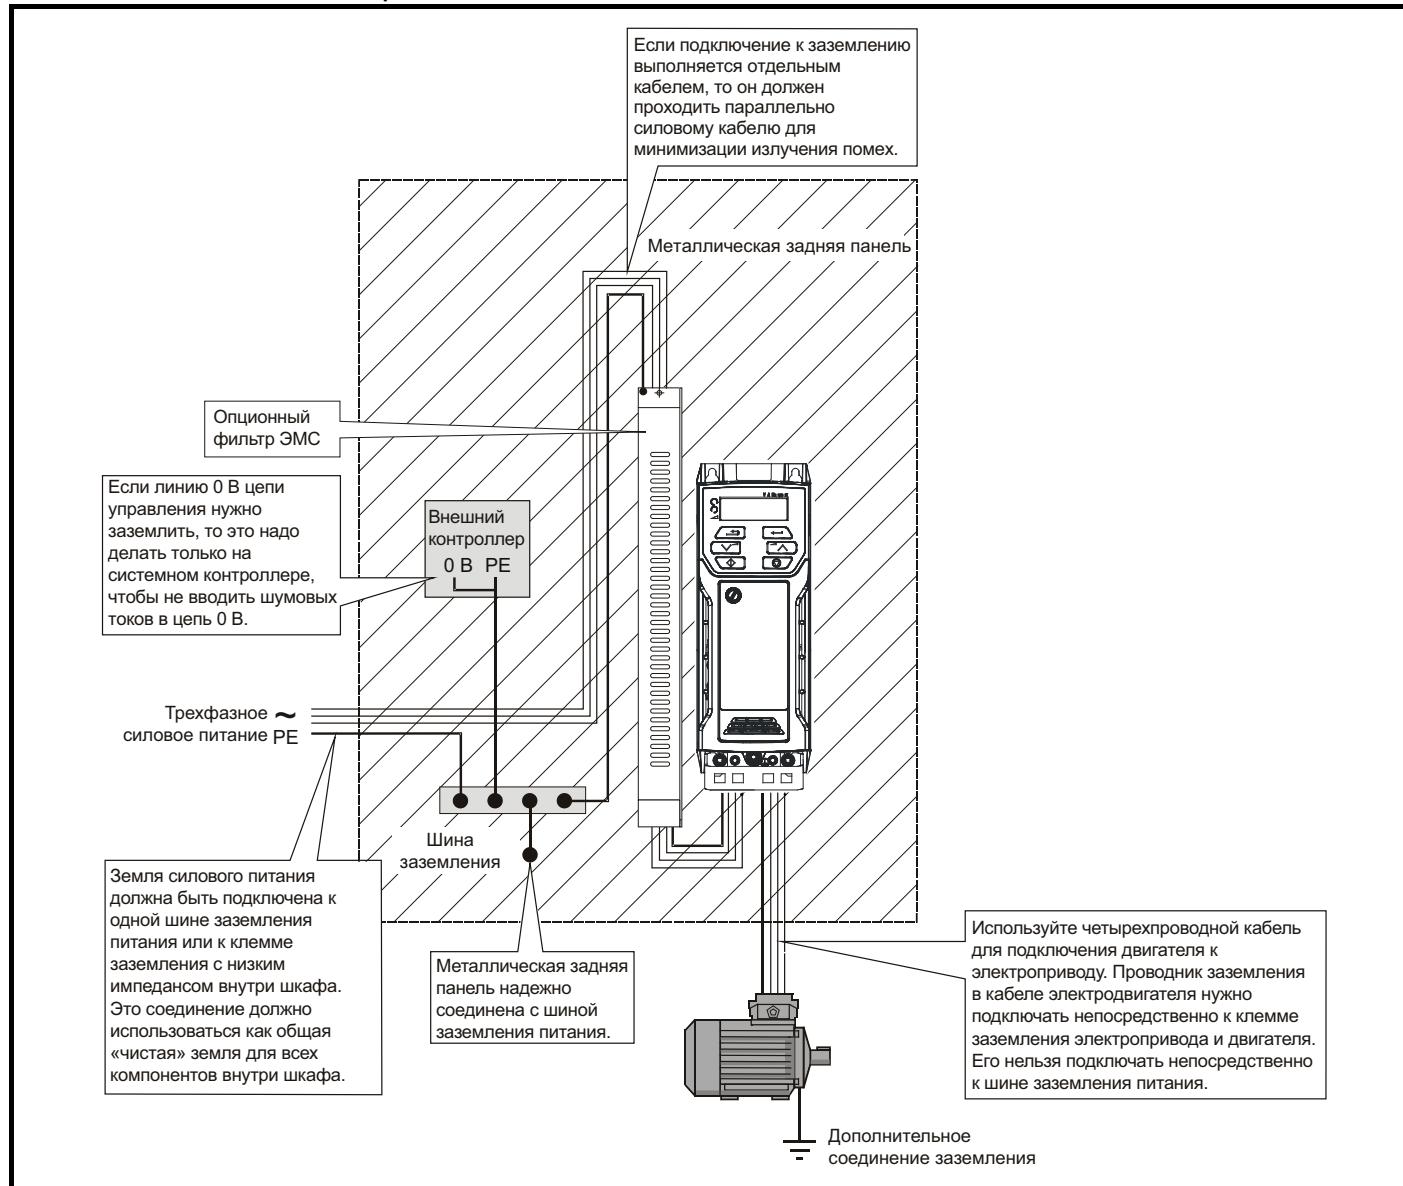

## Разводка кабеля

На Рис. 4-28 показаны зазоры, которые следует соблюдать вокруг электропривода и соответствующих «шумных» силовых кабелей при размещении всех чувствительных управляющих кабелей и оборудования.

**Рис. 4-28 Отступы при монтаже привода и кабелей**

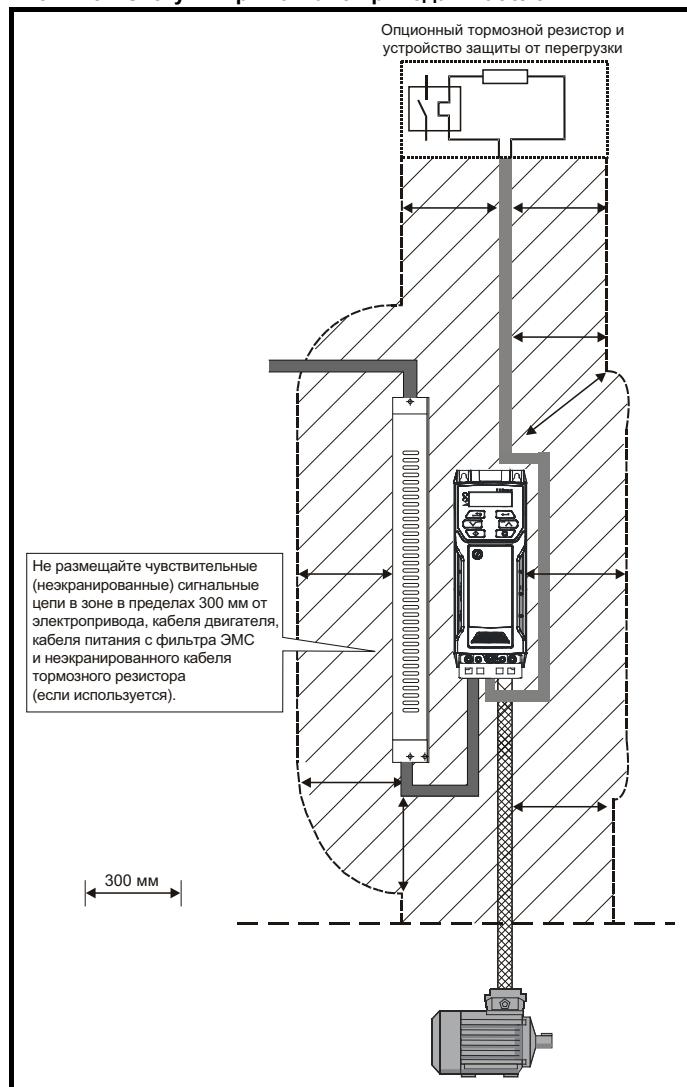

### ПРИМЕЧАНИЕ

На всех сигнальных кабелях, проложенных внутри кабеля двигателя (например, термистор и тормоз двигателя) будут наводиться сильные импульсные токи из-за емкостной связи. Экранные таких сигнальных кабелей нужно заземлять рядом с кабелем двигателя, чтобы ослабить проникновение таких наводок в систему управления.

## 4.8.4 Соответствие нормам EN 61800-3:2004 (стандарт для систем силового привода)

Соответствие требованиям этого стандарта зависит от среды, в которой будет эксплуатироваться электропривод, а именно:

### Эксплуатация в условиях первой среды

Соблюдайте указания из раздела 4.8.5 Соответствие основным стандартам помехоэмиссии на стр. 68. Всегда необходимо использовать внешний фильтр ЭМС.



Это изделие ограниченного применения согласно IEC 61800-3.

При установке в жилой среде это изделие может вызвать радиопомехи, в этом случае пользователь должен предпринять соответствующие меры для их устранения.

## Эксплуатация в условиях второй среды

Нужно всегда использовать экранированный кабель двигателя, а фильтр ЭМС требуется для всех электроприводов с номинальным током менее 100 А.

В электроприводе имеется встроенный фильтр для подавления помехоэмиссии. В некоторых случаях для соответствия нормам для длинных кабелей достаточно один раз пропустить кабели двигателя (U, V и W) через ферритовое кольцо.

Для длинных кабелей двигателя требуется внешний фильтр. При установке такого фильтра выполните указания раздела 4.8.5 Соответствие основным стандартам помехоэмиссии на стр. 68.

Если фильтр не требуется, то выполните указания раздела 4.8.3 Общие требования к ЭМС на стр. 67.



Вторая среда обычно включает промышленную систему низковольтного питания, которая не подает питание в жилые дома. Эксплуатация электропривода в этой среде без внешнего фильтра ЭМС может вызывать помехи в ближайшем электронном оборудовании, чувствительность которого не принималась во внимание. В случае такой ситуации пользователь должен принять меры по исправлению. Если последствия нежелательных помех достаточно серьезны, то рекомендуется выполнить указания раздела 4.8.5 Соответствие основным стандартам помехоэмиссии на стр. 68.

Информация о соответствии стандартам ЭМС и определения сред приведены в разделе 11.1.26 Электромагнитная совместимость (ЭМС) на стр. 182.


Подробные указания и информация ЭМС даны в Техническом паспорте ЭМС, которые можно получить от поставщика электропривода.

## 4.8.5 Соответствие основным стандартам помехоэмиссии

Следующая информация применяется к габаритам от 1 до 6.


Используйте рекомендуемый фильтр и экранированный кабель двигателя. Соблюдайте правила прокладки кабелей, описанные на Рис. 4-29. Проверьте, что кабели силового питания и заземление удалены не менее чем на 100 мм от силового модуля и кабеля двигателя.

**Рис. 4-29 Отступы при монтаже у кабелей питания и заземления (габариты от 1 до 6)**

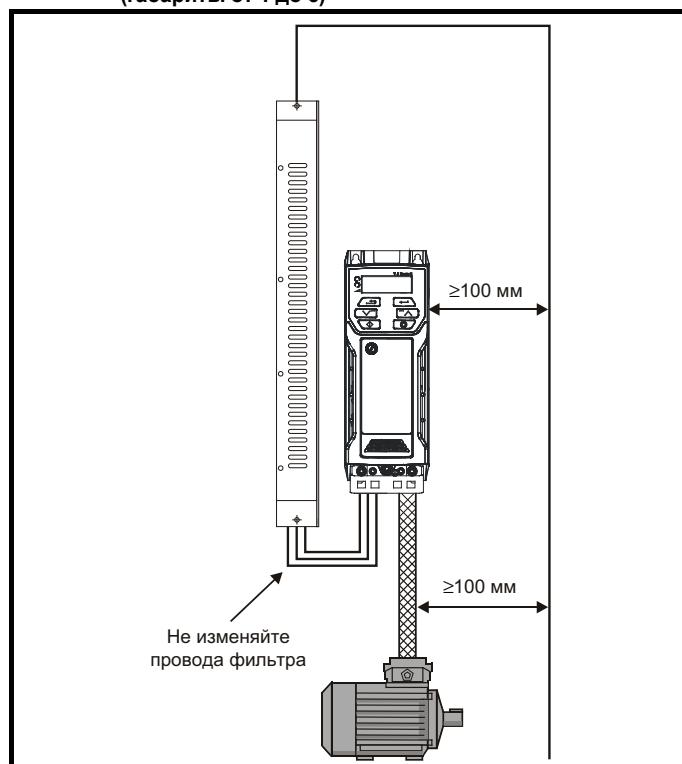


Не размещайте чувствительные сигнальные цепи в зоне 300 мм непосредственно вблизи силового модуля.

**Рис. 4-30 Отступы при монтаже для чувствительных сигнальных цепей**

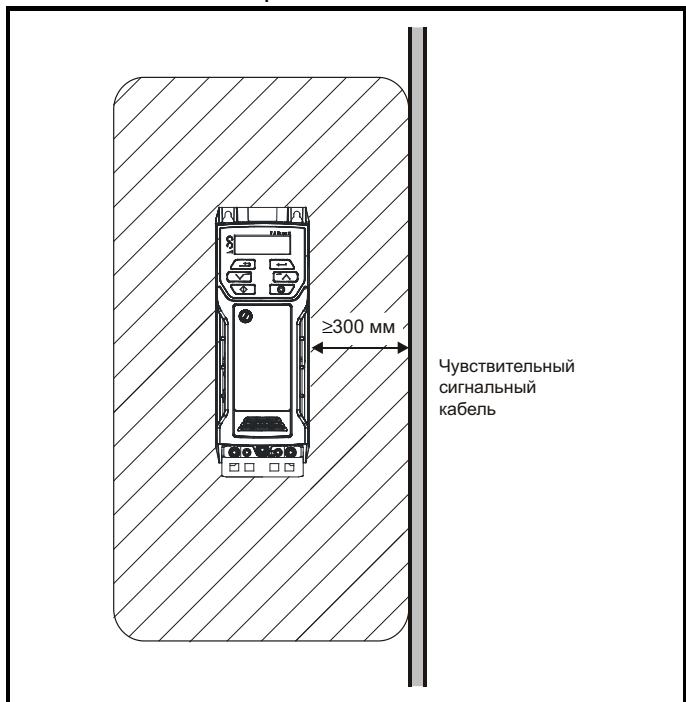

Обеспечьте надежное заземление ЭМС.

**Рис. 4-31 Заземление привода, экрана кабеля двигателя и фильтра**

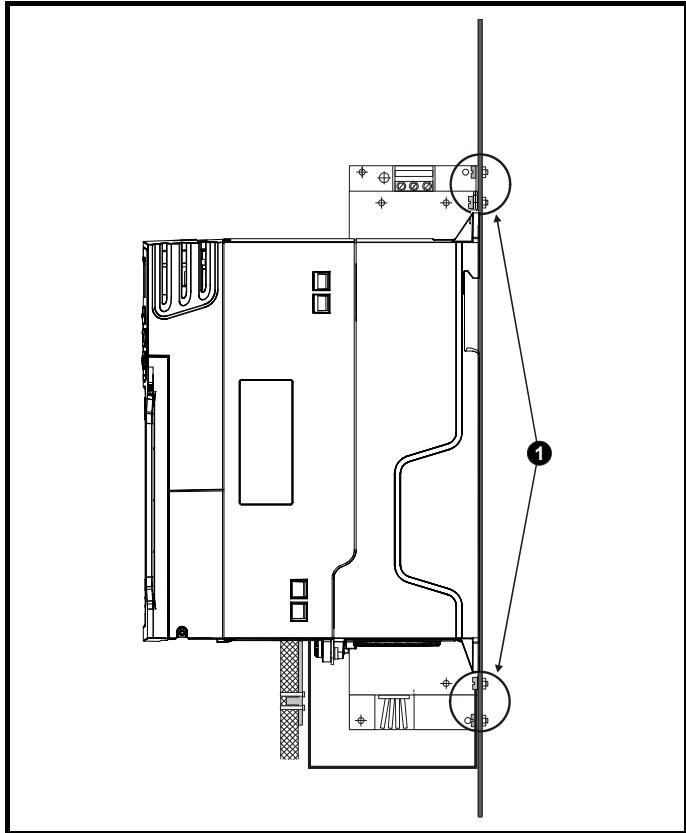

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1: Обеспечьте непосредственный контакт металла в точках крепления фильтра и электропривода. Нужно заранее удалить в этих местах всю краску.


Экран кабеля двигателя (без разрывов) электрически подключен и удерживается на месте скобой заземления.

Подключите экран кабеля двигателя к клемме заземления на корпусе двигателя, используя перемычку минимальной длины (не более 50 мм).

Предпочтительно выполнить полное подключение экрана (по окружности 360°) к клемме корпуса двигателя.


Для целей ЭМС не важно, содержит ли кабель двигателя внутренний (защитный) провод заземления, или есть отдельный внешний провод заземления, или заземление только через экран. На внутреннем проводе заземления будет сильный ток помех и поэтому его необходимо заземлить как можно ближе к заземлению экрана.

**Рис. 4-32 Заземление экрана кабеля двигателя**

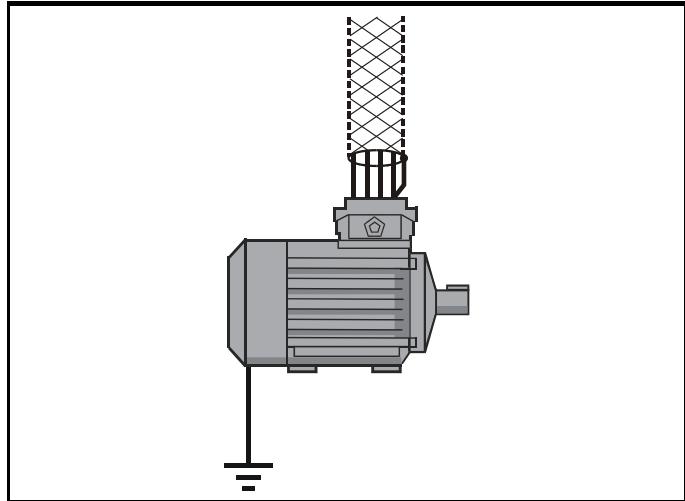

Для опционального тормозного резистора можно использовать неэкранированную проводку, при условии, что проводка не выходит за пределы шкафа. Обеспечьте расстояние между сигнальной проводкой и проводкой силового питания на внешнем фильтре ЭМС не менее 300 мм. Если это условие нельзя выполнить, то проводку необходимо экранировать.

**Рис. 4-33 Требования по экранированию опционального внешнего тормозного резистора**

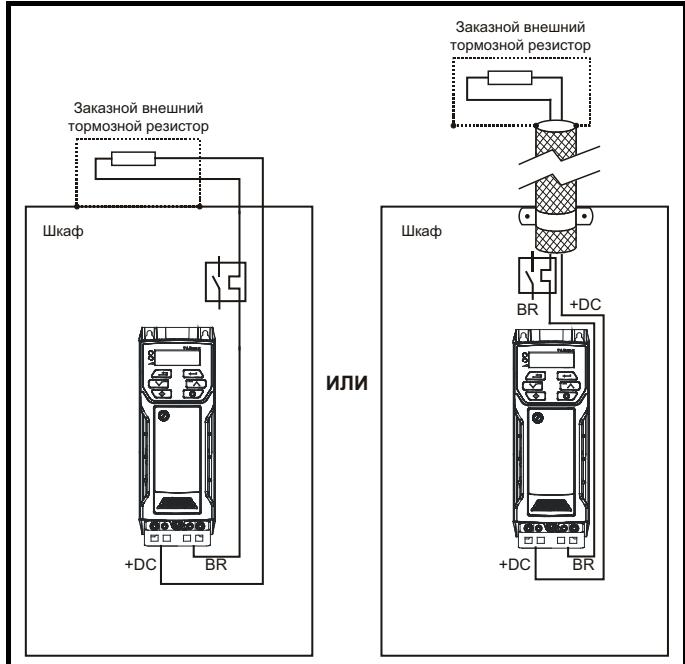


Если управляющая проводка должна выходить из шкафа, то ее необходимо экранировать и экран должен быть прижат к приводу скобой заземления, как показано на Рис. 4-34.

Снимите с кабеля внешнюю изоляцию, чтобы обеспечить надежный контакт экрана со скобой, но не нарушайте целостности экрана как можно ближе к клемме.

Имеется другой вариант - проводку можно проложить через ферритовое кольцо, артикул 3225-1004.

**Рис. 4-34 Заземление экрана сигнального кабеля с помощью скобы заземления**

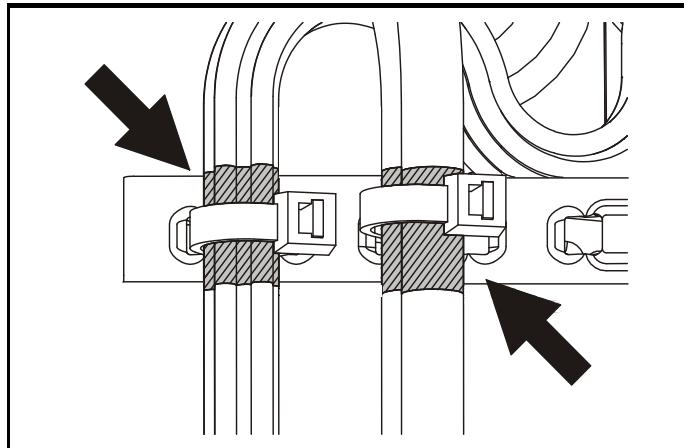

#### 4.8.6 Варианты проводки ЭМС

##### Разрывы в кабеле двигателя


Кабель двигателя в идеальном случае должен быть цельным из экранированного или бронированного кабеля без каких-либо разрывов. Однако в некоторых ситуациях может потребоваться разорвать кабель, например, в таких случаях:

- Подключение кабеля двигателя к клеммной колодке в шкафу привода
  - Подключение выключателя или разъединителя двигателя для обеспечения безопасности при выполнении работ на двигателе.
- В этих случаях необходимо выполнять следующие указания.

##### Клеммная колодка в шкафу

Экран кабеля двигателя необходимо соединить с задней пластиной с помощью неизолированных металлических зажимов кабеля, которые следует расположить как можно ближе к клеммной колодке. Длина силовых проводников должна быть минимальна, а все чувствительное оборудование и цепи должны быть удалены от клеммной колодки на расстояние не менее 0,3 м.

**Рис. 4-35 Подключение кабеля двигателя к клеммной колодке в шкафу**

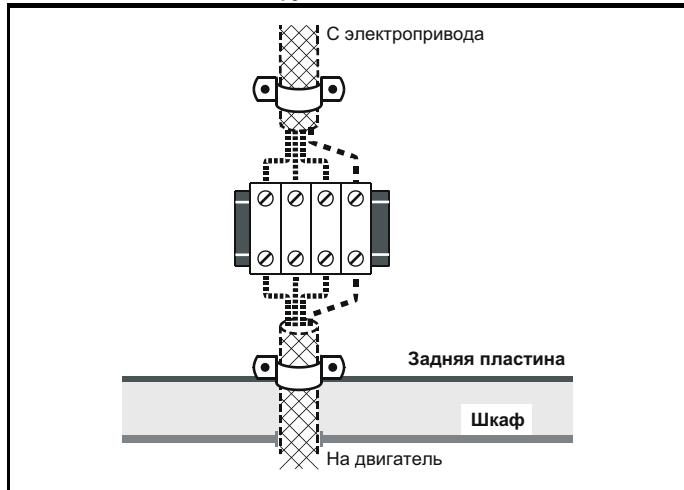


##### Использование выключателя для отсоединения двигателя

Экраны кабеля двигателя следует соединить очень коротким проводником с малой индуктивностью. Рекомендуется использовать плоскую металлическую соединительную шину; использовать обычный провод не рекомендуется.

Экраны должны быть подключены непосредственно к соединительной шине с помощью неизолированных кабельных зажимов. Длина незакрепленных силовых проводников должна быть минимальна, а все чувствительное оборудование и цепи должны быть удалены на расстояние не менее 0,3 м.

Соединительная шина должна быть заземлена к низкоимпедансной земле вблизи нее, например, к большой металлической конструкции, которая надежно соединена с землей привода.

**Рис. 4-36 Подключение кабеля двигателя к выключателю-разъединителю двигателя**

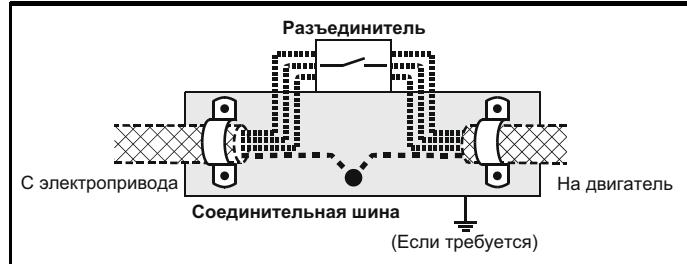

##### Устойчивость цепей управления к импульсным помехам - длинные кабели и соединения вне здания

Входные и выходные порты цепей управления предназначены для использования с аппаратами и малыми системами без каких-либо специальных мер предосторожности.

Эти цепи соответствуют требованиям стандарта EN 61000-6-2 (импульсная помеха 1 кВ), при условии, что клемма 0 В не заземлена.

В установках, в которых могут возникнуть импульсные помехи с большой энергией, следует принять специальные меры для исключения неполадок и повреждения. Импульсные помехи могут быть вызваны грозовыми разрядами или повреждениями силового питания в системах заземления, в которых возможны большие импульсные напряжения между номинально заземленными точками. Это особенно опасно, если цепи расположены за пределами здания.

Как общее правило, если цепи выходят из здания, где расположен электропривод, или если длина кабелей в здании превышает 30 м, то рекомендуются дополнительные меры предосторожности.

Следует использовать один из следующих методов:

- Гальваническая развязка, то есть клемма 0 В управления не подключается к земле. Устраним замкнутые контуры в цепях управления, для этого каждый провод управления нужно сопроводить своим возвратным проводом (0 В).
- Экранированный кабель с дополнительным эквипотенциальным соединением силовой земли. Экран кабеля можно подключить к земле с обоими концами, но, кроме того, проводники заземления с обоими концами кабеля должны быть соединены вместе силовым кабелем заземления (эквипотенциальным контуром соединения) с площадью поперечного сечения не менее  $10 \text{ mm}^2$  или в 10 раз больше площади сечения экрана сигнального кабеля, или согласно нормам электробезопасности завода. При этом ток короткого замыкания или импульсной помехи будет проходить в основном по кабелю заземления, а не по экрану сигнального кабеля. Если в помещении имеется хороший эквипотенциальный контур, то эту меру предосторожности можно не использовать.
- Дополнительное подавление выбросов напряжения - на аналоговых и цифровых входах и выходах параллельно входной схеме необходимо подключить стабилитрон или коммерческий подавитель выбросов, как показано на Рис. 4-37 и Рис. 4-38.

Если на цифровой порт поступает сильный выброс напряжения, то может сработать его защитное отключение (O.Ld1).

Для продолжения работы после такого случая отключение можно автоматически сбросить путем настройки Pr 10.034 в значение 5.

**Рис. 4-37 Подавление выбросов для цифровых и однополярных входов и выходов**



**Рис. 4-38 Подавление выбросов для аналоговых и биполярных входов и выходов**



Подавители выбросов выпускаются как устанавливаемые на рейке модули, например, производства компании Phoenix Contact:

Однополярный TT-UKK5-D/24 DC


Биполярный TT-UKK5-D/24 AC

Эти устройства не годятся для сигналов энкодера и цепей быстрой передачи цифровых данных, поскольку емкость диодов заметно ухудшает сигнал. Большинство энкодеров имеют гальваническую развязку своей цепи от корпуса двигателя, поэтому дополнительные защитные меры не требуются. В случае сети передачи данных выполняйте конкретные рекомендации для этой сети.

## 4.9 Подключение связи RS485 и Ethernet

После установки адаптера AI-485 у привода появляется 2-проводной интерфейс последовательной связи 485. Он позволяет при необходимости выполнять настройку, управление и контроль за работой электропривода с ПК или контроллера.

**Рис. 4-39 Расположение адаптера AI-485**

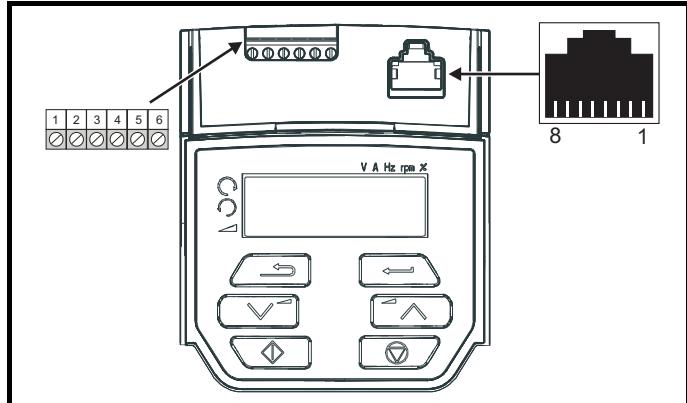

### 4.9.1 Интерфейс последовательной связи 485

Электропривод поддерживает только протокол Modbus RTU.

Параметры соединения указаны в Таблице 4-24.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не рекомендуется использовать стандартные кабели Ethernet для соединения электроприводов в сети 485, так как в них нет нужных витых пар для разводки последовательного порта связи.

**Таблица 4-24 Разводка порта последовательной связи (RJ45)**

Контакт	Функция
1	Согласующий резистор 120 Ом
2	RX TX
3	0 В
4	+24 В (100 мА)
5	Не подключен
6	Разрешение TX
7	RX\ TX\
8	RX\ TX\ (если нужны согласующие резисторы, поставьте перемычку на вывод 1)

Минимальное подключение - это выводы 2, 3, 7 и экран.

**Таблица 4-25 Разводка порта последовательной связи (винтовые клеммы)**

Контакт	Функция
1	0 В
2	RX\ TX\
3	RX TX
4	Согласующий резистор 120 Ом
5	TX Enable
6	+24 В (100 мА)

### 4.9.2 Гальваническая развязка порта последовательной связи 485

Порт последовательной связи ПК имеет одинарную изоляцию и соответствует требованиям СНиП (ELV).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поэтому при использовании порта передачи данных для связи с персональным компьютером или с центральным контроллером, например, с ПЛК, необходимо установить устройство гальванической развязки, номинальное напряжение которого не менее напряжения питания электропривода. Проверьте, что на входе электропривода установлены правильные предохранители и что на электропривод подано правильное напряжение питания. Если для подключения к цепям, классифицируемым как цепи безопасного сверхнизкого напряжения питания (БСНН или SELV) (например, ПЭВМ) используется преобразователь интерфейса связи, отличный от кабеля ST Comms, то для соблюдения классификации SELV необходимо подключить защитный изолирующий барьер.

Для подключения электропривода к оборудованию IT (например, к компьютерам) был разработан кабель последовательной связи с гальванической развязкой, его можно заказать у поставщика электропривода. Данные по заказу приведены ниже:

**Таблица 4-26 Параметры кабеля последовательной связи с гальванической развязкой**

Заказной номер	Описание
4500-0096	Кабель ST USB Comms

«Кабель последовательной связи с гальванической развязкой» имеет усиленную изоляцию, как определено в IEC 60950 для высоты до 3000 метров над уровнем моря.

## 4.10 Управляющие соединения

### 4.10.1 Общие сведения

Таблица 4-27 Сигналы управления:

Функция	Кол-во	Доступные параметры управления	Номер клеммы
Одиночный аналоговый вход	2	Режим, сдвиг, инверсия, масштаб, назначение	2, 5
Аналоговый выход	1	Источник, режим, масштаб,	7
Цифровой вход	4	Назначение, инверсия	11, 12, 13, 14
Цифровой вход/выход	1	Выбор режима входа-выхода, назначение / источник, инверсия	10
Реле	1	Источник, инверсия	41
Включение электропривода (БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА)	2		31, 34 (габариты 1-4) 31, 35 (габарит 5-6)
Выход пользователя +10 В	1		4
Выход пользователя +24 В	1		9
Общий 0 В	1		1
БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА 0 В	2		32, 33 (габариты 1-4) 32, 36 (габарит 5-6)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Клеммы 0 В для функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА изолированы друг от друга и от общей линии 0 В (габарит 1-4). Клеммы 0 В функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА на габарите 5-6 соединены с клеммами 0 В пользователя.

#### Обозначения:

Параметр назначения:	указывает параметр, который управляет клеммой / функцией
Параметр источника:	указывает параметр, который выводится клеммой
Параметр режима:	Аналоговый - указывает режим работы клеммы, то есть напряжение 0-10 В, ток 4-20 мА и т.д. Цифровой - указывает режим работы клеммы, то есть положительная / отрицательная логика (клемма Drive Enable всегда работает в положительной логике).

Все функции аналоговых клемм можно запрограммировать в меню 7.

Все функции цифровых клемм (в том числе реле) можно запрограммировать в меню 8.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Управляющие цепи изолированы от силовых цепей в электроприводе только основной изоляцией (однослойная изоляция). Монтажник должен обеспечить изоляцию внешних цепей управления от касания человеком хотя бы одним слоем изоляции (дополнительная изоляция), рассчитанной на сетевое напряжение электропитания.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Если цепи управления будут подключаться к другим цепям, классифицируемым как безопасное низкое напряжение питания (БСНН или SELV) (например, к ПК), то для соблюдения классификации БСНН нужно предусмотреть еще одну ступень изоляции.



**ВНИМАНИЕ** Если любой из цифровых входов или выходов (включая вход разрешения работы электропривода) подключен параллельно индуктивной нагрузке (например, контактору или тормозу двигателя), то на обмотке нагрузки надо использовать подавитель выбросов (например, диод или варистор). Если подавитель выбросов не установить, то сильные выбросы напряжения могут повредить цифровые входы или выходы электропривода.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

На всех сигнальных кабелях, проложенных внутри кабеля двигателя (например, термистор и тормоз двигателя) будут наводиться сильные импульсные токи из-за емкостной связи. Экранные таких сигнальных кабелей нужно заземлять вблизи выхода из кабеля двигателя, чтобы ослабить проникновение таких наводок в систему управления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Клемма БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА / включение электропривода является входом только с положительной логикой (смотрите Рис. 4-41 на стр. 72).

Рис. 4-40 Функции клемм по умолчанию

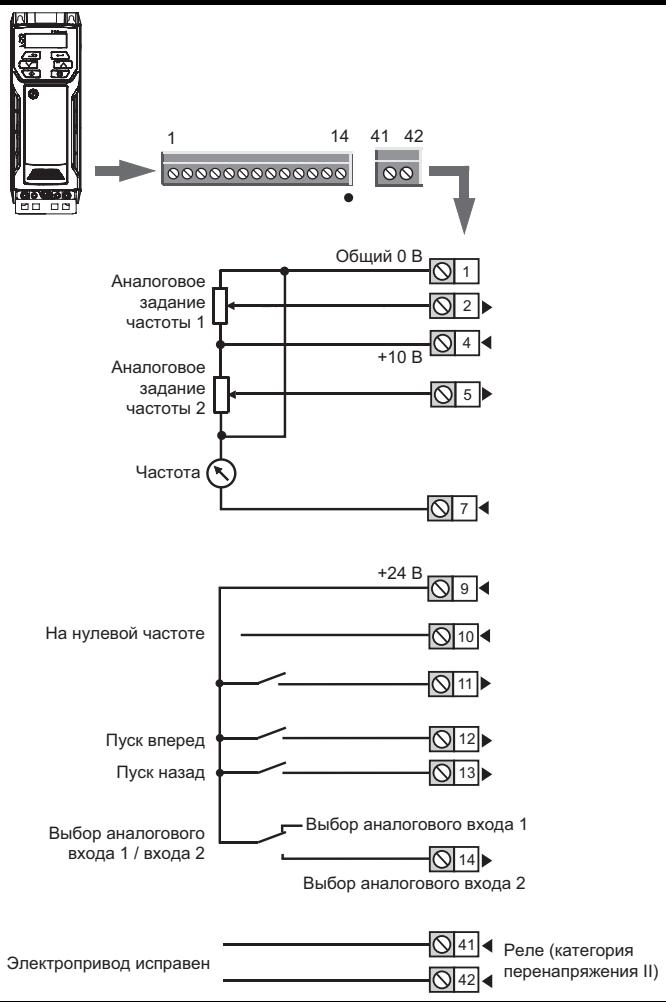


Рис. 4-41 Входы БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (габарит 1-4)


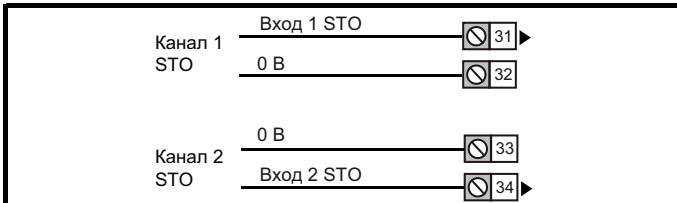


Рис. 4-42 Входы БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (габарит 5 и 6)

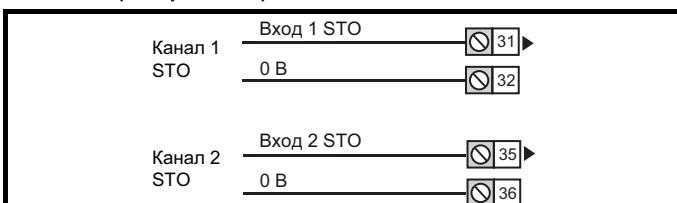

## 4.10.2 Характеристики клемм управления

1 Общий 0 В	
Функция	Общая точка для всех внешних устройств
2 Аналоговый вход 1	
Функция по умолчанию	Задание частоты
Тип входа	Однополярное несимметричное аналоговое напряжение или однополярный ток
Режим управляется с...	Pr 07.007
Работа в режиме напряжения (по умолчанию)	
Диапазон напряжения полной шкалы	0 В до +10 В ±3%
Максимальное смещение	±30 мВ
Диапазон абсолютного максимального напряжения	-18 В до +30 В относительно 0 В
Входное сопротивление	100 кОм
Работа в режиме тока	
Диапазоны тока	0 до 20 мА ±5%, 20 до 0 мА ±5%, 4 до 20 мА ±5%, 20 до 4 мА ±5%,
Максимальное смещение	250 мКА
Абсолютное максимальное напряжение (обратное)	-18 В до +30 В относительно 0 В
Абсолютный максимальный ток	25 мА
Эквивалентное входное сопротивление	165 Ом
Общие для всех режимов	
Разрешение	11 бит
Период выборки / обновления	5 мс
4 Выход пользователя +10 В	
Функция по умолчанию	Питание для внешних приборов с аналоговыми сигналами
Номинальное напряжение	10,2 В
Погрешность напряжения	±3%
Максимальный выходной ток	5 мА
5 Аналоговый вход 2	
Функция по умолчанию	Задание частоты
Тип входа	Однополярное несимметричное аналоговое напряжение или цифровой вход только положительной логики
Режим управляется с...	Pr 07.011
Работа в режиме напряжения (по умолчанию)	
Диапазон напряжения полной шкалы	0 В до +10 В ±3%
Максимальное смещение	±30 мВ
Диапазон абсолютного максимального напряжения	-18 В до +30 В относительно 0 В
Входное сопротивление	100 кОм
Разрешение	11 бит
Период выборки / обновления	5 мс
Работа в цифровом режиме	
Диапазон абсолютного максимального поданного напряжения	-18 В до +30 В относительно 0 В
Импеданс	6,8 кОм
Входной порог	10 В ±0,8 В из IEC 61131-2
Период выборки / обновления	2 мс при направлении на назначение по Pr 06.035 или Pr 06.036, иначе 6 мс.

7 Аналоговый выход 1	
Функция по умолчанию	Выходная частота
Тип выхода	Однополярное несимметричное аналоговое напряжение
Диапазон напряжения	+10 В
Максимальное смещение	15 мВ
Сопротивление нагрузки	≥ 2 кОм
Защита	Короткое замыкание на 0 В
Разрешение	0,1%
Период выборки / обновления	5 мс
9 Выход пользователя +24 В	
Функция по умолчанию	Питание для внешних приборов с цифровыми сигналами
Погрешность напряжения	±20%
Максимальный выходной ток	100 мА
Защита	Предел тока и отключение
10 Цифровой Вх/Вых 1	
Функция по умолчанию	Выход НА НУЛЕВОЙ СКОРОСТИ
Тип	Цифровой вход с положительной логикой, выход источника напряжения с положительной логикой Можно выбрать режимы ШИМ или выхода частоты.
Режим входа/выхода управляется с...	Pr 08.031
Работа в качестве входа	
Диапазон абсолютного максимального поданного напряжения	-8 В до +30 В относительно 0 В
Импеданс	6,8 кОм
Входной порог	10 В ±0,8 В из IEC 61131-2
Работа в качестве выхода	
Номинальный максимальный выходной ток	50 мА
Максимальный выходной ток	100 мА (всего, включая +24 Vout)
Общие для всех режимов	
Диапазон напряжения	0 В до +24 В
Период выборки / обновления	2 мс при направлении на назначение по Pr 06.035 или Pr 06.036, иначе 6 мс.
11 Цифровой вход 2	
12 Цифровой вход 3	
13 Цифровой вход 4	
Функция по умолчанию клеммы 11	Нет
Функция по умолчанию клеммы 12	Вход ПУСК ВПЕРЕД
Функция по умолчанию клеммы 13	Вход ПУСК НАЗАД
Тип	Цифровые входы только с положительной логикой
Диапазон напряжения	0 В до +24 В
Диапазон абсолютного максимального поданного напряжения	-18 В до +30 В относительно 0 В
Импеданс	6,8 кОм
Входной порог	10 В ±0,8 В из IEC 61131-2
Период выборки / обновления	2 мс при направлении на назначение по Pr 06.035 или Pr 06.036, иначе 6 мс.

## 14 Цифровой вход 5

Функция по умолчанию клеммы 14		Выбор аналогового ВХОДА 1 / ВХОДА 2
Тип		Цифровой вход только с положительной логикой. Можно выбрать режим входа частоты или входа термистора двигателя (смещение для DIN44081 ptc, KTY84, PT1000, PT2000 и других типов).
Диапазон напряжения	0 В до +24 В	
Диапазон абсолютного максимального поданного напряжения	-18 В до +30 В относительно 0 В	
Импеданс	6,8 кОм	
Входной порог	10 В ±0,8 В из IEC 61131-2	
Период выборки / обновления	2 мс при направлении на назначение по Pr 06.035 или Pr 06.036, иначе 6 мс.	

## 41 Контакты реле

Функция по умолчанию	Индикатор исправности электропривода
Номинальное напряжение на контактах	240 В перем. тока, категория II превышения напряжения в электроустановке
Максимальный ток контактов	2 А пер. тока 240 В 4 А пост. тока 30 В на резистивную нагрузку 0,5 А 30 В пост. тока для индуктивной нагрузки ( $L/R = 40 \text{ мс}$ )
Рекомендуемый минимальный номинал контактов	12 В 100 мА
Тип контактов	Замыкающиеся
Состояние контактов по умолчанию	Замкнуты при поданном питании и исправном электроприводе
Период обновления	4 мс

31

## Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (разрешение электропривода) (Габарит 1 по 4)

Тип	Цифровой вход только с положительной логикой
Диапазон напряжения	0 до +24 В
Абсолютное максимальное подаваемое напряжение	30 В
Порог логики	10 В ±5 В
Максимальное напряжение низкого состояния для отключения согласно SIL3 и PL e	5 В
Импеданс	>4 мА при 15 В, <15 мА при 30 В из IEC 61131-2, тип 1
Максимальный ток низкого состояния для отключения согласно SIL3 и PL e	0,5 мА
Время реакции	Номинальное: 12 мс Максимальное: 20 мс

Функцию БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА можно использовать в приложениях обеспечения безопасности для предотвращения создания электроприводом момента в двигателе с высоким уровнем надежности. Проектировщик системы несет ответственность за безопасность всей системы и ее соответствие действующим требованиям стандартов обеспечения безопасности. Если функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не нужна, то эта клемма используется для разрешения работы электропривода.



Для устранения опасности возгорания в случае короткого замыкания с релейной цепи надо установить предохранитель или другое устройство защиты от сверхтока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

## 4.11 БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (STO)

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА обеспечивает предотвращение подачи электроприводом вращательного момента в двигатель с очень высоким уровнем надежности. Эту функцию можно использовать совместно с системой защиты всего механизма. Ее также можно использовать для подачи сигнала разрешения работы привода.

Функция обеспечения безопасности активна, когда любой один или оба входа STO находятся в низком логическом состоянии, как определено в характеристиках клеммы управления. Эта функция определена согласно стандартам EN 61800-5-2 и IEC 61800-5-2 следующим образом. (в этих стандартах электропривод с функциями обеспечения безопасности называется PDS(SR)):

<Питание, которое может вызвать вращение (или движение в случае линейного двигателя), не подается на двигатель. PDS(SR) не будет подавать энергию на двигатель, который может создать крутящий момент (или усилие в случае линейного двигателя)>.

Эта функция обеспечения безопасности соответствует неуправляемому останову согласно останову категории 0 в IEC 60204-1. Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА использует особое свойство инверторного электропривода с асинхронным двигателем, которое заключается в том, что для создания вращательного момента необходима непрерывная правильная работа всех цепей инвертора. Все вероятные поломки в силовых цепях инвертора приводят к потере вращательного момента двигателя.

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА является отказоустойчивой, так что при отключенном входе БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА электропривод не сможет вращать двигатель, даже если произойдет поломка ряда узлов электропривода. Большинство поломок деталей проявляется в том, что электропривод не может работать. Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА также не зависит от микропрограммы электропривода. Это соответствует требованиям следующих стандартов для предотвращения работы двигателя.

Согласно EN ISO 13849-1:

PL = e

Категория = 4

MTTF<sub>D</sub> = Высокий

DC<sub>av</sub> = Высокий

Время работы и интервал проверки = 20 лет

31

## Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (разрешение электропривода) (Габарит 5 по 6)

Тип	Цифровой вход только с положительной логикой
Диапазон напряжения	0 до +24 В
Абсолютное максимальное подаваемое напряжение	30 В
Порог логики	10 В ±5 В
Максимальное напряжение низкого состояния для отключения согласно SIL3 и PL e	5 В
Импеданс	>4 мА при 15 В, из IEC 61131-2, тип 1, 3,3 кОм
Максимальный ток низкого состояния для отключения согласно SIL3 и PL e	0,5 мА
Время реакции	Номинальное: 8 мс Максимальное: 20 мс

Функцию БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА можно использовать в приложениях обеспечения безопасности для предотвращения создания электроприводом момента в двигателе с высоким уровнем надежности. Проектировщик системы несет ответственность за безопасность всей системы и ее соответствие действующим требованиям стандартов обеспечения безопасности. Если функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не нужна, то эта клемма используется для разрешения работы электропривода.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Расчетное PFD<sub>Avg</sub> для полной функции STO равно:

Габарит 1 и 4:  $8,4 \times 10^{-6}$

Габарит 5 и 6:  $3,64 \times 10^{-6}$

Согласно EN 61800-5-2:

SIL = 3

Габарит 1 - 4: PFH =  $9,61 \times 10^{-11} \text{ ч}^{-1}$

Габарит 5 - 6: PFH =  $4,16 \times 10^{-11} \text{ ч}^{-1}$

Функцию БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА можно использовать для устранения электромеханических контакторов, включая специальные защитные контакторы, которые иначе потребовались бы для обеспечения безопасности агрегата.

Эту функцию можно использовать в безопасных машинах или системах, которые были спроектированы согласно IEC 62061 или IEC 61508, или других стандартов, совместимых с IEC 61508, так как в EN 61800-5-2 используются такие же анализ и метрика целостности.

#### **Замечание о времени реакции БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОМЕНТА, и применении с контроллерами с самотестируемыми выходами.**

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА спроектирована с временем отклика более 1 мсек, поэтому она совместима с контроллерами защиты, выходы которых динамически проверяются с длительностью импульса не более 1 мсек.

#### **Двухканальная функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА**

Для функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА предусмотрено два полностью независимых входных канала. Каждый вход отдельно соответствует определенным выше требованиям стандартов, независимо от состояния другого входа. Если любой или оба входа находятся в низком логическом уровне, то в электроприводе нет никакого одиночного отказа, которые могут разрешить подачу мощности на двигатель.

Не требуется использовать оба канала для того, что бы привод соответствовал стандартам. Назначение двух каналов заключается в возможности подключения к системам обеспечения безопасности машин, для которых нужны два канала, а также для осуществления защиты от ошибок подключения электропроводки. Например, если каждый канал подключен к обеспечивающему безопасности цифровому выходу или контроллеру, компьютеру или ПЛК, то при обнаружении отказа на одном выходе электропривод все еще можно безопасно отключить с помощью другого выхода.

Следовательно, нет никаких одиночных отказов, которые могут привести к потери обеспечения безопасности, т.е. к самопроизвольному включению электропривода.

Если режим двухканальной работы не нужен, два входа можно соединить вместе для получения одного входа БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА. Важно отметить, что в этом случае одиночное короткое замыкание входа БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА на источник постоянного питания примерно + 24 В может привести к включению электропривода. Это может случиться из-за отказа в электропроводке. Это можно устранить согласно EN ISO 13849-2 за счет применения защищенной электропроводки. Электропроводку можно защитить любым из следующих методов:

- Поместив проводку в отдельный кабелепровод или другую оболочку
- или
- Оснастив проводку заземленным экраном в заземленной цепи управления с положительной логикой. Экран позволяет избежать опасности поражения электрическим током.  
Его можно заземлить любым удобным способом, не требуется никаких специальных мер обеспечения ЭМС.

#### **Отмена функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА**

В электроприводе нет никаких средств отмены функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА, например, для технического обслуживания. Из-за опасности ошибки типа человеческого фактора не предусмотрено никаких средств для отмены этой функции. Проектирование обеспечивающих безопасность систем управления должен выполнять только опытный обученный персонал.

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА обеспечивает безопасность агрегата, только если она правильно встроена в полную систему безопасности. В системе необходимо выполнить оценку риска, чтобы убедиться, что остаточная опасность выхода из строя защитных средств находится на приемлемом уровне для данной линии.

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не обеспечивает электрической изоляции. Перед выполнением работ на электрических соединениях необходимо отключить электрическое питание с помощью надежного устройства электрического отключения.

В функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА в электроприводе не может быть никаких одиночных поломок, которые могут привести к работе двигателя. Поэтому можно отказаться от второго канала для размыкания силового питания и не нужна схема обнаружения поломки. Важно соблюдать максимальное допустимое напряжение 5 В для безопасного низкого (отключенного) состояния функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА.

Подключения к электроприводу нужно выполнить так, чтобы падение напряжения в проводе 0 В не могли превысить эту величину ни при какой нагрузке. Настоятельно рекомендуется снабдить цепи БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА выделенным проводником 0 В, который следует подключить к клеммам 32 и 33 электропривода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проектирование обеспечивающих безопасность систем управления должен выполнять только опытный обученный персонал. Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА обеспечивает безопасность агрегата, только если она правильно встроена в полную систему безопасности. В системе необходимо выполнить оценку риска, чтобы убедиться, что остаточная опасность выхода из строя защитных средств находится на приемлемом уровне для данного агрегата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функция БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не обеспечивает электрической изоляции. Перед выполнением работ на электрических соединениях необходимо отключить электрическое питание с помощью надежного устройства электрического отключения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важно соблюдать максимальное допустимое напряжение 5 В для безопасного низкого (отключенного) состояния функции БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА. Подключения к электроприводу нужно выполнить так, чтобы падение напряжения в проводе 0 В не могли превысить эту величину ни при какой нагрузке. Настоятельно рекомендуется снабдить цепи БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА выделенным проводником 0 В, который следует подключить к клеммам 32 и 33 электропривода.

Дополнительная информация о входе БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА приведена в руководстве *Control Techniques Safe Torque Off Engineering Guide*, которое можно скачать с сайта [www.controltechniques.com](http://www.controltechniques.com).

## 5 Приступаем к работе

Эта глава знакомит с интерфейсами пользователя, структурой меню и уровнем защиты настроек электропривода.

### 5.1 Конфигурации дисплея

#### 5.1.1 Кнопочная панель


На кнопочной панели установлен 6-разрядный светодиодный дисплей. Дисплей показывает состояние электропривода или текущее меню и номер редактируемого параметра.

Меню дополнительного модуля (S.mm.ppp) отображается, только если установлен дополнительный модуль. При этом S указывает номер слота дополнительного модуля, а mm.ppp указывает номер меню и параметра во внутренней системе меню дополнительного модуля.

На дисплее также имеются СИД индикаторы, которые показывают единицы измерения и статус, как показано на Рис. 5-1.

При включении питания электропривода на дисплее отображается параметр включения питания, определенный в *Параметре, отображаемом при включении питания* (11.022).

**Рис. 5-1 Вид панели**

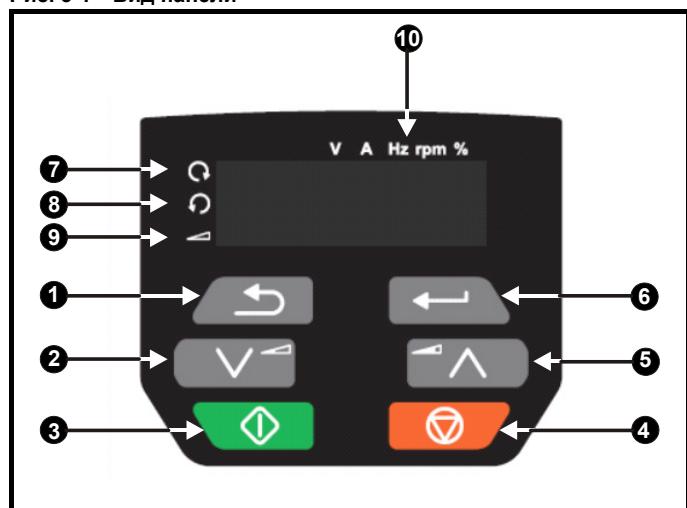

1. Кнопка отмены
2. Кнопка Вниз
3. Кнопка Пуск
4. Кнопка Стоп/Сброс (красная)
5. Кнопка Вверх
6. Кнопка Ввод
7. Индикатор хода вперед
8. Индикатор хода назад
9. Индикатор задания с панели
10. Индикаторы единиц измерения

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Красная кнопка останова используется также для сброса электропривода.

Значение параметра правильно отображается на дисплее панели, как показано в Таблице 5-1.

**Таблица 5-1 Форматы просмотра на дисплее**

Форматы дисплея	Значение
Стандартно	100.99
Дата	31.12.11 или 12.31.11
Время	12.34.56
Символ	ABCDEF
Двоичный	5
IP-адрес	192.168.88.1*
Адрес MAC	01.02.03 04.05.06*
Номер версии	01.23.45

\* Чередующееся изображение на экране дисплея


### 5.2 Работа с панелью

#### 5.2.1 Кнопки управления

Панель содержит кнопки:

- Кнопки Вверх и Вниз - используются для навигации по структуре параметров и для изменения значений параметров.
- Кнопка Ввод - используется для переключения между режимами редактирования и просмотра параметра. Эту кнопку можно также использовать для выбора меню слота или просмотра параметра.
- Кнопка Отмена - используется для выхода из режима редактирования или просмотра. Если в режиме редактирования параметра после изменения значения параметра нажать кнопку отмены, то будет восстановлено значение параметра, которое было до входа в режим редактирования.
- Кнопка Пуск - используется для подачи команды <Ход>, если выбран режим кнопочной панели.
- Кнопка Стоп / Сброс - используется для сброса электропривода. В режиме кнопочной панели можно использовать для <Останов>.


Рис. 5-2 Режимы дисплея

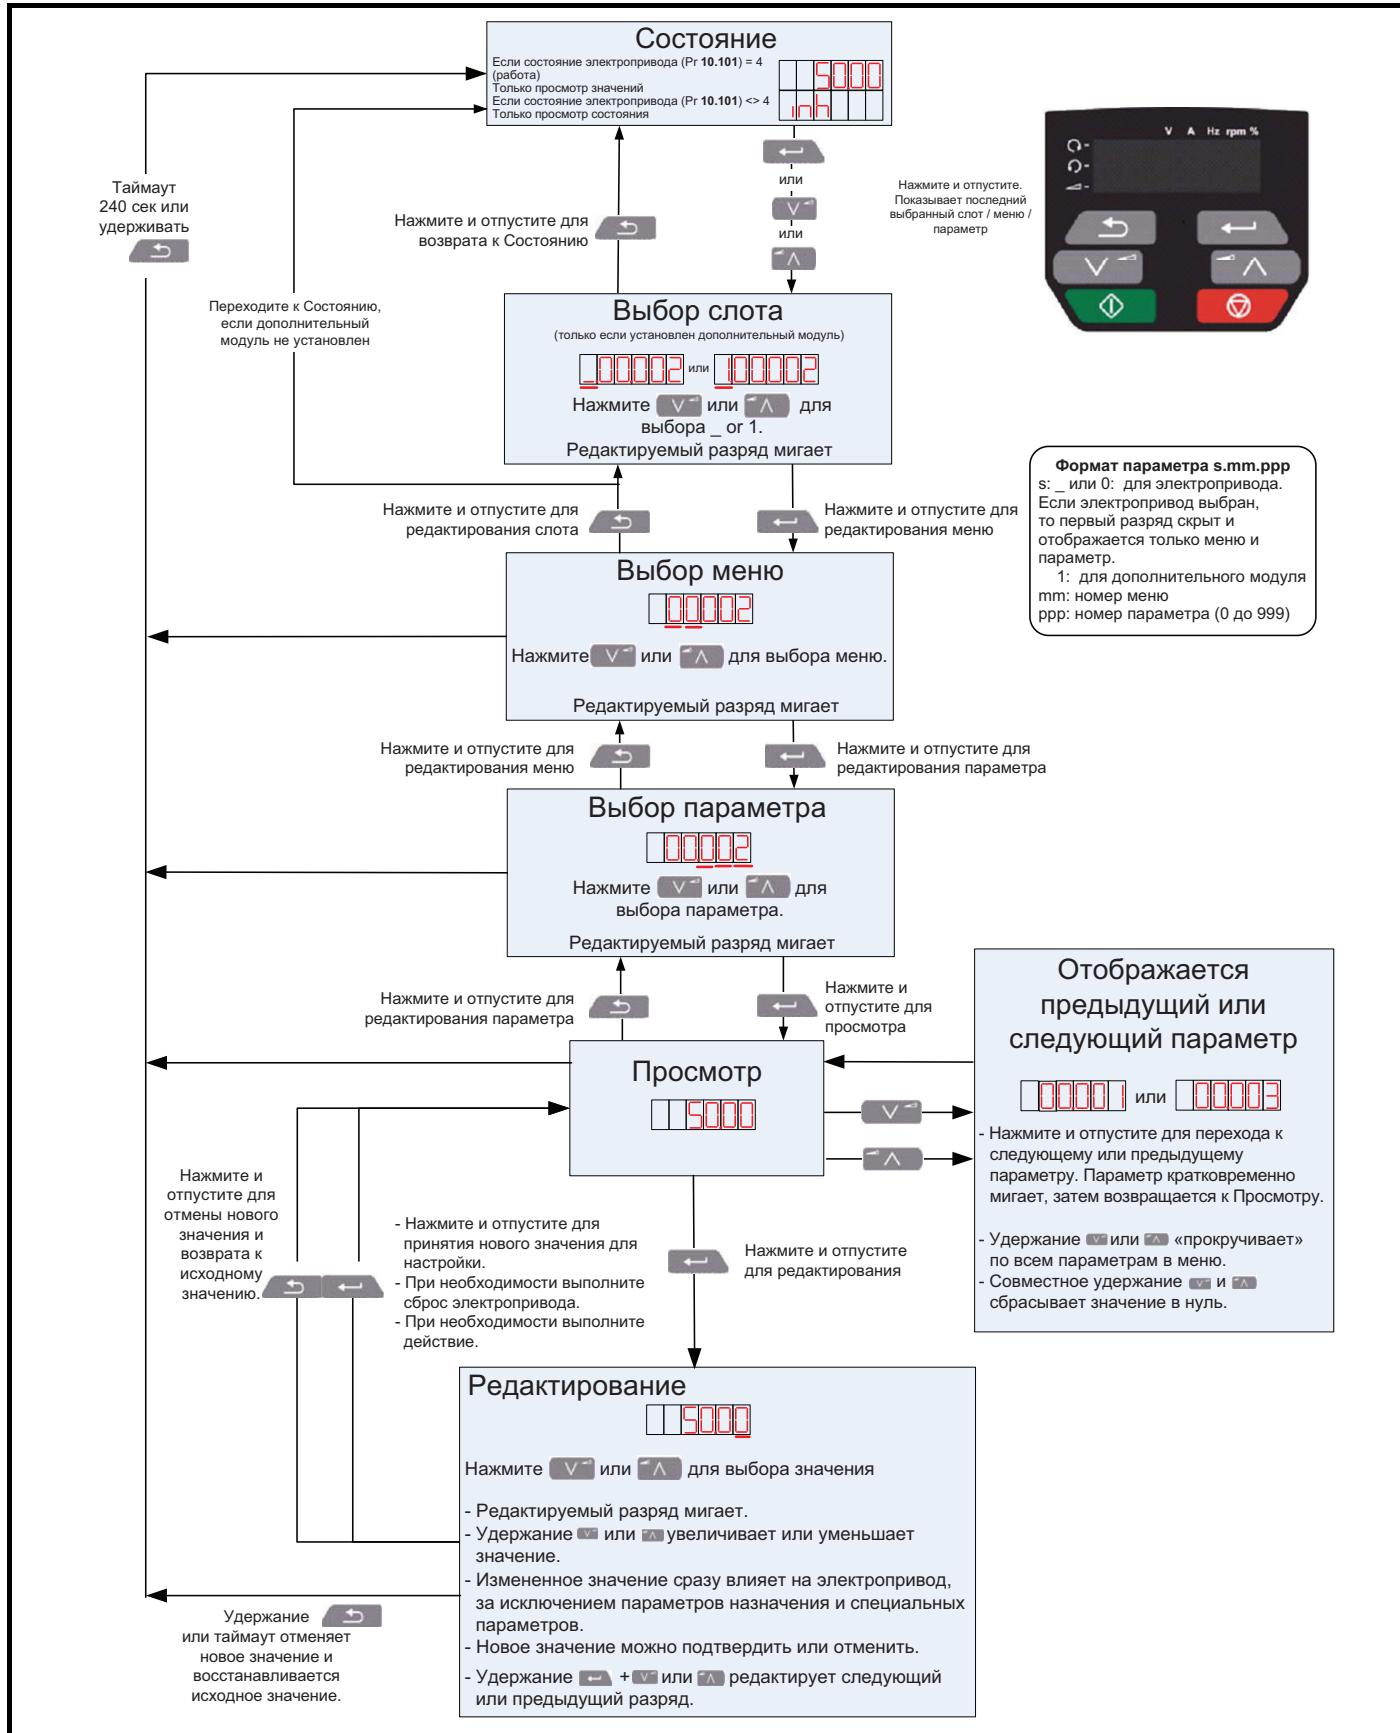

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Кнопки Вверх и Вниз можно использовать для перехода между меню только если Pr 00.010 был настроен на просмотр <ALL> (Все). Смотрите разделе 5.9 Уровень доступа к параметрам и защита данных на стр. 80.

Рис. 5-3 Примеры режима

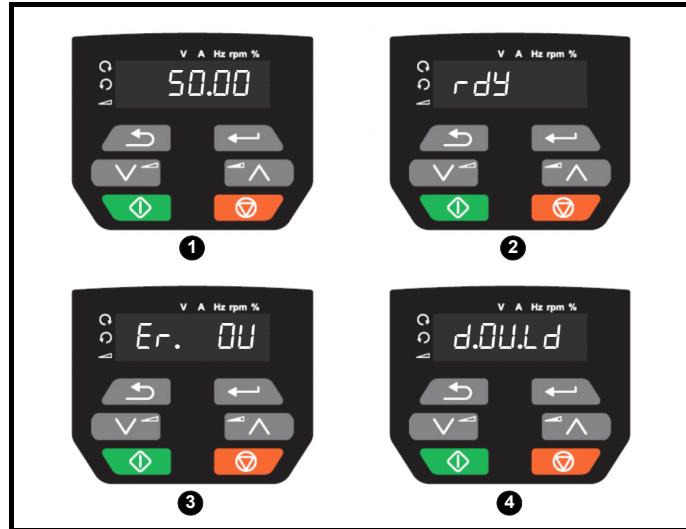

1 Режим просмотра параметров: Чтение и запись или только чтение

2 Режим состояния: Статус исправности электропривода

Если электропривод исправен и параметры не просматриваются и не редактируются, то дисплей показывает одно из следующих слов: <inh>, <rdy> или значение параметра режима состояния.

3 Режим состояния: Состояние отключения

Если электропривод в состоянии отключения, то дисплей показывает, что электропривод отключился, и на дисплее показан код отключения. Дополнительная информация о кодах отключения приведена в разделе 12.4 Отключения, дополнительные коды отключений на стр. 187.

4 Режим состояния: Статус тревоги

В состоянии <предупреждение> дисплей поочередно показывает значение параметра состояния привода и предупреждение.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Не изменяйте значения параметров, не продумав это изменение заранее; неверные значения могут привести к поломке электропривода или к угрозе безопасности.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении значений параметров записывайте новые значения на тот случай, если их потребуется вводить еще раз.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы новые значения параметров действовали после отключения силового питания электропривода, необходимо сохранить новые значения. Смотрите разделе 5.7 Сохранение параметров на стр. 80.

## 5.3 Структура меню

Структура параметров электропривода содержит меню и параметры.

При начальном включении питания электропривода можно видеть только меню 0. Для навигации между параметрами можно использовать кнопки со стрелками Вверх и Вниз, а после настройки Pr 00.010 в значение <All> (Все) кнопки Вверх и Вниз можно использовать для навигации между меню.

Более подробные сведения приведены в разделе 5.9 Уровень доступа к параметрам и защита данных на стр. 80.

Меню и параметры «закольцованны» в обоих направлениях, то есть дальнейшее нажатие стрелки при отображении последнего параметра приводит к «прокрутке» и отображению первого параметра.

При переходах между меню электропривод запоминает, какой параметр отображался в меню, и вновь показывает этот параметр при возвращении к этому меню.


## 5.4 Меню 0

В меню 0 сгруппированы параметры, которые чаще всего используются при базовой простой настройке электропривода. Показанные в меню 0 параметры можно сконфигурировать в меню 22.

Соответствующие параметры копируются из других меню в меню 0 и поэтому эти параметры имеют дубликаты в других меню.

Более подробные сведения приведены в Главе 6 Основные параметры на стр. 82.

Рис. 5-4 Копирование меню 0

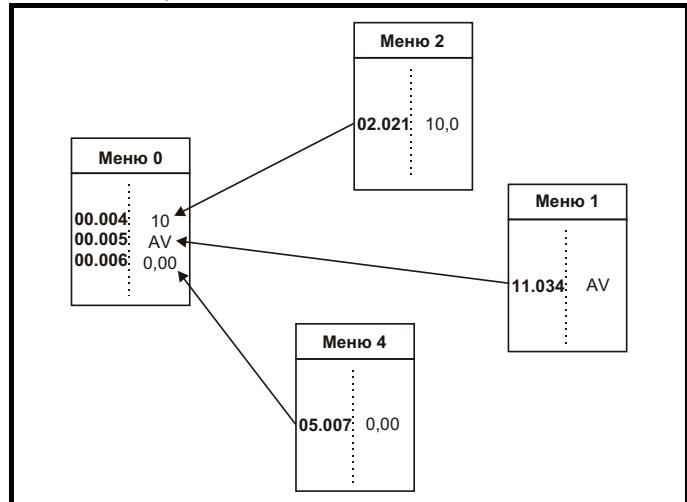

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 5.5 Расширенные меню

Расширенные меню состоят из групп параметров, соответствующих конкретной функции или режиму работы электропривода. Меню с 0 по 22 можно просматривать на кнопочной панели.

Меню дополнительного модуля (S.mm.hpp) отображается, только если установлен дополнительный модуль. При этом S указывает номер слота дополнительного модуля, а mm.hpp указывает номер меню и параметра во внутренней системе меню дополнительного модуля.

Таблица 5-2 Описание расширенных меню

Меню	Описание
0	Часто используемый базовый набор параметров для быстрого и простого программирования
1	Задание частоты
2	Рампы
3	Управление частотой
4	Управление моментом и током
5	Управление двигателем
6	Контроллер сигналов управления и часы
7	Аналоговые входы/выходы
8	Цифровые входы/выходы
9	Программируемая логика, моторизованный потенциометр, двоичный сумматор и таймеры
10	Состояние и отключения
11	Настройка и идентификация электропривода, последовательная связь
12	Компараторы и селекторы переменных
14	ПИД-регулятор пользователя
15	Меню настройки дополнительного модуля в слоте 1
18	Меню приложения 1 общего дополнительного модуля
20	Меню приложения 2 общего дополнительного модуля
21	Параметры второго двигателя
22	Настройка меню 0
Слот 1	Меню модуля в слоте 1**

\*\* Отображается только при установленном дополнительном модуле.

## 5.5.1 Сообщения на дисплее

В следующей таблице приведены различные мнемонические сообщения, которые могут выводиться электроприводом, и их расшифровка.

Таблица 5-3 Индикация состояния

Строка	Описание	Выход электропривода
inh	Электропривод в запрещенном состоянии и не может работать. Сигнал БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не подан на клеммы БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА или Pr 06.015 настроен в 0. Другие условия, которые могут препятствовать включению электропривода, показаны как биты в Условиях включения (06.010)	Отключен
rdy	Электропривод готов к работе. Разрешение электропривода активно, но инвертор электропривода не работает, так как нет итоговой команды работы электропривода.	Отключен
Stop	Электропривод остановлен / удерживает нулевую скорость.	Включен
S.Loss	Было обнаружено условие потери питания	Включен
dc inj	Привод выполняет торможение инжекцией постоянного тока.	Включен
Er	Электропривод отключился и больше не управляет двигателем. Код отключения показан на дисплее.	Отключен
UV	Электропривод находится в состоянии пониженного напряжения питания при питании низким или высоким напряжением.	Отключен

## 5.5.2 Индикаторы тревоги

Код предупреждения отображается на дисплее попаременно со строкой кода состояния. Во время редактирования параметра строки кода предупреждения не отображаются.

Таблица 5-4 Индикаторы тревоги

Строка предупреждения	Описание
br.res	Перегрузка тормозного резистора. Аккумулятор нагрева тормозного резистора (10.039) в электроприводе достиг 75,0% от значения, при котором электропривод отключается.
OV.Ld	Аккумулятор защиты двигателя (04.019) в электроприводе достиг 75,0% значения, при котором электропривод отключается и нагрузка на электроприводе >100%.
d.OV.Ld	Перегрев электропривода. Процент уровня теплового отключения электропривода (07.036) в электроприводе превысил 90%.
tuning	Процедура автонастойки была инициализирована и выполняется автонастойка.
LS	Активен концевой выключатель. Указывает активное состояние концевого выключателя, принуждающее остановку двигателя.
Opt.AI	Предупреждение слота дополнительного модуля.
Lo.AC	Режим низкого напряжения питания. Смотрите раздел <i>Предупреждение низкого напряжения питания</i> (10.107).
I.AC.Lt	Активен предел тока. Смотрите раздел <i>Активен предел тока</i> (10.009).

## 5.6 Изменение режима работы

### Процедура

Выполните следующую процедуру, только если нужен другой рабочий режим:

- Убедитесь, что работа электропривода не разрешена, т.е. клеммы 31 и 34 разомкнуты или Pr 06.015 равен OFF (0)
- Измените настройку Pr 00.079 следующим образом:

Настройка Pr 00.079	Режим работы	
OPEn.LP	1	Разомкнутый контур
rFL-A	2	RFC-A

Цифры во втором столбце применяются при использовании последовательной передачи данных.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении режима работы выполняется сохранение значений параметров.

## 5.7 Сохранение параметров

При изменении параметра в меню 0 новое значение сохраняется при нажатии кнопки Ввод для возврата в режим просмотра параметров из режима изменения параметров.

Если параметры были изменены в дополнительных меню, то их изменение не будет запоминаться автоматически. Для этого нужно выполнить процедуру сохранения.

### Процедура

- Выберите <Save>\* (Сохранить) в Pr mm.000 (альтернативно введите 1000\* в Pr mm.000)
- Выполните любое из действий:
  - Нажмите красную кнопку сброса
  - Выполните сброс электропривода по последовательному порту, настроив Pr 10.038 в 100

\* Если электропривод в состоянии пониженного напряжения (т.е. когда клеммы управления 1 и 2 питаются от +24 В), то для выполнения операции сохранения в Pr mm.000 нужно записать 1001.

## 5.8 Восстановление значений параметров по умолчанию

При восстановлении значений параметров этим методом используются значения по умолчанию, сохраненные в памяти электропривода. Статус защиты пользователя (00.010) и Код защиты пользователя (00.025) не меняются при этой процедуре.

### Процедура

- Убедитесь, что работа электропривода не разрешена, т.е. клеммы 31 и 34 разомкнуты или Pr 06.015 равен OFF (0)
- Выберите <Def.50> или <Def.60> в Pr mm.000. (альтернативно введите 1233 (настройка 50 Гц) или 1244 (настройка 60 Гц) в Pr mm.000).
- Выполните любое из действий:
  - Нажмите красную кнопку сброса
  - Выполните сброс электропривода по последовательному порту, настроив Pr 10.038 в 100

## 5.9 Уровень доступа к параметрам и защита данных

Уровень доступа к параметрам определяет, имеет ли пользователь право доступа только к меню 0 или также и ко всем дополнительным меню (от 1 до 22) в дополнение к меню 0.

Задача данных определяет, имеет ли пользователь доступ только к чтению данных, или к чтению и записи.

Оба уровня безопасности пользователя и доступа к параметрам независимы друг от друга, как это показано в Таблице 5-5.

Таблица 5-5 Уровень доступа к параметрам и защита данных

Статус защиты пользователя (11.044)	Уровень доступа	Защита пользователя	Состояние меню 0	Состояние расширенных меню
0	Меню 0	Открыта	RW	Не видно
		Закрыта	RO	Не видно
1	Все меню	Открыта	RW	RW
		Закрыта	RO	RO
2	Только чтение меню 0	Открыта	RO	Не видно
		Закрыта	RO	Не видно
3	Только чтение	Открыта	RO	RO
		Закрыта	RO	RO
4	Только статус	Открыта	Не видно	Не видно
		Закрыта	Не видно	Не видно
5	Нет доступа	Открыта	Не видно	Не видно
		Закрыта	Не видно	Не видно

Настройками по умолчанию электропривода являются уровень доступа уровня меню 0 и открытая защита пользователя, то есть доступ по чтению и записи к меню 0, а расширенные меню недоступны.

### 5.9.1 Уровень защиты пользователя / уровень доступа

Электропривод предоставляет разные уровни защиты, которые может настроить пользователь с помощью *Статуса защиты пользователя* (11.044); они показаны в таблице ниже.

Статус защиты пользователя (Pr 11.044)	Описание
LEVEL.0 (0)	Все записываемые параметры можно редактировать, но доступны только параметры меню 0
ALL (1)	Доступны все параметры и все записываемые параметры можно редактировать
r.only.0 (2)	Доступ ограничен только параметрами меню 0. Все параметры только для чтения.
r.only.A (3)	Все параметры доступны только для чтения, однако доступны все меню и параметры.
Status (4)	Панель управления остается в режиме состояния и нельзя просматривать и редактировать никаких параметров
no.acc (5)	Панель управления остается в режиме состояния и нельзя просматривать и редактировать никаких параметров К параметрам привода нет доступа по интерфейсам каналам связи/сети в электроприводе и любом дополнительном модуле

## 5.9.2 Изменение уровня защиты пользователя / уровня доступа

Уровень доступа определяется настройкой параметра Pr **00.010** или Pr **11.044**. Уровень доступа можно изменить с панели управления даже при настроенной защите пользователя.

### 5.9.3 Код защиты пользователя

Код защиты пользователя, если он установлен, запрещает доступ к записи любого параметра в любом меню.

#### Настройка кода защиты пользователя

Введите любое значение от 1 до 9999 в Pr **00.025** и нажмите

кнопку  , код защиты теперь настроен на это значение.

Для активации защиты необходимо настроить нужный уровень защиты в Pr **00.010**. Код защиты будет активирован при сбросе электропривода и электропривод вернется к доступу в меню 0. Значение в Pr **00.025** вернется к 0, чтобы спрятать код защиты.

#### Разблокировка кода защиты пользователя

Выберите параметр, значение которого нужно изменить, и нажмите кнопку  , в на дисплее будет показано <Co> (Код).

С помощью кнопок со стрелками введите код защиты и нажмите кнопку  . Если был введен правильный код доступа, то дисплей вернется к выбранному параметру в режиме редактирования.

Если введен неправильный код защиты, то будет показано <Co.Err>, затем дисплей вернется в режим просмотра параметров.

#### Отключение защиты пользователя

Выполните «снятие» ранее настроенного кода защиты, как описано выше. Настройте Pr **00.025** в 0 и нажмите кнопку  .

Защита пользователя будет отключена, и теперь ее не надо снимать каждый раз после включения электропривода для разрешения доступа к параметрам по записи.

## 5.10 Отображение только измененных параметров

Если в Pr **mm.000** выбрать <diff.d> (альтернативно введите 12000 в Pr **mm.000**), то пользователю будут видны только те параметры, значения которых отличаются от значений по умолчанию.

Для активации этой функции не нужно выполнять сброс электропривода. Для отключения этой функции вернитесь к Pr **mm.000** и выберите <none> (альтернативно введите значение 0). Обратите внимание, что на эту функцию влияет включенный уровень доступа, более подробно это описано в разделе 5.9 Уровень доступа к параметрам и защита данных на стр. 80.

## 5.11 Отображение только параметров назначения

Если в Pr **mm.000** выбрать <dest> (назначения) (альтернативно введите 12001 в Pr **mm.000**), то пользователю будут видны только параметры назначения. Для активации этой функции не нужно выполнять сброс электропривода. Для отключения этой функции вернитесь к Pr **mm.000** и выберите <none> (альтернативно введите значение 0).

Обратите внимание, что на эту функцию влияет включенный уровень доступа, более подробно это описано в разделе 5.9 Уровень доступа к параметрам и защита данных на стр. 80.

## 5.12 Передача данных

После установки адаптера AI-485 у привода появляется 2-проводной интерфейс последовательной связи 485. Он позволяет при необходимости выполнять настройку, управление и контроль за работой электропривода с ПК или контроллера.

### 5.12.1 Интерфейс последовательной связи 485

Этот интерфейс выведен на разъем RJ45 или винтовые клеммы (параллельное подключение). Электропривод поддерживает только протокол Modbus RTU.

Порт интерфейса виден сетью связи как **1/4 стандартной** (единичной) нагрузки.

#### Переход между интерфейсами USB и EIA485

Внешний аппаратный интерфейс USB, например в ПК, нельзя непосредственно подключить к 2-проводному интерфейсу EIA485 электропривода. Поэтому необходим соответствующий преобразователь.

Подходящий преобразователь USB на EIA485 с гальванической развязкой можно заказать у Control Techniques:

- Кабель CT USB Comms (заказной номер CT 4500-0096)

При использовании любого из указанных выше преобразователей или любых других аналогичных преобразователей для работы с электроприводом рекомендуется не подключать к сети согласующих резисторов. Может понадобиться отключить нагрузочный резистор в преобразователе в зависимости от его типа. Информация о том, как отключить нагрузочный (согласующий) резистор, обычно приводится в руководстве на преобразователь.

#### Настройка параметров последовательной связи

Следующие параметры необходимо настроить согласно условиям работы вашей системы.

Настройка параметров последовательной связи		
Режим последовательной связи (11.024)	8 2 NP (0), 8 1 NP (1), 8 1 EP (2), 8 1 OP (3), 8 2 NP M (4), 8 1 NP M (5), 8 1 EP M (6), 8 1 OP M (7), 7 1 EP (8), 7 1 OP (9), 7 1 EP M (10), 7 1 OP M (11)	Электропривод поддерживает только протокол Modbus RTU и всегда является ведомым. Этот параметр определяет протокол связи, используемый портом 485 электропривода (если имеется). Этот параметр можно изменить с кнопочной панели электропривода, с помощью дополнительного модуля или через сам последовательный интерфейс.
Скорость передачи (11.025)	300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6), 38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 115200 (10)	Этот параметр можно изменить с кнопочной панели электропривода, с помощью дополнительного модуля или через сам последовательный интерфейс. Если скорость изменяется по порту связи, то в ответе на эту команду используется исходная скорость. Ведущее устройство должно выждать не менее 20 мсек перед передачей нового сообщения с новой скоростью.
Адрес последовательного порта (11.023)	1 до 247	Это параметр определяет адрес последовательного порта, разрешены адреса между 1 и 247.

## 6 Основные параметры

В меню 0 сгруппированы параметры, которые чаще всего используются при базовой простой настройке электропривода. Все параметры меню 0 появляются в других меню электропривода (обозначены как {...}). Для изменения большинства параметров в меню 0 можно использовать меню 22.

### 6.1 Menu 0: Основные параметры

Параметр	Диапазон (♂)		По умолчанию (⇒)		Тип				
	OL	RFC-A	OL	RFC-A					
00.001	Отрицательное ограничение задания	±VM_NEGATIVE_REF_CLAMP1 Гц	0,00 Гц	RW	Num				US
00.002	Максимальное ограничение задания	±VM_POSITIVE_REF_CLAMP Гц	50 Гц по умолчанию: 50,00 Гц 60 Гц по умолчанию: 60,00 Гц	RW	Num				US
00.003	Величина ускорения 1	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num				US
00.004	Величина замедления 1	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num				US
00.005	Конфигурация электропривода	AV (0), AI (1), AV.Pr (2), AI.Pr (3), Preset (4), Pad (5), Pad.Ref (6), E.Pot (7), torque (8), Pid (9)	AV (0)	RW	Txt			PT	US
00.006	Номинальный ток двигателя	±VM_RATED_CURRENT A	Номинальный макс. ток тяжелой работы (11.032) А	RW	Num	RA			US
00.007	Номинальная скорость двигателя	0,0 до 80000,0 об/мини	50 Гц по умолчанию: 1500,0 об/мин 60 Гц по умолчанию: 1800,0 об/мин	50 Гц по умолчанию: 1450,0 об/мин 60 Гц по умолчанию: 1750,0 об/мин	RW	Num			US
00.008	Номинальное напряжение двигателя	±VM_AC_VOLTAGE_SET В	Электропривод 110 В: 230 В Электропривод 200 В: 230 В Электропривод 400 В 50 Гц: 400 В Электропривод 400 В 60 Гц: 460 В Электропривод 575 В: 575 В Электропривод 690 В: 690 В	RW	Num	RA			US
00.009	Номинальный коэффициент мощности двигателя	0,00 до 1,00	0,85	RW	Num	RA			US
00.010	Статус защиты пользователя	LEVEL.0 (0), ALL (1), r.only.0 (2), r.only.A (3), Status (4), no.acc(5)	LEVEL.0 (0)	RW	Num	ND	NC	PT	
00.015	Задание толчкового режима	0,00 до 300,00 Гц	1,50 Гц	RW	Num				US
00.016	Режим аналогового входа 1	4-20.S (-6), 20-4.S (-5), 4-20.L (-4), 20-4.L (-3), 4-20.H (-2), 20-4.H (-1), 0-20 (0), 20-0 (1), 4-20.tr (2), 20-4.tr (3), 4-20 (4), 20-4 (5), Volt (6)	Вольт (6)	RW	Txt				US
00.017	Выбор биполярного задания	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit				US
00.018	Предустановленное задание 1	±VM_SPEED_FREQ_REF Гц	0,00 Гц	RW	Num				US
00.025	Код защиты пользователя	0 до 9999	0	RW	Num	ND	NC	PT	US
00.027	Задание режима управления с панели при включении питания	Reset (0), Last (1), Preset (2)	Reset (0)	RW	Txt				US
00.028	Выбор режима рампы	Fast (0), Std (1), Std.bst (2), Fst.bst (3)	Std (1)	RW	Txt				US
00.029	Включение рампы	Off (0) или On (1)	On (1)	RW	Bit				US
00.030	Копирование параметров	None (0), rEAd (1), Prog (2), Auto (3), boot (4)	None (0)	RW	Txt	NC			US
00.031	Режим останова	Coast (0), rp (1), rp.dc I (2), dc I (3), td.dc I (4), dis (5), No.rp (6)	rp (1)	RW	Txt				US
00.032	Выбор динамической V в F / Оптимизации потока	0 до 1	0	RW	Num				US
00.033	Подхват врачающегося двигателя	dis (0), Enable (1), Fr.Only (2), Rv.Only (3)	dis (0)	RW	Txt				US
00.034	Выбор цифрового входа 5	Input (0), th.Sct (1), th (2), th.Notr (3), Fr (4)	Input (0)	RW	Txt				US
00.035	Управление цифровым выходом 1	0 до 21	0	RW					US


Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр				Диапазон (⌚)		По умолчанию (⟲)		Тип							
				OL	RFC-A	OL	RFC-A								
00.036	Управление аналоговым выходом 1	0 до 15				0		RW					US		
00.037	Максимальная частота ШИМ	0,667 (0), 1(1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 6 (5), 8 (6), 12 (7), 16 (8) кГц				2 (2), 3 (3), 4 (4), 6 (5), 8 (6), 12 (7), 16 (8) kHz		3 (3) кГц		RW	Txt		US		
00.038	Автонастройка	0 до 2		0 до 3		0		RW	Num		NC		US		
00.039	Номинальная частота двигателя	0,00 до VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR Гц				50 Гц: 50,00 Гц 60 Гц: 60,00 Гц		RW	Num		RA		US		
00.040	Число полюсов двигателя*	Auto (0) до 32 (16)				Auto 0		RW	Num				US		
00.041	Режим управления	Ur.S (0), Ur (1), Fd (2), Ur.Auto (3), Ur.I (4), SrE (5)				Ur.I (4)		RW	Txt				US		
00.042	Форсировка напряжения на низкой частоте	0,0 до 25,0%				3,0%		RW	Num				US		
00.043	Скорость последовательного порта	300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6), 38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 115200 (10)				19200 (6)		RW	Txt				US		
00.044	Адрес последовательного порта	1 до 247				1		RW	Num				US		
00.045	Сброс последовательной связи	Off (0) или On (1)				Off (0)		RW		ND	NC				
00.046	Порог тока отпускания тормоза	0 до 200%				50%		RW	Num				US		
00.047	Порог тока включения тормоза	0 до 200%				10%		RW					US		
00.048	Управление тормозом: частота отпускания тормоза	0,00 до 20,00 Гц				1,00 Гц		RW	Num				US		
00.049	Управление тормозом: частота включения тормоза	0,00 до 20,00 Гц				2,00 Гц		RW	Num				US		
00.050	Управление тормозом: задержка тормоза	0,0 до 25,0 сек				1,00 сек		RW	Num				US		
00.051	Управление тормозом: задержка после отпускания тормоза	0,0 до 25,0 сек				1,00 сек		RW	Num				US		
00.053	Управление тормозом: начальное направление	Задан. (0), Вперед (1), Назад (2)				Задан. (0)		RW	Txt				US		
00.054	Управление тормозом: включение тормоза через нулевой порог	0,00 до 25,00 Гц				0,00 Гц		RW	Num				US		
00.055	Управление тормозом: разрешение	dis (0), Relay (1), dig IO (2), User (3)				dis (0)		RW	Txt				US		
00.065	Коэффи. усиления пропорционального звена регулятора частоты Kp1			0,000 до 200,000 с/рад				0,100 с/рад		RW	Num		US		
00.066	Коэф. усиления интегрального звена регулятора частоты Ki1			0,00 до 655,35 с <sup>2</sup> /рад				0,10 с <sup>2</sup> /рад		RW	Num		US		
00.067	Фильтр режима без датчика обратной связи	4 (0), 5 (1), 6 (2), 8 (3), 12 (4), 20 (5) мсек						4 (0) мсек		RW	Txt		US		
00.069	Форсировка при запуске подхвата вращения	0,0 до 10,0				1,0		RW					US		
00.076	Действие при обнаружении отключения	0 до 31				0		RW					US		
00.077	Номинальный максимальный ток тяжелой работы	0,00 до 9999,99 А						RO	Num	ND	NC	PT			
00.078	Версия программного обеспечения	0 до 999999						RO		ND	NC	PT			
00.079	Пользовательский режим электропривода	OPEn.LP (1), RFC-A (2)				OPEn.LP (1)		RW	Txt	ND	NC	PT	US		
00.080	Статус защиты пользователя	LEVEL.0 (0), ALL (1), r.only.0 (2), r.only.A (3), Status (4), no.acc (5)				LEVEL.O. (0)		RW	Txt	ND		PT			

\* Если значение этого параметра считывается по каналу последовательной связи, то он показывает пары полюсов.


RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение
IP	IP-адрес	Mac	Адрес MAC	Date	Параметр даты	Time	Параметр времени						

Рис. 6-1 Логическая схема Меню 0

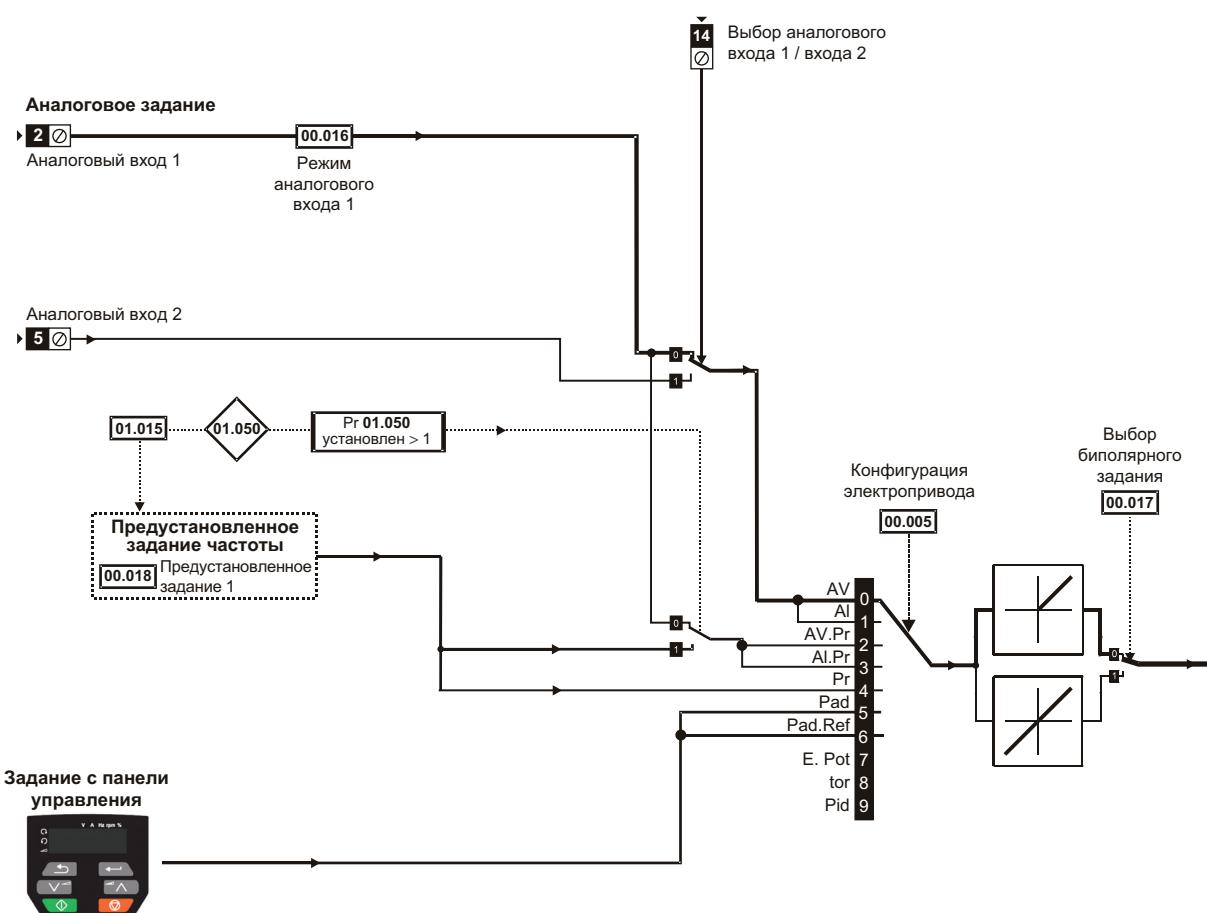

Обозначения		
→ X ( )	Входные клеммы	Параметр записи-чтения (RW) 00.XXX
← X ( )	Выходные клеммы	Параметр только чтения (RO) 00.XXX

Параметры показаны в своих значениях по умолчанию

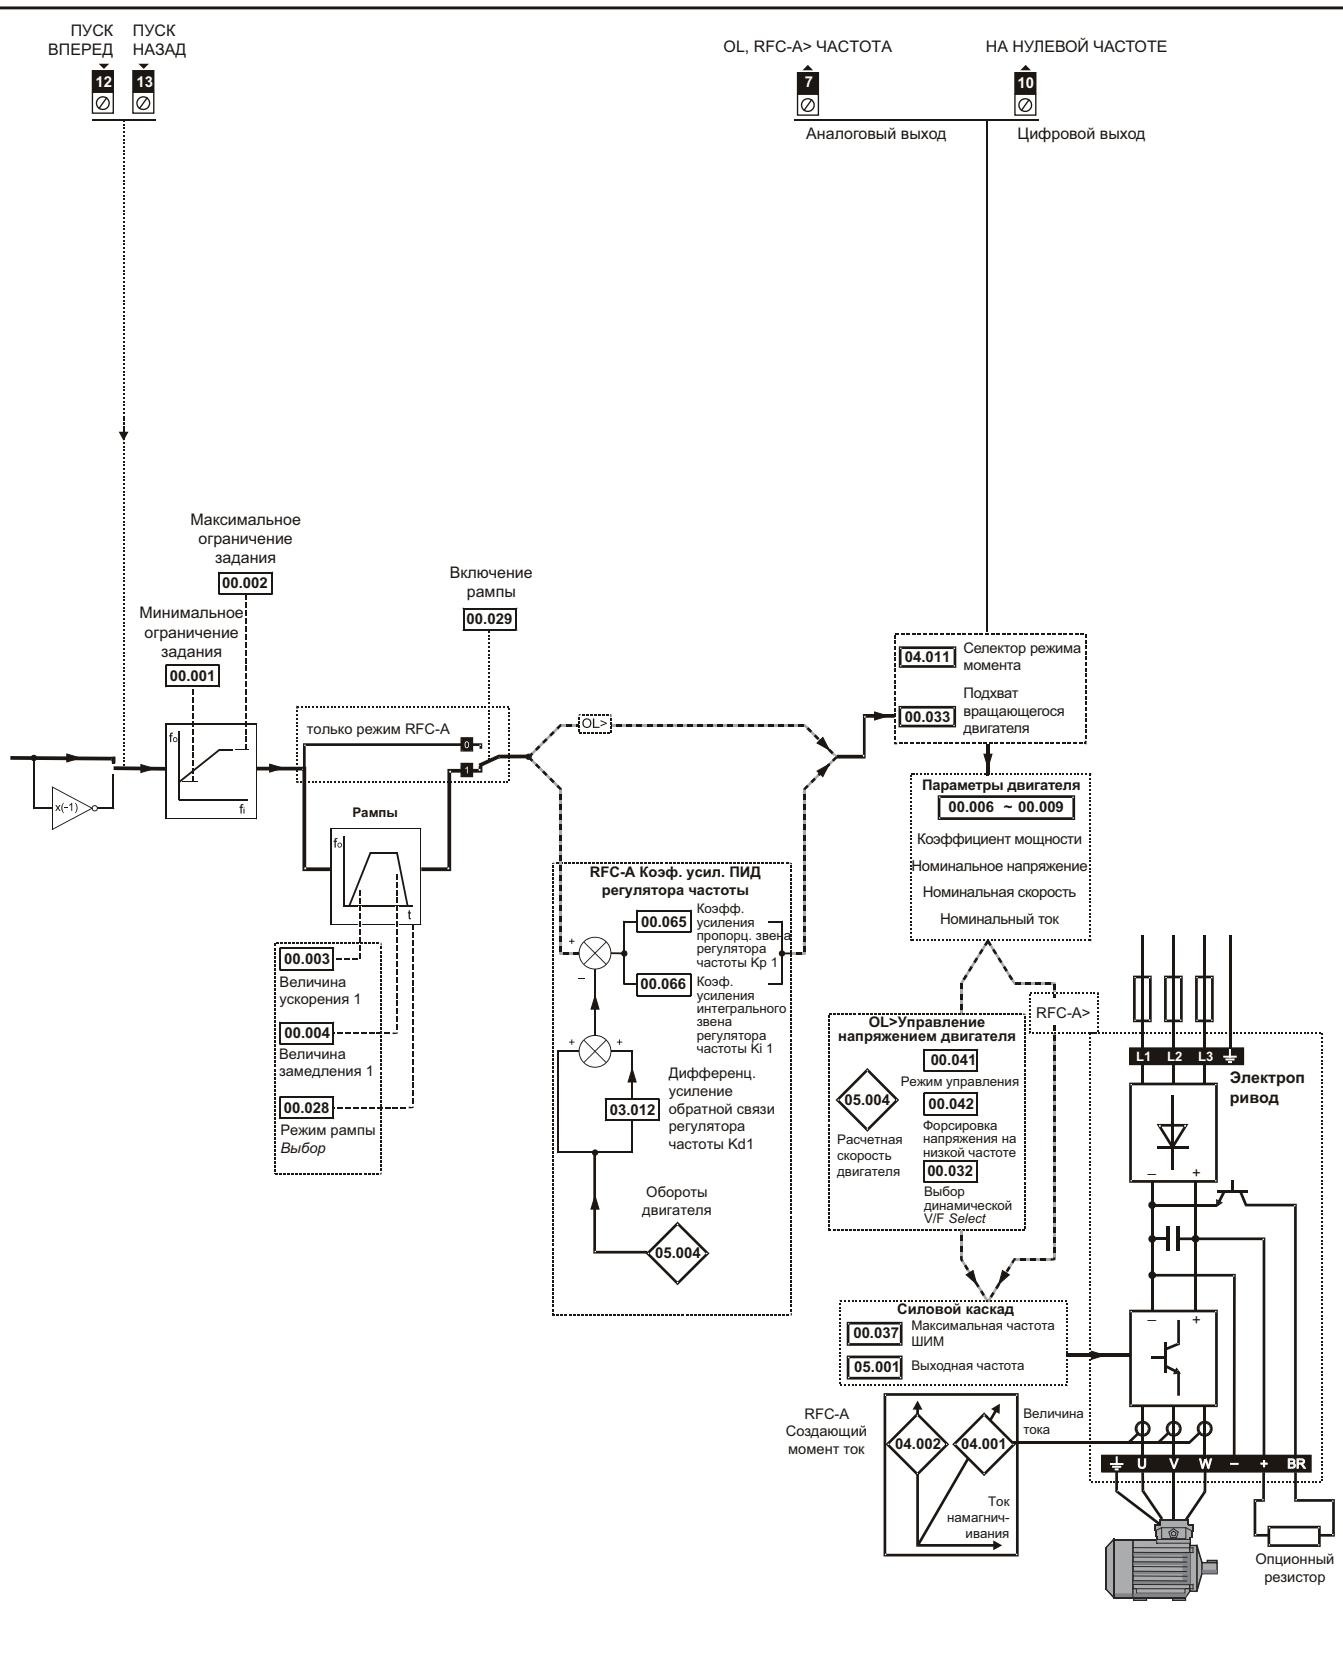

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 6.2 Описания параметров

### 6.2.1 Pr mm.000

Pr **mm.000** доступен во всех меню, обычно используемые функции, представленные как текстовые строчки в Pr **mm.000**, показаны в Таблице 6-1. Функции в Таблице 6-1 можно также выбирать при вводе соответствующих численных значений (как показано в Таблице 6-2) в Pr **mm.000**. Например, введите 4001 в Pr **mm.000** для сохранения параметров электропривода в энергонезависимой карте памяти.

Таблица 6-1 Обычно используемые функции в xx.000

Значение	Эквивалентное значение	Строка	Действие
0	0	Нет	Нет действий
1000	1	<b>SAVE</b>	Сохранение параметров электропривода в энергонезависимой памяти
6001	2	<b>read1</b>	Загрузка данных из файла 1 на энергонезависимой карте памяти в электропривод, как файл параметров
4001	3	<b>SAVE1</b>	Сохранение параметров электропривода в файле 1 на энергонезависимой карте памяти
6002	4	<b>read2</b>	Загрузка данных из файла 2 на энергонезависимой карте памяти в электропривод, как файл параметров
4002	5	<b>SAVE2</b>	Сохранение параметров электропривода в файле 2 на энергонезависимой карте памяти
6003	6	<b>read3</b>	Загрузка данных из файла 3 на энергонезависимой карте памяти в электропривод, как файл параметров
4003	7	<b>SAVE3</b>	Сохранение параметров электропривода в файле 3 на энергонезависимой карте памяти
12000	8	<b>diff.d</b>	Просмотр только параметров, значения которых отличаются от значений по умолчанию.
12001	9	<b>dest</b>	Просмотр только параметров, которые используются для настройки назначений
1233	10	<b>def.50</b>	Загрузка значений по умолчанию 50 Гц
1244	11	<b>def.60</b>	Загрузка значений по умолчанию 60 Гц
1070	12	<b>rst.opt</b>	Сброс всех дополнительных модулей

Таблица 6-2 Функции в Pr mm.000

Значение	Действие
1000	Сохранение параметров, если флаг <i>Низкое напряжение питания</i> (Pr 10.016) не выставлен.
1001	Сохранение параметров при всех условиях
1070	Сброс дополнительного модуля
1233	Загрузка стандартных значений по умолчанию (50 Гц)
1234	Загрузка стандартных значений по умолчанию (50 Гц) во все меню, кроме меню 15 дополнительного модуля
1244	Загрузка значений по умолчанию для США (60 Гц)
1245	Загрузка значений США по умолчанию (60 Гц) во все меню, кроме меню 15 дополнительного модуля
1299	Сброс отключения {St.HF}.
2001*	Создание загрузочного файла на энергонезависимой карте памяти на основе текущих параметров электропривода, включая все параметры меню 20
4yyy*	Энергонезависимая карта памяти: Передача параметров из электропривода в файл параметров ууу
6yyy*	Энергонезависимая карта памяти: Загрузка параметров в электропривода из файла параметров ууу
7yyy*	Энергонезависимая карта памяти: Удаление файла ууу
8yyy*	Энергонезависимая карта памяти: Сравнение данных в электроприводе с файлом ууу
9555*	Энергонезависимая карта памяти: Сбросить флаг подавления предупреждения
9666*	Энергонезависимая карта памяти: Сбросить флаг подавления предупреждения
9777*	Энергонезависимая карта памяти: Сбросить флаг только чтения
9888*	Энергонезависимая карта памяти: Установить флаг только чтения
12000**	Отображение только параметров, значения которых отличаются от значений по умолчанию. Для активации этой функции не нужно выполнять сброс электропривода.
12001**	Отображение только параметров, которые используются для настройки назначений (т.е. бит формата DЕ равен 1). Для активации этой функции не нужно выполнять сброс электропривода.
40yyy	Резервное сохранение всех данных электропривода (параметров, отличающихся от значений по умолчанию, и разных дополнительных данных), включая название электропривода; сохранение проводится в папке </fs/MCDF/driveyyy/>; если она не существует, то она будет создана. Так как сохраняется название, это резервное копирование, не просто клонирование. Код команды будет сброшен после сохранения всех данных привода и дополнительного модуля.
60yyy	Загрузка всех данных электропривода (параметров, отличающихся от значений по умолчанию, и разных дополнительных данных); загрузка проводится из папки </fs/MCDF/driveyyy/>. Код команды не будет удален до тех пор, пока загрузка всех данных привода и дополнительного модуля не будет завершена.

\* Более подробная информация об этих функциях приведена в Главе 9 Энергонезависимая карта памяти на стр. 102.

\*\* Для активации этих функций не нужен сброс электропривода.

Для активации всех остальных функций необходим сброс электропривода. Эквивалентные значения и строки также указаны в таблице выше.

## 7 Работа двигателя

Эта глава ознакомит нового пользователя со всеми важными этапами первого включения двигателя в каждом из возможных рабочих режимов.

Информация по оптимальной настройке параметров электропривода приведена в Главе 8 *Оптимизация* на стр. 93.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Убедитесь, что случайный пуск двигателя не приведет к нарушению безопасности или повреждениям.



**ВНИМАНИЕ** Значения параметров двигателя влияют на защиту двигателя.

Не следует полагаться на значения параметров электропривода по умолчанию.

Очень важно, чтобы в параметр Pr **00.006** Номинальный ток двигателя было введено правильное значение. Это влияет на тепловую защиту двигателя.



**ВНИМАНИЕ** Если электропривод запущен с кнопочной панели, то он будет работать со скоростью, определенной заданием с панели (Pr **01.017**). В зависимости от системы это может быть недопустимо. Пользователь должен проверить параметр Pr **01.017** и убедиться, что задание панели было установлено в 0.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Если предполагаемая максимальная скорость снижает уровень безопасности механизмов, то следует использовать дополнительные независимые средства защиты от превышения скорости.

### 7.1 Подключения для быстрого запуска

#### 7.1.1 Основные требования

В этом разделе описаны основные подключения, которые необходимы для работы двигателя в нужном режиме.

Минимальная настройка параметров для работы двигателя в каждом режиме описана в разделе 7.3 *Быстрая подготовка к запуску* на стр. 91.

**Таблица 7-1 Минимальные требования к подключениям управления для каждого режима управления**

Режим управления электроприводом	Требования
Режим управления от клемм	Включение электропривода Задание скорости / момента Ход вперед / назад
Режим управления с панели	Разрешение электропривода
Последовательный интерфейс	Разрешение работы электропривода Канал последовательной связи

**Таблица 7-2 Минимальные требования к подключениям управления для каждого режима работы**

Режим работы	Требования
Режим разомкнутого контура	Асинхронный двигатель
Режим RFC – А (без обратной связи по скорости)	Асинхронный двигатель без обратной связи по скорости

### 7.2 Изменение режима работы

#### Процедура

Выполните следующую процедуру, только если нужен другой рабочий режим:

- Убедитесь, что работа электропривода не разрешена, т.е. клеммы 31 и 34 разомкнуты или Pr **06.015** равен OFF (0)
- Измените настройку Pr **00.079** следующим образом:

Настройка Pr 00.079	Режим работы	
OPEn.LP	1	Разомкнутый контур
rFL-H	2	RFC-A

Цифры во втором столбце применяются при использовании последовательной передачи данных.


- Выполните любое из действий:

- Нажмите красную кнопку сброса
- Выполните сброс электропривода по каналу последовательной связи, установив Pr **10.038** в 100 (убедитесь, что Pr **mm.000** вернулось в 0).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении режима работы выполняется сохранение значений параметров.

Рис. 7-1 Минимальные подключения для запуска двигателя в любом рабочем режиме (габарит 1 до 4)

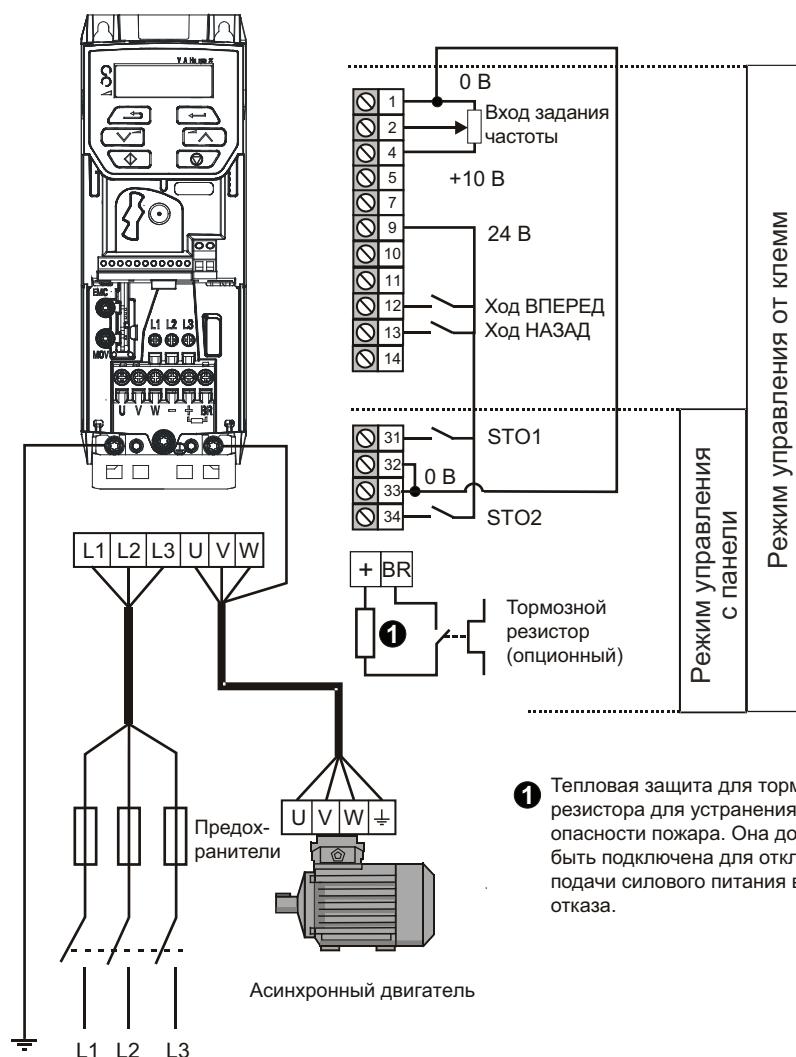

**1** Тепловая защита для тормозного резистора для устранения опасности пожара. Она должна быть подключена для отключения подачи силового питания в случае отказа.

Рис. 7-2 Минимальные подключения для запуска двигателя в любом рабочем режиме (габарит 5)


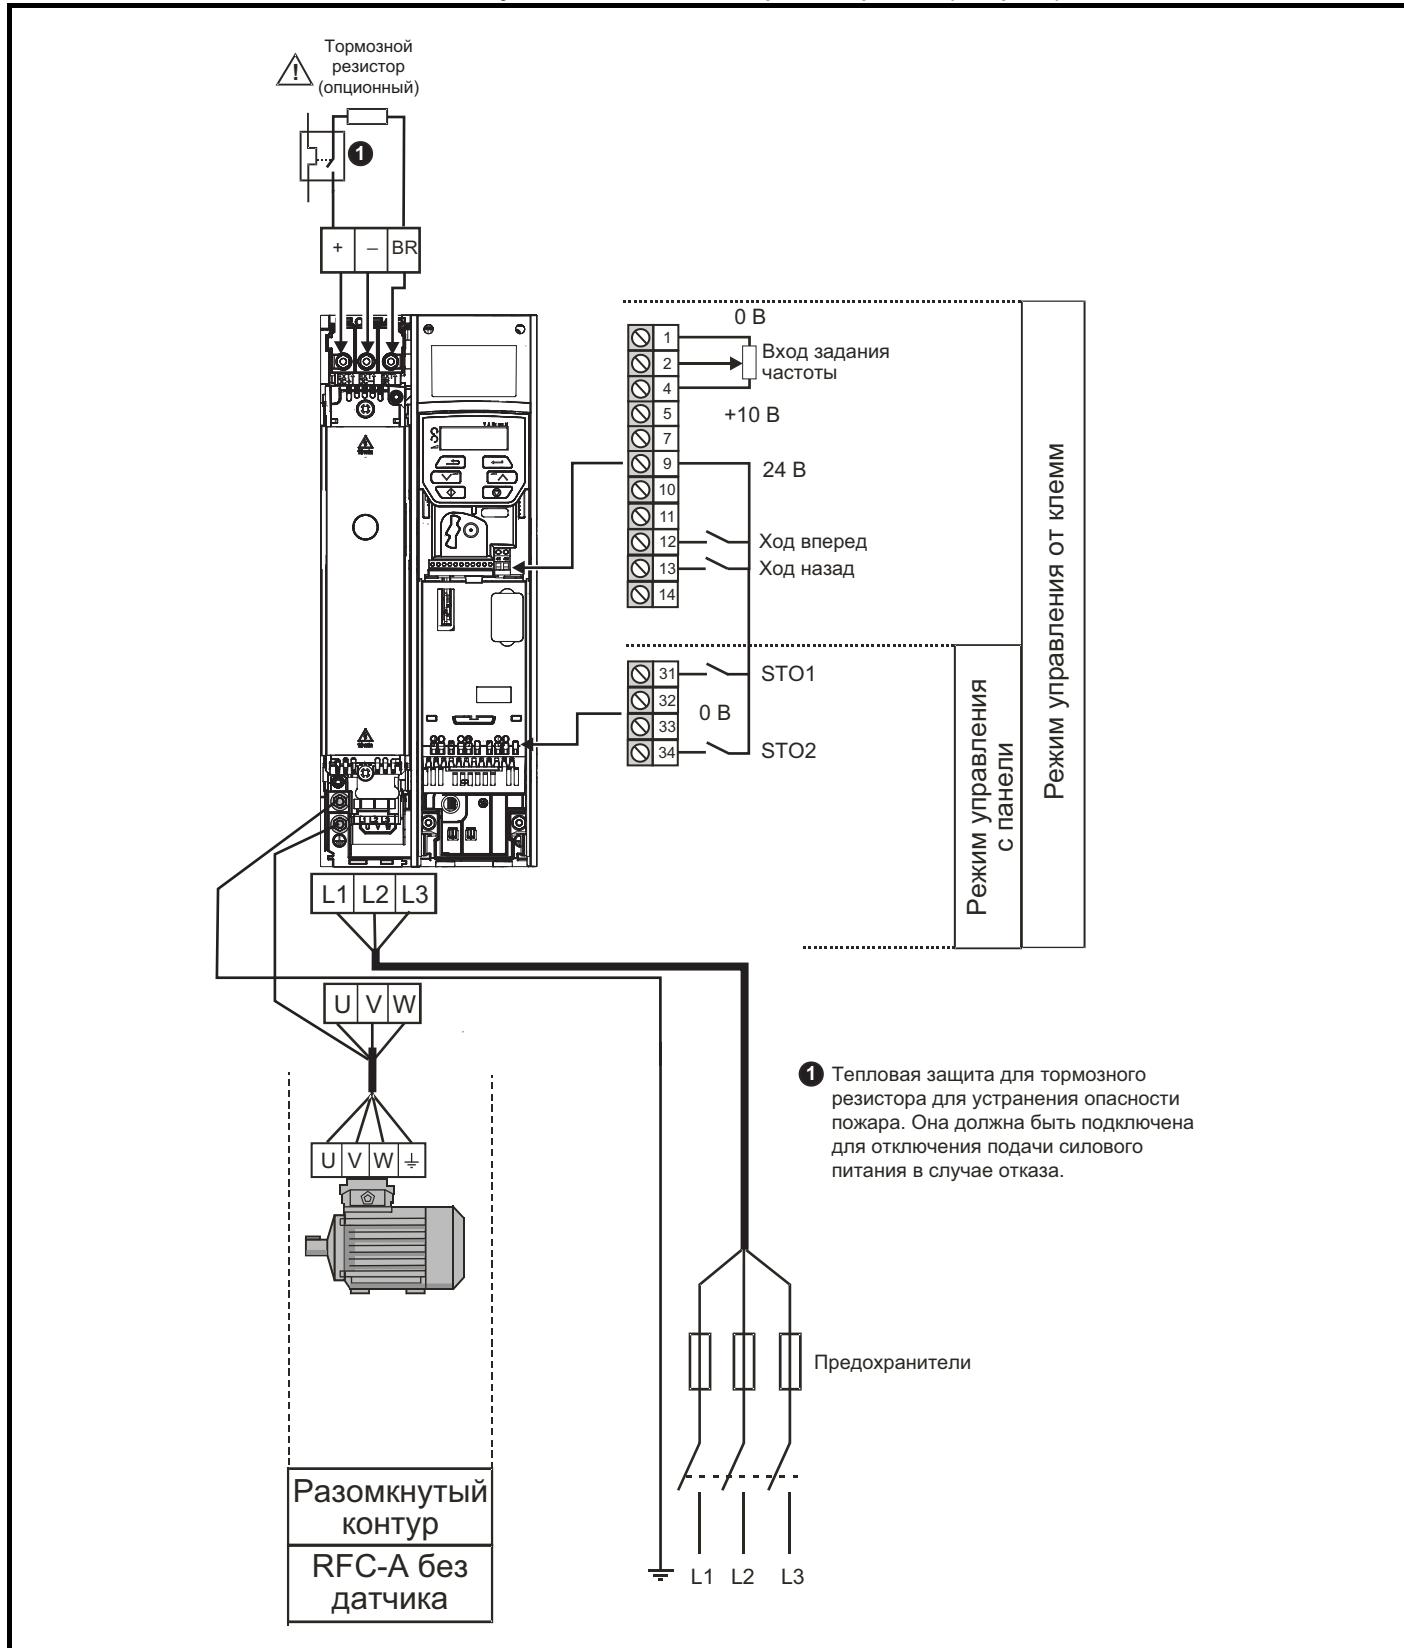


Рис. 7-3 Минимальные подключения для запуска двигателя в любом рабочем режиме (габарит 6)





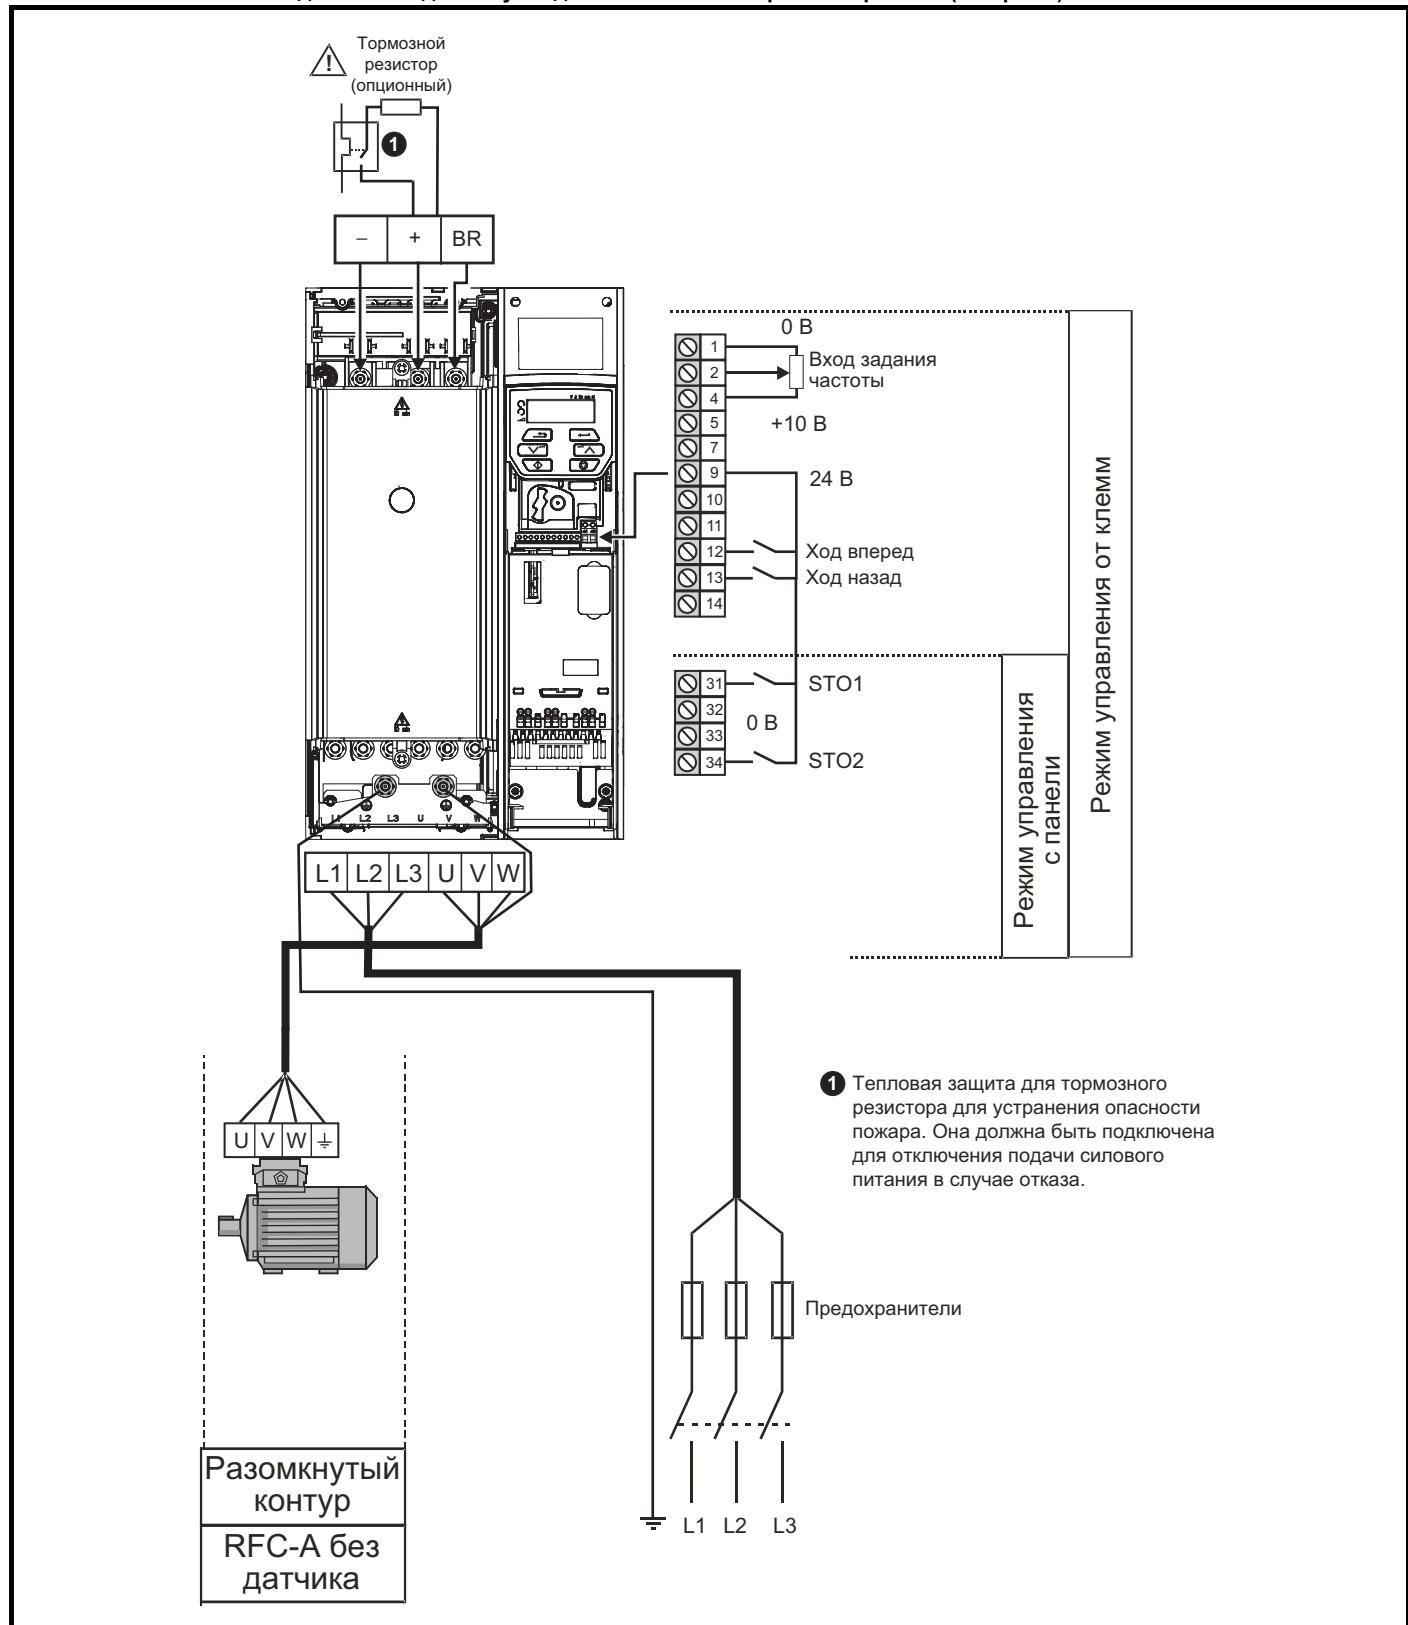


1 Термовая защита для тормозного резистора для устранения опасности пожара. Она должна быть подключена для отключения подачи силового питания в случае отказа.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------





## 7.3 Быстрая подготовка к запуску

### 7.3.1 Разомкнутый контур

Действие	Подробно
Перед включением питания	<p>Убедитесь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сигнал разрешения работы электропривода не подан (клетмы 31 и 34)</li> <li>Сигнал пуска не подан</li> <li>Двигатель подключен</li> </ul> 
Включите питание электропривода	<p>Проверьте, что при включении питания электропривода отображается режим разомкнутого контура. Если режим неправильный, смотрите разделе 5.6 Изменение режима работы на стр. 80.</p> <p>Убедитесь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Электропривод показывает &lt;inh&gt;</li> </ul> <p>Если электропривод отключается, то смотрите разделе 12 Диагностика на стр. 185.</p> 
Ведите параметры с шильдика двигателя	<p>Ведите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Номинальную частоту двигателя в Pr 00.039 (Гц)</li> <li>Номинальный ток двигателя в Pr 00.006 (А)</li> <li>Номинальную скорость двигателя в Pr 00.007 (об/мин)</li> <li>Номинальное напряжение двигателя в Pr 00.008 (В) - проверьте схему соединения <math>\lambda</math> или <math>\Delta</math></li> </ul> 
Настройте максимальную частоту	<p>Ведите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальную частоту в Pr 00.002 (Гц)</li> </ul> 
Настройте величины ускорения / замедления	<p>Ведите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Величину ускорения в Pr 00.003 (с/100 Гц)</li> <li>Величину замедления в Pr 00.004 (с/100 Гц) (если установлен тормозной резистор, настройте Pr 00.028 = FAST. Также проверьте правильную настройку Pr 10.030 и Pr 10.031 и Pr 10.061, иначе возможны преждевременные отключения перегрева тормозного резистора &lt;lt.br&gt;).</li> </ul> 
Автонастройка	<p>Электропривод может выполнять автонастройку как с неподвижным, так и с вращающимся ротором. Перед включением автостройки двигатель должен быть неподвижен. По мере возможности следует использовать автостройку с вращением ротора, поскольку при этом электропривод использует измеренный коэффициент мощности двигателя.</p> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b> При автостройке с вращением ротора двигатель ускоряется до <math>\frac{2}{3}</math> базовой скорости в выбранном направлении независимо от уровня задания. После завершения теста двигатель останавливается по выбегу. Сигнал разрешения управления необходимо снять, только после этого электропривод сможет управлять двигателем по требуемому заданию. Электропривод можно остановить в любой момент времени, для этого надо снять сигнал пуска или сигнал разрешения управления электропривода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автонастройку с неподвижным ротором следует использовать, если к двигателю подключена нагрузка и ее невозможно отключить от вала двигателя. При автостройке с неподвижным ротором измеряется сопротивление статора двигателя и время запаздывания в электроприводе. Эти данные необходимы для высококачественного управления в векторных режимах. При автостройке с неподвижным ротором не измеряется коэффициент мощности двигателя, поэтому в Pr 00.009 нужно ввести значение с шильдика двигателя.</li> <li>Автонастройку с вращением ротора можно использовать только на двигателе без нагрузки. При автостройке с вращением ротора сначала выполняется автостройка с неподвижным ротором, и затем двигатель вращается в выбранном направлении со скоростью до <math>\frac{2}{3}</math> от базовой скорости. При автостройке с вращением ротора измеряется коэффициент мощности двигателя. Как выполнить автостройку: <ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте Pr 00.038 = 1 для автостройки с неподвижным ротором или Pr 00.038 = 2 для вращения ротора</li> <li>Подайте сигнал разрешения работы электропривода (подайте +24 В на клетмы 31 и 34). Электропривод должен показать &lt;tuning&gt;.</li> <li>Подайте сигнал пуска (подайте +24 В на клетму 12 или 13). При выполнении автостройки электропривода на дисплее будет мигать &lt;tuning&gt;.</li> <li>Подождите, пока дисплей не покажет &lt;inh&gt;, а двигатель не остановится. Если электропривод отключается, то смотрите Глава 12 Диагностика на стр. 185.</li> <li>Снимите сигналы разрешения управления и пуска.</li> </ul> </li> </ul> 
Сохранение параметров	<p>Выберите &lt;Save&gt; (Сохранение) в Pr mm.000 (альтернативно введите значение 1000 в Pr mm.000) и нажмите красную кнопку сброса .</p>
Пуск	<p>Теперь электропривод готов к работе</p> 

### 7.3.2 Режим RFC - A (без обратной связи по положению)

#### Асинхронный двигатель без обратной связи по положению

Действие	Подробно
Перед включением питания	<p>Убедитесь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сигнал разрешения работы электропривода не подан (клетмы 31 и 34)</li> <li>Сигнал пуска не подан</li> </ul> 
Включите питание электропривода	<p>Проверьте, что при включении питания электропривода отображается режим RFC-A. Если режим неправильный, смотрите разделе 5.6 Изменение режима работы на стр. 80.</p> <p>Убедитесь:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Электропривод показывает &lt;inh&gt;</li> </ul> <p>Если электропривод отключается, то смотрите Главу 12 Диагностика на стр. 185.</p> 
Ведите параметры с шильдика двигателя	<p>Ведите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Номинальную частоту двигателя в Pr 00.039 (Гц)</li> <li>Номинальный ток двигателя в Pr 00.006 (А)</li> <li>Номинальную скорость двигателя в Pr 00.007 (об/мин)</li> <li>Номинальное напряжение двигателя в Pr 00.008 (В) - проверьте схему соединения <math>\lambda</math> или <math>\Delta</math></li> </ul> 
Настройте максимальную частоту	<p>Ведите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальную частоту в Pr 00.002 (Гц)</li> </ul> 
Настройте величины ускорения / замедления	<p>Ведите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Величину ускорения в Pr 00.003 (с/100 Гц)</li> <li>Величину замедления в Pr 00.004 (с/100 Гц) (если установлен тормозной резистор, настройте Pr 00.028 = FAST. Также проверьте правильную настройку Pr 10.030 и Pr 10.031 и Pr 10.061, иначе возможны преждевременные отключения перегрева тормозного резистора &lt;lt.br&gt;).</li> </ul> 
Автонастройка	<p>Электропривод может выполнять автонастройку как с неподвижным, так и с вращающимся ротором. Перед включением автонастройки двигатель должен быть неподвижен. Автонастройка с неподвижным ротором дает умеренное качество работы, а автонастройка с вращением ротора обеспечивает улучшенное качество работы, поскольку она измеряет фактические значения параметров двигателя, необходимые электроприводу для работы.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b></p> <p>При автонастройке с вращением ротора двигатель ускоряется до <math>\frac{2}{3}</math> базовой скорости в выбранном направлении независимо от уровня задания. После завершения теста двигатель останавливается по выбегу. Сигнал разрешения управления необходимо снять, только после этого электропривод сможет управлять двигателем по требуемому заданию.</p> <p>Электропривод можно остановить в любой момент времени, для этого надо снять сигнал пуска или сигнал разрешения управления электропривода.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Автонастройку с неподвижным ротором следует использовать, если к двигателю подключена нагрузка и ее невозможно отключить от вала двигателя. При автонастройке с неподвижным ротором измеряется сопротивление статора двигателя и сдвиг напряжения в электроприводе. Они используются для расчета коэффициентов усиления контура тока и в конце теста обновляются значения в Pr 04.013 и Pr 04.014. При автонастройке с неподвижным ротором не измеряется коэффициент мощности двигателя, поэтому в Pr 00.009 нужно ввести значение с шильдика двигателя.</li> <li>Автонастройку с вращением ротора можно использовать только на двигателе без нагрузки. При автонастройке с вращением ротора сначала выполняется автонастройка с неподвижным ротором, и затем двигатель вращается в выбранном направлении со скоростью до <math>\frac{2}{3}</math> от базовой скорости. При автонастройке с вращением ротора измеряется индуктивность статора двигателя и вычисляется коэффициент мощности.</li> </ul> <p>Как выполнить автонастройку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Задайте Pr 00.038 = 1 для автонастройки с неподвижным ротором или Pr 00.038 = 2 для вращения ротора</li> <li>Подайте сигнал разрешения работы электропривода (подайте +24 В на клетмы 31 и 34). Электропривод должен показать &lt;rdy&gt;.</li> <li>Подайте сигнал пуска (подайте +24 В на клетму 12 или 13). При выполнении автонастройки электропривода на дисплее будет мигать &lt;tuning&gt;.</li> <li>Подождите, пока электропривод не покажет &lt;inh&gt;, а двигатель не остановится.</li> </ul> <p>Если электропривод отключается, то смотрите Главу 12 Диагностика на стр. 185.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимите сигналы разрешения управления и пуска.</li> </ul> 
Сохранение параметров	Выберите <Save> (Сохранение) в Pr mm.000 (альтернативно введите значение 1000 в Pr mm.000) и нажмите красную кнопку сброса  .
Пуск	Теперь электропривод готов к работе.

## 8 Оптимизация

Эта глава знакомит пользователя с методами оптимизации настройки электропривода и повышения качества его работы. Эта задача упрощается при использовании функции автонастройки электропривода.

### 8.1 Параметры карты двигателя

#### 8.1.1 Управление двигателем с разомкнутым контуром

Pr 00.006 {05.007} Номинальный ток двигателя	Определяет максимальный длительный ток двигателя
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Параметр номинального тока нужно настроить на максимальный длительный ток двигателя. Номинальный ток двигателя используется для следующих функций:</li> <li>• Пределы тока (дополнительную информацию смотрите в разделе 8.3 <i>Пределы тока</i> на стр. 100)</li> <li>• Защита двигателя от перегрева (дополнительную информацию смотрите в разделе 8.4 <i>Тепловая защита двигателя</i> на стр. 100)</li> <li>• Управление напряжением в векторном режиме (смотрите Режим управления далее в этой таблице)</li> <li>• Компенсация скольжения (смотрите <i>Включение компенсации скольжения</i> (05.027), далее в этой таблице)</li> <li>• Динамическое управление V/F</li> </ul>	
Pr 00.008 {05.009} Номинальное напряжение двигателя	Определяет напряжение на двигателе при номинальной частоте
Pr 00.039 {05.006} Номинальная частота двигателя	Определяет частоту, на которой подается номинальное напряжение
<p><i>Номинальное напряжение двигателя</i> (00.008) и <i>Номинальная частота двигателя</i> (00.039) используются для определения характеристики напряжение/частота для управления двигателем (смотрите Режим управления далее в этой таблице).</p> <p><i>Номинальная частота двигателя</i> также используется совместно с номинальной скоростью двигателя для определения номинального скольжения ротора для компенсации скольжения (смотрите <i>Номинальную скорость двигателя</i> далее в этой таблице).</p>	
<p>График выходного напряжения</p> <p>Выходное напряжение</p> <p>Pr 00.008</p> <p>Pr 00.008 / 2</p> <p>Pr 00.039 / 2</p> <p>Pr 00.039</p> <p>Выходная частота</p> <p>На графике изображена прямая линия, соединяющая точку (0, Pr 00.008) на вертикальной оси с точкой (Pr 00.039, Pr 00.008) на горизонтальной оси. Две вертикальные линии, параллельные оси времени, делят горизонтальную ось на три равные части. Точка (Pr 00.039 / 2, Pr 00.008 / 2) является точкой пересечения прямой с горизонтальной осью.</p>	
Pr 00.007 {05.008} Номинальная скорость двигателя	Определяет номинальную скорость двигателя при полной нагрузке
Pr 00.040 {05.011} Число полюсов двигателя	Определяет число полюсов двигателя
<p>Номинальная скорость двигателя и число полюсов используются вместе с номинальной частотой двигателя для расчета номинального скольжения ротора асинхронной машины в Гц.</p> <p>Номинальное скольжение (Гц) = Номинальная частота двигателя - (Число пар полюсов x [Номинал. скорость двигателя / 60]) =</p> $00.039 = \left( \frac{00.040}{2} \times \frac{00.007}{60} \right)$ <p>Компенсация скольжения отключена, если Pr 00.007 настроен в 0 или в синхронную скорость. Если нужна компенсация скольжения, то в этот параметр нужно ввести величину с шильдика двигателя, которая указывает верные обороты для нагретой машины. Иногда при вводе электропривода в эксплуатацию нужно отрегулировать это значение, так как данные с шильдика могут быть неточными. Компенсация скольжения правильно работает как при скорости ниже базовой, так и в области с ослаблением поля. Компенсация скольжения обычно используется для устранения зависимости скорости двигателя от нагрузки. Номинальные обороты под нагрузкой можно настроить выше синхронной скорости для учета падения скорости. Это может быть полезным для упрощения работы на совместную нагрузку двигателей с механической связью.</p> <p>Pr 00.040 также используется для расчета скорости двигателя, отображаемой дисплеем электропривода, для данной выходной частоты. Если Pr 00.040 настроено в &lt;Auto&gt; (Авто), то число полюсов двигателя автоматически рассчитывается по номинальной частоте Pr 00.039 и по номинальной скорости двигателя Pr 00.007.</p> <p>Число полюсов = 120 x (<i>Номинальная частота двигателя</i> (00.039) / <i>Номинальная скорость</i> (00.007) с округлением до ближайшего четного числа</p>	

**Pr 00.043 {05.010} Номинальный коэффициент мощности двигателя**

**Определяет угол между напряжением и током двигателя**

Коэффициент мощности - это истинный коэффициент мощности двигателя, то есть фазовый угол между напряжением и током двигателя. Коэффициент мощности используется совместно с **номинальным током двигателя** (00.006) для расчета номинального активного тока и тока намагничивания двигателя. Номинальный активный ток используется в основном для управления электроприводом, а ток намагничивания используется для компенсации сопротивления статора в векторном режиме. Важно правильно настроить этот параметр. Электропривод может измерять номинальный коэффициент мощности двигателя во время автонастройки с вращением ротора (смотрите Автонастройка (Pr 00.038) ниже).

**Pr 00.038 {05.012} Автонастройка**

В режиме разомкнутого контура можно выполнить две автонастройки, при неподвижном и вращающемся роторе. По мере возможности следует использовать автонастройку с вращением ротора, поскольку при этом электропривод использует измеренный коэффициент мощности двигателя.

- Автонастройку с неподвижным ротором надо использовать, если к двигателю подключена нагрузка и ее нельзя отключить от вала. В teste с неподвижным ротором измеряются **сопротивление статора** (05.017), **переходная индуктивность** (05.024) **максимальная компенсация времени задержки** (05.059) и **ток при максимальной компенсации времени задержки** (05.060), которые необходимы для обеспечения хорошей работы в векторных режимах управления (смотрите **Режим управления** далее в этой таблице). При автонастройке с неподвижным ротором не измеряется коэффициент мощности двигателя, поэтому в Pr 00.009 нужно ввести значение с шильдика двигателя. Для выполнения автонастройки с неподвижным ротором настройте Pr 00.038 в 1 и подайте на электропривод сигнал разрешения работы (на клеммы 31 и 34) и сигнал пуска (на клемму 12 или 13).
- Автонастройку с вращением ротора можно использовать только на двигателе без нагрузки. При автонастройке с вращением ротора сначала выполняется автонастройка с неподвижным ротором, а затем выполняется проверка вращения, в которой двигатель ускоряется с текущей выбранной рампой до частоты вращения, равной **Номинальная частота** (05.006)  $\times \frac{2}{3}$ , и частота удерживается на этом уровне 4 секунды. Измеряется **Индуктивность статора** (05.025) и ее значение используется вместе с другими параметрами двигателя для расчета **Номинального коэффициента мощности** (05.010). Для выполнения автонастройки свращающимся ротором настройте Pr 00.038 в 2 и подайте на электропривод сигнал разрешения работы (на клеммы 31 и 34) и сигнал пуска (на клемму 12 или 13).

После завершения теста автонастройки электропривод переходит в состояние запрета. Для работы электропривода по нужному заданию его необходимо перевести в режим управляемого запрета. Электропривод можно перевести в состояние управляемого запрета отключением сигнала SAFE TORQUE OFF от клемм 31 и 34, настройкой параметра **Разрешение электропривода** (06.015) в OFF (0) или запретом работы электропривода через **Слово управления** (06.042) и **Разрешение слова управления** (06.043).

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	<b>Оптимизация</b>	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## Pr 00.041 {05.014} Режим управления

Имеются несколько режимов напряжения, которые делятся на две категории: векторное управление и постоянная форсировка.

### Векторное управление

При режиме векторного управления подаваемое на двигатель напряжение линейно возрастает при увеличении частоты от 0 Гц до номинальной частоты двигателя, а на частотах выше номинальной на двигатель подается неизменное напряжение. Если электропривод работает на частоте в диапазоне от номинальной частоты двигателя /50 до номинальной частоты двигателя /4, то применяется полная векторная компенсация сопротивления статора. Если электропривод работает на частотах в диапазоне от номинальной частоты двигателя /4 до номинальной частоты двигателя /2, то компенсация сопротивления статора постепенно уменьшается до нуля по мере возрастания частоты. Для правильной работы векторных режимов нужно точно настроить параметры *Номинальный коэффициент мощности двигателя*, *Сопротивление статора* (05.017), *Максимальная компенсация времени задержки* (05.059) и *Ток при максимальной компенсации времени задержки* (05.060). Электропривод может сам измерить эти параметры при выполнении автонастройки (смотрите Pr 00.038 Автонастройка). Электропривод может также автоматически измерять сопротивление статора при каждом разрешении работы электропривода или при первом разрешении работы электропривода после подачи на него питания, для этого надо выбрать один из векторных режимов управления напряжением.

(0) **Ur S** = Сопротивление статора измеряется и параметры выбранной карты двигателя перезаписываются при каждом запуске электропривода в работу. Этот тест можно выполнять только на неподвижном двигателе, когда магнитный поток упал до нуля. Поэтому этот режим можно использовать только в том случае, если при каждом запуске электропривода гарантирована неподвижность двигателя. Чтобы не допустить выполнения теста, когда поток еще не упал до нуля, при переводе электропривода из режима готовности в режим работы тест не выполняется в течение 1 секунды. В этом случае используются ранее измеренные значения. Режим Ur S позволяет электроприводу компенсировать все изменения параметров двигателя, вызванные температурой. Новое значение сопротивления статора не сохраняется в энергонезависимой памяти электропривода автоматически.

(4) **Ur I** = Сопротивление статора измеряется, когда привод первый раз запускается в работу после каждого включения питания. Этот тест можно выполнять только на неподвижном двигателе. Поэтому этот режим можно использовать только в том случае, если при первом запуске электропривода после включения питания гарантирована неподвижность двигателя. Новое значение сопротивления статора не сохраняется в энергонезависимой памяти электропривода автоматически.

(1) **Ur** = Сопротивление статора и сдвиг напряжения не измеряются. Пользователь может ввести сопротивление статора и кабеля в параметр *Сопротивление статора* (05.017). Однако при этом не учитывается сопротивление внутри самого электропривода. Поэтому при использовании этого режима лучше всего сначала выполнить тест автонастройки для измерения сопротивления статора.

(3) **Ur\_Auto** = Сопротивление статора измеряется один раз, когда электропривод первый раз запускается в работу. После успешного выполнения этого теста *Режим управления* (00.041) изменяется на режим Ur. Записывается параметр *Сопротивление статора* (05.017) и вместе с параметром *Режим управления* (00.041) он сохраняется в энергонезависимой памяти привода. Если тест закончится неудачно, то режим напряжения остается в Ur Auto и тест будет повторно выполнен при следующем пуске электропривода.

### Фиксированная форсировка


Сопротивление статора не используется для управления двигателем, вместо этого используется неизменная характеристика с форсировкой напряжения на низких частотах, которая определяется параметром Pr 00.042. Режим постоянной форсировки следует использовать, когда электропривод управляет несколькими двигателями. Имеются две возможные настройки постоянной форсировки:

(2) **Fixed** = В этом режиме характеристика напряжение-частота линейна от частоты 0 Гц до номинальной частоты двигателя (00.039), на частотах выше номинальной подается неизменное напряжение.

(5) **Square** = В этом режиме характеристика напряжение-частота является квадратичной (параболой) от частоты 0 Гц до номинальной частоты двигателя (00.039), на частотах выше номинальной подается неизменное напряжение. Этот режим предназначен для приложений с переменным крутящим моментом, например, для вентиляторов и насосов, когда нагрузка пропорциональна квадрату скорости вала двигателя. Этот режим не следует использовать, если нужен большой пусковой момент.


### Pr 00.041 {05.014} Режим управления (продолжение)

В обоих этих режимах на низких частотах (от 0 Гц до  $1/2 \times Pr 00.039$ ) добавляется подъем напряжения, определенный **Pr 00.042**, как это показано ниже:

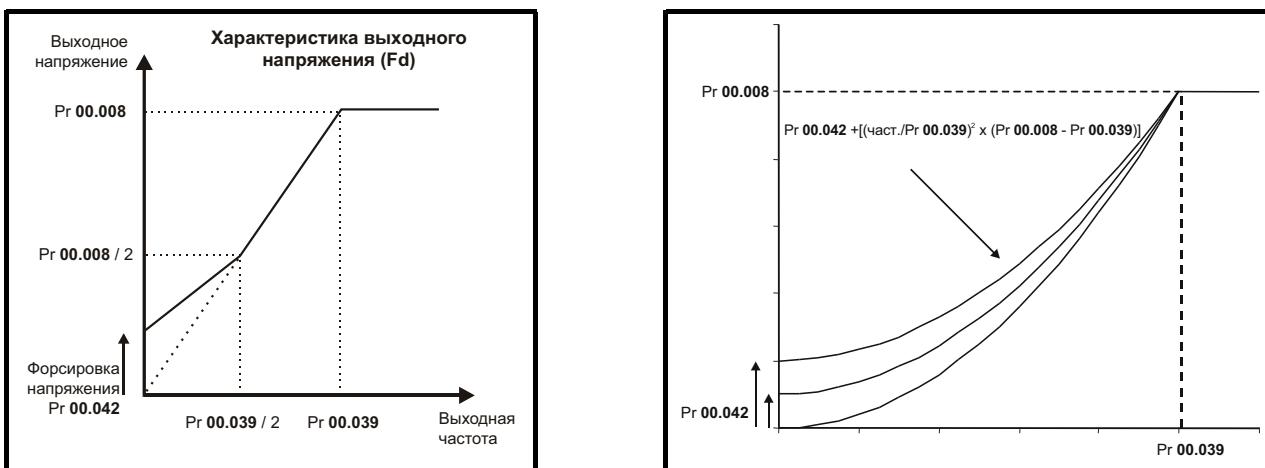

### Pr 05.027 Разрешение компенсации скольжения

Если двигатель управляет в режиме разомкнутого контура и к нему приложена нагрузка, то выходная скорость двигателя падает по мере увеличения нагрузки, как это показано ниже:

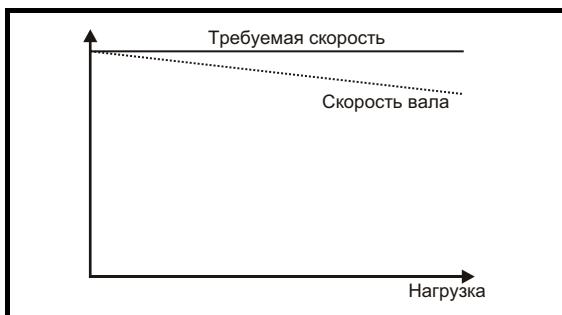

Для устранения такого падения скорости следует включить компенсацию скольжения. Для включения компенсации скольжения **Pr 05.027** надо настроить в 1 (это настройка по умолчанию), а в параметр **Pr 00.007** (**Pr 05.008**) нужно ввести номинальную скорость двигателя.

Параметр номинальной скорости двигателя надо настроить на синхронную скорость двигателя минус скорость скольжения. Обычно она указана на шильдике двигателя, например, для типичного двигателя 18,5 кВт, 50 Гц с 4 полюсами номинальная скорость двигателя будет примерно 1465 об/мин. Синхронная скорость для 4-полюсного двигателя 50 Гц составляет 1500 об/мин, так что скорость скольжения будет 35 об/мин. Если в **Pr 00.007** ввести синхронную скорость, то компенсация скольжения будет отключена. Если в **Pr 00.007** ввести слишком малое значение, то двигатель будет вращаться быстрее нужной частоты. Ниже указаны синхронные скорости для двигателей 50 Гц с разным числом полюсов:

2 полюса = 3000 об/мин, 4 полюса = 1500 об/мин, 6 полюсов = 1000 об/мин, 8 полюсов = 750 об/мин

## 8.1.2 Режим RFC-A

### Асинхронный двигатель без обратной связи по положению

#### Pr 00.006 {05.007} Номинальный ток двигателя

Определяет максимальный длительный ток двигателя

Параметр номинального тока двигателя нужно настроить на максимальный длительный ток двигателя. Номинальный ток двигателя используется для следующих функций:

- Пределы тока (дополнительную информацию смотрите в разделе 8.3 *Пределы тока* на стр. 100)
- Защита двигателя от перегрева (дополнительную информацию смотрите в разделе 8.4 *Тепловая защита двигателя* на стр. 100)
- Векторный алгоритм управления


#### Pr 00.008 {05.009} Номинальное напряжение двигателя

Определяет напряжение на двигателе при номинальной частоте

#### Pr 00.039 {05.006} Номинальная частота двигателя

Определяет частоту, на которой подается номинальное напряжение

*Номинальное напряжение двигателя* (00.008) и *Номинальная частота двигателя* (Pr 00.039) используются для определения характеристики напряжение/частота для управления двигателем (смотрите *Режим управления* (00.041) далее в этой таблице). Номинальная частота двигателя также используется совместно с номинальной скоростью двигателя для определения номинального скольжения ротора для компенсации скольжения (смотрите *Номинальную скорость двигателя* (00.007), далее в этой таблице).

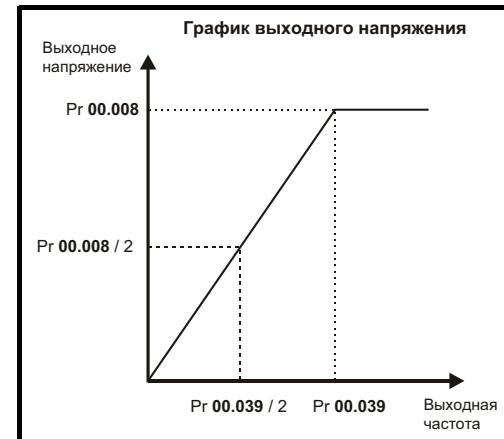

#### Pr 00.007 {05.008} Номинальная скорость двигателя

Определяет номинальную скорость двигателя при полной нагрузке

#### Pr 00.040 {05.011} Число полюсов двигателя

Определяет число полюсов двигателя

Номинальная скорость двигателя и число полюсов используются для расчета скольжения ротора при полной нагрузке, что нужно для векторного алгоритма управления.

Неверная настройка этого параметра может привести к следующему:

- Падение эффективности работы двигателя
- Снижение максимального момента двигателя
- Ухудшение переходных характеристик
- Неточное управление абсолютным моментом в режимах управления моментом

Значение на шильдике обычно указывается для горячей машины. Иногда при вводе электропривода в эксплуатацию необходимо отрегулировать это значение, так как данные с шильдика могут быть неточными. В этот параметр можно ввести неизменное значение.

Если Pr 00.040 настроено в <Auto> (Авто), то число полюсов двигателя автоматически рассчитывается по *номинальной частоте* (00.039) и по *номинальной скорости двигателя* (00.007).

Число полюсов =  $120 \times (\text{Номинальная частота двигателя} (00.039) / \text{Номинальная скорость} (00.007))$  с округлением до ближайшего четного числа

#### Pr 00.009 {5.10} Номинальный коэффициент мощности двигателя

Определяет угол между напряжением и током двигателя

Коэффициент мощности - это истинный коэффициент мощности двигателя, то есть фазовый угол между напряжением и током двигателя. Если *индуктивность статора* (05.025) настроена в ноль, то коэффициент мощности используется совместно с *номинальным током двигателя* (00.006) и другими параметрами двигателя для расчета номинального активного тока и тока намагничивания двигателя, которые используются в векторном алгоритме управления. Если индуктивность статора настроена не в нулевое значение, то этот параметр не используется электроприводом, но он непрерывно записывает вычисленное значение коэффициента мощности. Электропривод может измерить индуктивность статора двигателя во время автонастройки с вращением ротора (смотрите *АвтоНастройка* (Pr 00.038) ниже в этой таблице).

## Pr 00.038 {05.012} Автонастройка

В режиме RFC-A имеется три теста автоНастройки: с неподвижным ротором, с вращением ротора и измерение момента инерции. АвтоНастройка с неподвижным ротором дает умеренное качество работы, а автоНастройка с вращением ротора обеспечивает улучшенное качество работы, поскольку она измеряет фактические значения параметров двигателя, необходимые электроприводу для работы. Тест измерения момента инерции следует выполнять отдельно от автоНастройки с неподвижным или вращающимся ротором.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Настоятельно рекомендуется выполнять автоНастройку с вращением вала (Pr 00.038 равно 2).

- АвтоНастройку с неподвижным ротором надо использовать, если к двигателю подключена нагрузка и ее нельзя отключить от вала. При такой автоНастройке измеряется *сопротивление статора* (05.017) и *переходная индуктивность* (05.024) двигателя. Они используются для расчета коэффициентов усиления контура тока и в конце теста обновляются значения в Pr 04.013 и Pr 04.014. При автоНастройке с неподвижным ротором не измеряется коэффициент мощности двигателя, поэтому в Pr 00.009 нужно ввести значение с шильдика двигателя. Для выполнения автоНастройки с неподвижным ротором настройте Pr 00.038 в 1 и подайте на электропривод сигнал разрешения работы (на клеммы 31 и 34) и сигнал пуска (на клемму 12 или 13).
- АвтоНастройку с вращением ротора можно использовать только на двигателе без нагрузки. При автоНастройке с вращением ротора сначала выполняется автоНастройка с неподвижным ротором, а затем выполняется проверка вращения, в которой двигатель ускоряется с текущей выбранной рампой до частоты вращения, равной *Номинальная частота* (05.006)  $\times 2/3$ , и частота удерживается на этом уровне 40 секунд. При тесте с вращением ротора обновляются значения *Индуктивность статора* (05.025) и точки излома насыщения двигателя (Pr 05.029, Pr 05.030, Pr 05.062 и Pr 05.063). Коэффициент мощности двигателя также обновляется только для информации для пользователя, но не используется, так как в векторном алгоритме управления теперь используется индуктивность статора. Для выполнения автоНастройки с вращающимся ротором настройте Pr 00.038 в 2 и подайте на электропривод сигнал разрешения работы (на клеммы 31 и 32) и сигнал пуска (на клемму 12 или 13).
- Тест измерения инерции позволяет определить суммарный момент инерции нагрузки и двигателя. Он используется для настройки коэффициентов усиления в контуре управления скоростью (смотрите Коэффициенты усиления контура скорости) и обеспечивает прямую подачу момента, нужного при ускорении. Во время теста с измерением момента инерции двигатель ускоряется с текущими выбранными рампами до скорости *Номинальная скорость двигателя* (05.008) / 4, и затем уровень этой скорости удерживается 60 секунд. Измеряется *Момент инерции двигателя и нагрузки* (03.018). Если нужная скорость не достигается и в последней попытке, то тест отменяется и выполняется отключение автоНастройки. Для выполнения автоНастройки с измерением инерции настройте Pr 00.038 в 3 и подайте на электропривод сигнал разрешения (на клемму 31 и 34) и сигнал работы (на клемму 12 или 13). После завершения теста автоНастройки электропривод переходит в состояние запрета. Для работы электропривода по нужному заданию его необходимо перевести в режим управляемого запрета. Электропривод можно перевести в состояние управляемого запрета отключением сигнала SAFE TORQUE OFF от клеммы 31 и 34, настройкой параметра *Разрешение электропривода* (06.015) в OFF (0) или запретом работы электропривода через слово управления (Pr 06.042 и Pr 06.043).

## {04.013} / {04.014} Коэффициенты усиления контура тока

Пропорциональный (Kp) и интегральный (Ki) коэффициенты усиления контура тока управляют реакцией контура тока на изменение задания тока (момента). Значения по умолчанию обеспечивают хорошую работу большинства двигателей. Однако для оптимальной работы в динамических применениях можно изменить коэффициенты усиления. Пропорциональный коэффициент *усиления регулятора тока Kp* (04.013) сильнее всего влияет на качество работы контура. Значения коэффициентов усиления контура тока можно вычислить, выполнив автоНастройку с неподвижным валом или с вращением (смотрите *АвтоНастройка* Pr 00.038, выше в этой таблице), электропривод измеряет *Сопротивление статора* (05.017) и *Переходную индуктивность* (05.024) двигателя и рассчитывает коэффициенты усиления контура тока.

Такая настройка обеспечивает быструю реакцию на ступенчатое изменение задания тока с минимальным выбросом. Коэффициент усиления пропорционального звена можно увеличить в 1,5 раза с аналогичным увеличением ширины полосы, однако при этом в отклике на ступенчатое изменение задание появится выброс примерно 12,5%. Формула для коэффициента интегрального усиления дает значение с заметным запасом. В некоторых приложениях, когда нужно, чтобы используемая электроприводом опорная система очень точно динамически отслеживала поток (например, для высокоскоростных асинхронных двигателей без датчиков в режиме RFC-A), можно существенно увеличить коэффициент интегрального усиления.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	<b>Оптимизация</b>	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## Коэффициенты усиления контура частоты [00.065 {03.010}, Pr 00.066 {03.011}]

Коэффициенты усиления контура частоты управляют откликом регулятора частоты на изменение задания частоты. Регулятор частоты содержит пропорциональный (Kp) и интегральный (Ki) коэффициенты прямой передачи и дифференциальный (Kd) коэффициент обратной связи. В электроприводе хранятся два набора коэффициентов для этого регулятора и с помощью Pr 03.016 для регулятора частоты можно выбрать любой из них. Если Pr 03.016 = 0, то используются коэффициенты усиления Kp1, Ki1 и Kd1 (Pr 00.010 до Pr 00.012), а если Pr 03.016 = 1, то используются коэффициенты усиления Kp2, Ki2 и Kd2 (Pr 03.013 до Pr 03.015). Pr 03.016 можно изменить, когда электропривод включен или отключен.

Коэф. усиления пропорционального звена регулятора частоты (Kp), Pr 00.007 {03.010} и Pr 03.013

Если коэффициент пропорционального усиления не равен нулю, а коэффициент интегрального усиления настроен в нуль, то в регуляторе будет только пропорциональный канал и при создании заданного момента возникнет ошибка по скорости. Поэтому по мере увеличения нагрузки двигателя возникнет разница между заданной и фактической частотами. Величина такой ошибки, называемой «статизм», зависит от величины коэффициента пропорционального усиления - при данном уровне нагрузки ошибка статизма снижается при увеличении коэффициента. Но при слишком высоком коэффициенте пропорционального усиления либо акустический шум, возникающий из-за ошибок дискретизации сигнала обратной связи, становится неприемлемо большим, либо теряется стабильность работы.

Коэф. усиления интегрального звена регулятора скорости (Ki), Pr 00.008 {03.011} и Pr 03.014

Интегральный коэффициент усиления устраняет статическую ошибку по частоте. Ошибка по частоте интегрируется за некоторое время и создает необходимое задание момента с нулевой ошибкой по частоте. Увеличение коэффициента Ki уменьшает время, за которое частота достигает нужного уровня, и увеличивает жесткость системы, то есть уменьшает ошибку по положению, возникающую при воздействии на двигатель момента нагрузки. К сожалению, увеличение коэффициента интегрального звена также снижает демпфирование в системе, что приводит к перерегулированию при переходных процессах. Для данной величины коэффициента Ki демпфирование улучшается при возрастании коэффициента пропорционального звена. Необходимо добиться такого компромисса, когда отклик системы, ее жесткость и демпфирование имеют приемлемые значения для вашего приложения. Для режима RFC-A без датчика маловероятно значительное увеличение коэффициента усиления интегрального звена выше 0,50.

Дифференциальный коэффициент усиления (Kd), Pr 00.012 и Pr 03.015

Дифференциальное звено в цепи обратной связи регулятора частоты обеспечивает дополнительное демпфирование (затухание). Дифференциальный член реализован таким образом, что он не создает дополнительного шума, обычно связанного с дифференцированием. Увеличение коэффициента дифференциального звена приводит к снижению выброса, возникающего из-за недостаточного демпфирования, однако для большинства применений достаточно использовать только пропорциональный и интегральный коэффициенты усиления.

Порог изменения коэффициентов усиления, Pr 03.017

Если параметр выбора коэф. усиления регулятора частоты (03.016) = 2, то используются коэф. усиления Kp1, Ki1 и Kd1 (Pr 03.010 до Pr 03.012), пока модуль задания частоты меньше значения параметра порога изменения коэф. усиления (03.017), иначе будут использоваться коэф. усиления Kp2, Ki2 и Kd2 (Pr 03.013 до Pr 03.015).

Настройка коэффициентов усиления контура частоты:

Для этого необходимо подключить осциллограф к аналоговому выходу 1 для контроля сигнала обратной связи по частоте.

Подайте на электропривод ступенчатое изменение задания частоты и следите за откликом электропривода на осциллографе.

Сначала нужно настроить коэффициент пропорционального усиления (Kp). Коэффициент усиления следует повышать, пока не возникнут выбросы частоты, и затем его надо немного уменьшить. После этого следует увеличить коэффициент интегрального усиления (Ki) так, чтобы частота стала неустойчивой, и затем его надо немного уменьшить.

После этого можно вновь увеличить коэффициент пропорционального усиления и весь этот процесс следует повторять, пока отклик системы не будет соответствовать идеальному показанному отклику, как показано на рисунке. На рисунках показан эффект неверных настроек коэффициентов усилий P и I, а также идеальный отклик.



## 8.2 Максимальный номинальный ток двигателя

### Габарит с 1 по 4

Номинальное значение максимального тока двигателя равно значению *Максимального тока тяжелого режима работы* (11.032).

Значения номинальных токов тяжелого режима можно посмотреть в разделе 2.2 *Номиналы* на стр. 12.

### Габарит 5 и выше:

Номинальное значение максимального тока двигателя, допускаемое электроприводом, превышает значение *Максимального тока тяжелого режима работы* (11.032). Соотношение между номинальными токами обычной работы Normal Duty и тяжелой работы Heavy Duty (11.032) зависит от габарита электропривода. Значения номинальных токов обычного и тяжелого режимов можно посмотреть в разделе 2.2 *Номиналы* на стр. 12. Если *номинальный ток двигателя* (00.006) настроен выше паспортного *Максимального номинального тока тяжелой работы* (11.032), то изменяются пределы тока и схема тепловой защиты двигателя (смотрите дополнительную информацию в разделе 8.3 *Пределы тока* и разделе 8.4 *Тепловая защита двигателя*).

## 8.3 Пределы тока

Значения по умолчанию для параметров предела тока равны:

- 165% x номинальный ток двигателя для режима разомкнутого контура.
- 175% x номинальный ток двигателя для режима RFC-A.

Есть три параметра для управления пределами тока:

- Предел двигательного тока: мощность подается из электропривода в двигатель
- Предел тока рекуперации: мощность подается из двигателя в электропривод
- Симметричный предел тока: предел тока для моторного и для рекуперативного режимов работы

Действует наименьшее из значений пределов моторного тока и тока рекуперации или симметричный предел тока.

Максимальные настройки этих параметров зависят от значений номинального тока двигателя, номинального тока электропривода и коэффициента мощности.

В габарите 5 и выше при повышении номинального тока двигателя (Pr 00.006/Pr 05.007) свыше номинала тяжелой работы (значение по умолчанию) автоматически снижаются пределы токов в Pr 04.005 - Pr 04.007. Если после этого номинальный ток двигателя будет настроен ниже номинала тяжелой работы или на него, то пределы токов так и останутся в уменьшенных значениях.

Электропривод может быть выбран с запасом по мощности, чтобы получить более высокую настройку предела тока для получения высокого ускоряющего крутящего момента, вплоть до максимума в 1000%.

## 8.4 Тепловая защита двигателя

Для оценки температуры двигателя в процентах от максимальной допустимой температуры используется тепловая модель с постоянной времени.

Тепловая защита двигателя моделируется с помощью потерь в двигателе. Потери в двигателе вычисляются в процентах, так что в таких условиях *Аккумулятор защиты двигателя* (04.019) неизбежно достигнет 100%.

Потери в процентах =  $100\% \times [\text{Потери из-за нагрузки}]$

Где:

Потери из-за нагрузки =  $I / (K_1 \times I_{\text{Rated}})^2$


Где:

$I$  = Амплитуда тока (04.001)

$I_{\text{Rated}}$  = Номинальный ток двигателя (05.007)

Если *Номинальный ток двигателя* (05.007)  $\leq$  *Максимальный ток тяжелого режима* (11.032)


Рис. 8-1 Термальная защита двигателя (тяжелая работа)

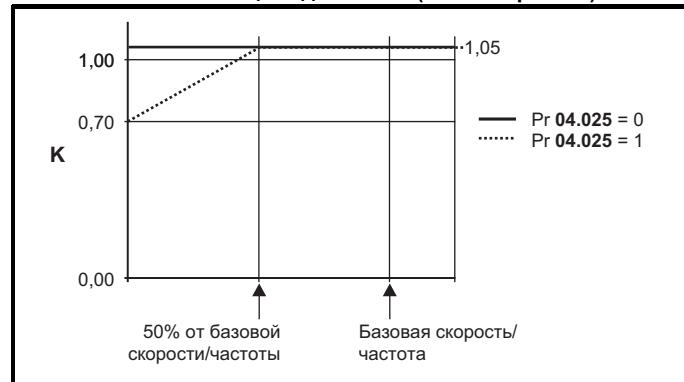

Если Pr 04.025 равен 0, то используется характеристика для двигателя, который может работать при номинальном токе во всем диапазоне скоростей. Асинхронные двигатели с таким типом характеристики обычно имеют принудительное охлаждение.

Если Pr 04.025 равен 1, то эта характеристика предназначена для двигателей, у которых охлаждение двигателя вентилятором снижается при понижении скорости двигателя ниже 50% базовой скорости/частоты. Максимальное значение K1 равно 1,05, так что выше излома характеристики двигатель может непрерывно работать вплоть до тока 105%.

Рис. 8-2 Термальная защита двигателя (обычная работа)

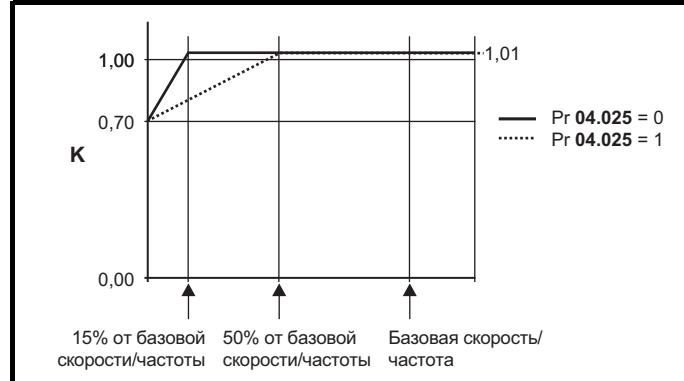

Оба значения Pr 04.025 предназначены для двигателей, охлаждение которых вентилятором снижается при снижении скорости двигателя, они отличаются скоростями, на которых происходит снижение охлаждения. Если Pr 04.025 равен 0, то эта характеристика предназначена для двигателей, у которых охлаждение ухудшается при скорости ниже 15% базовой скорости/частоты.

Если Pr **04.025** равен 1, то эта характеристика предназначена для двигателей, у которых охлаждение ухудшается при скорости ниже 50% базовой скорости/частоты. Максимальное значение K1 равно 1,01, так что выше излома характеристики двигатель может непрерывно работать вплоть до тока 101%.

Если расчетная температура в Pr **04.019** достигает 100%, то электропривод выполняет действия в зависимости от настройки Pr **04.016**. Если Pr **04.016** равен 0, то электропривод отключается, когда Pr **04.019** достигает 100%. Если Pr **04.016** равен 1, то предел тока снижается до  $(K - 0,05) \times 100\%$ , когда Pr **04.019** достигает 100%.

Предел тока вновь возвращается к настройке пользователя, когда Pr **04.019** падает ниже 95%. Интегратор (аккумулятор) температуры тепловой модели сбрасывается в нуль при включении питания и накапливает температуру двигателя, пока на электропривод подается питание. Если изменяется номинальный ток, определяемый Pr **05.007**, то аккумулятор сбрасывается в нуль.

Настройка по умолчанию для тепловой постоянной времени (Pr **04.015**) равна 179 сек, что эквивалентно перегрузке в 150% в течение 120 сек из холодного состояния.

## 8.5 Частота ШИМ

По умолчанию частота ШИМ составляет 3 кГц, однако ее можно увеличить вплоть до максимум 16 кГц с помощью Pr **05.018** (в зависимости от габарита электропривода). Доступные частоты ШИМ показаны ниже.

**Таблица 8-1 Доступные частоты ШИМ**

Габарит электропривода	Модель	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
1 до 6	Все	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Если частота ШИМ превышает 3 кГц, то возникают такие эффекты:

1. Возрастает выделение тепла в электроприводе, поэтому следует снизить номинальный выходной ток. Смотрите таблицы снижения номиналов по частоте ШИМ и внешней температуре в разделе 11.1.1 *Номинальные мощность и ток (снижение номиналов в зависимости от частоты ШИМ и температуры)* на стр. 165.
2. Снижается нагрев двигателя - благодаря улучшению качества формы волны.
3. Снижается акустический шум, вырабатываемый двигателем.
4. Возрастает частота опроса регуляторов скорости и тока. Необходимо найти компромисс между нагревом двигателя, нагревом электропривода и требованиями приложения к частоте опроса.


**Таблица 8-2 Периоды опроса для разных задач управления на разных частотах ШИМ**

	0,667 1 кГц	3,6, 12 кГц	2, 4, 8, 16 кГц	Разомкнутый контур	RFC-A
Уровень 1	250 мксек	167 мксек	2 кГц = 250 мксек 4 кГц = 125 мксек 8 кГц = 125 мксек 16 кГц = 125 мксек	Пиковый предел	Регуляторы тока
Уровень 2			250 мксек	Предел тока и рампы	Регулятор скорости и рампы
Уровень 3			1 мсек	Регулятор напряжения	
Уровень 4			4 мсек	Критический по времени интерфейс пользователя	
Фоновый				Не критический по времени интерфейс пользователя	

### 8.5.1 Работа с ослаблением поля (постоянная мощность)

Электропривод можно использовать для работы асинхронной машины со скоростью выше синхронной в области постоянной мощности. По мере роста скорости момент на валу падает. Графики ниже показывают поведение момента и выходного напряжения при превышении скоростью номинального значения.

**Рис. 8-3 Момент и выходное напряжение в зависимости от скорости**

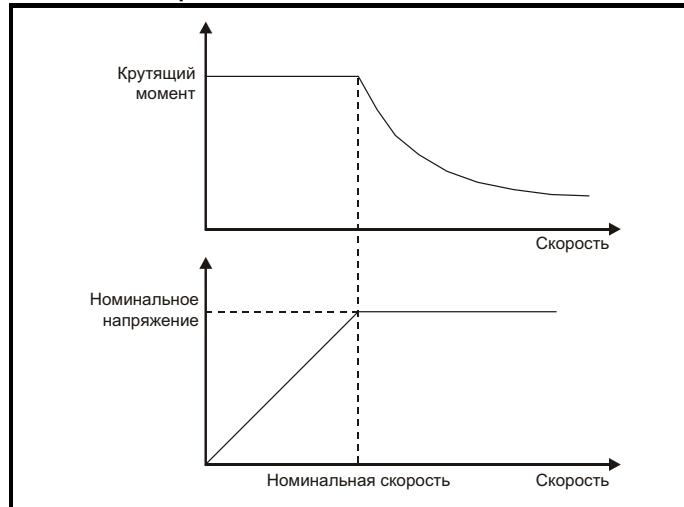

Следует проследить, чтобы момент, вырабатываемый при скорости выше базовой, был достаточен для вашего применения.

Параметр точек излома графика намагничивания (Pr **05.029**, Pr **05.030**, Pr **05.062** и Pr **05.063**), определенные при автономной работе в режиме RFC-A, обеспечивают снижение тока намагничивания в правильной пропорции для конкретного двигателя (в режиме разомкнутого контура нет активного управления током намагничивания).

### 8.5.2 Максимальная частота

Во всех режимах работы максимальная выходная частота ограничена величиной 550 Гц.

### 8.5.3 Сверхмодуляция (только разомкнутый контур)

Максимальное выходное напряжение электропривода обычно ограничено уровнем входного напряжения электропривода минус падение напряжения в электроприводе (электропривод всегда снижает напряжение на несколько %, чтобы обеспечить управление током). Если номинальное напряжение двигателя настроено на напряжение питания, то по мере приближения выходного напряжения электропривода к уровню номинального напряжения будет наблюдаться пропадание некоторых импульсов. Если Pr **05.020** (разрешение сверхмодуляции) равно 1, то модулятор применит перемодуляцию, так что при выходной частоте выше номинальной выходное напряжение превысит номинальное напряжение. Глубина модуляции увеличится выше единицы; при этом сначала будет вырабатываться трапециoidalная, а затем квазипрямоугольная модулирующая кривая.

Это можно использовать, например, для:

- Для достижения высоких выходных частот при низкой частоте ШИМ, что невозможно, если вектор пространственной модуляции ограничен единичной глубиной модуляции, или
- Для выдачи высокого выходного напряжения при низком напряжении питания.

Недостаток такого метода заключается в том, что при глубине модуляции выше единицы ток машины искажен и содержит много нечетных гармоник низкого порядка от основной выходной частоты. Дополнительные гармоники низкого порядка увеличивают потери и нагрев двигателя.

## 9 Энергонезависимая карта памяти

### 9.1 Введение

Энергонезависимая карта памяти позволяет просто настраивать параметры, выполнять резервное копирование параметров и копирование настроек электропривода с помощью карты SD.


Карту SD можно использовать для следующих задач:

- Копирование параметров между электроприводами
- Сохранение наборов параметров электропривода

Энергонезависимая карта (карта SD card) устанавливается в адаптер AI-Backup.

Электропривод обменивается данными с энергонезависимой картой памяти только по командам чтения или записи, поэтому карту можно переставлять, не отключая питание.

**Рис. 9-1 Установка карты SD**

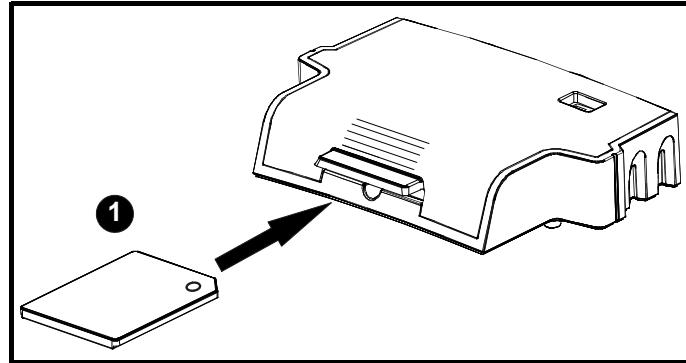

1. Установка карты SD

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для полной установки/снятия карты SD в/из адаптера AI-Backup нужна отвертка с плоским шлицем или подобный инструмент.

Перед установкой/снятием карты SD в/из адаптера AI-Backup сам адаптер AI-Backup нужно вытащить из электропривода.

### 9.2 Поддержка карты SD

Карту памяти SD можно вставить в адаптер AI-Backup для передачи данных в электропривод, но при этом действуют следующие ограничения:

Если параметр с исходного электропривода отсутствует на целевом электроприводе, то для этого параметра не переносятся никакие данные.

Если данные для параметра в целевом электроприводе выходят из допустимого диапазона, то тогда данные ограничиваются диапазоном целевого параметра.

Если целевой электропривод имеет другие номиналы в сравнении с исходным электроприводом, то применяются обычные для такого случая правила переноса, как описано ниже.

Возможен режим без проверок, если типы исходного и целевого электроприводов совпадают, и поэтому предупреждения, в случае их различий, не выдаются.

Если используется карта SD, то электропривод распознает следующие типы файлов с помощью интерфейса параметров электропривода.

Тип файла	Описание
Файл параметров	Файл, который содержит все копируемые сохраняемые пользователем параметры из меню электропривода (с 1 по 30) в виде различий от формата по умолчанию
Макро файл	Точно такой же, как файл параметров, но значения по умолчанию не загружаются перед передачей данных с карты

Такие файлы могут быть созданы на карте электроприводом и потом переданы в любой другой электропривод, включая модифицированный. Если параметр модификации электропривода (11.028) разный у исходного и целевого электроприводов, то данные передаются, но выполняется отключение {C.Pr}.

Можно хранить на карте другие данные, но они не должны находиться в папке <MCDF> и они не будут видны с уровня интерфейса параметров электропривода.

#### 9.2.1 Изменение режима электропривода

Если режим исходного электропривода отличается от режима целевого электропривода, то тогда перед передачей значений параметров режим изменится на режим исходного электропривода. Если нужный режим целевого электропривода лежит за пределами допустимого диапазона, то будет выполнено отключение {C.typ} и данные не будут передаваться.

#### 9.2.2 Различные номиналы напряжений

Если у исходного и целевого электроприводов различные номиналы напряжений, то на целевой электропривод будут переданы все параметры, кроме зависящих от номиналов (т.е. с атрибутом RA=1). Зависящие от номинала параметры останутся в своих значениях по умолчанию. После передачи параметров и сохранения их в энергонезависимой памяти в качестве предупреждения будет выполнено отключение {C.rtg}. В таблице ниже приведен список зависящих от номиналов параметров.

Параметры
Напряжение стандартной рампы (02.008)
Предел тока в двигательном режиме (04.005)
Предел тока в двигательном режиме M2 (21.027)
Предел тока в режиме рекуперации (04.006)
Предел тока рекуперации M2 (21.028)
Симметричный предел тока (04.007)
Симметричный предел тока M2 (21.029)
Максимальный масштаб тока пользователя (04.024)
Номинальный ток двигателя (05.007)
Номинальный ток двигателя M2 (21.007)
Номинальное напряжение двигателя (05.009)
Номинальный напряжение двигателя M2 (21.009)
Номинальный коэффициент мощности двигателя (05.010)
Номинальный коэффициент мощности двигателя M2 (21.010)
Сопротивление статора (05.017)
Сопротивление статора M2 (21.012)
Максимальная частота ШИМ (05.018)
Переходная индуктивность /Ld (05.024)
Переходная индуктивность M2 /Ld (21.014)
Индуктивность статора (05.025)
Индуктивность статора M2 (21.024)
Уровень тока торможения (06.006)
Уровень обнаружения потери питания (06.048)

## 9.2.3 Установлены разные дополнительные модули

Если код ID дополнительного модуля (15.001) отличается для любого модуля, установленного на исходном электроприводе в сравнении с целевым электроприводом, то тогда параметры для настройки этого дополнительного модуля не передаются, а устанавливаются в значение по умолчанию. После передачи параметров и сохранения их в энергонезависимой памяти в качестве предупреждения будет выполнено отключение (C.OPt).

## 9.2.4 Различные номиналы тока

Если любой из параметров номинального тока (номинальный максимальный ток тяжелой работы (11.032), номинальный максимальный ток (11.060) или полный масштаб тока Kс (11.061)) отличается на исходном и целевом электроприводе, то все параметры записываются в целевой электропривод, но некоторые из них могут быть ограничены допустимым диапазоном.

Для получения в целевом электроприводе характеристики, аналогичных исходному электроприводу, коэффициенты усиления регуляторов частоты и тока изменяются, как показано ниже. Обратите внимание, что это не применяется, если номер идентификации файла превышает 500.

Коэффициенты усиления	Множитель
Коэф. усиления пропорционального звена регулятора частоты Kр1 (03.010)	[Полный масштаб тока Kс источника (11.061)] /
Коэф. усиления интегрального звена регулятора частоты Kі1 (03.011)	[Полный масштаб тока Kс цели (11.061)] /
Коэф. усиления пропорционального звена регулятора частоты Kр2 (03.013)	
Коэф. усиления интегрального звена регулятора частоты Kі2 (03.014)	
Коэф. усиления пропорционального звена регулятора частоты Kр M2 (21.017)	
Коэф. усиления интегрального звена регулятора частоты Kі M2 (21.018)	
Коэффициент пропорционального усиления Kр регулятора тока (04.013)	[Полный масштаб тока Kс источника (11.061)] /
Коэффициент интегрального усиления Kі регулятора тока (04.014)	[Полный масштаб тока Kс цели (11.061)] /
Коэффициент пропорционального усиления Kр регулятора тока M2 (21.022)	
Коэффициент интегрального усиления Kі регулятора тока M2 (21.023)	

## 9.2.5 Различные переменные максимумы

Нужно отметить, что если номиналы электроприводов источника и назначения разные, то возможно, что некоторые параметры с переменными максимумами могут быть ограничены и не будут иметь те же значения, как в исходном электроприводе.

## 9.2.6 Файлы макросов

Файлы макросов создаются точно также, как файлы параметров, за исключением того, что параметр создания специального файла на карте (11.072) должен быть настроен в 1 перед созданием файла на карте энергонезависимой памяти. Параметр создания специального файла на карте (11.072) сбрасывается в нуль после создания файла или отказа передачи данных. При передаче на электропривод файла макросов режим электропривода не изменяется, даже если фактический режим отличается от режима в файле, и параметры по умолчанию не загружаются перед началом копирования параметров из файла в электропривод.

В таблице ниже приведена сводка значений, используемых в Pr mm.000 для операций с картой энергонезависимой памяти. ууу обозначает идентификационный номер файла.

Таблица 9-1 Функции в Pr mm.000

Значение	Действие
2001	Передача параметров электропривода в файл параметров 001 и разметка блока как загружаемого. Это включает параметры из подключенного дополнительного модуля.
4ууу	Передача параметров из электропривода в файл параметров ууу. Это включает параметры из подключенного дополнительного модуля.
5ууу	Передача встроенной программы пользователя в файл встроенной программы пользователя ххх
6ууу	Загрузка параметров электропривода из файла параметров ууу или встроенной программы пользователя из файла встроенной программы пользователя ууу.
7ууу	Удаление файла ууу.
8ууу	Сравнение данных в электроприводе с файлом ууу. Данные в электроприводе сравниваются с данными файла ууу. Если файлы одинаковые, то Pr mm.000 просто сбрасывается в 0 после завершения операции сравнения. Если файлы окажутся разными, то запускается отключение (Card Compare) (Сравнение карты). Действуют также все остальные отключения карты памяти.
9555	Сброс флага подавления предупреждения.
9666	Установка флага подавления предупреждения.
9777	Сброс флага только чтения.
9888	Установка флага только чтения.
40ууу	Резервное сохранение всех данных электропривода (параметров, отличающихся от значений по умолчанию, встроенной программы пользователя и разных дополнительных данных), включая название электропривода; сохранение проводится в папке </fs/MCDF/driveууу/>; если она не существует, то она будет создана. Так как сохраняется название, это резервное копирование, не просто клонирование. Код команды будет сброшен после сохранения всех данных электропривода и дополнительного модуля.
60ууу	Загрузка всех данных электропривода (параметров, отличающихся от значений по умолчанию, встроенной программы пользователя и разных дополнительных данных); загрузка проводится из папки </fs/MCDF/driveууу/>. Код команды не будет сброшен после загрузки всех данных электропривода и дополнительного модуля.

## 9.3 Параметры энергонезависимой карты памяти

Таблица 9-2 Условные обозначения параметров в таблицах

RW	Чтение/запись	ND	Нет значения по умолчанию
RO	Только чтение	NC	Не копируется
Num	Численный параметр	PT	Защищенный параметр
Bit	Битовый параметр	RA	Зависит от номиналов
Txt	Строчка текста	US	Сохранение пользователем
Bin	Двоичный параметр	PS	Сохранение по отключению питания
Fl	Отфильтрован	DE	Назначение

11.036		Ранее загруженные данные файла карты памяти			
RO	Num	NC	PT		
↔	0 до 999			⇒	0

Этот параметр указывает номер блока данных, в последний раз загруженного в электропривод из карты SD. Если после этого успешно загружены значения по умолчанию, то этот параметр сбрасывается в 0.

11.037		Номер файла на карте памяти			
RW	Num	NC	PT		
↔	0 до 999			⇒	0

В этот параметр надо ввести номер блока данных, информацию о котором пользователь хочет просмотреть в Pr 11.038, Pr 11.039.

11.038		Тип файла на карте памяти				
RO	Txt	ND	NC	PT		
↔	0 до 2			⇒	0	

Указывает тип блока данных, выбранного в Pr 11.037.

Pr 11.038	Строка	Тип/режим
0	Нет	Не выбрано никакого файла
1	Open-loop	Файл параметров режима разомкнутого контура
2	RFC-A	Файл параметров режима RFC-A

11.039		Версия файла на карте памяти				
RO	Num	ND	NC	PT		
↔	0 до 9999			⇒	0	

Показывает номер версии файла, выбранного по Pr 11.037.

11.042		Копирование параметра			
RW	Txt	NC		US*	
↔	nonE (0), rEAd (1), ProG (2), Auto (3), Boot (4)			⇒	0

## 9.4 Отключения энергонезависимой карты памяти

После попытки читать, писать или стереть данные на карте энергонезависимой памяти может произойти отключение, если при выполнении этой команды возникли проблемы.

Более подробна информация об отключениях карты энергонезависимой памяти приведена в Главе 12 Диагностика на стр. 185.

## 10 Дополнительные параметры

Это краткий справочник по всем параметрам электропривода, в котором указаны их единицы измерения, пределы диапазонов и приведены блок-схемы, показывающие их функции. Полные описания параметров приведены в Справочном руководстве по параметрам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Эти дополнительные параметры указаны здесь только для справки. Списки этой главы не содержат достаточной информации для настройки значений этих параметров. Неправильная настройка ухудшает безопасность системы и может привести к выходу из строя электропривода и внешнего оборудования. Перед попыткой регулировки любого из этих параметров обращайтесь к Справочному руководству по параметрам.**

Таблица 10-1 Описания меню

Меню	Описание
0	Часто используемый базовый набор параметров для быстрого и простого программирования
1	Задание частоты
2	Рампы
3	Управление частотой
4	Управление моментом и током
5	Управление двигателем
6	Контроллер сигналов управления и часы
7	Аналоговые входы/выходы
8	Цифровые входы/выходы
9	Программируемая логика, моторизованный потенциометр, двоичный сумматор и таймеры
10	Состояние и отключения
11	Настройка и идентификация электропривода, последовательная связь
12	Компараторы и селекторы переменных
14	ПИД-регулятор пользователя
15	Меню настройки дополнительного модуля в слоте 1
18	Меню приложения 1 общего дополнительного модуля
20	Меню приложения 2 общего дополнительного модуля
21	Параметры второго двигателя
22	Настройка меню 0
Слот 1	Меню модуля в слоте 1**

\*\* Отображается только при установленном дополнительном модуле.

### Сокращения для режимов работы:

**Разомкнутый контур (Open-loop):** Управление без датчиков для асинхронных двигателей

**RFC-A:** Управление потоком ротора асинхронных двигателей

### Сокращения значений по умолчанию:

Стандартное значение по умолчанию для Европы (частота электропитания 50 Гц)

Значение по умолчанию для США (частота электропитания 60 Гц)

### ПРИМЕЧАНИЕ

Указанные в скобках {...} номера параметров эквивалентны параметрам меню 0. Некоторые параметры Меню 0 появляются дважды, так как их функция зависит от режима работы.

В некоторых случаях функция или диапазон параметров зависят от настройки другого параметра. Информация в приведенных списках указана для значений по умолчанию таких влияющих параметров.

Таблица 10-2 Условные обозначения параметров в таблицах

Кодировка	Атрибут
<b>RW</b>	Чтение/запись: возможна запись пользователем.
<b>RO</b>	Только чтение: пользователь может только читать
<b>Bit</b>	1-битный параметр. <On> или <Off> на дисплее
<b>Num</b>	Число: может быть одного знака или знакопеременным
<b>Txt</b>	Текст: в параметре не число, а текстовая строка.
<b>Bin</b>	Двоичный параметр
<b>IP</b>	Параметр IP-адреса
<b>Mac</b>	Параметр адреса MAC
<b>Date</b>	Параметр даты
<b>Time</b>	Параметр времени
<b>Chr</b>	Символьный параметр
<b>FI</b>	Фильтруемый: некоторые параметры с быстро меняющимися значениями фильтруются перед выводом на дисплей для упрощения просмотра.
<b>DE</b>	Назначение: этот параметр определяет назначение для входа или логической функции.
<b>RA</b>	Зависит от номинала: этот параметр может иметь разные значения и диапазоны на электроприводах с различными номинальными токами и напряжениями. Параметры с этим атрибутом не будут передаваться в электропривод назначения с карт памяти, если номиналы электропривода-приёмника и электропривода-источника не совпадают, и передаваемый файл – это файл всех параметров. Однако значение будет передано, если отличается только номинальный ток, и передаваемый файл – это файл части параметров, у которых значения отличаются от заводских (по умолчанию).
<b>ND</b>	Нет умолчания: Значение этого параметра не изменяется при загрузке значений по умолчанию
<b>NC</b>	Не копируется: не передается в или из карту памяти во время копирования.
<b>PT</b>	Защищенный: нельзя использовать как назначение.
<b>US</b>	Сохранение пользователем: сохраняется в ЭППЗУ электропривода при выполнении пользователем сохранения параметров.
<b>PS</b>	Сохранение по откл. питания: автоматически сохраняется в энергонезависимую память электропривода при отключении по низкому напряжению (UV).

Техника без опасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 10-3 Таблица функций

Особенности		Подобные параметры (Pr)										
Величины ускорения	02.010	02.011 до 02.019	02.032	02.033	02.034	02.002						
Аналоговые входы/выходы	Меню 7											
Аналоговый вход 1	07.001	07.007	07.008	07.009	07.010	07.028	07.051	07.030	07.061	07.062	07.063	07.064
Аналоговый вход 2	07.002	07.011	07.012	07.013	07.014		07.031	07.052	07.065	07.066	07.067	07.068
Аналоговый выход 1	07.019	07.020			07.055	07.099						
Аналоговое задание 1	01.036	07.010	07.001	07.007	07.008	07.009	07.028	07.051	07.030	07.061	07.062	07.063
Аналоговое задание 2	01.037	07.014	01.041	07.002	07.011	07.012	07.013	07.032	07.031	07.065	07.066	07.067
Меню приложения	Меню 18			Меню 20								
Бит индикатора На скорости	03.006	03.007	03.009	10.006	10.005	10.007						
Авто сброс	10.034	10.035	10.036	10.001								
Автонастройка	05.012		05.017		05.024	05.025	05.010	05.029	05.030	05.062	05.063	05.059
Двоичный сумматор	09.029	09.030	09.031	09.032	09.033	09.034						
Выбор биполярного задания	01.010											
Управление тормозом	12.040 до 12.047			12.050	12.051							
Торможение	10.011	10.010	10.030	10.031	06.001	02.004	02.002	10.012	10.039	10.040		
Подхват вращающегося двигателя	06.009	05.040										
Выбег до остановки	06.001											
Порт связи	11.023 до 11.027											
Копирование	11.042	11.036 до 11.039										
Цена за кВтч электроэнергии	06.016	06.017	06.024	06.025	06.026		06.027					
Регулятор тока	04.013	04.014										
Обратная связь по току	04.001	04.002	04.017	04.004		04.020		04.024	04.026	10.008	10.009	10.017
Пределы тока	04.005	04.006	04.007	04.018	04.015	04.019	04.016	05.007	05.010	10.008	10.009	10.017
Напряжение звена постоянного тока	05.005	02.008										
Торможение постоянным током	06.006	06.007	06.001									
Величины замедления	02.020	02.021 до 02.029		02.004	02.035 до 02.037		02.002	02.008	06.001	10.030	10.031	10.039
По умолчанию	11.043	11.046										
Цифровые входы/выходы	Меню 8											
Слово состояния цифровых входов/выходов	08.020											
Цифровой вход/выход T10	08.001	08.011	08.021	08.031	08.081	08.091	08.121					
Цифровой вход T11	08.002	08.012	08.022		08.082	08.122						
Цифровой вход T12	08.003	08.013	08.023		08.083	08.123						
Цифровой вход T13	08.004	08.014	08.024	08.084	08.124							
Цифровой вход T14	08.005	08.015	08.025		08.035	08.085	08.125					
Направление	10.013	06.030	06.031	01.003	10.014	02.001	03.002	08.003	08.004	10.040		
Электропривод работает	10.002	10.040										
Модифицированный электропривод	11.028											
Электропривод исправен	10.001	08.028	08.008	08.018	10.036	10.040						
Высокодинамичный режим	05.026											
Динамическая V/F	05.013											
Разрешение	06.015				06.038							
Расчетная частота	03.002	03.003	03.004									
Внешнее отключение	10.032											
Скорость вентилятора	06.045											

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Особенности		Подобные параметры (Pr)										
Ослабление поля - асинхронный двигатель	05.029	05.030	01.006	05.028	05.062	05.063						
Замена фильтра	06.019	06.018	06.021	06.022	06.023							
Версия микропрограммы	11.029	11.035										
Регулятор частоты	03.010 до 03.017											
Выбор задания частоты	01.014	01.015										
Ведомая частота	03.001	03.013	03.014	03.015	03.016	03.017	03.018					
Жесткое задание частоты	03.022	03.023										
Номиналы тяжелого режима	05.007	11.032										
Высокостабильная модуляция пространственного вектора	05.019											
Контроллер послед. Вх/Вых	06.004	06.030	06.031	06.032	06.033	06.034	06.042	06.043	06.041			
Компенсация инерции	02.038	05.012	04.022	03.018								
Задание толчков	01.005	02.019	02.029									
Задание с панели управления	01.017	01.014	01.043	01.051	06.012	06.013						
Концевые выключатели	06.035	06.036										
Потеря напряжения питания	06.003	10.015	10.016	05.005								
Логическая функция 1	09.001	09.004	09.005	09.006	09.007	09.008	09.009	09.010				
Логическая функция 2	09.002	09.014	09.015	09.016	09.017	09.018	09.019	09.020				
Максимальная частота	01.006											
Настройка меню 0				Меню 22								
Минимальная частота	01.007	10.004										
Карта двигателя	05.006	05.007	05.008	05.009	05.010	05.011						
Параметры двигателя 2	Меню 21		11.45									
Моторизованный потенциометр	09.021	09.022	09.023	09.024	09.025	09.026	09.027	09.028	09.003			
Энергонезависимая карта памяти	11.036 до 11.039			11.042								
Смещение задания	01.004	01.038	01.009									
Векторный режим разомкнутого контура	05.014	05.017										
Режим работы		11.031		05.014								
Output	05.001	05.002	05.003	05.004								
Порог превышения частоты	03.008											
Разрешена перемодуляция	05.020											
ПИД-регулятор	Меню 14											
Параметр при включении питания	11.022											
Предуставки скорости	01.015	01.021 до 01.028				01.014	01.042	01.045 до 01.047		01.050		
Программируемая логика	Меню 9											
Режим рампы (ускорение/замедление)	02.004	02.008	06.001	02.002	02.003	10.030	10.031	10.039				
Выбор задания	01.014	01.015	01.049	01.050	01.001							
Рекуперация	10.010	10.011	10.030	10.031	06.001	02.004	02.002	10.012	10.039	10.040		
Выход реле	08.008	08.018	08.028									
Сброс	10.033			10.034	10.035	10.036	10.001					
Режим RFC				05.040								
S-рампа	02.006	02.007										
Скорости опроса	05.018											
Код защиты	11.030	11.044										
Порт последовательной связи	11.023 до 11.027											

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Особенности		Подобные параметры (Pr)										
Пропуск задания	01.029	01.030	01.031	01.032	01.033	01.034	01.035					
Компенсация скольжения	05.027	05.008										
Слово состояния	10.040											
Питание		05.005	06.046									
Частота ШИМ	05.018	05.035	07.034	07.035								
Тепловая защита - электропривод	05.018	05.035	07.004	07.005			07.035	10.018				
Тепловая защита - двигатель	04.015	05.007	04.019	04.016	04.025		08.035					
Вход термистора			08.035	07.047	07.050							
Компаратор 1	12.001	12.003 до 12.007										
Компаратор 2	12.002	12.023 до 12.027										
Время - замена фильтра	06.019	06.018	06.021	06.022	06.023							
Время - журнал включения питания	06.020			06.019	06.017	06.018						
Время - журнал работы				06.019	06.017	06.018						
Крутящий момент	04.003	04.026	05.032									
Режим момента	04.008	04.011										
Обнаружение отключения	10.037	10.038	10.020 до 10.029									
Журнал отключений	10.020 до 10.029			10.041 до 10.060				10.070 до 10.079				
Падение напряжения	05.005	10.016	10.015									
Режим V/F	05.015	05.014										
Селектор переменной 1	12.008 до 12.016											
Селектор переменной 2	12.028 до 12.036											
Регулятор напряжения	05.031											
Режим напряжения	05.014	05.017		05.015								
Номинальное напряжение	11.033	05.009	05.005									
Напряжение питания		06.046	05.005									
Предупреждение	10.019	10.012	10.017	10.018	10.040							
Бит индикации нулевой частоты	03.005	10.003										

#### Диапазон изменения зависимых переменных и минимальные/максимальные значения:

Некоторые параметры электропривода имеют переменный диапазон с изменяющимися значениями минимального и максимального предела, которые зависят от следующих факторов:

- Настройка других параметров
- Номинал электропривода
- Режим работы электропривода
- Комбинация этих факторов

В таблицах ниже дано определение переменных минимума/максимума и их максимального диапазона.

VM_AC_VOLTAGE		Диапазон, применяемый к параметрам, показывающим напряжение переменного тока
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0	
Диапазон [MAX]	0 до показанного ниже значения	
Определение	VM_AC_VOLTAGE[MAX] зависит от номинального напряжения электропривода. Смотрите Таблицу 10-4. VM_AC_VOLTAGE[MIN] = 0	

#VM_AC_VOLTAGE_SET		Диапазон применяется к параметрам настройки напряжения переменного тока
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0	
Диапазон [MAX]	0 до показанного ниже значения	
Определение	VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX] зависит от номинального напряжения электропривода. Смотрите Таблицу 10-4. VM_DC_VOLTAGE_SET[MIN] = 0	

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

VM_ACCEL_RATE		Максимум применяется к параметрам скорости рампы
Единицы	c/100 Гц	
Диапазон [MIN]	0,0 до 3200,0	
Диапазон [MAX]	0,0 до 3200,0	
Определение		<p>Если Единицы скорости рампы (02.039) = 0:  <math>VM\_ACCEL\_RATE[MAX] = 3200,0</math></p> <p>Если Единицы скорости рампы (02.039) = 1:  <math>VM\_ACCEL\_RATE[MAX] = 3200,0 \times Pr\ 01.006 / 100,00</math></p> <p><math>VM\_ACCEL\_RATE[MAX] = 0,0</math></p> <p>Если выбрана карта второго двигателя (<math>Pr\ 11.045 = 1</math>), то <math>Pr\ 21.001</math> используется вместо <math>Pr\ 01.006</math>.</p>

VM_DC_VOLTAGE		Диапазон, применяемый к параметрам, показывающим напряжение постоянного тока
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0	
Диапазон [MAX]	0 до показанного ниже значения	
Определение		<p><math>VM\_DC\_VOLTAGE[MAX]</math> - это полное напряжение обратной связи по напряжению звена постоянного тока (уровень отключения по макс. напряжению) для электропривода. Этот уровень зависит от номинального напряжения электропривода. Смотрите Таблицу 10-4.</p> <p><math>VM\_DC\_VOLTAGE[MIN] = 0</math></p>

VM_DC_VOLTAGE_SET		Диапазон применяется к параметрам, указывающим напряжение постоянного тока
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0	
Диапазон [MAX]	0 до показанного ниже значения	
Определение		<p><math>VM\_DC\_VOLTAGE\_SET[MAX]</math> зависит от номинального напряжения электропривода. Смотрите Таблицу 10-4.</p> <p><math>VM\_DC\_VOLTAGE\_SET[MIN] = 0</math></p>

VM_DRIVE_CURRENT		Диапазон, применяемый к параметрам, показывающим ток в А
Единицы	А	
Диапазон [MIN]	-9999,99 до 0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 9999,99	
Определение		<p><math>VM\_DRIVE\_CURRENT[MAX]</math> эквивалентен полной шкале (уровень отключения макс. тока) для электропривода и указан в Кс тока полной шкалы (11.061).</p> <p><math>VM\_DRIVE\_CURRENT[MIN] = - VM\_DRIVE\_CURRENT[MAX]</math></p>

VM_DRIVE_CURRENT_UNIPOLAR		Однополярный вариант VM_DRIVE_CURRENT
Единицы	А	
Диапазон [MIN]	0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 9999,99	
Определение		<p><math>VM\_DRIVE\_CURRENT\_UNIPOLAR[MAX] = VM\_DRIVE\_CURRENT[MAX]</math></p> <p><math>VM\_DRIVE\_CURRENT\_UNIPOLAR[MIN] = 0,00</math></p>

VM_HIGH_DC_VOLTAGE		Диапазон, применяемый к параметрам, показывающим напряжение постоянного тока
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0	
Диапазон [MAX]	0 до 1500	
Определение		<p><math>VM\_HIGH\_DC\_VOLTAGE[MAX]</math> - это полное напряжение обратной связи по напряжению звена постоянного тока для измерения высокого напряжения звена, когда можно измерить напряжение, если оно превышает нормальное значение полной шкалы. Этот уровень зависит от номинального напряжения электропривода. Смотрите Таблицу 10-4.</p> <p><math>VM\_HIGH\_DC\_VOLTAGE[MIN] = 0</math></p>

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT VM_MOTOR2_CURRENT_LIMIT		Диапазон применяется к параметрам пределов тока
Единицы	%	
Диапазон [MIN]	0,0	
Диапазон [MAX]	0,0 до 1000,0	
		VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT[MIN] = 0,0  Разомкнутый контур VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT[MAX] = ( $I_{Tlimit} / I_{Trated}$ ) × 100% Где: $I_{Tlimit} = I_{MaxRef} \times \cos(\sin^{-1}(I_{Trated} / I_{MaxRef}))$ $I_{Trated} = Pr 05.007 \sin \phi$ $I_{MaxRef} = Pr 05.007 \times \cos \phi$ $\cos \phi = Pr 05.010$ $I_{MaxRef}$ равен $0,7 \times Pr 11.061$ если номинальный ток двигателя, заданный в $Pr 05.007$ , меньше или равен $Pr 11.032$ (т.е. тяжелый режим), в противном случае это меньшее из значений $0,7 \times Pr 11.061$ и $1,1 \times Pr 11.060$ (т.е. обычный режим).
Определение	RFC-A	VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT[MAX] = ( $I_{Tlimit} / I_{Trated}$ ) × 100% Где: $I_{Tlimit} = I_{MaxRef} \times \cos(\sin^{-1}(I_{Trated} / I_{MaxRef}))$ $I_{Trated} = Pr 05.007 \times \cos \phi_1$ $I_{MaxRef} = Pr 05.007 \times \sin \phi_1$ $\phi_1 = \cos^{-1}(Pr 05.010) + \phi_2$ . $\phi_1$ вычисляется во время автонастройки. Дополнительную информацию о $\phi_2$ смотрите в расчетах переменного минимума/максимума в <i>Справочном руководстве по параметрам</i> . $I_{MaxRef}$ равен $0,9 \times Pr 11.061$ если номинальный ток двигателя, заданный в $Pr 05.007$ , меньше или равен $Pr 11.032$ (т.е. тяжелый режим), в противном случае это меньшее из значений $0,9 \times Pr 11.061$ и $1,1 \times Pr 11.060$ (т.е. обычный режим).  Для VM_MOTOR2_CURRENT_LIMIT[MAX] используйте $Pr 21.007$ вместо $Pr 05.007$ и $Pr 21.010$ вместо $Pr 05.010$ .

VM_NEGATIVE_REF_CLAMP1 VM_NEGATIVE_REF_CLAMP2		Пределы применяются к отрицательной частоте или к макс. заданию скорости		
Единицы	Гц			
Диапазон [MIN]	-550,00 до 0,00			
Диапазон [MAX]	0,00 до 550,00			
Определение		Разрешение отрицательного макс. задания (01.008)	Разрешение bipolarного задания (01.010)	VM_NEGATIVE_REF_CLAMP1[MIN] VM_NEGATIVE_REF_CLAMP1[MAX]
		0	0	0,00 Pr 01.006
		0	1	0,00 0,00
		1	X	-VM_POSITIVE_REF_CLAMP[MAX] 0,00
		VM_NEGATIVE_REF_CLAMP2 определяется точно также, только $Pr 21.001$ используется вместо $Pr 01.006$ .		

VM_POSITIVE_REF_CLAMP		Пределы применяются к положительной частоте или к макс. заданию скорости	
Единицы	Гц		
Диапазон [MIN]	0,00		
Диапазон [MAX]	550,00		
Определение	Во всех режимах VM_POSITIVE_REF_CLAMP[MAX] зафиксирован на 550,00. Во всех режимах VM_POSITIVE_REF_CLAMP[MIN] зафиксирован на 0,0		

VM_FREQ_UNIPOLAR		Однополярный вариант VM_FREQ	
Единицы	Гц		
Диапазон [MIN]	Разомкнутый контур, RFC-A: 0,00		
Диапазон [MAX]	Разомкнутый контур, RFC-A: 0,00 до 550,00		
Определение	VM_FREQ_UNIPOLAR[MAX] = VM_FREQ[MAX] VM_FREQ_UNIPOLAR[MIN] = 0,00		

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

VM_POWER		Диапазон применяется для параметров, которые позволяют настраивать или просматривать мощность
Единицы	кВт	
Диапазон [MIN]	-999,99 до 0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 999,99	
Определение		VM_POWER[MAX] зависит от номинала и был выбран для указания максимальной мощности, которую может выдать электропривод с максимальным выходным переменным напряжением, максимальным управляемым током и единичным коэффициентом мощности.  VM_POWER[MAX] = $\sqrt{3} \times VM\_AC\_VOLTAGE[MAX] \times VM\_DRIVE\_CURRENT[MAX] / 1000$  VM_POWER[MIN] = -VM_POWER[MAX]

VM_RATED_CURRENT		Диапазон применяется к параметрам номинального тока
Единицы	A	
Диапазон [MIN]	0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 9999,99	
Определение		VM_RATED_CURRENT [MAX] = Максимальный номинальный ток (11.060) и зависит от номинала электропривода.  VM_RATED_CURRENT [MIN] = 0,00

VM_FREQ		Диапазон, применяемый к параметрам, показывающим частоту
Единицы	Гц	
Диапазон [MIN]	-550,00 до 0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 550,00	
Определение		Этот переменный максимум/минимум определяет диапазон параметров мониторинга частоты. Для обеспечения места для выбросов диапазон настроен на удвоенный диапазон заданий частоты.  VM_FREQ[MAX] = 2 x VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]  VM_FREQ[MIN] = 2 x VM_SPEED_FREQ_REF[MIN]

VM_SPEED_FREQ_REF		Диапазон применяются к параметрам задания частоты или скорости
Единицы	Гц	
Диапазон [MIN]	-550,00 до 0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 550,00	
Определение		Если Pr 01.008 = 0: VM_SPEED_FREQ_REF[MAX] = Pr 01.006 Если Pr 01.008 = 1: VM_SPEED_FREQ_REF[MAX] = Pr 01.006 или  Pr 01.007 , берется большее значение. Если выбрана карта второго двигателя (Pr 11.045 = 1), то Pr 21.001 используется вместо Pr 01.006, а Pr 21.002 - вместо Pr 01.007.  VM_SPEED_FREQ_REF[MIN] = -VM_SPEED_FREQ_REF[MAX].

VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR		Однополярный вариант VM_SPEED_FREQ_REF
Единицы	Гц	
Диапазон [MIN]	0,00	
Диапазон [MAX]	0,00 до 550,00	
Определение		VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR[MAX] = VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]  VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR[MIN] = 0,00

VM_SPEED_FREQ_USER_REFS		Диапазон применяется к некоторым параметрам заданий меню 1															
Единицы	Гц																
Диапазон [MIN]	-550,00 до 0,00																
Диапазон [MAX]	0,00 до 550,00																
Определение		VM_SPEED_FREQ_USER_REFS[MAX] = VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]  <table border="1"> <tr> <th>Разрешение отрицательного макс. задания (01.008)</th> <th>Разрешение bipolarного задания (01.010)</th> <th>VM_SPEED_FREQ_USER_REFS [MIN]</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>Pr 01.007</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>-VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>-VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]</td> </tr> </table> Если выбрана карта второго двигателя (Pr 11.045 = 1), то Pr 21.002 используется вместо Pr 01.007.	Разрешение отрицательного макс. задания (01.008)	Разрешение bipolarного задания (01.010)	VM_SPEED_FREQ_USER_REFS [MIN]	0	0	Pr 01.007	0	1	-VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]	1	0	0,00	1	1	-VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]
Разрешение отрицательного макс. задания (01.008)	Разрешение bipolarного задания (01.010)	VM_SPEED_FREQ_USER_REFS [MIN]															
0	0	Pr 01.007															
0	1	-VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]															
1	0	0,00															
1	1	-VM_SPEED_FREQ_REF[MAX]															

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

VM_STD_UNDER_VOLTS		Диапазон применяется к стандартному порогу мин. напряжения
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0 до 1150	
Диапазон [MAX]	0 до 1150	
Определение	VM_STD_UNDER_VOLTS[MAX] = VM_DC_VOLTAGE_SET VM_STD_UNDER_VOLTS[MIN] зависит от номинального напряжения. Смотрите Таблицу 10-4.	

VM_SUPPLY_LOSS_LEVEL		Диапазон, применяемый для порога потери питания
Единицы	В	
Диапазон [MIN]	0 до 1150	
Диапазон [MAX]	0 до 1150	
Определение	VM_SUPPLY_LOSS_LEVEL[MAX] = VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX] VM_SUPPLY_LOSS_LEVEL[MIN] зависит от номинального напряжения электропривода. Смотрите Таблицу 10-4.	

VM_TORQUE_CURRENT		Диапазон применяется к параметрам момента и создающего момента тока
Единицы	%	
Диапазон [MIN]	-1000,0 до 0,0	
Диапазон [MAX]	0,0 до 1000,0	
Определение	Выбор параметров двигателя 2 (11.045)	VM_TORQUE_CURRENT [MAX] 0 VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT[MAX] 1 VM_MOTOR2_CURRENT_LIMIT[MAX] VM_TORQUE_CURRENT[MIN] = -VM_TORQUE_CURRENT[MAX]

VM_TORQUE_CURRENT_UNIPOLAR		Однополярный вариант VM_TORQUE_CURRENT
Единицы	%	
Диапазон [MIN]	0,0	
Диапазон [MAX]	0,0 до 1000,0	
Определение	VM_TORQUE_CURRENT_UNIPOLAR[MAX] = VM_TORQUE_CURRENT[MAX] VM_TORQUE_CURRENT_UNIPOLAR[MIN] = 0,0	

VM_USER_CURRENT		Диапазон применяется к параметрам задания момента и процентной нагрузки с одним разрядом после запятой
Единицы	%	
Диапазон [MIN]	-1000,0 до 0,0	
Диапазон [MAX]	0,0 до 1000,0	
Определение	VM_USER_CURRENT[MAX] = Максимальный масштаб тока пользователя (04.024) VM_USER_CURRENT[MIN] = -VM_USER_CURRENT[MAX]	


Таблица 10-4 Зависящие от номинального напряжения значения


Переменный макс/мин	Уровень напряжения				
	100 В	200 В	400 В	575 В	690 В
VM_DC_VOLTAGE_SET(MAX)	410	800	955	1150	
VM_DC_VOLTAGE(MAX)	415	830	990	1190	
VM_AC_VOLTAGE_SET(MAX)	240	480	575	690	
VM_AC_VOLTAGE[MAX]	325	650	780	930	
VM_STD_UNDER_VOLTS[MIN]	175	330	435	435	
VM_SUPPLY_LOSS_LEVEL[MIN]	205	410	540	540	
VM_HIGH_DC_VOLTAGE	1500		1500		

Техника без- опасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптими- зация	Энергонезависи- мая карта памяти	Дополнитель- ные параметры	Технические данные	Диагно- стика	Информация о списке UL
---------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------

## 10.1 Меню 1: Задание частоты

Рис. 10-1 Логическая схема Меню 1

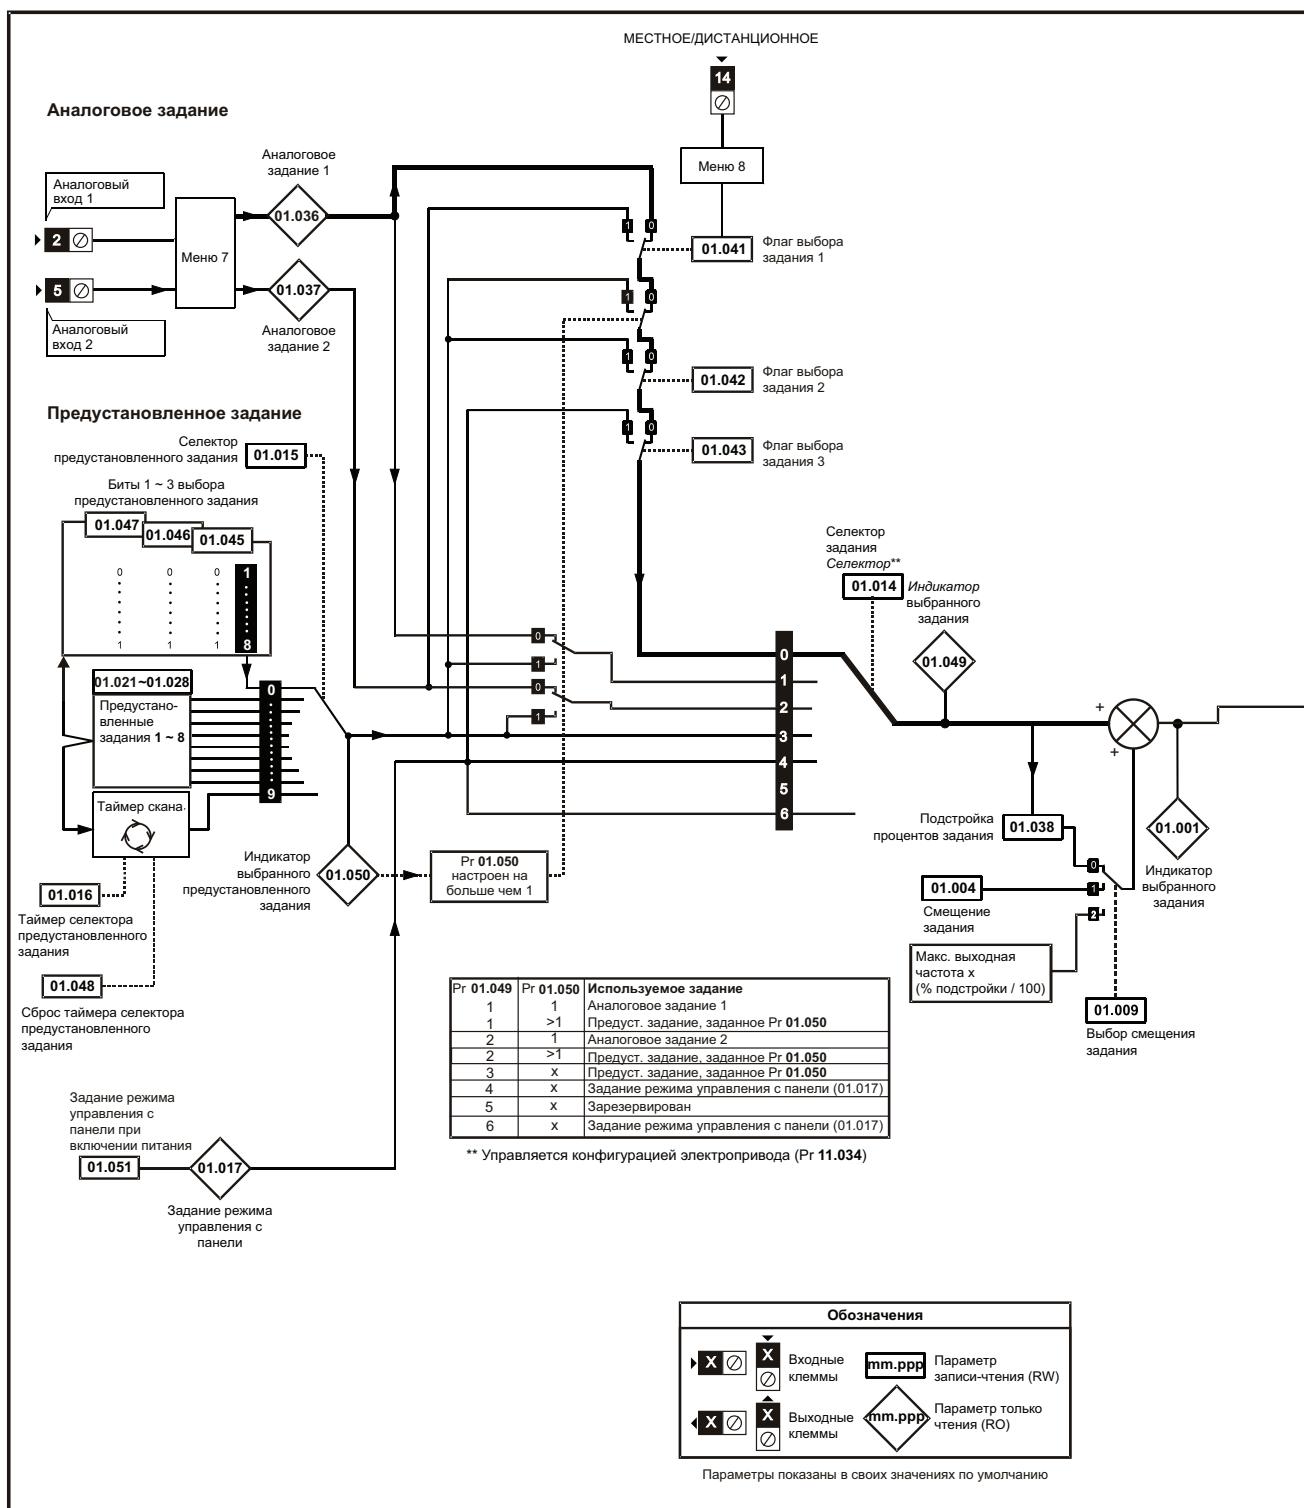

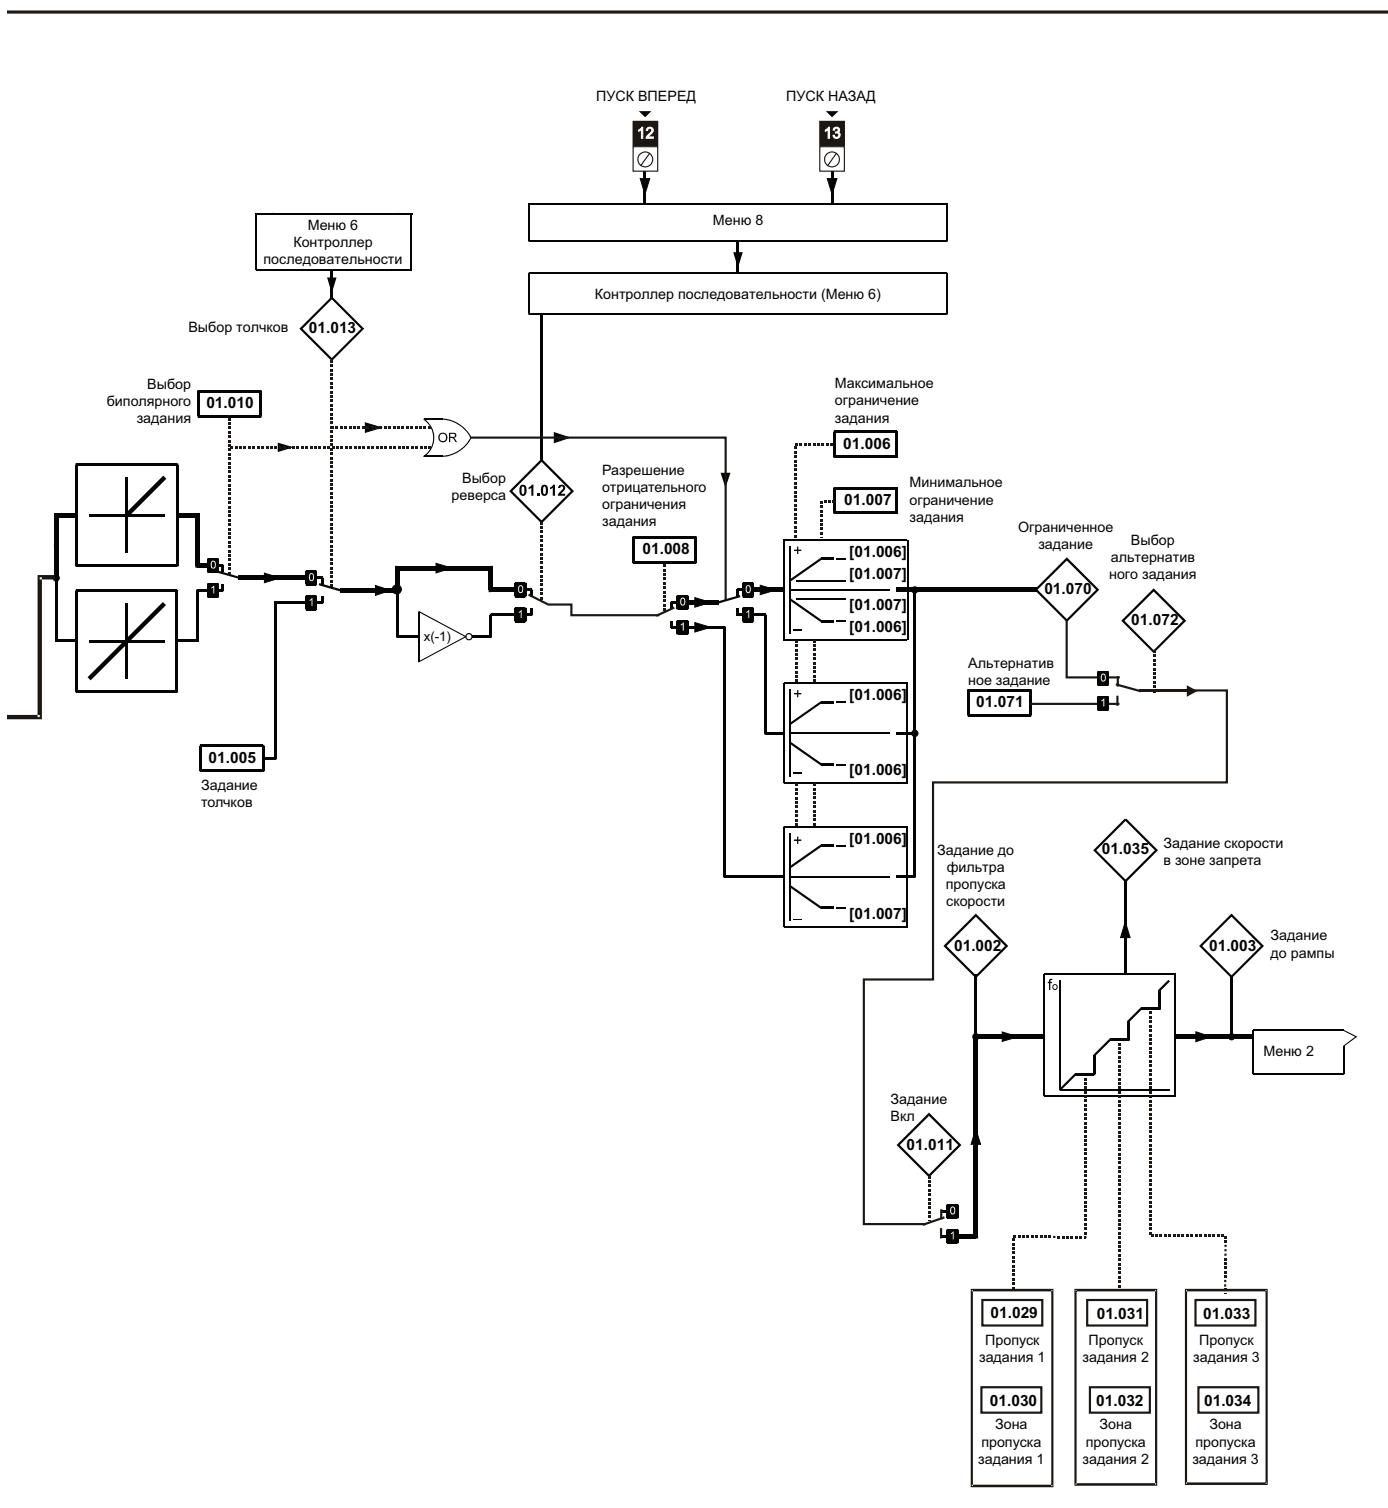

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------


Параметр	Диапазон ( $\pm$ )		По умолчанию ( $\Rightarrow$ )		Тип			
	OL	RFC-A	OL	RFC-A				
01.001	Выбранное задание	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц			RO	Num	ND	NC PT
01.002	Задание до фильтра	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц			RO	Num	ND	NC PT
01.003	Задание до рампы	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц			RO	Num	ND	NC PT
01.004	Смещение задания	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.005	Заданное значение толчка	0,00 до 300,00 Гц	1,50 Гц		RW	Num		US
01.006	Максимальное ограничение задания	$\pm VM\_POSITIVE\_REF\_CLAMP$ Гц	50 Гц: 50,00 Гц 60 Гц: 60,00 Гц		RW	Num		US
01.007	Отрицательное ограничение задания	$\pm VM\_NEGATIVE\_REF\_CLAMP$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.008	<i>Разрешение отрицательного ограничения задания</i>	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit		US
01.009	Выбор смещения задания	0 до 2	0		RW	Num		US
01.010	Выбор биполярного задания	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit		US
01.011	Задание Вкл	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC PT
01.012	Выбор реверса	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC PT
01.013	Выбор толчков	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC PT
01.014	Селектор задания	A1.A2 (0), A1.Pr (1), A2.Pr (2), PrESEt (3), PAd (4), rES (5), PAd.rEF (6)	A1.A2 (0)		RW	Txt		US
01.015	Селектор предустановленного задания	0 до 9	0		RW	Num		US
01.016	Таймер селектора предустановленного задания	0 до 400,0 сек	10,0 сек		RW	Num		US
01.017	Задание режима управления с панели	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_USER\_REFS$ Гц	0,00 Гц		RO	Num	NC	PT PS
01.021	Предустановленное задание 1	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.022	Предустановленное задание 2	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.023	Предустановленное задание 3	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.024	Предустановленное задание 4	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.025	Предустановленное задание 5	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.026	Предустановленное задание 6	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.027	Предустановленное задание 7	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.028	Предустановленное задание 8	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.029	Пропуск задания 1	0,00 до $VM\_SPEED\_FREQ\_REF\_UNIPOLAR$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.030	Зона пропуска задания 1	0,00 до 25,00 Гц	0,50 Гц		RW	Num		US
01.031	Пропуск задания 2	0,00 до $VM\_SPEED\_FREQ\_REF\_UNIPOLAR$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.032	Зона пропуска задания 2	0,00 до 25,00 Гц	0,50 Гц		RW	Num		US
01.033	Пропуск задания 3	0,00 до $VM\_SPEED\_FREQ\_REF\_UNIPOLAR$ Гц	0,00 Гц		RW	Num		US
01.034	Зона пропуска задания 3	0,00 до 25,00 Гц	0,50 Гц		RW	Num		US
01.035	Задание в зоне пропуска	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC PT
01.036	Аналоговое задание 1	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_USER\_REFS$ Гц	0,00 Гц		RO	Num	NC	
01.037	Аналоговое задание 2	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_USER\_REFS$ Гц	0,00 Гц		RO	Num	NC	
01.038	Подстройка процентов задания	$\pm 100,00\%$	0,00%		RW	Num	NC	
01.041	Флаг выбора задания 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.042	Флаг выбора задания 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.043	Флаг выбора задания 3	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.045	Флаг выбора предустановленного задания 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.046	Флаг выбора предустановленного задания 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.047	Флаг выбора предустановленного задания 3	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.048	Сброс таймера селектора предустановленного задания	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit	NC	
01.049	Индикатор выбранного задания	1 до 6			RO	Num	ND	NC PT
01.050	Индикатор выбранного предустановленного задания	1 до 8			RO	Num	ND	NC PT
01.051	Задание режима управления с панели при включении питания	rESEt (0), LAST (1), PrESEt (2)	rESEt (0)		RW	Txt		US
01.057	Принудительное направление задания	None (0), For (1), rEv (2)	None (0)		RW	Txt		
01.069	Задание в об/мин	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ об/мин			RO	Num	ND	NC PT
01.070	Ограниченнное задание	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц			RO	Num	ND	NC PT
01.071	Альтернативное задание	$\pm VM\_SPEED\_FREQ\_REF$ Гц	0,00 Гц		RW	Num	NC	PT
01.072	Выбор альтернативного задания	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC PT


RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.2 Меню 2: Рампы

Рис. 10-2 Логическая схема Меню 2

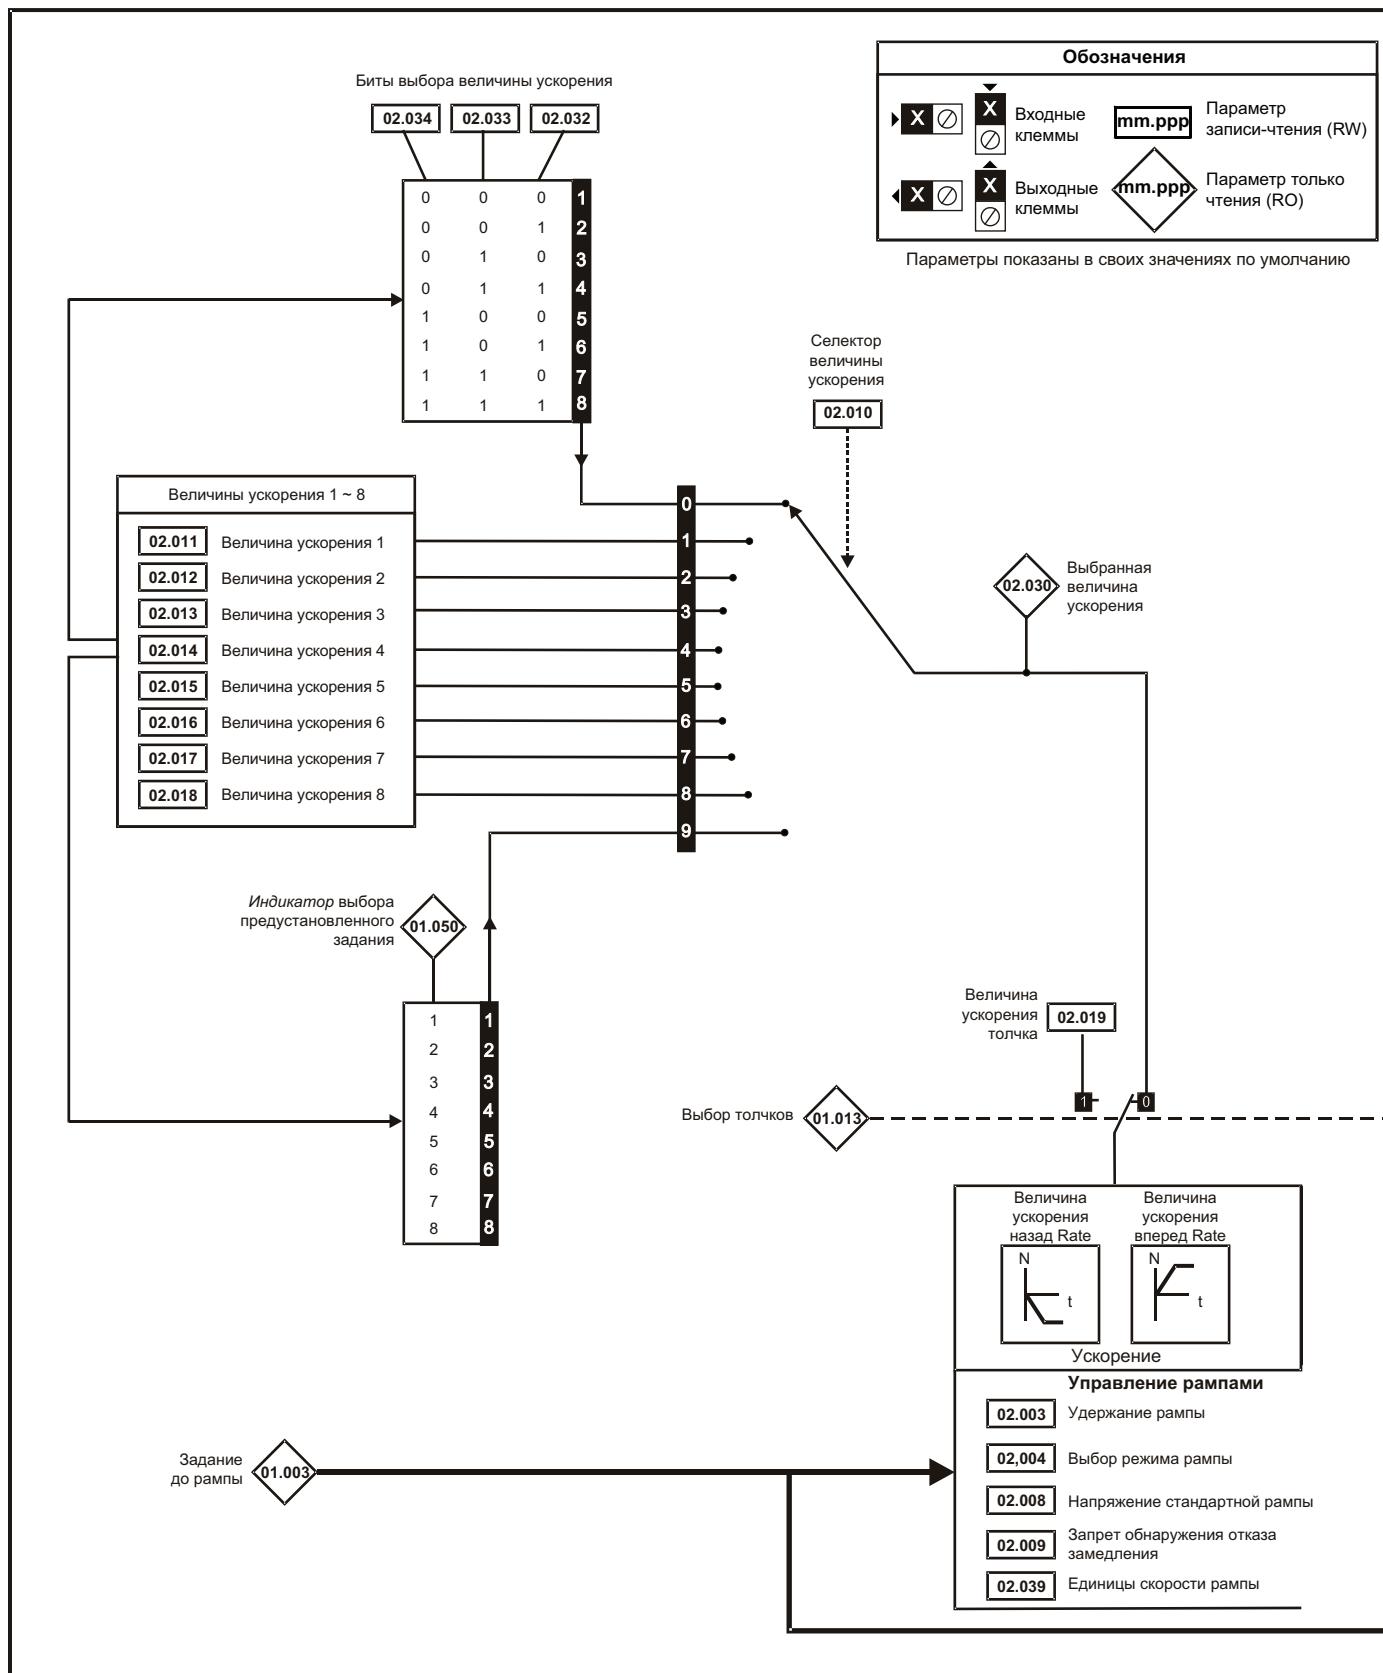

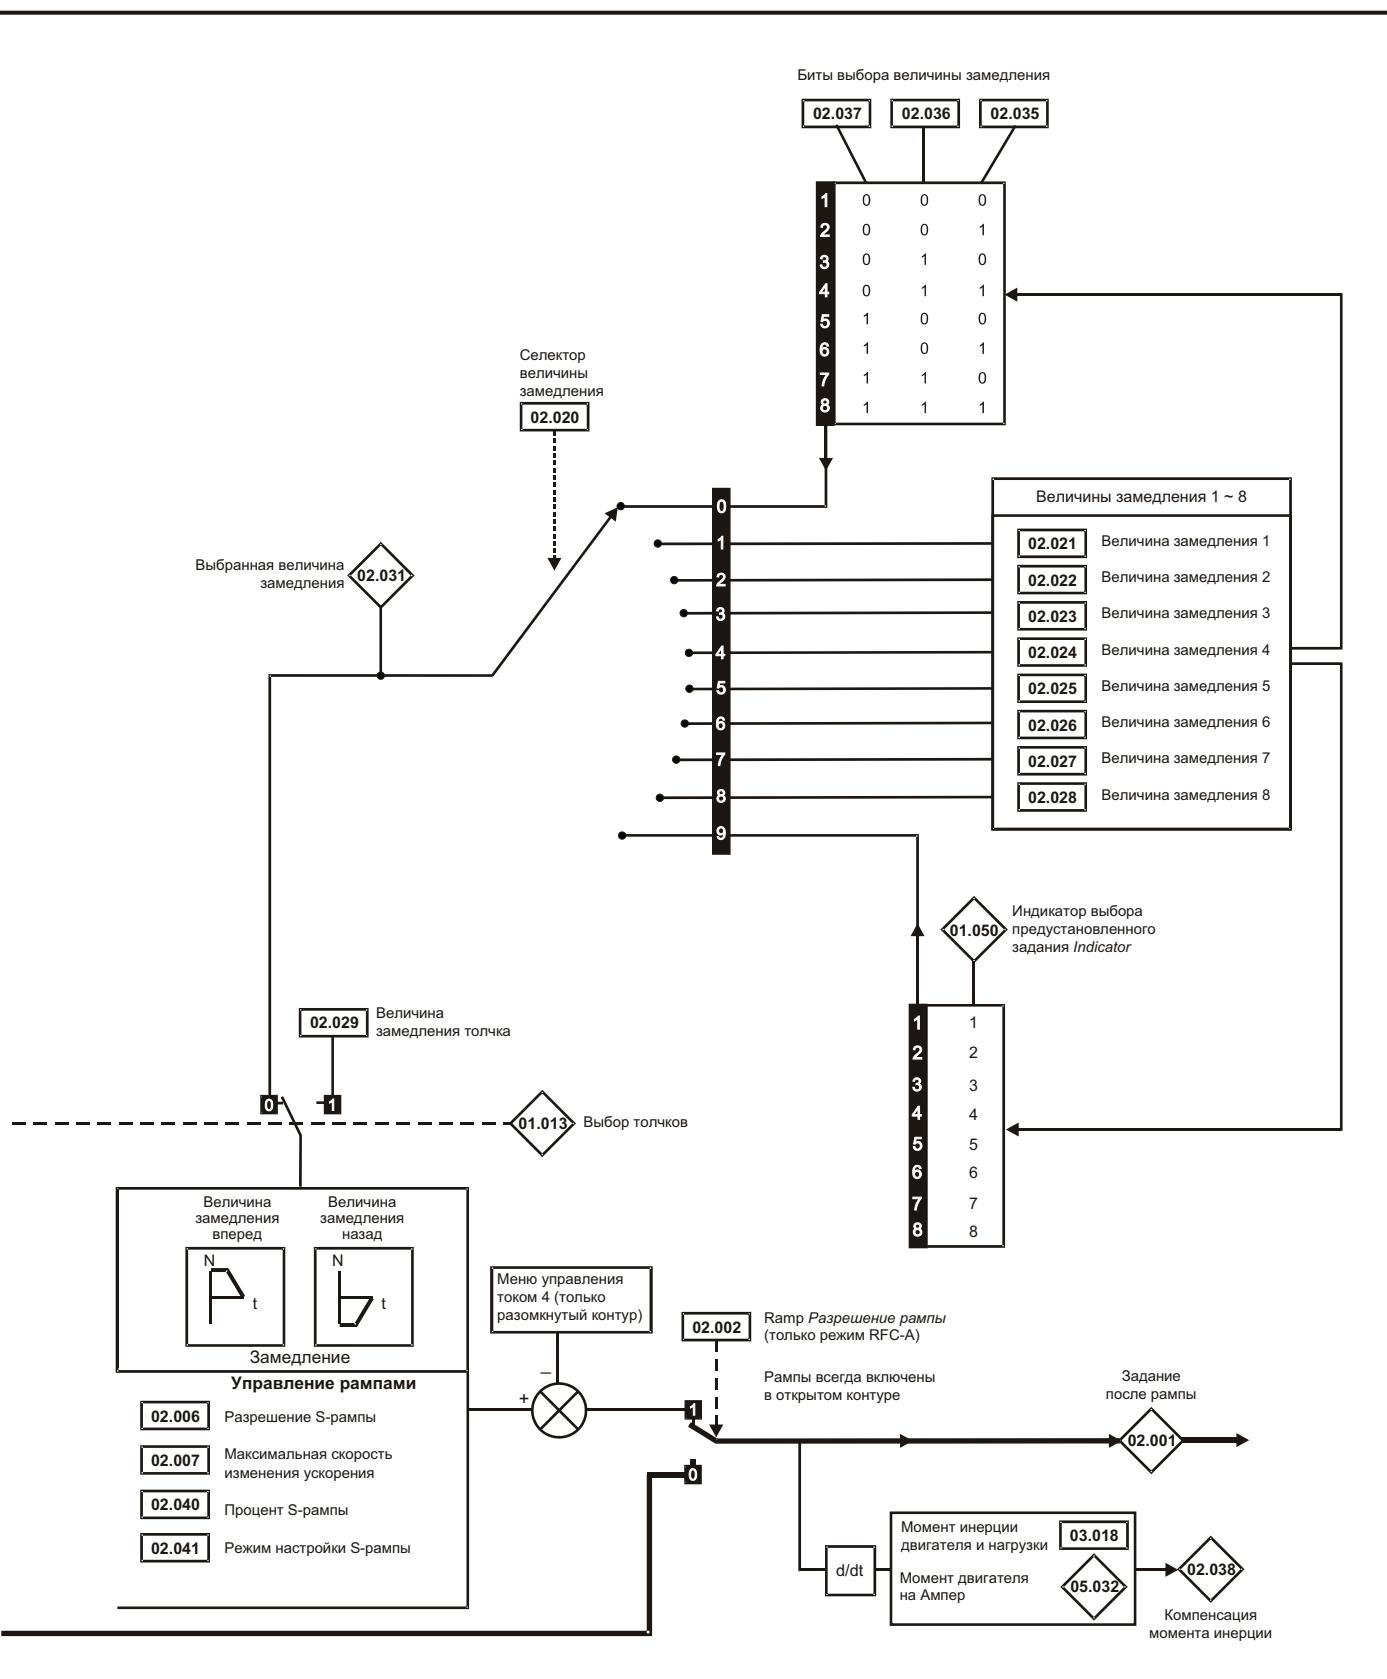

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (⊖)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
02.001	Задание после рампы	±VM_SPEED_FREQ_REF Гц			RO	Num
02.002	Включение рампы	Off (0) или On (1)	On (1)	RW	Bit	US
02.003	Удержание рампы	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	US
02.004	Выбор режима рампы	FASt (0), Std (1), Std.bSt (2), FSt.bSt (3)	Std (1)	RW	Txt	US
02.005	Запрет выхода рампы	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	US
02.006	Включение S-рампы	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	US
02.007	Максимальная скорость изменения ускорения	0,0 до 300,0 с²/100 Гц	3,1 с²/100 Гц	RW	Num	US
02.008	Напряжение стандартной рампы	±VM_DC_VOLTAGE_SET В	Электропривод 110 В: 375 В Электропривод 200 В: 375 В Электропривод 400 В 50 Гц: 750 В Электропривод 400 В 60 Гц: 775 В Электропривод 575 В: 895 В Электропривод 690 В: 1075 В	RW	Num	RA
02.009	Запрет обнаружения отказа замедления	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	US
02.010	Селектор величины ускорения	0 до 9	0	RW	Num	US
02.011	Величина ускорения 1	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.012	Величина ускорения 2	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.013	Величина ускорения 3	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.014	Величина ускорения 4	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.015	Величина ускорения 5	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.016	Величина ускорения 6	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.017	Величина ускорения 7	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.018	Величина ускорения 8	±VM_ACCEL_RATE с	5,0 сек	RW	Num	US
02.019	Величина ускорения толчка	±VM_ACCEL_RATE с	0,2 сек	RW	Num	US
02.020	Селектор величины замедления	0 до 9	0	RW	Num	US
02.021	Величина замедления 1	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.022	Величина замедления 2	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.023	Величина замедления 3	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.024	Величина замедления 4	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.025	Величина замедления 5	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.026	Величина замедления 6	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.027	Величина замедления 7	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.028	Величина замедления 8	±VM_ACCEL_RATE с	10,0 сек	RW	Num	US
02.029	Величина замедления толчка	±VM_ACCEL_RATE с	0,2 сек	RW	Num	US
02.030	Выбранная величина ускорения	0 до 8		RO	Num	ND NC PT
02.031	Выбранная величина замедления	0 до 8		RO	Num	ND NC PT
02.032	Бит выбора величины ускорения 0	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	NC
02.033	Бит выбора величины ускорения 1	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	NC
02.034	Бит выбора величины ускорения 2	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	NC
02.035	Бит выбора величины замедления 0	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	NC
02.036	Бит выбора величины замедления 1	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	NC
02.037	Бит выбора величины замедления 2	Off (0) или On (1)	Off (0)	RW	Bit	NC
02.038	Компенсация момента инерции	±1000,0%		RO	Num	ND NC PT
02.039	Единицы скорости рампы	0 до 1	0	RW	Num	US
02.040	Процент S-рампы	0,0 до 50,0%	0,0%	RW	Num	US
02.041	Режим настройки S-рампы	0 до 2	0	RW	Num	US
02.042	Максимальная величина скорости изменения ускорения 1	0,0 до 300,0 с²/100 Гц	0,0 с²/100 Гц	RW	Num	US
02.043	Максимальная величина скорости изменения ускорения 2	0,0 до 300,0 с²/100 Гц	0,0 с²/100 Гц	RW	Num	US
02.044	Максимальная величина скорости изменения ускорения 3	0,0 до 300,0 с²/100 Гц	0,0 с²/100 Гц	RW	Num	US
02.045	Максимальная величина скорости изменения ускорения 4	0,0 до 300,0 с²/100 Гц	0,0 с²/100 Гц	RW	Num	US

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.3 Меню 3: Управление частотой

Рис. 10-3 Меню 3 Логическая схема разомкнутого контура

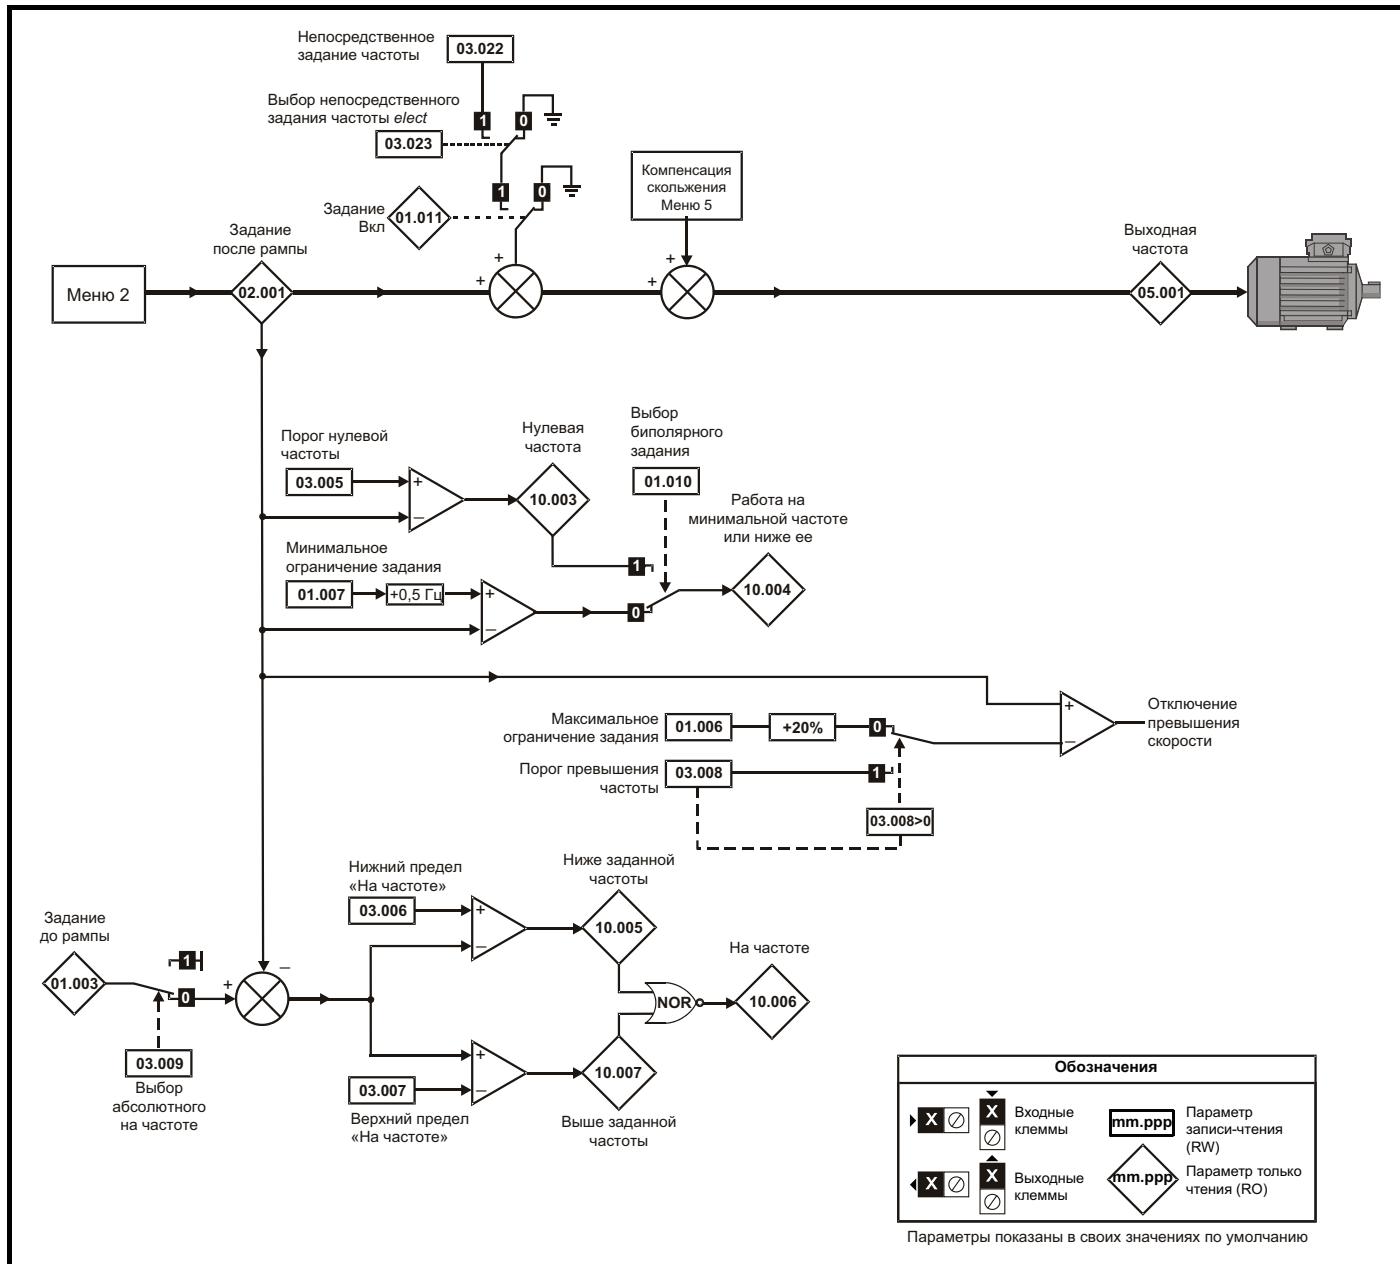
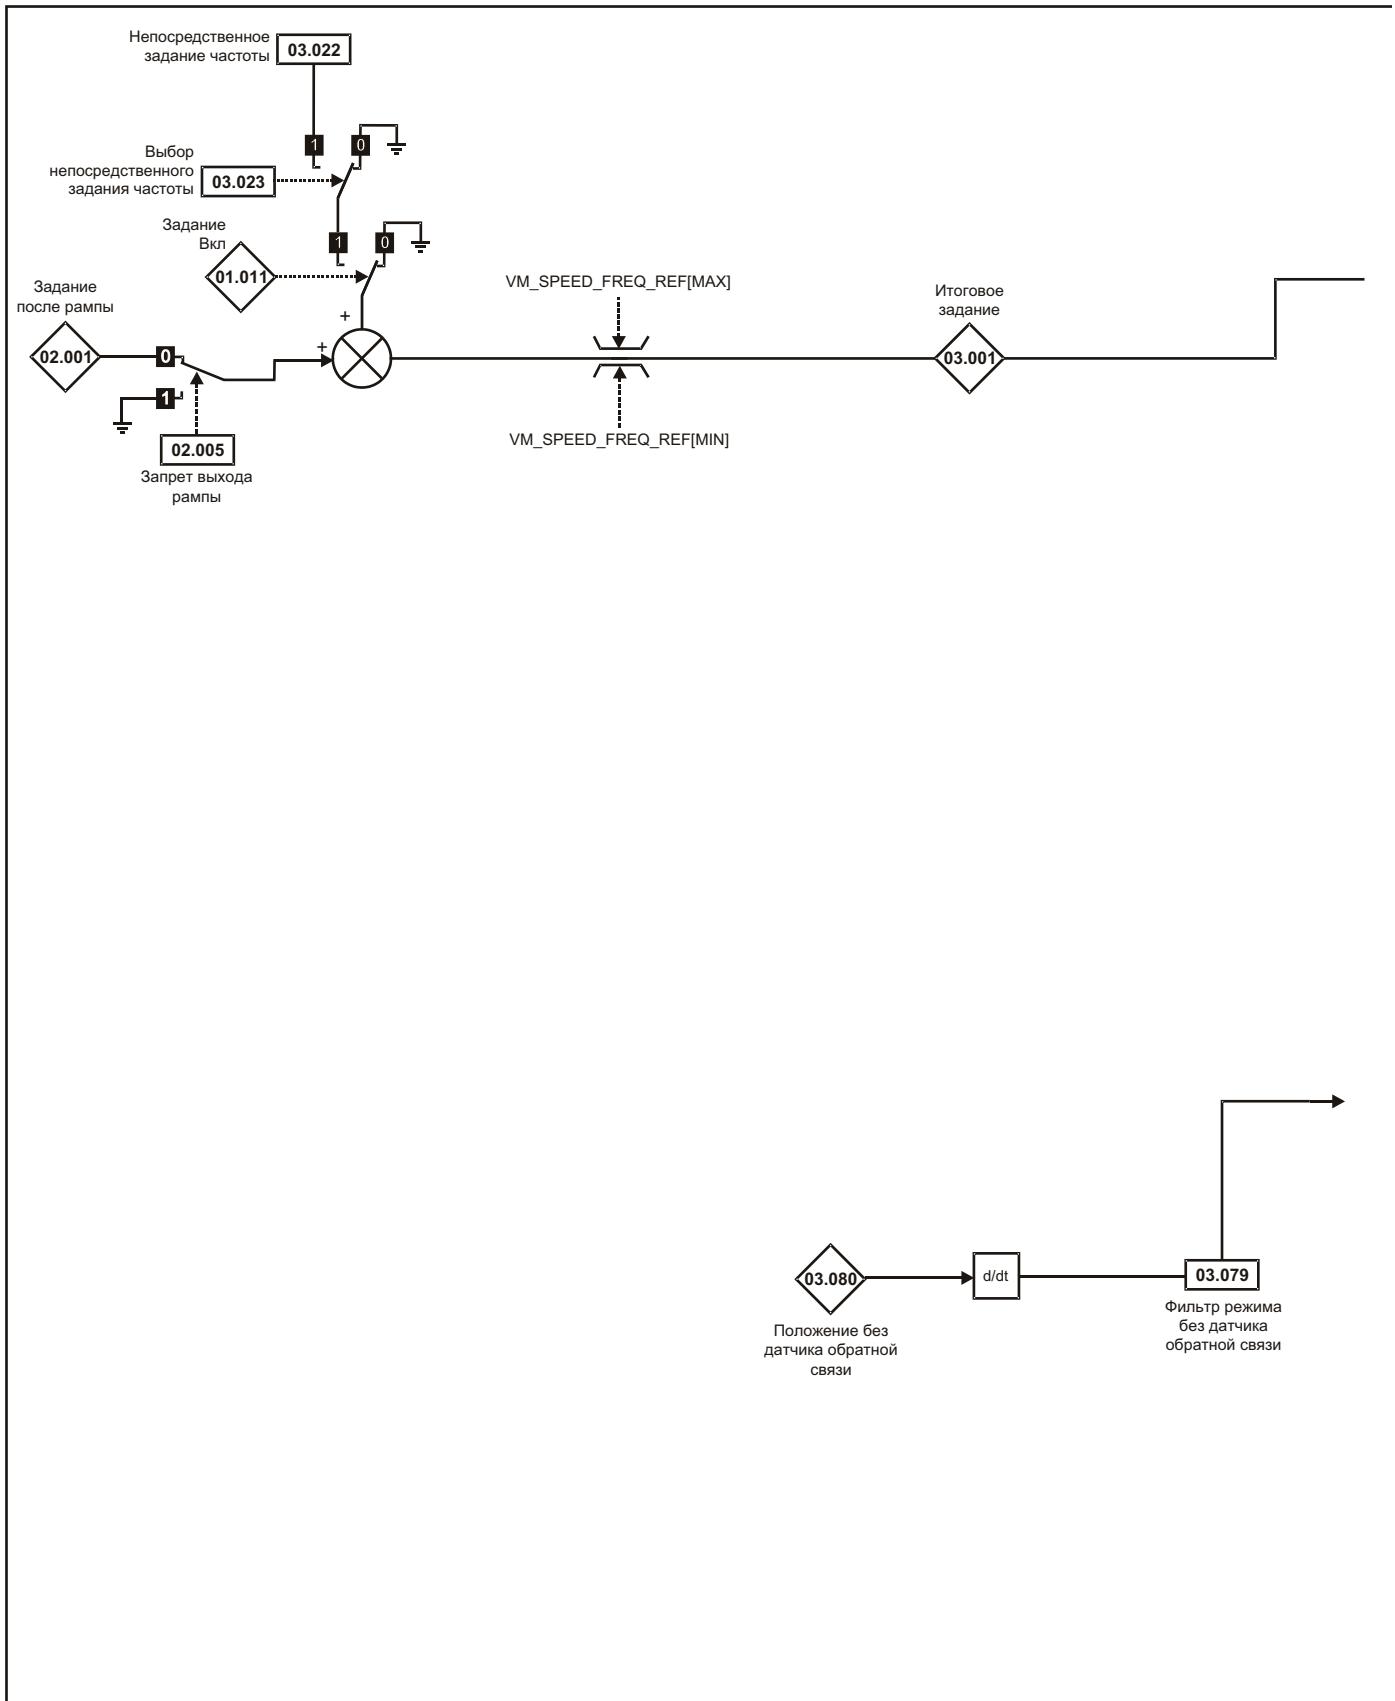


Рис. 10-4 Меню 3 Логическая схема режима RFC-A




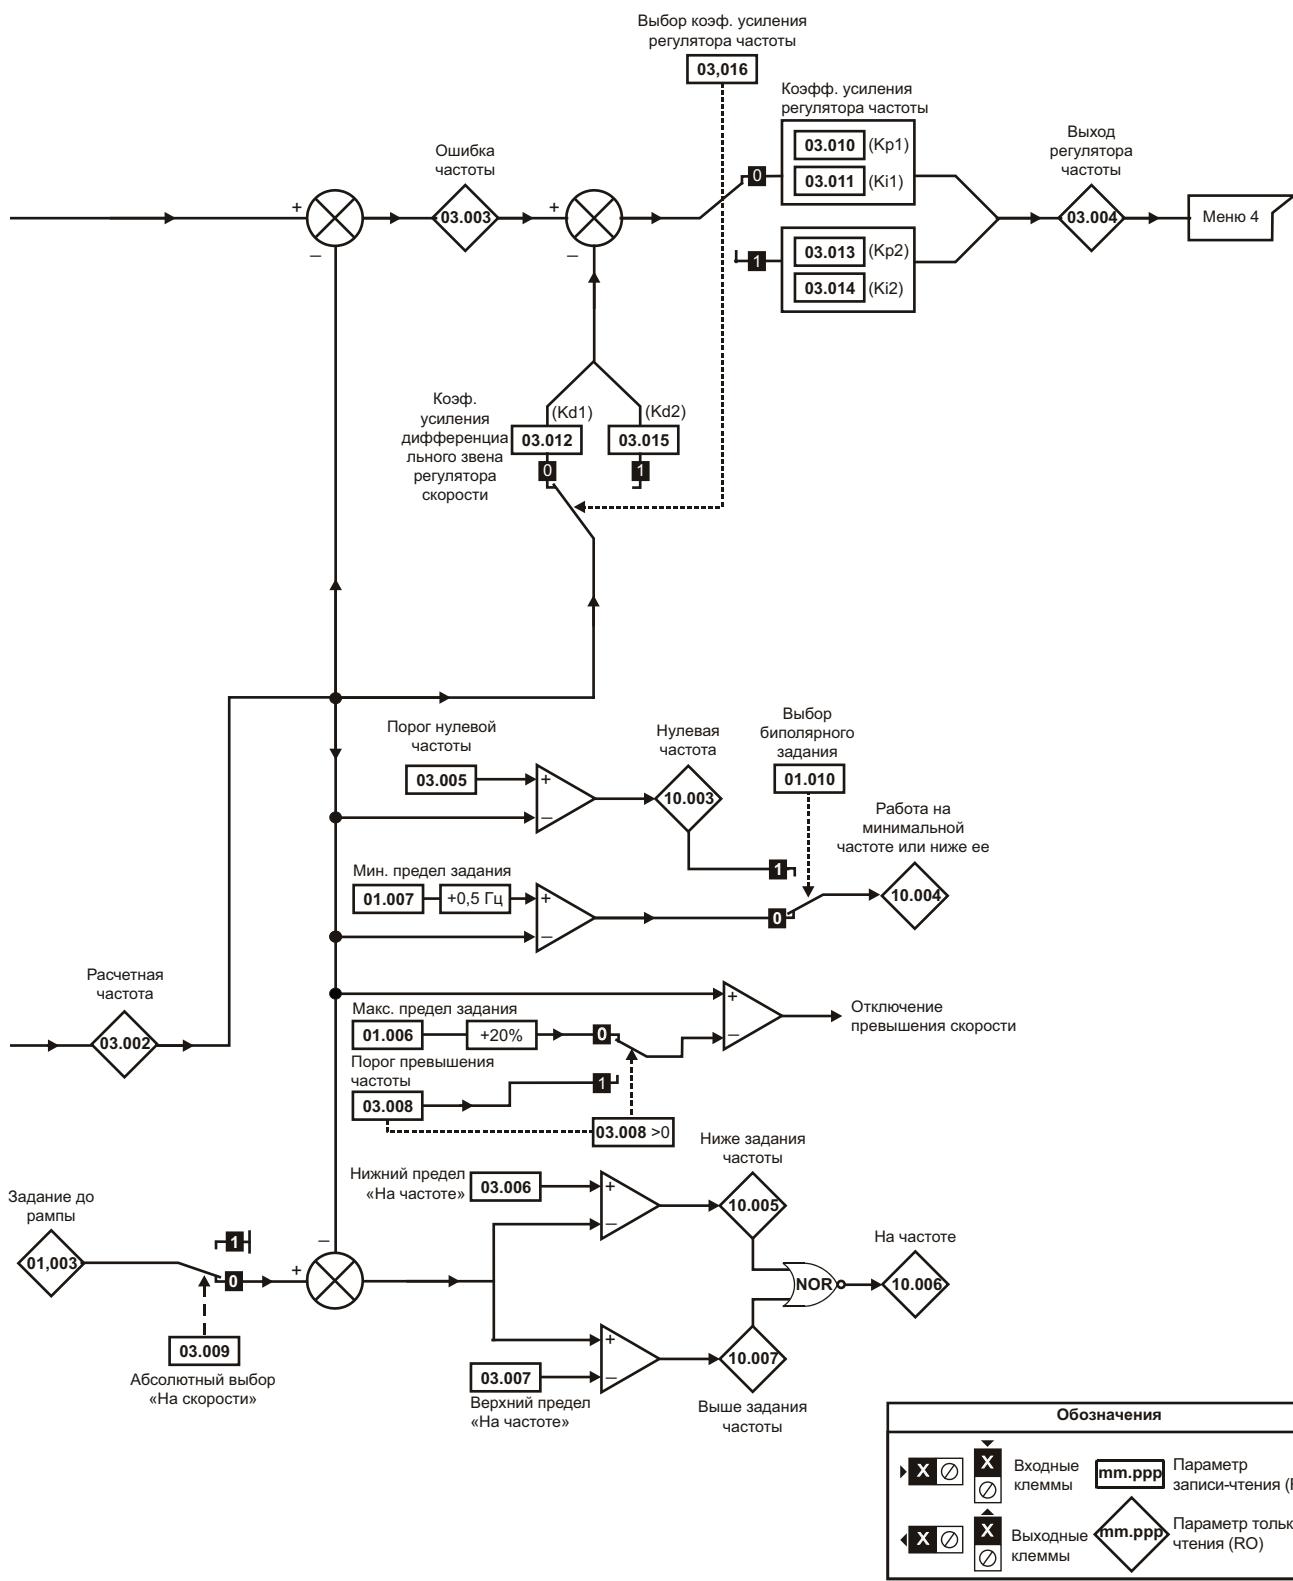


Рис. 10-5 Логическая схема меню 3

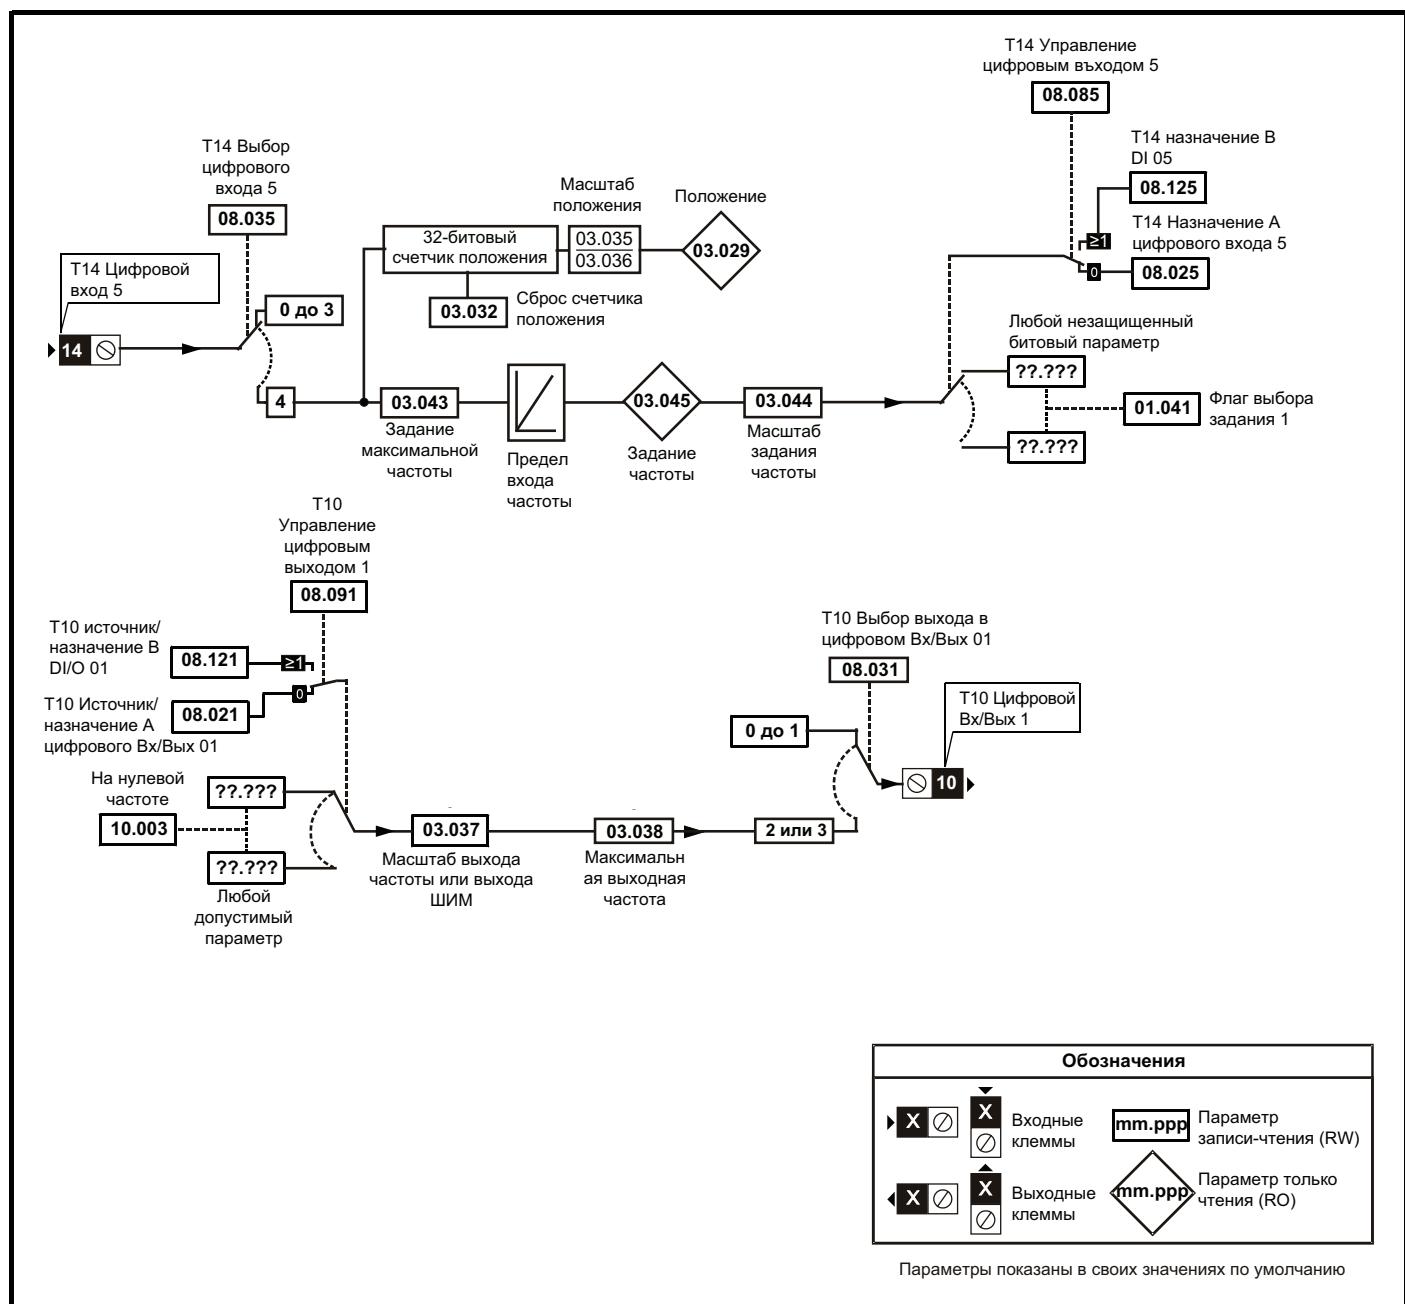

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
03.001 Итоговое задание		±VM_FREQ Гц			RO	Num
03.002 Расчетная частота		±VM_FREQ Гц			RO	Num
03.003 Ошибка частоты		±VM_FREQ Гц			RO	Num
03.004 Выход регулятора частоты		±VM_TORQUE_CURRENT %			RO	Num
03.005 Порог нулевой частоты	0,00 до 20,00 Гц		2,00 Гц		RW	Num
03.006 Нижний предел «На частоте»	0,00 до VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR Гц		1,00 Гц		RW	Num
03.007 Верхний предел «На частоте»	0,00 до VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR Гц		1,00 Гц		RW	Num
03.008 Порог превышения частоты	0,00 до VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR Гц		0,00 Гц		RW	Num
03.009 Абсолютное определение «На частоте»	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
03.010 Коэф. усиления пропорционального звена регулятора частоты Kp1		0,000 до 200,000 с/рад		0,100 с/рад	RW	Num
03.011 Коэф. усиления интегрального звена регулятора частоты Ki1		0,00 до 655,35 с²/рад		0,10 с²/рад	RW	Num
03.012 Коэф. усиления дифференциального звена обратной связи регулятора частоты Kd1		0,00000 до 0,65535 1/рад		0,00000 1/рад	RW	Num
03.013 Коэф. усиления пропорционального звена регулятора частоты Kp2		0,000 до 200,000 с/рад		0,100 с/рад	RW	Num
03.014 Коэф. усиления интегрального звена регулятора частоты Ki2		0,00 до 655,35 с²/рад		0,10 с²/рад	RW	Num
03.015 Коэф. усиления дифференциального звена обратной связи регулятора частоты Kd2		0,00000 до 0,65535 1/рад		0,00000 1/рад	RW	Num
03.016 Выбор коэф. усиления регулятора частоты		0 до 2		0	RW	Num
03.017 Порог изменения коэф. усиления		0,00 до VM_FREQ_UNIPOLAR Гц		0,00 Гц	RW	Num
03.018 Момент инерции двигателя и нагрузки		0,00 до 1000,00 кгм²		0,00 кгм²	RW	Num
03.022 Жесткое задание частоты	±VM_SPEED_FREQ_REF Гц		0,00 Гц		RW	Num
03.023 Выбор непосредственного задания частоты	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
03.029 Положение (T14)	0 до 65535				RO	Num
03.032 Сброс счетчика положения (T14)	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
03.035 Числитель масштаба положения (T14)	0,000 до 1,000		1,000		RW	Num
03.036 Знаменатель масштаба положения (T14)	0,000 до 100,000		1,000		RW	Num
03.037 Масштаб выхода частоты или выхода ШИМ (T10)	0,000 до 4,000		1,000		RW	Num
03.038 Максимальная выходная частота (T10)	1 (0), 2 (1), 5 (2), 10 (3) КГц		5 (2) кГц		RW	Txt
03.043 Максимальное задание частоты (T14)	0,00 до 100,00 кГц		10,00 кГц		RW	Num
03.044 Масштаб задания частоты (T14)	0,000 до 4,000		1,000		RW	Num
03.045 Задание частоты (T14)	0,00 до 100,00%				RO	Num
03.047 Две точки минимальной частоты (T14)	0,00 до 100,00%		0,00%		RW	Num
03.048 Задание электропривода при минимальной частоте (T14)	0,00 до 100,00%		0,00%		RW	Num
03.049 Две точки максимальной частоты (T14)	0,00 до 100,00%		100,00%		RW	Num
03.050 Задание электропривода при максимальной частоте (T14)	0,00 до 100,00%		100,00%		RW	Num
03.072 Процент скорости двигателя	±150,0%				RO	ND
03.079 Фильтр режима без датчика обратной связи		4 (0), 5 (1), 6 (2), 8 (3), 12 (4), 20 (5) vctr		4 (0) мсек	RW	Txt
03.080 Положение без датчика обратной связи		0 до 65535			RO	Num

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.4 Меню 4: Управление моментом и током

Рис. 10-6 Меню 4 Логическая схема разомкнутого контура


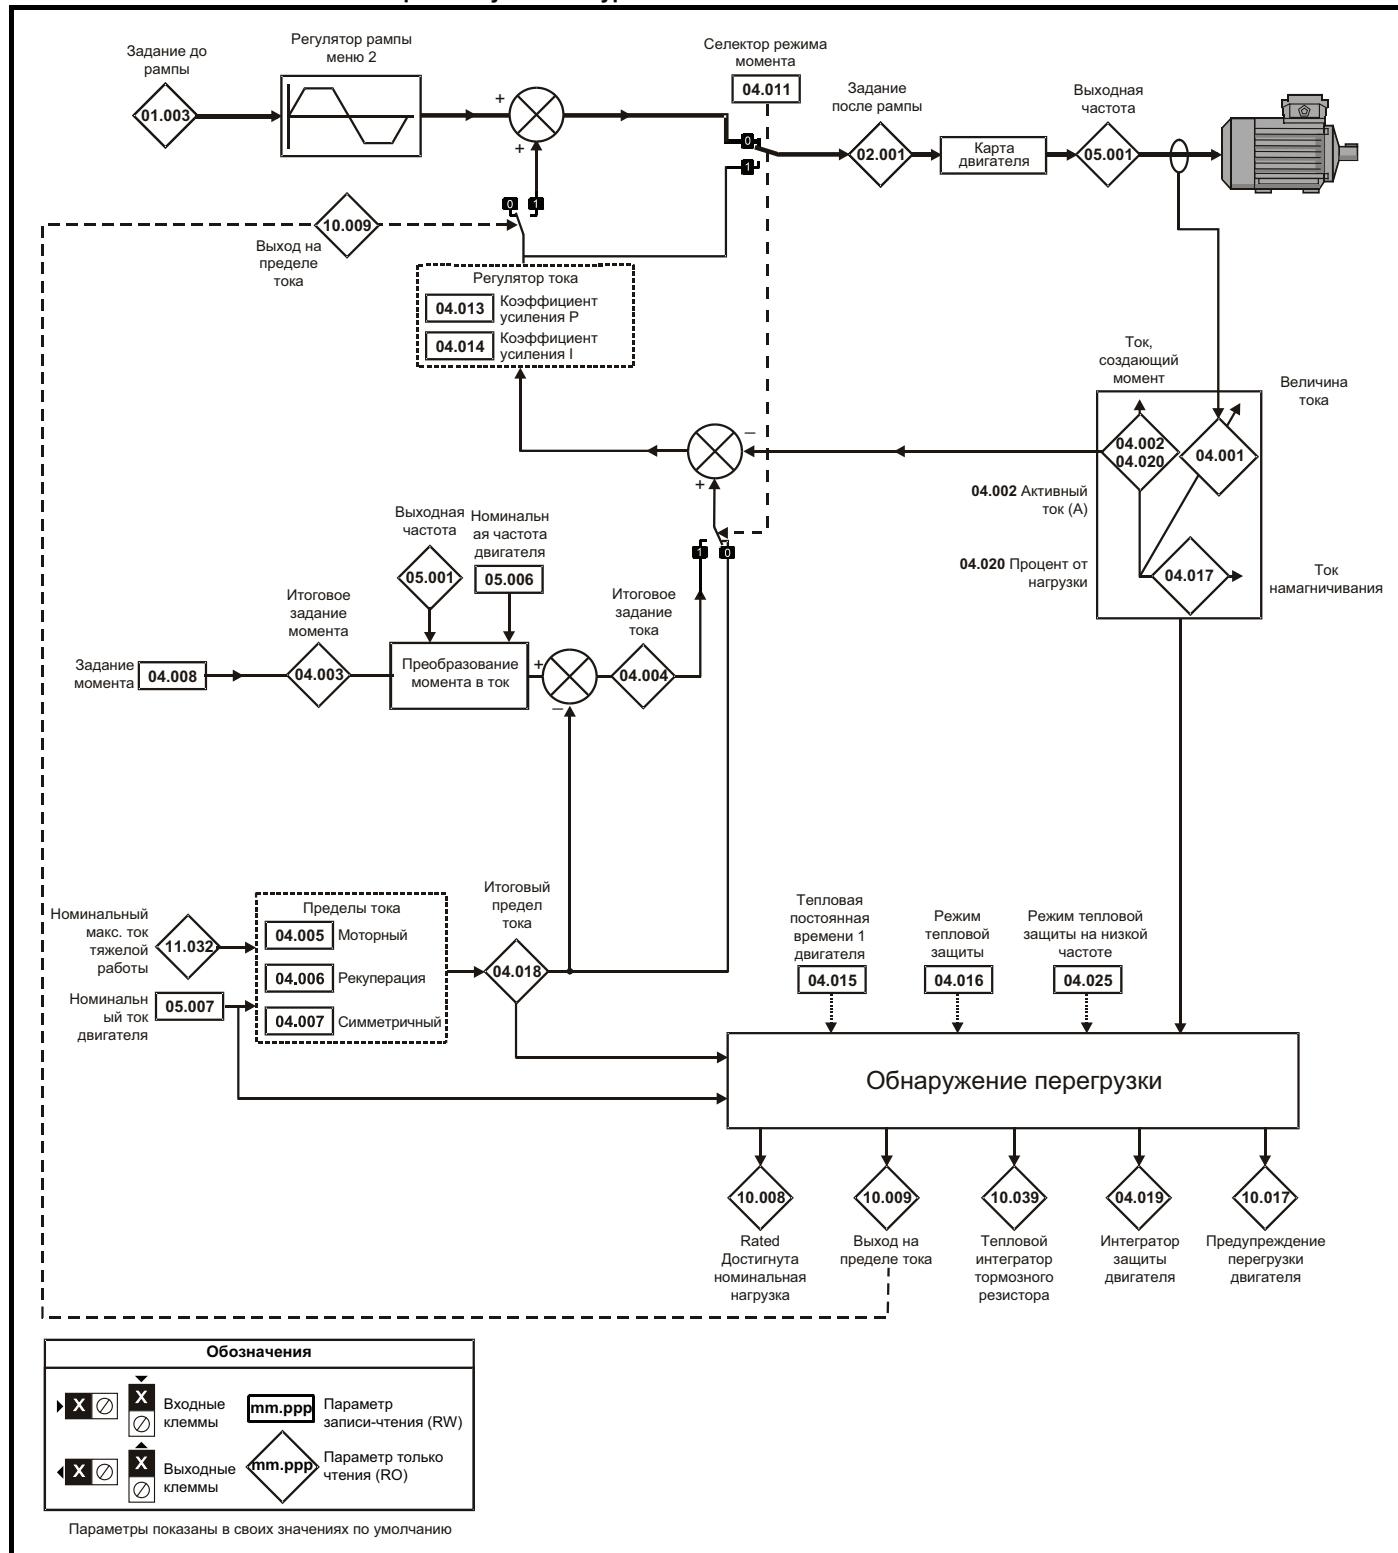


Рис. 10-7 Меню 4 Логическая схема режима RFC-A

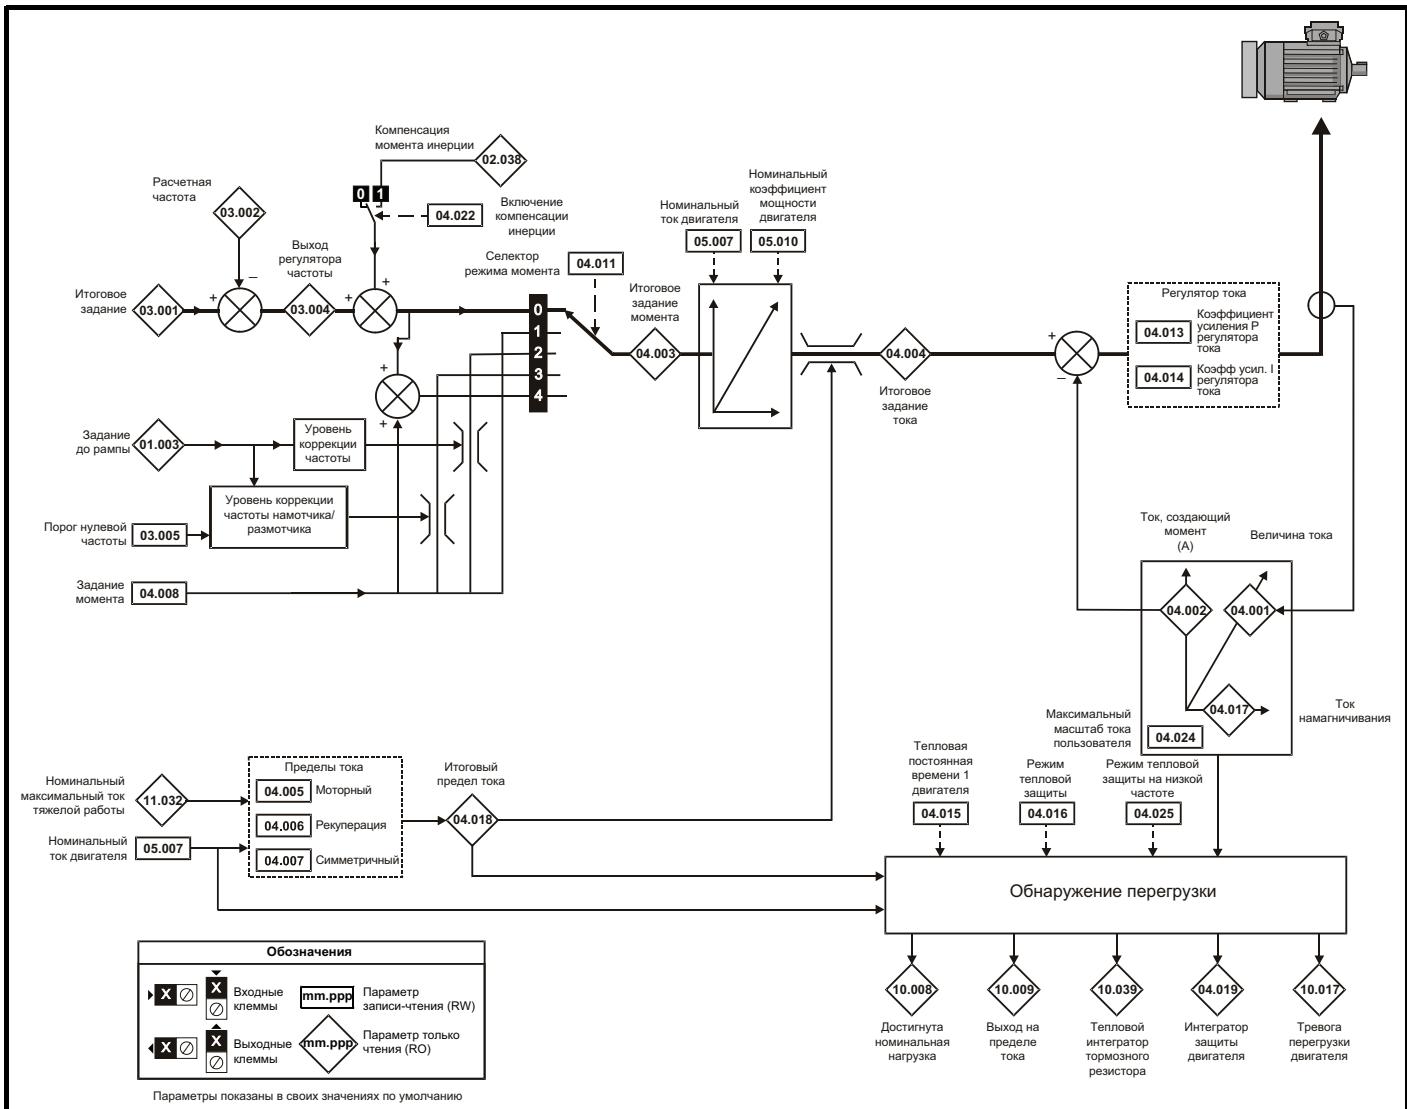

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (♂)				По умолчанию (⇒)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A								
04.001 Величина тока	±VM_DRIVE_CURRENT A						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.002 Ток, создающий момент	±VM_DRIVE_CURRENT A						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.003 Итоговое задание момента	±VM_TORQUE_CURRENT %						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.004 Итоговое задание тока	±VM_TORQUE_CURRENT %						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.005 Предел тока в двигательном режиме	±VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT %	165,0%	175,0%				RW	Num		RA		US
04.006 Предел тока в режиме рекуперации	±VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT %	165,0%	175,0%				RW	Num		RA	US	
04.007 Симметричный предел тока	±VM_MOTOR1_CURRENT_LIMIT %	165,0%	175,0%				RW	Num		RA		US
04.008 Задание момента	±VM_USER_CURRENT %		0,0%				RW	Num				US
04.011 Селектор режима момента	0 до 1	0 до 5	0				RW	Num				US
04.013 Коэффициент пропорционального усиления K <sub>p</sub> регулятора тока	0,00 до 4000,00		20,00				RW	Num				US
04.014 Коэффициент интегрального усиления K <sub>i</sub> регулятора тока	0,000 до 600,000		40,000				RW	Num				US
04.015 Тепловая постоянная времени 1 двигателя	1 до 3000 сек		179 сек				RW	Num				US
04.016 Режим тепловой защиты	0 (0) до 3 (3)		0 (0)				RW	Bin				US
04.017 Ток намагничивания	±VM_DRIVE_CURRENT A						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.018 Итоговый предел тока	±VM_TORQUE_CURRENT %						RO	Num	ND	NC	PT	
04.019 Аккумулятор защиты двигателя от перегрева	0,0 до 100,0%						RO	Num	ND	NC	PT	PS
04.020 Процент нагрузки	±VM_USER_CURRENT %						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.022 Включение компенсации инерции		Off (0) или On (1)			Off (0)		RW	Bit				US
04.024 Максимальный масштаб тока пользователя	±VM_TORQUE_CURRENT_UNIPOLAR %	165,0%	175,0%				RW	Num		RA		US
04.025 Режим тепловой защиты на низкой частоте	0 до 1		0				RW	Num				US
04.026 Момент в процентах	±VM_USER_CURRENT %						RO	Num	ND	NC	PT	FI
04.036 Значение аккумулятора защиты двигателя при включении питания	Pr.dn (0), 0 (1), rEAL t (2)		Pr.dn (0)				RW	Txt				US
04.041 Уровень отключения по сверхтоку пользователя	0 до 100%		100%				RW	Num		RA		US

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.5 Меню 5: Управление двигателем

Рис. 10-8 Меню 5 Логическая схема разомкнутого контура



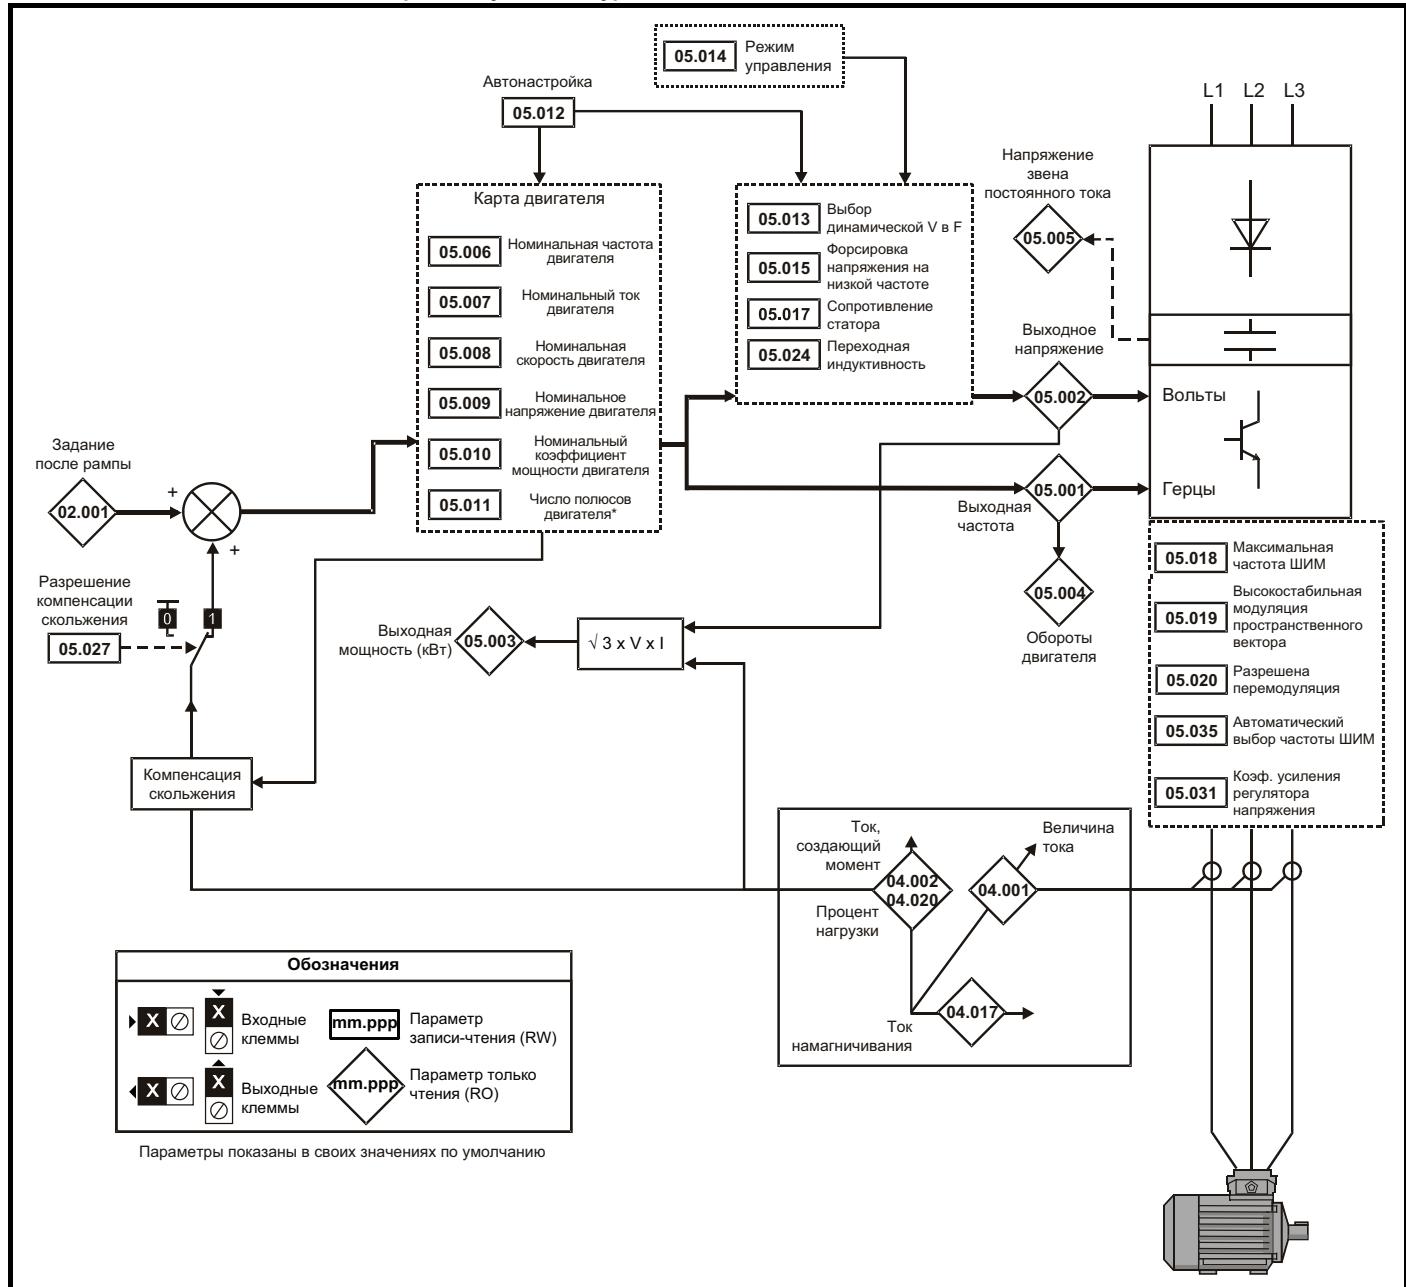


Рис. 10-9 Меню 5 Логическая схема режима RFC-A

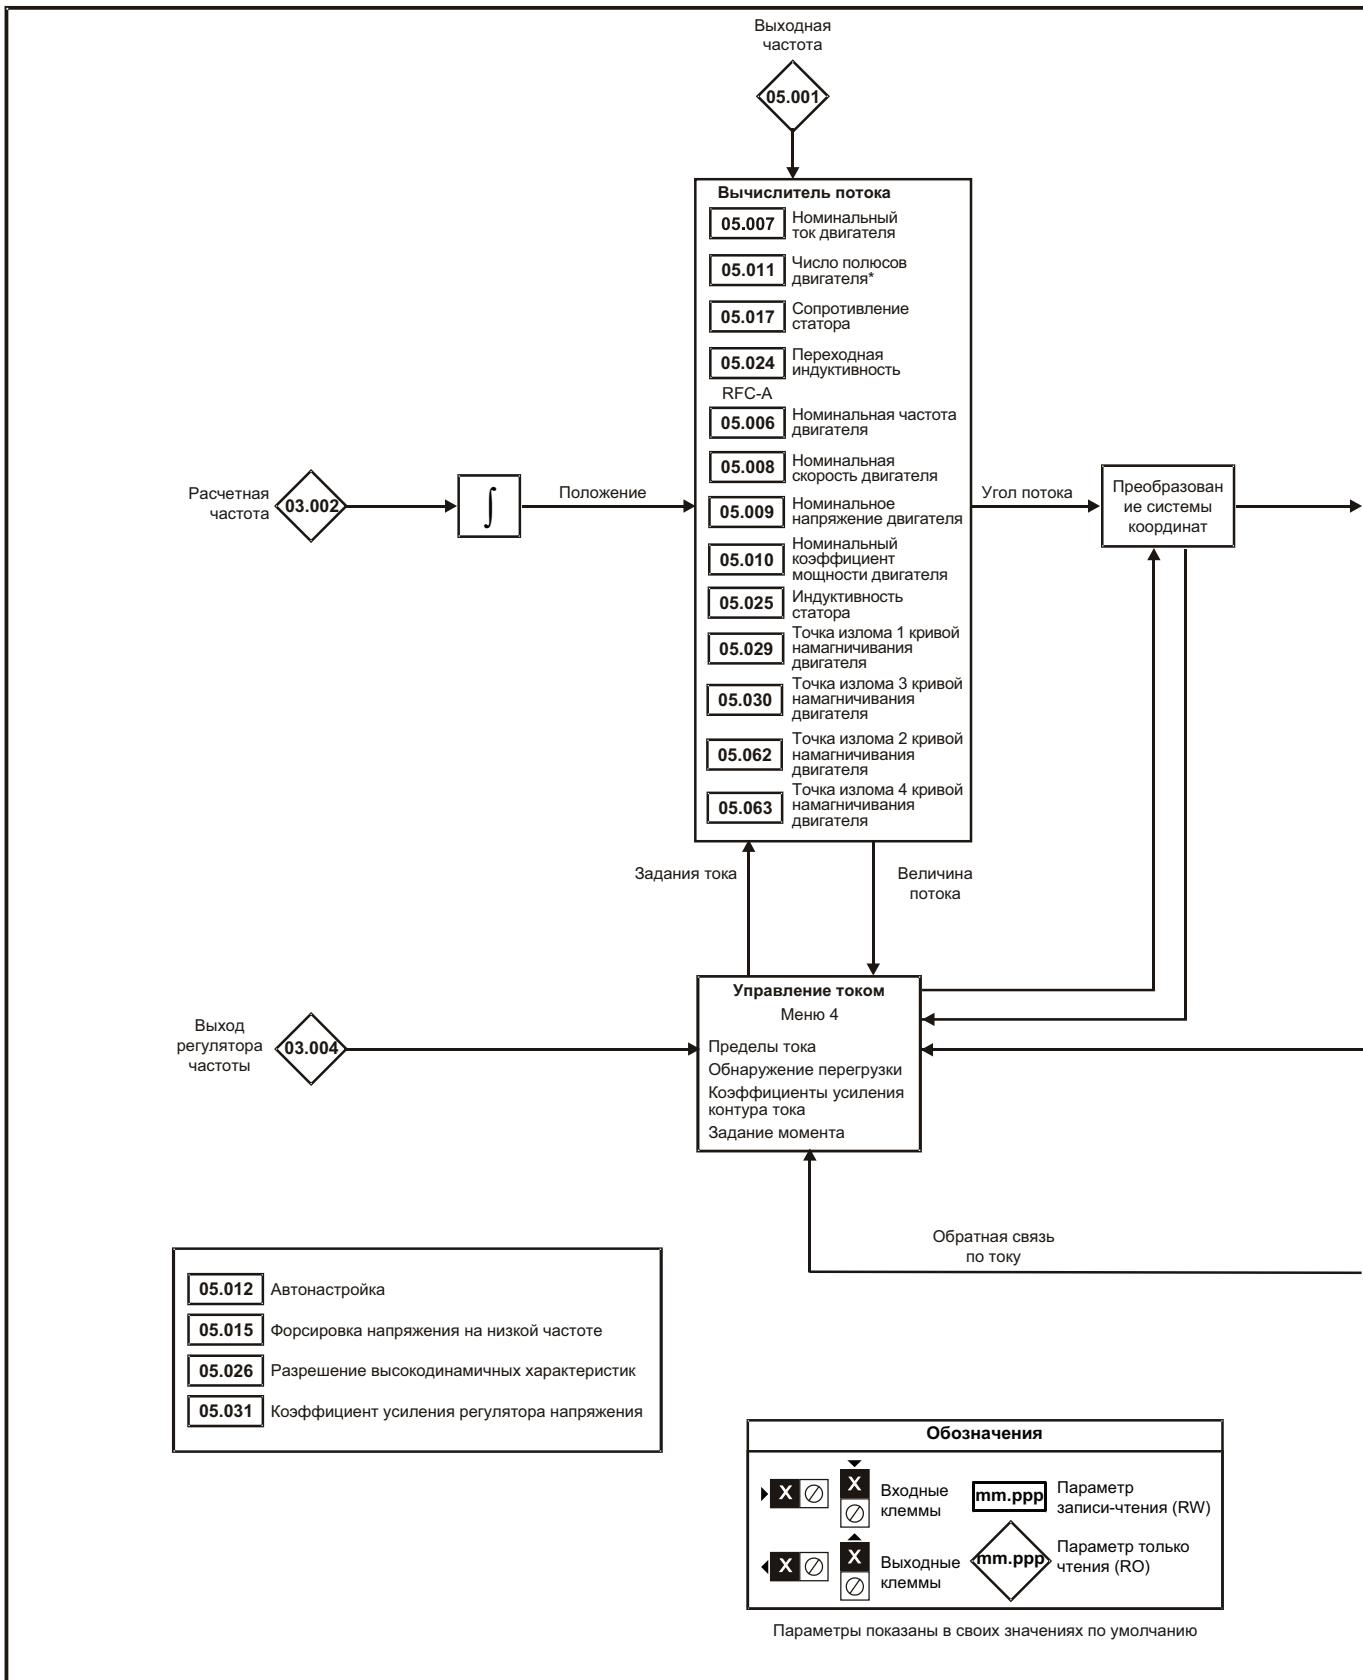

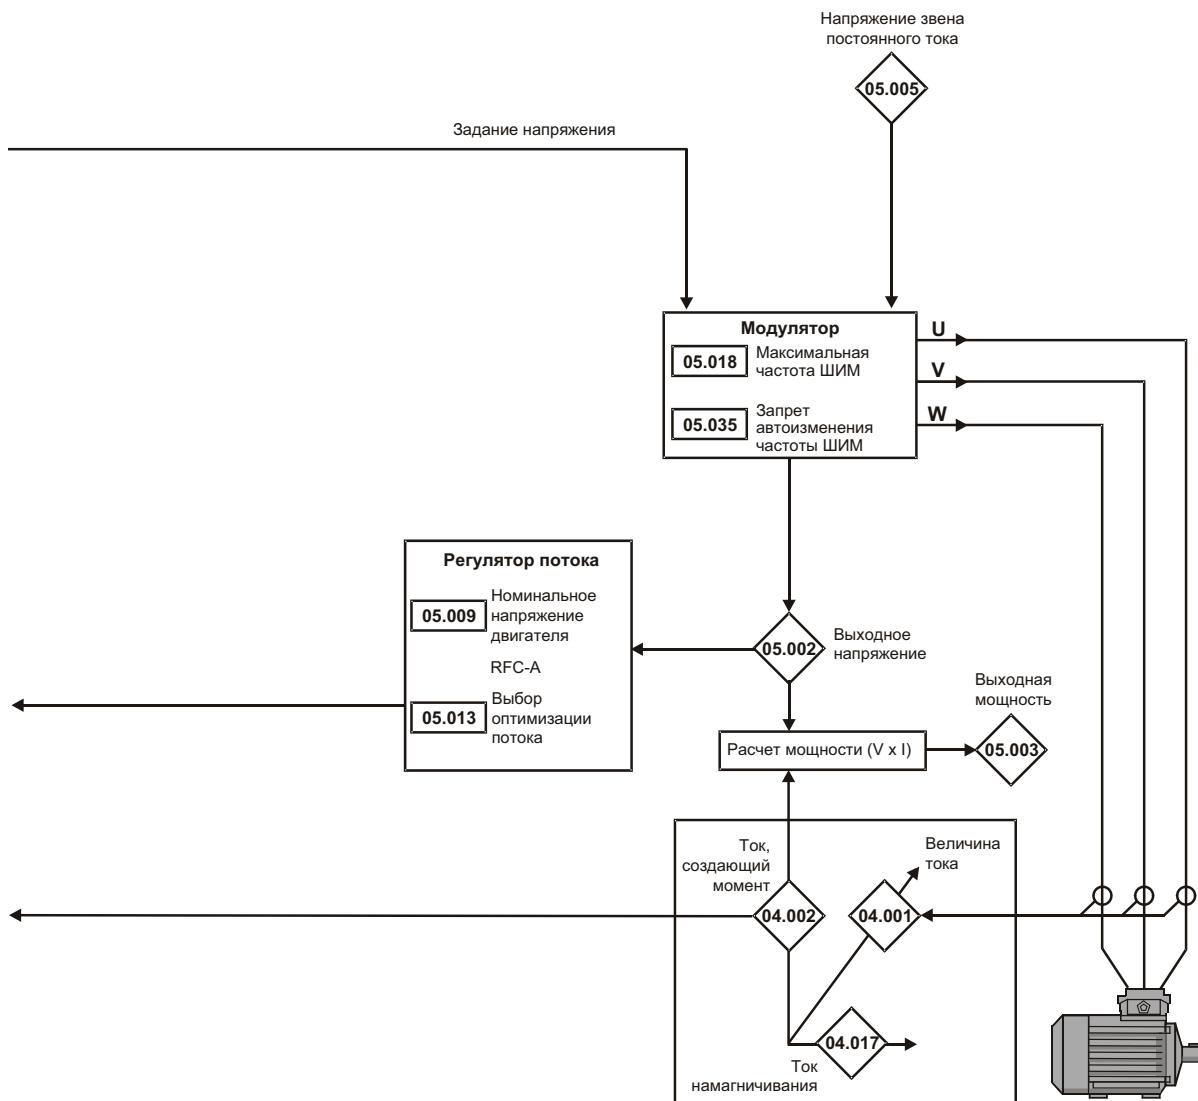

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------


Параметр	Диапазон (⊖)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
05.001 Выходная частота	±VM_SPEED_FREQ_REF Гц				RO	Num
05.002 Выходное напряжение	±VM_AC_VOLTAGE В				RO	Num
05.003 Выходная мощность	±VM_POWER кВт				RO	Num
05.004 Обороты двигателя	±80000 об/мин				RO	Num
05.005 Напряжение звена постоянного тока	±VM_DC_VOLTAGE В				RO	Num
05.006 Номинальная частота двигателя	0,00 до VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR Гц		50 Гц: 50,00 Гц, 60 Гц: 60,00 Гц		RW	Num
05.007 Номинальный ток двигателя	±VM_RATED_CURRENT A		Номинальный максимальный ток тяжелой работы (11,032)		RW	Num
5.008 Номинальная скорость двигателя	0,0 до 80000,0 об/мин		50 Гц: 1500,0 об/мин 60 Гц: 1800,0 об/мин 50 Гц: 1450,0 об/мин 60 Гц: 1750,0 об/мин		RW	Num
05.009 Номинальное напряжение двигателя	±VM_AC_VOLTAGE_SET В		электропривод 110 В: 230 В, электропривод 200 В: 230 В электропривод 400 В 50 Гц: 400 В электропривод 400 В 60 Гц: 460 В Электропривод 575 В: 575 В Электропривод 690 В: 690 В		RW	Num
05.010 Номинальный коэффициент мощности двигателя	0,00 до 1,00		0,85		RW	Num
05.011 Число полюсов двигателя*	Auto (0) до 32 (16)		Auto (0)		RW	Num
05.012 Автонастройка	0 до 2	0 до 3	0		RW	Num
05.013 Выбор динамической V в F / Оптимизации потока	0 до 1		0		RW	Num
05.014 Режим управления	Ur.S (0), Ur (1), Fd (2), Ur.Auto (3), Ur.I (4), SrE (5)		Ur.I (4)		RW	Txt
05.015 Форсировка напряжения на низкой частоте	0,0 до 50,0%		3,0%		RW	Num
05.017 Сопротивление статора	0,0000 до 99,9999 Ом		0,0000 Ом		RW	Num
05.018 Максимальная частота ШИМ	0,667 (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 6 (5), 8 (6), 12 (7), 16 (8) кГц	2 (2), 3 (3), 4 (4), 6 (5), 8 (6), 12 (7), 16 (8) кГц	3 (3) кГц		RW	Txt
05.019 Высокостабильная модуляция пространственного вектора	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.020 Разрешена перемодуляция	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.024 Переходная индуктивность	0,000 до 500,000 мГ		0,000 мГ		RW	Num
05.025 Индуктивность статора	0,00 до 5000,00 мГ		0,00 мГ		RW	Num
05.026 Разрешение высокодинамичных характеристик		Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit
05.027 Включение компенсации скольжения	±150,0%		100,0%		RW	Num
05.028 Запрет управления компенсацией потока	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.029 Критическое значение 1 насыщения двигателя		0,0 до 100,0%	50,0%		RW	Num
05.030 Критическое значение 3 насыщения двигателя		0,0 до 100,0%	75,0%		RW	Num
05.031 Коэффициент усиления регулятора напряжения	1 до 30		1		RW	Num
05.032 Момент двигателя на Ампер	0,00 до 500,00 Нм/А				RO	Num
05.033 Предел компенсации скольжения	0,00 до 10,00 Гц	5,00 Гц			RW	Num
05.034 Поток в процентах		0,0 до 150,0%			RO	Num
05.035 Запрет автоматического изменения частоты ШИМ	0 до 2		0		RW	Num
05.036 Фильтр компенсации скольжения	64 (0), 128 (1), 256 (2), 512 (3) мсек		128 (1) мсек		RW	Txt
05.037 Частота ШИМ	0,667 (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 6 (5), 8 (6), 12 (7), 16 (8) кГц	2 (2), 3 (3), 4 (4), 6 (5), 8 (6), 12 (7), 16 (8) кГц			RO	Txt
05.040 Форсировка при запуске подхвата вращения	0,0 до 10,0		1,0		RW	Num
05.042 Обратная последовательность выходных фаз	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.059 Максимальная компенсация времени задержки	0,000 до 10,000 мкsec		0,000 мкsec		RO	Num
05.060 Ток при максимальной компенсации времени задержки	0,00 до 100,00%		0,00%		RO	Num
05.061 Запрет компенсации времени задержки	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.062 Критическое значение 2 насыщения двигателя		0,0 до 100,0%	0,0%		RW	Num
05.063 Критическое значение 4 насыщения двигателя		0,0 до 100,0%	0,0%		RW	Num
05.074 Напряжение конца форсировки	0,0 до 100,0%		50,0%		RW	Num
05.075 Частота конца форсировки	0,0 до 100,0%		50,0%		RW	Num
05.076 Напряжение второй точки	0,0 до 100,0%		55,0%		RW	Num
05.077 Частота второй точки	0,0 до 100,0%		55,0%		RW	Num
05.078 Напряжение третьей точки	0,0 до 100,0%		75,0%		RW	Num
05.079 Частота третьей точки	0,0 до 100,0%		75,0%		RW	Num
05.080 Разрешен низкий акустический шум	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.081 Изменение максимальной частоты ШИМ электропривода при низком выходном токе	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.082 Номинальная мощность двигателя	±VM_POWER кВт		0,00 кВт		RW	Num
05.083 Запрет полок напряжения	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit
05.084 Форсировка скольжения на низкой частоте	0,0 до 100,0%		0,0%		RW	Num

\* Если значение этого параметра считывается по каналу последовательной связи, то он показывает пары полюсов.

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.6 Меню 6: Контроллер сигналов управления и часы

Рис. 10-10 Логическая схема Меню 6

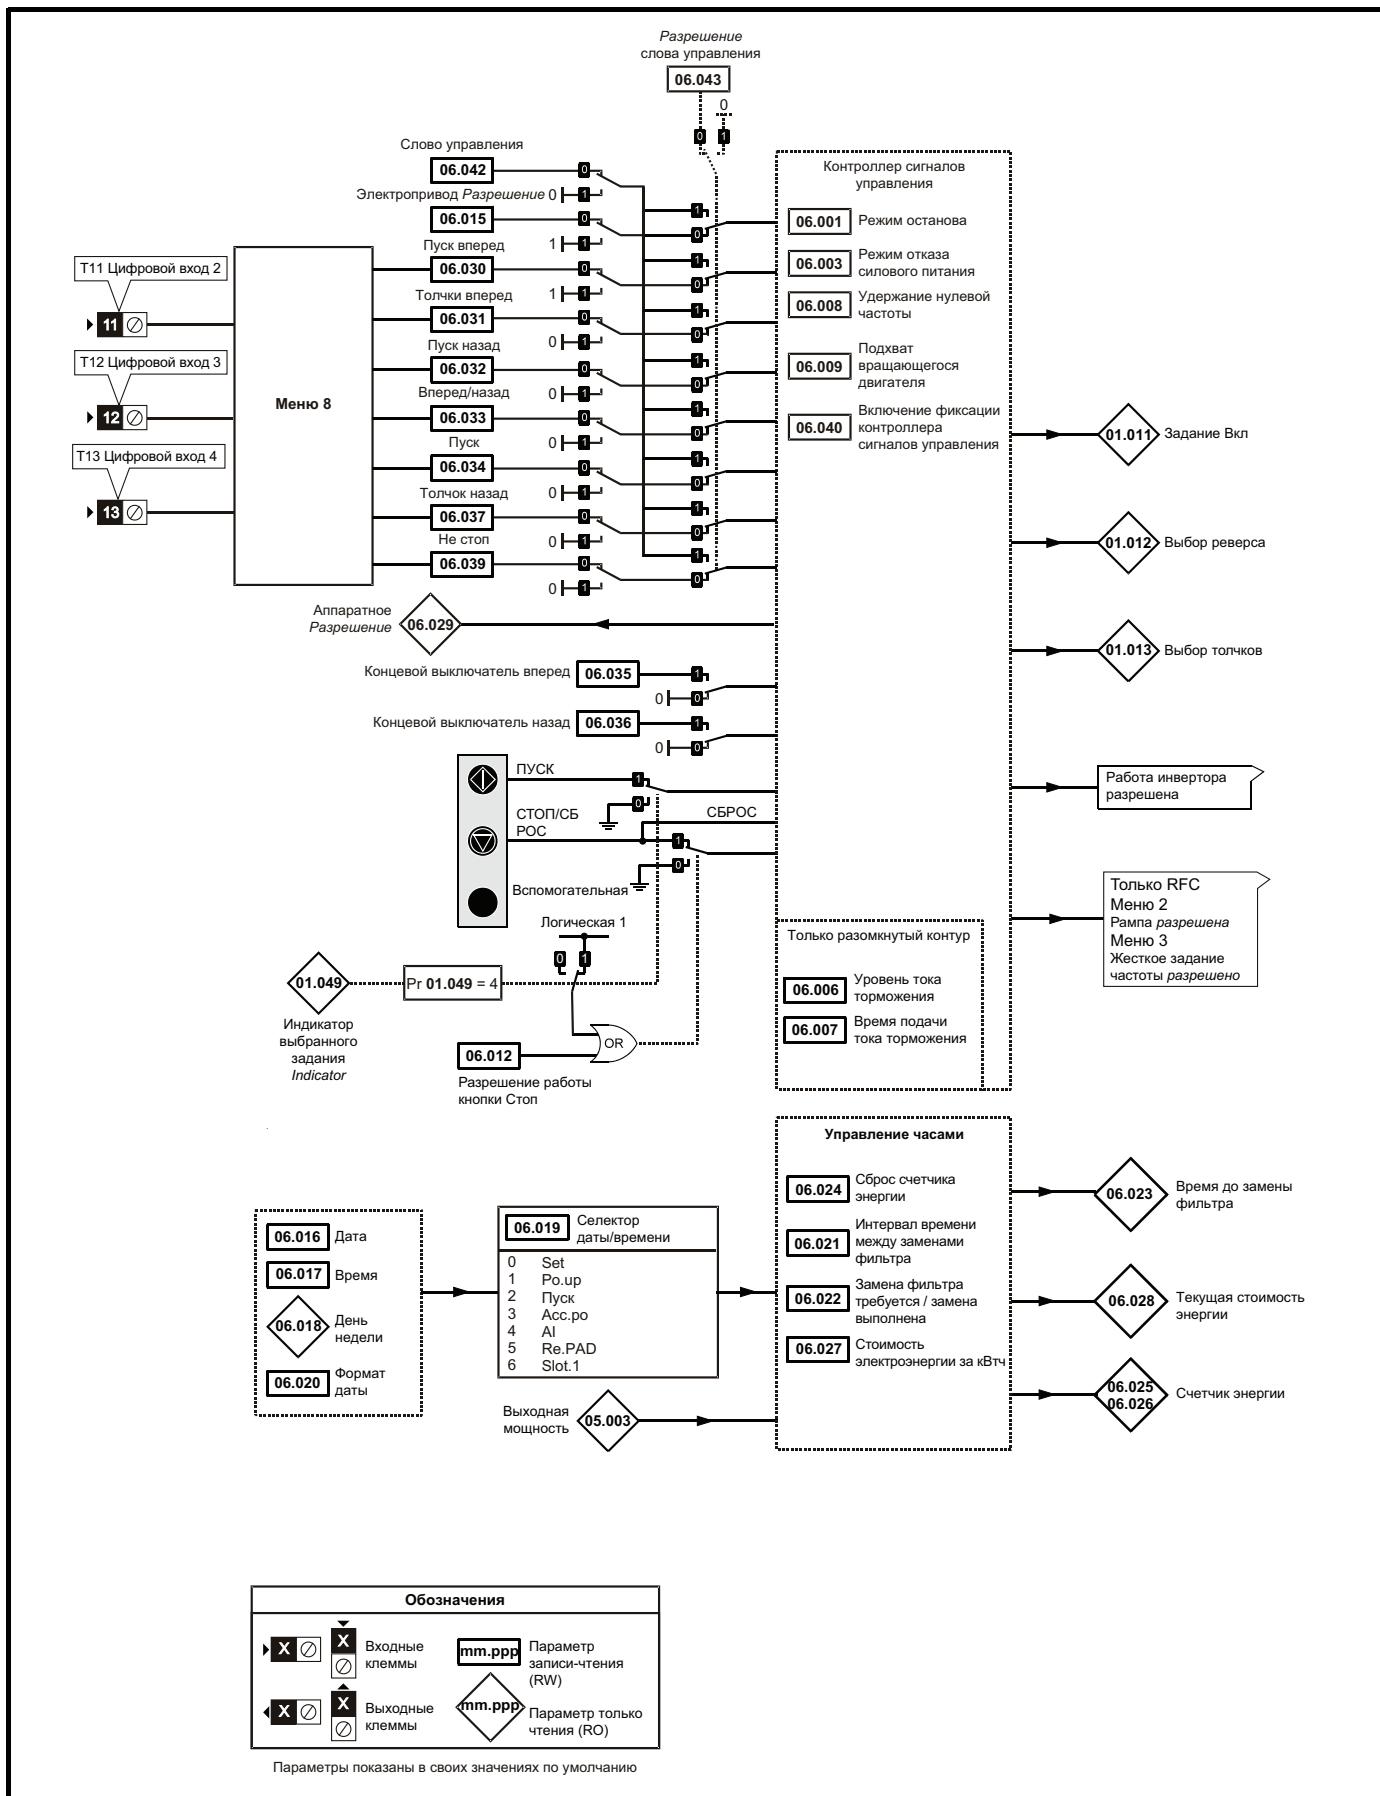


Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр		Диапазон (↑)		По умолчанию (→)		Тип					
		OL	RFC-A	OL	RFC-A						
06.001	Режим останова	CoAST(0), rP(1), rP_dc(2), dc(3), td_dc(4), diS(5), No.rP(6)		rP(1)		RW					US
06.002	Режим останова концевого выключателя	StoP(0), rP(1)		rP(1)		RW					US
06.003	Режим отказа силового питания	diS(0), rP.StoP(1), ridE.th(2), Lt.StoP(3)		diS(0)		RW					US
06.004	Выбор логики пуска/останова	0 до 6		50 Гц: 5, 60 Гц: 5		RW	Num		RA		US
06.006	Уровень тока торможения	0,0 до 150,0%		100,0%		RW	Num				US
06.007	Время подачи тока торможения	0,0 до 25,0 сек		1,0 сек		RW	Num				US
06.008	Удержание нулевой частоты	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.009	Подхват вращающегося двигателя	diS(0), EnAbLE(1), Fr.OnLy(2), rv.OnLy(3)		diS(0)		RW	Txt				US
06.010	Условия разрешения	0 до 4087				RO	Bin	ND	NC	PT	
06.011	Выходы состояния контроллера сигналов управления	0 до 127				RO	Bin	ND	NC	PT	
06.012	Разрешение работы кнопки Стоп	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.013	Разрешение вспомогательной кнопки	diS(0), Fd.rv(1), rEv(2)		diS(0)		RW	Txt				US
06.014	Запрет автосброса при разрешении работы	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.015	Разрешение работы электропривода	Off(0) или On(1)		On(1)		RW	Bit				US
06.016	Дата	00-00-00 до 31-12-99				RW	Date	ND	NC	PT	
06.017	Время	00:00:00 до 23:59:59				RW	Time	ND	NC	PT	
06.018	День недели	Sun(0), Non(1), tuE(2), UEd(3), thu(4), Fri(5), SAT(6)				RO	Txt	ND	NC	PT	
06.019	Селектор даты/времени	SEt(0), Po.uP(1), run(2), Acc.Po(3), Al(4), rE.PAd(5), SLoT.1(6)		Po.uP(1)		RW	Txt				US
06.020	Формат даты	Std(0), US(1)		Std(0)		RW	Txt				US
06.021	Интервал времени между заменами фильтра	0 до 30000 часов		0 часов		RW	Num				US
06.022	Замена фильтра требуется / замена выполнена	Off(0) или On(1)				RW	Bit	ND	NC		
06.023	Время до замены фильтра	0 до 30000 часов				RO	Num	ND	NC	PT	PS
06.024	Сброс счетчика энергии	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				
06.025	Счетчик электроэнергии: МВтч	±999,9 МВтч				RO	Num	ND	NC	PT	PS
06.026	Счетчик энергии: кВтч	±99,99 кВтч				RO	Num	ND	NC	PT	PS
06.027	Стоимость электроэнергии за кВтч	0,0 до 600,0		0,0		RW	Num				US
06.028	Текущая стоимость энергии	±32000				RO	Num	ND	NC	PT	
06.029	Аппаратное разрешение управления	Off(0) или On(1)		On(1)		RO	Bit		NC		
06.030	Пуск вперед	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.031	Толчки вперед	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.032	Пуск назад	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.033	Вперед/назад	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.034	Пуск	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.035	Концевой выключатель вперед	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.036	Концевой выключатель назад	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.037	Толчок назад	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.038	Разрешение пользователя	Off(0) или On(1)		On(1)		RW	Bit		NC		
06.039	Без останова	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.040	Включение фиксации контроллера сигналов управления	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.041	Флаги событий электропривода	0 до 3		0		RW	Bin		NC		
06.042	Слово управления	0 до 32767		0		RW	Bin		NC		
06.043	Включение слова управления	0 до 1		0		RW	Num		NC		US
06.045	Управление охлаждающим вентилятором	0 до 5		2		RW	Num				US
06.046	Запрет на задержку включения при потере питания	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.047	Режим обнаружения потери фазы питания	FuLL(0), rIPPLE(1), diS(2)		FuLL(0)		RW	Txt				US
06.048	Уровень обнаружения потери питания	0 до VM_SUPPLY_LOSS_LEVEL B		электропривод 110 B: 205 B, электропривод 200 B: 205 B, электропривод 400 B: 410 B, электропривод 575 B: 540 B, Электропривод 690 B: 540 B		RW	Num		RA		US
06.051	Разрешить двигательную нагрузку	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit		NC		
06.052	Амплитуда тока преднагрева двигателя	0 до 100%		0%		RW	Num				US
06.059	Разрешение обнаружения потери фазы на выходе	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.060	Включение режима ожидания	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.061	Маска режима ожидания	0 до 15		0		RW	Bin				US
06.071	Разрешение малой скорости зарядки выпрямителя	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.073	Нижний порог тормозного IGBT транзистора	0 до VM_DC_VOLTAGE_SET B		электропривод 110 B: 390 B, электропривод 200 B: 390 B, электропривод 400 B: 780 B, электропривод 575 B: 930 B, электропривод 690 B: 1120 B		RW	Num				US
06.074	Верхний порог тормозного IGBT транзистора	0 до VM_DC_VOLTAGE_SET B		электропривод 110 B: 390 B, электропривод 200 B: 390 B, электропривод 400 B: 780 B, электропривод 575 B: 930 B, электропривод 690 B: 1120 B		RW	Num				US
06.075	Порог тормозного IGBT транзистора при низком напряжении	0 до VM_DC_VOLTAGE_SET B		0 B		RW	Num				US
06.076	Выбор порога тормозного IGBT транзистора при низком напряжении	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				
06.077	Работа с низким напряжением на шине постоянного тока	Off(0) или On(1)		Off(0)		RW	Bit				US
06.089	Активно торможение постоянным током	Off(0) или On(1)		Off(0)		RO	Bit		NC	PT	US

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение
IP	IP-адрес	Mac	Адрес MAC	Date	Параметр даты	Time	Параметр времени	SMP	Слот.меню.параметр	Chr	Символьный параметр	Ver	Номер версии

## 10.7 Меню 7: Аналоговые входы/выходы

Рис. 10-11 Логическая схема Меню 7

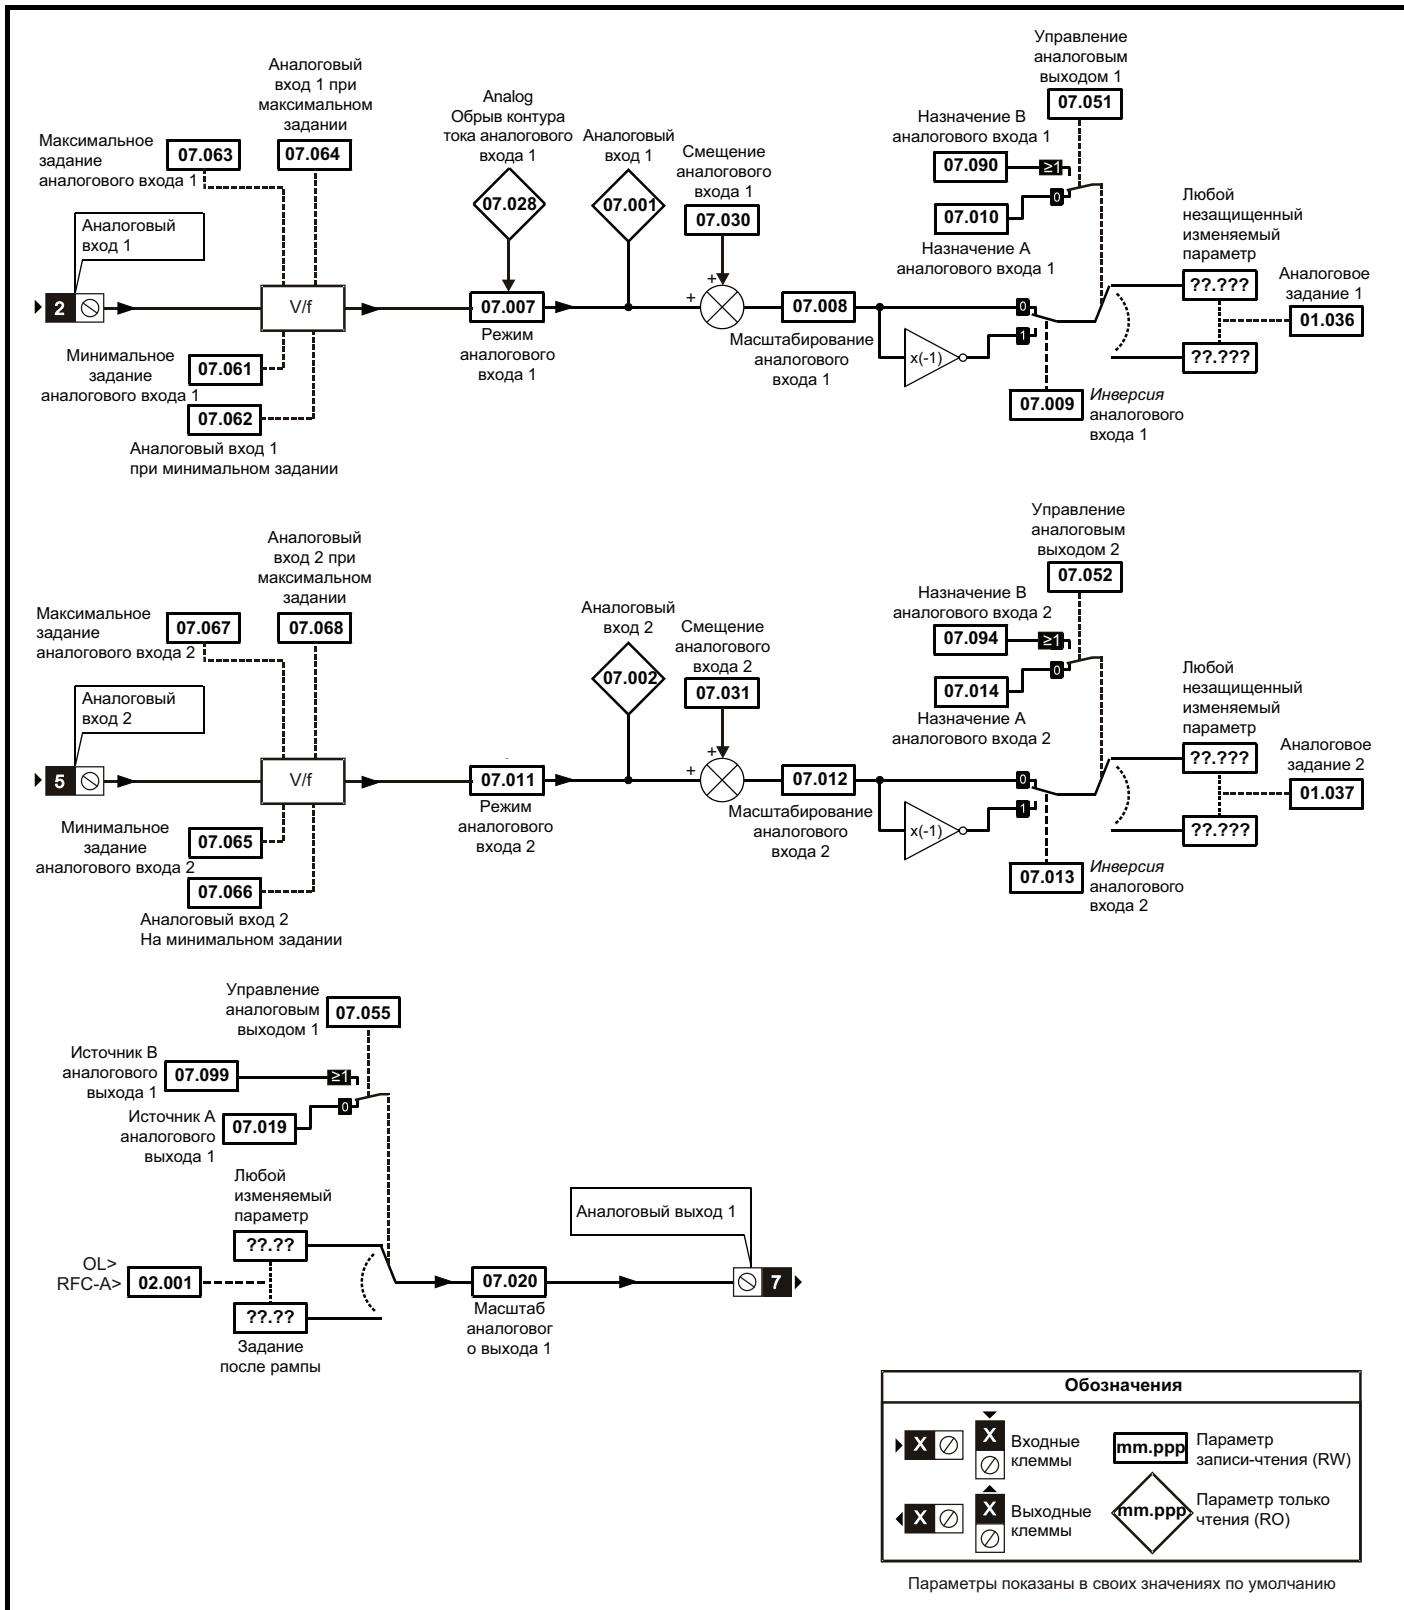

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------


Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
07.001 Аналоговый вход 1 (T2)	±100,00%				RO	Num ND NC PT FI
07.002 Аналоговый вход 2 (T5)	0,00 до 100,00%				RO	Num ND NC PT FI
07.004 Температура силового модуля	±250 °C				RO	Num ND NC PT
07.005 Температура вспомогательного модуля	±250 °C				RO	Num ND NC PT
07.007 Режим аналогового входа 1 (T2)	4-20.S (-6), 20-4.S (-5), 4-20.L (-4), 20-4.L (-3), 4-20.H (-2), 20-4.H (-1), 0-20 (0), 20-0 (1), 4-20.tr (2), 20-4.tr (3), 4-20 (4), 20-4 (5), VoLt (6)		VoLt (6)		RW	Txt US
07.008 Масштаб аналогового входа 1 (T2)	0,000 до 10,000		1,000		RW	Num US
07.009 Инверсия аналогового входа 1 (T2)	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit US
07.010 Назначение A аналогового входа 1 (T2)	0,000 до 30,999		1,036		RW	Num DE PT US
07.011 Режим аналогового входа 2 (T5)	VoLt (6), dlg (7)		VoLt (6)		RW	Txt US
07.012 Масштаб аналогового входа 2 (T5)	0,000 до 10,000		1,000		RW	Num US
07.013 Инверсия аналогового входа 2 (T5)	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit US
07.014 Назначение A аналогового входа 2 (T5)	0,000 до 30,999		1,037		RW	Num DE PT US
07.019 Источник A аналогового выхода 1 (T7)	0,000 до 30,999		2,001		RW	Num PT US
07.020 Масштаб аналогового выхода 1 (T7)	0,000 до 40,000		1,000		RW	Num US
07.026 Предустановка аналогового входа 1 при потере тока (T2)	4,00 до 20,00		4,00		RW	Num US
07.028 Обрыв контура тока аналогового входа 1 (T2)	Off (0) или On (1)				RO	Bit ND NC PT
07.030 Смещение аналогового входа 1 (T2)	±100,00%		0,00%		RW	Num US
07.031 Смещение аналогового входа 2 (T5)	±100,00%		0,00%		RW	Num US
07.034 Температура инвертора	±250 °C				RO	Num ND NC PT
07.035 Процент от уровня теплового отключения по звену пост. тока	0 до 100%				RO	Num ND NC PT
07.036 Процент от уровня теплового отключения электропривода	0 до 100%				RO	Num ND NC PT
07.037 Температура близка к уровню отключения	0 до 29999				RO	Num ND NC PT
07.046 Тип термистора	d44081 (0), 84 (1), Pt1000 (2), Pt2000 (3), othEr (4)		d44081 (0)		RW	Txt US
07.047 Термистор обратной связи	0 до 4000 Ом				RO	Num ND NC PT FI
07.048 Порог отключения по термистору	0 до 4000 Ом		3300 Ом		RW	Num US
07.049 Порог сброса по термистору	0 до 4000 Ом		1800 Ом		RW	Num US
07.050 Температура термистора	-50 до 300 °C				RO	Num ND NC PT FI
07.051 Управление аналогового входа 1 (T2)	0 до 5		0		RW	Num US
07.052 Управление аналогового входа 2 (T5)	0 до 5		0		RW	Num US
07.055 Управление аналогового выхода 1 (T7)	0 до 15		0		RW	Num US
07.061 Минимальное задание аналогового входа 1 (T2)	0,00 до 100,00%		0,00%		RW	Num US
07.062 Аналоговый вход 1 при минимальном задании (T2)	±100,00%		0,00%		RW	Num US
07.063 Максимальное задание аналогового входа 1 (T2)	0,00 до 100,00%		100,00%		RW	Num US
07.064 Аналоговый вход 1 при максимальном задании (T2)	±100,00%		100,00%		RW	Num US
07.065 Минимальное задание аналогового входа 2 (T5)	0,00 до 100,00%		0,00%		RW	Num US
07.066 Аналоговый вход 2 при минимальном задании (T5)	±100,00%		0,00%		RW	Num US
07.067 Максимальное задание аналогового входа 2 (T5)	0,00 до 100,00%		100,00%		RW	Num US
07.068 Аналоговый вход 2 при максимальном задании (T5)	±100,00%		100,00%		RW	Num US
07.090 Назначение В аналогового входа 1 (T2)	0,000 до 30,999				RO	Num DE PT US
07.094 Назначение В аналогового входа 2 (T5)	0,000 до 30,999				RO	Num DE PT US
07.099 Источник В аналогового выхода 1 (T7)	0,000 до 30,999				RO	Num PT US

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.8 Меню 8: Цифровые входы/выходы

Рис. 10-12 Логическая схема Меню 8

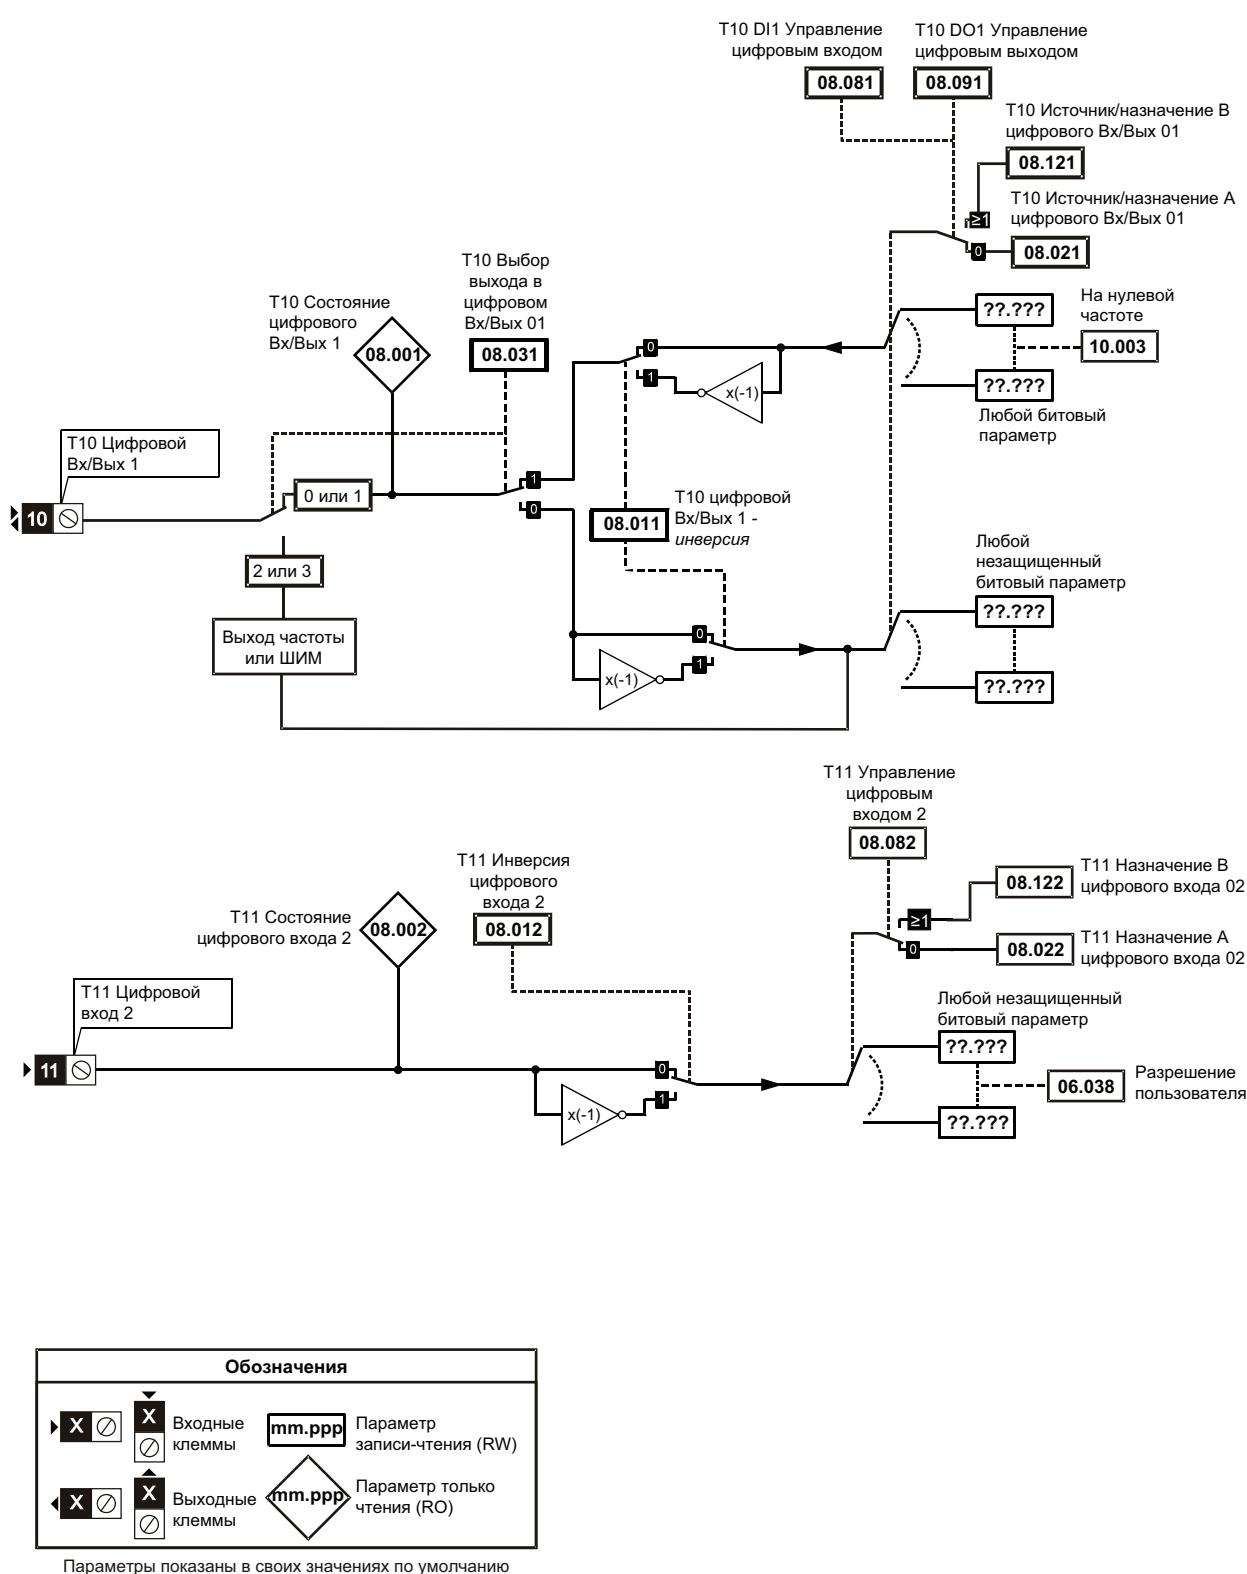

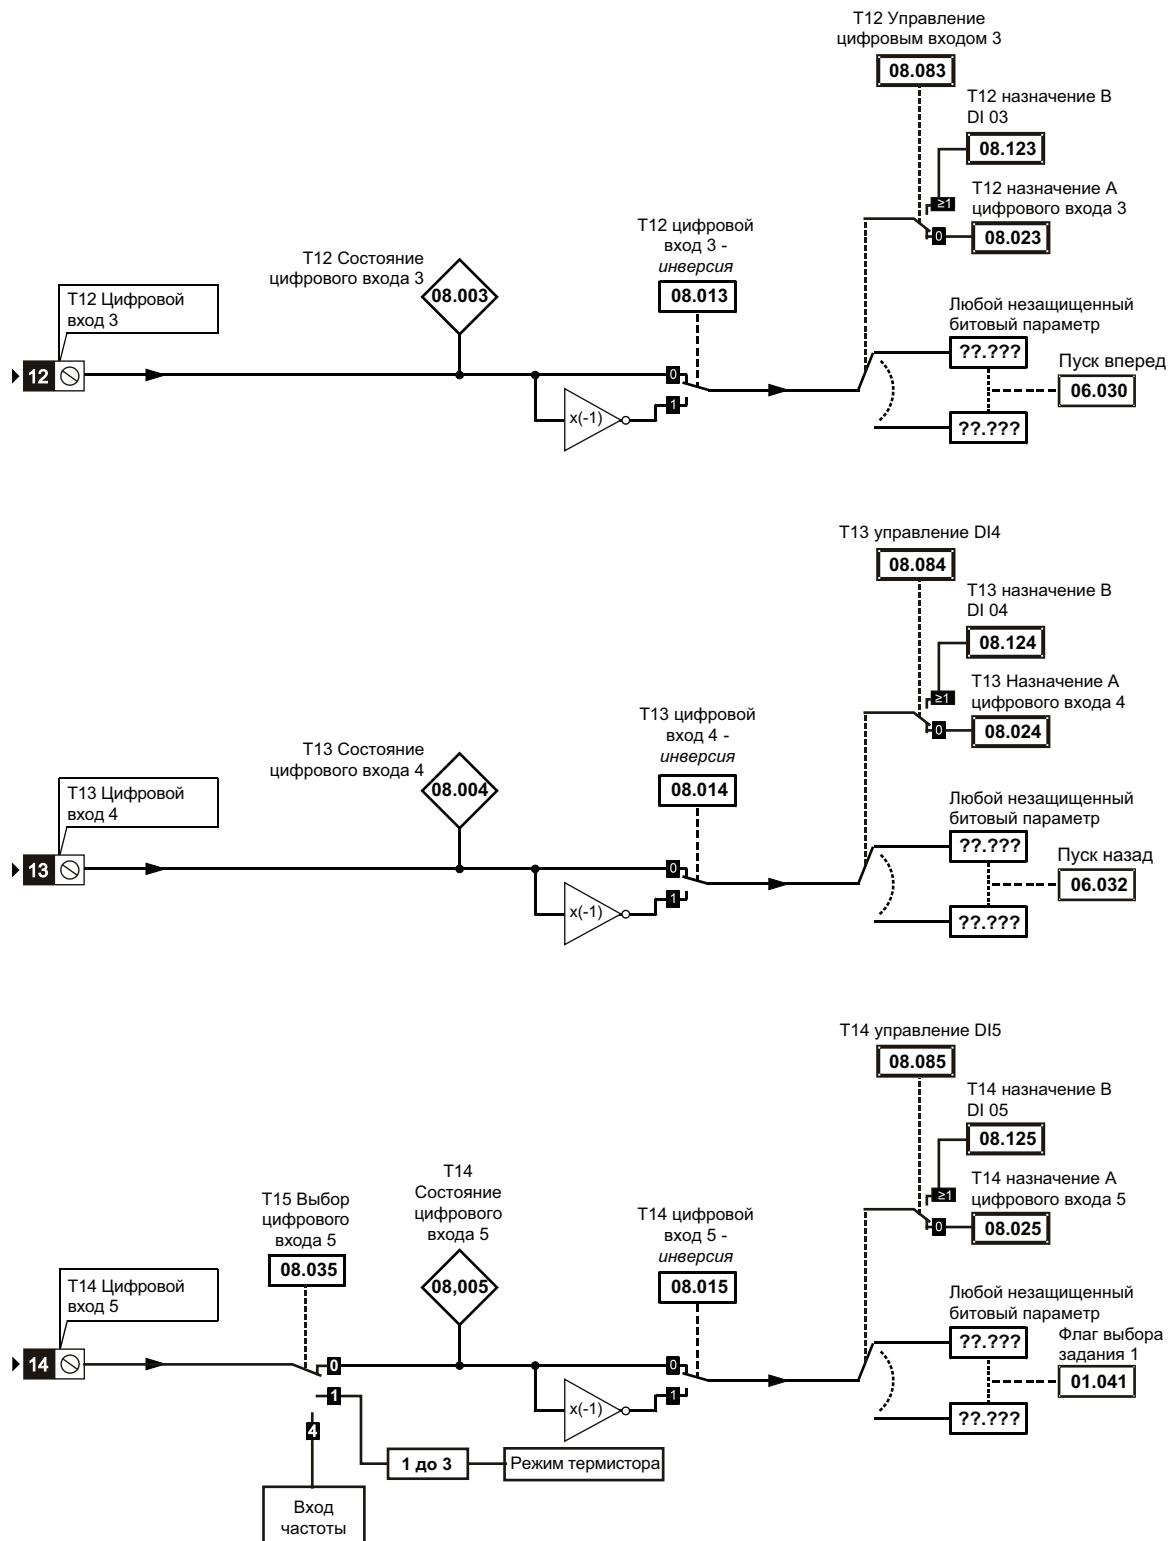


Рис. 10-13 Логическая схема Меню 8 (продолжение)

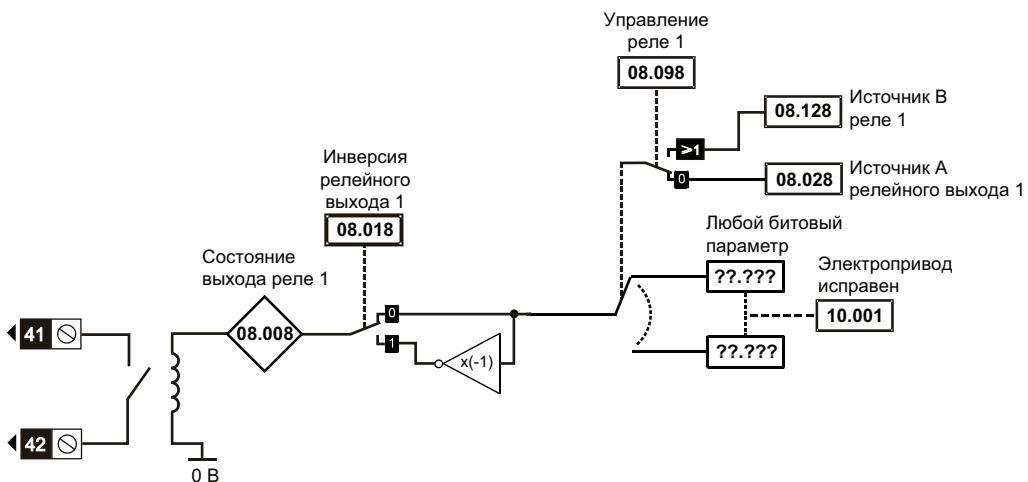


Рис. 10-14 Логическая схема БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (габарит 1 - 4)

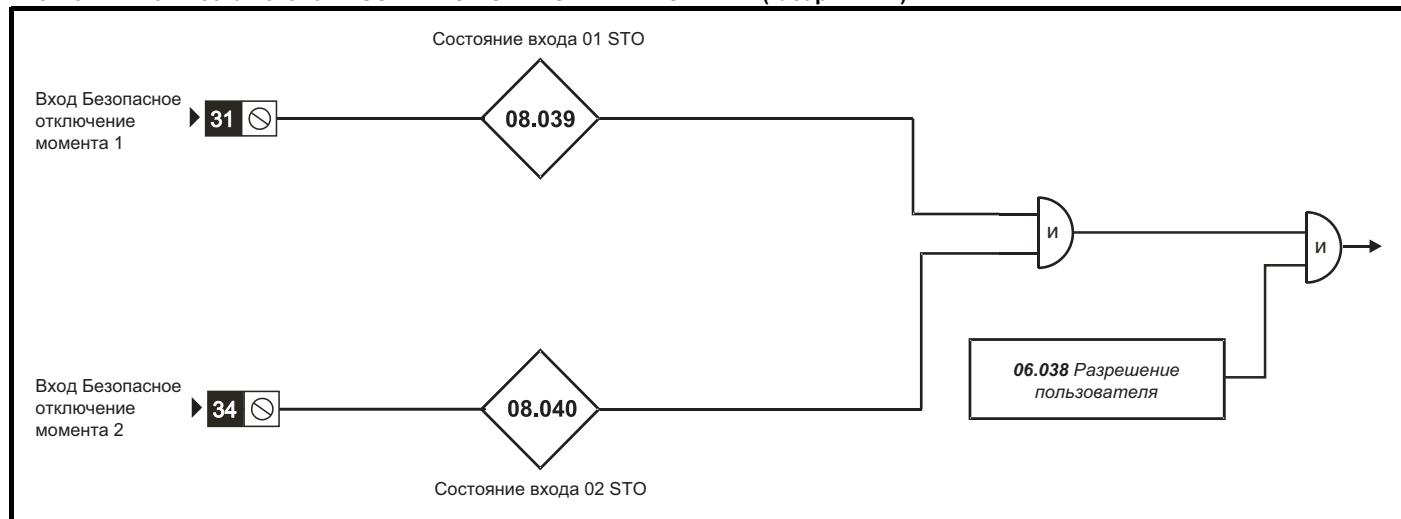


Рис. 10-15 Логическая схема БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА (габарит 5 - 6)


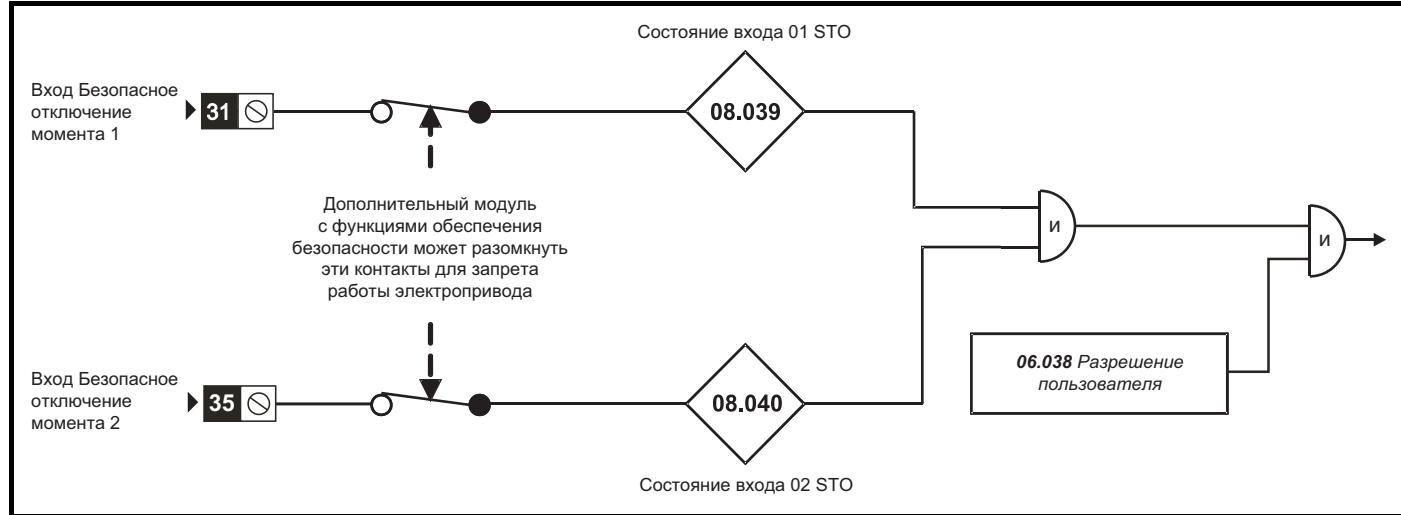


Рис. 10-16 Логическая схема Меню 8 (продолжение)

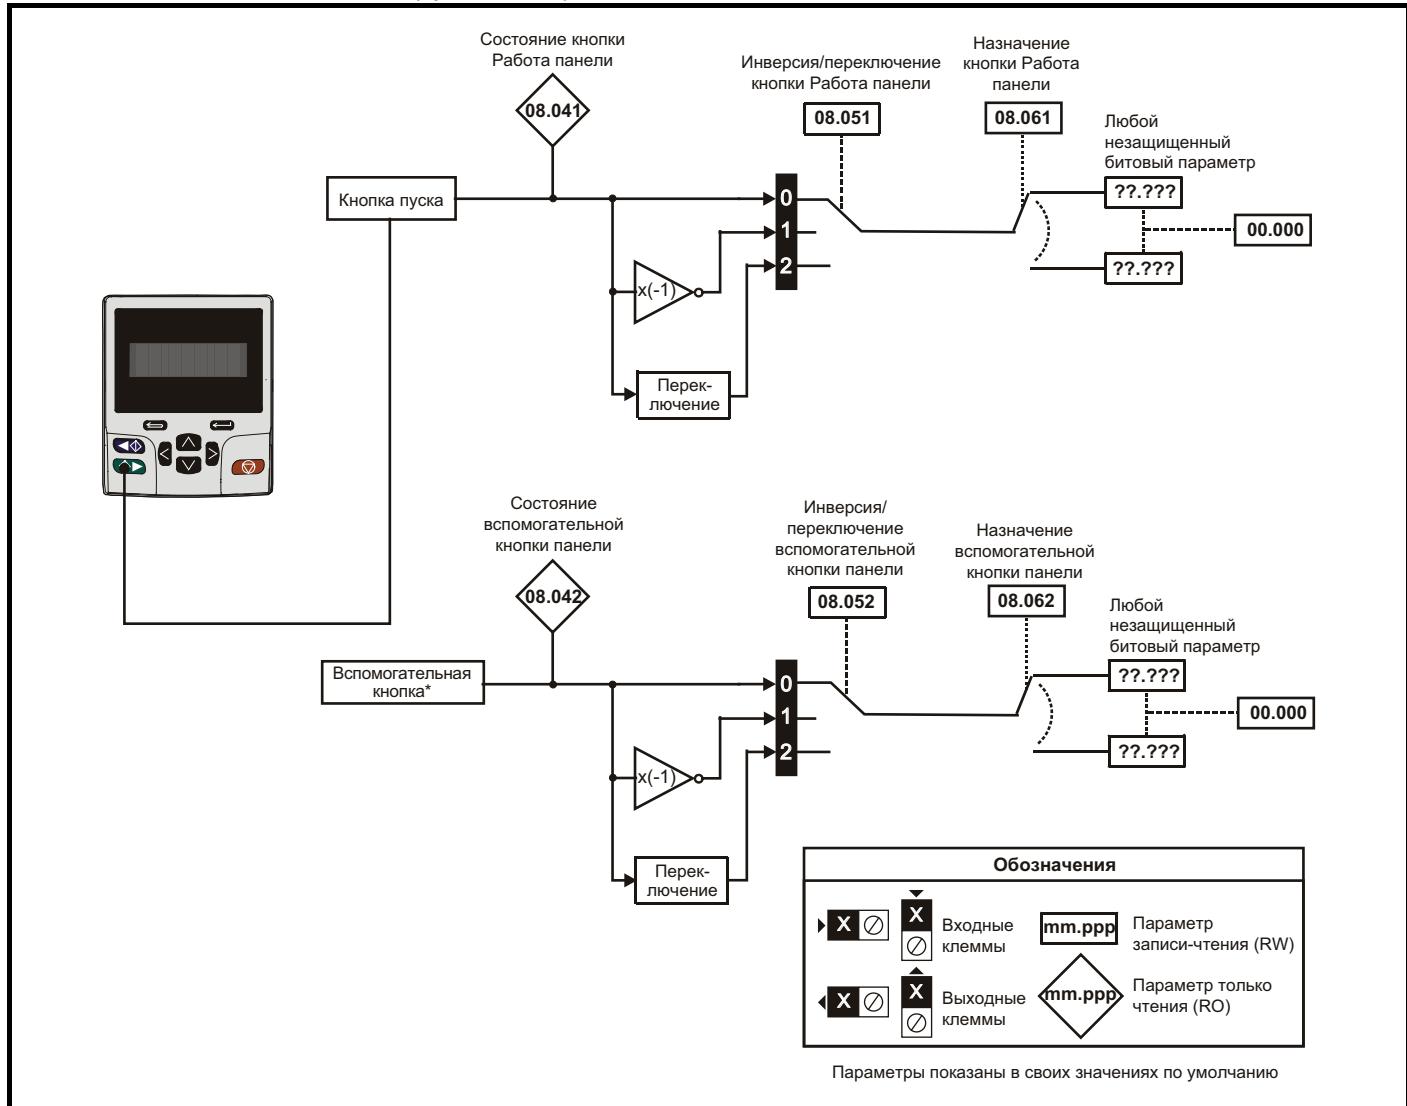

\* Вспомогательная кнопка будет доступна на будущей дистанционной клавиатуре.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
08.001 Состояние цифрового Bx/Bых 1 (T10)	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.002 Состояние цифрового входа 2 (T11)	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.003 Состояние цифрового входа 3 (T12)	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.004 Состояние цифрового входа 4 (T13)	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.005 Состояние цифрового входа 5 (T14)	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.008 Состояние выхода реле 1	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.011 Инверсия цифрового Bx/Bых 1 (T10)	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.012 Инверсия цифрового входа 2 (T11)	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.013 Инверсия цифрового входа 3 (T12)	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.014 Инверсия цифрового входа 4 (T13)	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.015 Инверсия цифрового входа 5 (T14)	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.018 Инверсия реле 1	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.020 Слово чтения цифровых входов/выходов	0 до 2048				RO	Num
08.021 Источник / назначение А цифрового Bx/Bых 1 (T10)	0,000 до 30,999		10,003		RW	Num
08.022 Назначение А цифрового входа 02 (T11)	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
08.023 Назначение А цифрового входа 03 (T12)	0,000 до 30,999		6,030		RW	Num
08.024 Назначение А цифрового входа 04 (T13)	0,000 до 30,999		6,032		RW	Num
08.025 Назначение А цифрового входа 05 (T14)	0,000 до 30,999		1,041		RW	Num
08.028 Источник А релейного выхода 1	0,000 до 30,999		10,001		RW	Num
08.031 Выбор выхода цифрового Bx/Bых 01 (T10)	InPut (0), OutPut (1), Fr (2), PuLSE (3)		OutPut (1)		RW	Txt
08.035 Выбор цифрового входа 5 (T14)	InPut (0), th.Sct (1), th (2), th.Notr (3), Fr (4)		InPut (0)		RW	Txt
08.039 Состояние входа 01 STO	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.040 Состояние входа 02 STO	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.041 Состояние кнопки Пуск панели	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.042 Состояние вспомогательной кнопки панели	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.043 Состояние входа питания 24 В	Off (0) или On (1)				RO	Bit
08.051 Инверсия / переназначение кнопки Пуск панели	Not.Inv (0), InvErt (1), toggLE (2)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.052 Инверсия / переназначение вспомогательной кнопки панели	Not.Inv (0), InvErt (1), toggLE (2)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.053 Инверсия входа питания 24 В	Not.Inv (0), InvErt (1)		Not.Inv (0)		RW	Txt
08.061 Назначение кнопки Пуск панели	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
08.062 Назначение вспомогательной кнопки панели	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
08.063 Назначение входа питания 24 В	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
08.081 Управление DI1 (T10)	0 до 26		0		RW	Num
08.082 Управление DI2 (T11)	0 до 26		0		RW	Num
08.083 Управление DI3 (T12)	0 до 26		0		RW	Num
08.084 Управление DI4 (T13)	0 до 26		0		RW	Num
08.085 Управление DI5 (T14)	0 до 26		0		RW	Num
08.091 Управление DO1 (T10)	0 до 21		0		RW	Num
08.098 Управление реле 1	0 до 21		0		RW	Num
08.121 Источник / назначение B DI/O 01 (T10)	0,000 до 30,999				RO	Num
08.122 Назначение B DI 02 (T11)	0,000 до 30,999				RO	Num
08.123 Назначение B DI 03 (T12)	0,000 до 30,999				RO	Num
08.124 Назначение B DI 04 (T13)	0,000 до 30,999				RO	Num
08.125 Назначение B DI 05 (T14)	0,000 до 30,999				RO	Num
08.128 Источник B в реле 01	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.9 Меню 9: Программируемая логика, моторизованный потенциометр, двоичный сумматор и таймеры

Рис. 10-17 Логическая схема Меню 9: Программируемая логика

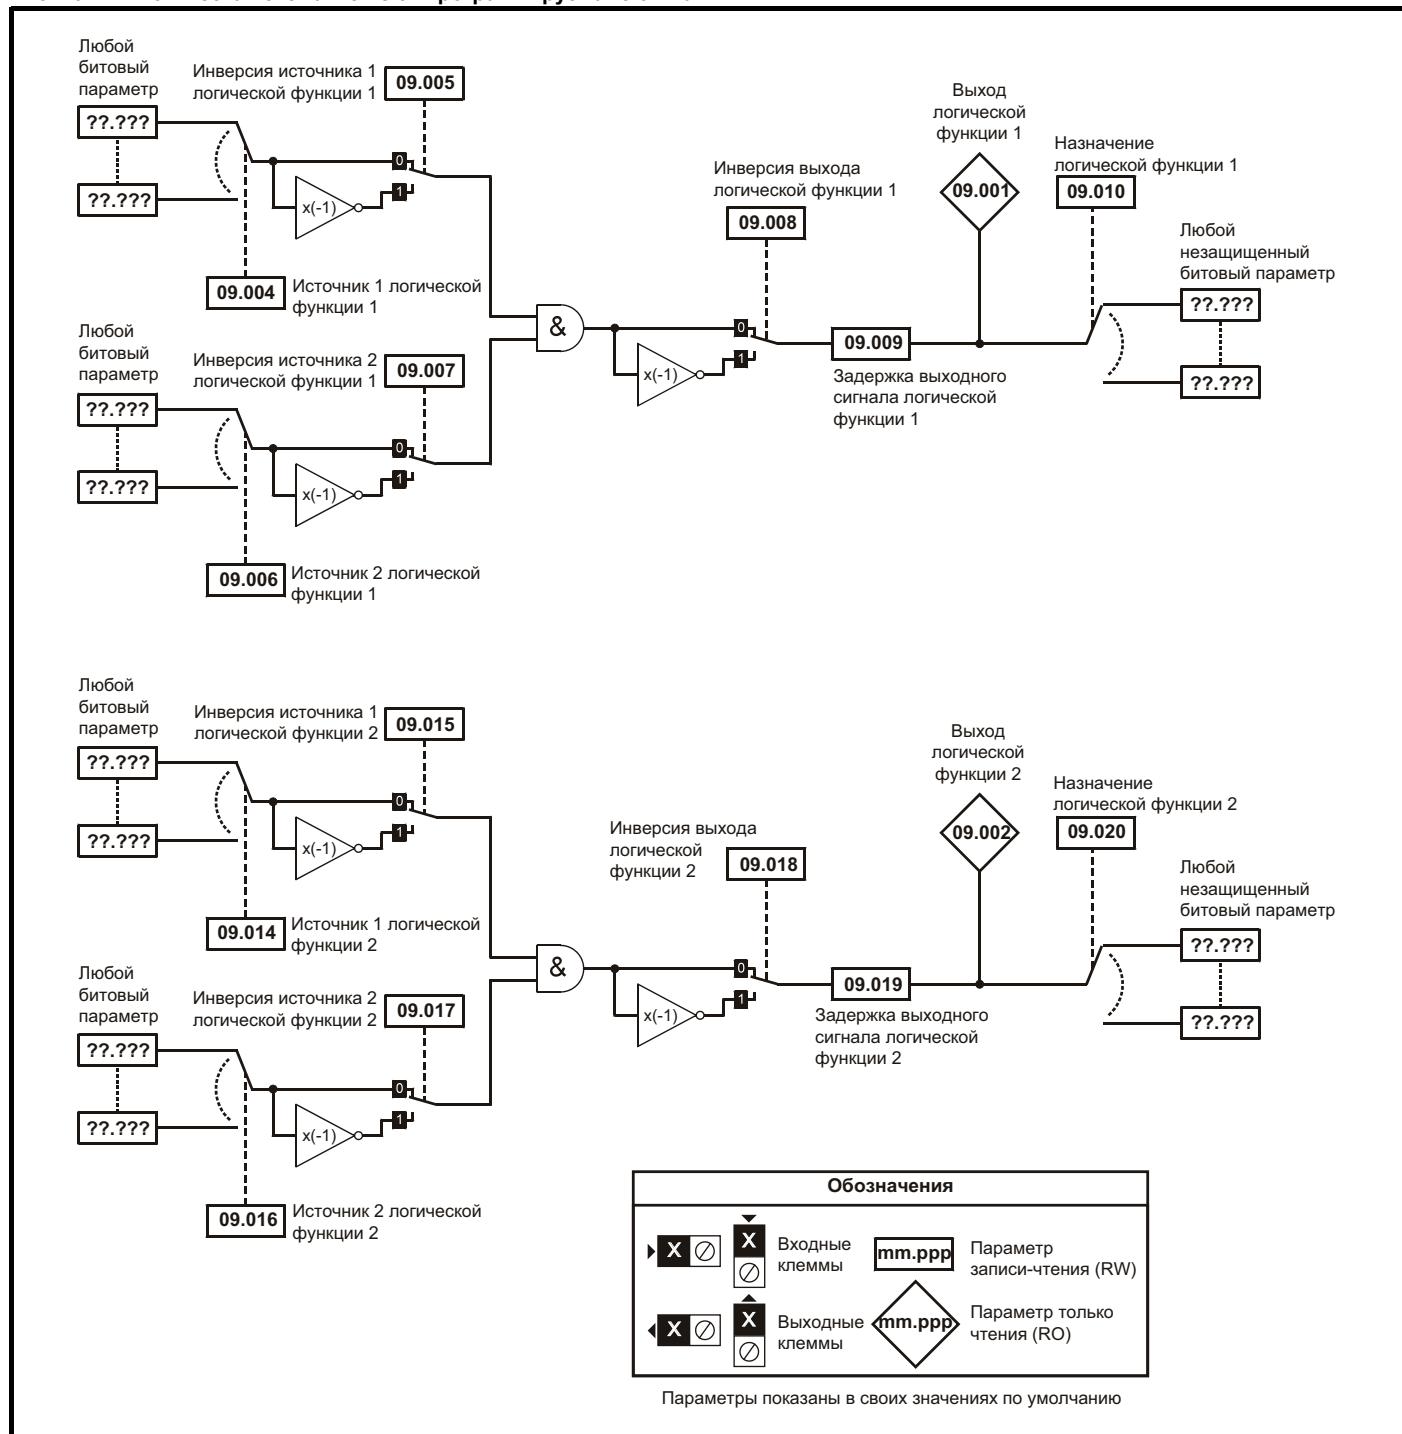


Рис. 10-18 Логическая схема Меню 9: Моторизованный потенциометр и двоичный сумматор


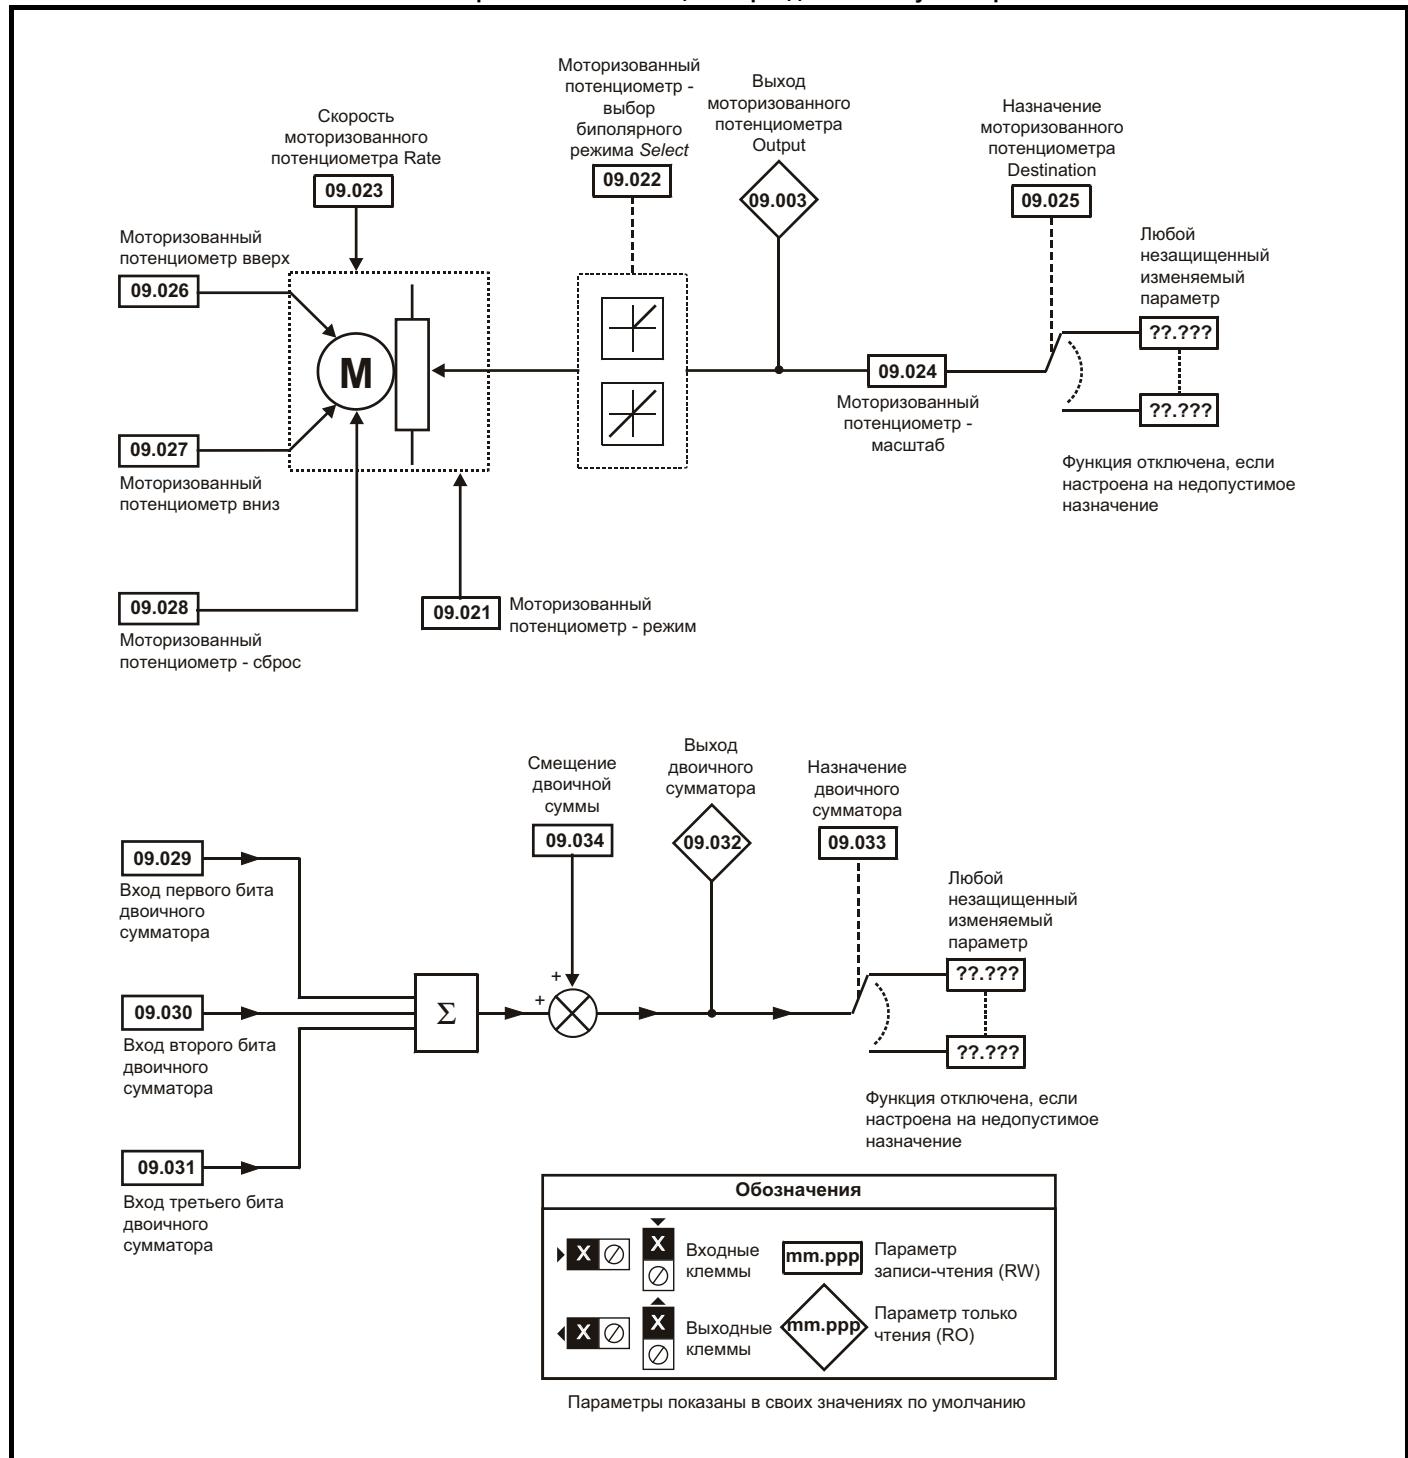


Рис. 10-19 Логическая схема Меню 9: Таймеры

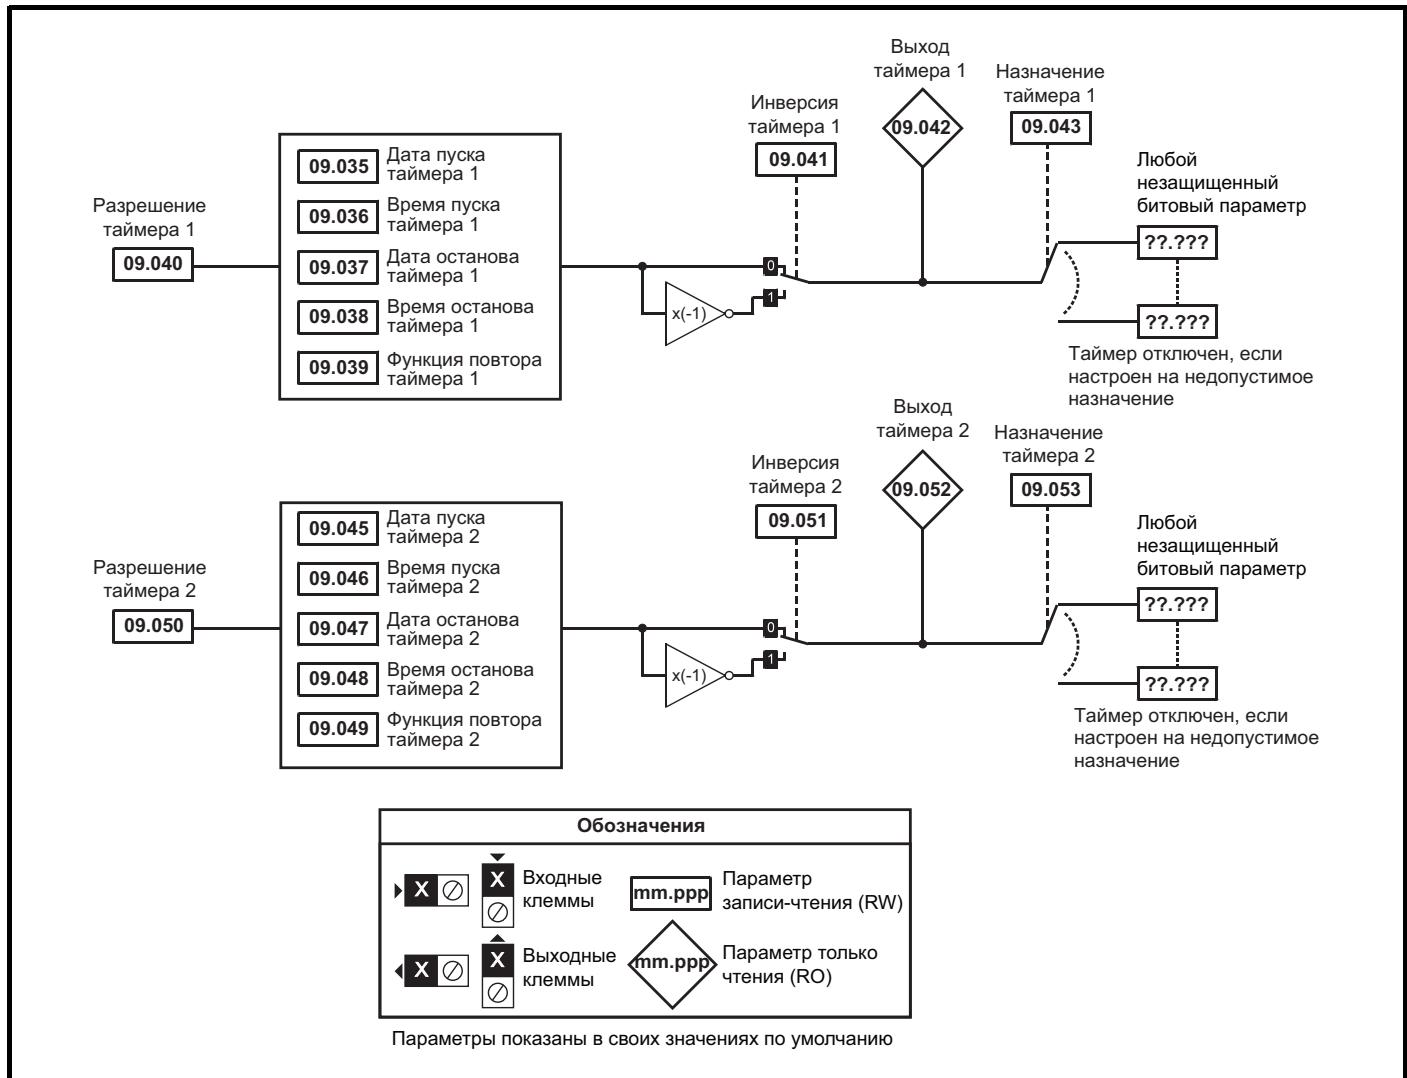

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (↔)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A						
09.001	Выход логической функции 1	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	US
09.002	Выход логической функции 2	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	US
09.003	Выход моторизованного потенциометра	±100,00%			RO	Num	ND	NC	PT	PS
09.004	Источник 1 логической функции 1	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num			PT	US
09.005	Инверсия источника 1 логической функции 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.006	Источник 2 логической функции 1	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num			PT	US
09.007	Инверсия источника 2 логической функции 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.008	Инверсия выхода логической функции 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.009	Задержка выходного сигнала логической функции 1	±25,0 с	0,0 сек		RW	Num				US
09.010	Назначение логической функции 1	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num	DE		PT	US
09.014	Источник 1 логической функции 2	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num			PT	US
09.015	Инверсия источника 1 логической функции 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.016	Источник 2 логической функции 2	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num			PT	US
09.017	Инверсия источника 2 логической функции 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.018	Инверсия выхода логической функции 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.019	Задержка выходного сигнала логической функции 2	±25,0 с	0,0 сек		RW	Num				US
09.020	Назначение логической функции 2	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num	DE		PT	US
09.021	Режим моторизованного потенциометра	0 до 4	0		RW	Num				US
09.022	Выбор bipolarного режима моторизованного потенциометра	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.023	Скорость моторизованного потенциометра	0 до 250 сек	20 сек		RW	Num				US
09.024	Масштаб моторизованного потенциометра	0,000 до 4,000	1,000		RW	Num				US
09.025	Назначение моторизованного потенциометра	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num	DE		PT	US
09.026	Моторизованный потенциометр вверх	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit		NC		
09.027	Моторизованный потенциометр вниз	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit		NC		
09.028	Сброс моторизованного потенциометра	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit		NC		
09.029	Вход первого бита двоичного сумматора	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.030	Вход второго бита двоичного сумматора	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.031	Вход третьего бита двоичного сумматора	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.032	Выход двоичного сумматора	0 до 255			RO	Num	ND	NC	PT	US
09.033	Назначение двоичного сумматора	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num	DE		PT	US
09.034	Смещение двоичной суммы	0 до 248	0		RW	Num				US
09.035	Дата пуска таймера 1	00-00-00 до 31-12-99	00-00-00		RW	Date				US
09.036	Время пуска таймера 1	00:00:00 до 23:59:59	00:00:00		RW	Time				US
09.037	Дата останова таймера 1	00-00-00 до 31-12-99	00-00-00		RW	Date				US
09.038	Время останова таймера 1	00:00:00 до 23:59:59	00:00:00		RW	Time				US
09.039	Функция повтора таймера 1	NonE (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7)	NonE (0)		RW	Txt				US
09.040	Разрешение таймера 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.041	Инверсия таймера 1	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.042	Выход таймера 1	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	US
09.043	Назначение таймера 1	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num	DE		PT	US
09.045	Дата пуска таймера 2	00-00-00 до 31-12-99	00-00-00		RW	Date				US
09.046	Время пуска таймера 2	00:00:00 до 23:59:59	00:00:00		RW	Time				US
09.047	Дата останова таймера 2	00-00-00 до 31-12-99	00-00-00		RW	Date				US
09.048	Время останова таймера 2	00:00:00 до 23:59:59	00:00:00		RW	Time				US
09.049	Функция повтора таймера 2	NonE (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7)	NonE (0)		RW	Txt				US
09.050	Разрешение таймера 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.051	Инверсия таймера 2	Off (0) или On (1)	Off (0)		RW	Bit				US
09.052	Выход таймера 2	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	US
09.053	Назначение таймера 2	0,000 до 30,999	0,000		RW	Num	DE		PT	US

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователя	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение
IP	IP-адрес	Mac	Адрес MAC	Date	Параметр даты	Time	Параметр времени	SMP	Слот.меню.параметр	Chr	Символьный параметр	Ver	Номер версии

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.10 Меню 10: Состояние и отключения

Параметр	Диапазон (↕)		По умолчанию (⇒)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A						
10.001 Электропривод исправен	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.002 Электропривод активен	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.003 Нулевая частота	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.004 Работа на минимальной частоте или ниже ее	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.005 Ниже заданной частоты	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.006 На частоте	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.007 Выше заданной частоты	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.008 Достигнута номинальная нагрузка	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.009 Достижение предела по току	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.010 Рекуперация	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.011 Активен тормозной IGBT	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.012 Предупреждение о перегрузке тормозного резистора	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.013 Подана команда реверса	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.014 Работа в направлении назад	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.015 Потеря питания	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.016 Активно состояние пониженного напряжения	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.017 Предупреждение о перегрузке двигателя	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.018 Предупреждение о перегреве электропривода	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.019 Предупреждение электропривода	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.020 Отключение 0	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.021 Отключение 1	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.022 Отключение 2	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.023 Отключение 3	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.024 Отключение 4	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.025 Отключение 5	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.026 Отключение 6	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.027 Отключение 7	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.028 Отключение 8	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.029 Отключение 9	0 до 255				RO	Txt	ND	NC	PT	PS
10.030 Номинальная мощность тормозного резистора	0,0 до 99999,9 кВт		0,0 кВт		RW	Num				US
10.031 Тепловая постоянная времени тормозного резистора	0,00 до 1500,00 сек		0,00		RW	Num				US
10.032 Внешнее отключение	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit		NC		
10.033 Сброс электропривода	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit		NC		
10.034 Число попыток автосброса	NonE (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), inf (6)		NonE (0)		RW	Txt				US
10.035 Задержка автосброса	0,0 до 600,0 сек		1,0 сек		RW	Num				US
10.036 Удерживать состояние «исправность электропривода» до автосброса	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
10.037 Действие при обнаружении отключения	0 до 31		0		RW	Num				US
10.038 Отключение пользователя	0 до 255				RW	Num	ND	NC		
10.039 Тепловой аккумулятор тормозного резистора	0,0 до 100,0%				RO	Num	ND	NC	PT	
10.040 Слово состояния	0 до 32767				RO	Num	ND	NC	PT	
10.041 Дата отключения 0	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.042 Время отключения 0	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.043 Дата отключения 1	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.044 Время отключения 1	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.045 Дата отключения 2	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.046 Время отключения 2	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.047 Дата отключения 3	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.048 Время отключения 3	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.049 Дата отключения 4	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.050 Время отключения 4	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.051 Дата отключения 5	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.052 Время отключения 5	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.053 Дата отключения 6	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.054 Время отключения 6	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.055 Дата отключения 7	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.056 Время отключения 7	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.057 Дата отключения 8	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.058 Время отключения 8	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.059 Дата отключения 9	00-00-00 до 31-12-99				RO	Date	ND	NC	PT	PS
10.060 Время отключения 9	00:00:00 до 23:59:59				RO	Time	ND	NC	PT	PS
10.061 Сопротивление тормозного резистора	0,00 до 10000,00 Ом		0,00 Ом		RW	Num				US
10.064 Разряжен элемент питания дистанционной панели	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.065 Активна автонастройка	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.066 Активен концевой выключатель.	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
10.069 Дополнительные биты статуса	0 до 65535				RO	Num	ND	NC	PT	

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (⊖)		По умолчанию (⇒)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A						
10.070	Дополнительный код отключения 0	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.071	Дополнительный код отключения 1	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.072	Дополнительный код отключения 2	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.073	Дополнительный код отключения 3	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.074	Дополнительный код отключения 4	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.075	Дополнительный код отключения 5	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.076	Дополнительный код отключения 6	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.077	Дополнительный код отключения 7	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.078	Дополнительный код отключения 8	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.079	Дополнительный код отключения 9	0 до 65535			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.080	Останов двигателей	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	
10.081	Потеря фазы	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	
10.090	Готовность электропривода	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	
10.101	Статус электропривода.	Inh (0), rdy (1), StoP (2), rES (3), run (4), S.LoSS (5), rES (6), dc.inr (7), rES (8), Error (9), ActivE (10), rES (11), rES (12), rES (13), HEAt (14), UU (15)			RO	Txt	ND	NC	PT	
10.102	Источник сброса отключения	0 до 1023			RO	Num	ND	NC	PT	PS
10.103	Идентификатор времени отключения	-2147483648 до 2147483647 мсек			RO	Num	ND	NC	PT	
10.104	Активное предупреждение	NonE (0), br.rES (1), OV.Ld (2), rES (3), d.OV.Ld (4), tuning (5), LS (6), rES (7), rES (8), OPLAL (9), rES (10), rES (11), rES(12), Lo.AC (13), I.AC.Lt (14)			RO	Txt	ND	NC	PT	
10.106	Условия возможного повреждения электропривода	0 до 3			RO	Bin	ND	NC	PT	PS
10.107	Предупреждение низкого напряжения силового питания	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	
10.108	Обнаружен резервный вентилятор охлаждения	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND		PT	

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	Fl	Отфильтрован
ND	Нет значения, по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение
IP	IP-адрес	Mac	Адрес MAC	Date	Параметр даты	Time	Параметр времени	SMP	Слот.меню.параметр	Chr	Символьный параметр	Ver	Номер версии

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.11 Меню 11: Общая настройка электропривода

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип			
	OL	RFC-A	OL	RFC-A				
11.018 Параметр 1 режима статуса	0,000 до 30,999		2,001		RW	Num		PT US
11.019 Параметр 2 режима статуса	0,000 до 30,999		4,020		RW	Num		PT US
11.020 Сброс последовательной связи	Off (0) или On (1)				RW	Bit	ND	NC
11.021 Масштаб единиц пользователя	0,000 до 10,000		1,000		RW	Num		US
11.022 Параметр, отображаемый при включении питания	0,000 до 0,080		0,010		RW	Num		PT US
11.023 Адрес последовательного порта	1 до 247		1		RW	Num		US
11.024 Режим последовательного порта	8.2NP (0), 8.1NP (1), 8.1EP (2), 8.1OP (3), 8.2NP E (4), 8.1NP E (5), 8.1EP E (6), 8.1OP E (7), 7.1EP (8), 7.1OP (9), 7.1EP E (10), 7.1OP E (11)		8.2NP (0)		RW	Txt		US
11.025 Скорость последовательного порта	300 (0), 600 (1), 1200 (2), 2400 (3), 4800 (4), 9600 (5), 19200 (6), 38400 (7), 57600 (8), 76800 (9), 115200 (10)		19200 (6)		RW	Txt		US
11.026 Минимальная задержка передачи порта	0 до 250 мсек		2 мсек		RW	Num		US
11.027 Период тишины	0 до 250 мсек		0 мсек		RW	Num		US
11.028 Модифицированный электропривод	0 до 255				RO	Num	ND	NC PT
11.029 Версия программного обеспечения	00.00.00 до 99.99.99				RO	Ver	ND	NC PT
11.030 Код защиты пользователя	0 до 9999				RW	Num	ND	NC PT US
11.031 Пользовательский режим электропривода	OPEn.LP (1), rFC-A (2)				RW	Txt	ND	NC PT US
11.032 Номинальный макс. ток тяжелой работы	0,00 до 9999,99 A				RO	Num	ND	NC PT
11.033 Номинальное напряжение электропривода	110V (0), 200V (1), 400V (2), 575V (3), 690V (4)				RO	Txt	ND	NC PT
11.034 Конфигурация электропривода	AV (0), AI (1), AV.Pr (2), AI.Pr (3), PrESET (4), PAd (5), Pad.rEF (6), E.Pot (7), torque (8), Pid (9)		AV (0)		RW	Txt		PT US
11.035 Версия ПО силового модуля	00.00.00 до 99.99.99				RO	Ver	ND	NC PT
11.036 Ранее загруженные данные файла карты памяти	0 до 999		0		RO	Num		NC PT
11.037 Номер файла на карте памяти	0 до 999		0		RW	Num		
11.038 Тип файла на карте памяти	NonE (0), OPEn.LP (1), rFC-A (2)				RO	Txt	ND	NC PT
11.039 Версия файла на карте памяти	0 до 9999				RO	Num	ND	NC PT
11.042 Копирование параметров	NonE (0), rEAd (1), Prog (2), Auto (3), boot (4)		NonE (0)		RW	Txt		NC
11.043 Загрузка значений по умолчанию	NonE (0), Std (1), US (2)		NonE (0)		RW	Txt		NC
11.044 Статус защиты пользователя	LEVEL.0 (0), ALL (1), r.onLy.0 (2), r.onLy.A (3), StAtUS (4), no.Acc (5)		LEVEL.0 (0)		RW	Txt	ND	PT
11.045 Выбор параметров двигателя 2	1 (0), 2 (1)		1 (0)		RW	Txt		
11.046 Ранее загруженные значения по умолчанию	0 до 2000				RO	Num	ND	NC PT US
11.052 Заводской номер LS	0 до 999999				RO	Num	ND	NC PT
11.053 Заводской номер MS	0 до 999999				RO	Num	ND	NC PT
11.054 Код даты электропривода	0 до 9999				RO	Num	ND	NC PT
11.060 Максимальный номинальный ток	0,000 до 999,999 A				RO	Num	ND	NC PT
11.061 Полный масштаб тока Kc	0,000 до 999,999 A				RO	Num	ND	NC PT
11.063 Тип изделия	0 до 255				RO	Num	ND	NC PT
11.064 Символы идентификатора изделия	300 (1295134768) до (2147483647)				RO	Chr	ND	NC PT
11.065 Код габарита и напряжения	0 до 999				RO	Num	ND	NC PT
11.066 Идентификатор силового модуля	0 до 255				RO	Num	ND	NC PT
11.067 Идентификатор платы управления	0 до 255				RO	Num	ND	NC PT
11.068 Номинальный ток электропривода	0 до 32767				RO	Num	ND	NC PT
11.070 Версия базы данных главных параметров	0.00 до 99.99				RO	Num	ND	NC PT
11.072 Создать специальный файл карты памяти	0 до 1		0		RW	Num		
11.073 Тип карты памяти	NonE (0), rES (1), Sd.CARD (2)				RO	Num	ND	NC PT
11.075 Флаг только чтения карты памяти	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC PT
11.076 Флаг подавления предупреждений карты памяти	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC PT
11.077 Требуемая версия файла на карте памяти	0 до 9999				RW	Num	ND	NC PT
11.079 Символы 1-4 названия электропривода	---- (-2147483648) до ---- (-2147483647)		---- (757935405)		RW	Chr		PT US
11.080 Символы 5-8 названия электропривода	---- (-2147483648) до ---- (-2147483647)		---- (757935405)		RW	Chr		PT US
11.081 Символы 9-12 названия электропривода	---- (-2147483648) до ---- (-2147483647)		---- (757935405)		RW	Chr		PT US
11.082 Символы 13-16 названия электропривода	---- (-2147483648) до ---- (-2147483647)		---- (757935405)		RW	Chr		PT US
11.084 Режим электропривода	OPEn.LP (1), rFC-A (2)				RO	Txt	ND	NC PT
11.085 Состояние защиты данных	NonE (0), r.onLy.A (1), StAtUS (2), no.Acc (3)				RO	Txt	ND	NC PT PS
11.086 Статус доступа к меню	LEVEL.0 (0), ALL (1)				RO	Txt	ND	NC PT PS
11.091 Символы 1 дополнительного идентификатора	(-2147483648) до (2147483647)				RO	Chr	ND	NC PT
11.092 Символы 2 дополнительного идентификатора	(-2147483648) до (2147483647)				RO	Chr	ND	NC PT
11.093 Символы 3 дополнительного идентификатора	(-2147483648) до (2147483647)				RO	Chr	ND	NC PT
11.094 Отключение режима строки	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit		PT US
11.097 Код идентификатора AI	NonE (0), Sd.CARD (1), rS-485 (2), boot (3), rS-485 (4)				RO	Txt	ND	NC PT

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	Fl	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	RT	Зашитенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение
IP	IP-адрес	Mac	Адрес MAC	Date	Параметр даты	Time	Параметр времени	SMP	Слот.меню.параметр	Chr	Символьный параметр	Ver	Номер версии

## 10.12 Меню 12: Компараторы, селекторы переменных и функция управления тормозом

Рис. 10-20 Логическая схема Меню 12


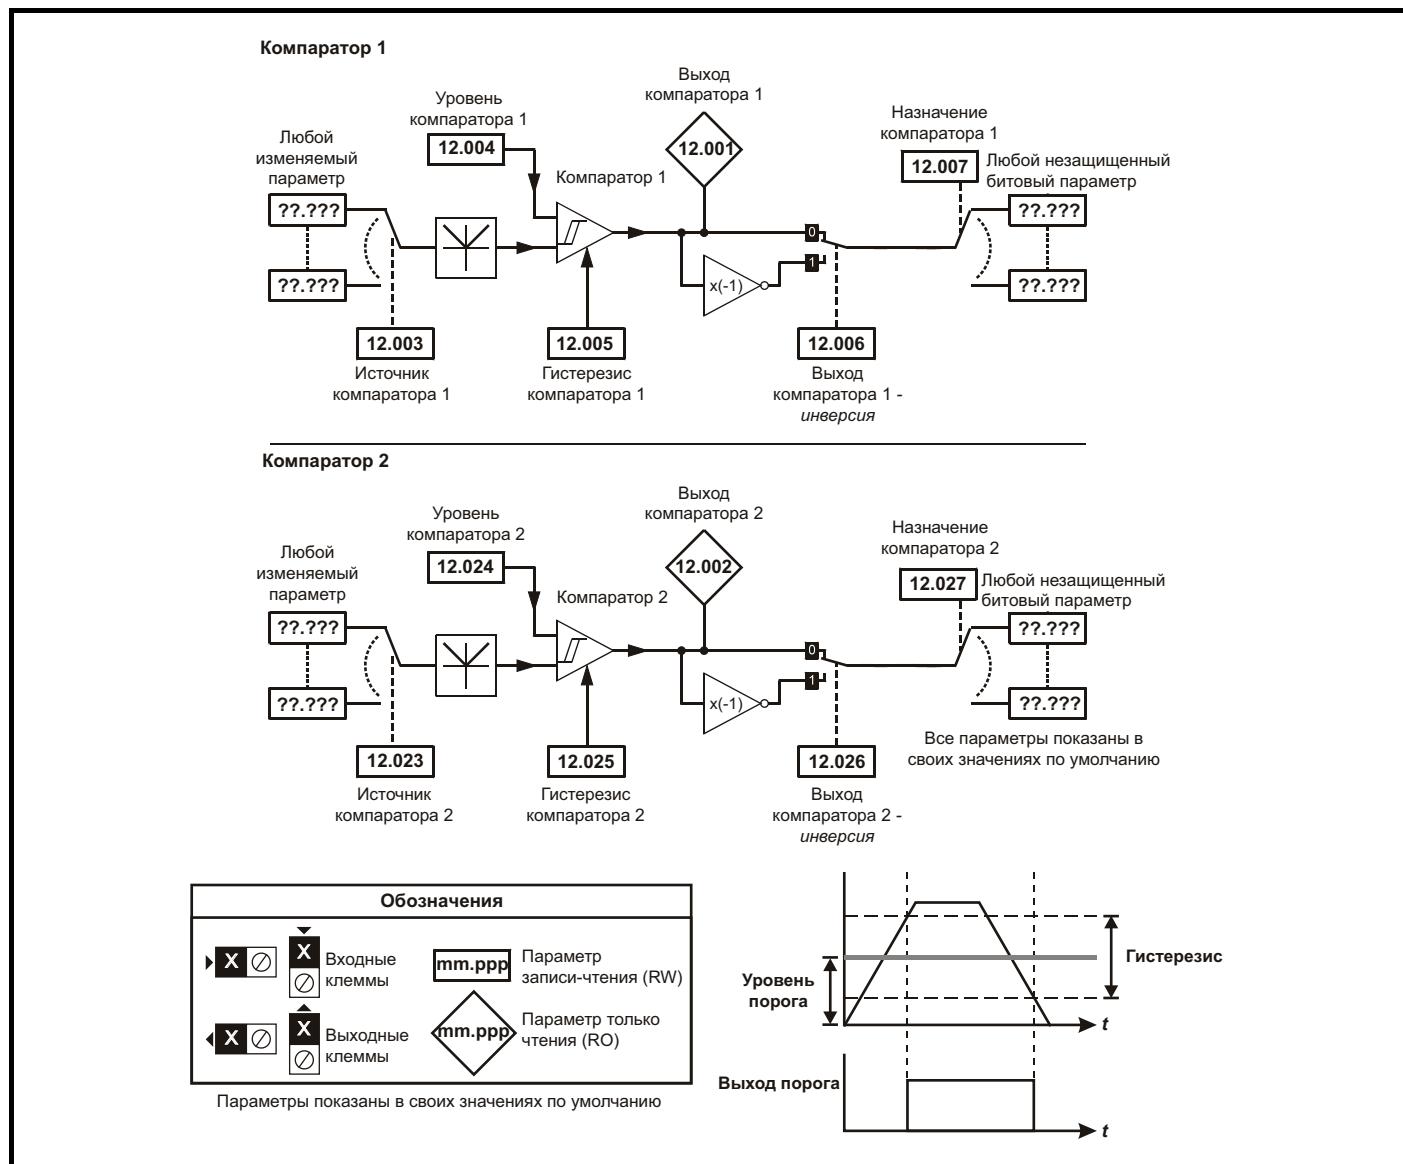


Рис. 10-21 Логическая схема Меню 12 (продолжение)






Предусмотрены функции управления тормозом для согласования работы внешнего тормоза и электропривода. Хотя аппаратура и программное обеспечение спроектированы по самым строгим стандартам качества и надежности, они не предназначены для обеспечения безопасности, т.е. отказ или поломка могут привести к опасности травмирования. Если в установке неправильное отпускание тормоза может привести к травме, то необходимо установить независимые сертифицированные защитные устройства.

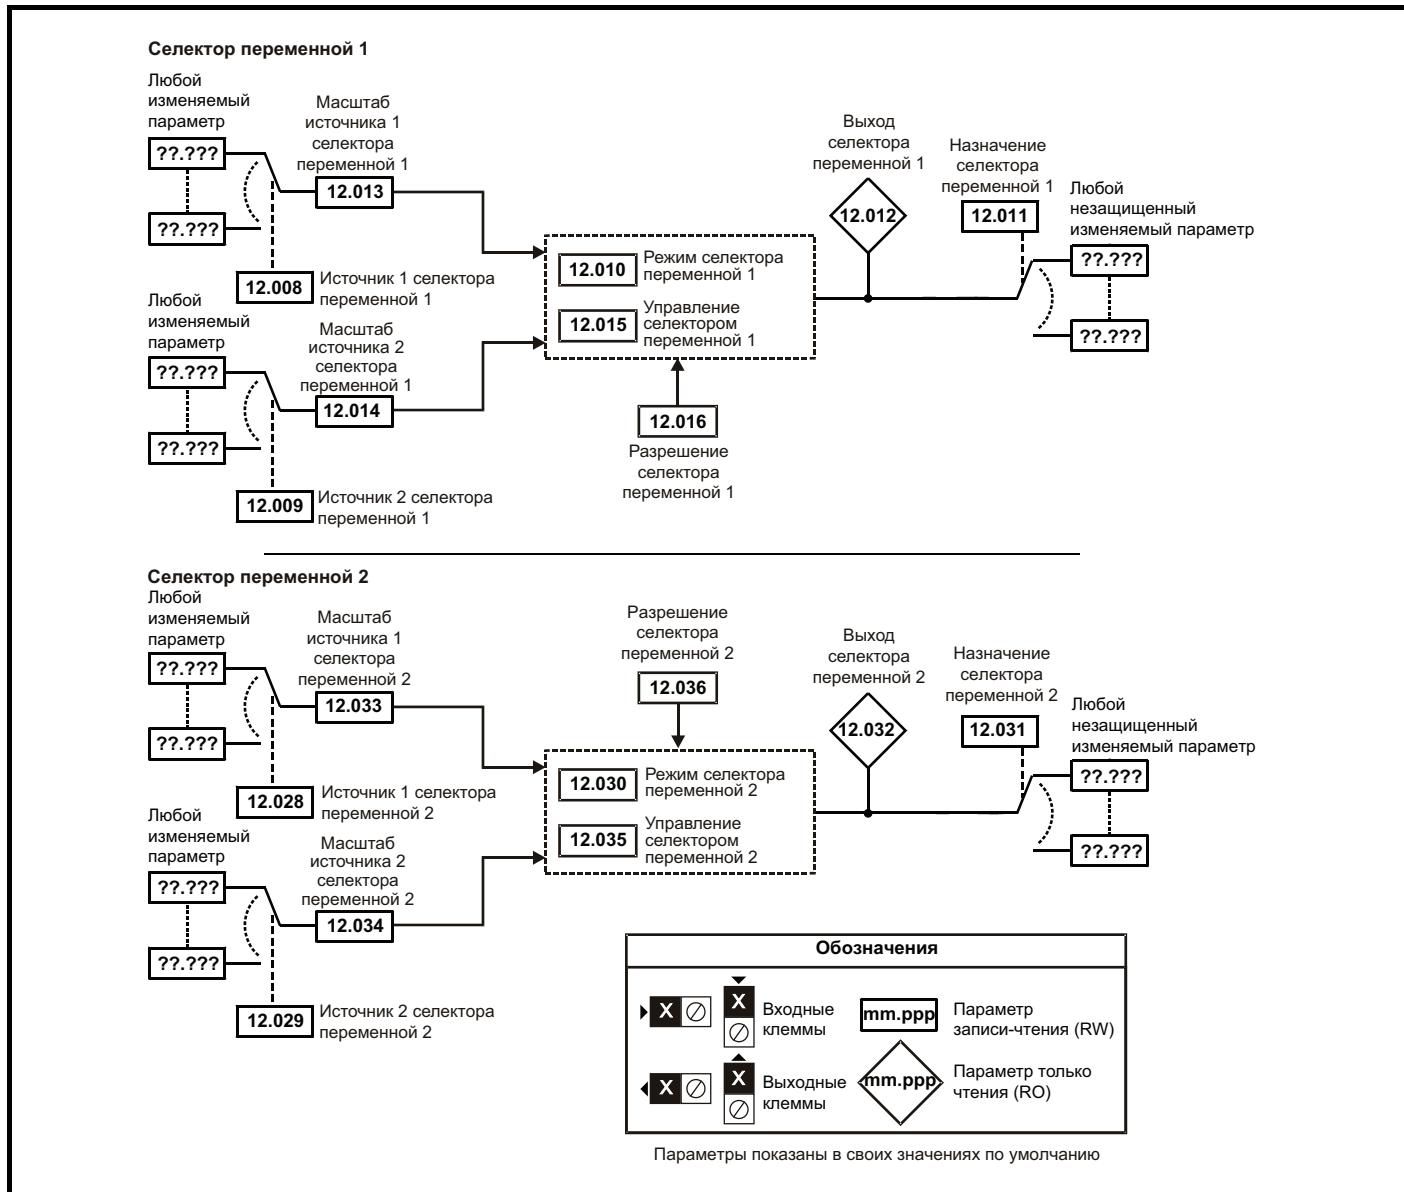


Клемма реле управления может быть выбрана как выход для отпуска тормоза. Если электропривод настроен так и происходит замена электропривода, то перед программированием электропривода при первом включении питания нужно отпустить тормоз. Если клеммы электропривода программируются не в настройки по умолчанию, то нужно предусмотреть возможные результаты неверного программирования или задержек работы. Использование карты энергонезависимой памяти в режиме загрузки может обеспечить немедленное программирование параметров электропривода.

Рис. 10-22 Функция тормоза

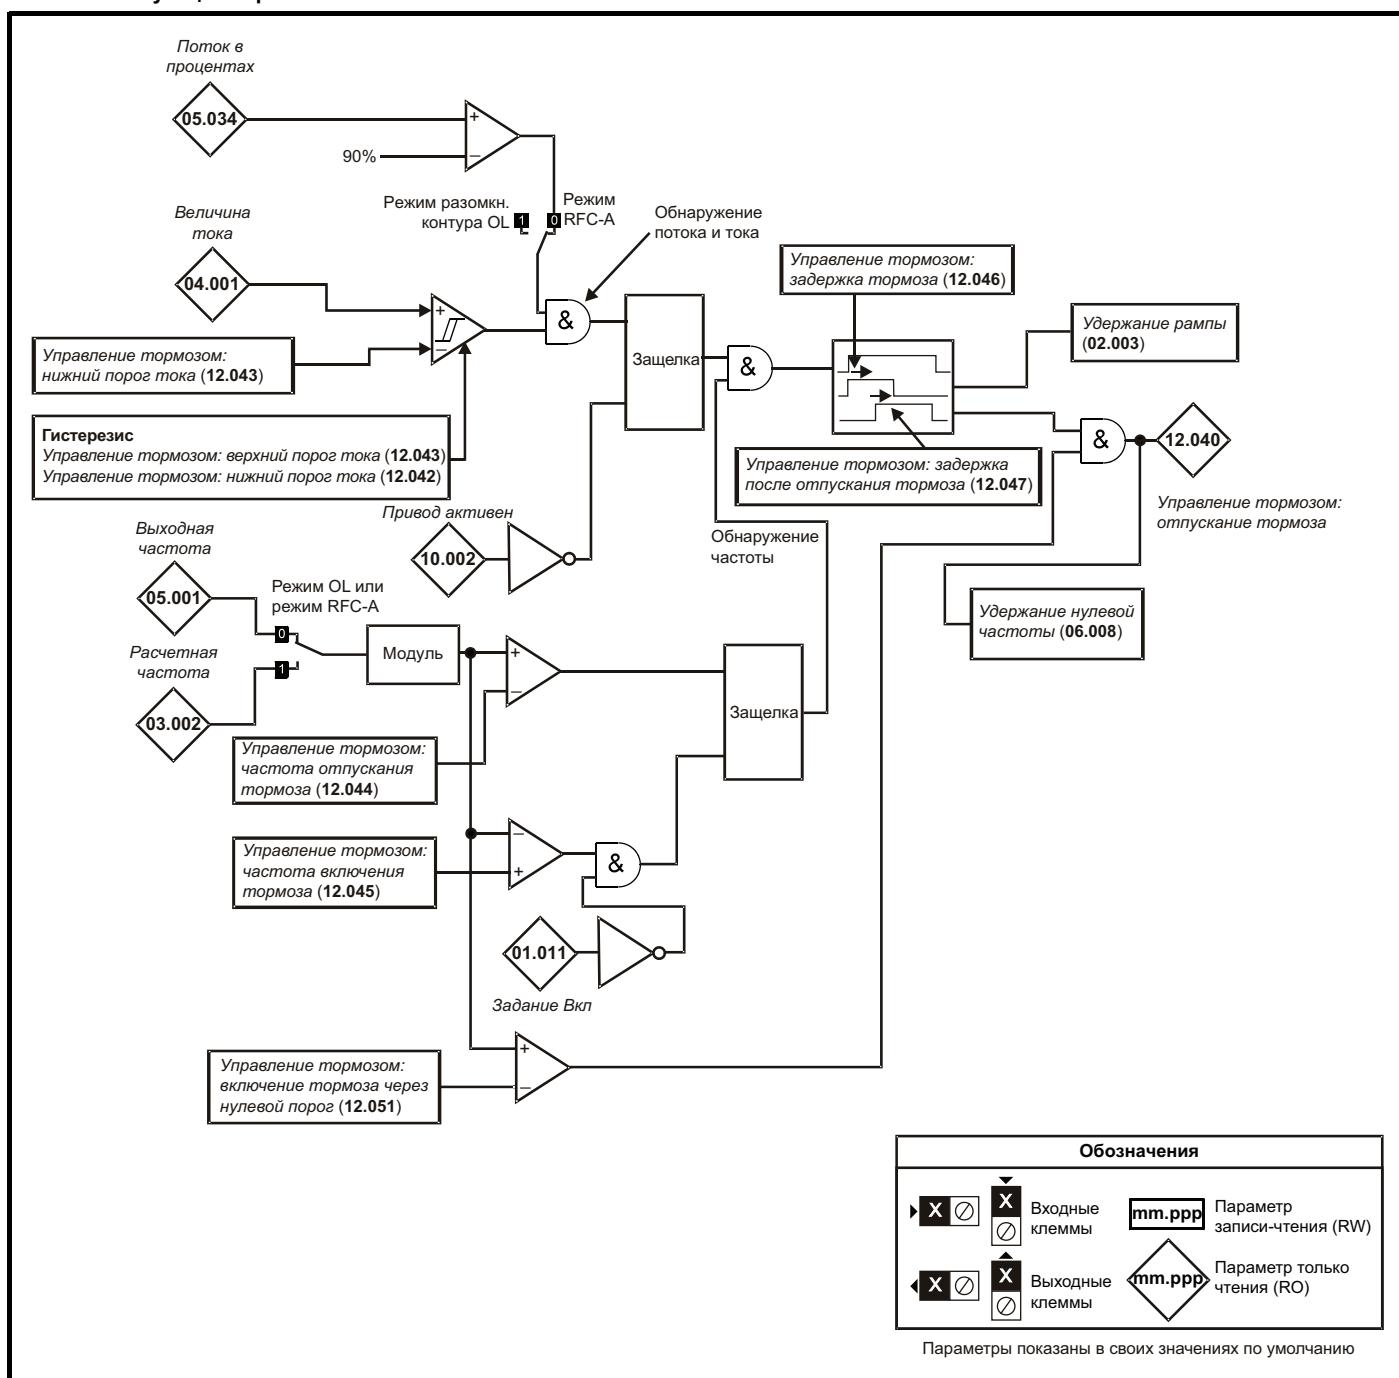

**Рис. 10-23 Последовательность торможения**

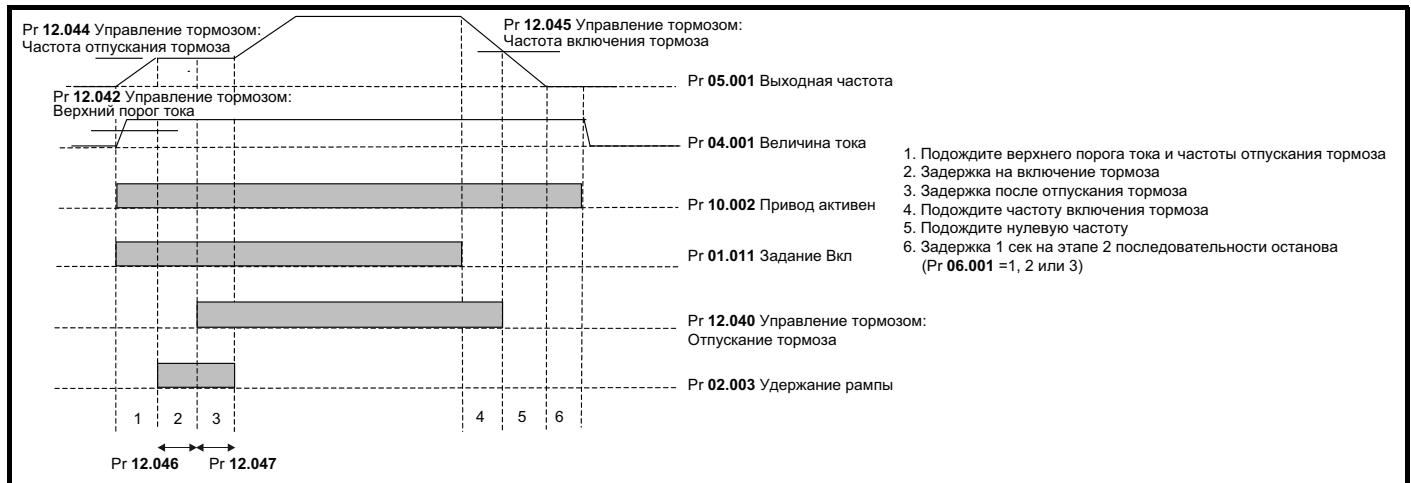

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------


Параметр	Диапазон (⊖)		По умолчанию (⇒)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A						
12.001 Выход компаратора 1	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
12.002 Выход компаратора 2	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
12.003 Источник компаратора 1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
12.004 Уровень компаратора 1	0,00 до 100,00%		0,00%		RW	Num				US
12.005 Гистерезис компаратора 1	0,00 до 25,00%		0,00%		RW	Num				US
12.006 Инверсия выхода компаратора 1	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
12.007 Назначение компаратора 1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num	DE		PT	US
12.008 Источник 1 селектора переменной 1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
12.009 Источник 2 селектора переменной 1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
12.010 Режим селектора переменной 1	0 (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9),		0 (0)		RW	Txt				US
12.011 Назначение селектора переменной 1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num	DE		PT	US
12.012 Выход селектора переменной 1	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	
12.013 Масштаб источника 1 селектора переменной 1	±4,000		1,000		RW	Num				US
12.014 Масштаб источника 2 селектора переменной 1	±4,000		1,000		RW	Num				US
12.015 Управление селектором переменной 1	0,00 до 100,00		0,00		RW	Num				US
12.016 Разрешение селектора переменной 1	Off (0) или On (1)		On (1)		RW	Bit				US
12.023 Источник компаратора 2	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
12.024 Уровень компаратора 2	0,00 до 100,00%		0,00%		RW	Num				US
12.025 Гистерезис компаратора 2	0,00 до 25,00%		0,00%		RW	Num				US
12.026 Инверсия выхода компаратора 2	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
12.027 Назначение компаратора 2	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num	DE		PT	US
12.028 Источник 1 селектора переменной 2	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
12.029 Источник 2 селектора переменной 2	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
12.030 Режим селектора переменной 2	0 (0), 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 8 (8), 9 (9),		0 (0)		RW	Txt				US
12.031 Назначение селектора переменной 2	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num	DE		PT	US
12.032 Выход селектора переменной 2	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	
12.033 Масштаб источника 1 селектора переменной 2	±4,000		1,000		RW	Num				US
12.034 Масштаб источника 2 селектора переменной 2	±4,000		1,000		RW	Num				US
12.035 Управление селектором переменной 2	0,00 до 100,00		0,00		RW	Num				US
12.036 Разрешение селектора переменной 2	Off (0) или On (1)		On (1)		RW	Bit				US
12.040 Управление тормозом: отпускание тормоза	Off (0) или On (1)				RO	Bit	ND	NC	PT	
12.041 Управление тормозом: разрешение	dis (0), Relay (1), dig IO (2), User (3)		diS (0)		RW	Txt				US
12.042 Управление тормозом: верхний порог тока	0 до 200%		50%		RW	Num				US
12.043 Управление тормозом: нижний порог тока	0 до 200%		10%		RW	Num				US
12.044 Управление тормозом: частота отпускания тормоза	0,00 до 20,00 Гц		1,00 Гц		RW	Num				US
12.045 Управление тормозом: частота включения тормоза	0,00 до 20,00 Гц		2,00 Гц		RW	Num				US
12.046 Управление тормозом: задержка тормоза	0,0 до 25,0 сек		1,0 сек		RW	Num				US
12.047 Управление тормозом: задержка после отпускания тормоза	0,0 до 25,0 сек		1,0 сек		RW	Num				US
12.050 Управление тормозом: начальное направление	rEf (0), For (1), rEv (2)		rEf (0)		RW	Txt				US
12.051 Управление тормозом: включение тормоза через нулевой порог	0,00 до 25,00 Гц		0,00 Гц		RW	Num				US



RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.13 Меню 14: ПИД-регулятор пользователя

Рис. 10-24 Логическая схема меню 14

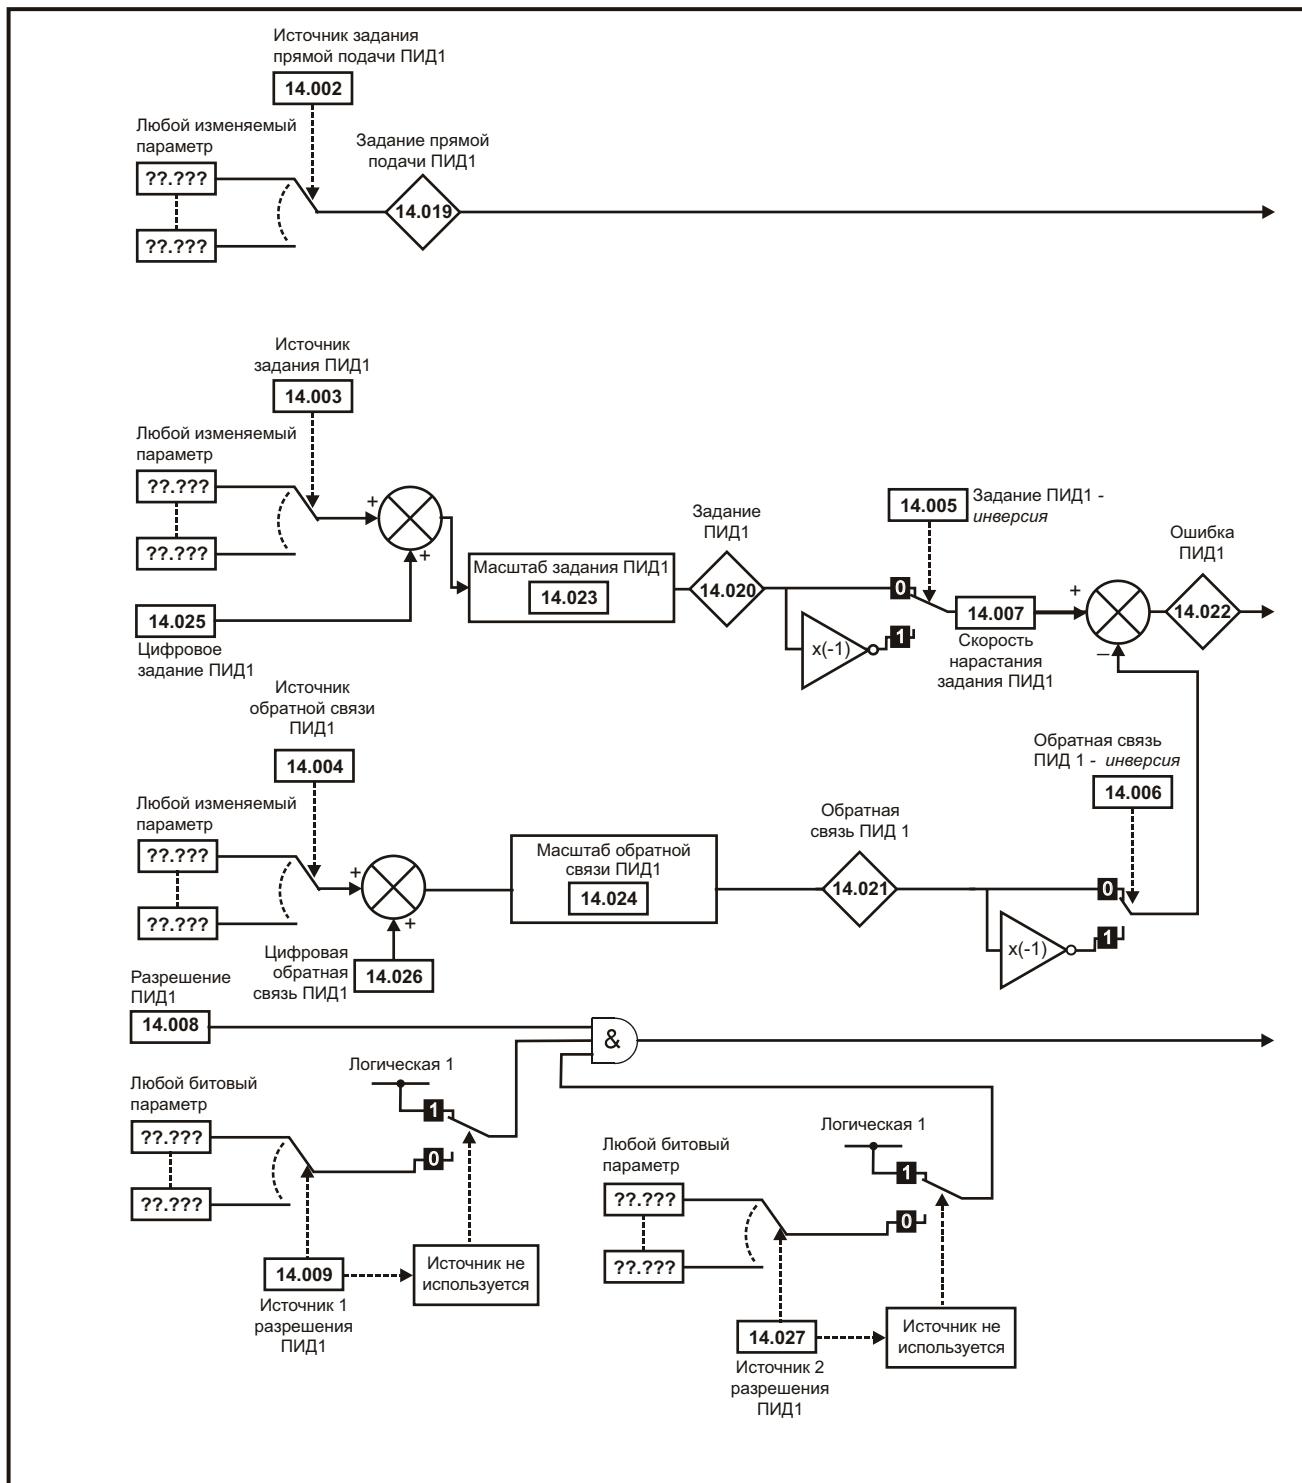

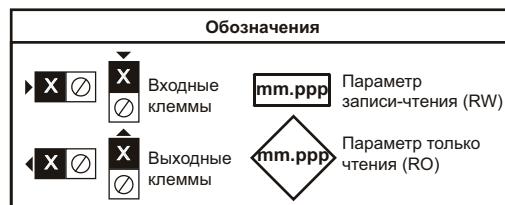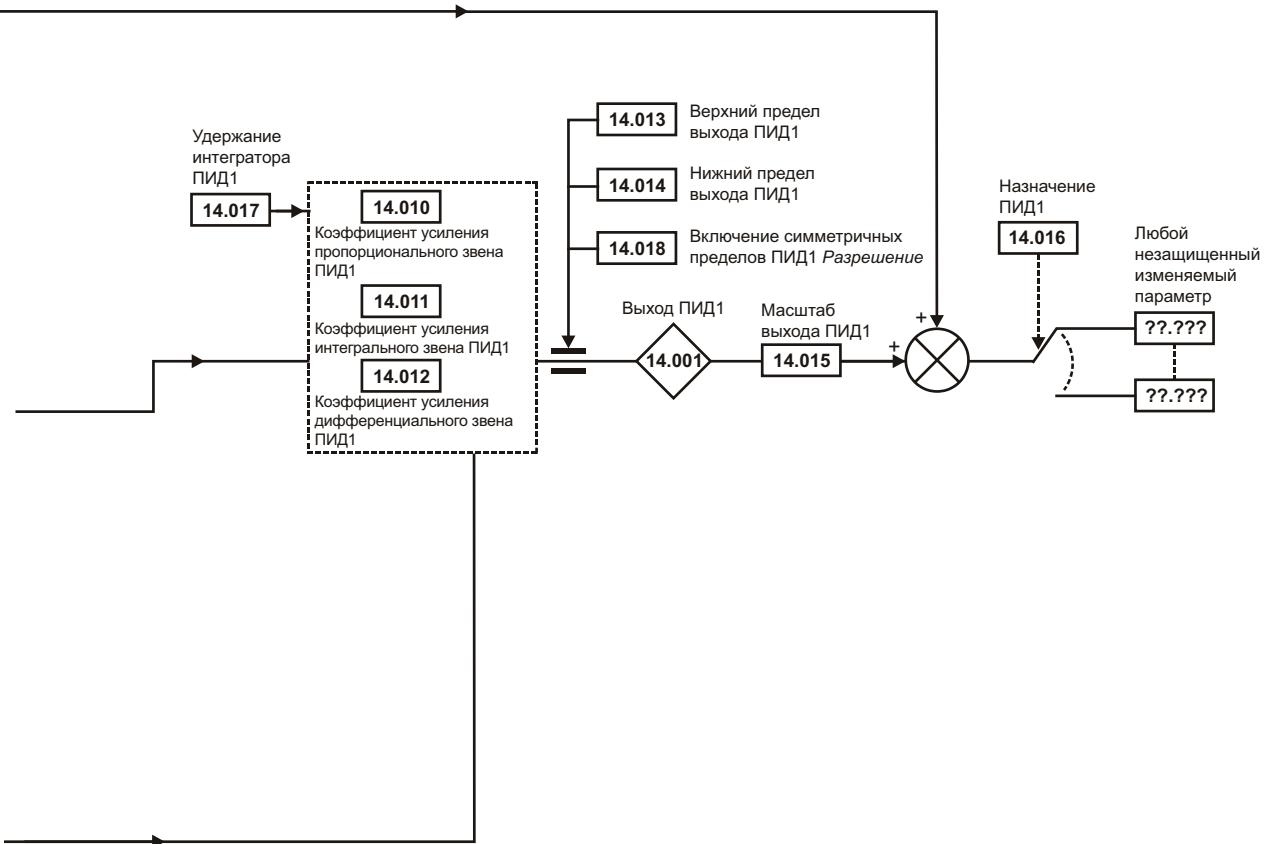

Параметры показаны в своих значениях по умолчанию


Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A						
14.001 Выход ПИД1	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	US
14.002 Источник задания прямой подачи ПИД1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
14.003 Источник задания ПИД1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
14.004 Источник обратной связи ПИД1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
14.005 Инверсия задания ПИД1	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
14.006 Инверсия обратной связи ПИД1	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
14.007 Предел скорости нарастания задания ПИД1-регулятора	0,0 до 3200,0 сек		0,0 сек		RW	Num				US
14.008 Разрешение ПИД1	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
14.009 Источник 1 разрешения ПИД1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US
14.010 Коэффициент усиления пропорционального звена ПИД1	0,000 до 4,000		1,000		RW	Num				US
14.011 Коэффициент усиления интегрального звена ПИД1	0,000 до 4,000		0,500		RW	Num				US
14.012 Коэффициент усиления дифференциального звена ПИД1	0,000 до 4,000		0,000		RW	Num				US
14.013 Верхний предел выхода ПИД1	0,0 до 100,00%		100,00%		RW	Num				US
14.014 Нижний предел выхода ПИД1	±100,00%		-100,00%		RW	Num				US
14.015 Масштаб выхода ПИД1	0,000 до 4,000		1,000		RW	Num				US
14.016 Назначение ПИД1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num	DE		PT	US
14.017 Удержание интегратора ПИД1	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				
14.018 Включение симметричных пределов ПИД1	Off (0) или On (1)		Off (0)		RW	Bit				US
14.019 Задание прямой подачи ПИД1	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	
14.020 Задание ПИД1	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	
14.021 Обратная связь ПИД1	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	
14.022 Ошибка ПИД1	±100,00%				RO	Num	ND	NC	PT	
14.023 Масштаб задания ПИД1	0,000 до 4,000		1,000		RW	Num				US
14.024 Масштаб обратной связи ПИД1	0,000 до 4,000		1,000		RW	Num				US
14.025 Цифровое задание ПИД1	±100,00%		0,00%		RW	Num				US
14.026 Цифровая обратная связь ПИД1	±100,00%		0,00%		RW	Num				US
14.027 Источник 2 разрешения ПИД1	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num			PT	US

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.14 Меню 15: Установка дополнительного модуля

Рис. 10-25 Расположение слота для дополнительного модуля и соответствующий ему номер меню

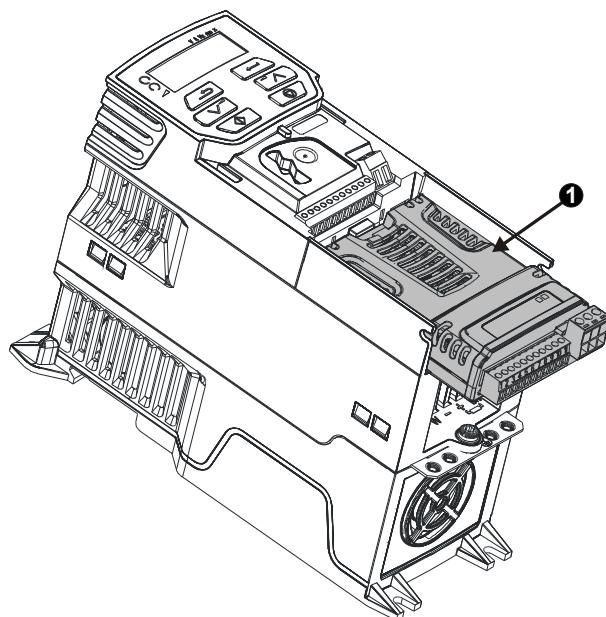

1. Дополнительный модуль в слоте 1 - Меню 15

### 10.14.1 Параметры, общие для всех категорий

Параметр	Диапазон (↔)	По умолчанию (⇒)	Тип						
15,001 Код модуля	0 до 65535		RO	Num	ND	NC	PT		
15,002 Версия программного обеспечения	00,00 до 99,99		RO	Num	ND	NC	PT		
15,003 Версия аппаратуры	0,00 до 99,99		RO	Num	ND	NC	PT		
15,004 Заводской номер LS	0 до 999999		RO	Num	ND	NC	PT		
15,005 Заводской номер MS			RO	Num	ND	NC	PT		
15,051 Подверсия программного обеспечения	0 до 99		RO	Num	ND	NC	PT		

Код дополнительного модуля указывает тип модуля, установленного в данном слоте. Основные сведения по дополнительному модулю приведены в руководстве пользователя этого модуля.

Код дополнительного модуля	Модуль	Категория
0	Модуль не установлен	
209	SI-I/O	Автоматизация (расширение Вх/Вых)
443	SI-P <small>ROFIBUS</small>	Полевые сети
447	SI-DeviceNet	Полевые сети
448	SI-CANopen	Полевые сети

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.15 Меню 18: Меню приложения 1

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
18.001 Целое число меню приложения 1, сохраняемое при отключении питания	-32768 до 32767	0	0	0	RW	Num
18.002 Целое число 2 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.003 Целое число 3 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.004 Целое число 4 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.005 Целое число 5 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.006 Целое число 6 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.007 Целое число 7 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.008 Целое число 8 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.009 Целое число 9 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.010 Целое число 10 только для чтения меню приложения 1					RO	Num
18.011 Целое число 11 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.012 Целое число 12 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.013 Целое число 13 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.014 Целое число 14 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.015 Целое число 15 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.016 Целое число 16 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.017 Целое число 17 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.018 Целое число 18 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.019 Целое число 19 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.020 Целое число 20 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.021 Целое число 21 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.022 Целое число 22 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.023 Целое число 23 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.024 Целое число 24 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.025 Целое число 25 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.026 Целое число 26 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.027 Целое число 27 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.028 Целое число 28 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.029 Целое число 29 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.030 Целое число 30 для чтения-записи меню приложения 1					RW	Num
18.031 Бит чтения-записи 31 меню приложения 1	Off (0) или On (1)	Off (0)	Off (0)	Off (0)	RW	Bit
18.032 Бит чтения-записи 32 меню приложения 1					RW	Bit
18.033 Бит чтения-записи 33 меню приложения 1					RW	Bit
18.034 Бит чтения-записи 34 меню приложения 1					RW	Bit
18.035 Бит чтения-записи 35 меню приложения 1					RW	Bit
18.036 Бит чтения-записи 36 меню приложения 1					RW	Bit
18.037 Бит чтения-записи 37 меню приложения 1					RW	Bit
18.038 Бит чтения-записи 38 меню приложения 1					RW	Bit
18.039 Бит чтения-записи 39 меню приложения 1					RW	Bit
18.040 Бит чтения-записи 40 меню приложения 1					RW	Bit
18.041 Бит чтения-записи 41 меню приложения 1					RW	Bit
18.042 Бит чтения-записи 42 меню приложения 1					RW	Bit
18.043 Бит чтения-записи 43 меню приложения 1					RW	Bit
18.044 Бит чтения-записи 44 меню приложения 1					RW	Bit
18.045 Бит чтения-записи 45 меню приложения 1					RW	Bit
18.046 Бит чтения-записи 46 меню приложения 1					RW	Bit
18.047 Бит чтения-записи 47 меню приложения 1					RW	Bit
18.048 Бит чтения-записи 48 меню приложения 1					RW	Bit
18.049 Бит чтения-записи 49 меню приложения 1					RW	Bit
18.050 Бит чтения-записи 50 меню приложения 1					RW	Bit

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 10.16 Menu 20: Меню приложения 2

Параметр		Диапазон (⌚)		По умолчанию (⇒)		Тип	
		OL	RFC-A	OL	RFC-A		
20.021	Длинное целое число 21 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.022	Длинное целое число 22 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.023	Длинное целое число 23 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.024	Длинное целое число 24 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.025	Длинное целое число 25 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.026	Длинное целое число 26 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.027	Длинное целое число 27 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.028	Длинное целое число 28 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.029	Длинное целое число 29 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num
20.030	Длинное целое число 30 для чтения-записи меню приложения 2					RW	Num

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

Техника без-опасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
-----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.17 Меню 21: Параметры второго двигателя

Параметр	Диапазон (↕)		По умолчанию (⇒)		Тип					
	OL	RFC-A	OL	RFC-A						
21.001	Максимальное ограничение задания M2	±VM_POSITIVE_REF_CLAMP Гц	50 Гц: 50,00 Гц, 60 Гц: 60,00 Гц		RW	Num				US
21.002	Минимальное ограничение задания M2	±VM_NEGATIVE_REF_CLAMP2	0,00		RW	Num				US
21.003	Селектор задания M2	A1.A2 (0), A1.Pr (1), A2.Pr (2), PRESET (3), PAd (4), rES (5), PAd.rEF (6)	A1.A2 (0)		RW	Txt				US
21.004	Величина ускорения 1 M2	±VM_ACCEL_RATE	5,0		RW	Num				US
21.005	Величина замедления 1 M2	±VM_ACCEL_RATE	10,0		RW	Num				US
21.006	Номинальная частота двигателя M2	0,00 до VM_SPEED_FREQ_REF_UNIPOLAR Гц	50 Гц: 50,00 Гц 60 Гц: 60,00 Гц		RW	Num	RA			US
21.007	Номинальный ток двигателя M2	±VM_RATED_CURRENT_A	Номинальный максимальный ток тяжелой работы (11.032)		RW	Num	RA			US
21.008	Номинальная скорость двигателя M2	0,0 до 80000,0 об/мин	50 Гц: 1500,0 об/мин 60 Гц: 1800,0 об/мин 60 Гц: 1750,0 об/мин		RW	Num				US
21.009	Номинальное напряжение двигателя M2	±VM_AC_VOLTAGE_SET_B	электропривод 110 В: 230 В электропривод 200 В: 230 В электропривод 400 В 50 Гц: 400 В электропривод 400 В 60 Гц: 460 В электропривод 575 В: 575 В электропривод 690 В: 690 В		RW	Num	RA			US
21.010	Номинальный коэффициент мощности двигателя M2	0,00 до 1,00	0,85		RW	Num	RA			US
21.011	Число полюсов двигателя M2 *	Auto (0) до 32 (16)	Auto (0)		RW	Num				US
21.012	Сопротивление статора M2	0,0000 до 99,9999 Ом	0,0000 Ом		RW	Num	RA			US
21.014	Переходная индуктивность M2	0,00 до 500,000 мГ	0,00 мГ		RW	Num	RA			US
21.015	Активен двигатель 2	Off (0) или On (1)			RO	Bit	ND	NC	PT	
21.016	Тепловая постоянная времени 1 двигателя M2	1 до 3000 сек	179 сек	179 сек	RW	Num				US
21.017	Коэф. усиления Kp1 пропорционального звена регулятора частоты M2	0,00 до 200,000 с/рад		0,100 с/рад	RW	Num				US
21.018	Коэф. усиления Ki1 интегрального звена регулятора частоты M2	0,00 до 655,35 с²/рад		0,10 с²/рад	RW	Num				US
21.019	Коэф. усиления дифференциального звена обратной связи регулятора частоты Kd1	0,00000 до 0,65535 1/рад		0,00000 1/рад	RW	Num				US
21.022	Коэффициент пропорционального усиления Kp регулятора тока M2	0,00 до 4000,00	20,00		RW	Num				US
21.023	Коэффициент интегрального усиления Ki регулятора тока M2	0,000 до 600,000	40,000		RW	Num				US
21.024	Индуктивность статора M2	0,00 до 5000,00 мГ	0,00 мГ		RW	Num	RA			US
21.025	Точка излома 1 кривой намагничивания M2	0,0 до 100,0%		50,0%	RW	Num				US
21.026	Точка излома 3 кривой намагничивания M2	0,0 до 100,0%		75,0%	RW	Num				US
21.027	Предел тока в двигателем режиме M2	±VM_MOTOR2_CURRENT_LIMIT %	165,0%	175,0%	RW	Num	RA			US
21.028	Предел тока рекуперации M2	±VM_MOTOR2_CURRENT_LIMIT %	165,0%	175,0%	RW	Num	RA			US
21.029	Симметричный предел тока M2	±VM_MOTOR2_CURRENT_LIMIT %	165,0%	175,0%	RW	Num	RA			US
21.033	Режим тепловой защиты на низкой частоте M2	0 до 1	0		RW	Num				US
21.041	Точка излома 2 кривой намагничивания M2	0,0 до 100,0%		0,0%	RW	Num				US
21.042	Точка излома 4 кривой намагничивания M2	0,0 до 100,0%		0,0%	RW	Num				US

\* Если значение этого параметра считывается по каналу последовательной связи, то он показывает пары полюсов.

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 10.18 Меню 22: Дополнительная настройка меню 0

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип			
	OL	RFC-A	OL	RFC-A				
22.001 Настройка параметра 00.001	0,000 до 30,999		1,007		RW	Num		PT US
22.002 Настройка параметра 00.002	0,000 до 30,999		1,006		RW	Num		PT US
22.003 Настройка параметра 00.003	0,000 до 30,999		2,011		RW	Num		PT US
22.004 Настройка параметра 00.004	0,000 до 30,999		2,021		RW	Num		PT US
22.005 Настройка параметра 00.005	0,000 до 30,999		11,034		RW	Num		PT US
22.006 Настройка параметра 00.006	0,000 до 30,999		5,007		RW	Num		PT US
22.007 Настройка параметра 00.007	0,000 до 30,999		5,008		RW	Num		PT US
22.008 Настройка параметра 00.008	0,000 до 30,999		5,009		RW	Num		PT US
22.009 Настройка параметра 00.009	0,000 до 30,999		5,010		RW	Num		PT US
22.010 Настройка параметра 00.010	0,000 до 30,999		11,044		RW	Num		PT US
22.011 Настройка параметра 00.011	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.012 Настройка параметра 00.012	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.013 Настройка параметра 00.013	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.014 Настройка параметра 00.014	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.015 Настройка параметра 00.015	0,000 до 30,999		1,005		RW	Num		PT US
22.016 Настройка параметра 00.016	0,000 до 30,999		7,007		RW	Num		PT US
22.017 Настройка параметра 00.017	0,000 до 30,999		1,010		RW	Num		PT US
22.018 Настройка параметра 00.018	0,000 до 30,999		1,021		RW	Num		PT US
22.019 Настройка параметра 00.019	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.020 Настройка параметра 00.020	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.021 Настройка параметра 00.021	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.022 Настройка параметра 00.022	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.023 Настройка параметра 00.023	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.024 Настройка параметра 00.024	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.025 Настройка параметра 00.025	0,000 до 30,999		11,030		RW	Num		PT US
22.026 Настройка параметра 00.026	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.027 Настройка параметра 00.027	0,000 до 30,999		1,051		RW	Num		PT US
22.028 Настройка параметра 00.028	0,000 до 30,999		2,004		RW	Num		PT US
22.029 Настройка параметра 00.029	0,000 до 30,999		0,000	2,002	RW	Num		PT US
22.030 Настройка параметра 00.030	0,000 до 30,999		11,042		RW	Num		PT US
22.031 Настройка параметра 00.031	0,000 до 30,999		6,001		RW	Num		PT US
22.032 Настройка параметра 00.032	0,000 до 30,999		5,013		RW	Num		PT US
22.033 Настройка параметра 00.033	0,000 до 30,999		6,009		RW	Num		PT US
22.034 Настройка параметра 00.034	0,000 до 30,999		8,035		RW	Num		PT US
22.035 Настройка параметра 00.035	0,000 до 30,999		8,091		RW	Num		PT US
22.036 Настройка параметра 00.036	0,000 до 30,999		7,055		RW	Num		PT US
22.037 Настройка параметра 00.037	0,000 до 30,999		5,018		RW	Num		PT US
22.038 Настройка параметра 00.038	0,000 до 30,999		5,012		RW	Num		PT US
22.039 Настройка параметра 00.039	0,000 до 30,999		5,006		RW	Num		PT US
22.040 Настройка параметра 00.040	0,000 до 30,999		5,011		RW	Num		PT US
22.041 Настройка параметра 00.041	0,000 до 30,999		5,014		RW	Num		PT US
22.042 Настройка параметра 00.042	0,000 до 30,999		5,015		RW	Num		PT US
22.043 Настройка параметра 00.043	0,000 до 30,999		11,025		RW	Num		PT US
22.044 Настройка параметра 00.044	0,000 до 30,999		11,023		RW	Num		PT US
22.045 Настройка параметра 00.045	0,000 до 30,999		11,020		RW	Num		PT US
22.046 Настройка параметра 00.046	0,000 до 30,999		12,042		RW	Num		PT US
22.047 Настройка параметра 00.047	0,000 до 30,999		12,043		RW	Num		PT US
22.048 Настройка параметра 00.048	0,000 до 30,999		12,044		RW	Num		PT US
22.049 Настройка параметра 00.049	0,000 до 30,999		12,045		RW	Num		PT US
22.050 Настройка параметра 00.050	0,000 до 30,999		12,046		RW	Num		PT US
22.051 Настройка параметра 00.051	0,000 до 30,999		12,047		RW	Num		PT US
22.052 Настройка параметра 00.052	0,000 до 30,999		12,048		RW	Num		PT US
22.053 Настройка параметра 00.053	0,000 до 30,999		12,050		RW	Num		PT US
22.054 Настройка параметра 00.054	0,000 до 30,999		12,051		RW	Num		PT US
22.055 Настройка параметра 00.055	0,000 до 30,999		12,041		RW	Num		PT US
22.056 Настройка параметра 00.056	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US
22.057 Настройка параметра 00.057	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num		PT US

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Параметр	Диапазон (↔)		По умолчанию (⇒)		Тип	
	OL	RFC-A	OL	RFC-A		
22.058 Настройка параметра 00.058	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.059 Настройка параметра 00.059	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.060 Настройка параметра 00.060	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.061 Настройка параметра 00.061	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.062 Настройка параметра 00.062	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.063 Настройка параметра 00.063	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.064 Настройка параметра 00.064	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.065 Настройка параметра 00.065	0,000 до 30,999		0,000	3,010	RW	Num
22.066 Настройка параметра 00.066	0,000 до 30,999		0,000	3,011	RW	Num
22.067 Настройка параметра 00.067	0,000 до 30,999		0,000	3,079	RW	Num
22.068 Настройка параметра 00.068	0,000 до 30,999		0,000	0,000	RW	Num
22.069 Настройка параметра 00.069	0,000 до 30,999		5,040		RW	Num
22.070 Настройка параметра 00.070	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.071 Настройка параметра 00.071	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.072 Настройка параметра 00.072	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.073 Настройка параметра 00.073	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.074 Настройка параметра 00.074	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.075 Настройка параметра 00.075	0,000 до 30,999		0,000		RW	Num
22.076 Настройка параметра 00.076	0,000 до 30,999		10,037		RW	Num
22.077 Настройка параметра 00.077	0,000 до 30,999		11,032		RW	Num
22.078 Настройка параметра 00.078	0,000 до 30,999		11,029		RW	Num
22.079 Настройка параметра 00.079	0,000 до 30,999		11,031		RW	Num
22.080 Настройка параметра 00.080	0,000 до 30,999		11,044		RW	Num

RW	Чтение/запись	RO	Только чтение	Num	Численный параметр	Bit	Битовый параметр	Txt	Строчка текста	Bin	Двоичный параметр	FI	Отфильтрован
ND	Нет значения по умолчанию	NC	Не копируется	PT	Защищенный параметр	RA	Зависит от номиналов	US	Сохранение пользователем	PS	Сохранение по отключению питания	DE	Назначение

## 11 Технические данные

### 11.1 Технические данные электропривода

#### 11.1.1 Номинальные мощность и ток (снижение номиналов в зависимости от частоты ШИМ и температуры)

Полное описание понятий <Нормальный режим> и <Тяжелый режим> приведено в разделе 2.2 *Номиналы* на стр. 12.

Таблица 11-1 Максимальный допустимый длительный выходной ток при внешней температуре 40 °C (габариты с 1 по 4)

Модель	Тяжелый режим										
	Номинальная мощность		Максимальный допустимый длительный выходной ток (А) для следующих частот ШИМ								
	кВт	л.с.	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>100 В</b>											
01100017	0,25	0,33						1,7			
01100024	0,37	0,5						2,4			
02100042	0,75	1,0						4,2			
02100056	1,1	1,5						5,6			
<b>200 В</b>											
01200017	0,25	0,33						1,7			
01200024	0,37	0,5						2,4			
01200033	0,55	0,75						3,3			
01200042	0,75	1,0						4,2			
02200024	0,37	0,5				2,4					
02200033	0,55	0,75				3,3					
02200042	0,75	1,0			4,2						
02200056	1,1	1,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
02200075	1,5	2,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,0
03200100	2,2	3,0	10	10	10	10	10	10	10	9	7,3
04200133	3,0	3,0						13,3			
04200176	4,0	5,0						17,6			
<b>400 В</b>											
02400013	0,37	0,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
02400018	0,55	0,75	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
02400023	0,75	1,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,0	
02400032	1,1	1,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,0	
02400041	1,5	2,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,8	2,0	
03400056	2,2	3,0	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,1	3,7	2,4
03400073	3,0	3,0	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,1	5,6	3,8	
03400094	4,0	5,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	8,5	7	4,6	
04400135	5,5	7,5						13,5			
04400170	7,5	10,0						17			

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергопотребление	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-2 Максимальный допустимый длительный выходной ток при внешней температуре 40 °C (габариты с 5 по 6)

Модель	Нормальный режим										Тяжелый режим работы									
	Номинальная мощность		Максимальный допустимый длительный выходной ток (А) для следующих частот ШИМ								Номинальная мощность		Максимальный допустимый длительный выходной ток (А) для следующих частот ШИМ							
	кВт	л.с.	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	кВт	л.с.	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц		
<b>200 В</b>																				
05200250	7,5	10		30		27,6	23,7	5,5	7,5		25		24,8	21,5	18,8					
06200330	11	15		50		42,3	24,5	7,5	10		33,0		32	27						
06200440	15	20		58		53	42,3	32,5	11	15		44,0		40	33	27,3				
<b>400 В</b>																				
05400270	15	20		30		25,8	22,2	17,1	13,5	11	20	27	25,4	23,7	20,3	17,6	13,8	11,1		
05400300	15	20		31		30,7	26,4	18,3	14,1	15	20	30	27,9	24	21	14,9	12,2			
06400350	18,5	25		38		31	24,3	15	25		35		30	23	18,5					
06400420	22	30		48		41	31	24,5	18,5	30		42		35	30	23	18,5			
06400470	30	40		63	57	48	41	31	24,5	22	30	47	46	42	35	30	23	18,5		
<b>575 В</b>																				
05500030	2,2	3,0		3,9				1,5	2,0		3,0									
05500040	4,0	5,0		6,1				2,2	3,0		4,0									
05500069	5,5	7,5		10				4,0	5,0		6,9									
06500100	7,5	10,0		12				5,5	7,5		10									
06500150	11,0	15,0		17			14,8	7,5	10		15									11,6
06500190	15,0	20,0		22		20,5	15	11	15		19			15,4	11,6					
06500230	18,5	25,0		27		26,2	20	16	15	20		23		20	15,4	12,8				
06500290	22,0	30,0		34	31	26,2	20	16,8	18,5	25		29	23,8	20	15,4	12,8				
06500350	30,0	40,0		43	39,6	31	26,2	20	16,8	22	30	35	34	29,8	23,8	20	15,4	13		

Таблица 11-3 Максимальный допустимый длительный выходной ток при внешней температуре 40 °C при установленной вставке с высоким IP (только габарит 5)

Модель	Нормальный режим								Тяжелый режим работы												
	Максимальный допустимый длительный выходной ток (А) для следующих частот ШИМ								Максимальный допустимый длительный выходной ток (А) для следующих частот ШИМ												
	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>200 В</b>																					
05200250	25,5	25,2	24,9	24,3	23,7	22,5	21,6		25		24,8	24,3	23,8	22,5	20						
<b>400 В</b>																					
05400270	17,1	15,6	14,4	12,6	11,4	9,6	8,7		17,3		15,7	14,6	12,7	11,3	9,7		8,6				
05400300	19,8	19,5	18,9	17,7	16,4	14	11,8		19,8		19,5	18,9	17,7	16,2	13,8		11,7				
<b>575 В</b>																					
05500030		3,9															3,0				
05500040		6,1															4,0				
05500069		10															6,9				

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-4 Максимальный допустимый длительный выходной ток при температуре 50 °C (габариты с 1 по 4)

Модель	Тяжелый режим								
	Максимальный допустимый длительный выходной ток (A) для следующих частот ШИМ								
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>100 В</b>									
01100017*	1,7								
01100024*	2,4								
02100042	4,2								
02100056	5,6				5,5	5,3	5,1	4,9	
<b>200 В</b>									
01200017*	1,7								
01200024*	2,4								
01200033*	3,3								
01200042*	4,2								
02200024				2,4					
02200033				3,3					
02200042				4,2					
02200056	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,4
02200075	7,5	7,5	7,4	7,2	6,8	6,6	6,3	5,8	5,4
03200100	10	10	10	10	9,5	8,6	7,5	6,1	5
04200133									
04200176									
<b>400 В</b>									
02400013	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	
02400018	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,1	
02400023	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,1	
02400032	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2,5	1,1	
02400041	4,1	4,1	4,1	4,1	3,7	3,2	2,5	1,1	
03400056	5,6	5,6	5,6	5,6	5	3,5	2,8	1,9	
03400073	7,3	7,3	7,3	7,3	6,2	4,5	3,4		
03400094	9,4	9,4	9,4	9,4	7,9	6,2	4,7		
04400135									
04400170									

\* Кнопочная панель С1 не установлена.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергопотребление	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-5 Максимальный допустимый длительный выходной ток при температуре 50 °C (габариты с 5 по 6)

Модель	Нормальный режим							Тяжелый режим работы						
	Максимальный допустимый длительный выходной ток (A) для следующих частот ШИМ							Максимальный допустимый длительный выходной ток (A) для следующих частот ШИМ						
	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>200 В</b>														
05200250	30,0		29,7	25,2	21,6			25,0		23,0	19,8	17,3		
06200330	50,0		49,0	38,0	30,0			33,0			29,0	24,6		
06200440	58,0		56,0	49,0	38,0	30,2		44,0		41,0	36,0	29,0	24,6	
<b>400 В</b>														
05400270	25,5		23,6	20,4	15,6	12,3		24,0	23,5	21,6	18,6	16,2	12,7	10,0
05400300	25,5		23,6		15,9	12,3		24,0			21,9	19,2	13,8	10,5
06400350	38,0		37,0	28,0	21,4			35,0		32,0	27,0	21,0	16,5	
06400420	48,0		43,0	36,5	27,4	21,4		42,0	42,0	38,0	32,0	27,0	21,0	16,5
06400470	63,0	58,0	52,0	43,0	37,0	28,0	21,4	47,0	42,0	38,0	32,0	27,0	21,0	16,5
<b>575 В</b>														
05500030	3,9							3,0						
05500040	6,1							4,0						
05500069	10,0							6,9						
06500100	12,0							10,0						
06500150	17,0				13,4			15,0			14,0	10,3		
06500190	22,0			17,8	13,4			19,0			14,0	10,3		
06500230	27,0		23,5	17,8	15,0			23,0		21,6	19,0	14,0	11,5	
06500290	34,0		28,2	23,5	18,0	15,0		29,0	27,3	22,0	19,0	14,0	11,6	
06500350	43,0	41,7	36,1	28,0	23,7	18,0	15,0	35,0	31,2	27,3	21,8	19,0	14,0	11,6

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 11.1.2 Рассеиваемая мощность

Таблица 11-6 Потери при внешней температуре 40 °C (габариты с 1 по 4)

Модель	Тяжелый режим										
	Номинальная мощность		В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы								
	кВт	л.с.	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>100 В</b>											
01100017	0,25	0,33									
01100024	0,37	0,5									
02100042	0,75	1,0	34	34	35	36	37	39	41	46	50
02100056	1,1	1,5	42	43	44	46	47	50	53	59	65
<b>200 В</b>											
01200017	0,25	0,33									
01200024	0,37	0,5									
01200033	0,55	0,75									
01200042	0,75	1,0									
02200024	0,37	0,5	24	24	24	25	25	26	27	30	32
02200033	0,55	0,75	31	31	32	33	34	35	37	40	43
02200042	0,75	1,0	37	37	38	39	40	42	44	49	53
02200056	1,1	1,5	45	46	47	48	50	53	56	62	68
02200075	1,5	2,0	58	59	61	63	65	69	74	82	84
03200100	2,2	3,0	85	87	91	96	101	110	117	121	117
04200133	3,0	3,0									
04200176	4,0	5,0									
<b>400 В</b>											
02400013	0,37	0,5	25	26	30	33	36	42	48	60	
02400018	0,55	0,75	29	30	34	37	40	47	53	67	
02400023	0,75	1,0	33	34	38	41	45	52	59	69	
02400032	1,1	1,5	41	42	46	50	54	63	71	70	
02400041	1,5	2,0	49	50	55	60	64	74	78	70	
03400056	2,2	3,0	55	57	62	68	75	86	90	86	77
03400073	3,0	3,0	72	74	82	90	98	113	101	92	
03400094	4,0	5,0	95	99	108	116	129	128	125	113	
04400135	5,5	7,5									
04400170	7,5	10,0									

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергоподавляющая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-7 Потери при внешней температуре 40 °C (габариты с 5 по 6)

Модель	Нормальный режим									Тяжелый режим работы								
	Номинальная мощность		В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы							Номинальная мощность		В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы						
	кВт	л.с.	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	кВт	л.с.	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>200 В</b>																		
05200250	7,5	10		291	302	324	344	356	342	5,5	7,5		245	254	272	288	284	282
06200330	11	15		394	413	452	490	480		7,5	10		277	290	316	342	382	
06200440	15	20		463	484	528	522	481		11	15		366	382	417	410	388	
<b>400 В</b>																		
05400270	15	20		324	353	356	355	359	362	11	20		276	282	285	290	301	310
05400300	15	20		332	367	434	441	417	424	15	20		322	333	352	374	372	439
06400350	18,5	25		417	456	532	613	652	645	15	25		389	424	498	496	502	513
06400420	22	30		515	561	657	651	646	650	18,5	30		455	497	487	486	495	513
06400470	30	40		656	659	650	646	643		22	30		500	496	487	486	495	
<b>575 В</b>																		
05500030	2,2	3		92	102	121	142			1,5	2		82	91	108	126		
05500040	4	5		135	150	180	209			2,2	3		94	104	124	145		
05500069	5,5	7,5		194	215	260	302			4	5		153	170	204	236		
06500100	7,5	10		215	239	287	334			5,5	7,5		187	208	249	291		
06500150	11	15		284	315	376	438			7,5	10		265	294	351	410		
06500190	15	20		362	399	484	569			11	15		317	350	418	496		
06500230	18,5	25		448	505	596	682			15	20		382	421	508	523		
06500290	22	30		623	712	810	822			18,5	25		533	610	628	635		
06500350	30	40		798	836	813	823			22	30		546	624	622	627		

Таблица 11-8 Потери при внешней температуре 40 °C при установленной вставке с высоким IP (только габарит 5)

Модель	Нормальный режим									Тяжелый режим работы								
	В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы							В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы										
	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц				
<b>200 В</b>																		
05200250		244	249	262	274	298	328			245	251	264	278	301	306			
<b>400 В</b>																		
05400270		170	173	182	194	223	268			172	177	184	194	225	265			
05400300		218	240	284	329	432	564			218	240	284	325	425	560			
<b>575 В</b>																		
05500030																		
05500040																		
05500069																		

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-9 Потери при внешней температуре 50 °C (габариты с 1 по 4)

Модель	Тяжелый режим										
	Номинальная мощность		В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы								
	кВт	л.с.	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>100 В</b>											
01100017	0,25	0,33									
01100024	0,37	0,5									
02100042	0,75	1,0	34	34	35	36	37	39	41	46	50
02100056	1,1	1,5	42	43	44	46	47	49	47	47	57
<b>200 В</b>											
01200017	0,25	0,33									
01200024	0,37	0,5									
01200033	0,55	0,75									
01200042	0,75	1,0									
02200024	0,37	0,5	24	24	24	25	25	26	27	30	32
02200033	0,55	0,75	31	31	32	33	34	35	37	40	43
02200042	0,75	1,0	37	37	38	39	39	40	42	45	46
02200056	1,1	1,5	44	44	46	46	47	48	44	46	50
02200075	1,5	2,0	44	44	45	46	47	48	44	46	50
03200100	2,2	3,0	86	88	92	96	96	97	93	90	86
04200133	3,0	3,0									
04200176	4,0	5,0									
<b>400 В</b>											
02400013	0,37	0,5	25	26	30	33	36	42	48	58	
02400018	0,55	0,75	29	30	34	37	40	47	53	58	
02400023	0,75	1,0	33	34	38	41	45	52	59	58	
02400032	1,1	1,5	41	42	46	50	54	63	62	70	
02400041	1,5	2,0	49	50	55	60	60	63	62	58	
03400056	2,2	3,0	57	58	64	70	73	63	60	60	
03400073	3,0	3,0	73	75	82	91	87	77	71		
03400094	4,0	5,0	96	98	109	122	111	104	97		
04400135	5,5	7,5									
04400170	7,5	10,0									

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергопотребление	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-10 Потери при внешней температуре 50 °C (габариты с 5 по 6)

Модель	Нормальный режим							Тяжелый режим работы						
	В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы							В выделяемой мощности (Вт) учтено снижение номинального тока для данных условий работы						
	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	0,667, 1 и 2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
<b>200 В</b>														
05200250		292	306	331	357	357	357		247	258	279	278	283	288
06200330		394	413	452	481	434			277	290	316	342	346	
06200440		463	484	509	483	437			366	382	389	369	342	
<b>400 В</b>														
05400270		288	323	368	384	417			267	274	290	305	340	373
05400300		280	316	366	452	453	511		264	297	383	420	463	523
06400350		417	456	536	607	609	597		389	424	459	452	468	472
06400420		515	561	597	595	601	614		455	449	450	445	468	491
06400470		613	600	593	601	613			455	449	450	446	464	
<b>575 В</b>														
05500030		92	102	121	142				82	91	108	126		
05500040		135	150	180	209				94	104	124	145		
05500069		194	215	260	302				153	170	204	236		
06500100		215	239	287	334				187	208	249	291		
06500150		284	315	376	443				265	294	351	410		
06500190		362	399	482	575				317	350	421	504		
06500230		445	490	592	614				382	422	477	504		
06500290		623	712	739	751				533	574	580	555		
06500350		774	758	734	757				572	572	572	607		

Таблица 11-11 Вывод тепла с передней стороны электропривода при монтаже в проеме панели

Типоразмер	Выделение тепла
5	
6	

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

### 11.1.3 Требования к сетевому электропитанию

Напряжение электропитания:

- Электропривод 100 В: 100 В до 120 В ±10%
- Электропривод 200 В: 200 В до 240 В ±10%
- Электропривод 400 В: 380 В до 480 В ±10%
- Электропривод 575 В: 500 В до 575 В ±10%

Число фаз: 3

Максимальный разбаланс фаз: обратная последовательность фаз 2% (эквивалентно рассогласованию фаз по напряжению на 3%).

Диапазон частот: 48 до 62 Гц

Только для соблюдения требований аттестата UL максимальный симметричный ток повреждения должен быть ограничен до 100 кА.

### 11.1.4 Сетевые реакторы

Реакторы входных фаз снижают опасность повреждения электропривода из-за плохого баланса фаз или сильных помех в цепи питания.

При использовании сетевых реакторов рекомендуются значения реактивного сопротивления примерно 2%. При необходимости можно использовать и большие значения, но они могут снизить мощность на выходе электропривода (падение момента вращения на высокой скорости) из-за падения напряжения.

Для всех номиналов привода линейные реакторы 2% позволяют приводам работать с дисбалансом питания вплоть запаздывания фаз 3.5% (эквивалентно рассогласованию фаз на 5% по напряжению).

Сильные помехи могут быть вызваны следующими факторами:

- Оборудование компенсации коэффициента мощности, установленное вблизи электропривода.
- К питанию подключены большие электроприводы постоянного тока без сетевых реакторов или со слабыми сетевыми реакторами.
- К питанию подключены двигатели с запуском непосредственно от сети, так что при запуске таких двигателей падение напряжения может превышать 20%.

Такие помехи могут вызвать во входных силовых цепях электропривода избыточные пиковые токи. Они также могут вызвать ненужные отключения, а в чрезвычайных ситуациях и поломку электропривода.

Электроприводы малой мощности могут также воспринимать помехи при подключении к источникам питания большой мощности.

Фазные реакторы, в частности, рекомендуются для использования со следующими моделями электроприводов при наличии одного из указанных выше факторов или когда мощность системы питания превышает 175 кВА:

В моделях с 04200133 по 06500350 установлены внутренние дроссели постоянного тока, так что им не нужны внешние сетевые реакторы переменного тока, кроме случаев сильного дисбаланса фаз и особых условий электропитания.

При необходимости каждый электропривод можно оснастить собственным реактором. Можно использовать три отдельных реактора или один трехфазный реактор.

#### Номинальные токи реактора

Номинальные токи сетевых реакторов должны быть следующими:

Длительный номинальный ток:

- Не менее номинального длительного входного тока электропривода.

Номинальный повторяющийся пиковый ток:

- Не меньше двухкратного номинального длительного входного тока электропривода.

### 11.1.5 Требования к двигателю

Число фаз: 3

Максимальное напряжение:

- Электропривод 200 В: 240 В
- Электропривод 400 В: 480 В
- Электропривод 575 В: 575 В

### 11.1.6 Температура, влажность и метод охлаждения

#### Габарит с 1 по 4

Рабочий диапазон температуры окружающей среды:

- 20 °C до 40 °C.

При внешних температурах >40 °C следует снижать номинальный выходной ток.

#### Габарит 5 и выше:

Рабочий диапазон температуры окружающей среды:

- 20 °C до 50 °C.

При внешних температурах >40 °C следует снижать номинальный выходной ток.

Метод охлаждения: Принудительная вентиляция

Максимальная влажность: 95% без конденсации при 40 °C

### 11.1.7 Хранение

#### Габарит с 1 по 4

- 40 °C до +60 °C для длительного хранения.

#### Габарит 5 и выше:

- 40 °C до +50 °C для длительного хранения или до +70 °C при кратковременном хранении.

Срок хранения составляет 2 года.

У электролитических конденсаторов в любом электронном приборе есть срок хранения, после которого их нужно переформовать или заменить.

Срок хранения конденсаторов звена постоянного тока равен 10 лет.

Срок хранения конденсаторов низкого напряжения в блоках питания цепи управления обычно равен 2 года и это основной ограничивающий фактор.

Конденсаторы низкого напряжения нельзя переформовать из-за их размещения в цепи и поэтому может потребоваться замена, если электропривод хранился 2 года или дольше без подключения питания. Поэтому рекомендуется включать электроприводы хотя бы на 1 час через каждые 2 года хранения.

Эта операция позволяет хранить электропривод еще 2 года.

### 11.1.8 Высота над уровнем моря

Диапазон высоты над уровнем моря: 0 до 3000 м при выполнении следующих условий:

- высота от 1000 до 3000 м выше уровня моря: максимальный выходной ток снижается от указанных значений на 1% на каждые 100 м при высоте выше 1000 м

Например, на высоте 3000 м выходной ток электропривода нужно уменьшить на 20%.

### 11.1.9 Степень защиты IP / UL

Электропривод имеет степень защиты IP20 со степенью загрязнения уровня 2 (только сухая не проводящая пыль).

Кроме того, электроприводы габаритов 2 и 3 в стандартном комплекте поставки имеют степень защиты IP21 (без установленного модуля интерфейса AI).

Однако можно сконфигурировать электропривод габарита 5 до степени защиты IP65 (NEMA 12) с задней стороны радиатора при монтаже через проем в панели (требуется некоторое снижение номинального тока).

Чтобы достичь более высокой степени защиты IP с задней стороны радиатора для электропривода габарита 5, необходимо перекрыть отверстие радиатора с помощью вставки с высоким IP.

Степень защиты IP изделия является мерой защиты от проникновения и контакта с посторонними предметами и водой.

Если степень защиты указана как IP XX, то две цифры (XX) обозначают степень защиты, как показано в Таблице 11-12.

**Таблица 11-12 Степени защиты согласно IP**

<b>Первая цифра</b>		<b>Вторая цифра</b>	
Защита от контакта и проникновения посторонних предметов		Защита от проникновения воды	
0 Нет защиты	0 Нет защиты		
Защиты от крупных предметов $\phi > 50$ мм (контакт с рукой на большой площади)		1 Защита от вертикально падающих капель воды	
2 Защита от предметов среднего размера $\phi > 12$ мм (палец)	2 Защита от водяных брызг (до 15° от вертикали)		
3 Защита от мелких предметов $\phi > 2,5$ мм (инструменты, провода)	3 Защита от водяных брызг (до 60° от вертикали)		
4 Защита от мелких предметов $\phi > 1$ мм (инструменты, провода)	4 Защита от водяных брызг (со всех направлений)		
5 Защита от попадания пыли, полная защита от случайного контакта.	5 Защиты от сильных водяных брызг (со всех направлений, под высоким давлением)		
6 Защита от попадания пыли, полная защита от случайного контакта.	6 Защиты от падубной воды (при сильных штормах)		
7 -	7 Защита от погружения		
8 -	8 Защита от потопления		

**Таблица 11-13 Классы защиты оболочки UL**

Рейтинг UL	Описание
Тип 1	Оболочки предназначены для использования в помещениях, в основном для обеспечения степени защиты от ограниченного количества падающей грязи.
Тип 12	Кожухи для использования в помещениях, в основном для защиты от пыли, падения грязи и капель не едких жидкостей.

### 11.1.10 Едких газов

Концентрация коррозийных газов не должна превышать пределов, указанных в:

- Таблице A2 стандарта EN 50178:1998
- Класс 3C2 из IEC 60721-3-3

Это соответствует уровням загрязнений, типичным для городов с промышленными предприятиями и/или интенсивным движением транспорта, но не вблизи промышленных предприятий с эмиссией химикатов.

### 11.1.11 Соответствие правилам RoHS

Электропривод соответствует Директиве EC 2002-95-ЕС (правила RoHS)

### 11.1.12 Вибрации

#### Габарит с 1 по 4:

#### Ударное испытание

Испытания по очереди по каждой из трех взаимно перпендикулярных осей.

Используемый стандарт: IEC 60068-2-27: Испытание Ea: Степень жесткости: 15 г пиковое, длительность импульса 11 мсек, полсинусоиды.

Число ударов: 18 (3 в каждом направлении по каждой оси).

Используемый стандарт: IEC 60068-2-29: Испытание Eb: Степень жесткости: 18 г пиковое, длительность импульса 6 мсек, полсинусоиды.

Число ударов: 600 (100 в каждом направлении по каждой оси).

### Испытание случайной вибрации

Испытания по очереди по каждой из трех взаимно перпендикулярных осей.

Используемый стандарт: IEC 60068-2-64: Испытание Fh:

Степень жесткости: 1,0 м<sup>2</sup>/сек<sup>3</sup> (0,01 г<sup>2</sup>/Гц) спектр. плотность ускорения от 5 до 20 Гц  
-3 дБ/октава от 20 до 200 Гц

Длительность: 30 минут по каждой из 3 взаимно перпендикулярных осей.

### Испытание синусоидальной вибрации

Испытания по очереди по каждой из трех взаимно перпендикулярных осей.

Используемый стандарт: IEC 60068-2-6: Испытания Fc:

Диапазон частот: 5 до 500 Гц

Степень

жесткости: пиковое перемещение 3,5 мм от 5 до 9 Гц  
пиковое ускорение 10 м/сек<sup>2</sup> от 9 до 200 Гц  
пиковое ускорение 15 м/сек<sup>2</sup> от 200 до 500 Гц

Скорость качания частоты: 1 октава/мин

Длительность: 15 минут по каждой из 3 взаимно перпендикулярных осей.

Используемый стандарт: EN 61800-5-1: 2007, раздел 5.2.6.4.  
ссылка на IEC 60068-2-6:

Диапазон частот: 10 до 150 Гц

Степень жесткости: пиковое перемещение 0,075 мм от 10 до 57 Гц  
пиковое ускорение 1 м/сек<sup>2</sup> от 57 до 150 Гц

Скорость качания частоты: 1 октава/мин

Длительность: 10 циклов качаний на ось по каждой из перпендикулярных осей

### Испытания согласно среде категории ENV3

Подлежит поиску резонанса в указанном диапазоне.

Если никаких резонансных частот не найдено, то подлежит только испытаниям на износостойкость.

Используемый стандарт: Среда категории ENV3:

Диапазон частот: 5 до 13,2 Гц ±1,0 мм  
13,2 до 100 Гц ±0,7 г (6,9 мс -2)

Дополнительная информация указана в разделе 12 *Испытания на выбросстойкость 1* технических условий испытаний по Регистру Ллойда номер 1.

### 11.1.13 Число запусков в час

При электронном управлении: не ограничено

Прерыванием ПЕРЕМЕННОГО питания: ≤20 (с равным промежутком)

### 11.1.14 Время запуска

Это время от момента подачи на электропривод питания до готовности электропривода управлять двигателем:

**Габарит с 1 по 4:** 1,5 сек

### 11.1.15 Выходная частота / диапазон скорости

Во всех режимах работы (разомкнутый контур, RFC-A)  
максимальная выходная частота ограничена 550 Гц.

### 11.1.16 Точность и разрешение

#### Частота:

Абсолютная точность частоты зависит от точности генератора в микропроцессоре электропривода. Точность резонатора составляет ±2%, поэтому абсолютная точность частоты составляет ±2% от задания, если используется предуставка частоты. Если используется аналоговый вход, то абсолютная точность дополнительно ограничивается абсолютной точностью аналогового входа.

Следующие данные относятся только к электроприводу; в них не учитывается погрешность источника сигналов управления.

Разрешение в разомкнутом и замкнутом контуре:

Предустановленное задание частоты: 0,01 Гц

Аналоговый вход 1: 11 бит плюс знак

Аналоговый вход 2: 11 бит плюс знак

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

#### Ток:

Разрешение обратной связи по току равно 10 бит и знак.

Точность обратной связи по току равна 2%

в худшем случае 5%

#### 11.1.17 Акустический шум

Основным источником шума электропривода по уровню звукового давления на расстоянии 1 м является вентилятор радиатора. Скорость вентилятора радиатора на всех габаритах электропривода регулируется. Электропривод управляет скоростью вращения вентилятора в зависимости от температуры радиатора и состояния тепловой модели электропривода.

В Таблице 11-14 указан акустический шум, создаваемый электроприводом при работе вентилятора радиатора на максимальной и минимальной скорости.

Таблица 11-14 Данные по акустическому шуму

Габарит	Макс. скорость дБА	Мин. скорость дБА
1	46,7	
2	45	
3	58,6	49
4	60,8	
5	57	
6	57	40
7	57	
8	57	

#### 11.1.18 Габаритные размеры

H Высота, включая кронштейны монтажа на поверхности  
W Ширина  
D Выступ перед панелью при монтаже на поверхности  
F Выступ перед панелью при монтаже через панель.  
R Выступ сзади панели при монтаже через панель.

Таблица 11-15 Габаритные размеры электропривода

Габарит	Размер				
	H	W	D	F	R
1	160 мм	75 мм	130 мм		
2	205 мм		150 мм		
3	226 мм	90 мм	160 мм		
4	277 мм	115 мм	175 мм		
5	391 мм	143 мм	192 мм		
6	391 мм	210 мм	221 мм		

#### 11.1.19 Масса

Таблица 11-16 Общая масса электропривода

Габарит	Модель	кг
1	Все	0,75
2		1,0
3		1,5
4		3,13
5		7,4
6		14

#### 11.1.20 Данные БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОМЕНТА

Согласно EN ISO 13849-1:

PL = e

Категория = 4

MTTF<sub>D</sub> = Высокий

DC<sub>av</sub> = Высокий

Время работы и интервал проверки = 20 лет

Расчетное PFD<sub>Avg</sub> для полной функции STO равно:

Габарит 1 и 4:  $8,4 \times 10^{-6}$

Габарит 5 и 6:  $3,64 \times 10^{-6}$

Согласно EN 61800-5-2:

SIL = 3

Габарит 1 - 4: PFH =  $9,61 \times 10^{-11} \text{ ч}^{-1}$

Габарит 5 - 6: PFH =  $4,16 \times 10^{-11} \text{ ч}^{-1}$

Уровни логических сигналов соответствуют IEC 61131-2:2007 для цифровых входов типа 1 с номинальным напряжением 24 В. Максимальное значение для низкого логического уровня для достижения SIL3 и PL e 5 В и 0,5 мА.

#### 11.1.21 Номиналы входного тока, предохранителя и размеры кабеля

Входной ток зависит от напряжения питания и импеданса.

##### Типичный входной ток

Значения типичного входного тока указаны для упрощения расчета потока мощности и потерь мощности.

Значения типичного входного тока указаны для симметричного питания.

##### Максимальный длительный входной ток

Значения максимального длительного входного тока указаны для упрощения выбора кабелей и предохранителей. Эти величины указаны для наихудших условий при необычном сочетании жесткого источника питания с сильным разбалансом фаз.

Указанное значение максимального длительного входного тока наблюдается только по одной входной фазе питания. Ток в двух других фазах будет существенно меньше.

Значения максимального входного тока указаны для дисбаланса фаз с обратной последовательностью 2% и при максимальном токе короткого замыкания цепи питания, указанном в Таблице 11-17.

Таблица 11-17 Ток КЗ питания, используемый для расчета максимальных входных токов

Модель	Уровень симметричного КЗ (кА)
Все	100



### Предохранители

Система питания электропривода от сети переменного тока должна быть оснащена соответствующими устройствами защиты от перегрузки и короткого замыкания. В Таблице 11-18, Таблице 11-19, Таблице 11-20 и Таблице 11-21 показаны рекомендованные номиналы предохранителей. Несоблюдение этого требования ведет к опасности возгорания.

**Таблица 11-18 Номиналы входных токов переменного электропитания и рекомендуемые предохранители (100 В)**

Модель	Типичный входной ток A	Входной переменный ток A	Максимальный входной ток перегрузки A	Номинал предохранителя	
				IEC gG	Класс СС или класс J
01100017	8,7	8,7		10	10
01100024	11,1	11,1		16	16
02100042	18,8	18,8		20	20
02100056	24,0	24,0		25	25

**Таблица 11-19 Номиналы входных токов переменного электропитания и предохранителей (200 В)**

Модель	Типичный входной ток A	Входной переменный ток A	Максимальный входной ток перегрузки A	Номинал предохранителя							
				IEC			UL / США				
				Номинал A	Максимальная A		Класс	Номинал A	Максимальная A		Класс
					1 ф	3 ф			1 ф	3 ф	
01200017	4,5	4,5		6			gG		5		CC или J
01200024	5,3	5,3							10		
01200033	8,3	8,3							16		
01200042	10,4	10,4							16		
02200024	5,3/3,2	5,3/4,1		10			gG		10	5	CC или J
02200033	8,3/4,3	8,3/6,7							10		
02200042	10,4/5,4	10,4/7,5							16	10	
02200056	14,9/7,4	14,9/11,3							20	16	
02200075	18,1/9,1	18,1/13,5		20	16		gG		20	16	CC или J
03200100	23,9/12,8	23,9/17,7	30/25						25	20	
04200133	23,7/13,5	23,7/16,9							25	20	CC или J
04200176	17,0	21,3							25		
05200250	24	31	52	40		40	gG	40		40	CC или J
06200330	42	48	64	63			gG		60		CC или J
06200440	49	56	85						60		

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-20 Номиналы входных токов переменного электропитания и предохранителей (400 В)

Модель	Типичный входной ток А	Входной переменный ток А	Максимальный входной ток перегрузки А	Номинал предохранителя					
				IEC			UL / США		
				Номинал А	Максимальная А	Класс	Номинал А	Максимальная А	Класс
02400013	2,1	2,4							
02400018	2,6	2,9						5	
02400023	3,1	3,5							
02400032	4,7	5,1						10	
02400041	5,8	6,2			10				
03400056	8,3	8,7	13		10			10	
03400073	10,2	12,2	18					16	
03400094	13,1	14,8	20,7					20	
04400135	14,0	16,3			20			20	
04400170	18,5	20,7			25			25	
05400270	26	29	52						
05400300	27	30	58						
06400350	32	36	67						
06400420	41	46	80						
06400470	54	60	90						

Таблица 11-21 Номиналы входных токов переменного электропитания и предохранителей (575 В)

Модель	Типичный входной ток А	Входной переменный ток А	Максимальный входной ток перегрузки А	Номинал предохранителя					
				IEC			UL / США		
				Номинал А	Максимальная А	Класс	Номинал А	Максимальная А	Класс
05500030	4	4	7					10	
05500040	6	7	9					10	
05500069	9	11	15		20			20	
06500100	12	13	22		20			20	
06500150	17	19	33		32			25	
06500190	22	24	41		40			30	
06500230	26	29	50					35	
06500290	33	37	63					40	
06500350	41	47	76		63			50	

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Проверьте, что используемые кабели соответствуют местным нормам и правилам



Рекомендованные ниже сечения кабеля являются только советом. Монтаж и группировка кабелей влияют на их токонесущую способность, в некоторых случаях допустимо использовать меньшие кабели, а в других для устранения сильного нагрева или падения напряжения нужен кабель большего размера. Выбирайте сечения кабелей согласно местным нормам и правилам устройства электроустановок.

Таблица 11-22 Сечение кабеля (100 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
01100017	1		1		16			
01100024	1,5		1		14		10	16
02100042	2,5		1		12			
02100056	4		1		10		10	12

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-23 Сечение кабеля (200 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
01200017								
01200024	1	6	1	2,5	16	10	16	12
01200033								
01200042								
02200024								
02200033	1	6	1	2,5	16	10	16	12
02200042								
02200056	2,5/1,5				12/14			
02200075	2,5				12			
03200100	4	6	1,5	2,5	10/12	10	14	12
04200133	4/2,5		6	2,5	10	10	12	12
04200176	4							
05200250	10	10	10	10	8	8	8	8
06200330	16		16		4		4	
06200440	25		25		3		3	

Таблица 11-24 Сечение кабеля (400 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
02400013								
02400018	1	6	1	2,5	16	10	16	12
02400023								
02400032								
02400041								
03400056	1		1		14		16	
03400073	1,5		1		12		16	
03400094	2,5		1,5		12		14	
04400135	2,5		6	2,5	10	10	12	12
04400170	4							
05400270	6	6	6	6	8	8	8	8
05400300								
06400350	10		10		6		6	
06400420	16		16		4		4	
06400470	25		25		3		3	

Таблица 11-25 Сечение кабеля (575 В)

Модель	Сечение кабеля (IEC 60364-5-52) мм <sup>2</sup>				Сечение кабеля (UL508C) AWG			
	Вход		выход		Вход		выход	
	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная	Номинал	Максимальная
05500030	0,75		0,75		16		16	
05500040	1		1		14		14	
05500069	1,5		1,5					
06500100	2,5		2,5		14		14	
06500150	4		4		10		10	
06500190	6		6		8		8	
06500230		10						
06500290			10		6		6	
06500350	16							

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

### 11.1.22 Номиналы провода защитного заземления

Таблица 11-26 Номиналы провода защитного заземления

Сечение проводника входной фазы	Минимальное сечение кабеля заземления
$\leq 10 \text{ мм}^2$	Либо провод $10 \text{ мм}^2$ , либо 2 проводатого же поперечного сечения, как входной фазный провод.
$> 10 \text{ мм}^2$ и $\leq 16 \text{ мм}^2$	Такое же поперечное сечение, как у входного фазного проводника.
$> 16 \text{ мм}^2$ и $\leq 35 \text{ мм}^2$	$16 \text{ мм}^2$
$> 35 \text{ мм}^2$	Половина поперечного сечения входного фазного проводника.

### 11.1.23 Максимальная длина кабеля двигателя

Таблица 11-27 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 100 В)

Модель	Номинальное напряжение питания переменного тока 100 В								
	Максимальная допустимая длина кабеля двигателя для следующих частот ШИМ								
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
01100017	50 м			37,5 м	25 м	18,75 м	12,5 м	9 м	
01100024									
02100042	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
02100056									

Таблица 11-28 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 200 В)

Модель	Номинальное напряжение питания переменного тока 200 В								
	Максимальная допустимая длина кабеля двигателя для следующих частот ШИМ								
0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц	
01200017	50 м			37,5 м	25 м	18,75 м	12,5 м	9 м	
01200024									
01200033	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
01200042									
02200024	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
02200033									
02200042	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
02200056									
02200075	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
03200100									
04200133	100 м			75 м	50 м	37,5 м	25 м	18 м	
04200176									
05200250	200 м			150 м	100 м	75 м	50 м	37 м	
06200330	300 м			150 м	100 м	75 м	50 м		
06200440									

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 11-29 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 400 В)

Модель	Номинальное напряжение питания переменного тока 400 В								
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
02400013									
02400018									
02400023									
02400032									
02400041									
03400056									
03400073									
03400094									
04400135									
04400170									
05400270									
05400300									
06400350									
06400420									
06400470									

Таблица 11-30 Максимальная длина кабеля двигателя (электроприводы 575 В)

Модель	Номинальное напряжение питания переменного тока 575 В								
	0,667 кГц	1 кГц	2 кГц	3 кГц	4 кГц	6 кГц	8 кГц	12 кГц	16 кГц
05500030									
05500040									
05500069									
06500100									
06500150									
06500190									
06500230									
06500290									
06500350									

- Длину кабеля свыше указанных значений можно использовать только при применении специальных мер; обращайтесь к поставщику электропривода.
  - Частота ШИМ по умолчанию равна 3 кГц для режимов разомкнутого контура и RFC-A.
- Максимальная длина кабеля в случае использования кабелей двигателя с высокой емкостью уменьшается по сравнению с величинами, указанными в Таблице 11-27, Таблице 11-28, Таблице 11-29 и Таблице 11-30. Более подробные сведения приведены в разделе 4.5.2 Кабели высокой емкости / уменьшенного диаметра на стр. 60.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

### 11.1.24 Минимальные номиналы значений сопротивления и пиковой мощности для тормозного резистора при 40 °C

Таблица 11-31 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (100 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности в кВт	Длительная номинальная мощность кВт
01100017	130	1,2	
01100024			
02100042	68	2,2	
02100056			

Таблица 11-32 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (200 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
01200017			
01200024	130	1,2	
01200033			
01200042			
02200024			
02200033			
02200042	68	2,2	
02200056			
02200075			
03200100	45	3,4	2,2
04200133		6,9	
04200176	22		
05200250	16,5	10,3	8,6
06200330			12,6
06200440	8,6	19,7	16,4

Таблица 11-33 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (400 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
02400013			
02400018			
02400023	270	2,3	
02400032			
02400041			
03400056			2,2
03400073	100	6,1	3
03400094			4
04400135	50	12,2	
04400170			
05400270	31,5	21,5	16,2
05400300	18	37,5	19,6
06400350			21,6
06400420	17	39,8	25
06400470			32,7

Таблица 11-34 Сопротивление и номинальная мощность тормозного резистора (575 В)

Модель	Минимальное сопротивление* Ом	Номинал мгновенной мощности кВт	Длительная номинальная мощность кВт
05500030	80	12,1	2,6
05500040			4,6
05500069			6,5
06500100	13	74	8,7
06500150			12,3
06500190			16,3
06500230			19,9
06500290			24,2
06500350			31,7

\* Допуск резистора: ±10%

Для нагрузок с большой инерцией или при непрерывном торможении длительная рассеиваемая в тормозном резисторе мощность может достигать номинальной мощности электропривода.

Полная рассеиваемая в тормозном резисторе энергия зависит от энергии, снимаемой с нагрузки.

Мгновенная номинальная мощность указывает кратковременную максимальную мощность, рассеиваемую в периоды цикла управления ШИМ торможением. Тормозной резистор должен выдерживать такое рассеивание за короткие интервалы (миллисекунды). При увеличении значений сопротивления требуются пропорционально уменьшать значения номинальной мгновенной мощности.

В большинстве приложений торможение возникает достаточно редко. Это позволяет выбирать номинальную длительную мощность тормозного резистора гораздо ниже номинальной мощности электропривода. Однако важно, чтобы номинальная мгновенная мощность и номинальная энергия тормозного резистора были достаточны для самого тяжелого ожидаемого случая торможения. Для оптимизации тормозного резистора необходимо тщательно изучить цикл торможения.

Выбирайте величину тормозного резистора не меньше указанного минимального сопротивления. Большие значения сопротивления могут дать экономию стоимости резистора и нужный запас для случая поломки тормозной системы. Однако при этом снижается тормозная способность, что может привести к отключению электропривода во время торможения, если выбрано слишком высокое значение.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

### 11.1.25 Моменты затягивания

Таблица 11-35 Данные клемм реле электропривода

Модель	Тип соединения	Момент затягивания
Все	Винтовые клеммы	0,5 Нм

Таблица 11-36 Данные клемм питания электропривода

Габарит модели	Клеммы переменного тока и двигателя		Клеммы постоянного тока и тормоза		Клемма заземления	
	Рекомендуемый	Максимум	Рекомендуемый	Максимум	Рекомендуемый	Максимум
1	0,5 Нм		0,5 Нм			
2						
3						
4						
5	Съемная клеммная колодка 1,5 Нм	1,8 Нм	Гайка M4 (ключ 7 мм) 1,5 Нм	2,5 Нм	Гайка M5 (ключ 8 мм) 2,0 Нм	5,0 Нм
6	Гайка M6 (ключ 10 мм) 6,0 Нм	8,0 Нм	Гайка M6 (ключ 10 мм) 6,0 Нм	8,0 Нм	Гайка M6 (ключ 10 мм) 6,0 Нм	8,0 Нм

Таблица 11-37 Максимальные размеры кабеля для клеммной колодки

Габарит модели	Описание назначения клеммы	Макс. сечение кабеля
Все	Соединитель управления	1,5 мм <sup>2</sup> (16 AWG)
Все	2-контактный соединитель реле	2,5 мм <sup>2</sup> (12 AWG)
1 до 4	Соединитель STO	0,5 мм <sup>2</sup> (20 AWG)
	Соединитель питания переменного тока	6 мм <sup>2</sup> (10 AWG)
	Выходной соединитель переменного тока	2,5 мм <sup>2</sup> (12 AWG)
5	3-контактный соединитель силового питания AC 3-контактный соединитель двигателя	8 мм <sup>2</sup> (8 AWG)
5 до 6	Соединитель STO	2,5 мм <sup>2</sup> (12 AWG)

### 11.1.26 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Это сводка по характеристикам электромагнитной совместимости электропривода. Более подробные сведения приведены в Техническом паспорте по ЭМС, этот документ можно получить у поставщика электропривода.

Таблица 11-38 Соответствие нормам помехостойкости

Стандартно	Тип устойчивости	Параметры испытаний	Система	Уровень
IEC 61000-4-2 EN 61000-4-2	Электростатический разряд	Контактный разряд 6 кВ Воздушный разряд 8 кВ	Шкаф модуля	Уровень 3 (промышленный)
IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3	Радиочастотное электромагнитное поле	10 В/м до модуляции 80 - 1000 МГц Амплитудная модуляция 80% (1 кГц)	Шкаф модуля	Уровень 3 (промышленный)
IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4	Наносекундные импульсные помехи	Импульсы 5/50 нсек 2 кВ с частотой повторения 5 кГц через соединительный зажим	Линии управления	Уровень 4 (жесткий промышленный)
		Импульсы 5/50 нсек 2 кВ с частотой повторения 5 кГц прямой инжекцией	Линии питания	Уровень 3 (промышленный)
IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5	Микросекундные импульсные помехи большой энергии	Синфазное напряжение 4 кВ Импульсы 1,2/50 мксек	Линии переменного электропитания: между фазой и землей	Уровень 4
		Дифференциальный режим 2 кВ Импульсы 1,2/50 мксек	Линии переменного электропитания: между фазами	Уровень 3
		Между фазами и землей	Межпортами сигналов и землей <sup>1</sup>	Уровень 2
IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6	Кондуктивные помехи от радиочастотного поля	10 В до модуляции 0,15 - 80 МГц Амплитудная модуляция 80% (1 кГц)	Линии управления и питания	Уровень 3 (промышленный)
IEC 61000-4-11 EN 61000-4-11	Провалы и прерывания напряжения питания	-30% 10 мсек +60% 100 мсек -60% 1 сек <95% 5 сек	Силовые порты переменного тока	
IEC 61000-6-1 EN 61000-6-1: 2007	Общий стандарт устойчивости к помехам для жилых, коммерческих и промышленных зон с малым энергопотреблением			Соответствует
IEC 61000-6-2 EN 61000-6-2: 2005	Общий стандарт устойчивости к помехам в промышленных зонах			Соответствует
IEC 61800-3 EN 61800-3: 2004	Стандарт на системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью (требования к помехоустойчивости)			Соответствует требованиям к помехоустойчивости для первой и второй сред

<sup>1</sup> Смотрите Устойчивость цепей управления к импульсным помехам - длинные кабели и соединения вне здания на стр. 70, где указаны требования к заземлению и защите портов управления от внешних импульсных помех.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## Излучение помех

В электроприводе имеется встроенный фильтр для подавления помехоэмиссии. Дополнительный опционный внешний фильтр обеспечивает дополнительную защиту от излучения помех. Соблюдаются требования следующих стандартов в зависимости от длины кабеля двигателя и частоты ШИМ.

**Таблица 11-39 Соответствие нормам излучения помех для габарита 1 (электроприводы 200 В)**

Длина кабеля двигателя (м)	Частота ШИМ (кГц)					
	3	4	6	8	12	16
<b>С внутренним фильтром:</b>						
0 – 2						
10 - 20						
<b>С внешним фильтром:</b>						
0 – 20						
20 - 100						

**Таблица 11-40 Соответствие нормам излучения помех для габарита 1 (электроприводы 400 В)**

Длина кабеля двигателя (м)	Частота ШИМ (кГц)					
	3	4	6	8	12	16
<b>С внутренним фильтром:</b>						
0 – 5						
10 - 20						
<b>С внешним фильтром:</b>						
0 – 20						
20 - 100						

**Обозначения** (показаны в порядке снижения допускаемого уровня эмиссии):

E2R EN 61800-3:2004 вторая среда, ограниченное применение (для устранения помех могут потребоваться дополнительные меры)

E2U EN 61800-3 вторая среда, применение без ограничений

I Общий промышленный стандарт EN 61000-6-4:2007. EN 61800-3 первая среда с ограничением применения (следующее предупреждение требуется согласно EN 61800-3:2004)



Это изделие ограниченного применения согласно IEC 61800-3. При установке в жилой среде это изделие может вызвать радиопомехи, в этом случае пользователь должен предпринять соответствующие меры для их устранения.

R Общий стандарт для жилых помещений EN 61000-6-3:2007 EN 61800-3:2004 первая среда, применение без ограничений

В стандарте EN 61800-3:2004 определено следующее:

- Первая среда - это среда, в которой имеются жилые здания. В ней также имеются электроустановки, которые непосредственно без промежуточных трансформаторов подключены к распределительной сети низкого напряжения, от которой питаются жилые здания. Вторая среда - это среда, все электроустановки которой не являются непосредственно подключенными к распределительной сети низкого напряжения, от которой питаются жилые здания.
- Ограниченнное применение (распределение) определяется как режим продаж/поставок, при котором изготовитель поставляет изделия только поставщикам, заказчикам или пользователям, которые отдельно или совместно обладают должным уровнем компетенции в вопросах ЭМС при эксплуатации электроприводов.

## IEC 61800-3:2004 и EN 61800-3:2004

В редакции стандарта 2004 г. используется другая терминология для лучшего соответствия требований стандарта Директивы ЕС по ЭМС. Системы силовых электроприводов делятся на категории от C1 до C4:

Категория	Определение	Использованный выше код
C1	Предназначен для использования в первой или второй среде	R
C2	Не съемное или перемещаемое устройство и предназначено для использования в первой среде только при монтаже профессионалом, или во второй среде	I
C3	Предназначен для использования во второй, не в первой, среде	E2U
C4	Номинал выше 1000 В или более 400 А, предназначен для использования в сложных системах во второй среде	E2R

Обратите внимание, что требования категории 4 более жесткие, чем E2R, так как номинальный ток всего электропривода должен превышать 400 А или напряжение питания должно превышать 1000 В.

## 11.2 Опционные внешние фильтры ЭМС

Таблица 11-41 Электропривод и модели ЭМС-фильтров

Модель	Заказной номер СТ
<b>200 В</b>	
05200250	4200-0312
06200330 до 06200440	4200-2300
<b>400 В</b>	
05400270 до 05400300	4200-0402
06400350 до 06400470	4200-4800
<b>575 В</b>	
05500030 до 05500069	4200-0122
06500100 до 06500350	4200-3690

### 11.2.1 Номиналы фильтров ЭМС

Таблица 11-42 Параметры опционных внешних фильтров ЭМС

Заказной номер СТ	Максимальный длительный ток		Номинальное напряжение		Степень защиты IP	Потери при номинальном токе		Утечка в цепи заземления		Разрядные резисторы МОм
	при 40 °C	при 50 °C	IEC	UL		при 40 °C	при 50 °C	Симметричное питание между фазами и с фазы на землю	Наихудший случай	
	A	A	B	B		W	Вт	mA	mA	
4200-0312	31	28,5	250	300	20	20	17	2,0	80	1,68
4200-2300	55	51	250	300		41	35	4,2	69	
4200-0402	40	36,8	528	600		47	40	18,7	197	
4200-4800	63	58	528	600		54	46	11,2	183	
4200-0122	12	11	760	600						
4200-3690	42	39	760	600		45	39	12	234	

### 11.2.2 Габаритные размеры фильтров ЭМС

Таблица 11-43 Габаритные размеры опционных внешних фильтров ЭМС

Заказной номер СТ	Размеры (мм)			Масса кг
	H	W	D	
	мм	мм	мм	
4200-0312	437	143	60	5,5
4200-2300	434	210	60	6,5
4200-0402	437	143	60	5,5
4200-4800	434	210	60	6,7
4200-0122	437	143	60	5,5
4200-3690	434	210	60	7,0

### 11.2.3 Момент затяжки фильтра ЭМС

Таблица 11-44 Данные по клеммам опционного внешнего фильтра ЭМС

Заказной номер СТ номер СТ	Подключения питания			Клеммы заземления	
	Макс. сечение кабеля		Макс. момент	Размер штифта заземления	Макс. момент
	мм <sup>2</sup>	AWG	Н м		Н м
4200-2300					
4200-4800	16	6	2,3	M6	4,8
4200-3690					

## 12 Диагностика

Дисплей электропривода показывает различную информацию о состоянии электропривода. Дисплей предоставляет информацию о следующих категориях:

- Индикаторы отключений
- Индикаторы тревоги
- Индикация состояния




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
Пользователи не имеют право ремонтировать электропривод в случае его поломки и выполнять диагностику неисправностей свыше той, которая описана в этой главе.

Если электропривод неисправен, то его необходимо вернуть уполномоченному дистрибутору Control Techniques для ремонта.

### 12.1 Режимы состояния (панель и светодиоды состояния)

Рис. 12-1 Режимы состояния панели

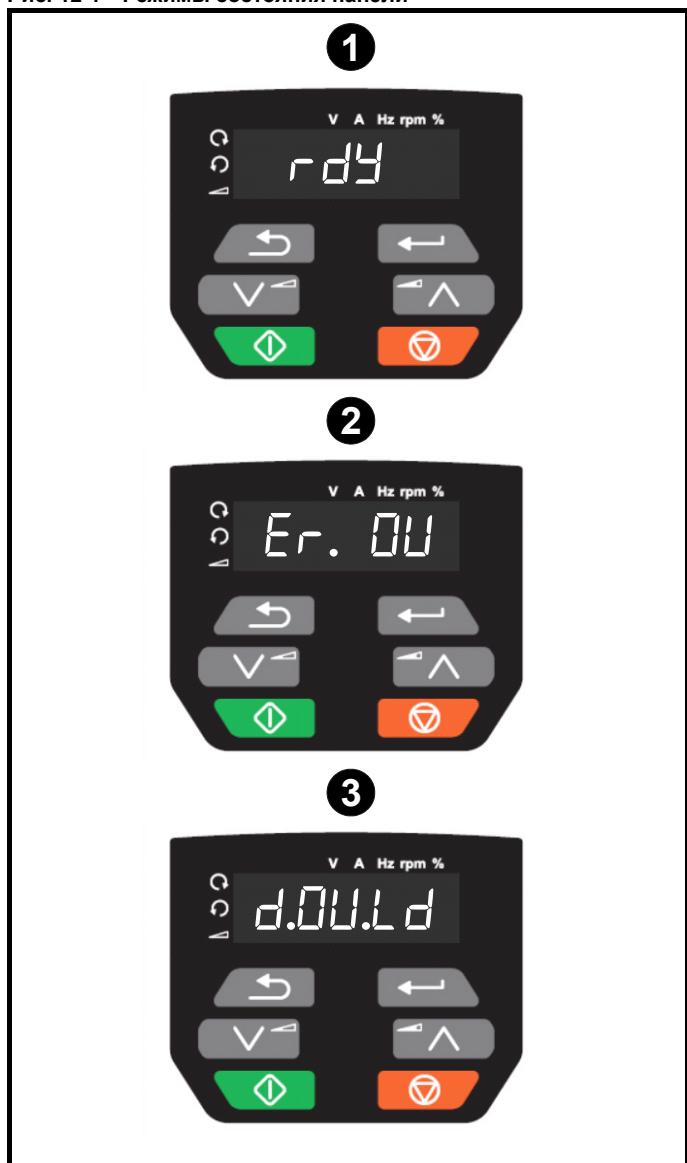

- 1 Статус исправности электропривода
- 2 Статус отключения
- 3 Статус предупреждения

### 12.2 Индикаторы отключений

В любом состоянии отключения электропривода его выход отключается и электропривод больше не управляет двигателем. Если во момент отключения электродвигатель работал, то он останавливается по выбегу.

В состоянии отключения дисплей показывает, что произошло отключение, а на панели показана строчка отключения У некоторых отключений есть дополнительный код отключения, сообщающий дополнительную информацию об отключении. Если у отключения есть дополнительный код отключения, то он отображается попеременно со строкой отключения.

В Таблице 12-2 в алфавитном порядке по тексту индикации на дисплее указаны все отключения. Альтернативно состояние электропривода можно посмотреть в Pr 10.001 <Электропривод исправен> с помощью протоколов связи. Информацию о самом последнем отключении можно прочесть в Pr 10.020, где указан номер отключения. Следует отметить, что у аппаратных отключений (HF01 до HF19) нет номеров отключений. Номер отключения нужно проверить по Таблице 12-3 для определения конкретного отключения.

#### Пример

- 1 Код отключения 2 прочитан из Pr 10.020 через порт связи.
- 2 Таблица 12-2 показывает, что отключение 2 - это отключение макс. напряжения.



- 3 Найдите OV в Таблице 12-2.
- 4 Выполните проверки, указанные в столбце Диагностика.

### 12.3 Определение отключения / источника отключения

У некоторых отключений есть только строка отключения, а у некоторых - строка отключения вместе с номером дополнительного кода отключения, что дает пользователю дополнительные сведения об отключении.

Отключение обычно возникает в системе управления или в силовой системе. Номер дополнительного кода отключения относящегося к отключениям приведенным в Таблице 12-1, имеет форму xxuzz и используется для обнаружения источника отключения.

Таблица 12-1 Отключения, имеющие дополнительный код отключения xxuzz


OV	Ph.Lo
OI.ac	Pb.Er
OI.br	OI.Sn
PSU	Oht.r
Oht.I	th.fb
Oht.P	P.Dat
Oh.dc	So.St

Цифры xx равны 00 для отключения, сформированного системой управления. Для электропривода, если отключение связано с силовой системой, то xx будет иметь значение 01, при отображении передние нули отбрасываются.

Для отключения системы управления (xx равно нулю), цифра у по мере необходимости определяется для каждого отключения. Если она не нужна, то цифра у будет равна нулю.

Цифры zz указывают причину отключения и определены в каждом описании отключения.

Рис. 12-2 Структура номера дополнительного кода отключения

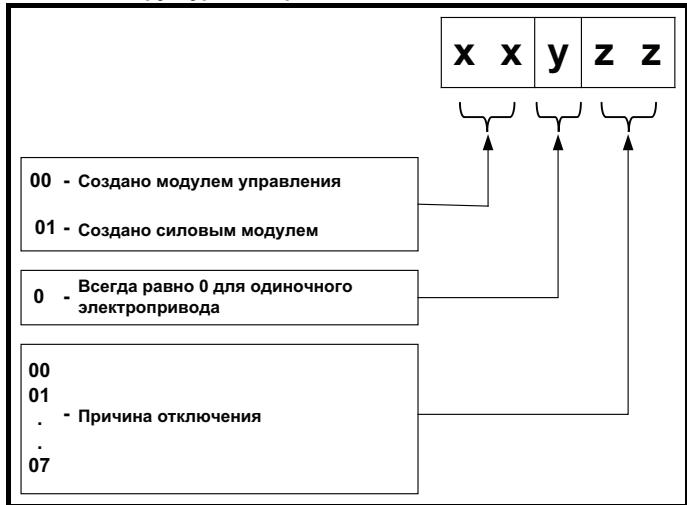

## 12.4 Отключени, дополнительные коды отключений

Таблица 12-2 Индикаторы отключений

Отключение	Диагностика									
C.Acc	Отказ записи карты памяти									
185	<p>Отключение C.Acc означает, что электропривод не может получить доступ к энергонезависимой карте памяти. Если это отключение возникает при передаче данных на карту, то записанный файл может быть искажен. Если это отключение возникает при передаче данных в электропривод, то данные могут быть переданы не полностью. Если в электропривод передается файл параметров и при передаче возникло это отключение, то параметры не сохраняются в энергонезависимой памяти и поэтому можно восстановить начальные значения параметров, для этого надо выключить и снова включить питание электропривода.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что карта памяти установлена и вставлена правильно</li> <li>Замените карту памяти</li> </ul>									
177	<p>Изменение параметра меню 0 нельзя сохранить в карту памяти</p> <p>Изменения меню 0 автоматически сохраняются при выходе из режима редактирования.</p> <p>Отключение C.bt возникает, если запись в параметр меню 0 была начата посредством панели управления при выходе из режима редактирования и Pr 11.042 установлен в режим авто или загрузки, но необходимый загрузочный файл не был создан на карте памяти для получения нового значения параметра. Это происходит, когда Pr 11.042 изменен в режим Авто (3) или Загрузка (4), но после этого электропривод не был сброшен.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте верную настройку Pr 11.042 и сбросьте электропривод для создания нужного файла на карте памяти</li> <li>Заново попробуйте записать в параметр меню 0</li> </ul>									
178	<p>Нельзя получить доступ к карте памяти, так как доступ к ней проводит дополнительный модуль</p> <p>Отключение C.by означает, что была сделана попытка доступа к файлу на карте памяти, но к карте памяти уже проводится доступ из дополнительного модуля. Никакие данные не переданы.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите окончания доступа дополнительного модуля к карте памяти и еще раз попробуйте выполнить нужную функцию</li> </ul>									
188	<p>Файл/данные на карте памяти отличаются от аналогичных в электроприводе</p> <p>Было проведено сравнение с файлом на карте памяти, отключение C.Cpr возникает, если параметры на карте памяти отличаются от параметров в электроприводе.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Настройте Pr mm.000 в 0 и сбросьте отключение</li> <li>Проверьте, что для сравнения использовался правильный блок данных на карте памяти</li> </ul>									
179	<p>В ячейке карты памяти уже содержатся данные</p> <p>Отключение C.d.E означает, что была сделана попытка сохранить данные на карте памяти в блоке данных, в котором уже есть данные.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сотрите данные в этой ячейке</li> <li>Запишите данные в другую ячейку данных</li> </ul>									
183	<p>Не найдены данные энергонезависимой карты памяти</p> <p>Отключение C.dat означает, что была выполнена попытка доступа к несуществующему файлу или блоку данных на карте памяти.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность номера блока данных</li> </ul>									
182	<p>Ошибка структуры данных энергонезависимой карты памяти</p> <p>Отключение C.Err означает, что была выполнена попытка доступа к карте памяти, но в структуре данных на карте была обнаружена ошибка. Сброс этого отключения заставляет электропривод удалить и создать правильную структуру папки данных. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дополнительный код отключения</th> <th>Причина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Отсутствует нужная папка и структура файла</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Файл HEADER.DAT поврежден</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Два или больше файлов в папке &lt;MCDF&gt; имеют одинаковые идентификационные номера</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите все блоки данных и заново выполните процедуру</li> <li>Проверьте, что карта вставлена правильно</li> <li>Замените карту памяти</li> </ul>		Дополнительный код отключения	Причина	1	Отсутствует нужная папка и структура файла	2	Файл HEADER.DAT поврежден	3	Два или больше файлов в папке <MCDF> имеют одинаковые идентификационные номера
Дополнительный код отключения	Причина									
1	Отсутствует нужная папка и структура файла									
2	Файл HEADER.DAT поврежден									
3	Два или больше файлов в папке <MCDF> имеют одинаковые идентификационные номера									

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

<b>Отключение</b>		<b>Диагностика</b>										
<b>C.Ful</b>	<b>Карта памяти заполнена</b>											
<b>184</b>	Отключение <i>C.Ful</i> означает, что была выполнена попытка создания блока данных на карте памяти, но в карте не хватает свободного места.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удалите блок данных или все содержимое карты памяти для создания свободного места</li> <li>Используйте другую карту памяти</li> </ul>											
<b>C.Opt</b>	<b>Отключение карты памяти; несоответствие дополнительных модулей в электроприводах источника и</b>											
<b>180</b>	Отключение <i>C.Opt</i> означает, что данные параметров или данные отличий от заводских установок были переданы из карты памяти в электропривод, но в электроприводах источника и приемника (назначения) установлены дополнительные модули разные категорий. Это отключение не прерывает пересылку данных, но выводится предупреждение, что данные для разных дополнительных модулей будут настроены в значения по умолчанию, а не в данные с карты. Это отключение также возникает при попытке сравнения между блоком данных и электроприводом.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что установлен правильный дополнительный модуль.</li> <li>Нажмите красную кнопкуброса для подтверждения, что параметры в дополнительном модуле будут в своих значениях по умолчанию.</li> <li>Это отключение можно отменить, если настроить <i>Pr mm.000</i> в 9666 и выполнить сброс электропривода.</li> </ul>											
<b>C.Pr</b>	<b>Блоки данных карты памяти несовместимы с вариантом электропривода</b>											
<b>175</b>	Отключение <i>C.Pr</i> возникает при включении питания или доступе к карте памяти, если параметр <i>Модифицированный электропривод</i> (11.028) имеет разное значение в электроприводах источника и приемника. Это отключение можно сбросить и передавать данные в любом направлении между электроприводом и картой памяти.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте другую карту памяти</li> <li>Это отключение можно отменить, если настроить <i>Pr mm.000</i> в 9666 и выполнить сброс электропривода</li> </ul>											
<b>C.rdo</b>	<b>В карте памяти установлен бит Только чтение</b>											
<b>181</b>	Отключение <i>C.rdo</i> означает, что была выполнена попытка изменить карту памяти только чтения или блок данных только чтения. Карта памяти работает только для чтения, если в ней установлен флаг Только чтение.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сбросьте флаг только чтения, для этого надо настроить <i>Pr mm.000</i> в 9777 и выполнить сброс электропривода. При этом будет сброшен флаг только чтения для всех блоков данных в карте памяти</li> </ul>											
<b>C.rtg</b>	<b>Отключение карты памяти; электроприводы источника и назначения имеют разные номиналы напряжения и (или) тока</b>											
<b>186</b>	Отключение <i>C.rtg</i> означает, что данные параметров передаются из карты памяти в электропривод, но в электроприводах источника и назначения разные номиналы тока и (или) напряжения. Это отключение также действует, если выполнена попытка сравнения (при <i>Pr mm.000</i> настроенном на 8уу) между блоком данных на карте памяти и электроприводом. Отключение <i>C.rtg</i> не останавливает передачи данных, но является предупреждением, что зависящие от номиналов параметры с атрибутом RA могут быть не переданы в электропривод назначения.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните сброс электропривода для сброса отключения</li> <li>Убедитесь, что зависящие от номиналов параметры были переданы правильно</li> </ul>											
<b>C.SI</b>	<b>Отключение карты памяти; отказ передачи файла дополнительного модуля</b>											
<b>174</b>	Отключение <i>C.SI</i> возникает, если передача файла дополнительного модуля в или из модуля не проведена из-за некорректного ответа дополнительного модуля. Если это отключение произошло, то оно сопровождается дополнительным кодом отключением, указывающим номер слота дополнительного модуля.											
<b>C.typ</b>	<b>Набор параметров карты памяти несовместим с текущим режимом электропривода</b>											
<b>187</b>	Отключение <i>C.typ</i> возникает при сравнении, если режим электропривода в блоке данных на карте памяти отличается от текущего режима электропривода. Это отключение также возникает при попытке пересылки параметров из карты памяти в электропривод, если рабочий режим в блоке данных недопустим для этого электропривода.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что электропривод-приемник поддерживает режим работы из файла параметров.</li> <li>Сбросьте значение в <i>Pr mm.000</i> и выполните сброс электропривода</li> <li>Проверьте, что режим работы электропривода-приемника совпадает с режимом в исходном файле параметров</li> </ul>											
<b>cL.A1</b>	<b>Потеря тока аналогового входа 1</b>											
<b>28</b>	Отключение <i>cL.A1</i> указывает, что обнаружена потеря тока в токовом режиме работы аналогового входа 1 (клещи 2). В режимах 4-20 мА и 20-4 мА потеря тока обнаруживается, если ток падает ниже 3 мА.											
	<b>Рекомендованные действия:</b>											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подключения электропроводки управления</li> <li>Проверьте отсутствие повреждений электропроводки управления</li> <li>Проверьте Режим аналогового входа 1 (07.007)</li> <li>Сигнал тока присутствует и больше 3 мА</li> </ul>											

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика						
CL.bt		<b>Отключение инициировано Словом управления (06.042)</b>						
35		<p>Отключение <i>CL.bt</i> запускается при установке бита 12 в слове управления Pr <b>06.042</b> при разрешенном слове управления (Pr <b>06.043 = On</b>).</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте значение в Pr <b>06.042</b>.</li> <li>Запретите слово управления в параметре <i>Включение слова управления</i> (Pr <b>06.043</b>)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Если бит 12 в слове управления установлен в единицу, от электропривод выполняет отключение по слову управления</li> <li>Если слово управления разрешено, то это отключение можно сбросить только сбросом бита 12 в нуль</li> </ul> </li> </ul>						
Cur.c		Диапазон калибровки тока						
231		Ошибка диапазона калибровки тока.						
Cur.O		<b>Ошибка смещения обратной связи по току</b>						
225		<p>Отключение <i>Cur.O</i> означает, что смещение тока слишком велико для его коррекции.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что нет никакой возможности протекания тока в выходных фазах электропривода, если работа электропривода не разрешена</li> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>						
D.Ch		<b>Параметры электропривода изменены</b>						
97		<p>Активно действие пользователя или запись файловой системы, что изменяет параметры электропривода, а на электропривод была подана команда разрешения, т.е. <i>Привод активен</i> (10.002) = 1.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что работа электропривода не разрешена при загрузке значений по умолчанию.</li> </ul>						
Der.E		<b>Ошибка файла модификации</b>						
246		<p>Ошибка файла модификации с дополнительными кодами отключения:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th> <th>Причина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Файл модификации отличается</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Файл модификации отсутствует</td> </tr> </tbody> </table>	Доп. код	Причина	1	Файл модификации отличается	2	Файл модификации отсутствует
Доп. код	Причина							
1	Файл модификации отличается							
2	Файл модификации отсутствует							

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																		
Der.I		Ошибка образа восстановленного изделия																		
		Отключение Der.I означает, что в образе модифицированного изделия была обнаружена ошибка. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																		
		Дополнительный код отключения	Причина		Комментарии															
			1	Попытка деления на нуль																
			2	Неопределенное отключение																
			3	Попытка настройки быстрого доступа к параметру для несуществующего параметра																
			4	Попытка доступа к несуществующему параметру																
			5	Попытка записи в параметр только чтения																
			6	Попытка записи значения вне диапазона																
			7	Попытка чтения из параметра только записи.																
			30	Возник отказ образа, так как либо неверная контрольная сумма CRC, либо в образе меньше 6 байтов или версия заголовка образа ниже 5	Возникает при включении питания электропривода или при программировании образа. Задачи образа не выполняются															
			31	Для образа требуется больший объем ОЗУ для памяти и стека, чем может предоставить электропривод.	Как 30															
			32	Образ запросил вызов функции ОС, который больше максимально разрешенных.	Как 30															
			33	Неверный код ID для образа	Как 30															
			34	Образ модификации был изменен на образ с другим номером модификации	Как 30															
			40	Запланированная задача не завершилась в отведенное время и была приостановлена																
			41	Вызвана неопределенная функция, т.е. функция, которая не назначена в векторной таблице системы хоста	Как 40															
			51	Отказ проверки контрольной суммы CRC таблицы настройки главного меню	Как 30															
			52	Отказ проверки контрольной суммы CRC таблицы настройки меню	Как 30															
			53	Изменена таблица настраиваемого меню	Возникает при включении питания электропривода или при программировании образа, когда таблица была изменена. Значения по умолчанию загружены для модифицированного меню и отключение будет возникать, пока параметры электропривода не будут сохранены.															
			61	Установленный в слоте 1 дополнительный модуль не разрешен для модифицированного образа	Как 30															
			80	Образ не совместим с платой управления	Вызывается из кода образа															
			81	Образ не совместим с заводским номером платы управления	Как 80															
<b>Рекомендованные действия:</b>																				
dest		<b>Два или более параметров записываются в один и тот же параметр назначения</b>																		
199		Отключение dest означает, что выходные параметры назначения двух или большего числа логических функций (меню 3, 7, 8, 9, 12 или 14) внутри электропривода записывают в один и тот же параметр.																		
		<b>Рекомендованные действия:</b>																		
		• Настройте Pr mm.000 в <Destinations> или 12001 и проверьте все показанные в меню параметры на конфликты записи в параметр																		
dr.CF		<b>Конфигурация электропривода</b>																		
232		Код ID аппаратуры не соответствует коду ID программы пользователя.																		

Диагностика																																
Отключение		Diagnosika																														
EEF		Были загружены параметры по умолчанию																														
		Отключение <i>EEF</i> означает, что были загружены значения параметров по умолчанию. Точную причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th> <th>Причина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Была изменена самая старшая цифра номер версии базы данных внутренних параметров</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Контрольная сумма CRC данных параметров, хранящихся во внутренней энергонезависимой памяти указывает, что нельзя загрузить достоверный набор параметров</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Режим электропривода, восстановленный из внутренней энергонезависимой памяти, лежит вне разрешенного диапазона для изделия или модифицированный образ не разрешает предыдущий режим электропривода</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Был изменен модифицированный образ электропривода</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Была изменена аппаратура силового блока</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Была изменена аппаратура внутреннего Вх/Вых</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Зарезервирован</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Была изменена аппаратура платы управления</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Отказ контрольной суммы участка ЭСППЗУ без параметров</td> </tr> </tbody> </table>											Доп. код	Причина	1	Была изменена самая старшая цифра номер версии базы данных внутренних параметров	2	Контрольная сумма CRC данных параметров, хранящихся во внутренней энергонезависимой памяти указывает, что нельзя загрузить достоверный набор параметров	3	Режим электропривода, восстановленный из внутренней энергонезависимой памяти, лежит вне разрешенного диапазона для изделия или модифицированный образ не разрешает предыдущий режим электропривода	4	Был изменен модифицированный образ электропривода	5	Была изменена аппаратура силового блока	6	Была изменена аппаратура внутреннего Вх/Вых	7	Зарезервирован	8	Была изменена аппаратура платы управления	9	Отказ контрольной суммы участка ЭСППЗУ без параметров
Доп. код	Причина																															
1	Была изменена самая старшая цифра номер версии базы данных внутренних параметров																															
2	Контрольная сумма CRC данных параметров, хранящихся во внутренней энергонезависимой памяти указывает, что нельзя загрузить достоверный набор параметров																															
3	Режим электропривода, восстановленный из внутренней энергонезависимой памяти, лежит вне разрешенного диапазона для изделия или модифицированный образ не разрешает предыдущий режим электропривода																															
4	Был изменен модифицированный образ электропривода																															
5	Была изменена аппаратура силового блока																															
6	Была изменена аппаратура внутреннего Вх/Вых																															
7	Зарезервирован																															
8	Была изменена аппаратура платы управления																															
9	Отказ контрольной суммы участка ЭСППЗУ без параметров																															
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Загрузите в электропривод значения по умолчанию и выполните сброс электропривода</li> <li>Подождите достаточное время для выполнения сохранения перед отключением питания электропривода</li> <li>Если отключение не устраняется - верните электропривод поставщику</li> </ul>																														
Et		<b>Запущено внешнее отключение</b>																														
		Произошло внешнее отключение <i>Et</i> . Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения, показанному после строки отключения. Смотрите Таблицу ниже. Внешнее отключение можно также запустить, записав значение 6 в Pr <b>10.038</b> .																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th> <th>Причина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Внешнее отключение (10.032) = 1</i></td> </tr> </tbody> </table>											Доп. код	Причина	1	<i>Внешнее отключение (10.032) = 1</i>																
Доп. код	Причина																															
1	<i>Внешнее отключение (10.032) = 1</i>																															
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте значение в Pr <b>06.042</b>.</li> <li>Выберите &lt;Dest&gt; (или введите 12001) в Pr <b>mm.000</b> и проверьте параметр, управляющий Pr <b>10.032</b>.</li> <li>Убедитесь, что Pr <b>10.032</b> или Pr <b>10.038</b> (= 6) не управляет портом последовательной связи</li> </ul>																														
Fan.f		<b>Отказ вентилятора</b>																														
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что вентилятор правильно установлен и подключен.</li> <li>Проверьте, что нет механических помех вращению вентилятора.</li> <li>Обращайтесь к поставщику электропривода для замены вентилятора.</li> </ul>																														
Fi.ch		<b>Файл изменен</b>																														
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и включите питание электропривода.</li> </ul>																														
Fi.In		<b>Несовместимость микропрограммы</b>																														
		Отключение <i>Fi.In</i> означает что микропрограмма пользователя несовместима с микропрограммой силового модуля.																														
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <p>Перепрограммируйте электропривод с помощью последней версии микропрограммы для электропривода Unidrive M300.</p>																														
HF01		<b>Ошибка обработки данных: Аппаратный отказ ЦП</b>																														
		Отключение <i>HF01</i> означает, что произошла ошибка адреса ЦП. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																														
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																														
HF02		<b>Ошибка обработки данных: Отказ управления памятью ЦП</b>																														
		Отключение <i>HF02</i> означает, что произошла ошибка адреса DMA. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																														
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																														
HF03		<b>Ошибка обработки данных: ЦП обнаружил отказ шины</b>																														
		Отключение <i>HF03</i> означает, что произошла ошибка шины. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																														
		<p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																														

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																			
HF04		<b>Ошибка обработки данных: ЦП обнаружил отказ при работе</b>																			
		Отключение HF04 означает, что обнаружен отказ при работе. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																			
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																			
HF05		<b>Зарезервирован</b>																			
HF06		<b>Зарезервирован</b>																			
HF07		<b>Ошибка обработки данных: Отказ сторожевого таймера</b>																			
		Отключение HF07 означает, что произошла ошибка сторожевого таймера. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																			
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																			
HF08		<b>Ошибка обработки данных: Отказ прерывания ЦП</b>																			
		Отключение HF08 означает, что произошла ошибка обработка прерывания ЦП. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе. Уровень отказа можно определить по дополнительному коду отключения.																			
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																			
HF09		<b>Ошибка обработки данных: Переполнение свободной памяти</b>																			
		Отключение HF09 означает, что произошло переполнение свободной памяти. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																			
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																			
HF10		<b>Зарезервирован</b>																			
HF11		<b>Ошибка обработки данных: Ошибка связи с энергонезависимой памятью</b>																			
		Отключение HF11 означает, что произошла ошибка передачи данных с картой памяти.																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th> <th>Причина</th> <th>Рекомендованные действия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ошибка связи с энергонезависимой памятью.</td> <td>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Размер ЭППЗУ несовместим с микропрограммой пользователя.</td> <td>Перепрограммируйте электропривод совместимой микропрограммой пользователя.</td> </tr> </tbody> </table>											Доп. код	Причина	Рекомендованные действия	1	Ошибка связи с энергонезависимой памятью.	Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.	2	Размер ЭППЗУ несовместим с микропрограммой пользователя.	Перепрограммируйте электропривод совместимой микропрограммой пользователя.
Доп. код	Причина	Рекомендованные действия																			
1	Ошибка связи с энергонезависимой памятью.	Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.																			
2	Размер ЭППЗУ несовместим с микропрограммой пользователя.	Перепрограммируйте электропривод совместимой микропрограммой пользователя.																			
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> <li>Уровень отказа можно определить по дополнительному коду отключения</li> <li>Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе</li> </ul>																			
HF12		<b>Ошибка обработки данных: Переполнение стека главной программы</b>																			
		Отключение HF12 означает, что произошло переполнение стека главной программы. Стек может быть идентифицирован по дополнительному коду отключения. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th> <th>Стек</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Фоновые задачи</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Задачи с выделенным временем</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Прерывания главной системы</td> </tr> </tbody> </table>											Доп. код	Стек	1	Фоновые задачи	2	Задачи с выделенным временем	3	Прерывания главной системы	
Доп. код	Стек																				
1	Фоновые задачи																				
2	Задачи с выделенным временем																				
3	Прерывания главной системы																				
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																			
HF13		<b>Зарезервирован</b>																			
HF14		<b>Зарезервирован</b>																			
HF15		<b>Зарезервирован</b>																			
HF16		<b>Ошибка обработки данных: Ошибка RTOS</b>																			
		Отключение HF16 означает, что произошла ошибка RTOS. Это отключение означает отказ платы управления в электроприводе.																			
		<b>Рекомендованные действия:</b>																			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																			

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																										
	HF17	Зарезервирован																										
	HF18	Ошибка обработки данных: Отказ внутренней флэш-памяти																										
		Отключение HF18 означает отказ внутренней флэш-памяти при записи данных параметров дополнительного модуля. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дополнительный код отключения</th> <th>Причина</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Таймаут инициализации дополнительного модуля</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ошибка программирования при записи меню во флэш-память</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Отказ удаления блока флэш-памяти, содержащей меню настройки</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Отказ удаления блока флэш-памяти, содержащей прикладные меню</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Неверная контрольная сумма CRC меню настройки на флэш-памяти</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Неверная контрольная сумма CRC меню приложения на флэш-памяти</td> </tr> </tbody> </table>											Дополнительный код отключения	Причина	1	Таймаут инициализации дополнительного модуля	2	Ошибка программирования при записи меню во флэш-память	3	Отказ удаления блока флэш-памяти, содержащей меню настройки	4	Отказ удаления блока флэш-памяти, содержащей прикладные меню	5	Неверная контрольная сумма CRC меню настройки на флэш-памяти	6	Неверная контрольная сумма CRC меню приложения на флэш-памяти		
Дополнительный код отключения	Причина																											
1	Таймаут инициализации дополнительного модуля																											
2	Ошибка программирования при записи меню во флэш-память																											
3	Отказ удаления блока флэш-памяти, содержащей меню настройки																											
4	Отказ удаления блока флэш-памяти, содержащей прикладные меню																											
5	Неверная контрольная сумма CRC меню настройки на флэш-памяти																											
6	Неверная контрольная сумма CRC меню приложения на флэш-памяти																											
		<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.																										
	HF19	Ошибка обработки данных: отказ проверки контрольной суммы CRC микропрограммы																										
		Отключение HF19 означает отказ проверки контрольной суммы CRC микропрограммы электропривода.																										
		<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Перепрограммируйте электропривод</li> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																										
	It.AC	Произошла перегрузка по выходному току ( $I^2t$ )																										
		Отключение It.AC означает перегрев двигателя согласно выходному току (Pr 05.007) и тепловой постоянной времени двигателя (Pr 04.015). Pr 04.019 показывает температуру двигателя в процентах от максимального значения. Электропривод выполняет отключение It.AC, если Pr 04.019 достигает 100%.																										
	20	<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что нагрузка не застопорила вал двигателя и не залипла</li> <li>Убедитесь, что нагрузка двигателя не изменилась</li> <li>Настройте параметр номинальной скорости (Pr 5.008) (только режим RFC-A)</li> <li>Проверьте, что номинальный ток ток двигателя не настроен на нуль</li> </ul>																										
	It.br	Произошел перегрев тормозного резистора ( $I^2t$ )																										
		Отключение It.br означает перегрев тормозного резистора. Значение в параметре <i>Тепловой интегратор тормозного резистора</i> (10.039) вычисляется с помощью параметров <i>Номинальная мощность тормозного резистора</i> (10.030), <i>Тепловая постоянная времени тормозного резистора</i> (10.031) и <i>Сопротивление тормозного резистора</i> (10.061). Отключение It.br запускается, если параметр <i>Аккумулятор нагрева тормозного резистора</i> (10.039) достигает 100%.																										
	19	<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что в Pr 10.030, Pr 10.031 и Pr 10.061 введены правильные значения</li> <li>Если используется внешнее устройство защиты от перегрева и не нужен программный контроль перегрузки тормозного резистора, то настройте Pr 10.030, Pr 10.031 или Pr 10.061 в 0 для запрета отключения.</li> </ul>																										
	LF.Er	Была обнаружена потеря связи / ошибки между силовыми модулями, управлением и выпрямителем																										
		Это отключение запускается, если нет связи между модулями - силовым, управления или выпрямителем или обнаружено большое число ошибок связи. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																										
	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th> <th>xx</th> <th>y</th> <th>zz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Система управления</td> <td>00</td> <td>0</td> <td>01: Нет связи между системой управления и силовой системой.</td> </tr> <tr> <td>Система управления</td> <td>00</td> <td>0</td> <td>02: Много ошибок связи между системой управления и силовой системой.</td> </tr> <tr> <td>Система управления</td> <td>01</td> <td>1</td> <td>00: Обнаружено слишком много ошибок в модуле выпрямителя.</td> </tr> </tbody> </table>											Источник	xx	y	zz	Система управления	00	0	01: Нет связи между системой управления и силовой системой.	Система управления	00	0	02: Много ошибок связи между системой управления и силовой системой.	Система управления	01	1	00: Обнаружено слишком много ошибок в модуле выпрямителя.
Источник	xx	y	zz																									
Система управления	00	0	01: Нет связи между системой управления и силовой системой.																									
Система управления	00	0	02: Много ошибок связи между системой управления и силовой системой.																									
Система управления	01	1	00: Обнаружено слишком много ошибок в модуле выпрямителя.																									
		<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																										
	No.PS	Нет силовой платы																										
	236	Нет связи между силовой платой и платой управления.																										
		<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединение между силовой платой и платой управления.</li> </ul>																										
	O.Ldi	Перегрузка цифрового выхода																										
	26	Отключение O.Ldi означает, что полный ток, потребляемый от блока питания 24 В пользователя или от цифрового выхода, превысил предел. Отключение запускается при выполнении следующего условия:																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальный выходной ток с одного цифрового выхода равен 100 мА.</li> </ul>																										
		<b>Рекомендованные действия:</b>																										
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте полные нагрузки на цифровых выходах</li> <li>Проверьте правильность электропроводки управления</li> <li>Проверьте отсутствие повреждений электропроводки выходов</li> </ul>																										

Отключение		Диагностика										
O.Spd	Частота вращения двигателя превысила порог макс. частоты											
7	Если в режиме разомкнутого контура Задание после рампы (02.001) превышает порог в параметре Порог превышения частоты (03.008) в любом направлении, то выполняется отключение O.SPD. Если в режиме RFC-A Расчетная частота (03.002) превышает Порог превышения частоты в Pr 03.008 в любом направлении, то выполняется отключение O.SPD. Если Pr 03.008 настроен в 0,00, то порог будет равен 1,2 x значение параметра Pr 01.006.											
Oh.br	Перегрев тормозного IGBT											
101	Отключение перегрева Oh.br означает, что по тепловой программной модели был обнаружен перегрев тормозного IGBT.											
Oht.C	Перегрев каскада управления											
219	Это отключение указывает, что был обнаружен перегрев платы управления, если параметр управления вентилятором охлаждения (06.045) = 0.											
Oh.dc	Перегрев звена постоянного тока											
27	Отключение Oh.dc означает перегрев компонентов звена постоянного тока согласно программной тепловой модели. В электроприводе есть система тепловой защиты для защиты компонентов звена постоянного тока. Она учитывает влияние выходного тока и колебаний напряжения в звене постоянного тока. Расчетная температура показана в виде процентов от уровня отключения в параметре in Pr 07.035. Если этот параметр достигает 100%, то выполняется отключение Oh.dc. Электропривод пытается остановить двигатель перед отключением. Если двигатель не остановится за 10 секунд, то электропривод немедленно отключается.											
Oht.I	Перегрев инвертора согласно тепловой модели											
21	Это отключение означает, что согласно тепловой модели был обнаружен перегрев перехода транзистора IGBT.											

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																				
Oht.P	Перегрев силового каскада	Это отключение означает, что был обнаружен перегрев силового каскада. В дополнительном коде отключения <xxzz> расположение термистора указано символами <zz>.																				
22	Рекомендованные действия:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, что вентиляторы шкафа / электропривода работают нормально</li> <li>Задайте принудительную работу вентиляторов радиатора на полной скорости</li> <li>Проверьте каналы для вентиляции шкафа</li> <li>Проверьте фильтры в дверце шкафа</li> <li>Усильте вентиляцию</li> <li>Снизьте частоту ШИМ электропривода</li> <li>Уменьшите время нагрузки</li> <li>Уменьшите величины ускорения/замедления</li> <li>Уменьшите нагрузку двигателя</li> <li>Проверьте таблицы снижения номиналов и убедитесь, что номиналы электропривода соответствуют системе.</li> <li>Используйте электропривод с большими номиналами тока / мощности</li> </ul>																				
Oht.r	Перегрев выпрямителя	Отключение Oht.r означает, что был обнаружен перегрев выпрямителя. Расположение термистора может быть определено по дополнительному коду отключения.																				
102	Рекомендованные действия:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте изоляцию двигателя и кабеля двигателя с помощью тестера изоляции</li> <li>Установите выходной реактор или синусный фильтр</li> <li>Заставьте вентиляторы радиатора работать на макс. скорости, настроив Pr <b>06.045 = 1</b></li> <li>Проверьте, что вентиляторы шкафа / электропривода работают нормально</li> <li>Проверьте каналы для вентиляции шкафа</li> <li>Проверьте фильтры в дверце шкафа</li> <li>Усильте вентиляцию</li> <li>Уменьшите величины ускорения/замедления</li> <li>Уменьшите время нагрузки</li> <li>Уменьшите нагрузку двигателя</li> </ul>																				
OI.A1	Превышение тока аналогового входа 1																					
189	Входной ток на аналоговом входе 1 превысил 24 мА.																					
OI.AC	Обнаружено мгновенное превышение выходного тока:	Мгновенное значение выходного тока электропривода превысило VM_DRIVE_CURRENT_MAX.																				
3	Рекомендованные действия/проверки:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th> <th>xx</th> <th>у</th> <th>zz</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Система управления</td> <td>00</td> <td>0</td> <td>00</td> <td>Отключение по мгновенному сверхтоку, если измеренный переменный ток превысил VM_DRIVE_CURRENT[MAX].</td> </tr> </tbody> </table>											Источник	xx	у	zz	Описание	Система управления	00	0	00	Отключение по мгновенному сверхтоку, если измеренный переменный ток превысил VM_DRIVE_CURRENT[MAX].
Источник	xx	у	zz	Описание																		
Система управления	00	0	00	Отключение по мгновенному сверхтоку, если измеренный переменный ток превысил VM_DRIVE_CURRENT[MAX].																		

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																							
Ol.br	Обнаружено превышение тока тормозного IGBT: сработала защита от короткого замыкания тормозного IGBT																								
4	Отключение Ol.br означает, что было обнаружено превышение тока тормозного IGBT или сработала защита тормозного IGBT.																								
	<b>Источник</b>	<b>xx</b>	<b>у</b>	<b>zz</b>	<b>Описание</b>																				
4	Силовая система	01	0	00	Мгновенное отключение по сверхтоку тормозного IGBT																				
	<b>Рекомендованные действия:</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте проводку тормозного резистора</li> <li>Проверьте, что сопротивление тормозного резистора не меньше минимально допустимого значения сопротивления</li> <li>Проверьте изоляцию тормозного резистора</li> </ul>																								
Ol.dc	Обнаружено превышение тока силового модуля при контроле напряжения на открытом транзисторе IGBT																								
109	Отключение Ol.dc означает, что сработала защита выходного каскада электропривода от короткого замыкания.																								
	<b>Рекомендованные действия:</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоедините кабель двигателя от электропривода и проверьте изоляцию двигателя и кабеля с помощью тестера изоляции</li> <li>Замените электропривод</li> </ul>																								
Ol.SC	Короткое замыкание на выходе фазы																								
228	На выходе разрешенного к работе электропривода обнаружено превышение тока. Возможен отказ заземления двигателя.																								
	<b>Рекомендованные действия:</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте отсутствие короткого замыкания в выходном кабеле</li> <li>Проверьте целостность изоляции двигателя с помощью тестера изоляции</li> <li>Не превышает ли длина кабеля двигателя предел для данного габарита?</li> </ul>																								
Ol.Sn	Обнаружено превышение тока подавителя выбросов																								
92	Это отключение означает, что в цепи снаббера выпрямителя было обнаружено превышение тока. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																								
	<b>Источник</b>	<b>xx</b>	<b>у</b>	<b>zz</b>																					
92	Силовая система	01	1	00: Обнаружено отключение по превышению току снаббера выпрямителя.																					
	<b>Рекомендованные действия:</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что установлен внутренний фильтр ЭМС.</li> <li>Убедитесь, что длина кабеля двигателя не превысила максимальную для выбранной частоты ШИМ.</li> <li>Проверьте симметрию фаз питания.</li> <li>Проверьте отсутствие искажений питания, например, провалов от электропривода постоянного тока.</li> <li>Проверьте изоляцию двигателя и кабеля двигателя с помощью тестера изоляции.</li> <li>Установите выходной реактор или синусный фильтр.</li> </ul>																								
OPt.d	Дополнительный модуль не выдал подтверждения при переключении режима электропривода																								
215	Отключение OPt.d означает, что дополнительный модуль не подал подтверждение в положенное время, уведомляя электропривод об остановке передачи данных при переключении режима электропривода.																								
	<b>Рекомендованные действия:</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сбросьте отключение</li> <li>Если отключение не исчезает, замените дополнительный модуль</li> </ul>																								
Out.P	Обнаружена потеря фазы на выходе																								
98	Отключение Out.P означает, что на выходе электропривода обнаружена потеря фазы. Если Разрешение обнаружения потери фазы на выходе (06.059) = 1, то потеря фазы на выходе обнаруживается так:																								
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Если работа электропривода разрешена, то подаются короткие импульсы для проверки подключения всех выходных фаз.</li> <li>Во время работы контролируется выходной ток и условие потери фазы на выходе обнаруживается, если в токе содержится больше чем (будет указано)% обратной последовательности фаз.</li> </ol>																								
	<b>Рекомендованные действия:</b>																								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте соединения двигателя и электропривода.</li> <li>Для запрета отключения настройте Разрешение обнаружения потери фазы на выходе (06.059) = 0</li> </ul>																								

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																																																																
	OV	<b>Напряжение звена постоянного тока превысило пиковый уровень или на 15 секунд превысило</b>																																																																
		Отключение OV означает, что напряжение звена постоянного тока превысило VM_DC_VOLTAGE[MAX] или VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX] на 15 сек. Порог этого отключения зависит от номинального напряжения электропривода, как показано ниже.																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Номинальное напряжение</th><th>VM_DC_VOLTAGE[MAX]</th><th>VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX]</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td><td>415</td><td>410</td><td></td></tr> <tr> <td>200</td><td>415</td><td>410</td><td></td></tr> <tr> <td>400</td><td>830</td><td>815</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Номинальное напряжение	VM_DC_VOLTAGE[MAX]	VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX]		100	415	410		200	415	410		400	830	815																																														
Номинальное напряжение	VM_DC_VOLTAGE[MAX]	VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX]																																																																
100	415	410																																																																
200	415	410																																																																
400	830	815																																																																
		<b>Идентификация дополнительного кода отключения</b>																																																																
2		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th><th>xx</th><th>y</th><th>zz</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>01: Мгновенное отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE[MAX].</td><td></td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>02: Задержанное по времени отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX].</td><td></td></tr> <tr> <td>Силовая система</td><td>01</td><td>0</td><td>00: Мгновенное отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE[MAX].</td><td></td></tr> </tbody> </table>											Источник	xx	y	zz		Система управления	00	0	01: Мгновенное отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE[MAX].		Система управления	00	0	02: Задержанное по времени отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX].		Силовая система	01	0	00: Мгновенное отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE[MAX].																																			
Источник	xx	y	zz																																																															
Система управления	00	0	01: Мгновенное отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE[MAX].																																																															
Система управления	00	0	02: Задержанное по времени отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE_SET[MAX].																																																															
Силовая система	01	0	00: Мгновенное отключение, когда напряжение звена пост. тока превышает VM_DC_VOLTAGE[MAX].																																																															
	<b>Рекомендованные действия:</b>																																																																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте рампу замедления (Pr 00.004)</li> <li>Уменьшите величину тормозного резистора (но не ниже минимального значения)</li> <li>Проверьте колебания питания, которые могут вызвать повышения напряжения звена постоянного тока</li> <li>Проверьте дисбаланс питания, который может вызвать повышение напряжения звена пост. тока</li> <li>Проверьте изоляцию двигателя с помощью тестера изоляции</li> </ul>																																																																	
P.Dat	<b>Ошибка данных конфигурации силовой системы</b>																																																																	
220		Отключение P.Dat означает, что имеется ошибка в данных конфигурации, хранящемся в силовой системе.																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th><th>xx</th><th>y</th><th>zz</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>01</td><td>Не получено никаких данных с платы силового модуля.</td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>02</td><td>Нет таблицы данных в узле 1.</td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>03</td><td>Таблица данных силовой системы больше места, доступного в блоке управления для ее хранения.</td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>04</td><td>В таблице указан неправильный размер.</td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>05</td><td>Ошибка контрольной суммы CRC таблицы.</td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>00</td><td>0</td><td>06</td><td>Слишком низкий номер версии программного генератора, который создал таблицу.</td></tr> <tr> <td>Система управления</td><td>0</td><td>0</td><td>07</td><td>Отказ сохранения таблицы силовых данных на силовой плате.</td></tr> <tr> <td>Силовая система</td><td>01</td><td>0</td><td>00</td><td>Ошибка в таблице силовых данных, используемых внутри силового модуля.</td></tr> <tr> <td>Силовая система</td><td>01</td><td>0</td><td>01</td><td>Ошибка в таблице силовых данных, которая выгружена в систему управления при включении питания.</td></tr> <tr> <td>Силовая система</td><td>01</td><td>0</td><td>02</td><td>Таблица силовых данных, используемых внутри силового модуля, не соответствует идентификатору аппаратуры силового модуля.</td></tr> </tbody> </table>											Источник	xx	y	zz	Описание	Система управления	00	0	01	Не получено никаких данных с платы силового модуля.	Система управления	00	0	02	Нет таблицы данных в узле 1.	Система управления	00	0	03	Таблица данных силовой системы больше места, доступного в блоке управления для ее хранения.	Система управления	00	0	04	В таблице указан неправильный размер.	Система управления	00	0	05	Ошибка контрольной суммы CRC таблицы.	Система управления	00	0	06	Слишком низкий номер версии программного генератора, который создал таблицу.	Система управления	0	0	07	Отказ сохранения таблицы силовых данных на силовой плате.	Силовая система	01	0	00	Ошибка в таблице силовых данных, используемых внутри силового модуля.	Силовая система	01	0	01	Ошибка в таблице силовых данных, которая выгружена в систему управления при включении питания.	Силовая система	01	0	02
Источник	xx	y	zz	Описание																																																														
Система управления	00	0	01	Не получено никаких данных с платы силового модуля.																																																														
Система управления	00	0	02	Нет таблицы данных в узле 1.																																																														
Система управления	00	0	03	Таблица данных силовой системы больше места, доступного в блоке управления для ее хранения.																																																														
Система управления	00	0	04	В таблице указан неправильный размер.																																																														
Система управления	00	0	05	Ошибка контрольной суммы CRC таблицы.																																																														
Система управления	00	0	06	Слишком низкий номер версии программного генератора, который создал таблицу.																																																														
Система управления	0	0	07	Отказ сохранения таблицы силовых данных на силовой плате.																																																														
Силовая система	01	0	00	Ошибка в таблице силовых данных, используемых внутри силового модуля.																																																														
Силовая система	01	0	01	Ошибка в таблице силовых данных, которая выгружена в систему управления при включении питания.																																																														
Силовая система	01	0	02	Таблица силовых данных, используемых внутри силового модуля, не соответствует идентификатору аппаратуры силового модуля.																																																														
	<b>Рекомендованные действия:</b>																																																																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.</li> </ul>																																																																	
Pad	<b>Панель снята, а электропривод получает задание с панели</b>																																																																	
	Отключение Pad означает, что электропривод находится в режиме управления с панели [Селектор задания (01.014) = 4 или 6] и панель была снята или отсоединенна от электропривода.																																																																	
	<b>Рекомендованные действия:</b>																																																																	
34	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите панель на место и выполните сброс</li> <li>Измените Селектор задания (01.014) для выбора задания с другого источника</li> </ul>																																																																	

Отключение		Диагностика																					
Pb.Er	<b>Была обнаружена потеря связи / ошибки между силовыми модулями и управлением</b>																						
93	Отключение <i>Pb.Er</i> запускается, если нет передачи данных между силовым блоком и платой управления. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																						
	<b>Дополнительный код отключения</b>		<b>Причина</b>																				
	1		Контур ФАПЧ вышел из синхронизма																				
	2		Потеряна связь силовой платы с платой интерфейса																				
	3		Потеряна связь платы интерфейса с силовой платой																				
235	4																						
	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
	• Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.																						
Pb.HF	<b>Аппаратный отказ силовой платы</b>																						
37	Отказ аппаратуры процессора силовой платы.																						
	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
PH.Lo	• Отказ аппаратуры - обращайтесь к поставщику электропривода.																						
	<b>Ошибка сохранения при отключении питания</b>																						
	Отключение <i>Pd.S</i> означает, что при сохранении параметров в энергонезависимой памяти при отключении питания была обнаружена ошибка.																						
32	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
	• Выполните сохранение 1001 в Pr <b>mm.000</b> , чтобы устранить появление отключения при следующем включении питания электропривода.																						
	<b>Потеря фазы питания</b>																						
PSU	Отключение <i>PH.Lo</i> означает, что электропривод обнаружил потерю фазы на входе или большой дисбаланс фаз питания. Электропривод пытается остановить двигатель перед запуском отключения. Если двигатель не остановится за 10 секунд, то немедленно выполняется отключение. Отключение <i>PH.Lo</i> работает за счет контроля уровня пульсации напряжения на звене постоянного тока электропривода, если эти пульсации превысят предел, то электропривод отключится по <i>PH.Lo</i> . Возможными причинами пульсации напряжения на звене постоянного тока являются потеря фазы питания, большой дисбаланс фаз питания и сильная нестабильность выходного тока.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th> <th>xx</th> <th>y</th> <th>zz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Система управления</td> <td>00</td> <td>0</td> <td>00: Потеря фазы обнаружена по сигналу обратной связи системы управления. Электропривод стремится остановить двигатель перед отключением кроме случая, когда бит 2 Действие при обнаружении отключения (10.037) настроен в 1.</td> </tr> </tbody> </table>										Источник	xx	y	zz	Система управления	00	0	00: Потеря фазы обнаружена по сигналу обратной связи системы управления. Электропривод стремится остановить двигатель перед отключением кроме случая, когда бит 2 Действие при обнаружении отключения (10.037) настроен в 1.					
Источник	xx	y	zz																				
Система управления	00	0	00: Потеря фазы обнаружена по сигналу обратной связи системы управления. Электропривод стремится остановить двигатель перед отключением кроме случая, когда бит 2 Действие при обнаружении отключения (10.037) настроен в 1.																				
Обнаружение потери фазы на входе можно запретить, если электропривод должен работать от питания постоянного тока или от однофазного питания в параметре Режим обнаружения потери фазы питания (06.047).																							
5	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
	• Проверьте дисбаланс и уровни переменного напряжения электропитания при полной нагрузке • Проверьте уровень пульсаций на звене пост. тока с помощью изолированного осциллографа • Проверьте стабильность выходного тока. • Уменьшите время нагрузки • Уменьшите нагрузку двигателя • Запретите обнаружение потери фазы, настроив Pr <b>06.047</b> в 2.																						
	<b>Отказ внутреннего блока питания</b>																						
5	Отключение <i>PSU</i> означает, что один или несколько внутренних шин питания вышли за пределы или перегружены.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th> <th>xx</th> <th>y</th> <th>zz</th> <th>Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Система управления</td> <td>00</td> <td>0</td> <td>00</td> <td rowspan="2">Перегрузка внутреннего блока питания.</td> </tr> <tr> <td>Силовая система</td> <td>01</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>										Источник	xx	y	zz	Описание	Система управления	00	0	00	Перегрузка внутреннего блока питания.	Силовая система	01	1
Источник	xx	y	zz	Описание																			
Система управления	00	0	00	Перегрузка внутреннего блока питания.																			
Силовая система	01	1																					
<b>Рекомендованные действия:</b>																							
198	• Снимите дополнительный модуль и выполните сброс • Аппаратный отказ в электроприводе - верните электропривод поставщику																						

Отключение		Диагностика																																							
r.All	Ошибка выделения ОЗУ																																								
		Отключение r.All означает, что дополнительный модуль или модифицированный образ запросил больший объем ОЗУ для параметров, чем разрешено. Распределение ОЗУ проверяется в порядке номеров итоговых дополнительных кодов отключений, так что будет указан отказ с наивысшим дополнительным кодом отключения. Дополнительный код отключения вычисляется как (размер параметра) + (тип параметра) + номер подмассива.																																							
227		<table border="1"> <tr> <th>Размер параметра</th> <th>Значение</th> </tr> <tr> <td>1 бит</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8 бит</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>16 бит</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>32 бит</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>64 бит</td> <td>5</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Тип параметра</th> <th>Значение</th> </tr> <tr> <td>Энергозависимый</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Сохранение пользователем</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Сохранение по отключению</td> <td>2</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Подмассив</th> <th>Меню</th> <th>Значение</th> </tr> <tr> <td>Модифицированный образ</td> <td>29</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Настройка дополнительного модуля в слоте 1</td> <td>15</td> <td>4</td> </tr> </table>											Размер параметра	Значение	1 бит	1	8 бит	2	16 бит	3	32 бит	4	64 бит	5	Тип параметра	Значение	Энергозависимый	0	Сохранение пользователем	1	Сохранение по отключению	2	Подмассив	Меню	Значение	Модифицированный образ	29	2	Настройка дополнительного модуля в слоте 1	15	4
Размер параметра	Значение																																								
1 бит	1																																								
8 бит	2																																								
16 бит	3																																								
32 бит	4																																								
64 бит	5																																								
Тип параметра	Значение																																								
Энергозависимый	0																																								
Сохранение пользователем	1																																								
Сохранение по отключению	2																																								
Подмассив	Меню	Значение																																							
Модифицированный образ	29	2																																							
Настройка дополнительного модуля в слоте 1	15	4																																							
r.b.ht	Перегрев выпрямителя/тормоза																																								
250	Обнаружен перегрев входного выпрямителя или тормозного IGBT.																																								
Зарезервирован	Зарезервированные отключения																																								
14-17 11 09 01 94 - 95 103 - 108 191 - 198 168 - 173 238 - 245 23, 39, 99, 176, 205 - 214 223 - 224	Эти номера отключений зарезервированы для использования в будущем.	<table border="1"> <tr> <th>Номер отключения</th> <th>Описание</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Зарезервированное сбрасываемое отключение</td> </tr> <tr> <td>94 -95</td> <td>Зарезервированное сбрасываемое отключение</td> </tr> <tr> <td>103 - 108</td> <td>Зарезервированное сбрасываемое отключение</td> </tr> <tr> <td>191 - 198</td> <td>Зарезервированное сбрасываемое отключение</td> </tr> <tr> <td>168 - 173</td> <td>Зарезервированное сбрасываемое отключение</td> </tr> <tr> <td>238 - 245</td> <td>Зарезервированное несбрасываемое отключение</td> </tr> </table>											Номер отключения	Описание	01	Зарезервированное сбрасываемое отключение	94 -95	Зарезервированное сбрасываемое отключение	103 - 108	Зарезервированное сбрасываемое отключение	191 - 198	Зарезервированное сбрасываемое отключение	168 - 173	Зарезервированное сбрасываемое отключение	238 - 245	Зарезервированное несбрасываемое отключение															
Номер отключения	Описание																																								
01	Зарезервированное сбрасываемое отключение																																								
94 -95	Зарезервированное сбрасываемое отключение																																								
103 - 108	Зарезервированное сбрасываемое отключение																																								
191 - 198	Зарезервированное сбрасываемое отключение																																								
168 - 173	Зарезервированное сбрасываемое отключение																																								
238 - 245	Зарезервированное несбрасываемое отключение																																								
rS	Измеренное сопротивление превысило диапазон параметра																																								
33		<p>Отключение rS означает, что измеренное во время теста автонастройки сопротивление статора превысило максимальное возможное значение для <i>Сопротивление статора</i> (05.017).</p> <p>Автонастройка с неподвижным валом запускается с помощью функции автонастройки (Pr 05.012) или в векторном режиме с разомкнутым контуром (Pr 05.014) по первой команде работы после включения питания в режиме 4 (Ur_I) или при каждой команде работы в режимах 0 (Ur_S) или 3 (Ur_Auto). Это отключение может возникнуть, если двигатель очень мал в сравнении с номиналами электропривода.</p> <p><b>Рекомендованные действия:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте кабель двигателя/подключения</li> <li>Проверьте целостность обмотки статора двигателя с помощью тестера изоляции</li> <li>Проверьте сопротивление между фазами двигателя на клеммах электропривода</li> <li>Проверьте сопротивление между фазами двигателя на клеммах двигателя</li> <li>Убедитесь, что сопротивление статора двигателя попадает в диапазон для этой модели электропривода</li> <li>Выберите режим неизменной форсировки (Pr 05.014 = Fd) и проверьте кривые выходного тока на осциллографе</li> <li>Замените двигатель</li> </ul>																																							
SCL	Произошел таймаут слова управления сторожевого таймера																																								
30	Отключение SCL означает, что было разрешено слово управления и время вышло	<p><b>Рекомендованные действия:</b></p>																																							

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключение		Диагностика																										
SL.df	Изменился дополнительный модуль в слоте 1																											
204	Отключение <i>SL.df</i> означает, что дополнительный модуль в слоте 1 электропривода имеет другой тип по отношению к установленному, когда параметры последний раз сохранялись в электроприводе. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дополнительный код отключения</th><th>Причина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ранее не было установлено никакого модуля</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню настройки для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этого меню были загружены параметры по умолчанию.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню приложений для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этого меню были загружены параметры по умолчанию.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню настройки и приложений для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этих меню были загружены параметры по умолчанию</td></tr> <tr> <td>&gt;99</td><td>Показывает идентификатор ранее установленного модуля.</td></tr> </tbody> </table>	Дополнительный код отключения	Причина	1	Ранее не было установлено никакого модуля	2	Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню настройки для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этого меню были загружены параметры по умолчанию.	3	Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню приложений для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этого меню были загружены параметры по умолчанию.	4	Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню настройки и приложений для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этих меню были загружены параметры по умолчанию	>99	Показывает идентификатор ранее установленного модуля.															
Дополнительный код отключения	Причина																											
1	Ранее не было установлено никакого модуля																											
2	Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню настройки для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этого меню были загружены параметры по умолчанию.																											
3	Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню приложений для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этого меню были загружены параметры по умолчанию.																											
4	Установлен модуль с тем же идентификатором, но меню настройки и приложений для этого слота дополнительного модуля было изменено, и поэтому для этих меню были загружены параметры по умолчанию																											
>99	Показывает идентификатор ранее установленного модуля.																											
	<b>Рекомендованные действия:</b>																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите питание, проверьте, что в слот установлен правильный дополнительный модуль и вновь включите питание.</li> <li>Подтвердите, что установлен правильный дополнительный модуль, убедитесь в правильной настройке параметров дополнительного модуля и выполните сохранение пользователя в Pr <b>mm.000</b>.</li> </ul>																											
SL.Er	Дополнительный модуль в слоте 1 обнаружил отказ																											
202	Отключение <i>SL.Er</i> означает, что дополнительный модуль в слоте 1 электропривода обнаружил ошибку. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																											
	<b>Рекомендованные действия:</b>																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Описание отключения смотрите в соответствующем <i>Руководстве пользователя дополнительного модуля</i></li> </ul>																											
SL.HF	Отказ аппаратуры дополнительного модуля 1																											
200	Отключение <i>SL.HF</i> означает, что дополнительный модуль в слоте 1 электропривода обнаружил ошибку аппаратуры. Возможные причины отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th><th>Причина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Не удается определить категорию модуля</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Не предоставлена вся нужная информация таблицы настроенного меню или предоставленные таблицы повреждены</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Недостаточно памяти для выделения буферов передачи данных для этого модуля</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Модуль не указал, что он правильно работает во время включения питания</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Модуль был снят после включения питания или он прекратил работать</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Модуль не указал, что он прекратил доступ к параметрам электропривода во время изменения режима электропривода</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Модуль не смог подтвердить, что был выполнен запрос на сброс процессора электропривода</td></tr> </tbody> </table>	Доп. код	Причина	1	Не удается определить категорию модуля	2	Не предоставлена вся нужная информация таблицы настроенного меню или предоставленные таблицы повреждены	3	Недостаточно памяти для выделения буферов передачи данных для этого модуля	4	Модуль не указал, что он правильно работает во время включения питания	5	Модуль был снят после включения питания или он прекратил работать	6	Модуль не указал, что он прекратил доступ к параметрам электропривода во время изменения режима электропривода	7	Модуль не смог подтвердить, что был выполнен запрос на сброс процессора электропривода											
Доп. код	Причина																											
1	Не удается определить категорию модуля																											
2	Не предоставлена вся нужная информация таблицы настроенного меню или предоставленные таблицы повреждены																											
3	Недостаточно памяти для выделения буферов передачи данных для этого модуля																											
4	Модуль не указал, что он правильно работает во время включения питания																											
5	Модуль был снят после включения питания или он прекратил работать																											
6	Модуль не указал, что он прекратил доступ к параметрам электропривода во время изменения режима электропривода																											
7	Модуль не смог подтвердить, что был выполнен запрос на сброс процессора электропривода																											
	<b>Рекомендованные действия:</b>																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность установки дополнительного модуля</li> <li>Замените дополнительный модуль</li> <li>Замените электропривод</li> </ul>																											
SL.nF	Снял дополнительный модуль в слоте 1																											
203	Отключение <i>SL.nF</i> означает, что дополнительный модуль в слоте 1 электропривода был снят после последнего включения питания.																											
	<b>Рекомендованные действия:</b>																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность установки дополнительного модуля</li> <li>Заново установите дополнительный модуль</li> <li>Для подтверждения того, что снятый дополнительный модуль больше не нужен, выполните функцию сохранения в Pr <b>mm.000</b>.</li> </ul>																											
SL.tO	Ошибка службы сторожевого таймера дополнительного модуля																											
201	Отключение <i>SL.tO</i> означает, что установленный в слоте 1 дополнительный модуль запустил службу сторожевого таймера модуля и затем не смог правильно обслужить сторожевой таймер.																											
	<b>Рекомендованные действия:</b>																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Замените дополнительный модуль</li> </ul>																											

Отключение		Диагностика																		
SO.St	Отказ замыкания реле плавного пуска, отказ монитора плавного пуска																			
226	Отключение SO.St означает, что реле плавного пуска в электроприводе не смогло замкнуться или произошел отказ цепи контроля плавного пуска. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Доп. код</th><th>Причина</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Отказ плавного пуска</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Отказ конденсатора звена пост. тока на электроприводе 110 В (только габарит 2)</td></tr> </tbody> </table>	Доп. код	Причина	1	Отказ плавного пуска	2	Отказ конденсатора звена пост. тока на электроприводе 110 В (только габарит 2)													
Доп. код	Причина																			
1	Отказ плавного пуска																			
2	Отказ конденсатора звена пост. тока на электроприводе 110 В (только габарит 2)																			
	<b>Рекомендованные действия:</b>																			
St.HF	Во время последнего отключения питания произошло аппаратное отключение																			
221	Отключение St.HF означает, что произошло аппаратное отключение (HF01 – HF19) и выполнен цикл выключения-включения питания электропривода. Дополнительный код отключения указывает отключение HF, например, запомненное HF.19. <b>Рекомендованные действия:</b>																			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Введите 1299 в Pr mm.000 и нажмите кнопку сброса для сброса отключения</li> </ul>																			
Sto	Не установлена плата БЕЗОПАСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ МОМЕНТА (STO)																			
234	Плата STO не установлена																			
th	Перегрев термистора двигателя																			
24	Отключение th означает, что термистор двигателя, подключенный к клемме 14 (цифровой вход 5) на колодке цепей управления, обнаружил перегрев двигателя. <b>Рекомендованные действия:</b>																			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте температуру двигателя</li> <li>• Проверьте целостность цепи термистора</li> </ul>																			
th.br	Перегрев тормозного резистора																			
10	Отключение th.br запускается, если подключена аппаратная система контроля нагрева тормозного резистора и резистор перегрелся. Если тормозной резистор не используется, то это отключение нужно запретить с помощью бита 3 в Действие при обнаружении отключения (10.037) для предотвращения этого отключения. <b>Рекомендованные действия:</b>																			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте проводку тормозного резистора</li> <li>• Проверьте, что сопротивление тормозного резистора не меньше минимально допустимого значения сопротивления</li> <li>• Проверьте изоляцию тормозного резистора</li> </ul>																			
Th.Fb	Отказ внутреннего термистора																			
218	Отключение Th.Fb означает, что произошел отказ внутреннего термистора. Расположение термистора может быть определено по дополнительному коду отключения.																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Источник</th><th>xx</th><th>у</th><th>zz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Силовая система</td><td>01</td><td>0</td><td>Размещение термистора, указанное в zz</td></tr> </tbody> </table>	Источник	xx	у	zz	Силовая система	01	0	Размещение термистора, указанное в zz											
Источник	xx	у	zz																	
Силовая система	01	0	Размещение термистора, указанное в zz																	
	<b>Рекомендованные действия:</b>																			
thS	Короткое замыкание термистора двигателя																			
25	Отключение thS означает, что термистор двигателя, подключенный к клемме 14 (цифровой вход 5) на колодке цепей управления, находится в состоянии короткого замыкания или низкого импеданса (< 50 Ωом). <b>Рекомендованные действия:</b>																			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте целостность цепи термистора</li> <li>• Замените двигатель / термистор двигателя</li> </ul>																			
tun.S	Автонастройка остановлена до завершения																			
18	Электропривод не смог завершить тест автонастройки, так как был снят сигнал разрешения электропривода или работы электропривода. <b>Рекомендованные действия:</b>																			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, что сигнал разрешения (клемма 31 и 34) был активен во время процедуры автонастройки</li> </ul>																			

Отключение		Диагностика																					
tune	Измеренный момент инерции превысил диапазон параметра																						
13	Электропривод отключился при выполнении автонастройки с вращением вала или измерения механической нагрузки. Причину отключения можно определить по дополнительному коду отключения.																						
	<b>Дополнительный код отключения</b>	<b>Причина</b>																					
	1	При измерении механической нагрузки измеренный момент инерции превысил диапазон параметра																					
	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
• Проверьте правильность подключения кабеля двигателя																							
U.OI	Отключение OI ac пользователя																						
8	Прерывание U.OI запускается, если выходной ток электропривода превышает уровень отключения, заданный в параметре Уровень отключения по сверхтоку пользователя (Pr 04.041).																						
U.S	Ошибка сохранения пользователя / не выполнено																						
36	Отключение U.S означает, что при сохранении параметров пользователя в энергонезависимой памяти была обнаружена ошибка. Например, после команды сохранения пользователя, если питание электропривода было отключено в момент сохранения параметров пользователя.																						
	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
• Выполните сохранение пользователя 1001 в Pr mm.000, чтобы устранить появление отключения при следующем включении питания электропривода.																							
• Обеспечьте достаточное время для завершения сохранения перед отключением питания электропривода.																							
US.24	Питание пользователя 24 В отсутствует на клеммах управления (1, 2)																						
91	Отключение US.24 запускается, если параметр Выбор питания пользователя (Pr 06.072) настроен в 1 и на входе питания 24 В адаптера интерфейса нет никакого питания пользователя 24 В.																						
	<b>Рекомендованные действия:</b>																						
• Проверьте, что напряжение питания пользователя 24 В присутствует на клеммах пользователя на адаптере интерфейса.																							

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Таблица 12-3 Таблица отключений

№	Отключение	№	Отключение	№	Отключение
1	rES	90	LF.Er	200	SL.HF
2	OV	91	US.24	201	SL.tO
3	OI.AC	92	OI.Sn	202	SL.Er
4	OI.br	93	Pb.Er	203	SL.nf
5	PSU	94 - 95	rES	204	SL.df
6	Et	96	rES	205 - 214	rES
7	O.Spd	97	D.Ch	215	Opt.d
8	U.OI	98	Out.P	216 - 217	rES
9	rES	99	rES	218	th.fb
10	th.br	100	Rst	219	OHt.C
11	rES	101	Oh.br	220	P.Dat
12	rES	102	Oht.r	221	St.HF
13	tune	103 - 108	rES	222	rES
14 - 17	rES	109	OI.dc	223 - 224	rES
18	tun.S	110 - 111	rES	225	Cur.O
19	It.br	112 - 167	rES	226	SO.St
20	It.AC	168 - 172	rES	227	r.All
21	Oht.I	173	Fan.F	228	OI.SC
22	Oht.P	174	C.SI	229	rES
23	rES	175	C.Pr	230	rES
24	th	176	rES	231	Cur.c
25	thS	177	C.bt	232	dr.CF
26	O.Ld1	178	C.by	233	rES
27	Oh.dc	179	C.d.e	234	Sto
28	cL.A1	180	C.Opt	235	Pb.HF
29	rES	181	C.rdo	236	no.PS
30	SCL	182	C.Err	237	Fi.In
31	EEF	183	C.dat	238 - 245	rES
32	PH.Lo	184	C.Ful	246	Der.E
33	rS	185	C.Acc	247	Fich
34	Pad	186	C.rtg	248	Der.I
35	CL.bt	187	C.typ	249	rES
36	U.S	188	C.Cpr	252 - 254	rES
37	Pd.S	189	OI.A1	255	Rst.L
38	Lo.Ld	190	rES		
39	rES	191 - 198	rES		
40 - 89	rES	199	dest		

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

Отключения можно разбить на следующие категории. Нужно отметить, что отключение может возникнуть, только если электропривод не отключен или уже отключен, но с отключением с низким номером приоритета.

**Таблица 12-4 Категории отключений**

Приоритет	Категория	Отключения	Комментарии
1	Внутренние отказы	HF01, HF02, HF03, HF04, HF05, HF06, HF07, HF08, HF09, HF10, HF11, HF12, HF13, HF14, HF15, HF16, HF17, HF18, HF19	Указывают на внутренние проблемы, их нельзя сбросить. Все функции электропривода становятся неактивными после любого из этих отключений.
1	Запомненное отключение HF	{St.HF}	Это отключение нельзя сбросить, пока в <i>Параметр (mm.000)</i> не будет введено 1299 и не будет запущен сброс.
2	Несбрасываемые отключения	Отключения с номерами от 218 до 247, {SI.HF}	Эти отключения нельзя сбросить.
3	Отказ энергонезависимой памяти	{EEF}	Эти отключения можно сбросить, только если Параметр <b>mm.000</b> настроен в 1233 или 1244, или если <i>Загрузка значений по умолчанию</i> (11.043) настроен в ненулевое значение.
4	Отключения энергонезависимой карты памяти	Отключения с номерами 174, 175 и 177 до 188	Эти отключения имеют приоритет 5 при включении питания.
4	Внутренние 24 В	{PSU}	
5	Отключения с увеличенными временами сброса	{OI.AC}, {OI.br}, {OI.dc} и {Fan.f}	Эти отключения нельзя сбросить до истечения 10 сек после их запуска.
5	Потеря фазы и защита силовой цепи звена постоянного тока	{PH.Lo} и {Oh.dc}	Электропривод пытается остановить двигатель перед отключением {PH.Lo}. Отключение 000 возникает, кроме случая, когда эта функция была отключена (см. <i>Действие при обнаружении отключения</i> (10.037)). Электропривод всегда пытается остановить двигатель перед отключением {Oh.dc}.
5	Стандартные отключения	Все прочие отключения	

## 12.5 Внутренние / аппаратные отключения

Отключения {HF01} по {HF19} являются внутренними отказами, для которых нет номеров отключений. Если произойдет любое из этих отключений, то главный процессор электропривода обнаружит неустранимую ошибку. Все функции электропривода будут остановлены и на дисплее панели электропривода будет показано сообщение отключения. Если произошло отключение, которое можно устранить, то его можно сбросить с помощью выключения и включения питания электропривода. При включении питания, после его выключения и повторном включении электропривод выполнит отключение St.HF. Введите 1299 в **mm.000** для удаления запомненного отключения *Stored HF*.

## 12.6 Индикаторы предупреждений

В любом режиме предупреждение - это индикация, отображаемая на дисплее попаременным показыванием строки предупреждения со строкой состояния электропривода. Если ничего не делать для устранения сигнализации предупреждения (кроме «tuning» и «LS»), то электропривод может в итоге отключиться. При редактировании параметра сигнализация предупреждений не отображается.

**Таблица 12-5 Индикаторы предупреждения**

Строка предупреждения	Описание
br.res	Перегрузка тормозного резистора. Аккумулятор нагрева тормозного резистора (10.039) в электроприводе достиг 75,0% от значения, при котором электропривод отключается.
OV.Ld	Аккумулятор защиты двигателя (04.019) в электроприводе достиг 75,0% значения, при котором электропривод отключается и нагрузка на электроприводе >100%.
d.OV.Ld	Перегрев электропривода. Процент уровня теплового отключения электропривода (07.036) в электроприводе превысил 90%.
tuning	Была инициализирована и выполняется процедура автонастойки.
LS	Активен концевой выключатель. Указывает активное состояние концевого выключателя, принуждающее остановку двигателя.
Opt.AI	Предупреждение слота дополнительного модуля.
Lo.AC	Режим низкого напряжения питания. Смотрите раздел <i>Предупреждение низкого напряжения питания</i> (10.107).
I.AC.Lt	Активен предел тока. Смотрите раздел <i>Активен предел тока</i> (10.009).

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 12.7 Индикация состояния

Таблица 12-6 Индикация состояния

Строка	Описание	Выход электропривода
inh	Электропривод в запрещенном состоянии и не может работать. Сигнал БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА не подан на клеммы БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА или Pr 06.015 настроен в 0.	Отключен
rdy	Электропривод готов к работе. Разрешение работы электропривода активно, но инвертор электропривода не работает, так как нет итоговой команды пуска электропривода.	Отключен
Stop	Электропривод остановлен / удерживает нулевую скорость.	Включен
S.Loss	Было обнаружено условие потери питания.	Включен
dc.inj	Привод выполняет торможение инъекцией постоянного тока.	Включен
Er	Электропривод отключился и больше не управляет двигателем. Код отключения показан на дисплее.	Отключен
UV	Электропривод находится в состоянии пониженного напряжения питания при питании низким или высоким напряжением.	Отключен

Таблица 12-7 Индикация состояния дополнительного модуля и другие индикации при включении питания

Строка	Состояние
PS.LOAD	Ожидание силового каскада.
Электропривод ожидает ответа процессора силового каскада после включения питания.	
LOAD OPtion	Ожидание дополнительного модуля
Электропривод ожидает ответа дополнительных модулей после включения питания.	
UPLOAD	Загрузка базы данных параметров
При включении питания может понадобиться обновить хранящуюся в электроприводе базу данных параметров, т.к. был изменен дополнительный модуль. При этом может происходить передача данных между электроприводом и дополнительными модулями. В это время на дисплее отображается сообщение <UPLOAD>.	

## 12.8 Просмотр истории отключений

Электропривод сохраняет журнал из 10 последних отключений. В параметрах с Отключение 0 (10.020) по Отключение 9 (10.029) хранятся 10 последних отключений, причем Отключение 0 (10.020) является самым последним, а Отключение 9 (10.029) самым старым. При возникновении нового отключения оно заносится в Отключение 0 (10.020), а все остальные отключения сдвигаются вниз журнала на одну позицию, самое старое при этом теряется. Дата и время возникновения каждого отключения хранится в журнале дат и времени, то есть с Дата отключения 0 (10.041) до Время отключения 9 (10.060). Значения даты и времени берутся из параметров Дата (06.016) и Время (06.017). У некоторых отключений есть дополнительные коды, которые дают больше сведений о причине отключения. Если у отключения есть дополнительный код, то его значение хранится в журнале дополнительных кодов, т.е с Дополнительный код в отключении 0 (10.070) по Дополнительный код в отключении 9 (10.079). Если у отключения нет дополнительного кода, то в журнале дополнительных кодов сохраняется нуль.

Если любой параметр из группы Pr 10.020 до Pr 10.029 включительно считывается по порту последовательной связи, то при этом пересыпается значение, представляющее номер отключения в Таблице 12-2.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Журналы отключений можно очистить, если записать значение 255 в Pr 10.038.

## 12.9 Поведение электропривода при отключении

Если электропривод отключается, то блокируется его выход, так что нагрузка останавливается в режиме выбега. Если возникло любое отключение, то следующие параметры только чтения фиксируются вплоть до сброса отключения. Это помогает диагностировать причину отключения.

Параметр	Описание
01.001	Задание частоты
01.002	Задание до фильтра пропуска скорости
01.003	Задание до рампы
02.001	Задание после рампы
03.001	Итоговое задание
03.002	Расчетная частота
03.003	Ошибка частоты
03.004	Выход регулятора частоты
04.001	Величина тока
04.002	Активный ток
04.017	Реактивный ток
05.001	Выходная частота
05.002	Выходное напряжение
05.003	Мощность
05.005	Напряжение звена постоянного тока
07.001	Аналоговый вход 1
07.002	Аналоговый вход 2
07.037	Температура близка к уровню отключения

Если не нужно фиксировать значения параметров, то это можно настроить установкой бита 4 в Pr 10.037.

## 13 Информация о списке UL

### 13.1 Общие сведения

Электроприводы габаритов с 1 по 6 были проверены на соответствие требованиям как UL, так и cUL. Проверить внесение в списки UL можно на веб-сайте [www.UL.com](http://www.UL.com). Номер файла UL равен E171230.

### 13.2 Способ монтажа

Электропривод можно монтировать в следующих конфигурациях:

- Стандартная или монтаж на поверхность. Это описано в разделе 3.5.1 *Монтаж к поверхности* на стр. 30.
- Монтаж сбоку. Электроприводы монтируются «бок о бок» без свободного зазора между ними. Такая конфигурация обеспечивает минимальную занимаемую ширину.

### 13.3 Условия эксплуатации

Электроприводы соответствуют следующим нормам на степень защиты UL/NEMA:

- Тип 1. Электропривод должен быть либо смонтирован с комплектом UL тип 1, либо установлен внутри шкафа типа 1.
- Тип 12. Электропривод необходимо устанавливать в шкафу типа 12
- Степень защиты дистанционной кнопочной панели соответствует как UL тип 1, так и UL тип 12.
- Электропривод следует устанавливать в среде со степенью загрязнения 2 или лучше.

### 13.4 Электрическая установка

Необходимо соблюдать следующие условия:

- Электроприводы могут эксплуатироваться в местах с температурой окружающего воздуха 40 °C и 50 °C.
- Класс температуры силовых кабелей должен быть не ниже 75 °C.
- Если схема управления электропривода питается от внешнего источника (+24 В), то это должен быть блок питания класса 2 UL с соответствующим предохранителем.
- Для заземления необходимо использовать сертифицированные в UL кольцевые клеммы.

### 13.5 Принадлежности, входящие в список UL

Следующие принадлежности сертифицированы по UL:

- Панель CI-Keypad
- Адаптер CI-485
- Адаптер AI-485
- Адаптер AI-Backup
- Дистанционная кнопочная панель
- Комплект UL типа 1
- Энергонезависимая карта памяти

### 13.6 Защита двигателя от перегрузки

Электроприводы монтируются с полупроводниковой системой защиты от перегрузки двигателя.

По умолчанию уровень защиты от перегрузке меньше 150% полного номинального тока нагрузки при работе с управлением с разомкнутым контуром.

По умолчанию уровень защиты от перегрузке меньше 180% полного номинального тока нагрузки при работе с управлением по потоку ротора.

Для правильной работы системы защиты двигателя номинальный ток двигателя нужно ввести в параметр Pr 00.006 или Pr 05.007.

При необходимости уровень защиты можно настроить ниже 150%. Смотрите разделе 8.3 *Пределы тока* на стр. 100.

### 13.7 Защита двигателя от превышения скорости

Электроприводы монтируются с полупроводниковой системой защиты от превышения скорости двигателя.

Однако эта функция не обеспечивает уровень защиты, предоставляемый независимым высоконадежным устройством защиты от превышения скорости.

### 13.8 Сохранение терморежима в памяти

Электроприводы оснащены функцией сохранения терморежима в памяти, которая полностью соответствует требованиям UL508C.

Электропривод оснащен системой защиты двигателя от перегрузки и превышения скорости с сохранением терморежима в памяти, которая полностью соответствует статье 430.126 ПУЭ США (NFPA 70) и статье 20.1.11 (а) стандарта UL508C Underwriters Laboratories. Назначение такой системы заключается в защите электропривода и двигателя от опасного перегрева в случае многократных перегрузок или отказов пуска, даже если питание электропривода отключалось между событиями перегрузки.

Полное описание системы тепловой защиты приведено в разделе 8.4 *Тепловая защита двигателя* на стр. 100. Для соответствия требованиям UL по сохранению терморежима в памяти необходимо настроить *Режим тепловой защиты (04.016)* в нуль; а *Режим тепловой защиты на низкой частоте (04.025)* должен быть настроен в 1, если электропривод работает в тяжелом режиме.

Альтернативно, для защиты электропривода и двигателя от перегрузок можно использовать внешний датчик температуры или реле, которые соответствуют требованиям UL508C, статья 20.1.11 (b). Это метод защиты рекомендуется, в частности, если используется внешнее принудительное охлаждение двигателя, из-за риска перегрева при выходе системы охлаждения из строя.

#### Внешний датчик температуры

Электропривод оснащен средствами для приема и действия по сигналу от встроенного в двигатель датчика температуры или термореле или от внешнего реле защиты. Смотрите разделе 4.10.2 *Характеристики клемм управления* на стр. 73.

### 13.9 Номиналы электропитания

- Электроприводы сертифицированы для системы электропитания, которая может выдавать симметричный ток не более 100 кА. Смотрите Таблицу 4-5.
- Номиналы питания и тока указаны в Таблице 11-1 по Таблицу 11-5.
- Номиналы предохранителя и автоматического выключателя (только габарит 1 с номиналом тока короткого замыкания 10 кА - можно использовать только сертифицированный выключатель DIVQ/DIVQ7 типа SU203UP ABB (E212323)) указаны в Таблице 4-6 по Таблицу 4-9.
- Если в Таблице 4-6 по Таблицу 4-9 не указано иное, предохранители могут быть любые сертифицированные по UL класса J или CC с номинальным напряжением не менее 600 В пер. тока.
- Если в Таблице 4-6 по Таблицу 4-9 не указано иное, автоматические выключатели могут быть любого сертифицированного по UL типа, с контрольным номером категории DIVQ или DIVQ7, с номинальным напряжением не менее 600 В пер. тока.

Техника безопасности	Сведения об изделии	Механическая установка	Электрическая установка	Приступаем к работе	Основные параметры	Работа двигателя	Оптимизация	Энергонезависимая карта памяти	Дополнительные параметры	Технические данные	Диагностика	Информация о списке UL
----------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-------------	------------------------

## 13.10 Требования cUL для габарита 4

Для моделей Mxxx-042 00133A, Mxxx-042 00176A, Mxxx-044 00135A и Mxxx-044 00170A габарита 4 со стороны сети этого оборудования нужно установить приборы подавления переходных выбросов напряжения на номинальное напряжение 480 В пер. тока (фазное), 480 В пер. тока (линейное), пригодные для категории перенапряжения III, которые должны обеспечивать защиту для пикового номинального импульсного выдерживаемого напряжения 6 кВ и с наибольшим напряжением не более 2400 В.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Mxxx обозначает M100, M101, M200, M201, M300 или M400.

## 13.11 Групповая установка

### 13.11.1 Определение

Определение групповой установки: Распределительная цепь для питания двух или более двигателей, или одного или более двигателей с другими нагрузками, защищенная автоматическим выключателем или одним комплектом предохранителей.

### 13.11.2 Эксплуатационные ограничения

#### Все двигатели с мощностью менее 1 л.с.

Электроприводы можно эксплуатировать в групповых установках, в которых номинальная мощность каждого двигателя не превышает 1 л.с. Ток полной нагрузки каждого двигателя не должен превышать 6 А. Электропривод двигателя обеспечивает индивидуальную защиту от перегрузки согласно статье 430.32 NEC.

#### Защита наименьшего двигателя

Электроприводы можно эксплуатировать в групповых электроустановках, в которых наименьший двигатель защищен предохранителем или автоматическим выключателем распределительной цепи. Пределы на номинальный ток предохранителей и автоматических выключателей распределительной цепи указаны в таблице NEC 430.52.

#### Другие электроустановки

Описанные в этом руководстве электроприводы не сертифицированы по UL для групповых установок.

# Указатель

## E

EN 61800-3:2004 (стандарт для систем  
силового привода) ..... 68

## O

Options ..... 19

## A

Автонастройка ..... 94

Акустический шум ..... 175

## B

БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА ..... 74

БЕЗОПАСНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ МОМЕНТА/  
разрешение электропривода ..... 74

Быстрая подготовка к запуску ..... 92

Быстрая подготовка к запуску / пуск ..... 91

## V

Векторный режим разомкнутого контура ..... 15

Величины тормозного резистора ..... 180

Вентиляция ..... 38

Вибрация ..... 174

Влажность ..... 173

Внимание ..... 9

Внутренний ЭМС фильтр ..... 65

Время запуска ..... 174

Выключатель или разъединитель двигателя ..... 70

Выключатель-разъединитель ..... 70

Высота над уровнем моря ..... 173

Выходная частота ..... 174

Выходной контактор ..... 61

## G

Герметичный шкаф - размеры ..... 36

## D

Двигатель (работа двигателя) ..... 87

Диагностика ..... 185

Диапазон скорости ..... 174

Диапазоны параметров ..... 108

Дисплей ..... 76

Длина кабеля (максимальная) ..... 179

Дополнительные параметры ..... 105

Дополнительный модуль - установка / снятие ..... 26

Доступ ..... 21

## 3

Зазоры между кабелями ..... 68

Замедление ..... 61, 91, 92

Защита от воздействия окружающей среды ..... 21

Защита параметров ..... 80

Защита пользователя ..... 80

Значения по умолчанию (восстановление параметров) ..... 80

## I

Излучение помех ..... 183

Индикаторы отключений ..... 185

Индикаторы состояния ..... 205

Индикаторы тревоги ..... 204

Информация о списке UL ..... 206

История отключений ..... 205

## K

Кабель последовательной связи ..... 71

Клеммная колодка в шкафу ..... 70

Клеммы заземления ..... 43, 58, 67

Клеммы питания ..... 43

Кнопочная панель ..... 76

Комплект поставки электропривода ..... 20

Компоновка шкафа ..... 35

Контактор переменного электропитания ..... 58

Контакты реле ..... 74

## M

Масса ..... 175

Меню 0 ..... 78

Меню 01 - Задание частоты/скорости ..... 114

Меню 02 - Рампы ..... 118

Меню 03 - Ведомая частота, обратная связь по  
скорости и управление скоростью ..... 121

Меню 04 - Управление моментом и током ..... 126

Меню 05 - Управление двигателем ..... 129

Меню 06 - Контроллер сигналов управления и часы ..... 133

Меню 07 - Аналоговые входы/выходы ..... 135

Меню 08 - Цифровые Вх/Вых ..... 138

Меню 09 - Программируемая логика, моторизованный

потенциометр и двоичный сумматор ..... 143

Меню 10 - Состояние и отключения ..... 147

Меню 11 - Общая настройка электропривода ..... 149

Меню 12 - Компараторы и селекторы переменных ..... 150

Меню 14 - Регулятор ПИД пользователя ..... 156

Меню 18 - Меню приложения 1 ..... 160

Меню 19 - Меню приложения 2 ..... 161

Меню 20 - Меню приложения 3 ..... 161

Меню 21 - Параметры второго двигателя ..... 162

Меню 22 - Дополнительная настройка меню 0 ..... 163

Метод охлаждения ..... 173

Механическая установка ..... 21

Минимальные подключения для запуска двигателя

в любом рабочем режиме ..... 88

Момент затяжки фильтра ЭМС (внешнего) ..... 184

Моменты затягивания ..... 44, 182

Монтаж электропривода к поверхности ..... 30

## H

Напряжение звена постоянного тока .....	61
Напряжение на обмотке двигателя .....	60
Несколько двигателей .....	60
Номинал предохранителя .....	175
Номиналы .....	52, 55
Номиналы входного тока .....	175
Номиналы размера кабеля .....	175
Номиналы тока .....	165
Номинальная мощность .....	165
Номинальная скорость двигателя .....	93
Номинальная частота двигателя .....	93
Номинальное напряжение двигателя .....	93
Номинальные токи реактора .....	51, 173
Номинальный коэффициент мощности двигателя .....	94
Номинальный ток двигателя .....	93
Номинальный ток двигателя (максимум) .....	100

## O

Опасные участки .....	22
Описания в одну строку .....	82
Оптимизация .....	93
Основные требования .....	87
Отключение .....	185
Охлаждение .....	21

## P

Параметр назначения .....	72
Параметр режима .....	72
Планирование установки .....	21
Подавление выбросов для аналоговых и биполярных входов и выходов .....	71
Подавление выбросов для цифровых и однополярных входов и выходов .....	71
Подключение к порту последовательной связи .....	71
Подключение сигналов управления .....	72
Подключения для быстрого запуска .....	87
Пределы тока .....	100
Предупреждение .....	9
Примечания .....	9
Приступаем к работе .....	76
Противопожарная защита .....	21
Профилактическое обслуживание .....	45

## P

Работа двигателя .....	61
Работа с ослаблением поля (постоянная мощность) .....	101
Размеры (габаритные) .....	175
Размеры клемм .....	43, 44
Размеры фильтров ЭМС (внешний, габариты) .....	184
Размеры шкафа .....	35
Разрешение .....	174
Разрешение работы электропривода .....	74
Разрывы в кабеле двигателя .....	70
Расход воздуха в вентилируемом шкафу .....	36
Расчет входного реактора .....	51
Расширенные меню .....	79
Режим RFC-A .....	15
Режим линейной зависимости V/F .....	15
Режим напряжения .....	95, 96
Режим работы (изменение) .....	80, 87
Режим разомкнутого контура .....	15
Режимы работы .....	15

## C

Сведения об изделии .....	11
Сигнализация .....	204
Скоба заземления .....	64, 65
Снижение номиналов .....	165
Снятие клеммной крышки .....	22
Сообщения на дисплее .....	79
Состояние .....	205
Сохранение параметров .....	80
Степень защиты IP (защита от проникновения) .....	173
Степень защиты NEMA .....	174
Структура меню .....	78
Схема тепловой защиты тормозного резистора .....	63

## T

Таблица кодов отключения для порта связи .....	187
Температура .....	173
Тепловая защита двигателя .....	100
Техника безопасности .....	9, 21
Технические данные .....	165
Типы и длины кабеля .....	58
Типы предохранителей .....	58
Типы сетей питания .....	51
Торможение .....	61
Точность .....	174
Требования к двигателю .....	173
Требования к переменному электропитанию .....	51
Требования к сетевому электропитанию .....	173

## У

Уровень доступа к параметрам .....	80
Ускорение .....	91, 92
Устойчивость цепей управления к импульсным помехам - длинные кабели и соединения вне здания .....	70
Устройство защитного отключения (УЗО) .....	64
Утечка в цепи заземления .....	63

## Ф

Фазные реакторы .....	51, 173
Фильтры EMC (опционные внешние) .....	184

## Х

Характеристики клемм управления .....	73
Хранение .....	173

## Ч


Частота ШИМ .....	101
Число запусков в час .....	174
Число полюсов двигателя .....	93

## Ш

Шкаф .....	38
------------	----

## Э

Электрическая безопасность .....	21
Электрические клеммы .....	43
Электромагнитная совместимость (ЭМС) .....	22, 64, 182
ЭМС - варианты проводки .....	69
ЭМС - общие требования .....	66
ЭМС - соответствие основным стандартам помехоэмиссии .....	68

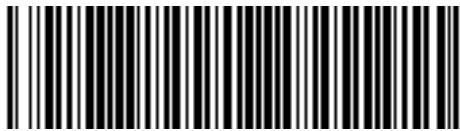

**0478-0175-07**